



naše značka
5002886351

vyřizuje
Šárka Falisová

datum
12.09.2023

HG partner s.r.o.
Smetanova 200
25082 Úvaly

Věc:

ZAMÍTAVÉ STANOVISKO : Jílovský potok Bezručova

K.ú. - p.č.: Podmokly

Stavebník: HG partner s.r.o. , Smetanova 200 , 25082 Úvaly

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

S předloženou dokumentací stavby nesouhlasíme.

Důvod:

- dle předložené dokumentace stavby dojde k přeložce plynárenského zařízení - STL plynovod a přípojky
- k povolení stavby je nutné nejdříve vyřešit přeložku PZ
- kontakty pro přeložku:
Tomáš Maux, tel. 555 901 111, tomas.maux@gasnet.cz - Stanovisko ke stanovení nákladů přeložky
- po vyřešení/odsouhlasení přeložky (stanoviska, smlouvy...) bude možno vyjádřit se ke stavbě jako celku

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002886351 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
SARKA.FALISOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311


Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002886351 ze dne 12.09.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Podmokly.

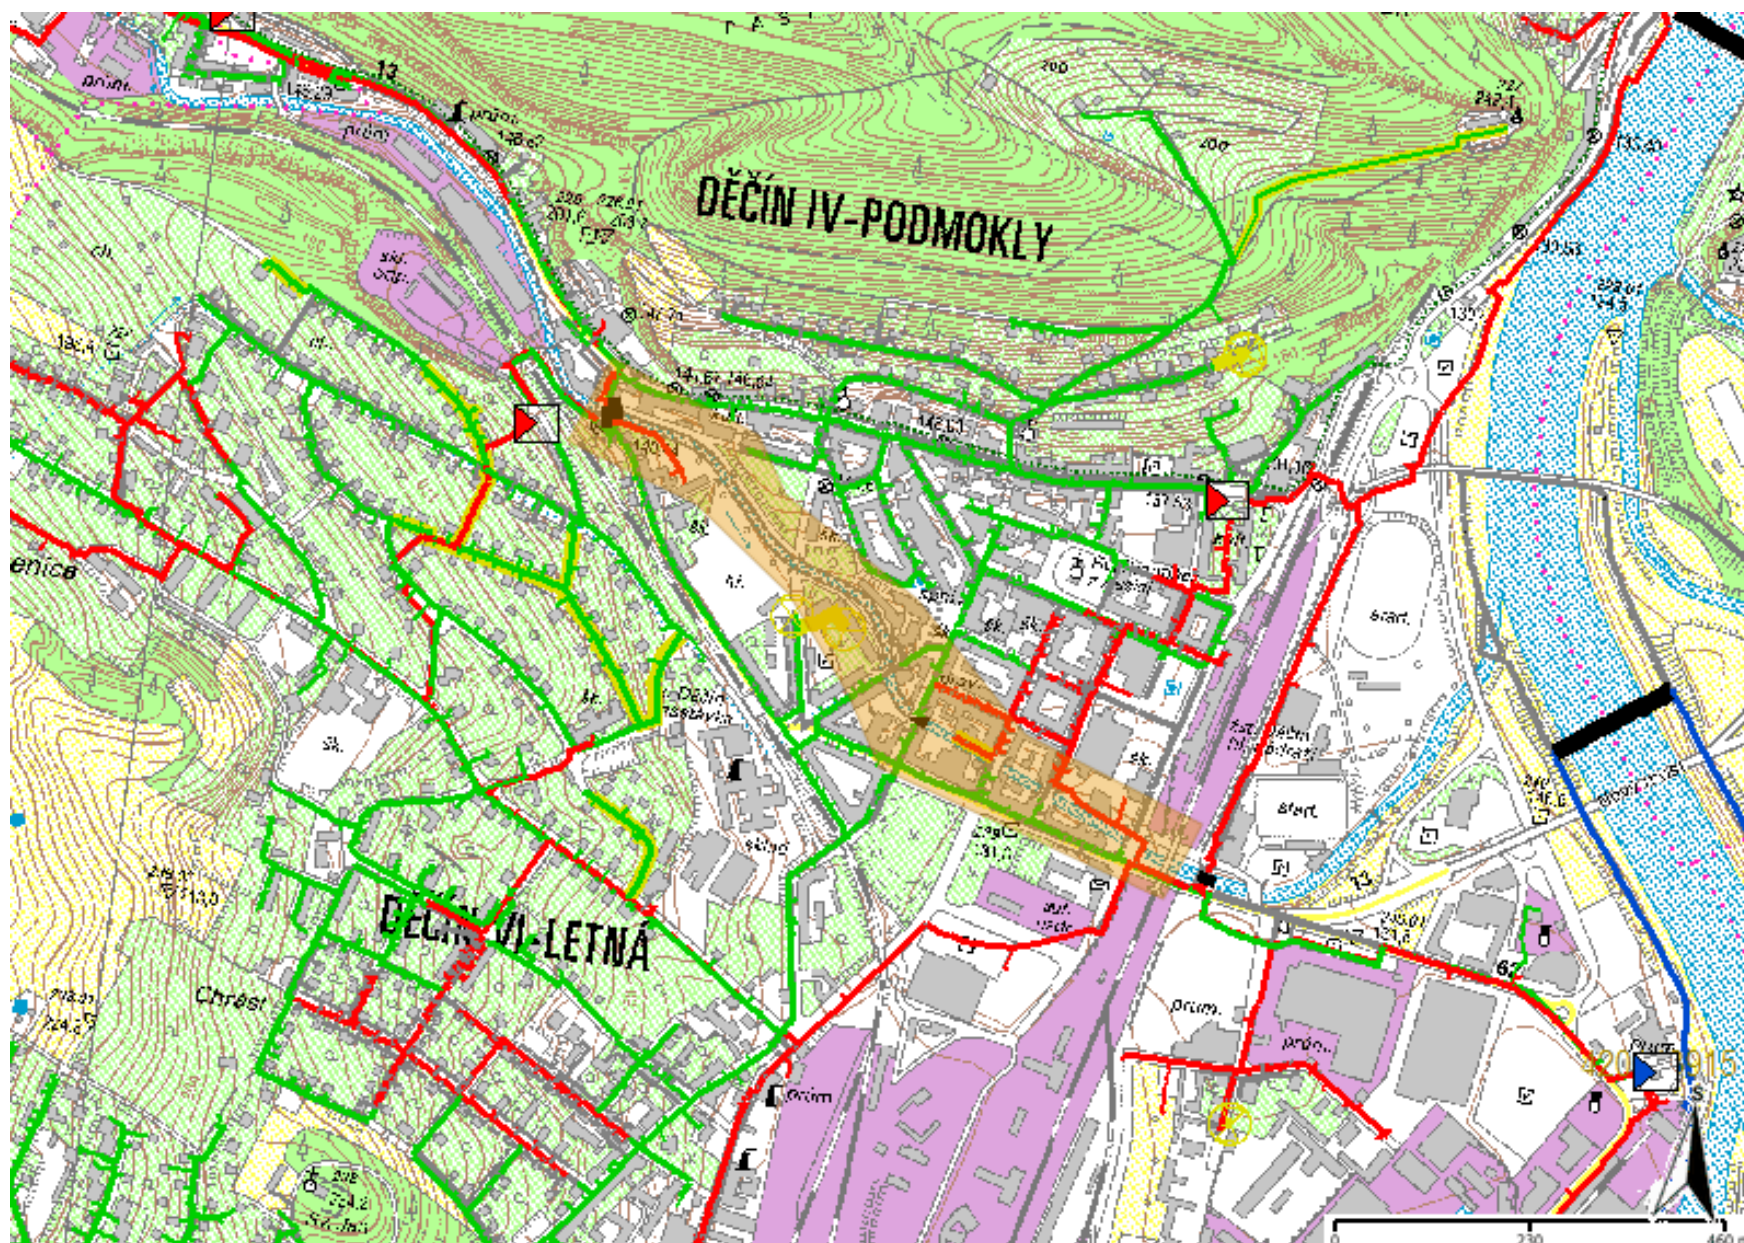

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002886351 ze dne 12.09.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200 , 25082 Úvaly. K.ú.: Podmokly.



