



1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H

 <div>INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění TIČR: ev.č.: 336/22 EZ-M,O,R,Z-E2/A, ev.č.: 636/23/R-EZ-E2A</div>			Datum: 07/2023
Název zakázky: VD BOJKOVICE – OPRAVA ELEKTROINSTALACE Část: STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			Stupeň: PD pro realizaci stavby
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Místo stavby: Vodní dílo Bojkovice			Číslo zakázky: 230328-1
			Archivní číslo: 230328-1/D3
Zpracoval	Schváleno	Kontroloval	
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/3 A4
			Měřítko: -
Název výkresu:  D3. ZAPOJENÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU			Pořadové č. výkresu:  10

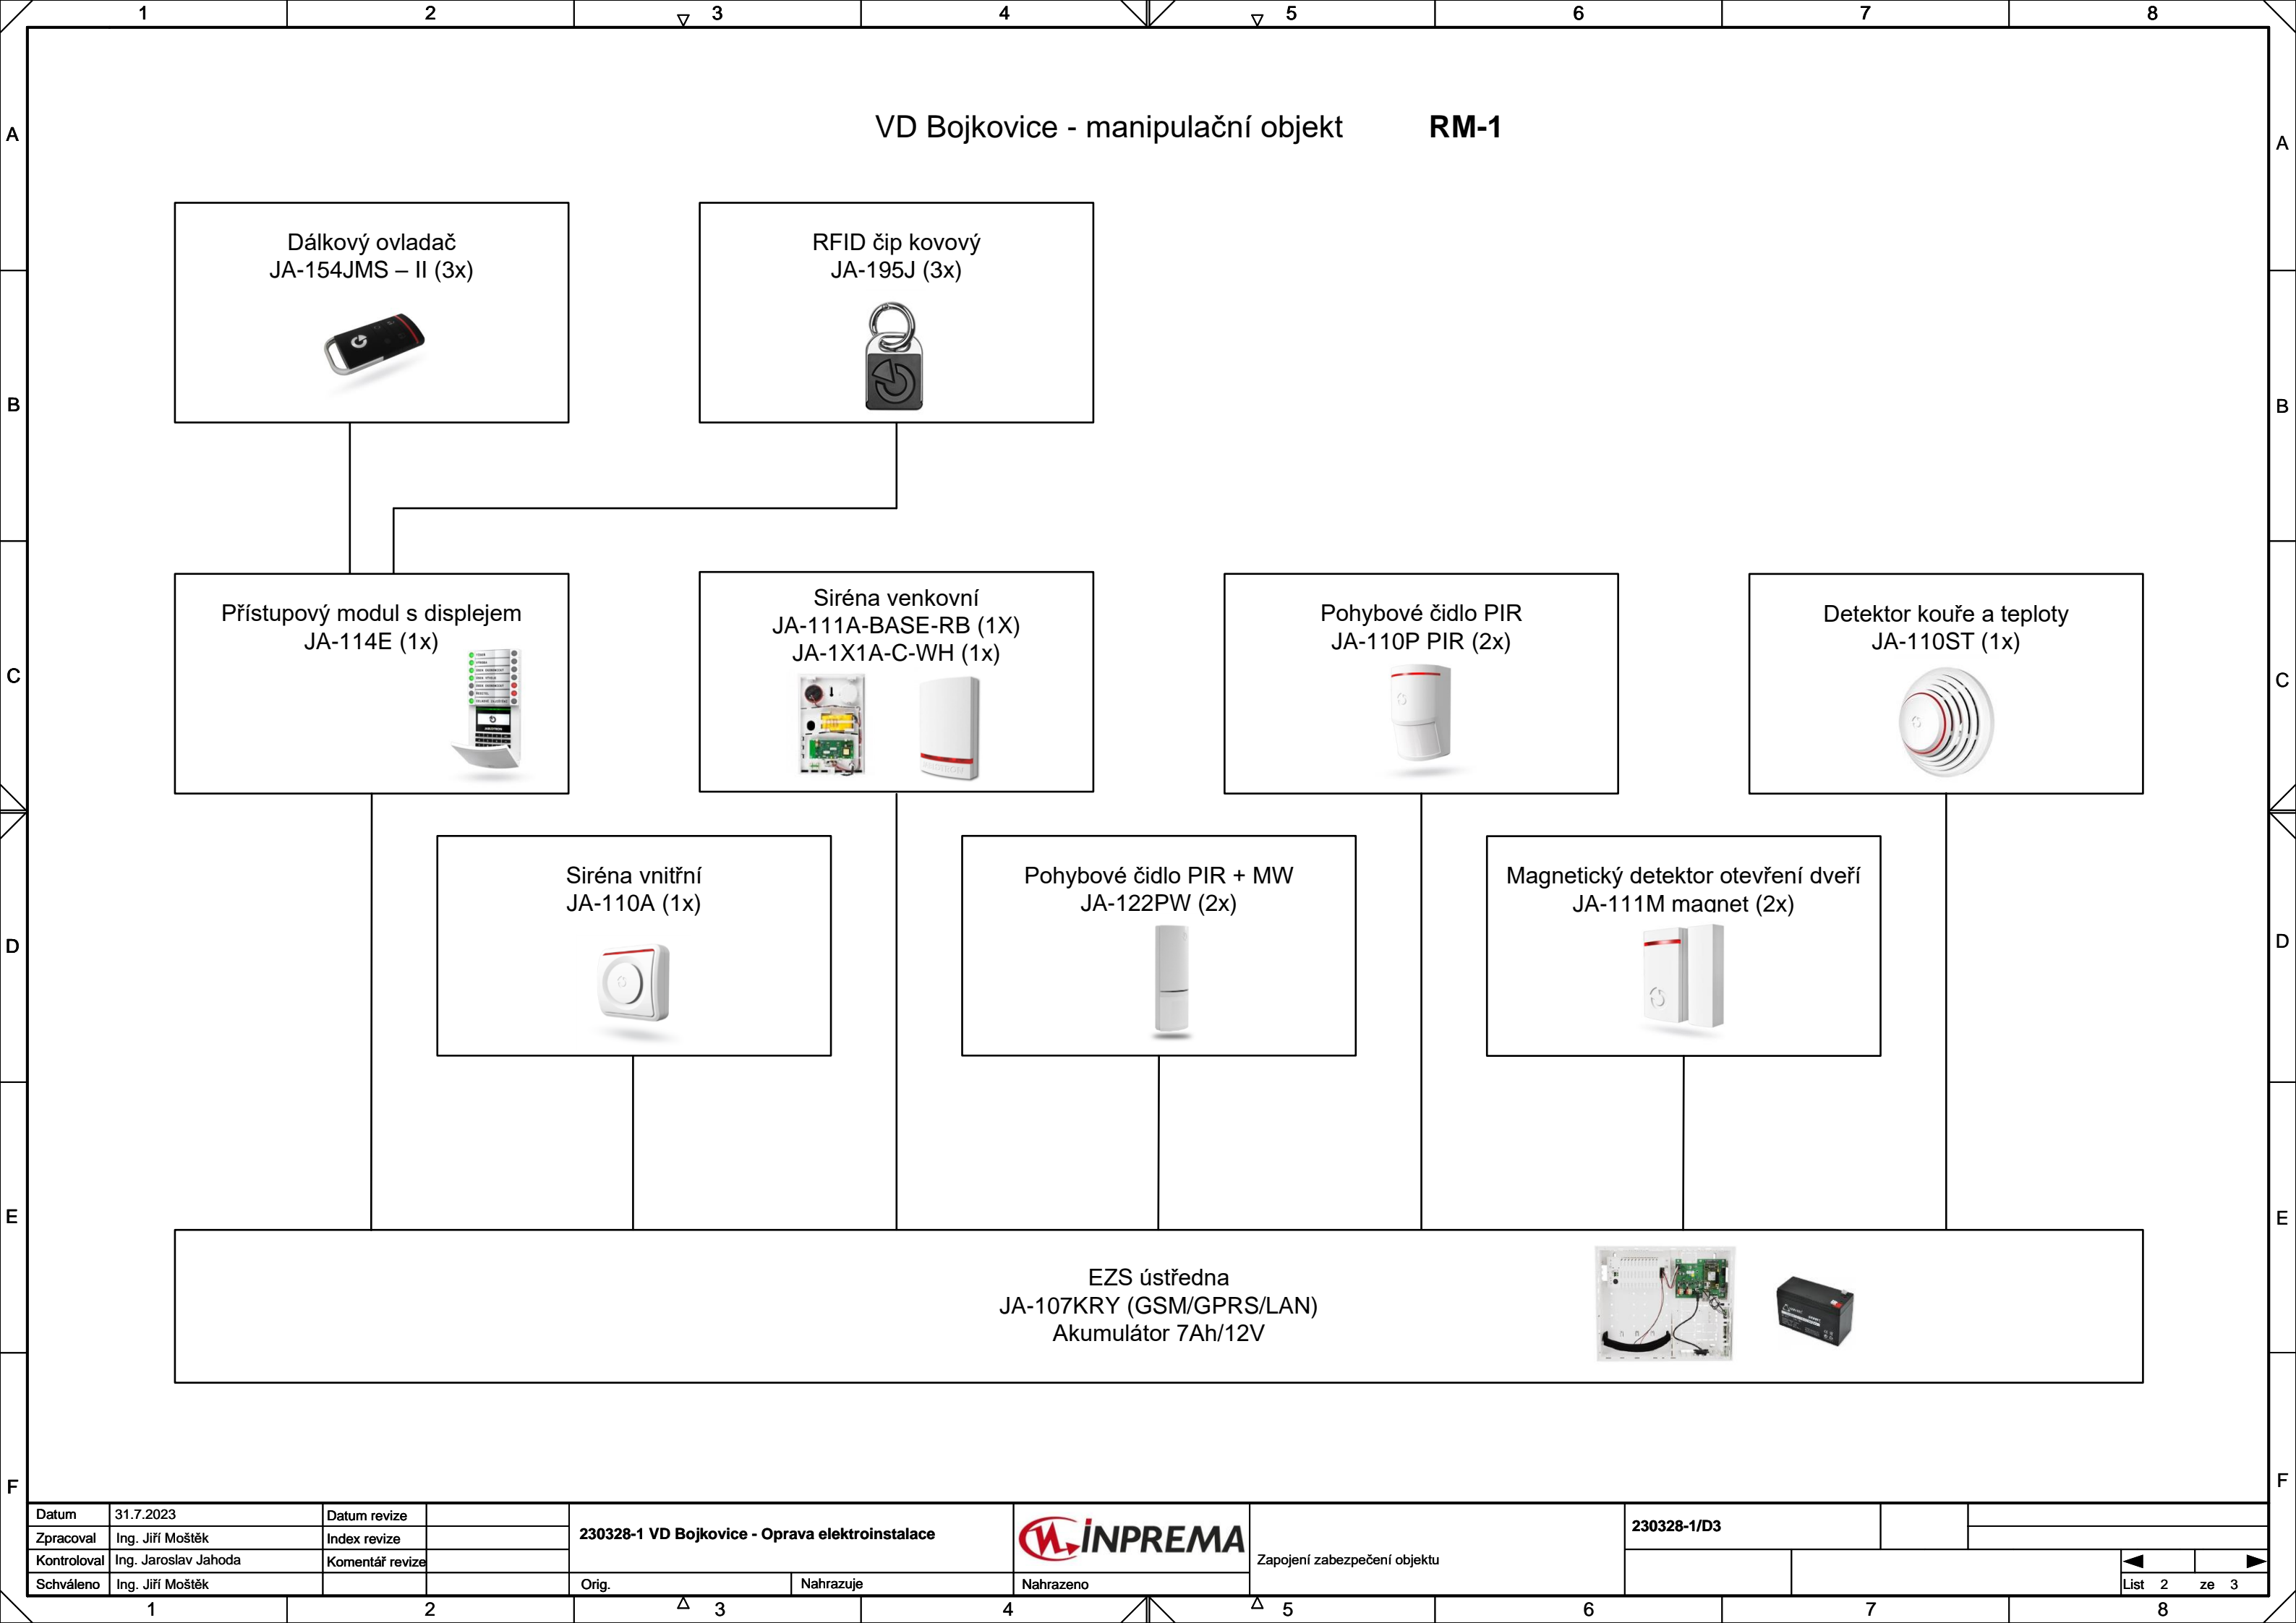

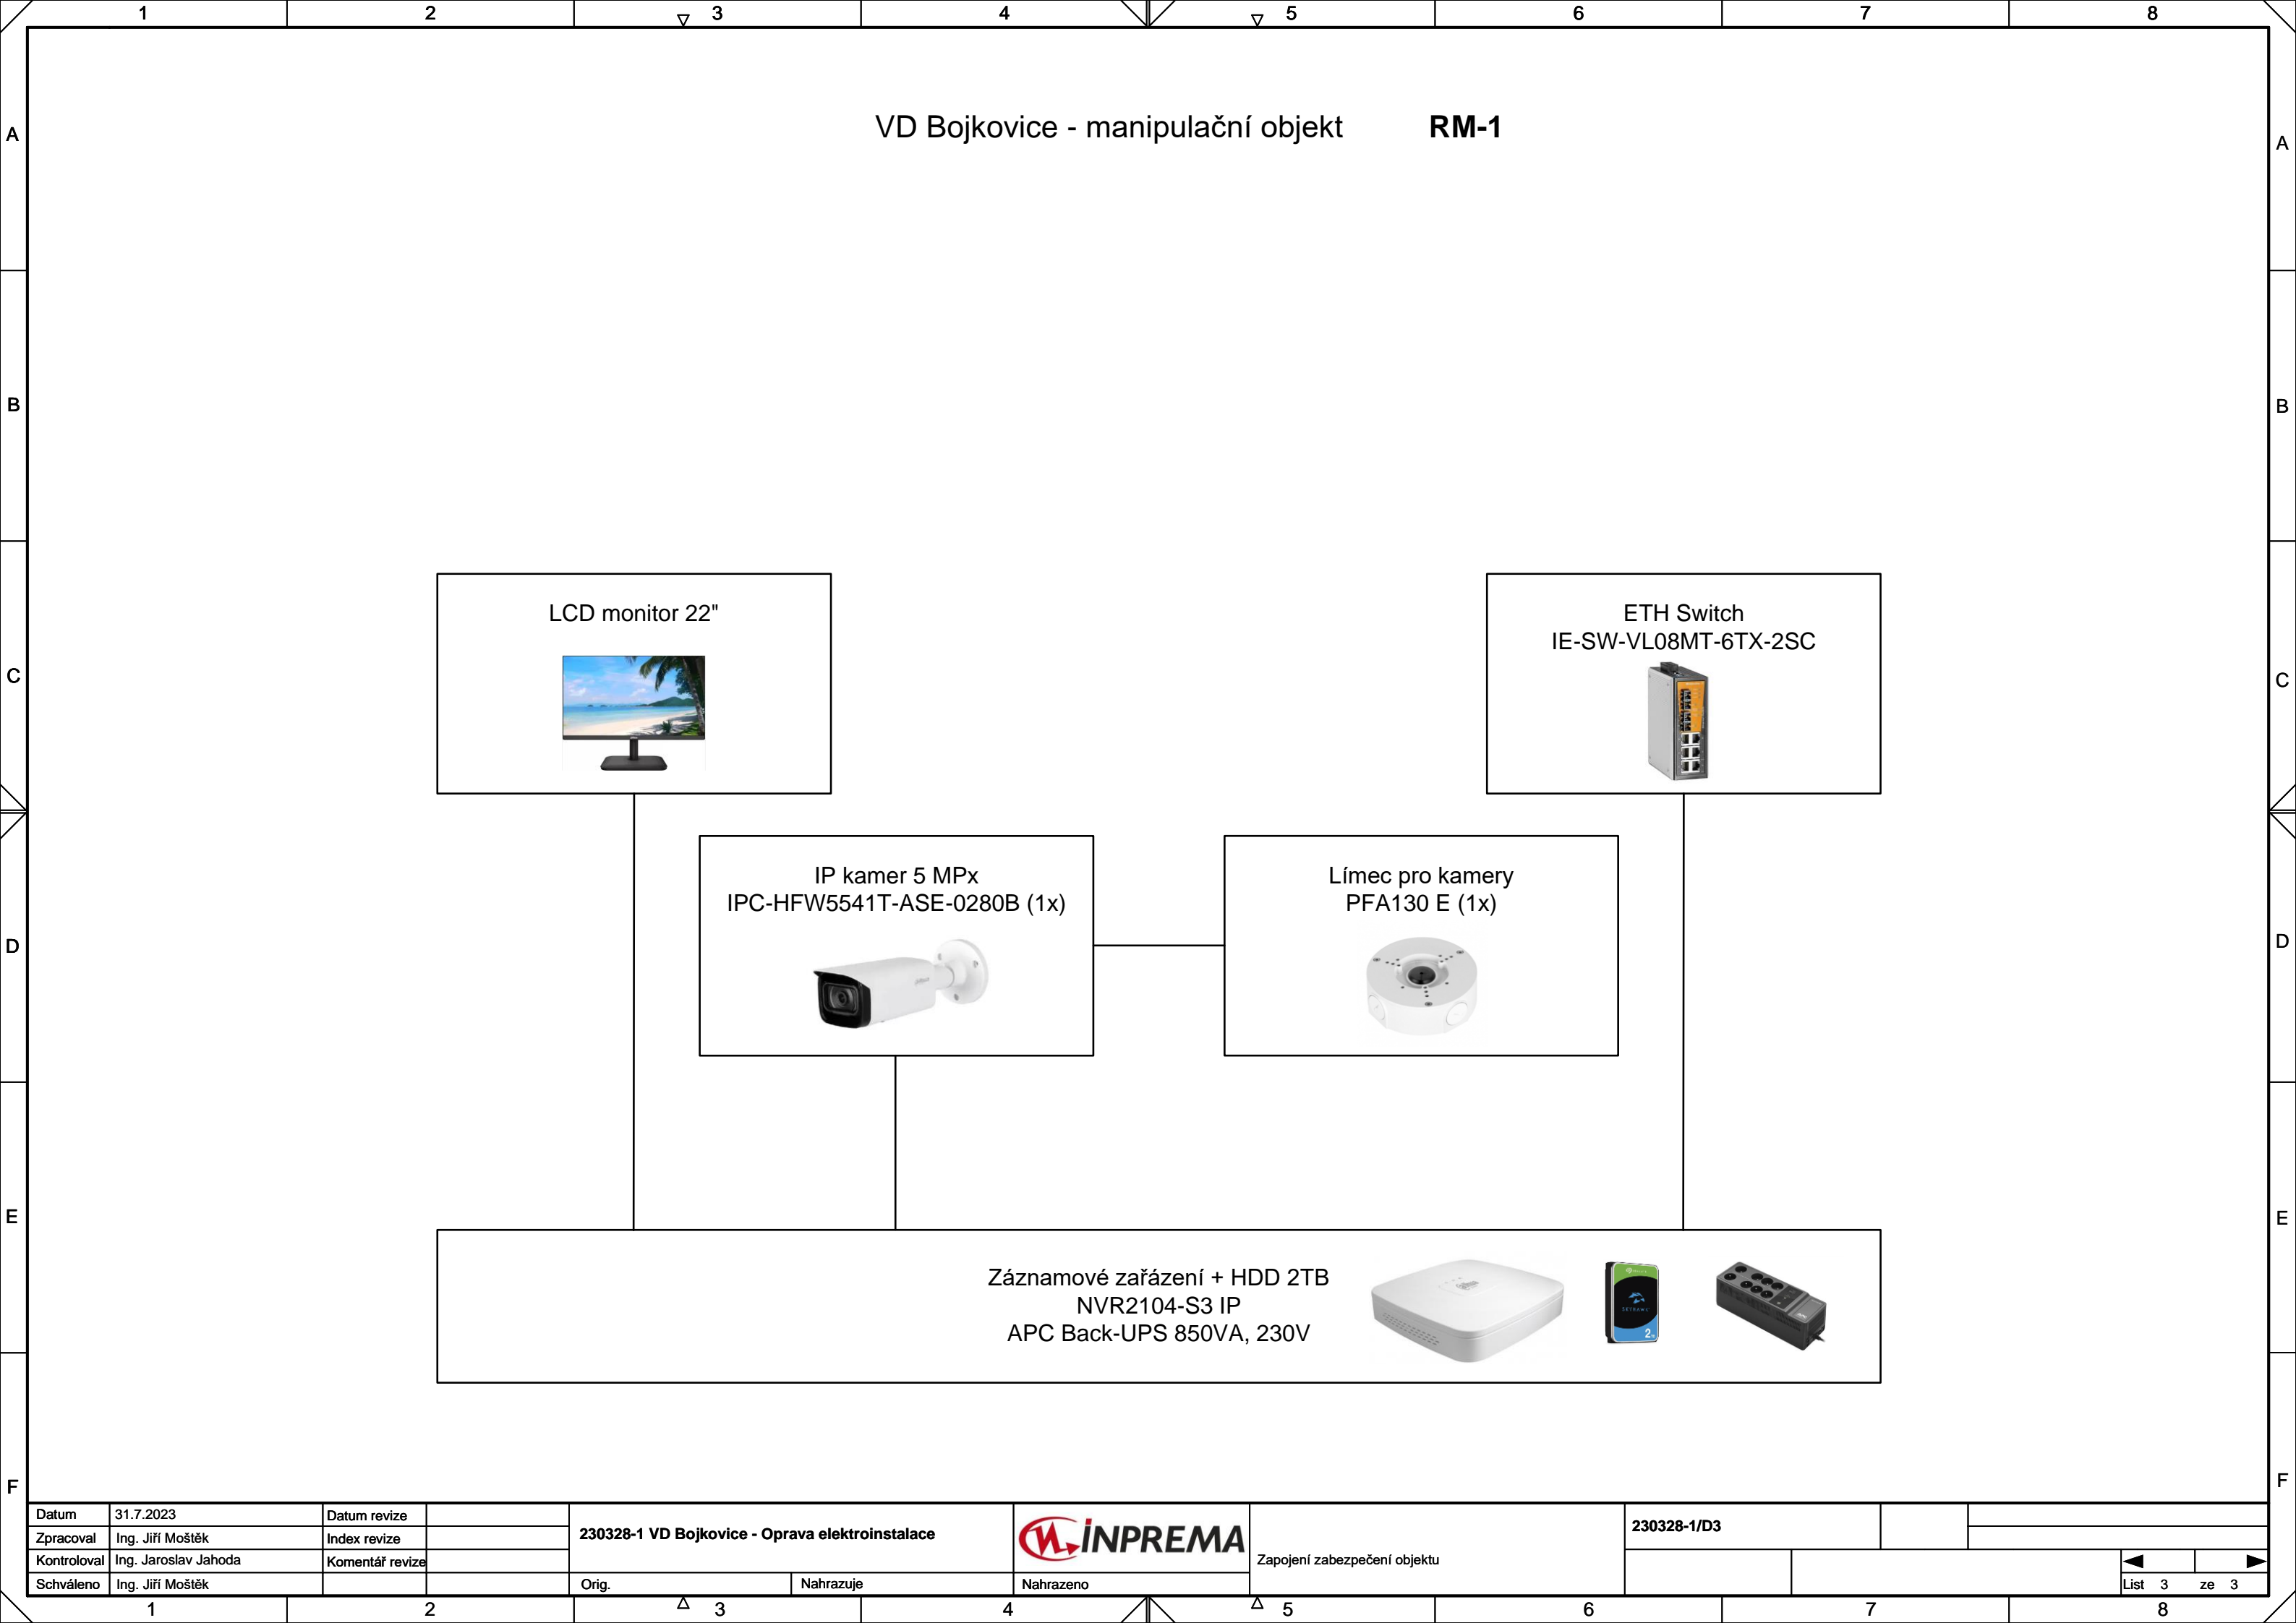

Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace				Zapojení zabezpečení objektu		230328-1/D3			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize											
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize											
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno						◀	▶