



ULOŽENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V ZEMNÍ RÝZE - 1:25 - ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE

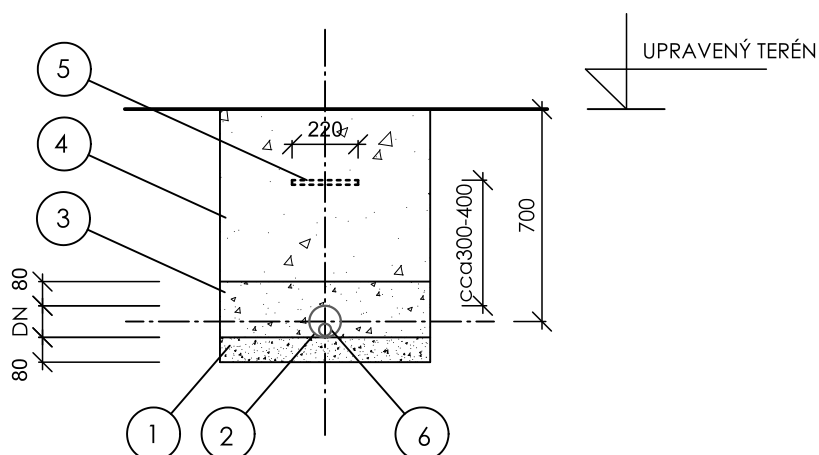

LEGENDA:

- 1 - PÍSKOVÝ PODSYP
- 2 - PE TRUBKA
- 3 - PÍSKOVÝ OBSYP
- 4 - ZÁSYP RÝHY - VYKOPANÁ ZEMINA
- 5 - VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6 - KABEL

ULOŽENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V ZEMNÍ RÝZE - 1:25 - ULOŽENÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

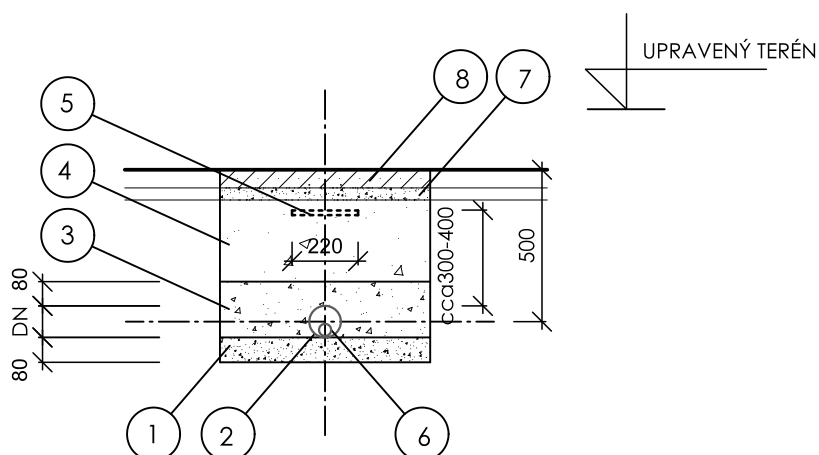

LEGENDA:

- 1 - PÍSKOVÝ PODSYP
- 2 - PE TRUBKA
- 3 - PÍSKOVÝ OBSYP
- 4 - ZÁSYP RÝHY - VYKOPANÁ ZEMINA
- 5 - VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6 - KABEL
- 7 - PODKLADNÍ LOŽE
- 8 - DLAŽBA/ASFALT

PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC

Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu

KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126



plusarch - architekti s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, ČB
tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558

STAVEBNÍK:	Povodí Vltavy, státní podnik	ZAKÁZKA:	PVL_ZVI
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Jan Pala, Ing. Josef Fugl	STUPEŇ:	DUR+DSP
KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT:	Ing.arch Jan Pala - ČKA 04371	DATUM:	05/2023
NÁZEV VÝKRESU:	SO-011-Venkovní osvětlení	FORMÁT:	A4
	VZOROVÉ ULOŽENÍ VEDENÍ ELEKTRO	MĚŘÍTKO:	1:25
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.001-15

AUTORIZACE:

Č. PARÉ: