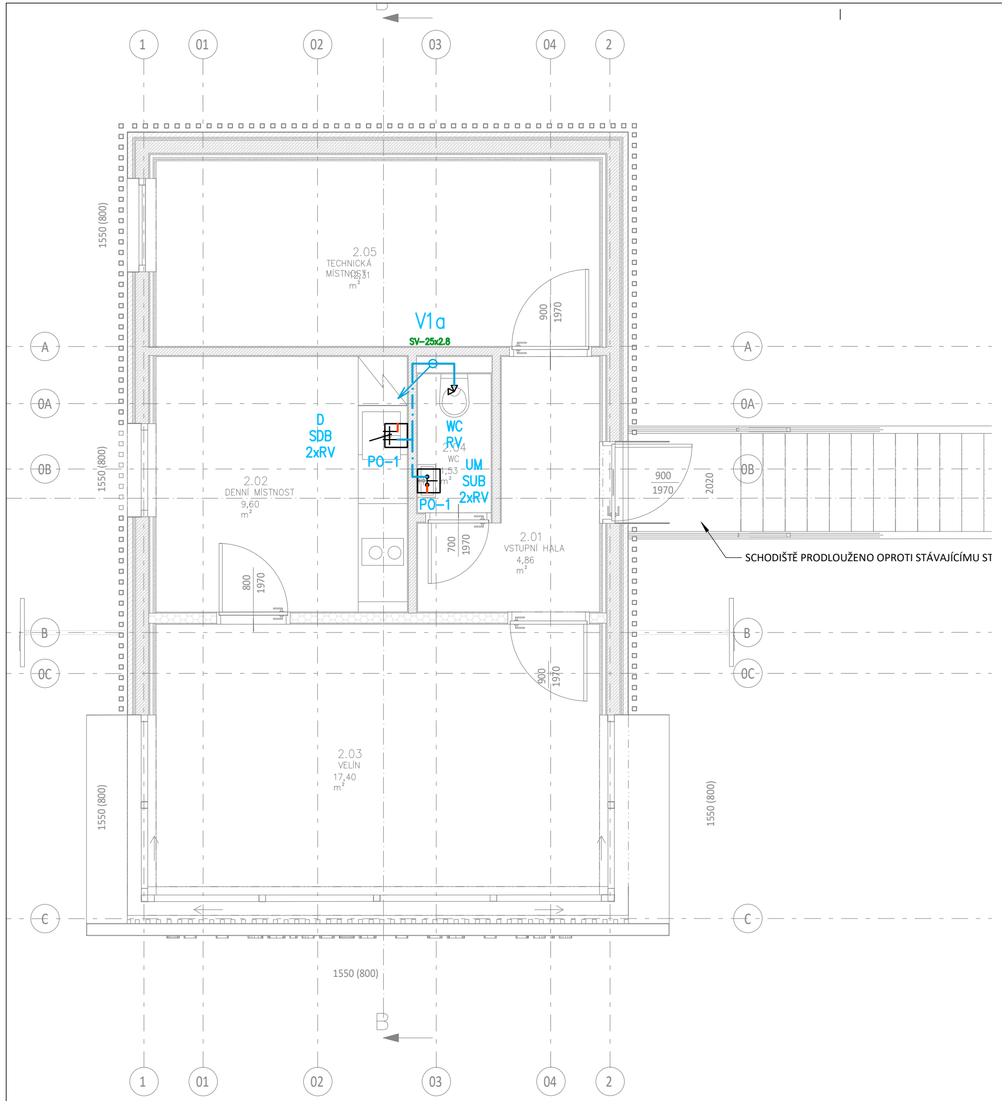

LEGENDA

Vnitřní rozvody

- Nové potrubí splaškové kanalizace PP HT–Systém (připojovací)
- Nové potrubí pro odvod kondenzátu PP HT–Systém (pod stropem)
- Nové potrubí splaškové kanalizace PP HT–Systém (pod stropem)
- Nové potrubí dešťové kanalizace PP HT–Systém (pod stropem) — KD
- Nové potrubí studené vody PP–RCT (tepelně izolováno)
- Nové potrubí teplé vody PP–RCT (tepelně izolováno)
- Stávající potrubí studené vody
- Nová stoupačka kanalizace (dolů, průběžná, nahoru)
- Nová stoupačka kanalizace ukončená v patře pod stropem
- Nová stoupačka kanalizace ukončená větrací hlavicí
- Nová stoupačka vodovodu (studená)
- S1 D1 — Číslo kanalizační stoupačky (splašková, dešťová)
- V1 — Číslo vodovodní stoupačky
- FCU — Hranice požárního úseku / Nástěnný fancoil (dodávka VZT)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	Závěsné WC, keram. bílé. Montážní prvek pro závěsné WC se splach. nádržkou pod omítku.
UM	Umývátko, keram. bílé.
D	Dřez
ZU1	Zápachová uzávěrka vodní pro odvod kondenzátu HL138 DN32, podomítková, s mech. zápach. uzávěrkou (kulička).

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

SUB	Stojánková umyvadlová beztlaková baterie páková úsporná
SDB	Stojánková dřezová beztlaková baterie páková úsporná, dlouhé raménko
RV	Rohový ventil se zpětnou klapkou 3/8" x 1/2" chrom
PO–1	Zásobníkový el. ohřívač teplé vody (5L), typ DZD TO/E5.1IN 1,5 kW (umístěný pod odběrné místo)

POZNÁMKY:

–Větrací potrubí vyvedené nad střechu blíže než 3m od otvoru spojeného s vnitřním prostředím bude vyvedeno 1m nad nejvyšší hranu tohoto otvoru.
–Pokud není uvedeno jinak rozvody budou vedeny v přizdívce, drážce ve zdivu.
–Na odpadním potrubí splaškové kanalizace v 1NP budou 1m nad č.p. umístěny čistící kusy (Č.K.).
–Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s požárními předpisy.
–Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být protipožárně dotěsněny (dod. profese).
–Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem!
–Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy!
–Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

–Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady
–Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Výškový systém Balt p.v. | Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Sweco a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081 www.sweco.cz

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco a.s. ZPRACOVAL:
A8000 s.r.o., IČO: 46680543, Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

OBJEDNATEL:
Povodí Vltavy, státní podnik

PK Smíchov - optimalizace velínu

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŘÍLOHA:
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

ŘEŠITEL	A8000
ODP. ZÁSTUPCE	Jan Gregora
VYPRACOVAL	Jan Gregora
PROJEKTANT	
HL. PROJEKTANT	Ing. Veselý
TECH. KONTROLA	Ing. Klimeš
ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček
ČÍSLO ZAKÁZKY	12-3215-0100
STUPEŇ	DSP
DATUM	11/2023
FORMÁT	3 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.1.5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: _DSP_SO-01_D1-4-1_ZTI_00_231211.dwg