


OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ – PROVEDENÝ V RÁMCI 1.ETAPY

VELIKOST : 297 MODULŮ
ROZMĚRY : 805 x 1605 x 250 mm

KRYTÍ : IP 30/20
PŘÍVOD : HOREM
VÝVODY : HOREM

VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNACÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.
PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PROVĚŘENY PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY VŠECH ZAŘÍZENÍ
A DLE TOHO BUDE UPRAVENO JIŠTĚNÍ, NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ VÝVODŮ V ROZVADĚČI.

Sv SVĚTELNÝ VÝVOD
Z ZÁSUVKOVÝ VÝVOD
P PEVNÝ VÝVOD

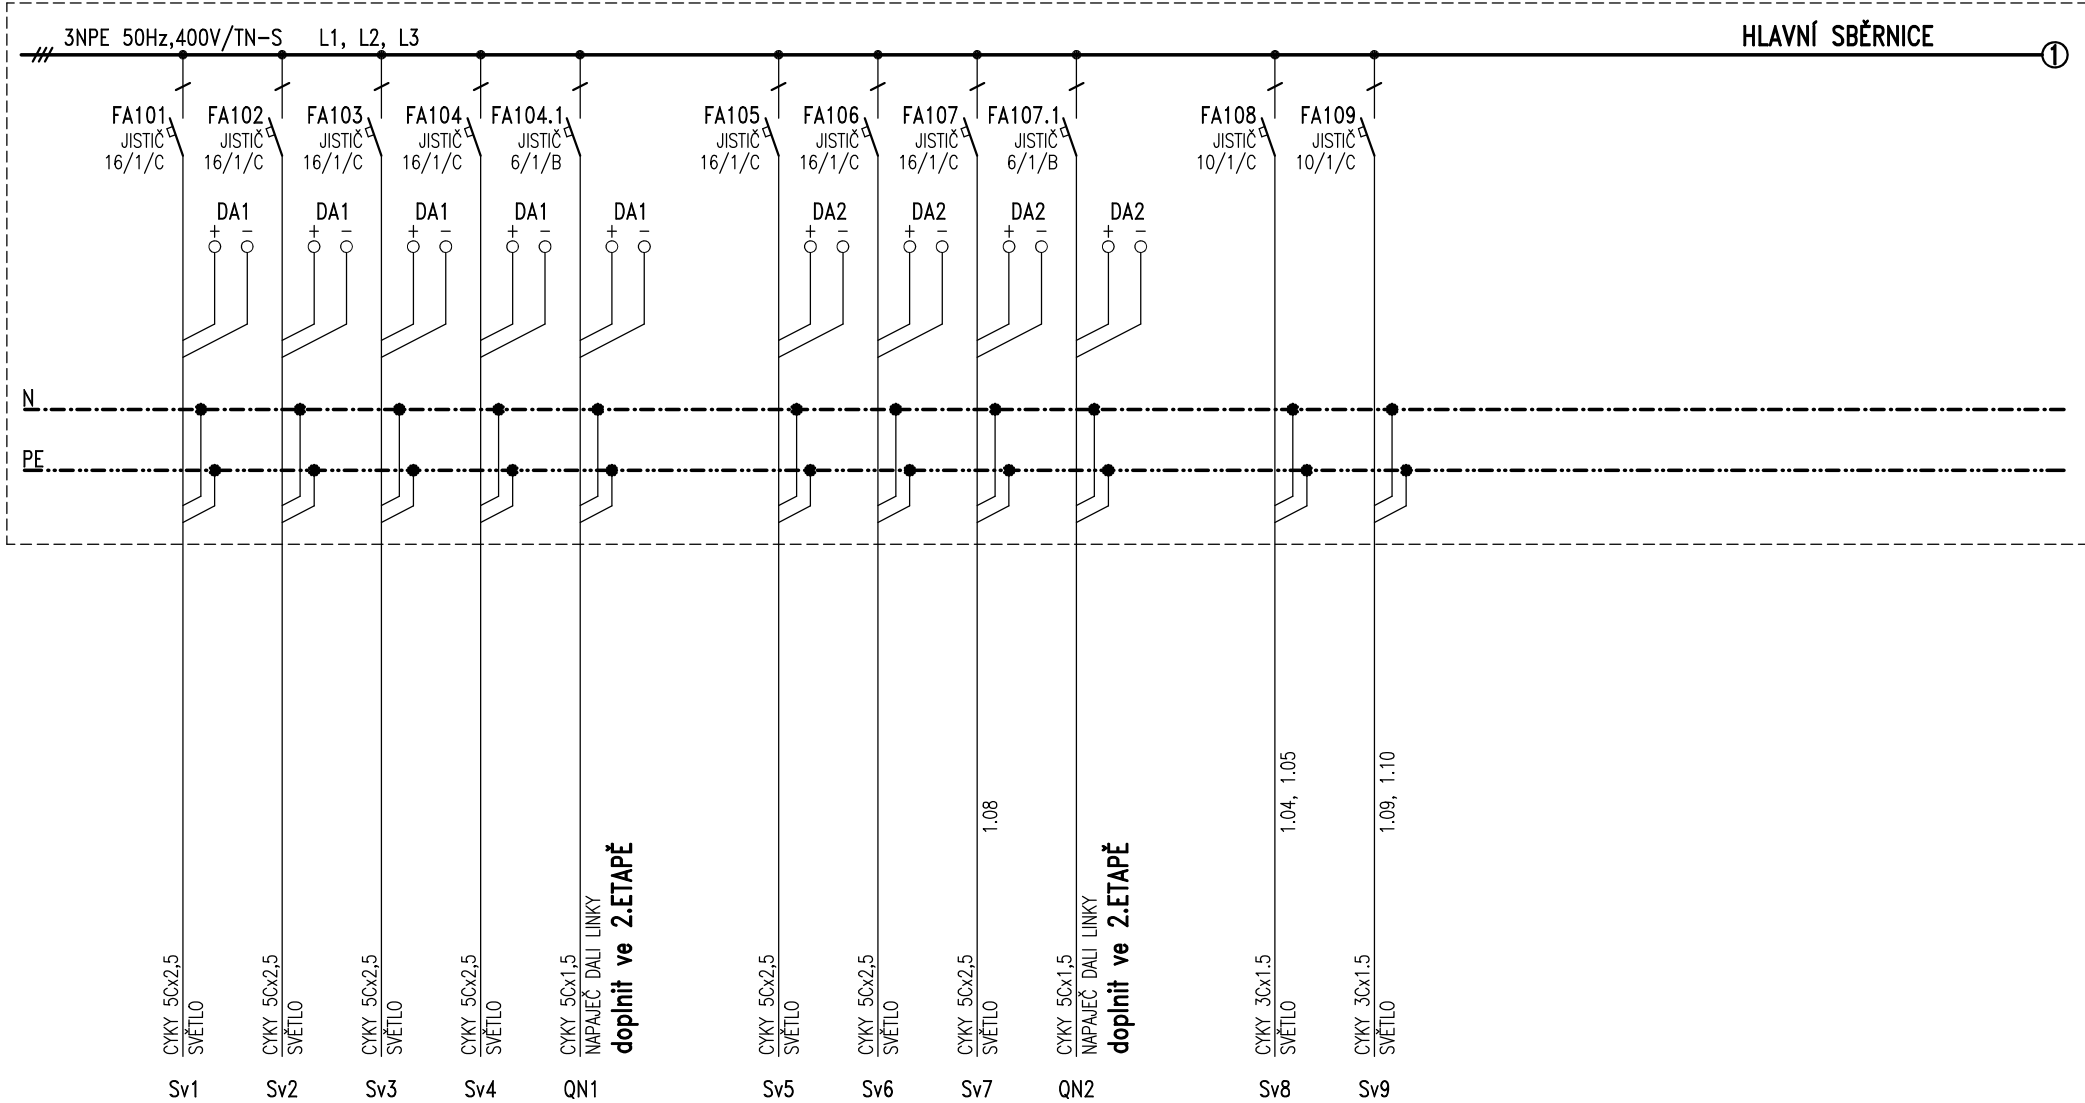

HLAVNÍ OSVĚTLENÍ VÝSTAVNÍCH SÁLŮ
OVLÁDÁNO DALI ŘÍZENÍM Z OVLÁDACÍCH PANELŮ MS1, MS2, MS3

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ – PROVEDENÝ V RÁMCI 1.ETAPY
V rámci 2.ETAPY se doplní propojení kabelů k napáječům QN1 a QN2

Ing. Luděk Široký PROGRES PROJEKT Lipová 608 330 12 Horní Brtva	PROJEKTOVAL	ING. LUDEK ŠIROKÝ	DATUM	05/2024	INVESTOR : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7 MÍSTO STAVBY : KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA – HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119	AKCE : REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA – 2.ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA – HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119 SOUBOR : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA + D.1.4.6 SLABOPROUD NÁZEV VÝKRESU : OPRAVA ROZVADĚČE R2S2	VÝKRES Č. E883-2/11 POČ. LISTŮ: 4 LIST: 1	INDEX
	ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. LUDEK ŠIROKÝ	MĚŘITKO	-				
	SCHVÁLIL	ING. LUDEK ŠIROKÝ	ZAKÁZKA	E883				
			STUPEŇ PROJ.	DPS				