Číslo místnosti	Pozice	zařízení
B 112h	B1	kotel 45 kW
B 112h	P1	čerpadlo kotlové
B 112h	P2	čerpadlo nabíjení TV
B 112h	P3	čerpadlo oběhové
B 112h	P4	čerpadlo oběhové
B 112h	P5	čerpadlo cirkulace TV
B 112h	RV1	3cestný směšovací ventil
B 112h	RV2	3cestný směšovací ventil
B 112h	MT1	měnič tepla
B 112h	MT2	měnič tepla
B 112h	E1	expanzní nádoba vytápění 50l
B 112h	E2	expanzní nádoba TV 4l

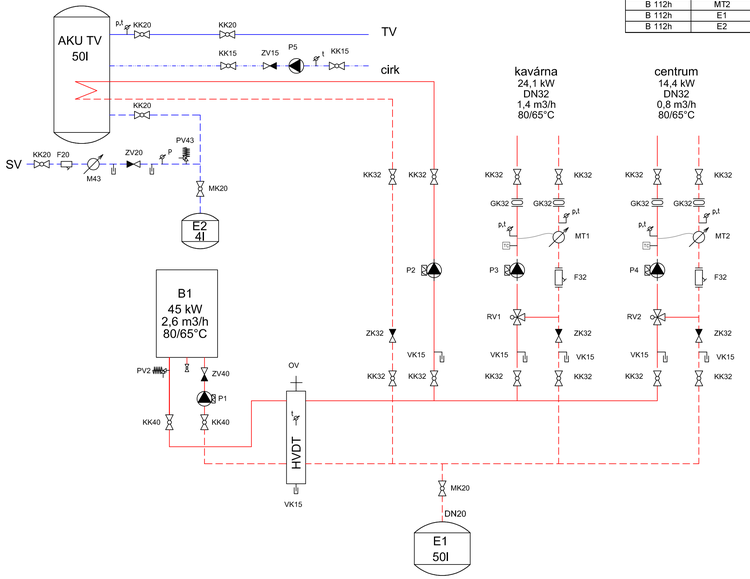

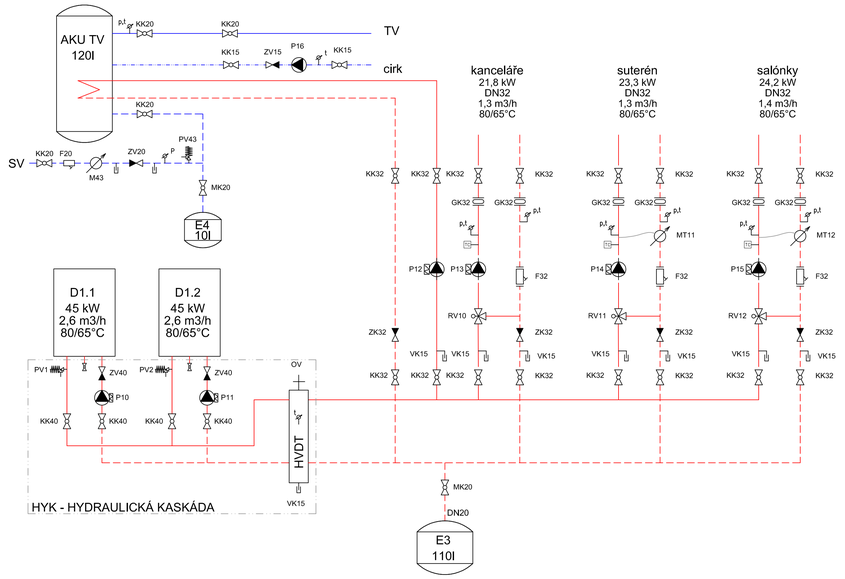

Číslo místnosti	Pozice	zařízení
D 107.1	D1	kotel 45 kW
D 107.1	D2	kotel 45 kW
D 107.1	P10	čerpadlo kotlové
D 107.1	P11	čerpadlo kotlové
D 107.1	P12	čerpadlo nabíjení TV
D 107.1	P13	čerpadlo oběhové
D 107.1	P14	čerpadlo oběhové
D 107.1	P15	čerpadlo oběhové
D 107.1	P16	čerpadlo cirkulace TV
D 107.1	RV10	3cestný směšovací ventil
D 107.1	RV11	3cestný směšovací ventil
D 107.1	RV12	3cestný směšovací ventil
D 107.1	REG	kaskádová regulace
D 107.1	MT11	měnič tepla
D 107.1	MT12	měnič tepla
D 107.1	E3	expanzní nádoba vytápění 110l
D 107.1	E4	expanzní nádoba TV 10l

±0,000=225,700 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESE: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 2/1786, 120 00, Praha 2
VYTÁPĚNÍ: 296 154 105, info@metroprojekt.cz
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU: INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL: Ing. Pavlína Rojíková
Ing. Richard Beber
KOOPERUJÍCÍ FIRMA: METROPROJEKT

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto dokumentu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architektů Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Tento dokument nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nereprodukován ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR): Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP): INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL:
Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. VÍT ZEMKL: Ing. arch. MILOŠ TRENZ / Ing. arch. Jitka Vandurová

FIRMA:
A r c h i t e k t i
H r ů š a & s p o l .
A t e l i é r B r n o , s . r . o .
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel: 541 243 829, fax: 541 243 831
e-mail: hrusa@hrusa-atelier.cz
http://www.hrusa-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Oznámí: vpište sem č. věstníku 2000

KLIENT ZAKÁZKY :
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 1300/44
170 00 Praha 7 - Holešovice

INVESTOR ZAKÁZKY :
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 1300/44
170 00 Praha 7 - Holešovice

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

KONTROLA: Ing. IGOR BIELIK

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO): REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU KAČINA

DATUM: BŘEZEN 2016

ZAKÁZKA ČÍSLO: 15250 / 15254

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.A ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO: -

DOKUMENT (VÝKRES): Schéma zdroje

Č. VÝKRESU / REVIZE: D.1.4.A.05

PARE: