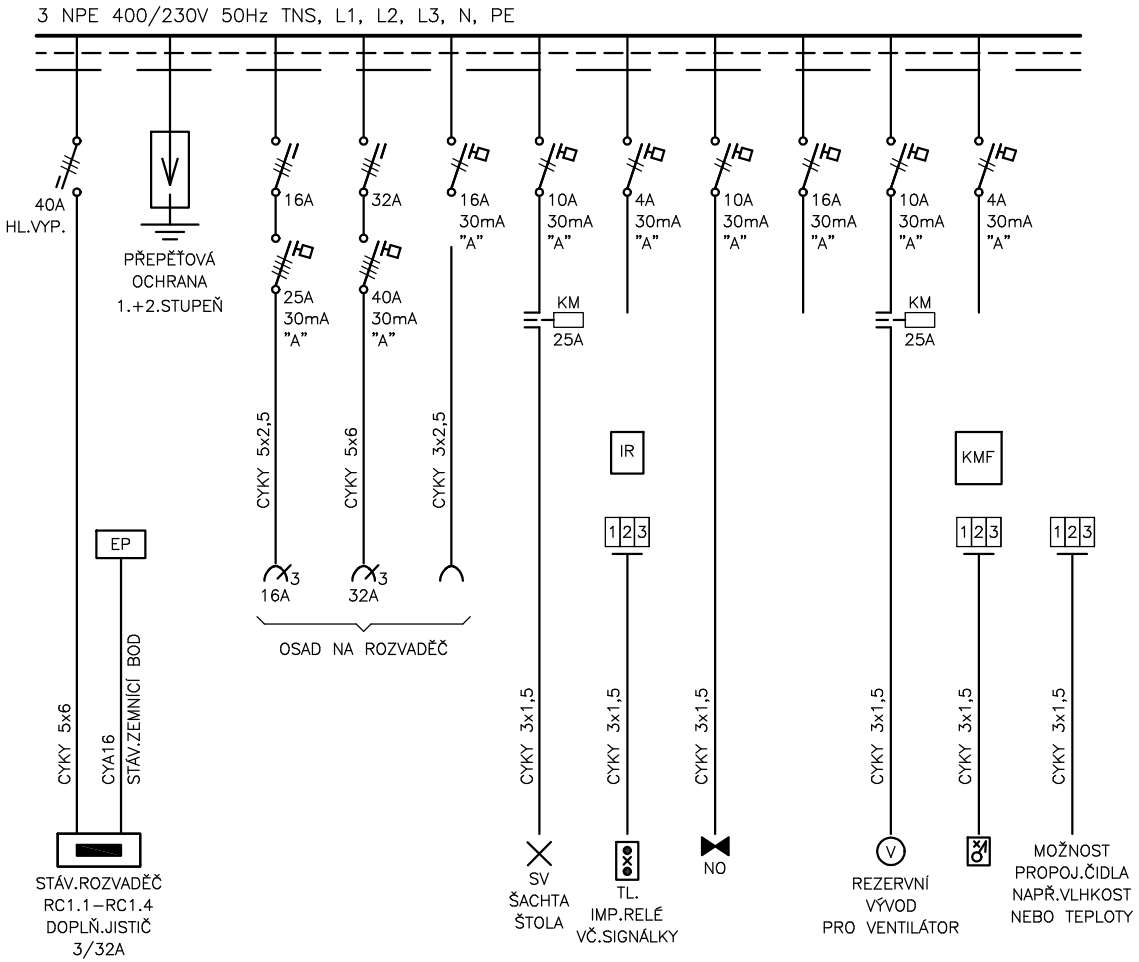

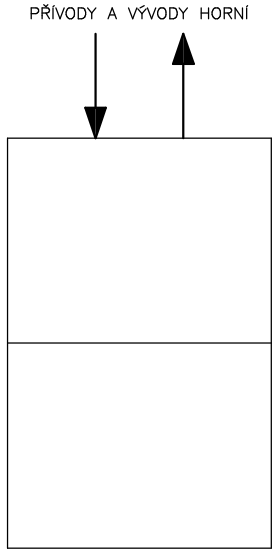

PLASTOVÝ ROZVADĚČ
IP65/20
VĚTRACÍ MEMBRÁNA

Ochrana PND:

Základní – automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená – hlavním pospojováním
– doplňující pospojování
– proudovými chrániči

INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 12kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 7kW

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: VD LIPNO I – LEVOBŘEŽNÍ VSTUP DO HRÁZE k.ú. Lipno nad Vltavou	Investor: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5	Stupeň: DPS	Zak.č.:	Výkres č.: E4
	Část: ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE RC1.5	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS.	Kreslil: DANIEL MÁDL	Datum: 7/2023	List/Listů: 1/1