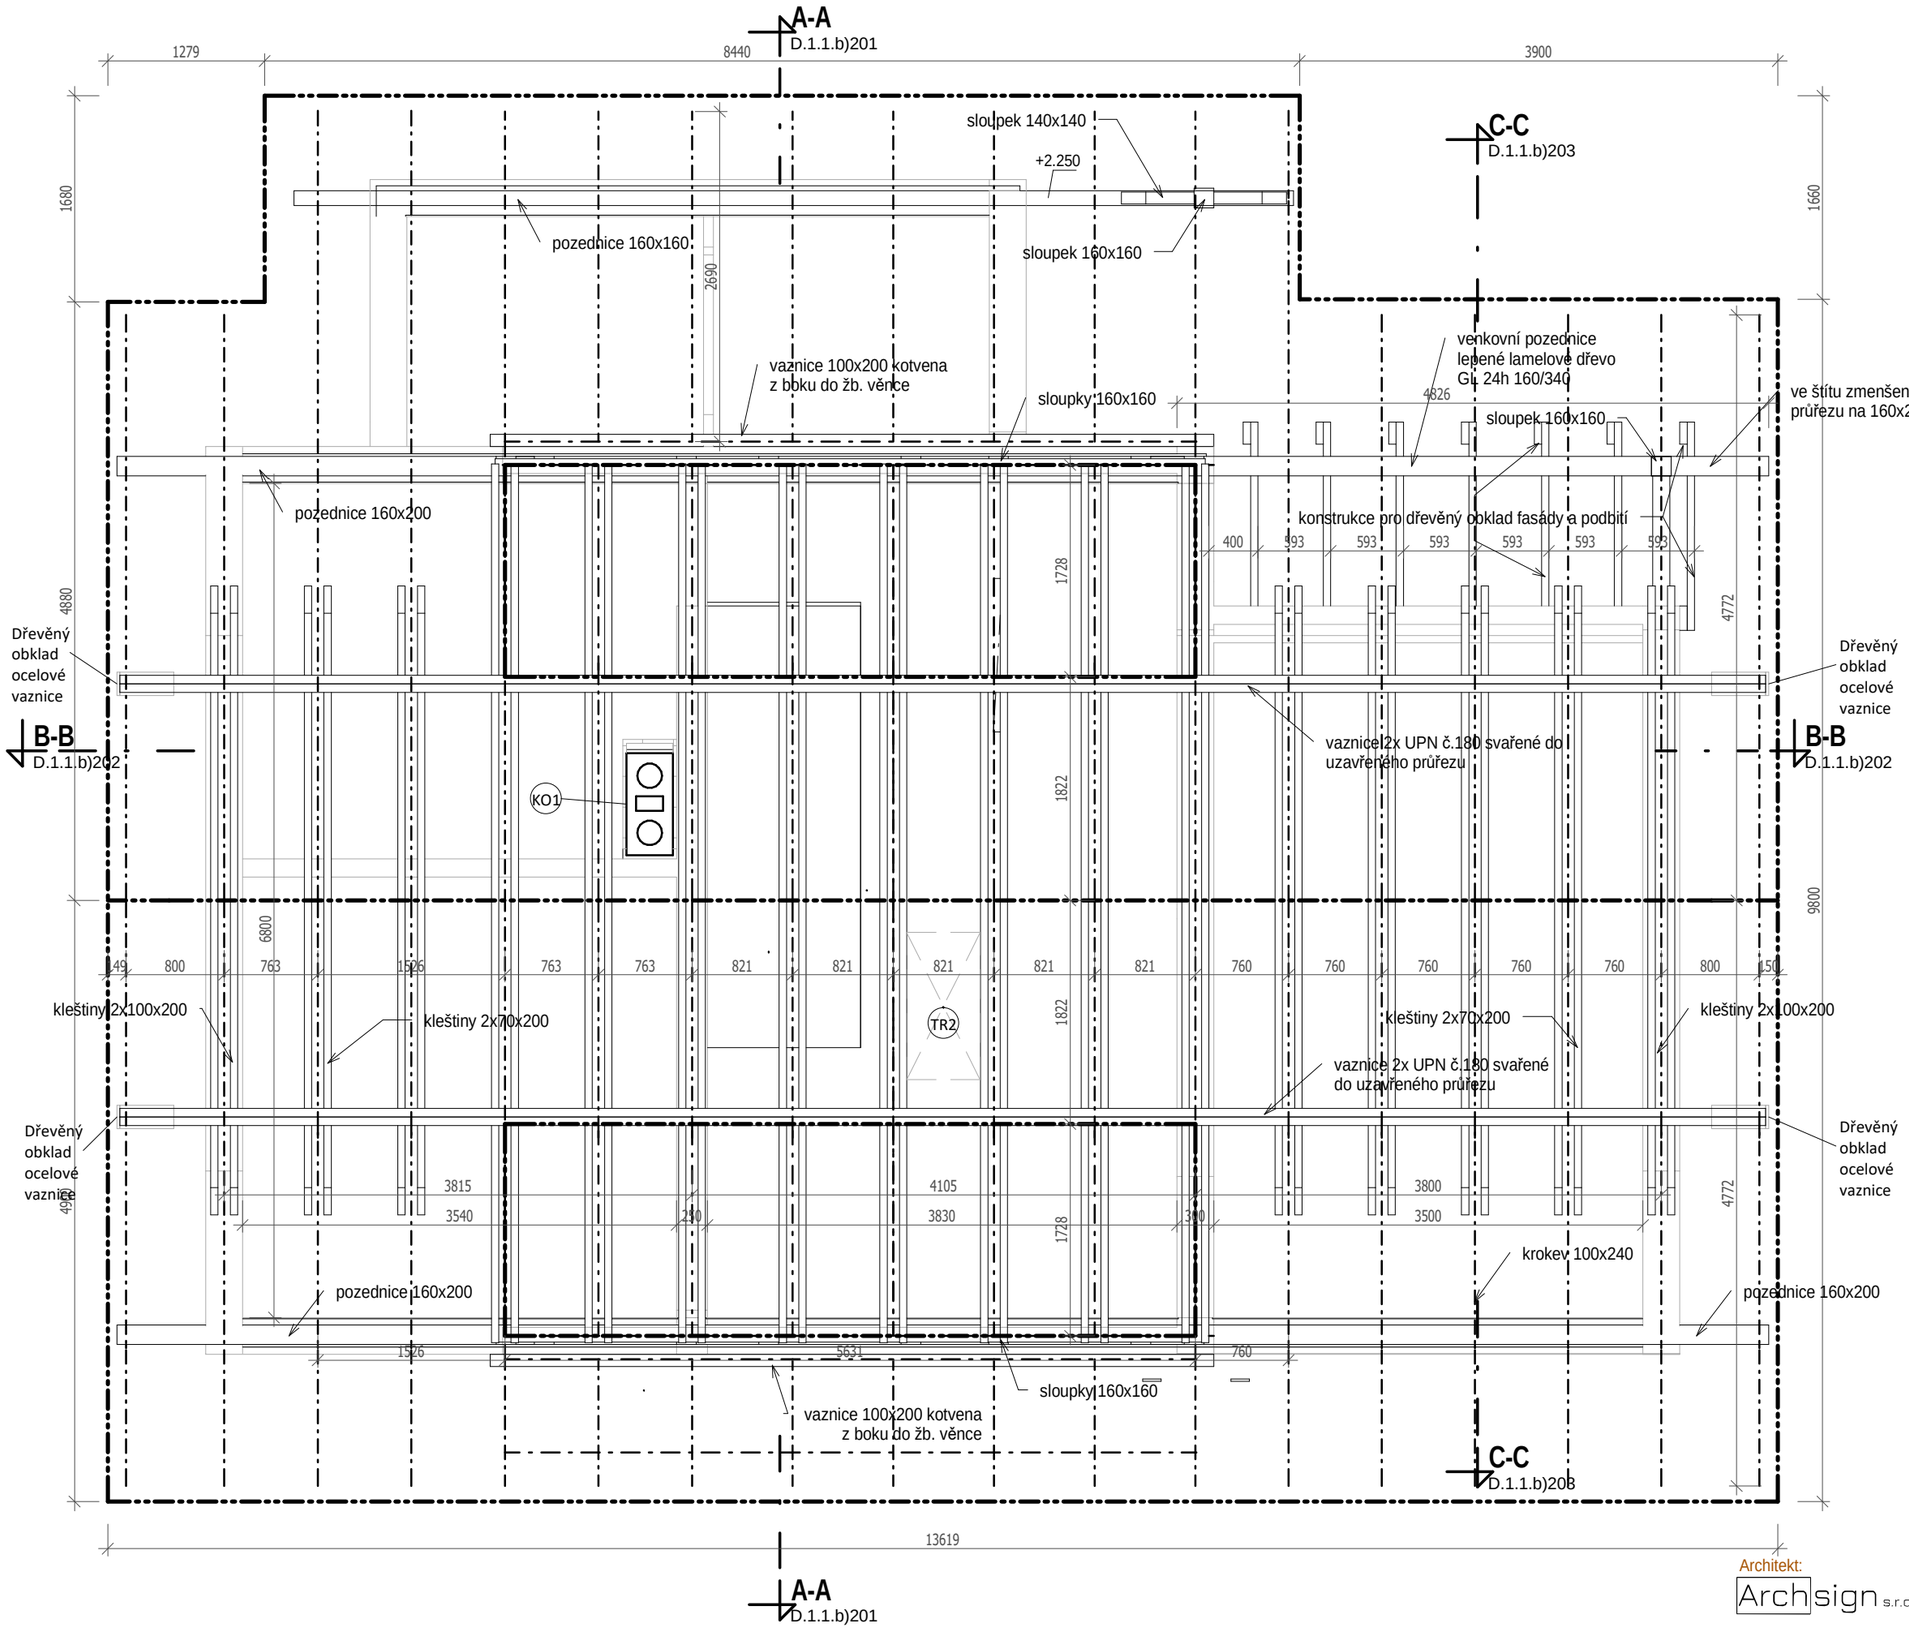


**POZNÁMKY**

1. Sklon střechy je 42°. Sklon střešních vikýřů je 12°.
2. Veškeré dřevěné prvky krovu opatřit ochranným nátěrem (impregnací) proti biotickým škůdcům a plísním.
3. Pozednice bude kotvena po 0,5 m do železobetonového věnce
4. Třída řeziva SI (C24)

| Výkaz profilovaného řeziva - dům | |
|---|---|
| Prvek | Objem |
| Dřevěný obklad ocelové vaznice | 0.04 m³ |
| Kleštiny | 2.32 m³ |
| Konstrukce podbití | 0.22 m³ |
| Krokve dům | 5.22 m³ |
| Obestavba el. rozvaděčů | 0.07 m³ |
| Pozednice a vaznice | 1.68 m³ |
| Pásky | 0.02 m³ |
| Sloupky | 0.65 m³ |
| | 10.22 m³ |


Architekt:
Archsign s.r.o.
Ing. arch. Petr Sobotka
Vršovická 897,
Praha 10 - Vršovice
archsign@archsign.cz


Akce:
**VD Souš, rekonstrukce objektu č.p. 900, č.219180020**

Investor:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Stupeň: DPS Výkres: D.1.1.b)104 Revize: Datum: 11/2023

**KROV** Měřítko: **1 : 50**


VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.