




PF 5
0.005 00

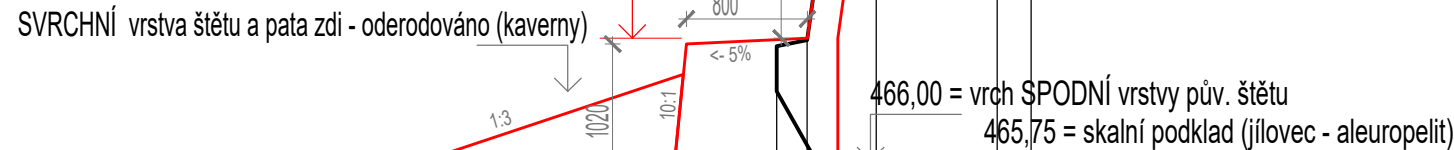


PF 7
0.019 00




PF 6
0.012 50



PF 8
0.027 00



PF 9
0.040 00



OTV	otryskání líce zdi tlakovou vodou
DEM	demolice erodovaných částí předzákladu (po prac. úsecích)
V _{TR.6}	výkop zeminy/horniny tř. 6
ŽB ₂₅₋₃₀	konstrukční železobeton C 25/30 XF3
R _{G=500kg}	těžká kamenná rovnanina na štět, fr. nad 500 kg
OH	ohumšování spár rovnaniny (přebytkem výkopku z SO 01)
OS	osetí spár rovnaniny travní směsí min. 20 g/m ²

FORMÁT 3xA4



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03
Hradec Králové

POVODÍ LABE

Datum	duben 2022
Stupeň	DSJ

Číslo stavby	Č. přílohy
--------------	------------

Měřítka

D.2.4