
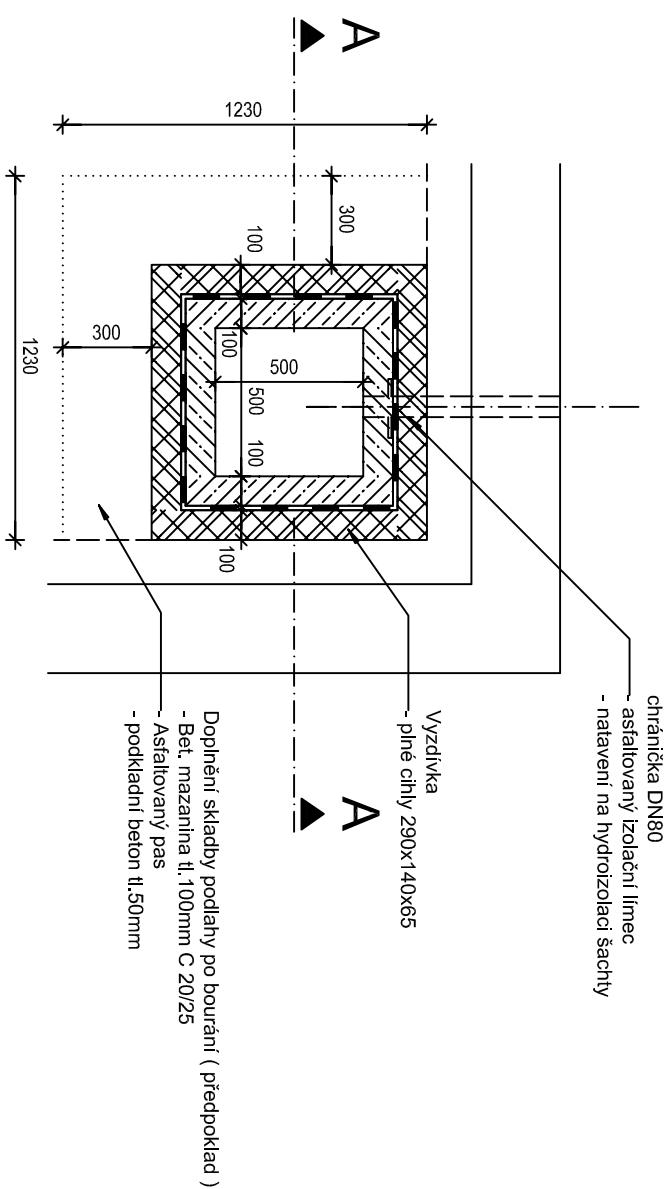


Pudorys ( 1:25 )

- šachta prostupu vodovodu do objektu
- vodovod uložen v chrániče s asfaltovaným límcem
- bourání podlahy . Předpokládána skladba bet. mazanina 100mm, asfaltový pas, podkladní beton 50mm
- založení šachty na železobetonové desce C 20/25, výztuž AQ50
- pod deskou podkladní nopovaná fólie
- stěny šachty zděné z plných cihel ( vnější ), betonové z prostého betonu C 20/25 ( vnitřní )
- hydroizolace asfaltovaný pas
- poklop polyuretanový
- zásyp okolo šachty hubeným betonem s výplní stavebním recyklatem betonovým
- obnovení skladby podlahy po obvodě šachty

Řez A (1:25)

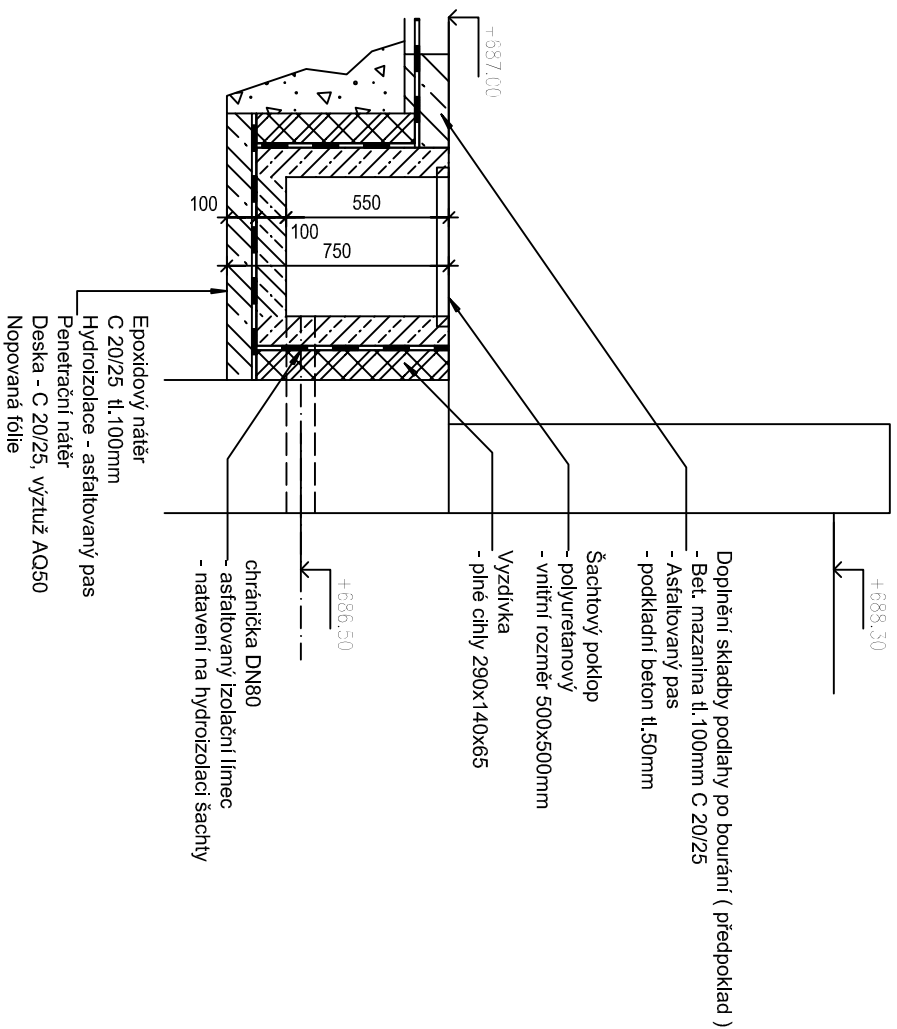

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	ING. DUŠEK	Měřitko
Projektant	ING. VOPAT	Technická kontrola	ING. KYLIŠ	1:25
ZAKÁZKA: ČS PODHORA - OPRAVA PLOCHY A KOMUNIKACE				
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +42036367/5111 Fax: +420363612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST: DOKUMENTACE STAVBY VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY		
OBSAH:		VODOVOD - MONTÁŽNÍ ŠACHTA		
OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik STAVEBNÍK:		Číslo archivu BPO 3-101492		
		Číslo zakázky 8950-25	Služba projektu PST	7
		Datum dokončení 08/2018		