

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/005724

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
07. 02. 2025

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Labe, Vrchlabí, oprava opevnění

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:


K položce č. 23 „Očištění ploch tlakovo-vodou“ jím v PD v tlak 300-500Mpa, což je 3000 – 5000 bař
Položka v rozpočtu předpokládá čištění standardními tlaky. Mám na mysli čištění takto vysokými tlaky? (od 1000bař směrná o „démoliční“ tlaky)

23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
----	---	-----------	--

Tato položka v UoU S jím nařazena na 142Kč/m2

Výkres D4 Vzorový příčný řez

VZOROVÝ ŘEZ A S OBNOVOU PŘEDPATKY,
M 1:25

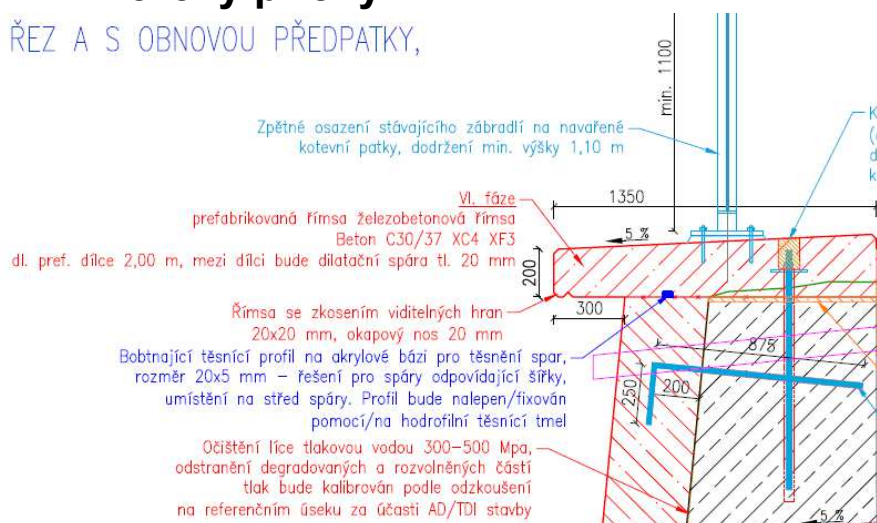

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v projektové dokumentaci byla chybně uvedena měrná jednotka hodnoty tlaku pro očištění ploch tlakovou vodou. Správná hodnota tlaku činí 300–500 bar. V této souvislosti zadavatel poskytuje upravený soupis prací k ocenění a upravené dokumenty D.4 – Vzorový příčný řez a F.3 – Tabulka výpočtu objemů.

2)**Dotaz:**

Dále prosíme o upřesnění položek č. 7 a 9, což jsou „ocelové tyče“. Prosíme o upřesnění rozměrů a také budoucího umístění /použití těchto prvků.

Objekt SO 01.3 - Oprava železobetonové stěny - Předsazená ŽB zeď bez předpaty

7	M	M134140	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 150x150mm
---	---	---------	--

9	M	M134144	tyč ocelová čtvercová jakost S235 500x500mm
---	---	---------	---

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o duté ocelové profily 150x150x10 mm, resp. 500x500x15 mm příslušné délky 0,45 m. Jejich umístění je patrné ze zadávací dokumentace - výkres "D.3 Podélný profil" a popisu jednotlivých položek rozpočtu. V rámci položky č. 7 se jedná o konstrukci pro zachování neznámého zaústění v km 0,109, 0,125 a v rámci položky č. 9 o konstrukci pro zachování neznámého zaústění v km 0,125.

3)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 02. 2025 do 10:00 hodin.**

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 20. 02. 2025

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Soupis prací k ocenění
D.4 – Vzorový příčný řez
F.3 – Tabulka výpočtu objemů

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html