



OPRAVA STÁVAJÍCÍCH STABILIZAČNÍCH PRAHŮ 1-7

OSAZENÍ ZAVAZOVACÍ VÝZTUŽE – VZOROVÝ ŘEZ

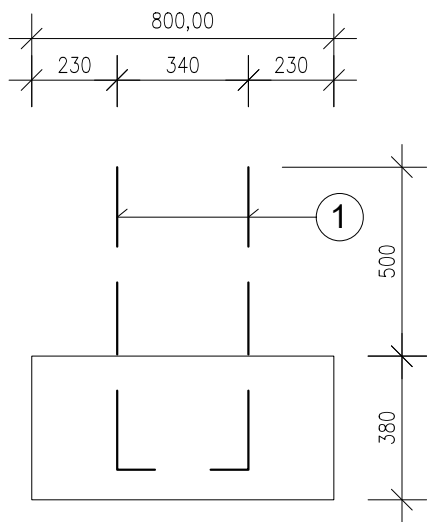



ZAVAZOVACÍ VÝZTUŽ BUDE OSAZENA  
PŘI BETONÁŽI  
KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4

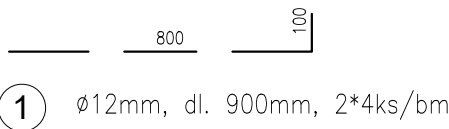

TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	Ø12	0,90	2*48	96,90	0,888	86,05
2	Ø8	2,05	26*2	106,60	0,395	42,11
3	Ø12	6,40	9*2	115,20	0,888	102,30
						230,46

VÝKRES VÝZTUŽE – VZOROVÝ ŘEZ

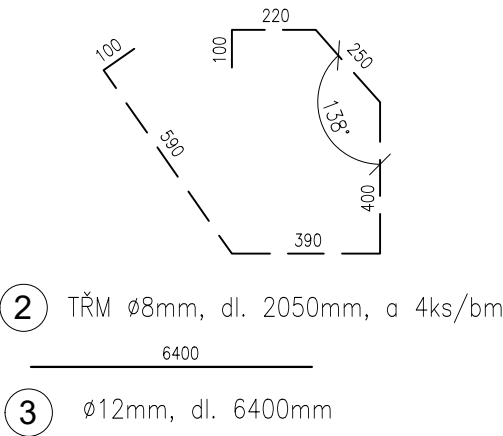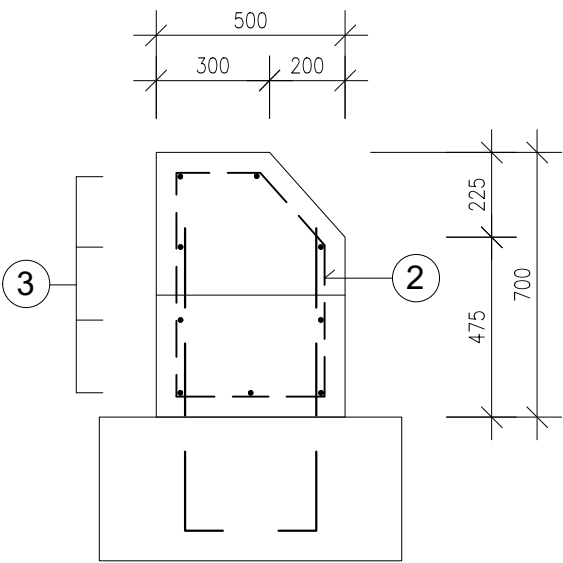

PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1  
KONSTRUKČNÍ BETON PROSTÝ C25/30 XF3 XC4  
KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4  
OCEL 10505  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				
Akce: <b>BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY - DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	
			Datum	červen 2022
			Číslo stavby	
Příloha: <b>SO01 - VVT Březná, Bílá voda</b> OPRAVA STÁVAJÍCÍCH STABILIZAČNÍCH PRAHŮ 1–7 VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:20	Číslo přílohy <b>D.1.1.b.6</b>