

LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVOD VITRINÍ STUDENÁ
- VODOVOD VITRINÍ TEPLÁ
- HL. VODOVODNÍ RAD. AREÁLU


LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

- KULOVÝ KOHOUT
- KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- TLAKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- VODOMĚR
- NÁPAJEČKA
- PODLAHOVÁ VPUSŤ
- UMÝVADLO

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UPRAVIT VÝŠKOVÉ VEDENÍ POTRUBÍ
 - MATERIÁL VITRINÍHO VODOVODU – PP RCT S4, POZINKOVANÁ OCEĽ
 - U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNÉ JEDNOTLIVĚ VÝŠKOVÉ POZICE UPRAVIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE
 - KONEČNOU PODOBU A POLOHU NAVRŽENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY
 - SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VYPOUŠTĚM VENTILŮM MIN. 0,3 ‰
 - VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S INSTRUKCÍMI OD VÝROBCE
 - VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 75 S490
 - IZOLACE POTRUBÍ VEDENÝCH VE DŘÁŽKÁCH ZDIVA V CHRÁNĚNÝCH/TEMPEROVANÝCH PROSTORECH:
- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY: TLOUŠŤKA 10 mm.
 - POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VÝHLÁŠKY 193/2007 – A S 0,040 W/m.K.
 - IZOLACE POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ A TEPLÉ VODY V NECHRÁNĚNÝCH PROSTORECH: TLOUŠŤKA 25 mm.

k.ú. Slatiňany 745796, č.parc.162/193, 194

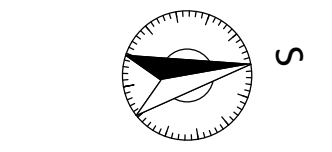

S	V	I	Ž	N
Generální projektant				
Autor SVIZN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00, Praha 1 sídl Mladý Horáková 298/123, 160 00, Praha 6 iČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com	NIP Ing. arch. Marta Ševčíková kontakt tel: 777 960 643 mail: sevcikova@svizn.com		Vypracoval Ing. Tereza Parouliková Pavel Kolář Ing. Filip Špindler Bc. Lukáš Hovorka	
Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Ševčíková listina autorizace ČKA 04 407				

Alce PROJEKT. PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČINA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany			
Stavebník Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem,			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 09/2018

Obsah části D.2	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – SO.02
Cílová profese D.2.4.1	Profese ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Cílová přílohy D.2.4.1.b – 01	Příloha PÓDORYS 1. NP – VODOVOD