

HAVARIJNÍ PLÁN

(návrh k doplnění)

pro stavbu

OPŠ Jílovský potok, Děčín - Jílové, etapa 5. ř. km
5,010-5,630 a etapa 6. ř. km 5,960-6,420

číslo HP: 1-14-02-0300

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obec: **Děčín**
Katastrální území: **Bynov, Martiněves u Děčína**
Okres: **Děčín**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Zhotovitel:

(údaje o uživateli závadných látek - jméno nebo název, adresa, IČO apod.)

Vypracoval: Ing. Štěpán Krátký

Datum: **14.5.2024**

Zodpovědný projektant: **Ing. Jaroslav Vrzák**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly, Tel.: 777 161 198

Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

Schválení vodoprávním úřadem OŽP, Magistrát města Děčín

Dne:

č. j.:

2. DEFINICE HAVÁRIE JAKOSTI VOD

(§ 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organismů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

3. HLAVNÍ KATEGORIE LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVARIJNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky:

- a) ropné látky
- b) jedy a látky škodlivé zdraví
- c) žiraviny, radioaktivní zářiče a odpady
- d) silážní šťávy
- e) průmyslová a statková hnojiva
- f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů
- g) pevné a tekuté odpady průmyslu
- h) kaly a odpady
- i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

4. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
- Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do

- vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
- ČSN 75 3415 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování“,
 - ČSN 65 0201 „Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.

5. POPIS STAVBY

5.1 Popis objektu / stavby

Stavba řeší opravu v korytě Jílovského potoka. V rámci stavby došlo k poškození stávajících konstrukcí. Konstrukce byly buď částečně odplaveny, nebo poškozeny a jsou ohroženy k dalšímu rozvoji poškození. Cílem je zajistit poškozené konstrukce a zajistit ochranu přilehlých pozemků.

Jedná se o navýšení předpaty za účelem optimalizace odvodnění a přesměrování průtoku směrem ke středu koryta k balvanité rampě. Stavbou dojde tak k zabránění poškozování předpaty a levého břehu nežádoucí vodou z koryta. Tato stavební úprava zahrnuje ocelové kotvení pro zlepšení statických vlastností vně předpaty, která bude z poloviny přichycená k původní konstrukci. Dále vhodné zkosení hlavy předpaty směrem do koryta tak, aby voda byla odváděna do koryta a ne naopak. Hrany předpaty budou zaobleny lištou do bednění o rozměrech 30x30 mm pro zamezení poškození v rohu konstrukce. Celé konstrukce nadbetonávky bude na začátku a na konci zaklesnuta pro lepší pevnost a stabilitu v navazujících částech stavby na původní. Zaklesnutí bude kolmé na hranách o minimální délce 100 mm. Celé konstrukce předpaty bude přichycena a prodloužena směrem do svahu, do stávající kamenné dlažby na levém břehu. Dlažba v těchto místech bude odstraněna, aby zde nová konstrukce mohla být přichucena do podbetonávky kamenné dlažby na levém svahu.

Účelem stavby je zajištění stability břehu a související ochrany přilehlých nemovitostí před negativními účinky vodní eroze prostřednictvím obnovy opevnění.

Navržená stavba neklade nároky na zásobování pitnou vodou ani na napojení na energetické sítě.

Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Poruchy dno Bynov

SO 02 – Náplavy Bynov

SO 03 – Poruchy LB Bynov

SO 04 – Poruchy PB Bynov

SO 05 – Poruchy PB Martiněves

SO 06 – Poruchy LB Martiněves

SO 07 – Poruchy dno Martiněves

SO 08 – Náplavy Martiněves

SO 09 – Obnova opevnění části brodu

SO 10 – Kácení

SO 01 – Poruchy dno Bynov

V rámci stavebního objektu je řešena obnova opevnění dna v místě poruch, které navazují na konstrukce zajišťující stabilitu břehů v cizím majetku. Jedná se o odplavené opevnění kamenné rovnaniny. Bude provedena obnova v přírodnějším charakteru s vyšší drsností povrchu v přirozeném miskovitém tvaru. Poruchy budou doplněny příčnými ŽB prahy.

SO 02 – Náplavy Bynov

V rámci stavebního objektu budou odstraněny vyplavené kameny stávajícího opevnění a použity pro obnovu v rámci SO 01. Cílem je odstranit překážku ve vodním toku a zamezit dalšímu pohybu kamene a tím poškozování konstrukcí a následného vytvoření výraznějších poruch.

SO 03 – Poruchy LB Bynov

Jedná se o část stavby řešící obnovu opevnění LB konstrukcí. Zejména sesunuté kamenné rovnaniny v náporovém oblouku, kde došlo v rámci poškození dna odplavení paty opevnění a sesunutí břehové konstrukce. Konstrukce bude opevněna v původním charakteru kamennou rovnaninou spolu se zajištěním stability dna. Dále se jedná o obnovu poškozené konstrukce zdi v místě přechodu na

lichoběžníkové koryto. Konstrukce bude obnovena v rámci zborcené plochy z LK na MC. Stavební objekt dále zahrnuje obnovu spárování a dozdní uvolněných a chybějících kamenů v rámci opevnění břehu.

SO 04 – Poruchy PB Bynov

Stavební objekt zahrnuje obnovu spárování a dozdní uvolněných a chybějících kamenů v rámci opevnění břehu.

SO 05 – Poruchy PB Martiněves

V rámci stavby bude provedeno zajištění ochrany podebrané konstrukce PB, na kterou navazuje svah s železniční tratí. Ochrana bude zajištěna ve formě záhozové předpaty z kamene z místních zdrojů. V místě brodu bude provedeno přezdní poškozené části konstrukce křídla.

SO 06 – Poruchy LB Martiněves

Stavba zahrnuje obnovu poškozené konstrukce rovinaniny v souvislosti s poškozením a odplavením části opevnění dna. Břeh bude obnoven s opevněním kamenné rovinaniny zapřené do záhozové paty. Dále bude řešeno doplnění chybějícího kamene v rámci opevnění LB. V místě nátoky do náhonu bude provedeno vyspárování poškozené konstrukce. V místě brodu bude provedeno vyspárování a dozdní chybějícího kamene křídla.

SO 07 – Poruchy dno Martiněves

Stavební objekt zahrnuje obnovu odplaveného opevnění dna v návaznosti na poškozený a sesunutý LB s navazující komunikací. V místě poruchy budou provedeny příčné ŽB stabilizační prahy. Mezi prahy bude provedena obnova kamenné rovinaniny v přírodnějším charakteru se zvýšenou drsností povrchu a v přirozeném miskovitém tvaru.

SO 08 – Náplavy Martiněves

Stavební objekt zahrnuje výběr a dopravu kamene pro použití v rámci záhozové předpaty objektu SO 05 na ochranu podebrané zdi PB. Kámen bude vybírán z LB mimo vodní prostředí.

SO 09 – Obnova opevnění části brodu

Jedná se o obnovu pojezdové plochy brodu v místě zavázání PB. Stávající opevnění kamenné dlažby je propadlé. V rámci obnovy bude provedeno vyrovnaní na vyhovující niveletu a dále provedena výměna poškozeného panelu v místě napojení brodu na cestu.

SO 10 – Kácení

Stavební objekt zahrnuje kácení 1 ks stromu na rozhraní pozemků p.č. 1294, p.č.740/5 a p.č. 763/5. Jedná se o lípu se zhoršenou vitalitou. Strom se nachází na koruně poškozené konstrukce, kde jeho prorůstající kořenový systém urychluje degradaci opevnění. Strom je navržen ke kácení z důvodu bezpečného provádění nové konstrukce.

5.2 Závadné látky

Seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a vlastnosti těchto látek podle přílohy Vyhl. č. 450/2005 Sb. popř. podle bezpečnostního listu a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá.

5.3 Zařízení zacházející se závadnými látkami

Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a popis kanalizace a odvodnění (cesta odtoku od zařízení až po výpust do povrchových vod nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu a dále cesta odtoku srážkových vod).

Samotná stavba, zařízení, mechanizace a činnosti zhotovitele nepředstavují riziko vzniku havárie. Je však možné, že provozovatel toku při běžné činnosti zjistí havarijní zhoršení jakosti vody, způsobené jiným subjektem nebo mu bude tato skutečnost oznámena. V takovém případě jako správce díla zajistí potřebné činnosti do příjezdu odborných orgánů a organizací.

5.4 Popis cest havarijního odtoku závadných látek

Pro potřeby případné havárie závadných látek jsou připraveny prostředky a materiál pro likvidaci ekologické havárie. Doprava v klidu bude zajištěna proti úniku havarijních vod vhodným umístěním nádob, pro případ úniku do půd budou k dispozici prostředky pro odstranění kontaminované zeminy – krumpáč, lopata, apod. V případě úniku látek do povrchových vod vodního toku dochází k ohrožení níže ležící městské části Podmokly a Staré Město.

6. HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 odstavec (1) až (3) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobil nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

6.1 Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Budou provedena opatření spočívající zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, utěsnění prasklin (v rámci možností, alespoň nedokonale), odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné. Dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření závadnými látkami.

6.2 Hlášení havárie

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem, jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky, nebo osobně podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

(V případě, že se zaměstnanci, který zjistí havárii, nepodaří okamžitě kontaktovat vedoucí pracovníky, má dle vodního zákona povinnost sám podat hlášení HZS, Policii ČR, případně správci povodí.)

Príslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín. Spojení na odpovědné orgány a organizace jsou uvedena v příloze.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):

- a) jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, adresa, telefonní číslo,
- b) místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčina havárie, jsou-li známy, označení původce havárie, je-li znám, druh a množství znečišťující látky, charakter havárie,
- c) místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek), včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.
- d) projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá autocisterna v poli, protržená nádrž odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace),
- e) subjekt, kterému již byla havárie ohlášena,
- f) bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna,
- g) údaje o odebraných vzorcích.

Příjemce hlášení může klást hlásící osobě další doplňkové otázky, vedoucí ke zjištění skutečného stavu věci.

6.3 Zneškodňování havárie

Provozovatel objektu (zhotovitel stavby) je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším

škodám.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZ a na úseku protipožární ochrany.

V případě nebezpečí z prodlení přistoupí provozovatel (zhotovitel) k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany provozovatele (zhotovitele stavby) nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících provozovatele objektu (zhotovitele stavby).

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, státní podnik, v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou číré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírání je 1 l a rezerva je nutná, aby plovoucí ropná látka nevzlínila do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici).

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

6.4 Odstraňování následků havárie

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Sesbírání produktů je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

6.5 Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

Údaje v záznamu o průběhu likvidace havarijního úniku závadných látek:

- přesné místo úniku (obec, přesný popis místa, vodního toku)
- původce havárie
- čas, kdy byl únik zpozorován, kdo únik zpozoroval, kdy byl nahlášen, kterým orgánům
- provozovatel a uživatel zařízení
- příčina úniku, druh a množství znečišťující látky
- rozsah znečištění (situační nákres, příp. fotografie)
- popis a rozsah škod (s vyčíslením odhadu škody v Kč)
- záznam o prvním zásahu (jména osob a provedené technické a organizační opatření)
- rozhodnutí o následných opatřeních (kdo je zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán)
- kdy byly ukončeny sanační a likvidační práce
- údaje o odběru vzorků kontaminované zeminy, odpadních vod, jejich kontrola v laboratoři
- údaje o ohlašovatelích (jméno, adresa, telefon)
- dlouhodobá opatření vyvolaná vzniklou havárií
- datum uvedení staveniště zpět do provozu

(Uvedení podrobnosti o hlášení havárií a další podrobnosti související s plněním povinností, zejm. odstraňování odpadů, které mohou vzniknout.)

6.6 Kontrolní systém

Způsob a četnost provádění kontrol objektů a zařízení se závadnými látkami a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol. Například:

- Stavební zařízení bude denně vizuálně kontrolováno pracovníky,
- Bude prováděna pravidelná kontrola stavu jímek / svodových kanálů / zásobníku nafty / mechanismů (mechanismy min. 1x týdně, u jímek a zásobníků dle pokynů výrobce),
- minimálně jednou za 6 měsíců bude prováděna podrobná kontrola skladování a shromažďování nebezpečných chemických látek a přípravků,
- V pravidelných intervalech 1x za 5 let (není-li technickou normou nebo výrobcem určena lhůta kratší) budou prováděny zkoušky těsnosti nádrží.

O výsledcích kontrol jsou vedeny záznamy, které jsou archivovány po dobu nejméně tří let. V případě zjištění nedostatků má vedení podniku povinnost neprodleně zajistit jejich nápravu.

6.7 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Například:

- pracovníci budou vybaveni odpovídajícími OOPP
- pracovníci mají povinnost používat přidělené OOPP
- pracovníci mají povinnost vyvarovat se jednání, které by vedlo k ohrožení vlastního zdraví, nebo k ohrožení zdraví ostatních osob
- povinnost zajistit osoby proti pádu do hloubky nebo z výšky
- pracovníci budou seznámeni s umístěním lékárničky

7. VÝČET A POPIS STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A KONSTRUKČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Například:

- a) Norné stěny a záchytné jímky, jejich celková délka
- b) Opatření proti úkapu olejů a dalších rizikových hmot z mechanizace

8. VÝČET A POPIS ORGANIZAČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel)

(pravidla skladování a doplňování PHM, zabezpečení parkujících vozidel, proškolení odpovědných pracovníků apod.) Například:

- a) Čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic, nebo u čerpací stanice provozovatele (zhotovitele stavby),
- b) Manipulační plocha pro stáčení – tankování ropných látek pro malé mechanismy (kompresory, elektrické agregáty apod.) bude umístěna mimo záplavové území a musí být odolná proti průsaku (sud s naftou umístěný na plechové vaně),
- c) Řidič bude přítomen po celou dobu stáčení a doplňování PHM,
- d) Technická údržba mechanismů (výměna olejových náplní, větší opravy) bude prováděna pouze v opravách k tomu určených,
- e) Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot,
- f) Vpusti do kanalizace/havarijních jímek budou pravidelně čištěny,
- g) Obsah jímek bude včas a pravidelně vyvážen

Stavba i její vybavení bude viditelně označeno a zabezpečeno proti nekontrolovanému pohybu „třetích“ osob.

Stavební materiály ohrožující kvalitu vody budou skladovány v příslušných obalech mimo koryto a v případě povodně budou neprodleně přemístěny mimo zátopové území (povodňový plán).

PHM budou doplňovány mimo koryto a s příslušným zabezpečením pro případ možného úniku ropných produktů do životního prostředí.

Dopravní a mechanizační mechanismy použité pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu zejména z hlediska možného úniku ropných látek do okolního prostředí.

Zhotovitel provede a stavebník ověří, zda jsou výše uvedená preventivní opatření dodržována včetně odpovídajícího proškolení příslušných pracovníků.

Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií

Je třeba mít trvale k dispozici např.: řezivo (prkna, fošny, kůly), sorbenty (sypké, vláknenné, Vapex, Fibroil, piliny apod.), nádoby na sesbíraný produkt (náhradní obaly), nářadí (lopata, krumpáč, sekýra, pila, palice) apod.

Veškeré vybavení vypište dle skutečnosti (druh, množství, účel, umístění). Zejména uvést množství skladovaného sorbentu v kg/l.

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě, v operativním havarijním skladu VD Chřibská a u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - územní odbor Děčín.

9. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI

Jména, příjmení a funkční zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů dle HP včetně telefonického spojení na ně. Schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie, také v mimopracovní době.

10. SYSTÉM SPOJENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 6.2 tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře, státní podnik, napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifickou a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hroziící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - OŽP Magistrát města Děčín a ČIŽP - OI Ústí nad Labem. V této době je také výhodné informovat o

havárii správce povodí a významných vodních toků – Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov nebo Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře státní podnik, Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

Príslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy)

Investor

- TDI

Jan Železný, DiS. **487 823 630, 606 612 360**

Zhotovitel (název, adresa, pevná linka a mobil)

Případy havárií se hlásí:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání

112, 150

- Územní odbor Děčín

950 435 011

- Požární stanice Děčín

950 435 011

Policie ČR – tísňové volání

112, 158

- Územní odbor Děčín

974 432 111

- Obvodní oddělení Děčín - město

974 441 200

- Obvodní oddělení Děčín - Podmokly

974 441 100

Správce povodí - Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

• **Podnikové ředitelství ústředna**

474 628 634, 474 636 111

Bezručova 4219, pošt. schránka 62
430 03 Chomutov

mobilní brána: **602 614 469**

• **Odbor vodohospodářského dispečinku
(nepřetržitá služba)**

474 636 306, 606 757 472

fax: 474 624 200

• **Povodí Ohře, státní podnik – závod Terezín**

416 707 811

Pražská 319
411 55 Terezín

Vodoprávní úřad (ORP) – Magistrát města Děčín - OŽP

- ústředna

412 593 111

- vodoprávní úřad

412 591 470

vedoucí oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí (Bc. Mošnová Zuzana, DiS.)

ČIŽP OI Ústí nad Labem

- hlášení havárií - v pracovní době

475 246 076

- v mimopracovní době

731 405 388

Zdravotnická záchranná služba

155

ZZS ÚK – Výjezdová základna Rumburk

412 332 430

Magistrát města Děčín

412 593 111

Havarijní linka

724 897 445

Krajský úřad Ústeckého kraje

475 657 111

Orgán ochrany veřejného zdraví

- KHS Ústeckého kraje, pracoviště Děčín

477 755 210

Ohrožení odběratelé vody níže po toku

11. PLÁNY ÚČELOVÝCH ŠKOLENÍ A VÝCVIKU OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ DLE HP

S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří zacházejí se závadnými látkami, a to formou školení při nástupu do zaměstnání (před zahájením stavby) a dále minimálně 1x za rok. (S havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k plnění i subdodavatelé.)

12. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ KOPIÍ SCHVÁLENÉHO HAVARIJNÍHO PLÁNU


Kopie HP mají být rozmístěny s ohledem na zajištění trvalých a bezprostředních informací u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami.

S ohledem na zasílání aktualizací uveďte také kopie schváleného HP uložené na vodoprávním úřadě (MěÚ, OŽP) a u správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

(Do výtisku havarijního plánu umístěného na stavbě se případné aktualizace provádějí operativně.)

Příloha 1

Přehledná situace stavby

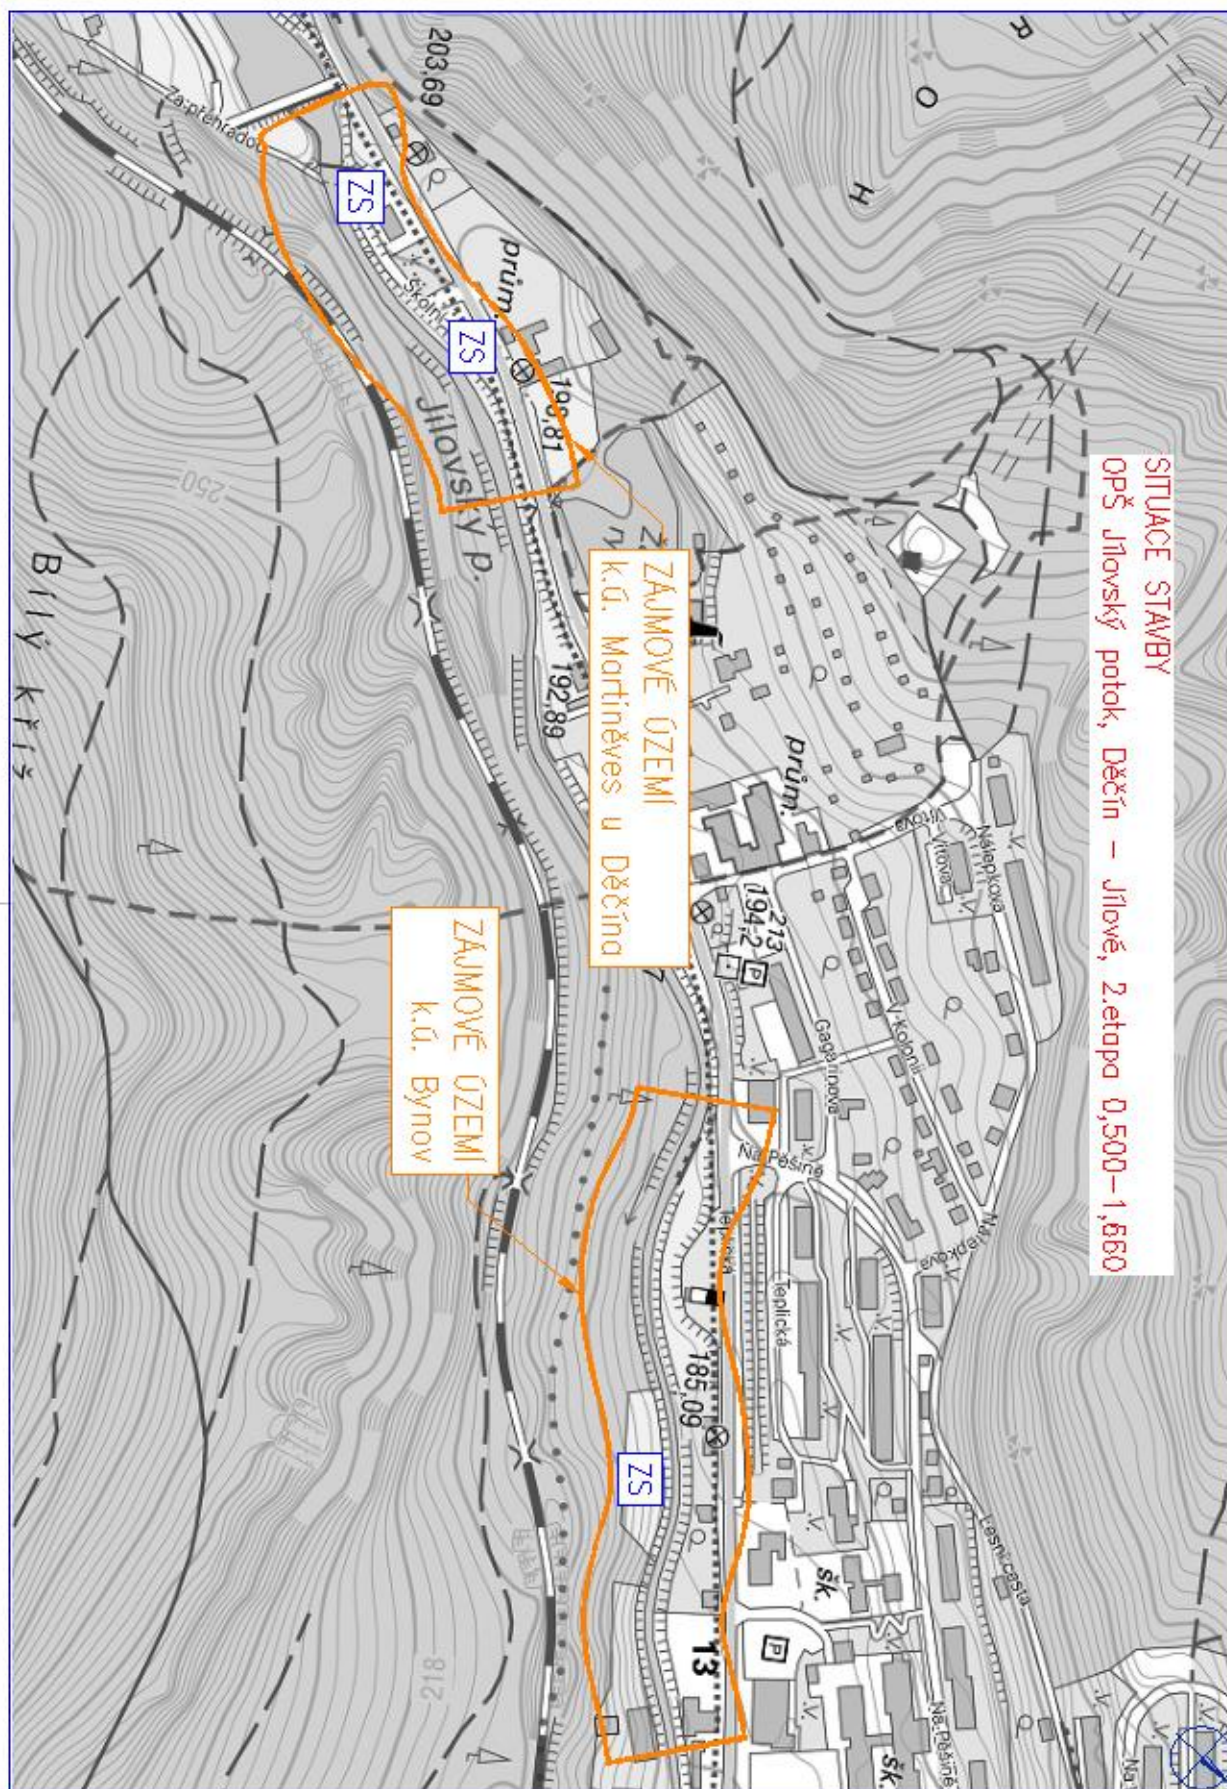

Protokol o seznámení pracovníků s obsahem havarijního plánu.

Kolonku s podpisy uveďte nevyplněnou. Pracovníci budou seznámeni až s havarijním plánem ve znění schváleném vodoprávním úřadem. (Případně uveďte, že protokol bude sepsán ve stavebním deníku.)

Jméno	Datum	Podpis