






INELSEV s.r.o.
Husitská 1716
434 01 Most
Czech Republic

Název rozvaděče	MX1	<div>Údaje o rozvaděči</div> <div>Jmenovité napětí400/230V AC</div> <div>Jmenovitý proud přípojníc (přívod)-</div> <div>Způsob uzemnění soustavyTN-C-S</div> <div>Ovládací napětí, síť-</div> <div>KrytíIP54/IP20</div> <div>Rozměry800x1000x300</div> <div>Počet polí1</div>
Firma - zákazník	Povodí Ohře, státní podnik	
Popis projektu	Projekt Elektro + MaR	
Zakázka	I113240005	
Název projektu	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS	
Místo instalace	HC Nechranice	
Osoba odpovědná za projekt	Pavel Klein	
Vytvořeno dne15.03.2024		
Počet stran7		

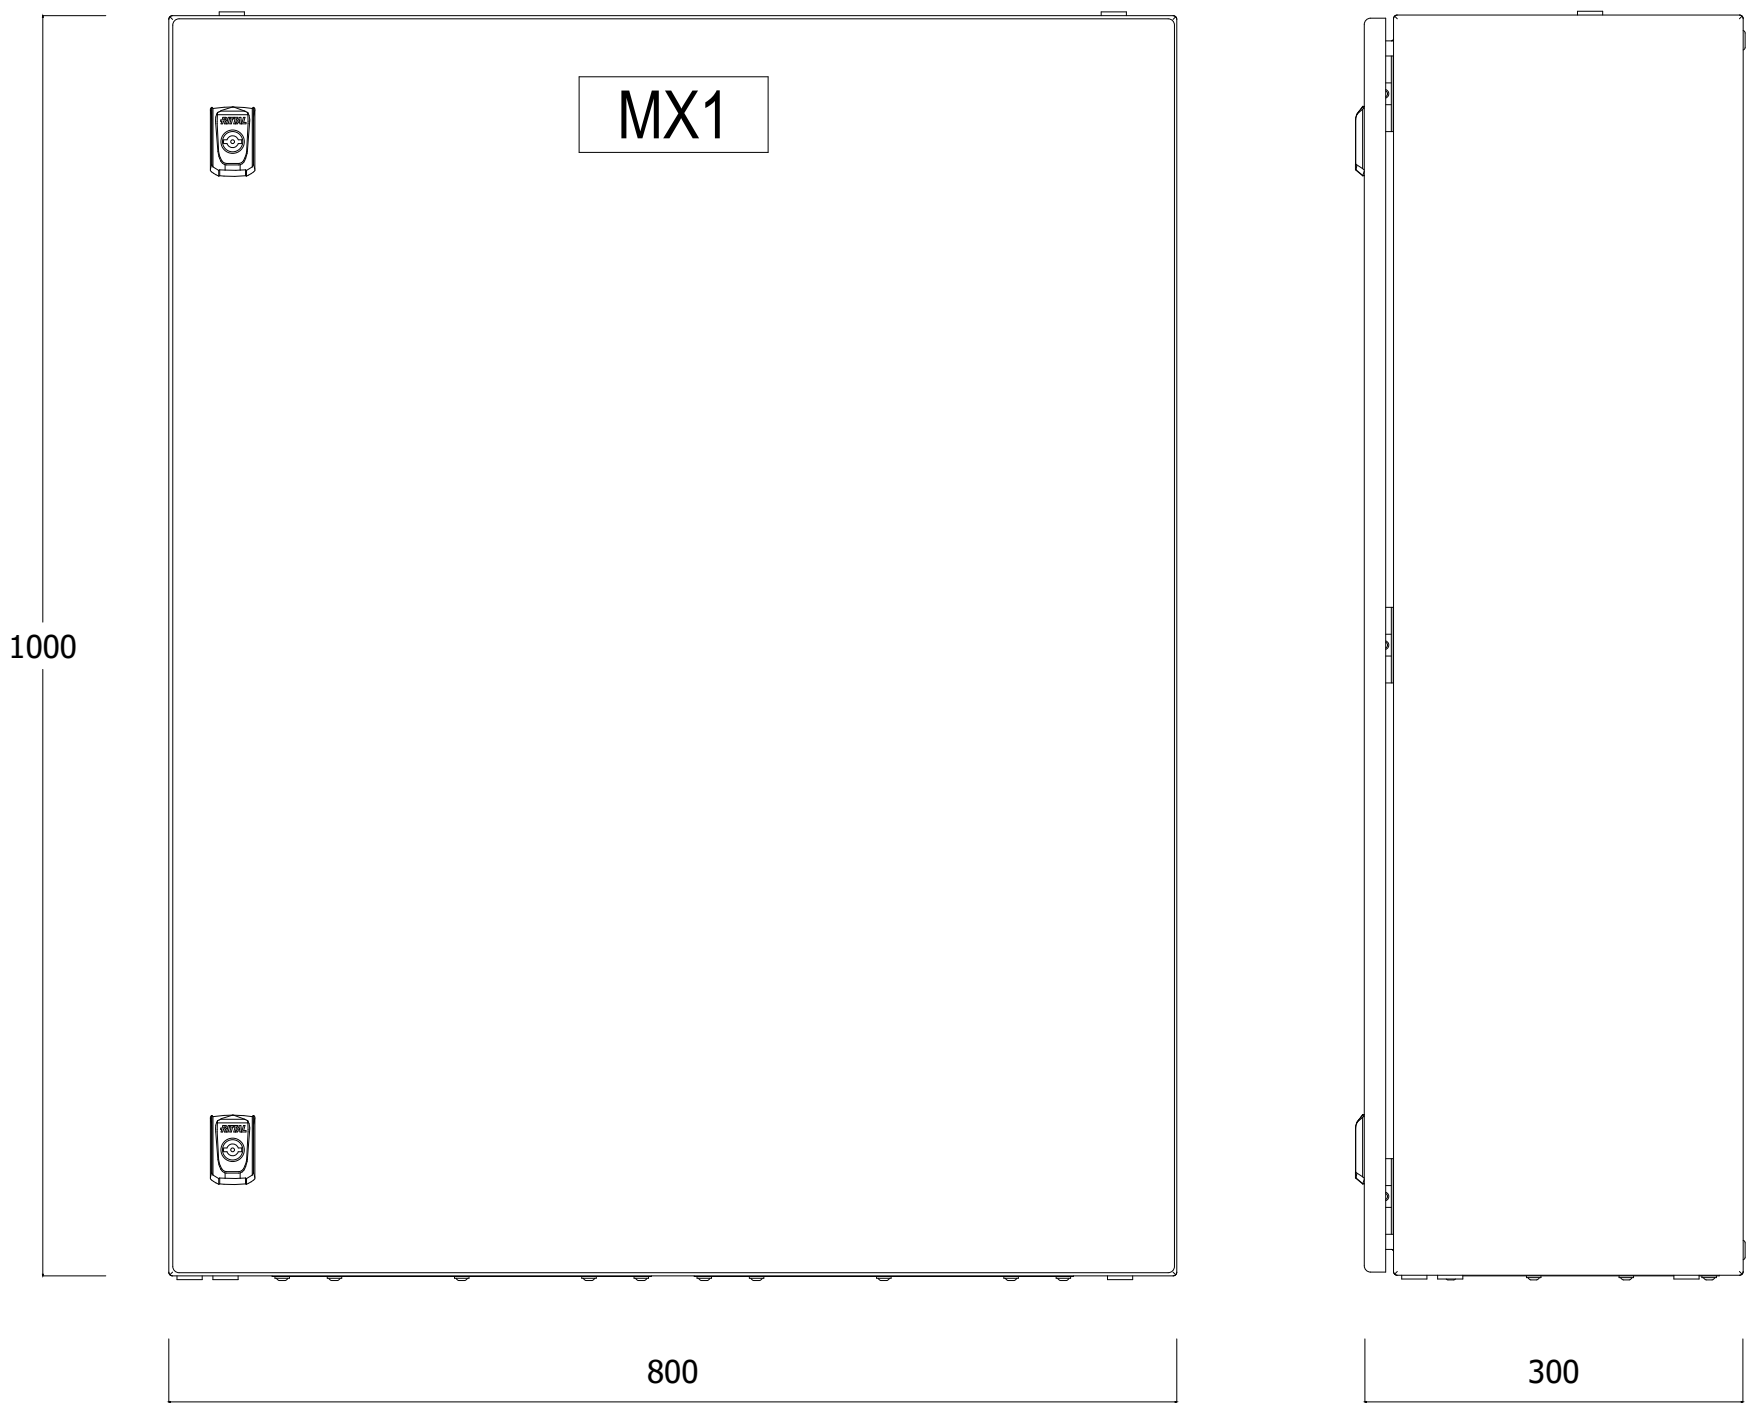

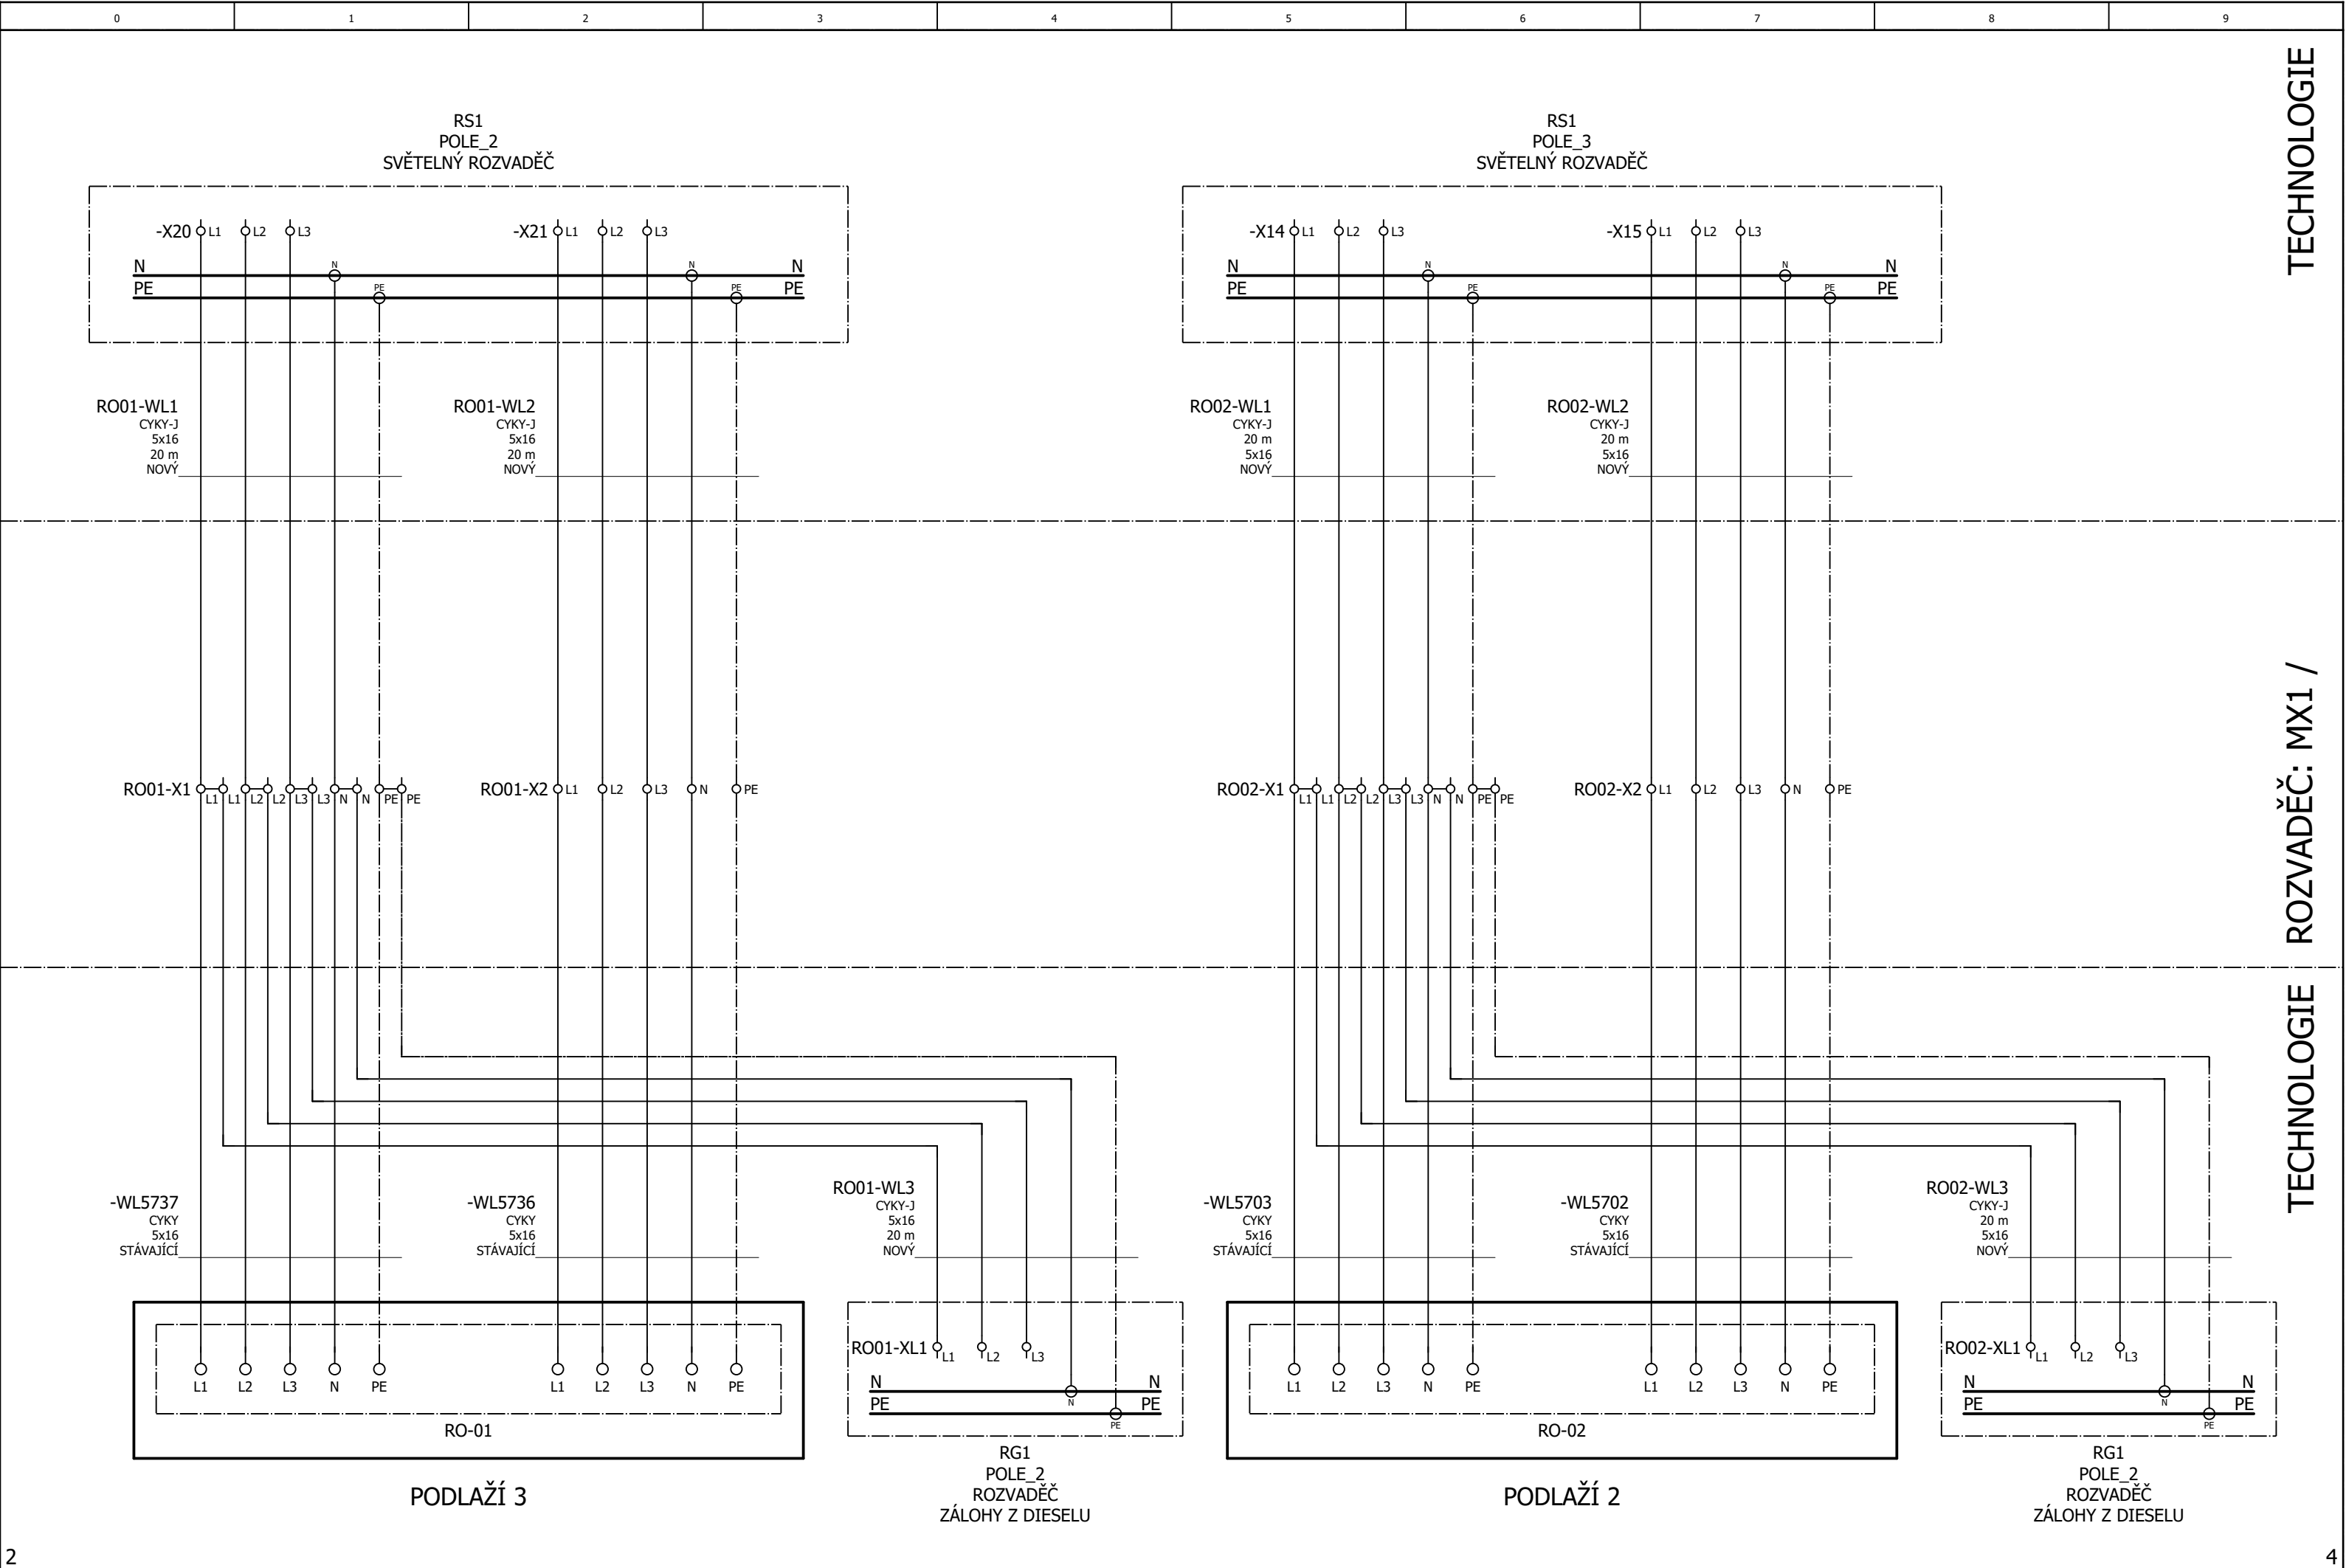


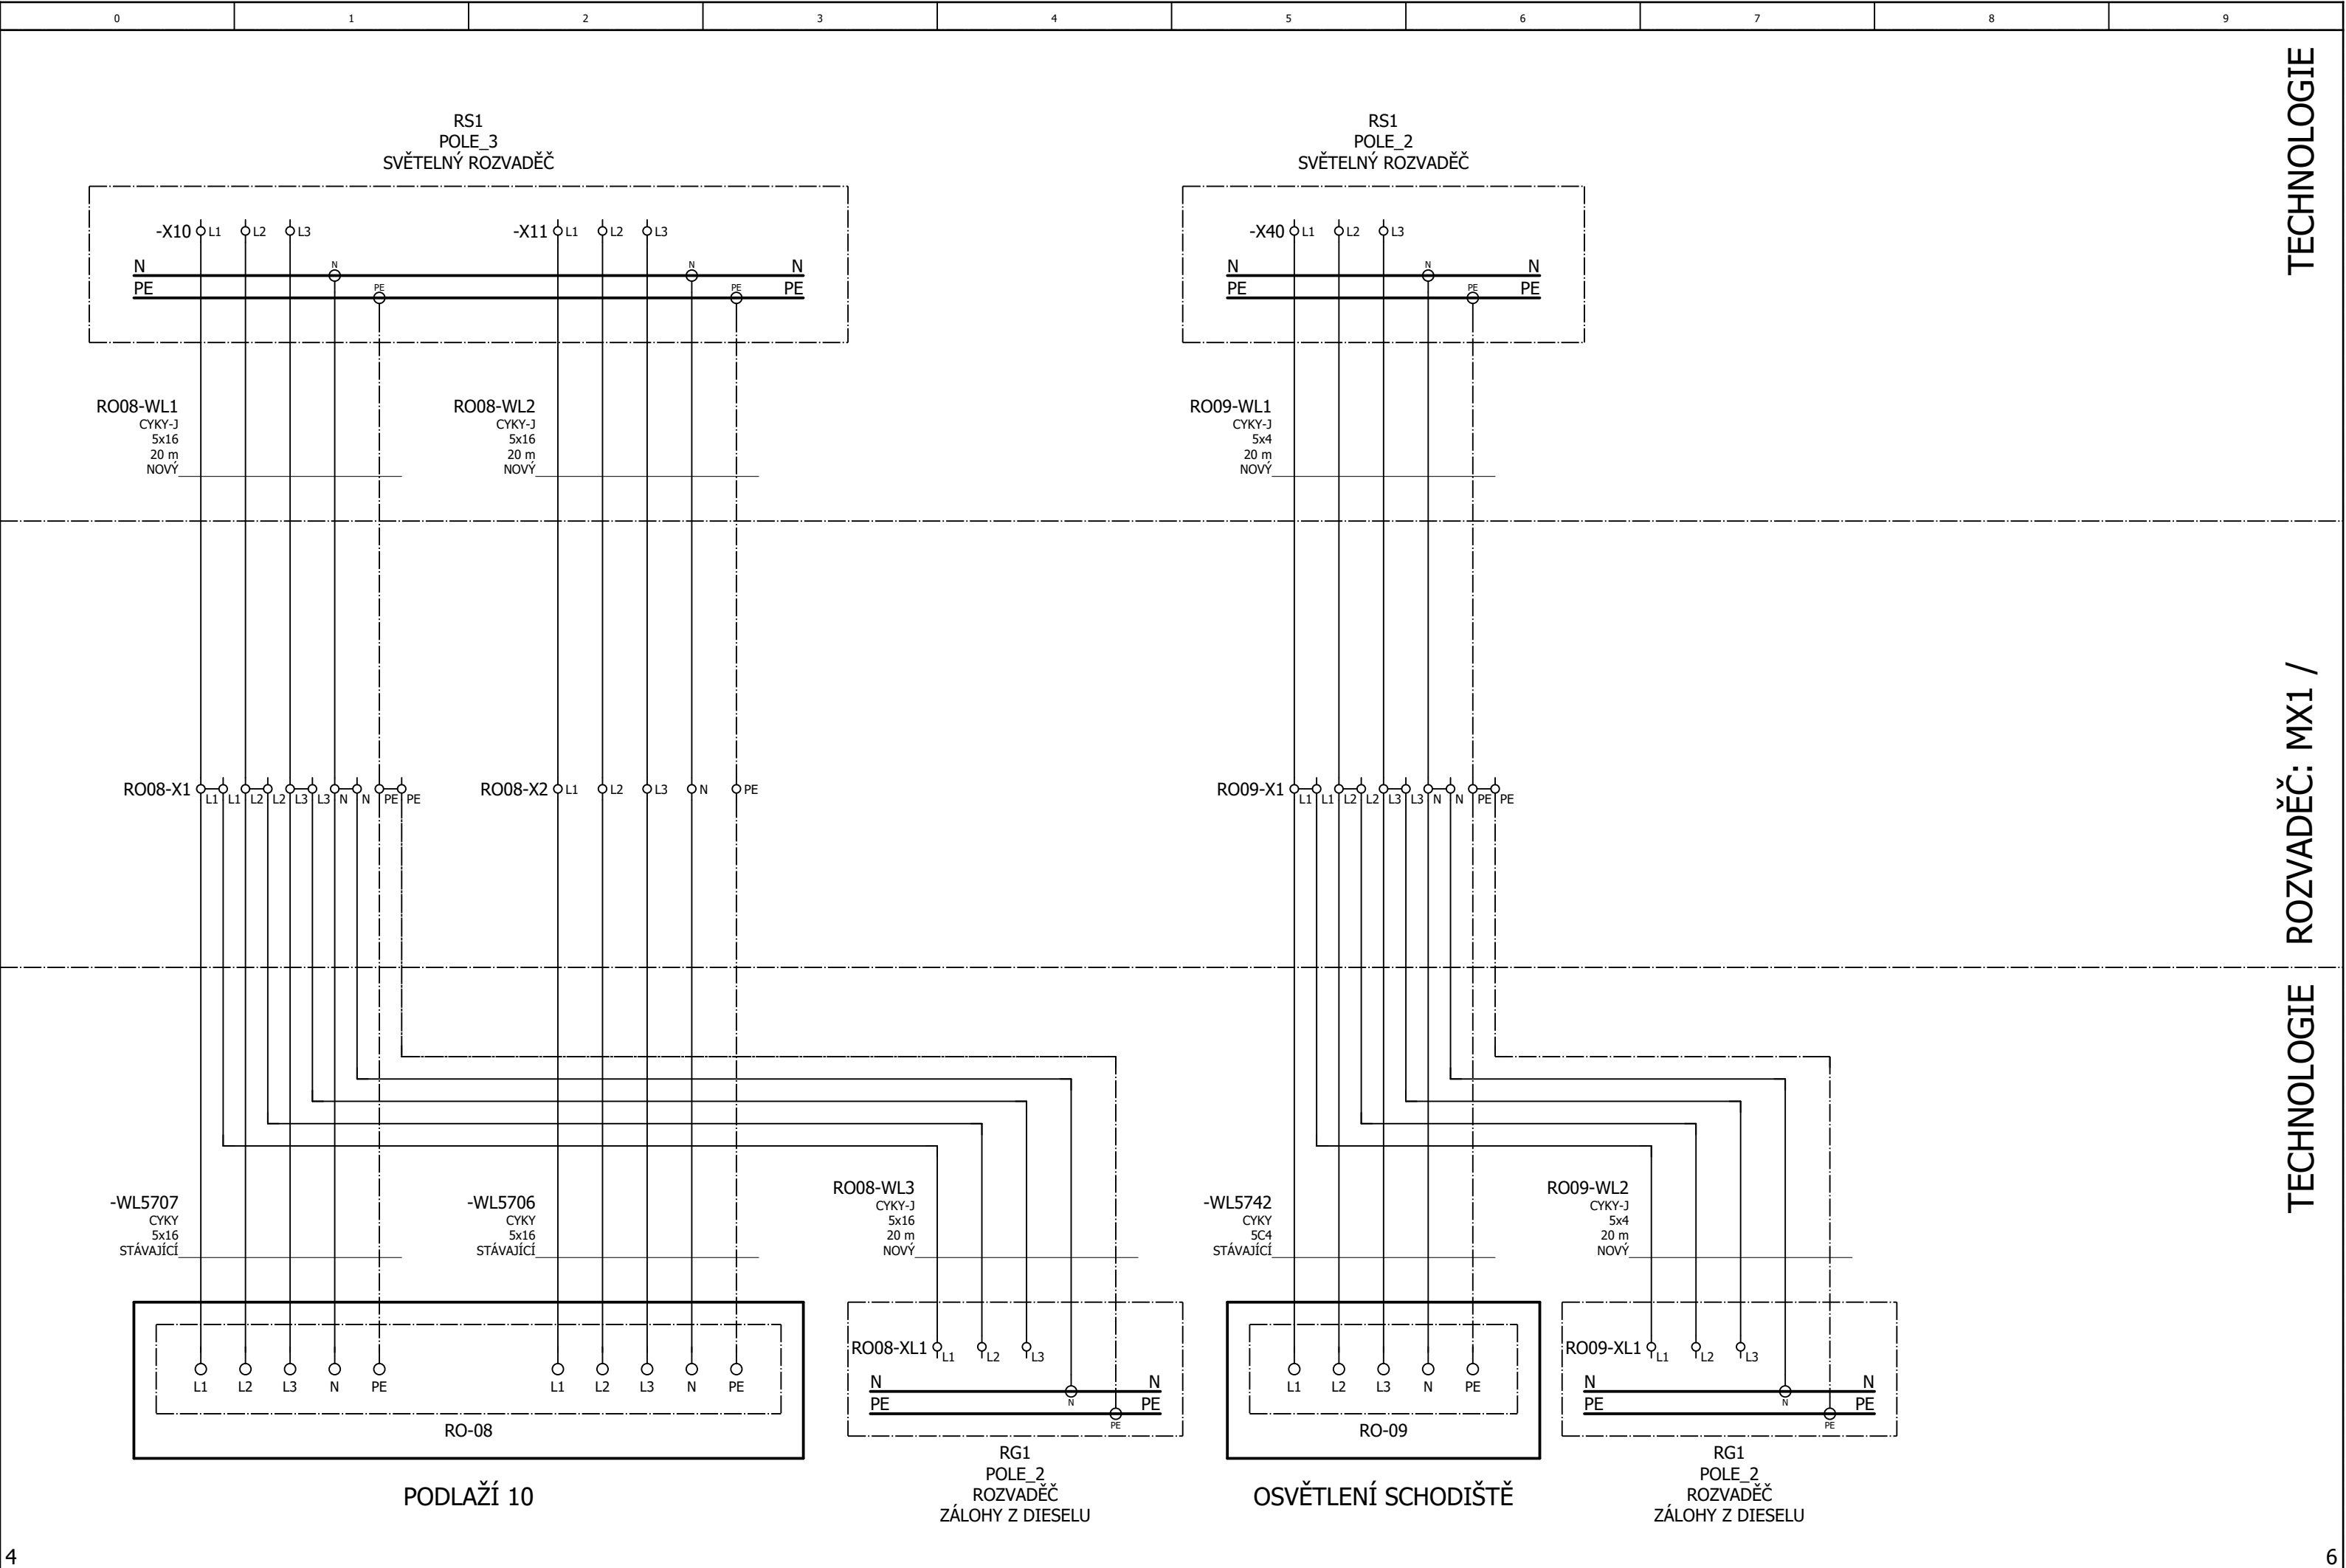

TECHNOLOGIE

ROZVADĚČ: MX1 /

TECHNOLOGIE

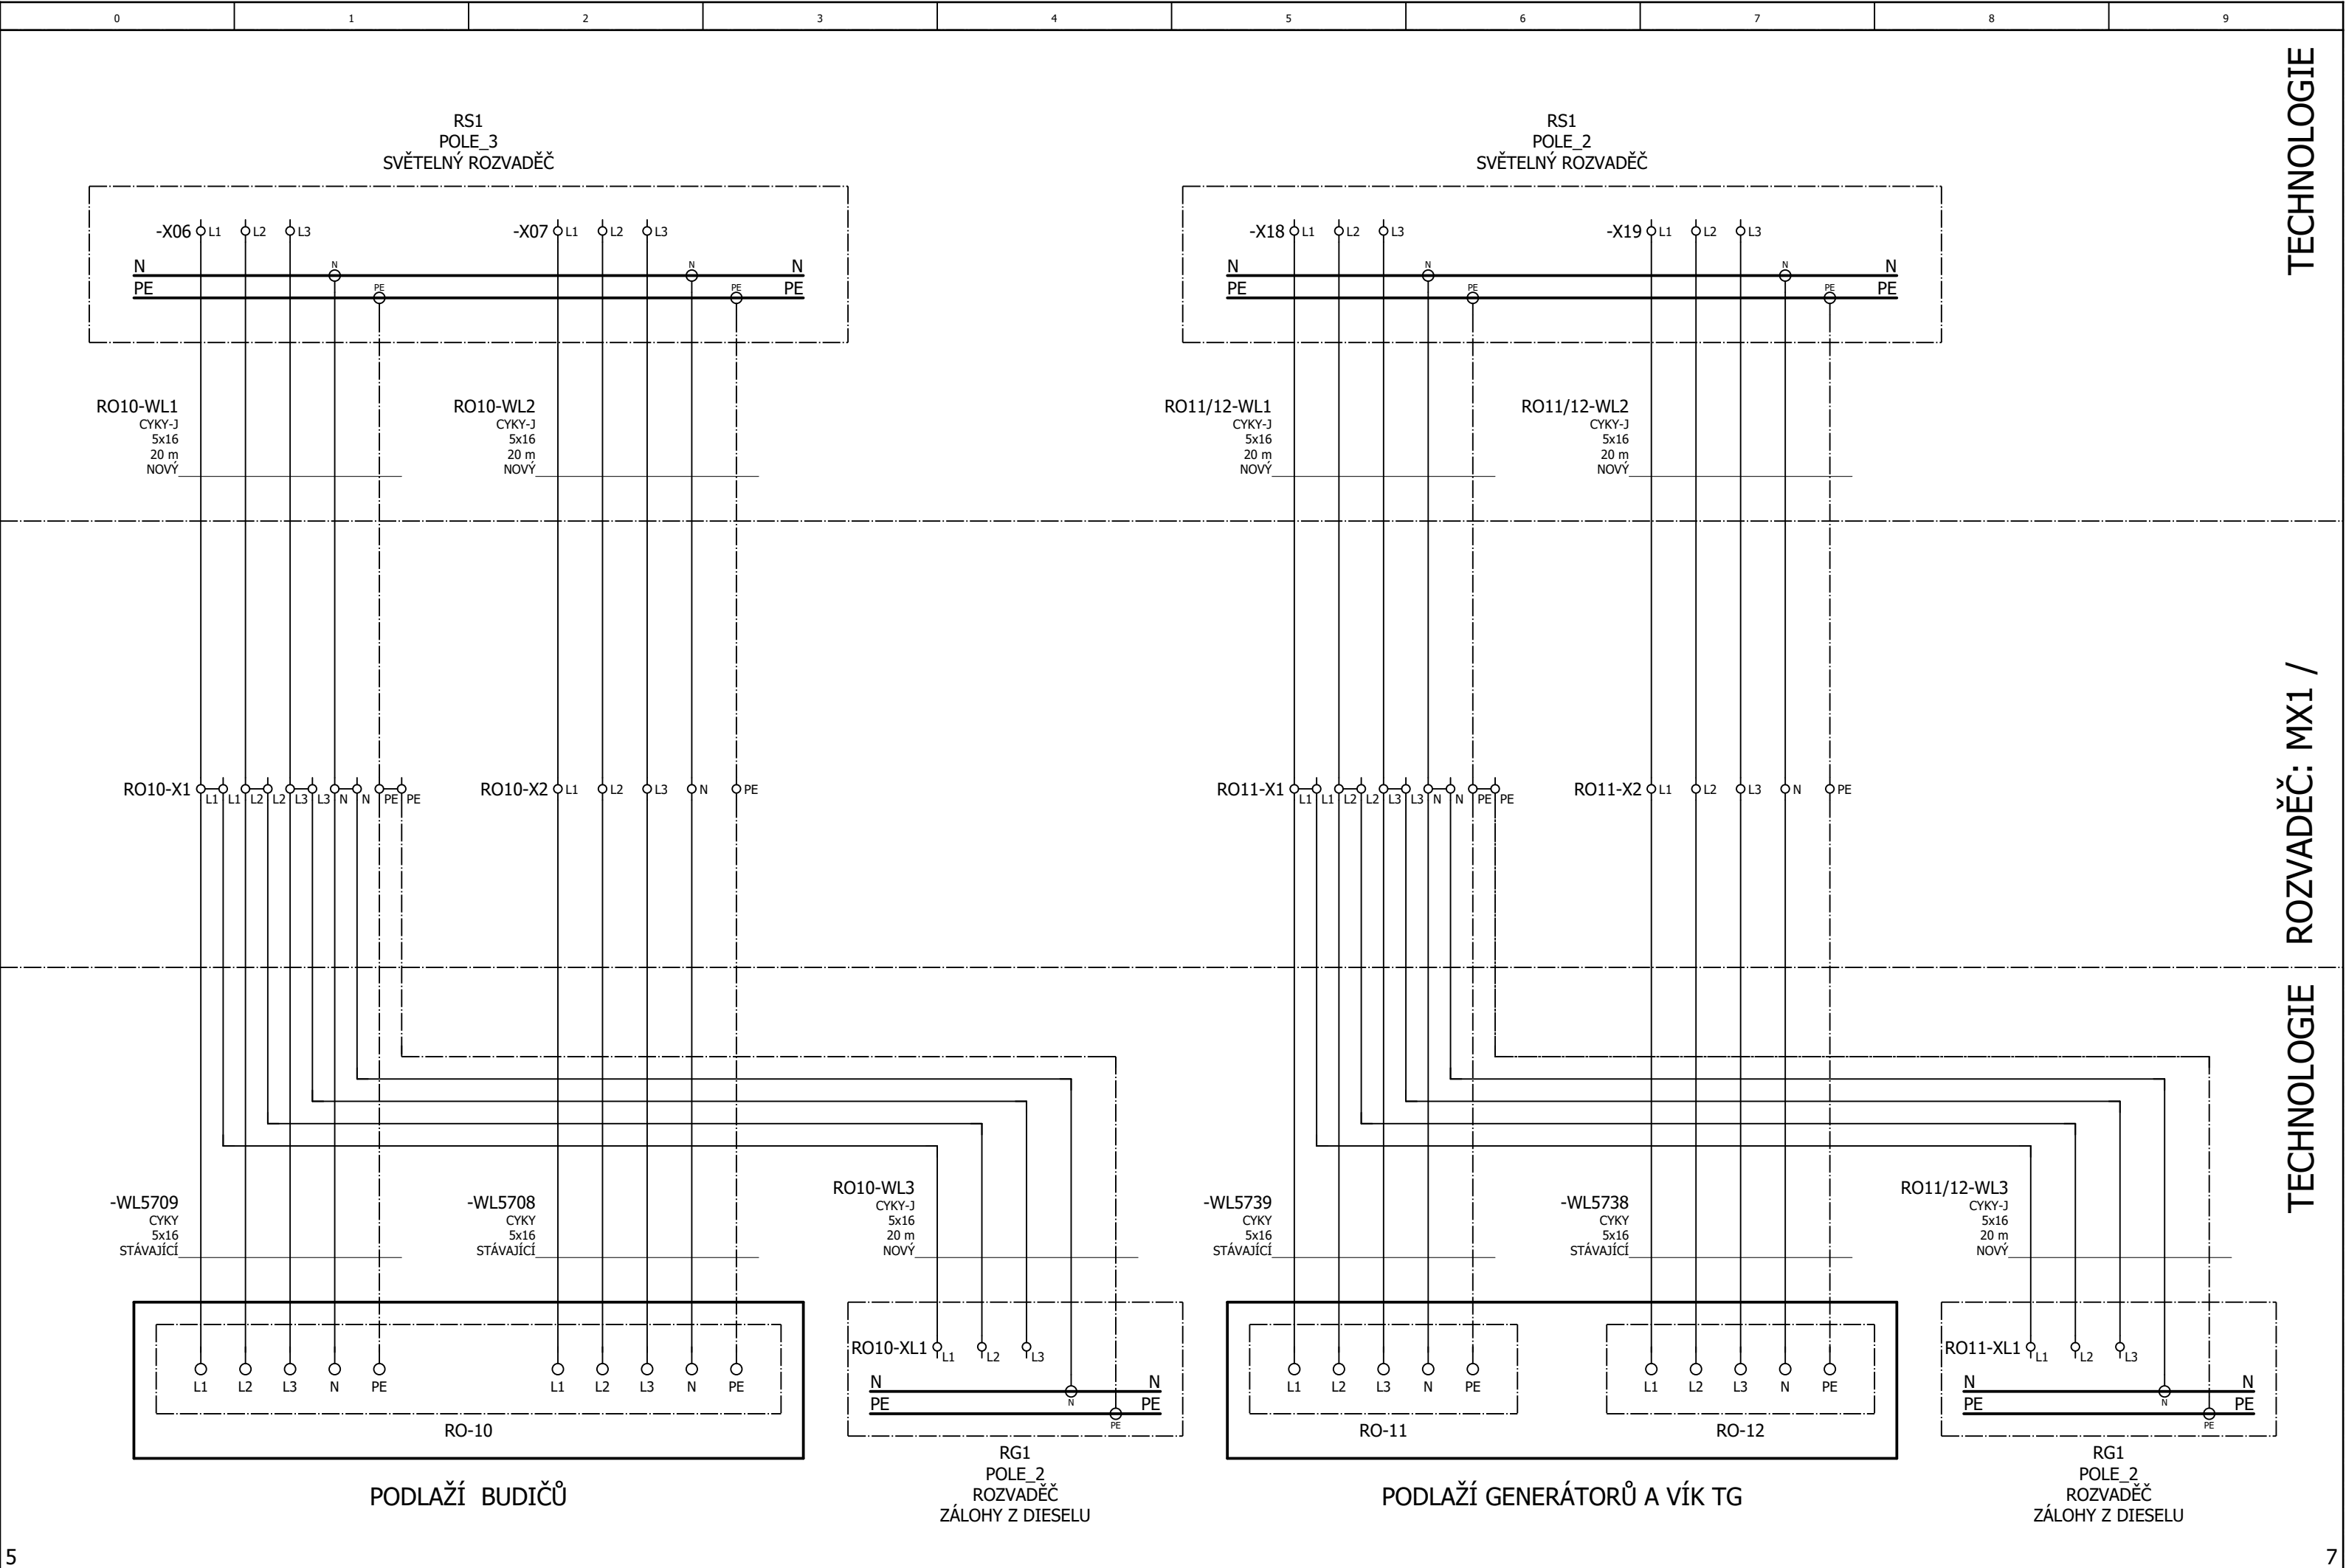

TECHNOLOGIE

ROZVADĚČ: MX1 /

TECHNOLOGIE

