




INELSEV s.r.o.
Husitská 1716
434 01 Most
Czech Republic


Název rozvaděče	MX2	<div>Údaje o rozvaděči</div> <div>Jmenovité napětí220V DC</div> <div>Jmenovitý proud přípojníc (přívod)-</div> <div>Způsob uzemnění soustavyIT</div> <div>Ovládací napětí, síť-</div> <div>KrytíIP54/IP20</div> <div>Rozměry500x500x210</div> <div>Počet polí1</div>
Firma - zákazník	Povodí Ohře, státní podnik	
Popis projektu	Projekt Elektro + MaR	
Zakázka	I113240005	
Název projektu	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS	
Místo instalace	HC Nechranice	
Osoba odpovědná za projekt	Pavel Klein	
Vytvořeno dne15.03.2024		
Počet stran5		


=MX1/7

2

				Datum	20.03.2024		HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS	Název výkresu: Titulní list rozvaděče	Číslo dokumentu: 4-EL24031-06	= MX2
				Kreslil	Klein Pavel					+
				Kontroloval	Vosmek Petr					List
				Schválil	Šotola Jaroslav					1
	0	01/2025	Klein							Listů
	Změna	Datum	Jméno	HIP	Pavel Klein		Projekt Elektro + MaR			5

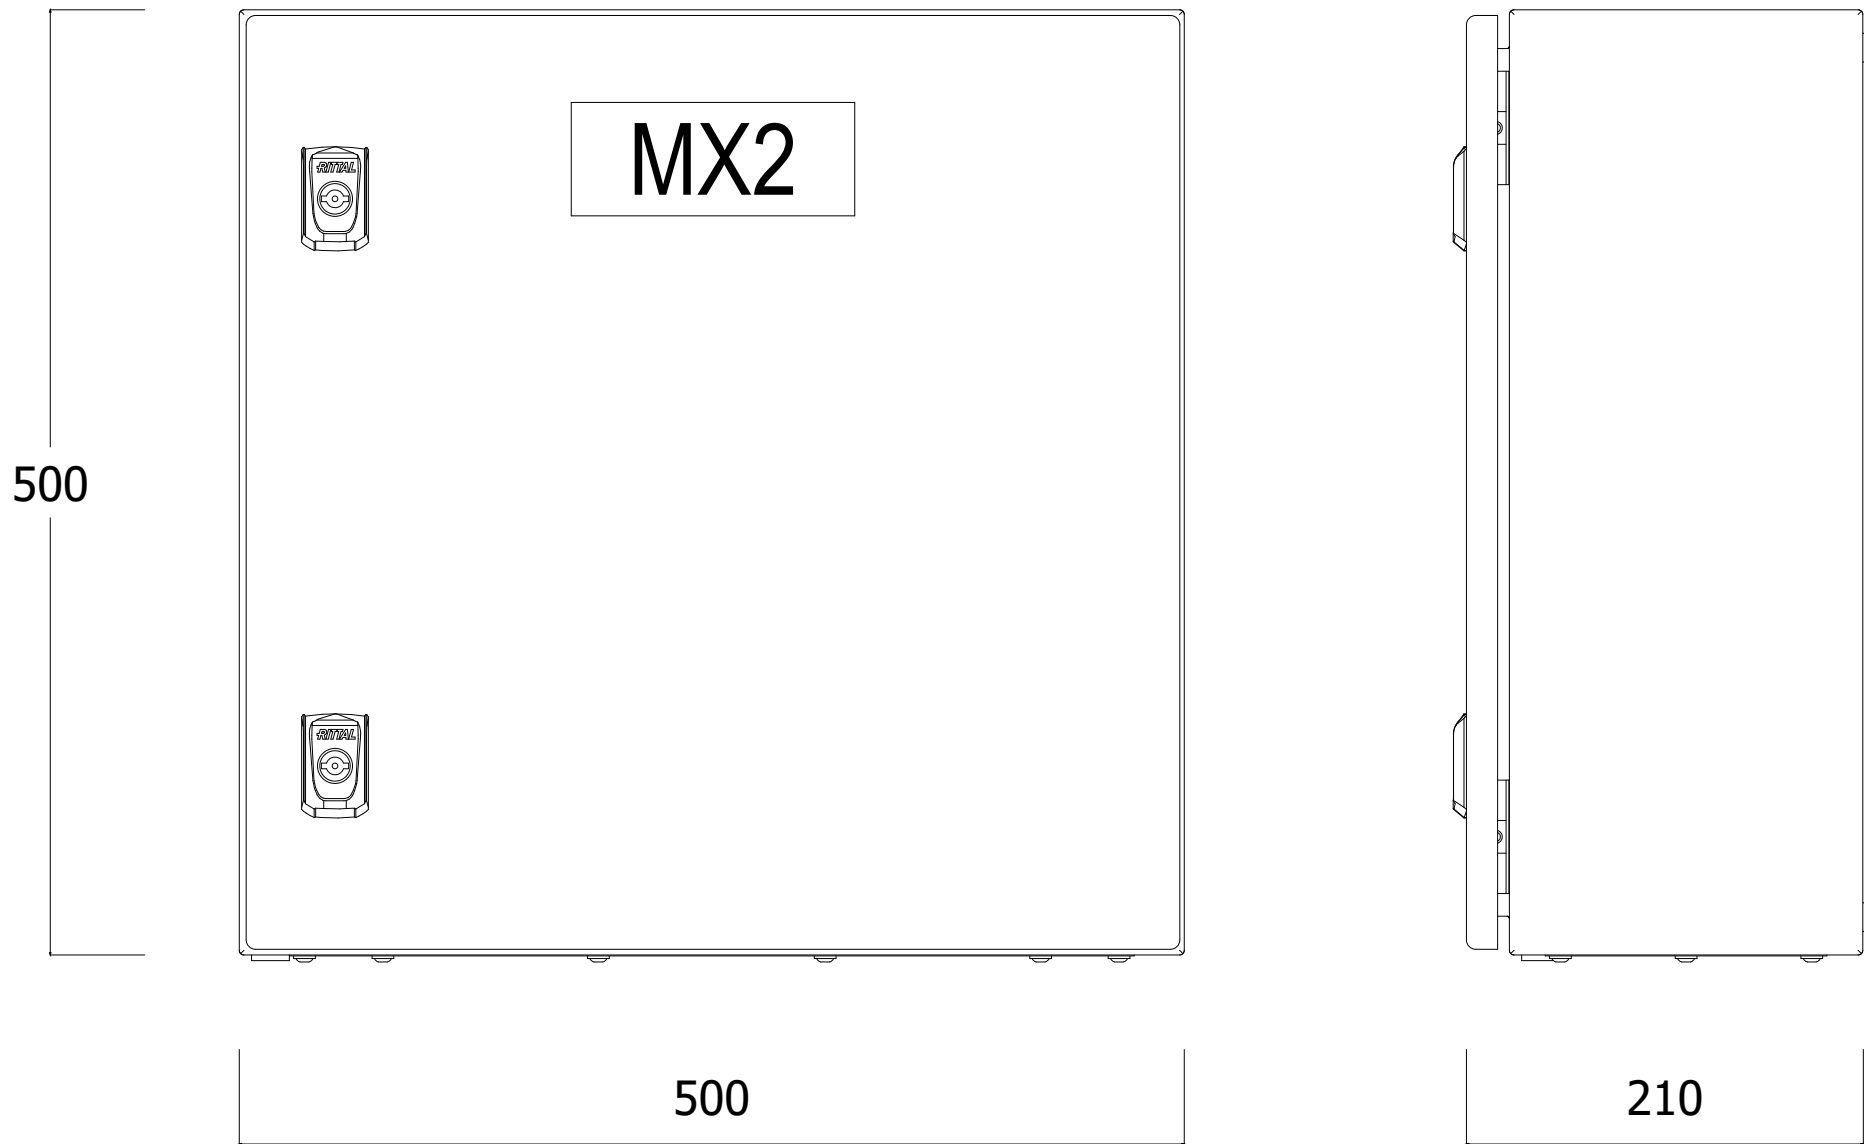

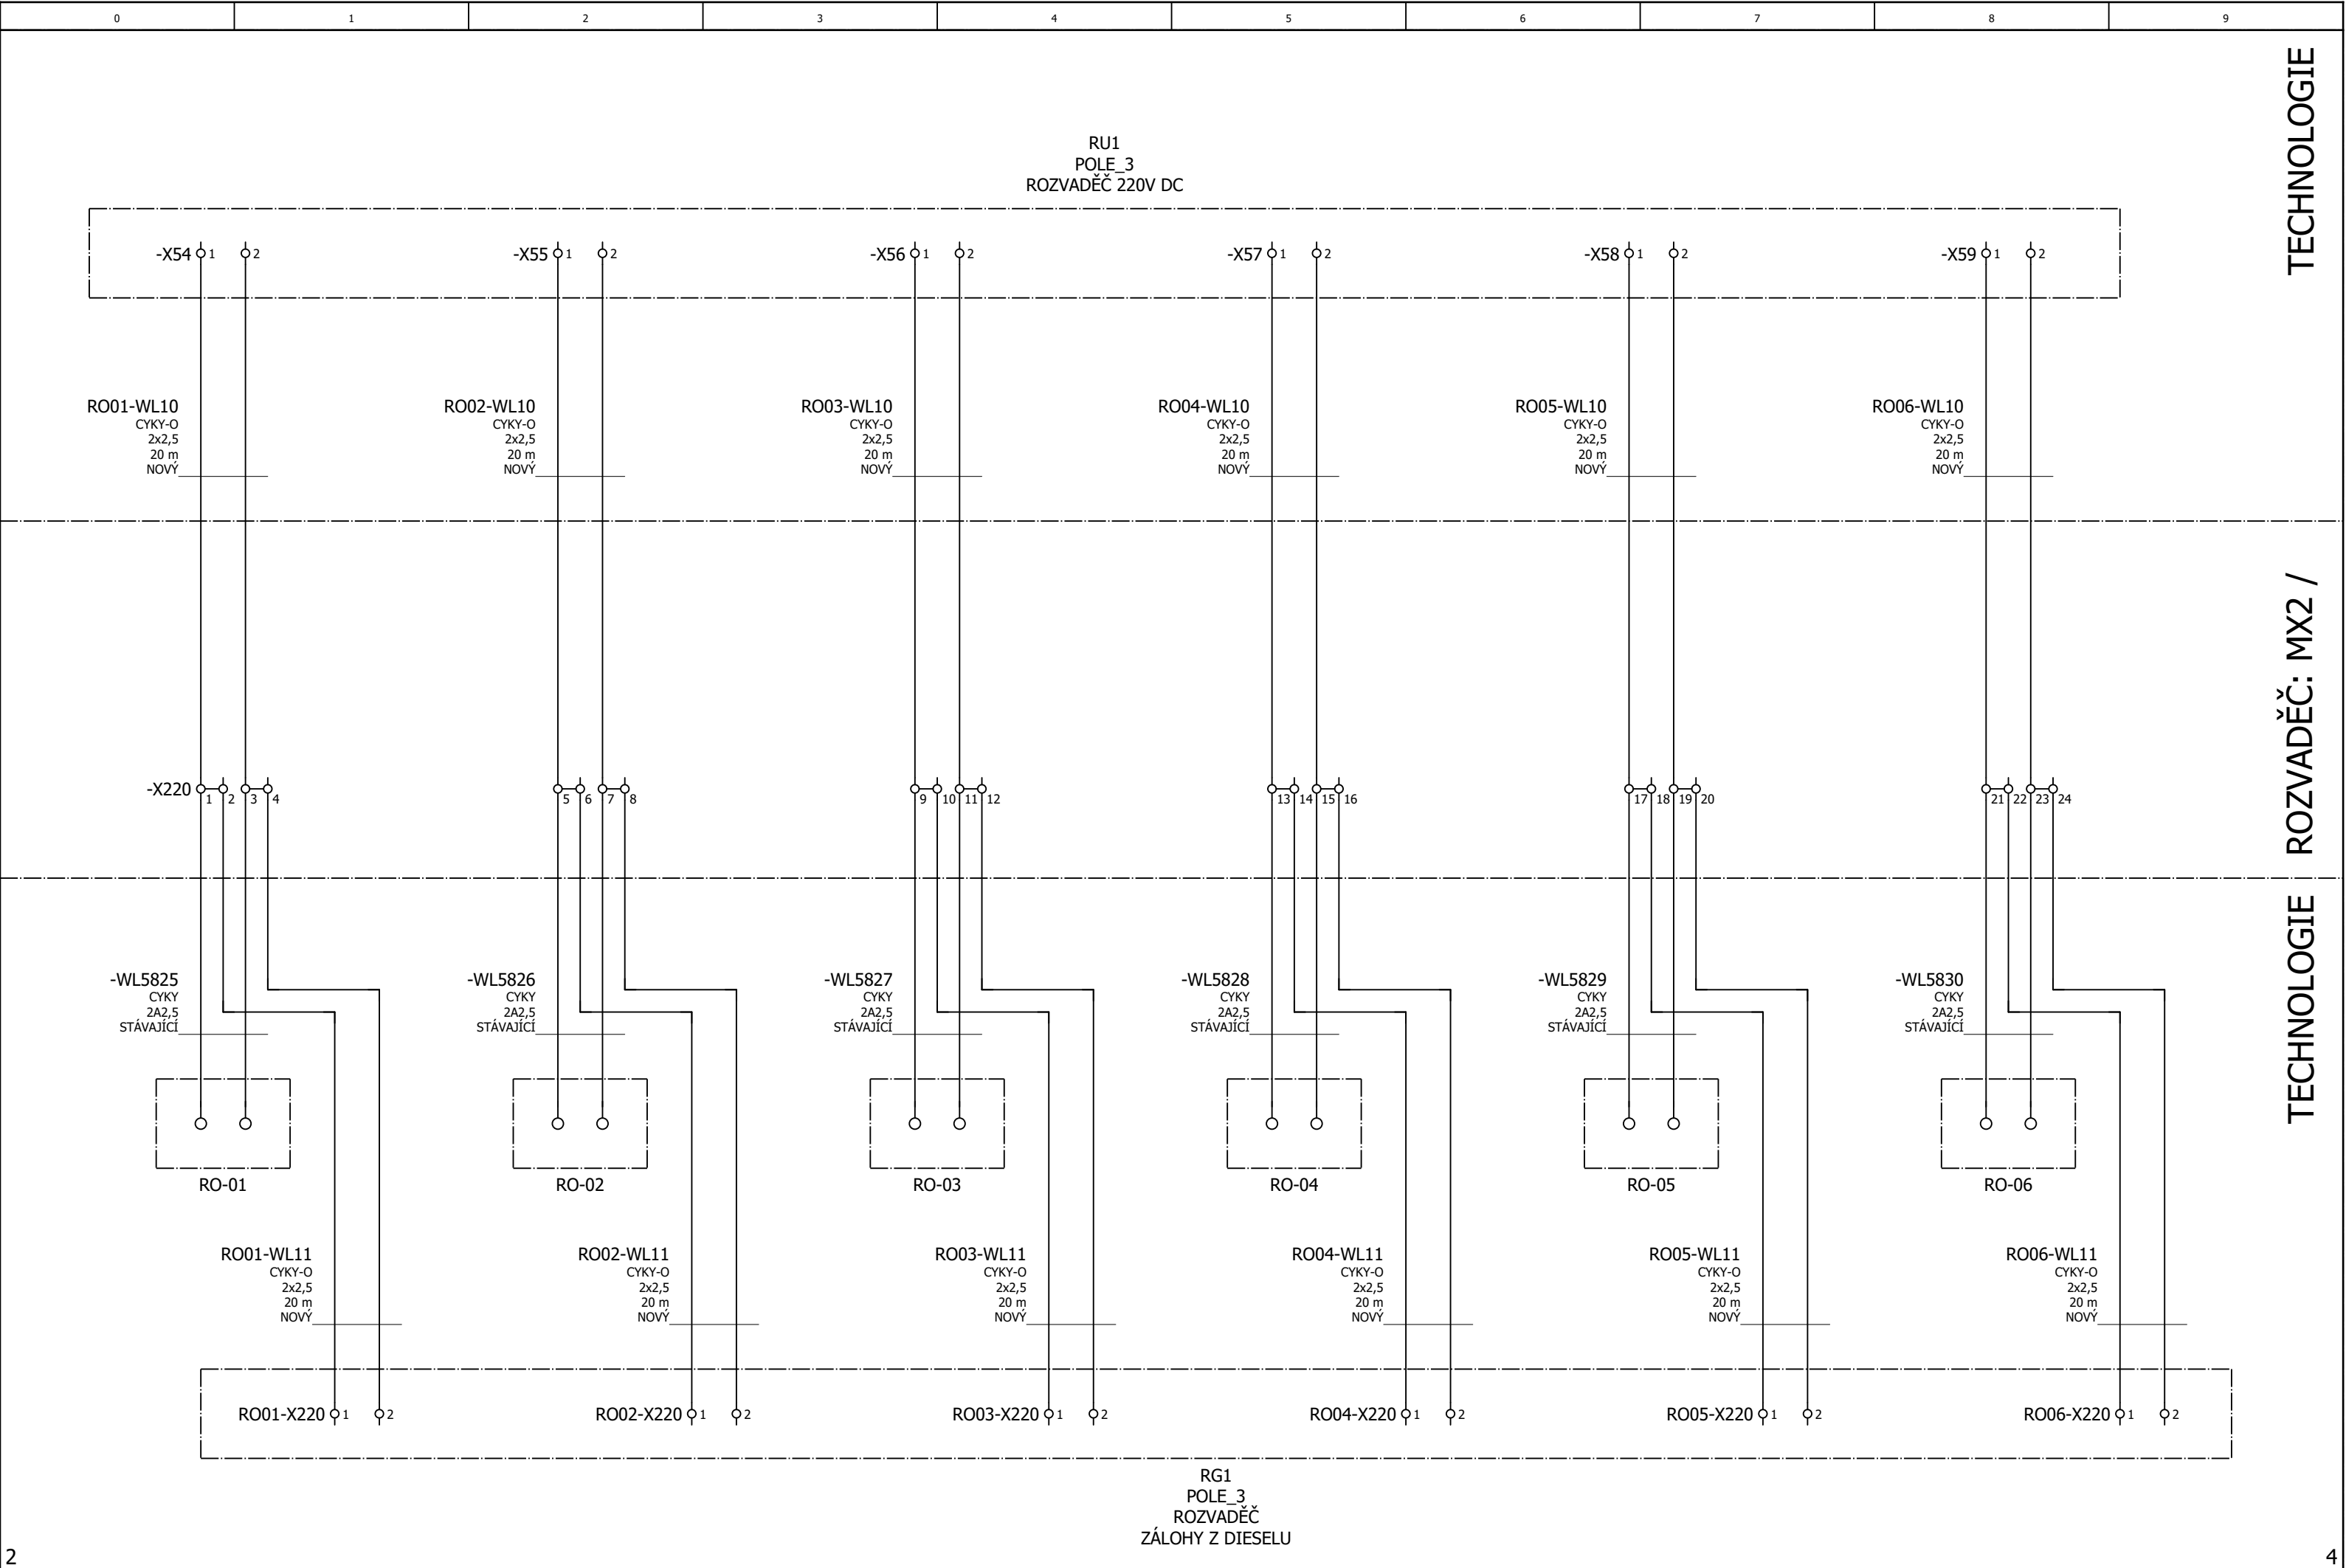


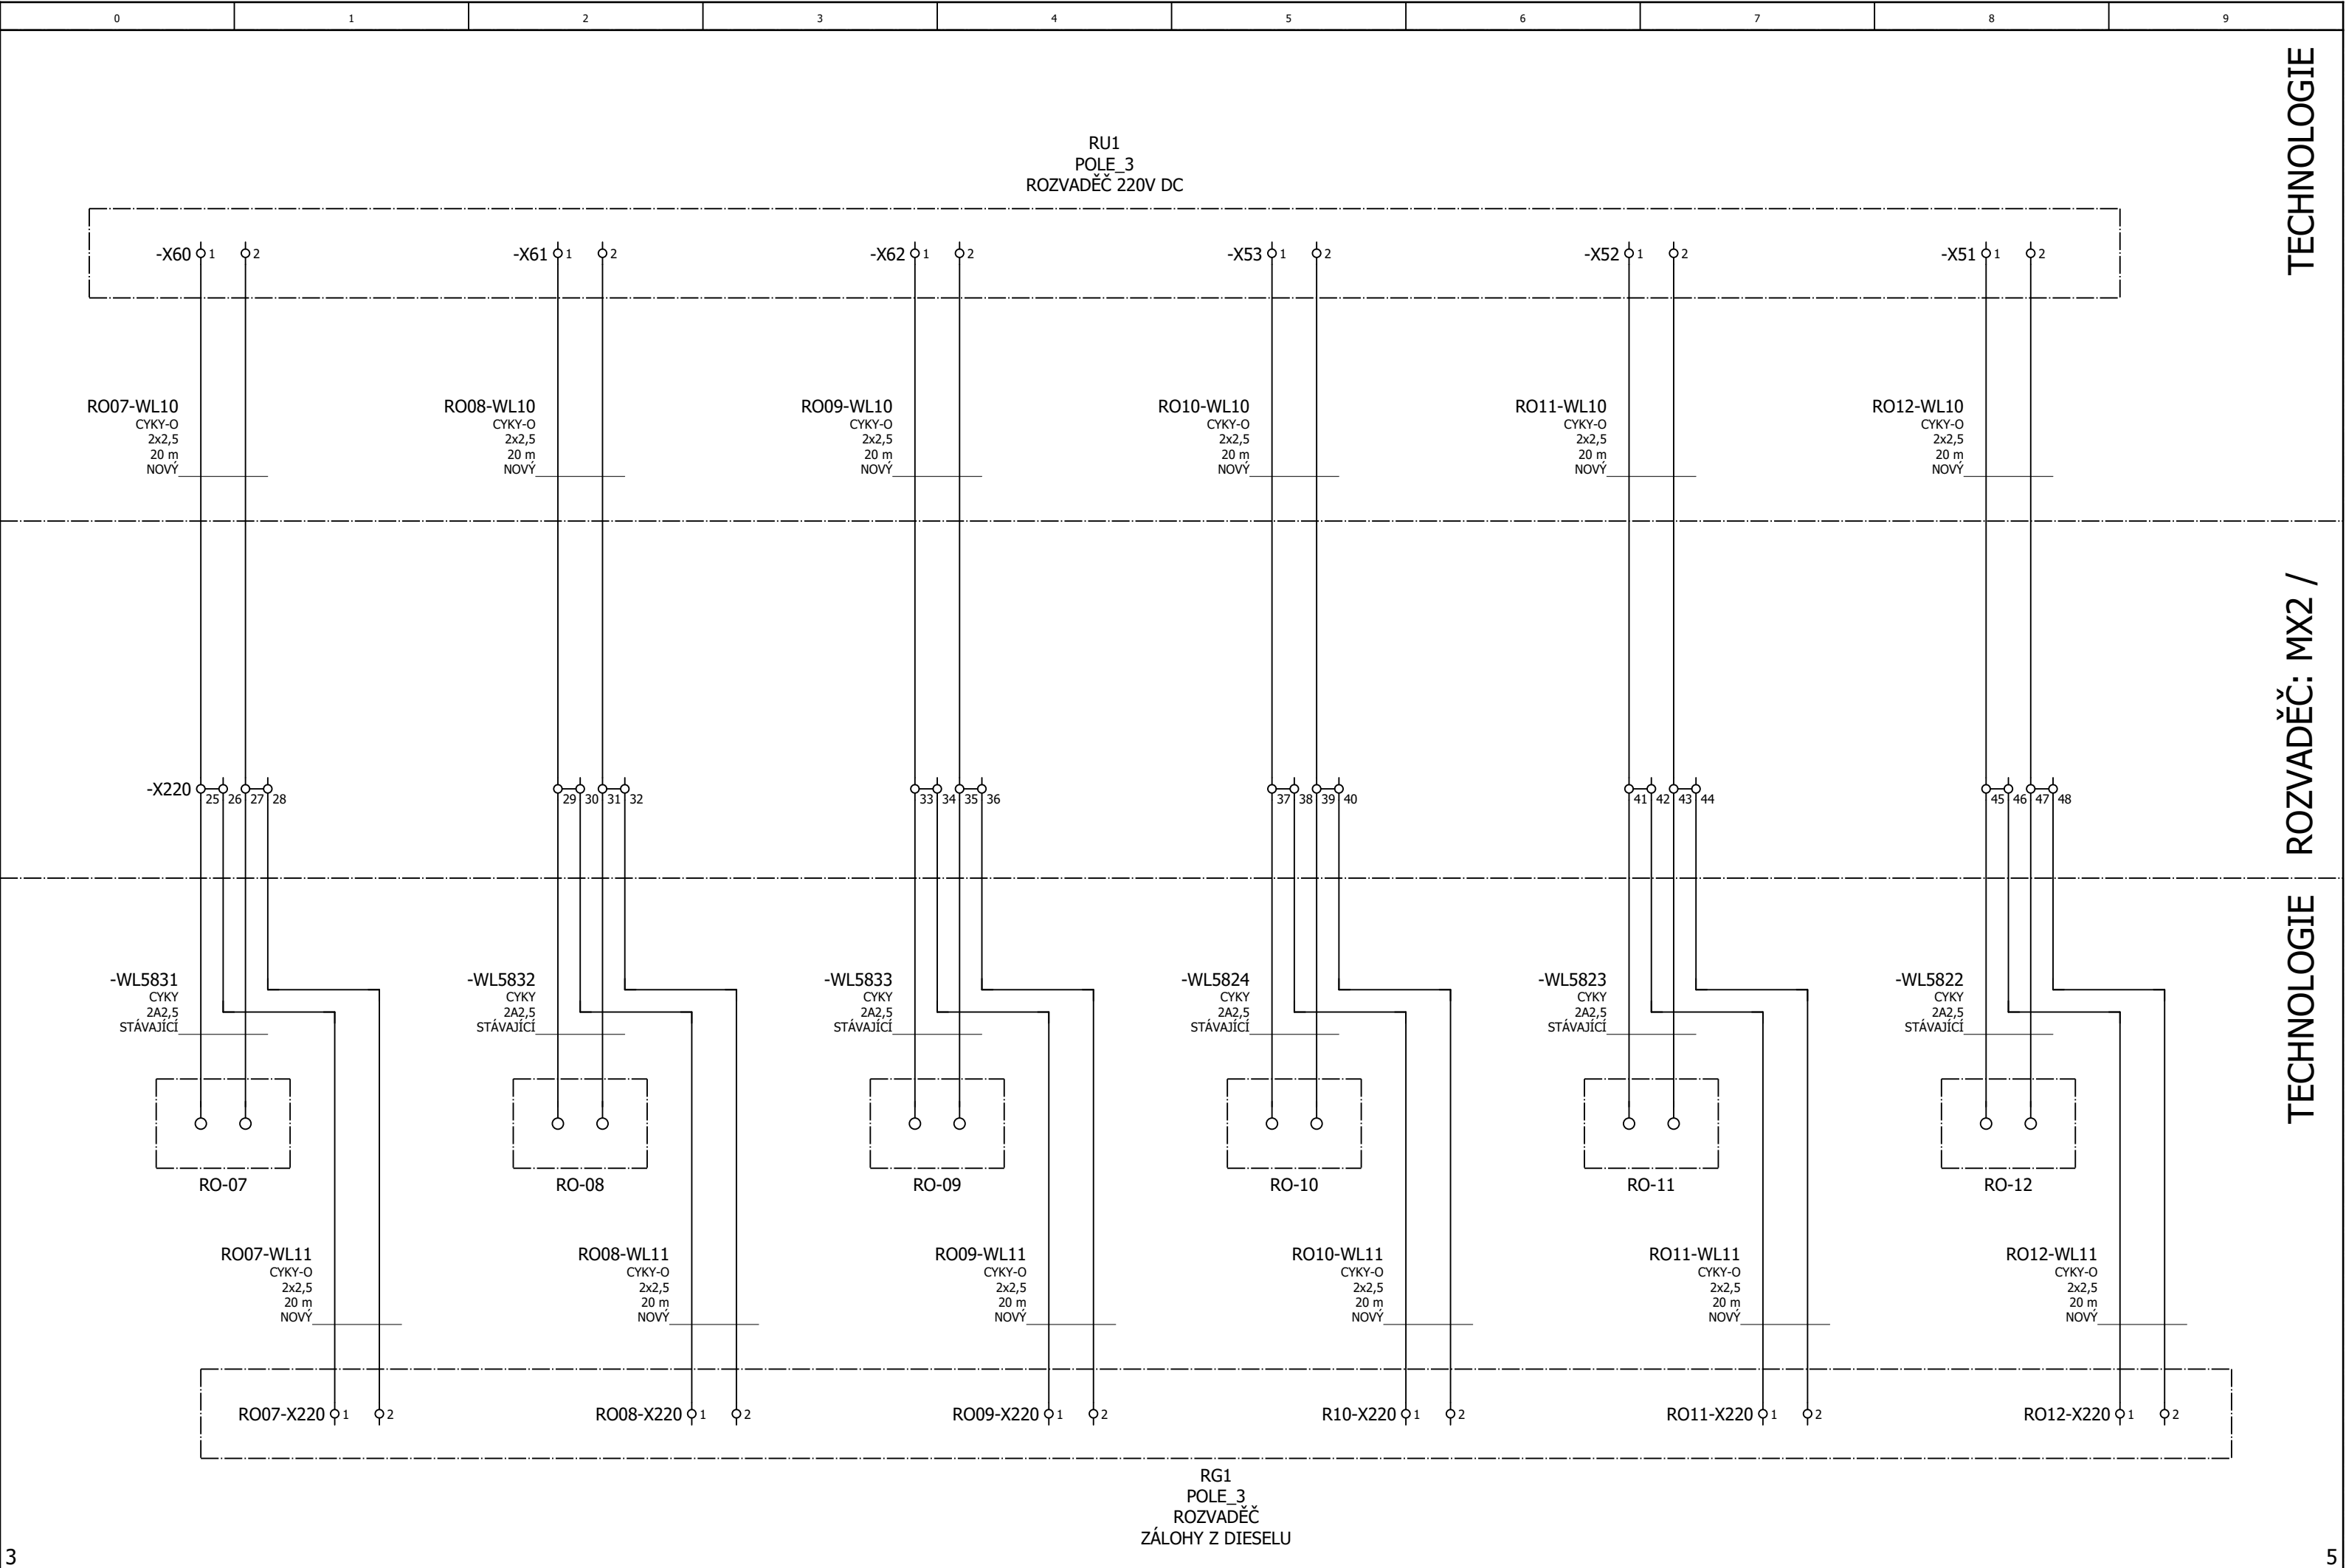

TECHNOLOGIE

ROZVADĚČ: MX2 /

TECHNOLOGIE

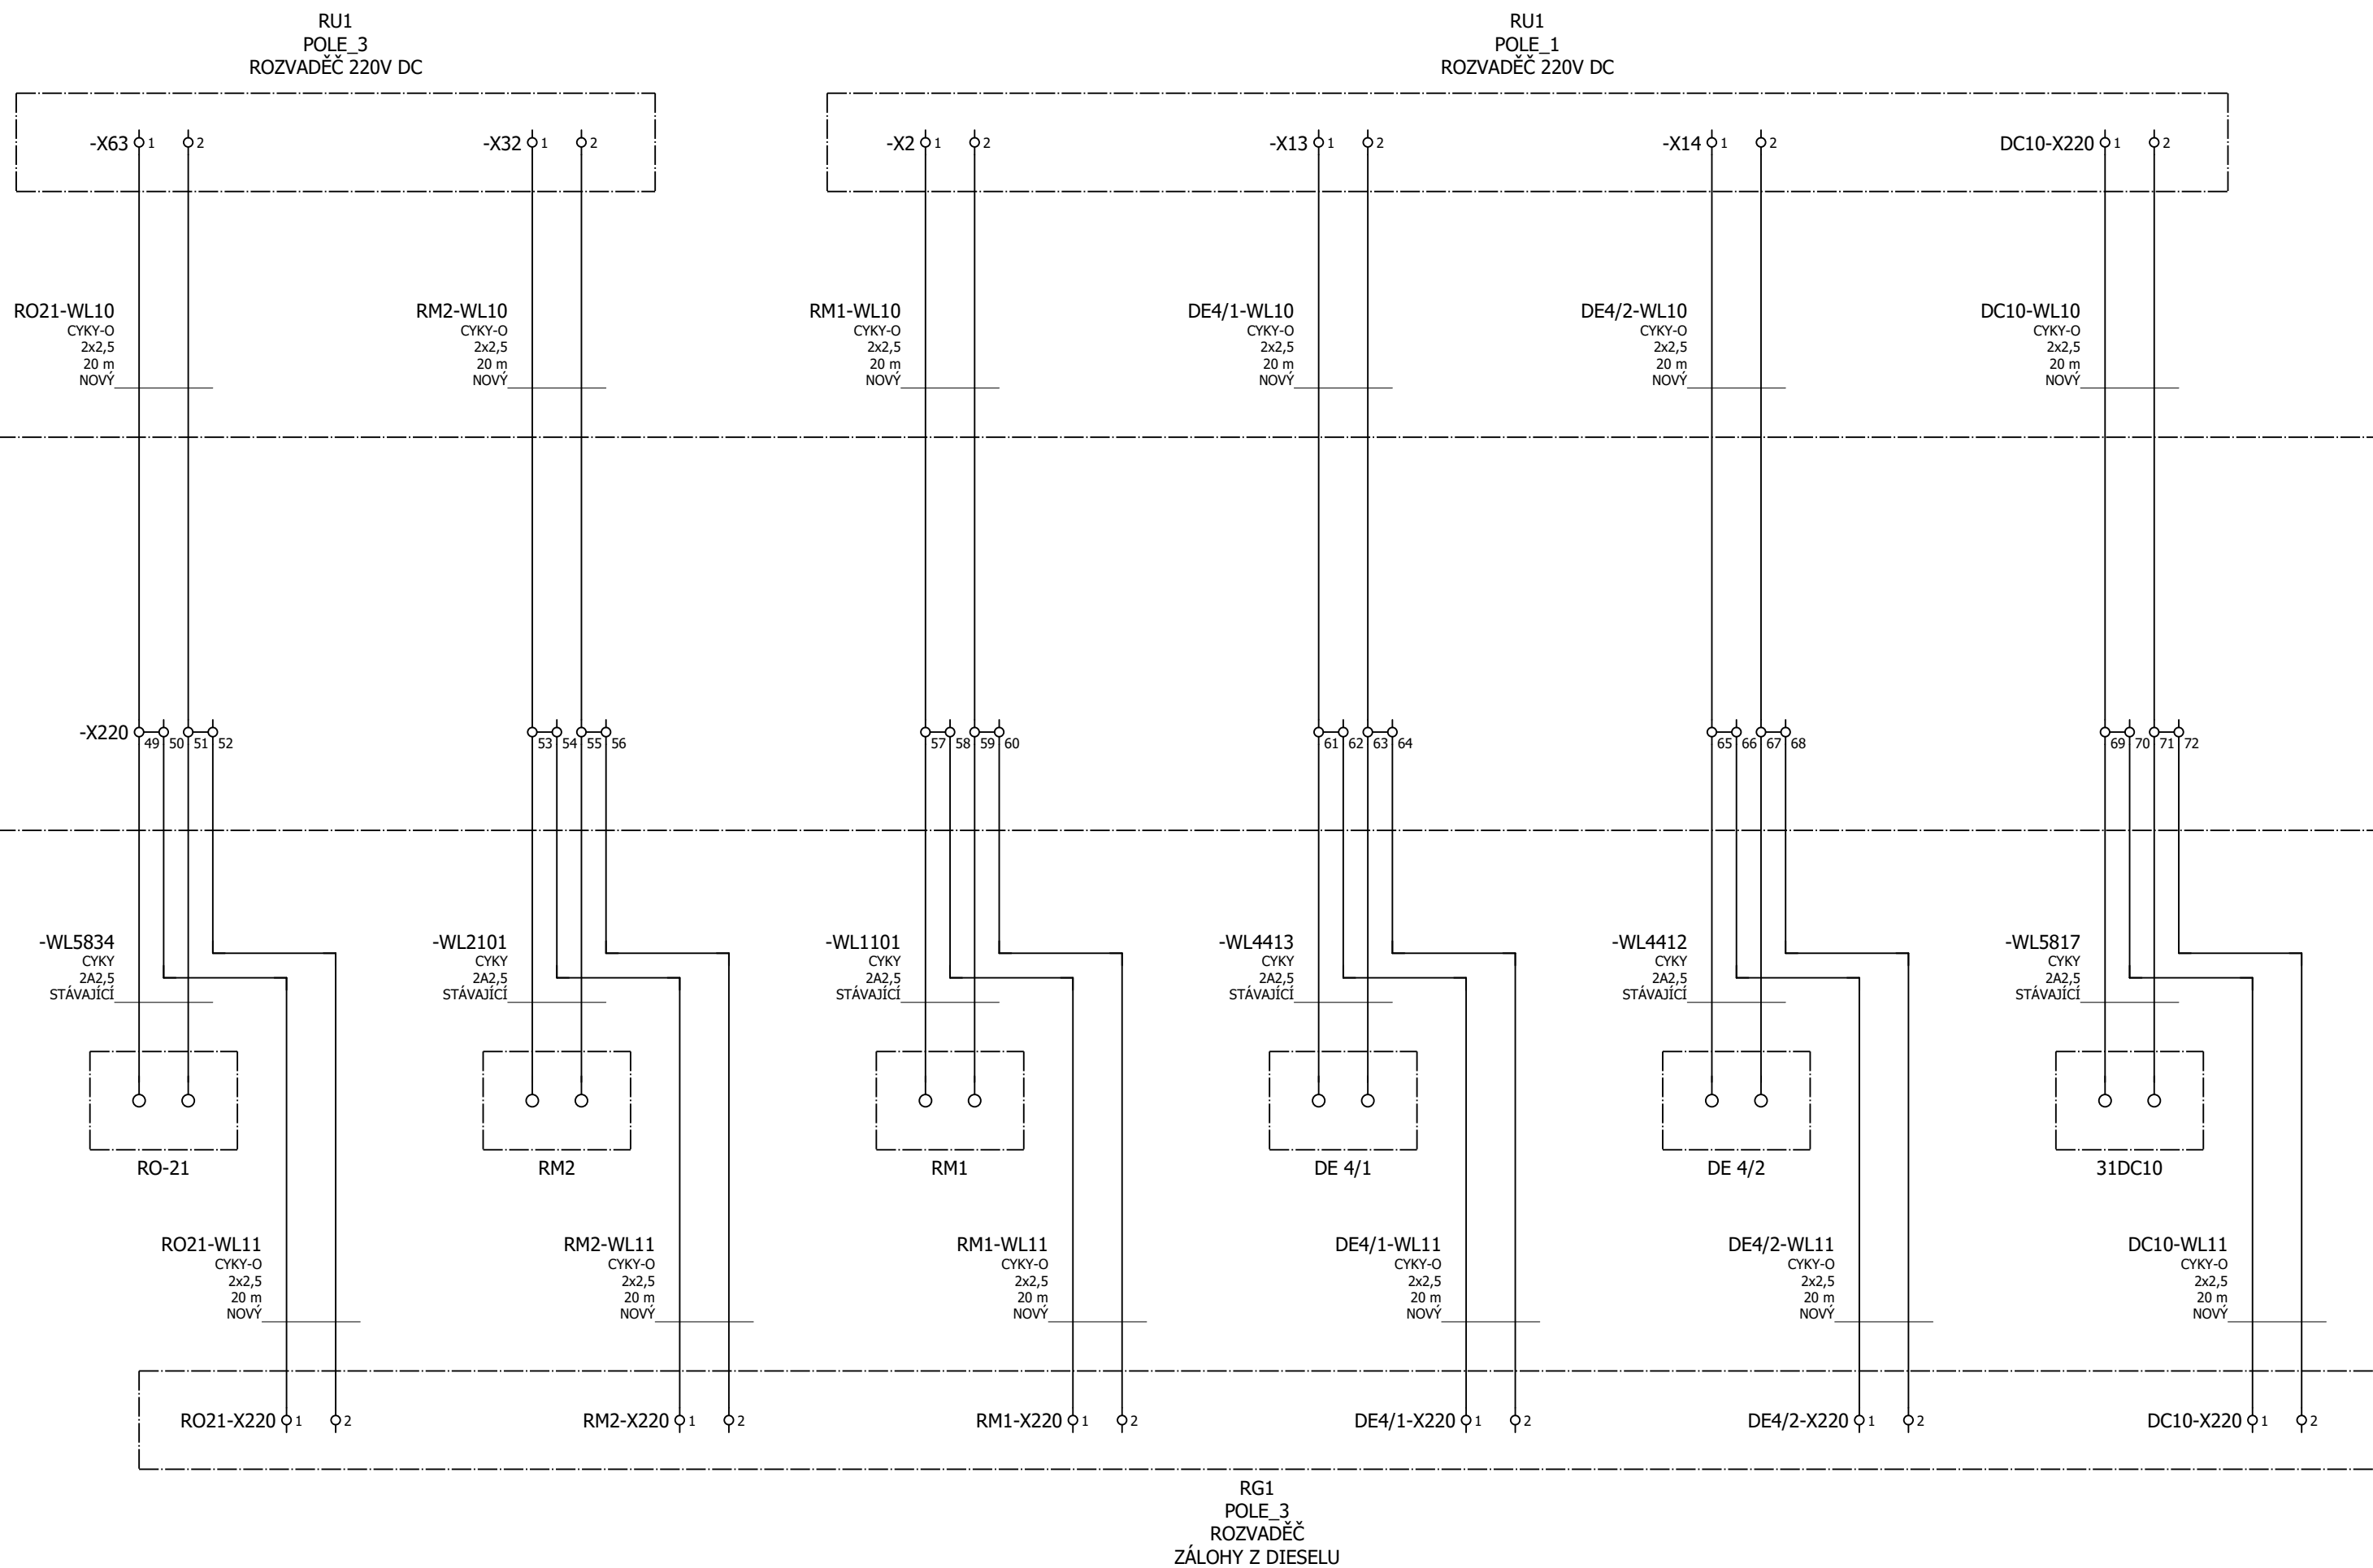
$$=MX3/1$$


			Datum	20.03.2024
			Kreslil	Klein Pavel
			Kontroloval	Vosmek Petr
			Schválil	Šotola Jaroslav
0	01/2025	Klein		
Změna	Datum	Jméno	HIP	Pavel Klein



HC Nechanice - rozvodna
0,4 kV – DPS

Projekt Elektro + MaR

Název výkresu:

Schéma zapojení

Číslo dokumentu:

4-EL24031-06

$$= \text{MX2}$$
 $+$

List 5

Listu 5