





INELSEV s.r.o.  
Husitská 1716  
434 01 Most  
Czech Republic

Název rozvaděče	de3	<div>Údaje o rozvaděči</div> <div>Jmenovité napětí400VAC</div> <div>Jmenovitý proud přípojníc (přívod)-</div> <div>Způsob uzemnění soustavyTN-S</div> <div>Ovládací napětí, síť-</div> <div>KrytíIP54/IP20</div> <div>Rozměry800x2000x600</div> <div>Počet polí1</div>
Firma - zákazník	Povodí Ohře, státní podnik	
Popis projektu	Projekt Elektro + MaR	
Zakázka	I113240005	
Název projektu	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS	
Místo instalace	HC Nechranice	
Osoba odpovědná za projekt	Pavel Klein	
Vytvořeno dne15.03.2024		
Počet stran7		



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsah									
Zařízení	Místo instalace	Stránka	Popis stránek	Doplňkové pole stránky	Datum	Zpracoval			
de3		1	Titulní list rozvaděče		04.12.2024	Pavel Klein			
	OBSAH	2	Obsah		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	3	Čelní pohled a výstavba		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	4	Elektroměry RM1, RM2		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	5	Elektroměry RS1, RM4		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	6	Elektroměry TG1, TG2		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	7	Elektroměr RV		04.12.2024	Pavel Klein			

+1

+POLE\_1/3


				Datum	20.03.2024		HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS  Projekt Elektro + MaR	Název výkresu:	Obsah	= de3			
				Kreslil	Klein Pavel			+ OBSAH					
				Kontroloval	Vosmek Petr			List		2			
				Schválil	Šotola Jaroslav					Číslo dokumentu:	4-EL24031-06	Listů	7
	0	01/2025	Klein										
	Změna	Datum	Jméno	HIP	Pavel Klein								

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

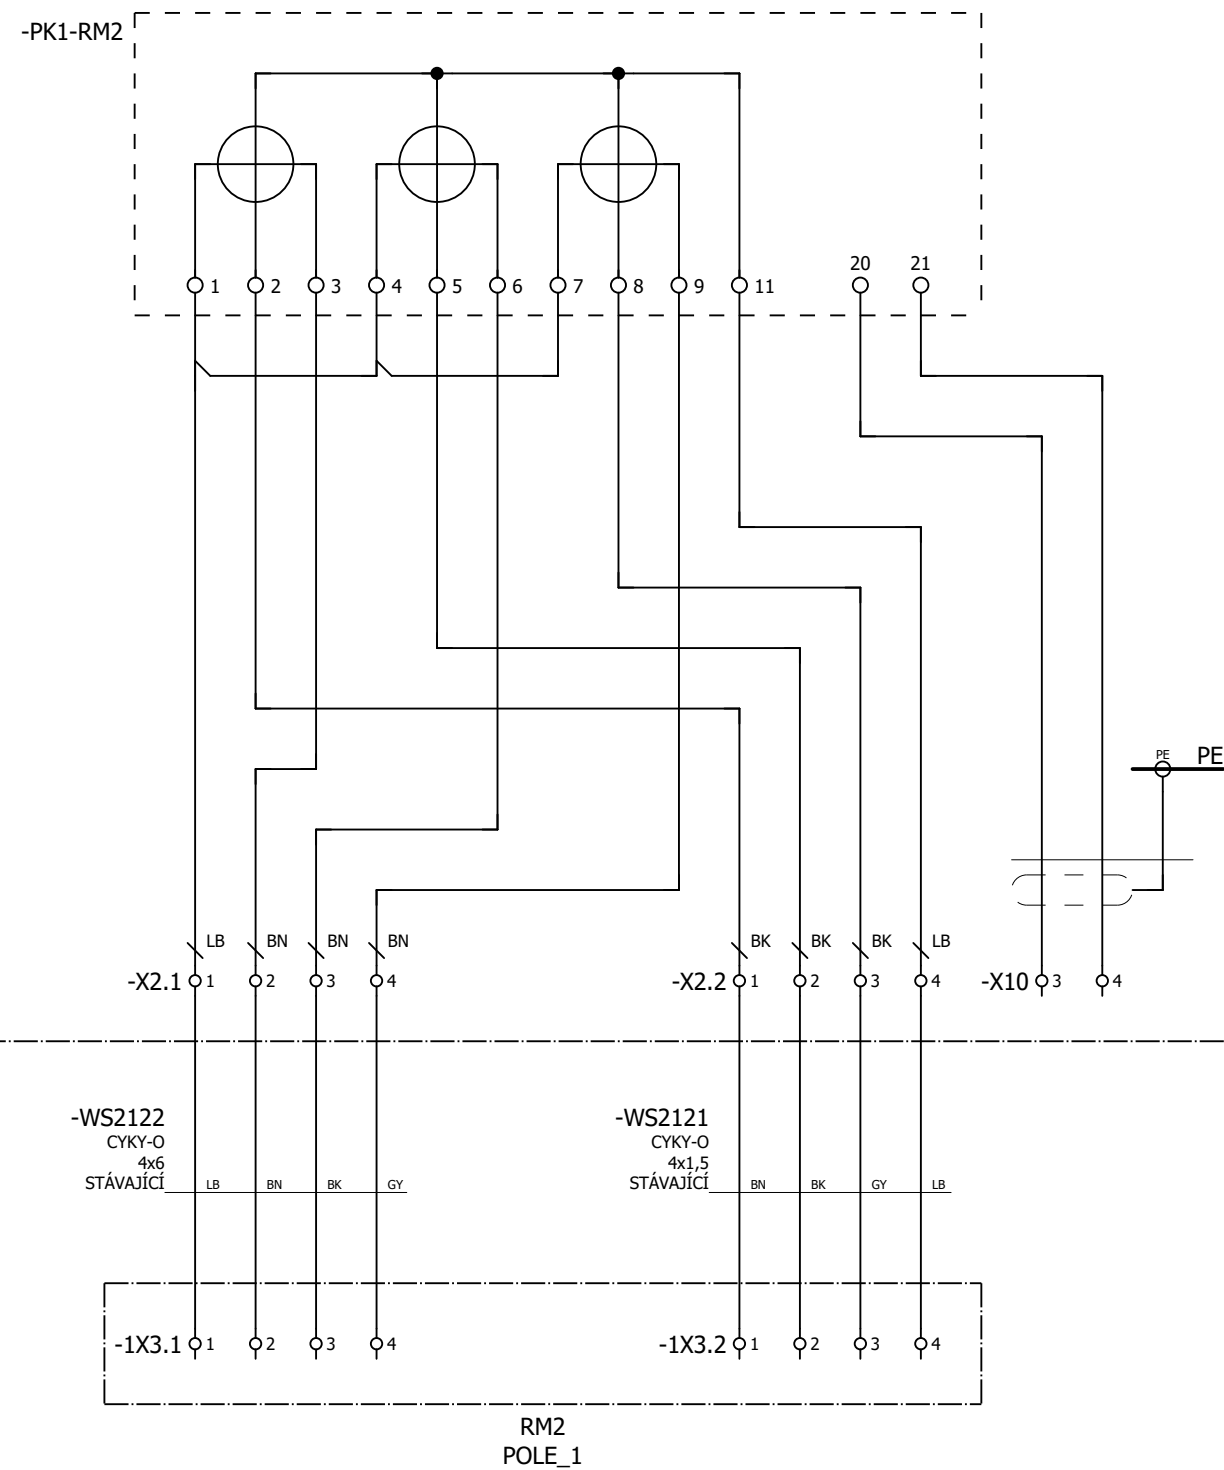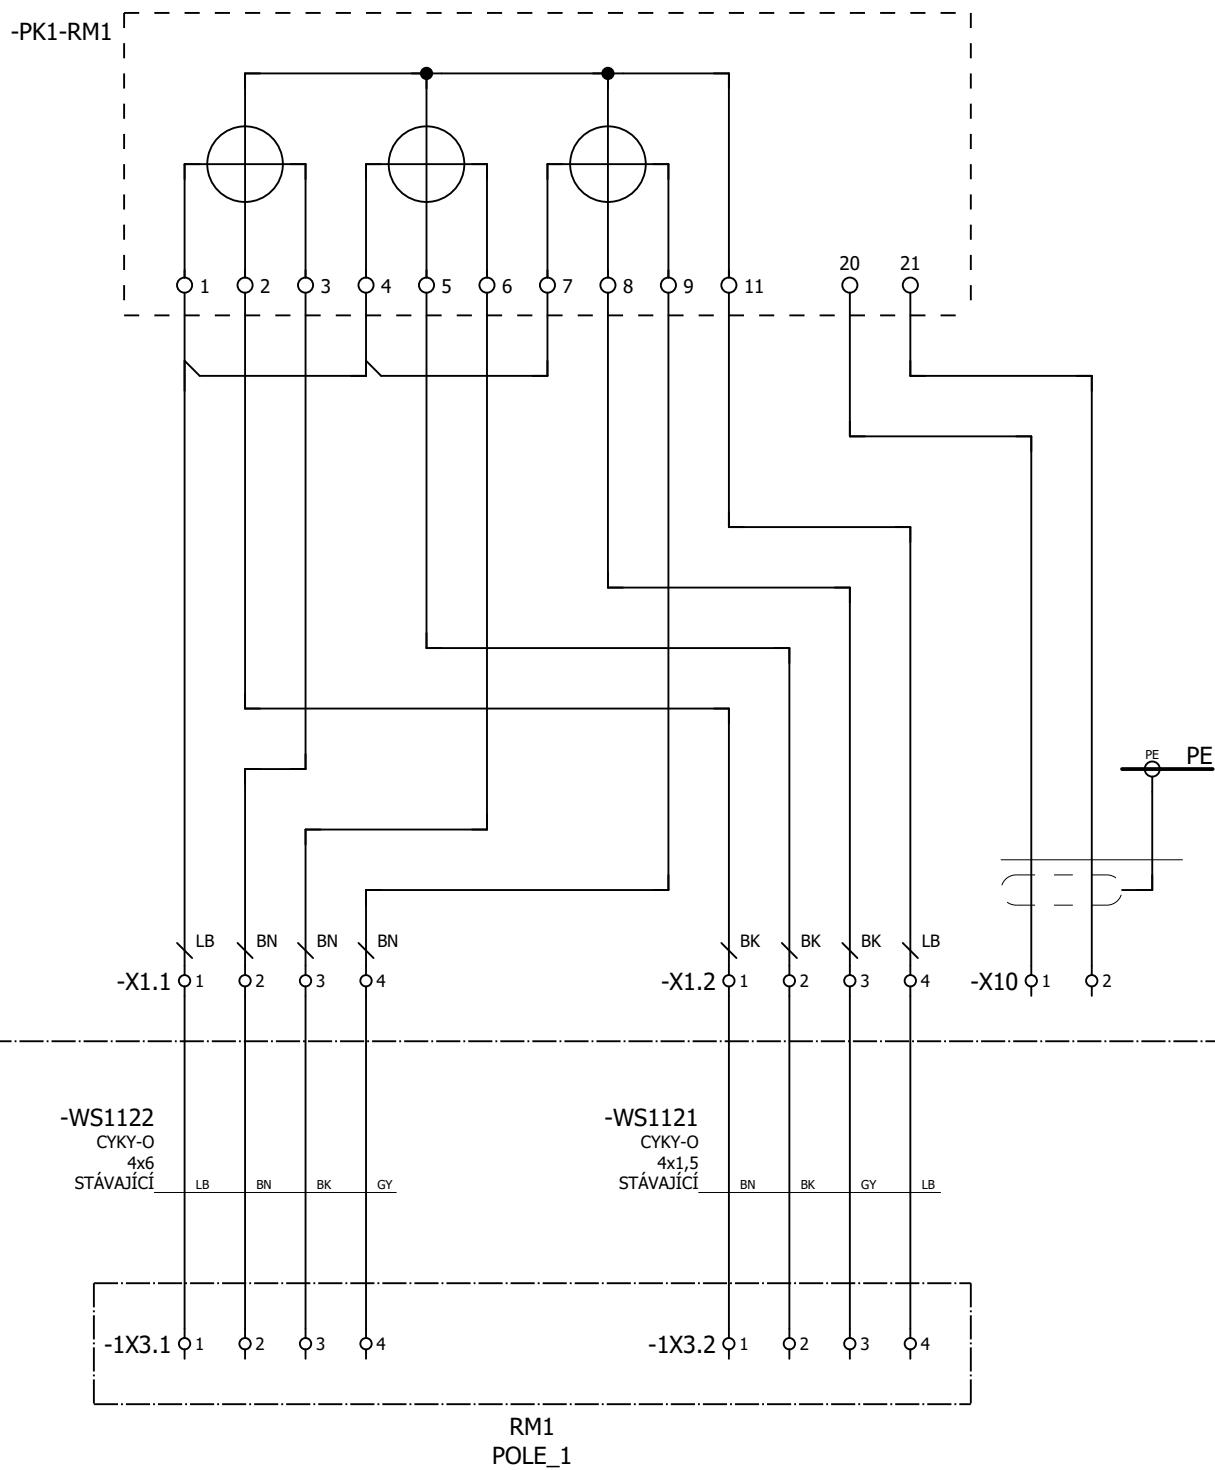



ROZVADĚČ: de3 / POLE\_1

TECHNOLOGIE

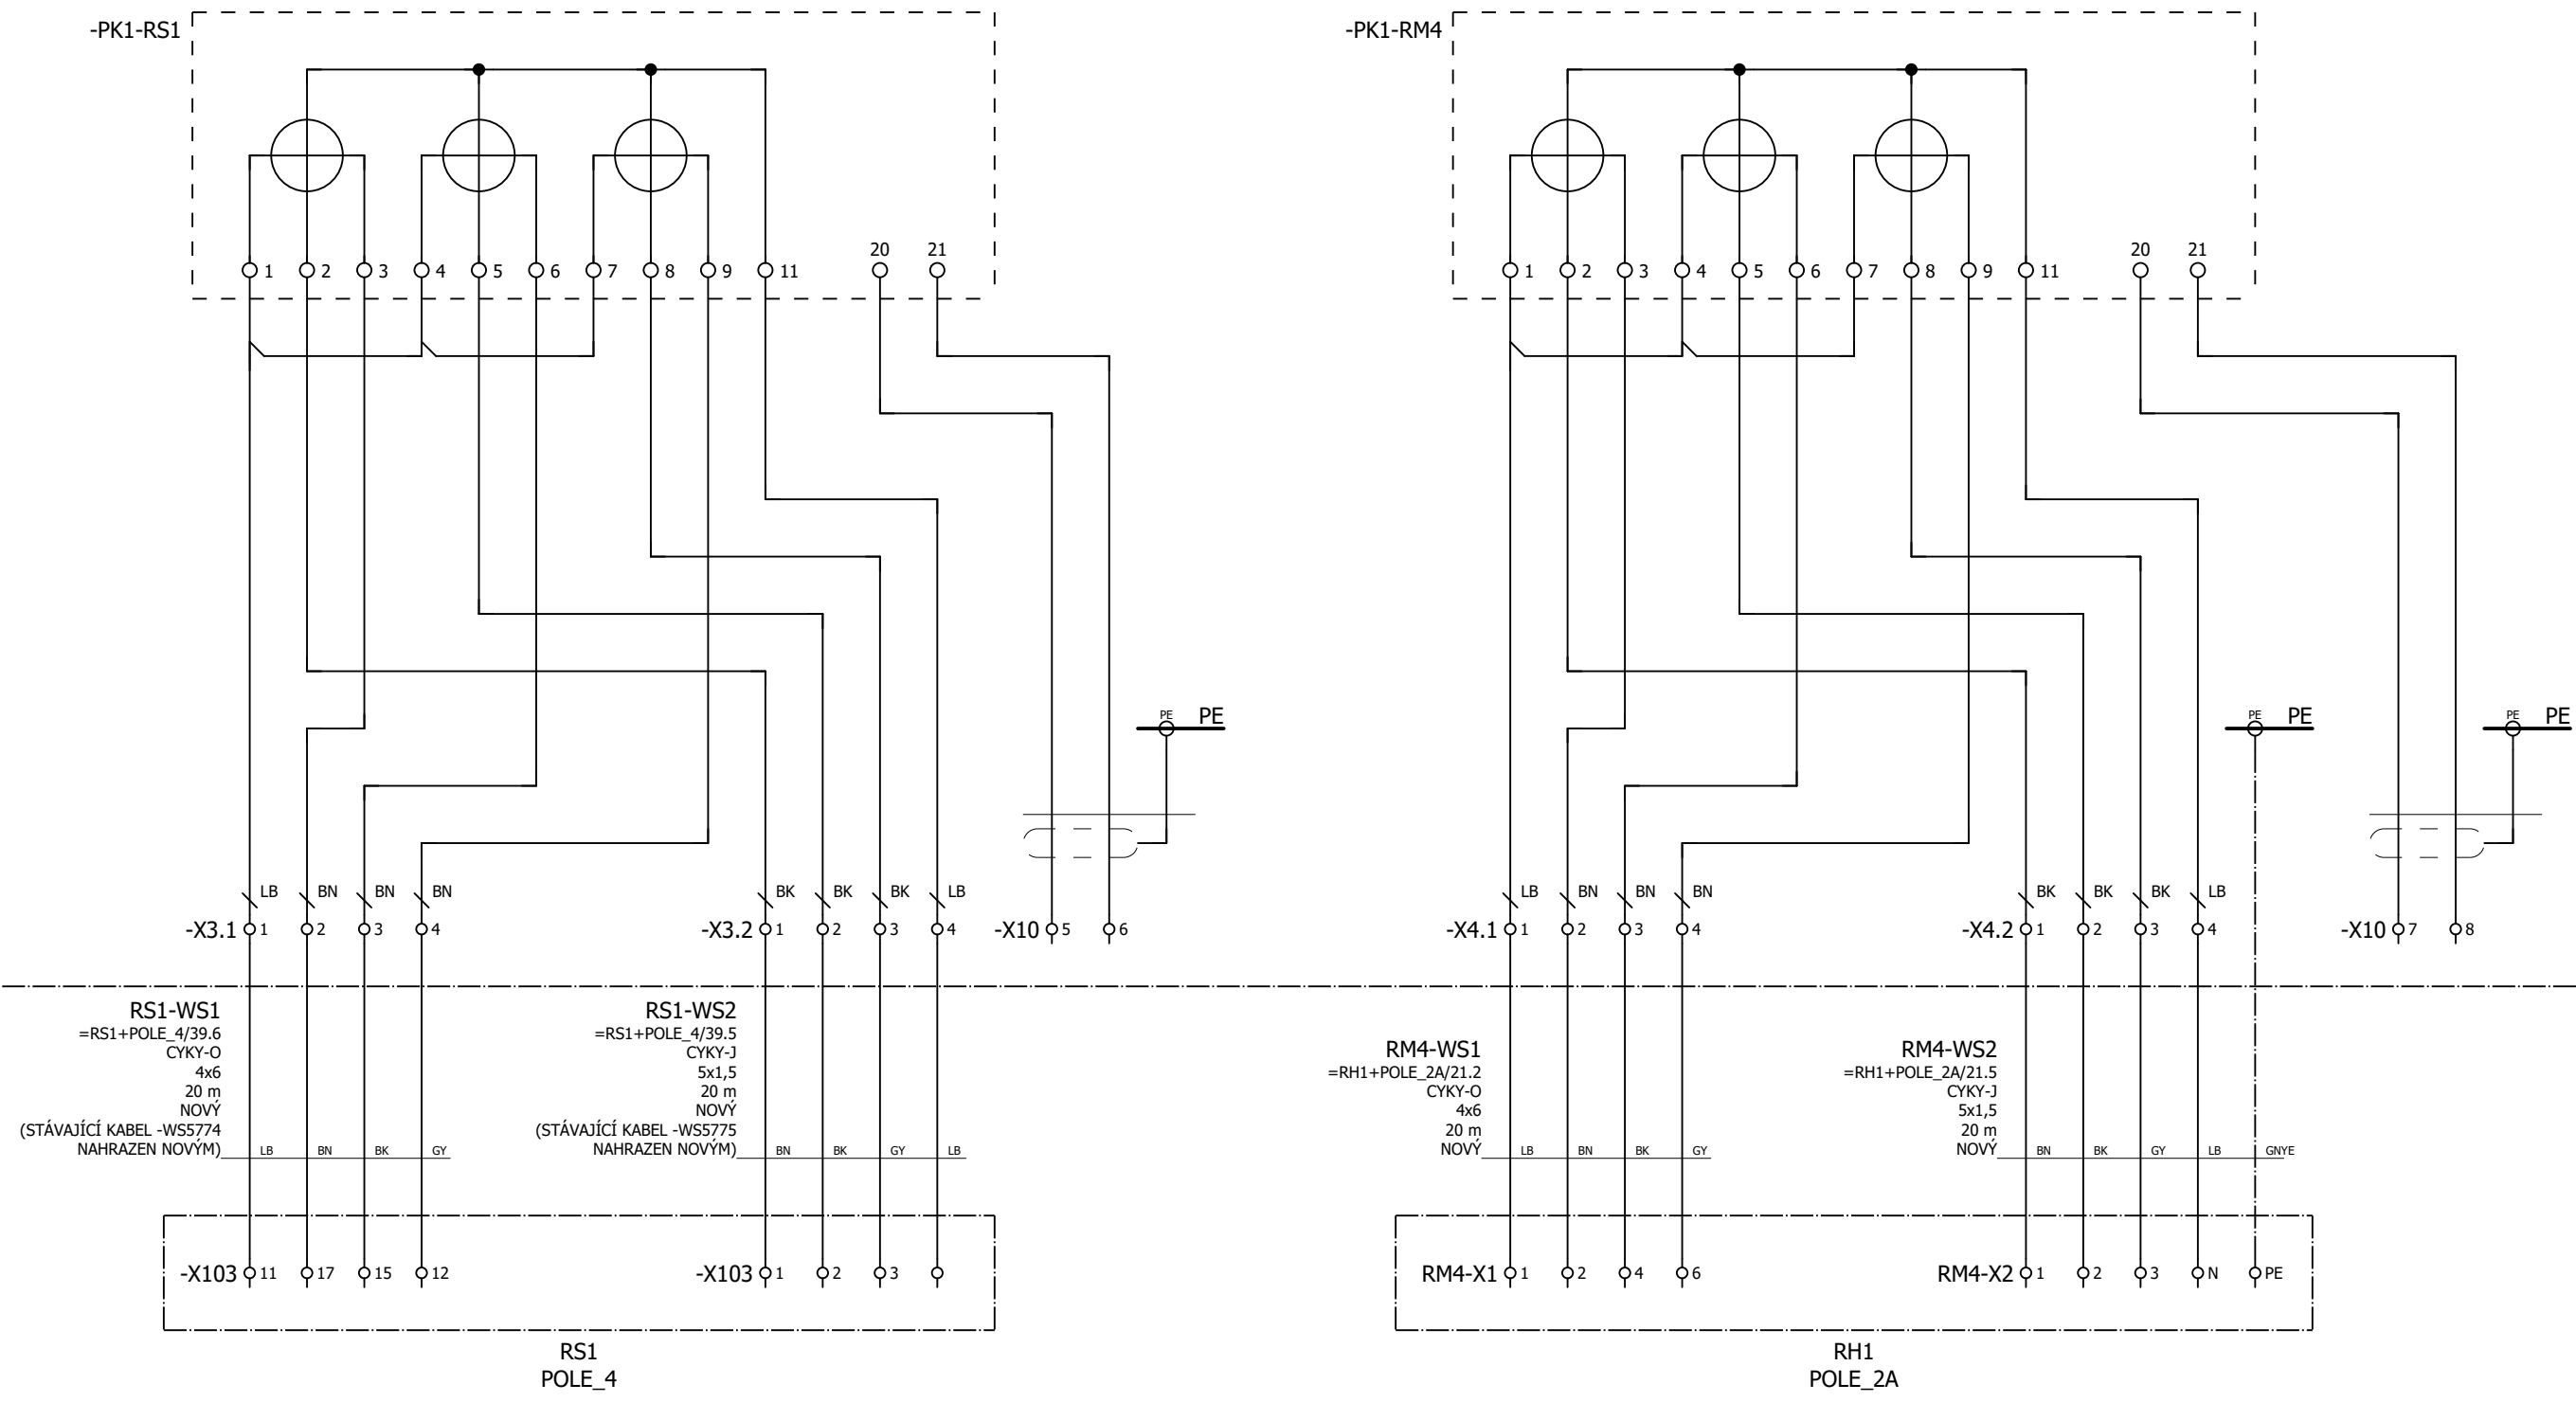

ROZVADĚČ: de3 / POLE\_1


TECHNOLOGIE

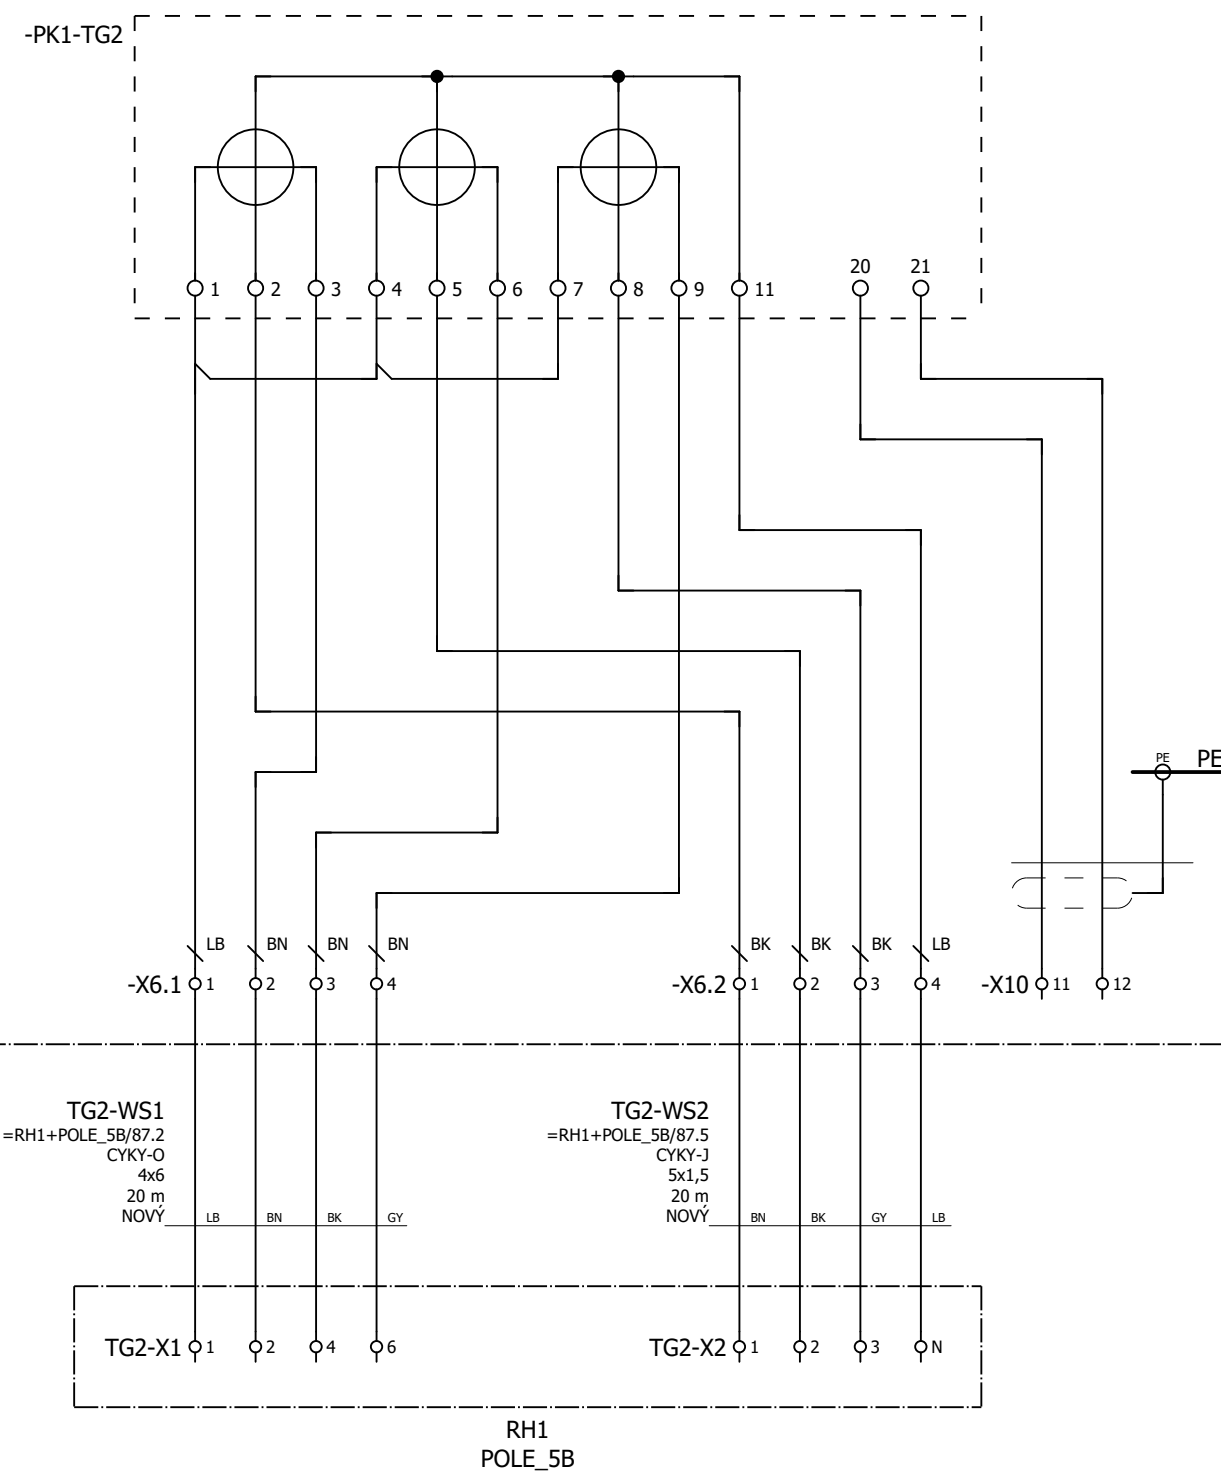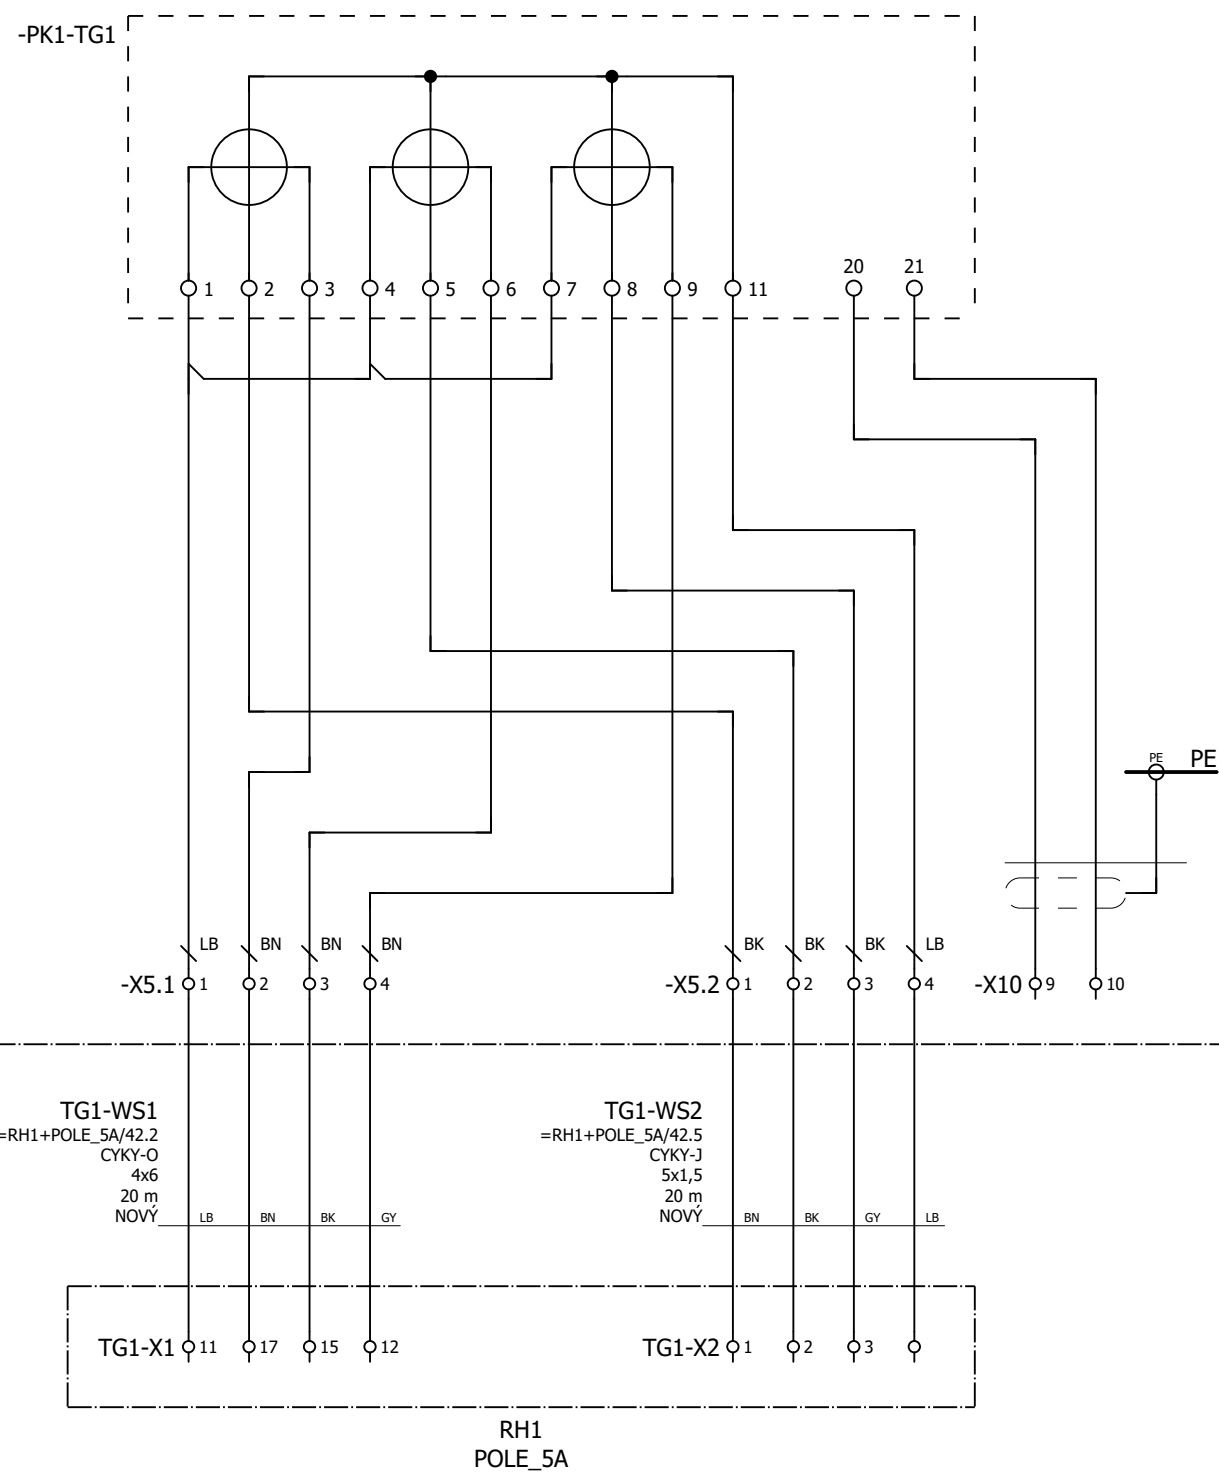

ROZVADĚČ: de3 / POLE\_1

# TECHNOLOGIE

			Datum	20.03.2024
			Kreslil	Klein Pavel
			Kontroloval	Vosmek Petr
			Schválil	Šotola Jaroslav
0	01/2025	Klein		
Změna	Datum	Jméno	HIP	Pavel Klein

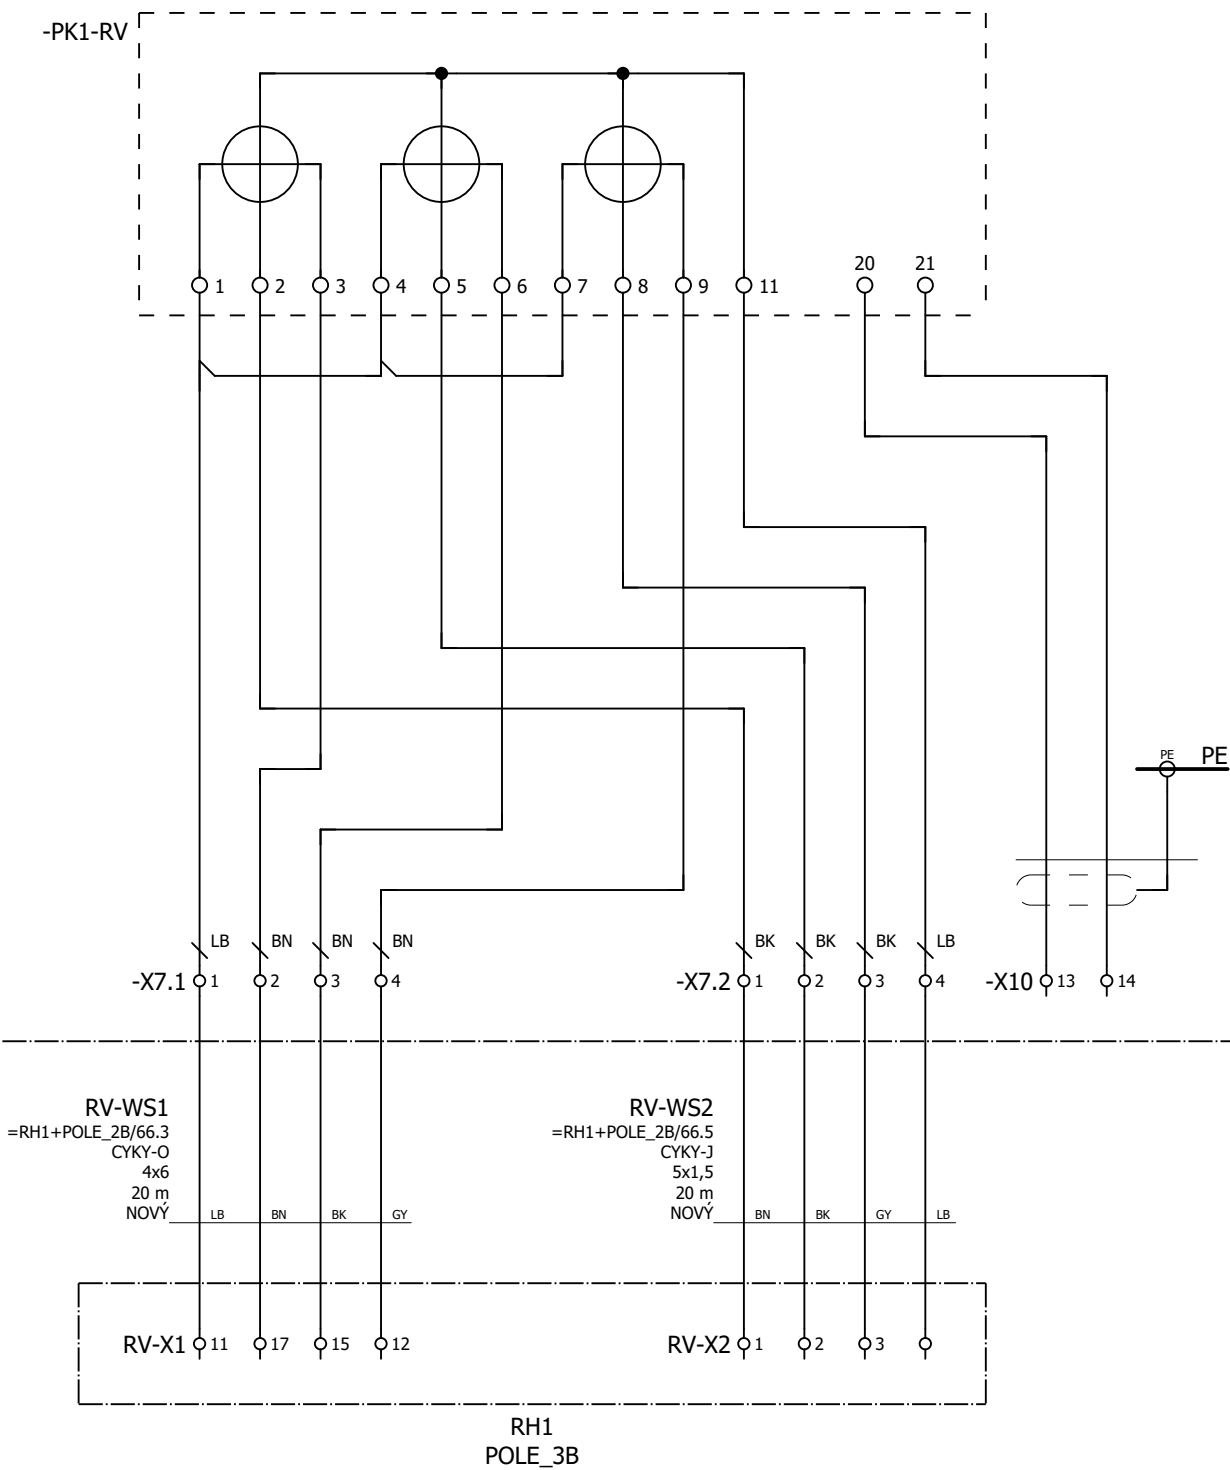

ROZVADĚČ: de3 / POLE\_1

TECHNOLOGIE