




INELSEV s.r.o.
Husitská 1716
434 01 Most
Czech Republic

Název rozvaděče	RC2	<div>Údaje o rozvaděči</div> <div>Jmenovité napětí400/230V AC</div> <div>Jmenovitý proud přípojníc (přívod)630A</div> <div>Způsob uzemnění soustavyTN-C-S</div> <div>Ovládací napětí, síť230V AC</div> <div>KrytíIP54/IP20</div> <div>Rozměry600x2000+100x600</div> <div>Počet polí1</div>
Firma - zákazník	Povodí Ohře, státní podnik	
Popis projektu	Projekt Elektro + MaR	
Zakázka	I113240005	
Název projektu	HC Nechranice - rozvodna 0,4 kV – DPS	
Místo instalace	HC Nechranice	
Osoba odpovědná za projekt	Pavel Klein	
Vytvořeno dne15.03.2024		
</		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsah									
Zařízení	Místo instalace	Stránka	Popis stránek	Doplňkové pole stránky	Datum	Zpracoval			
RC2		1	Titulní list rozvaděče		04.12.2024	Pavel Klein			
	OBSAH	2	Obsah		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	3	Čelní pohled		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	4	Schémata zapojení		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	5	Schémata zapojení		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	6	Schémata zapojení		04.12.2024	Pavel Klein			
	POLE_1	7	Schémata zapojení		04.12.2024	Pavel Klein			
</									

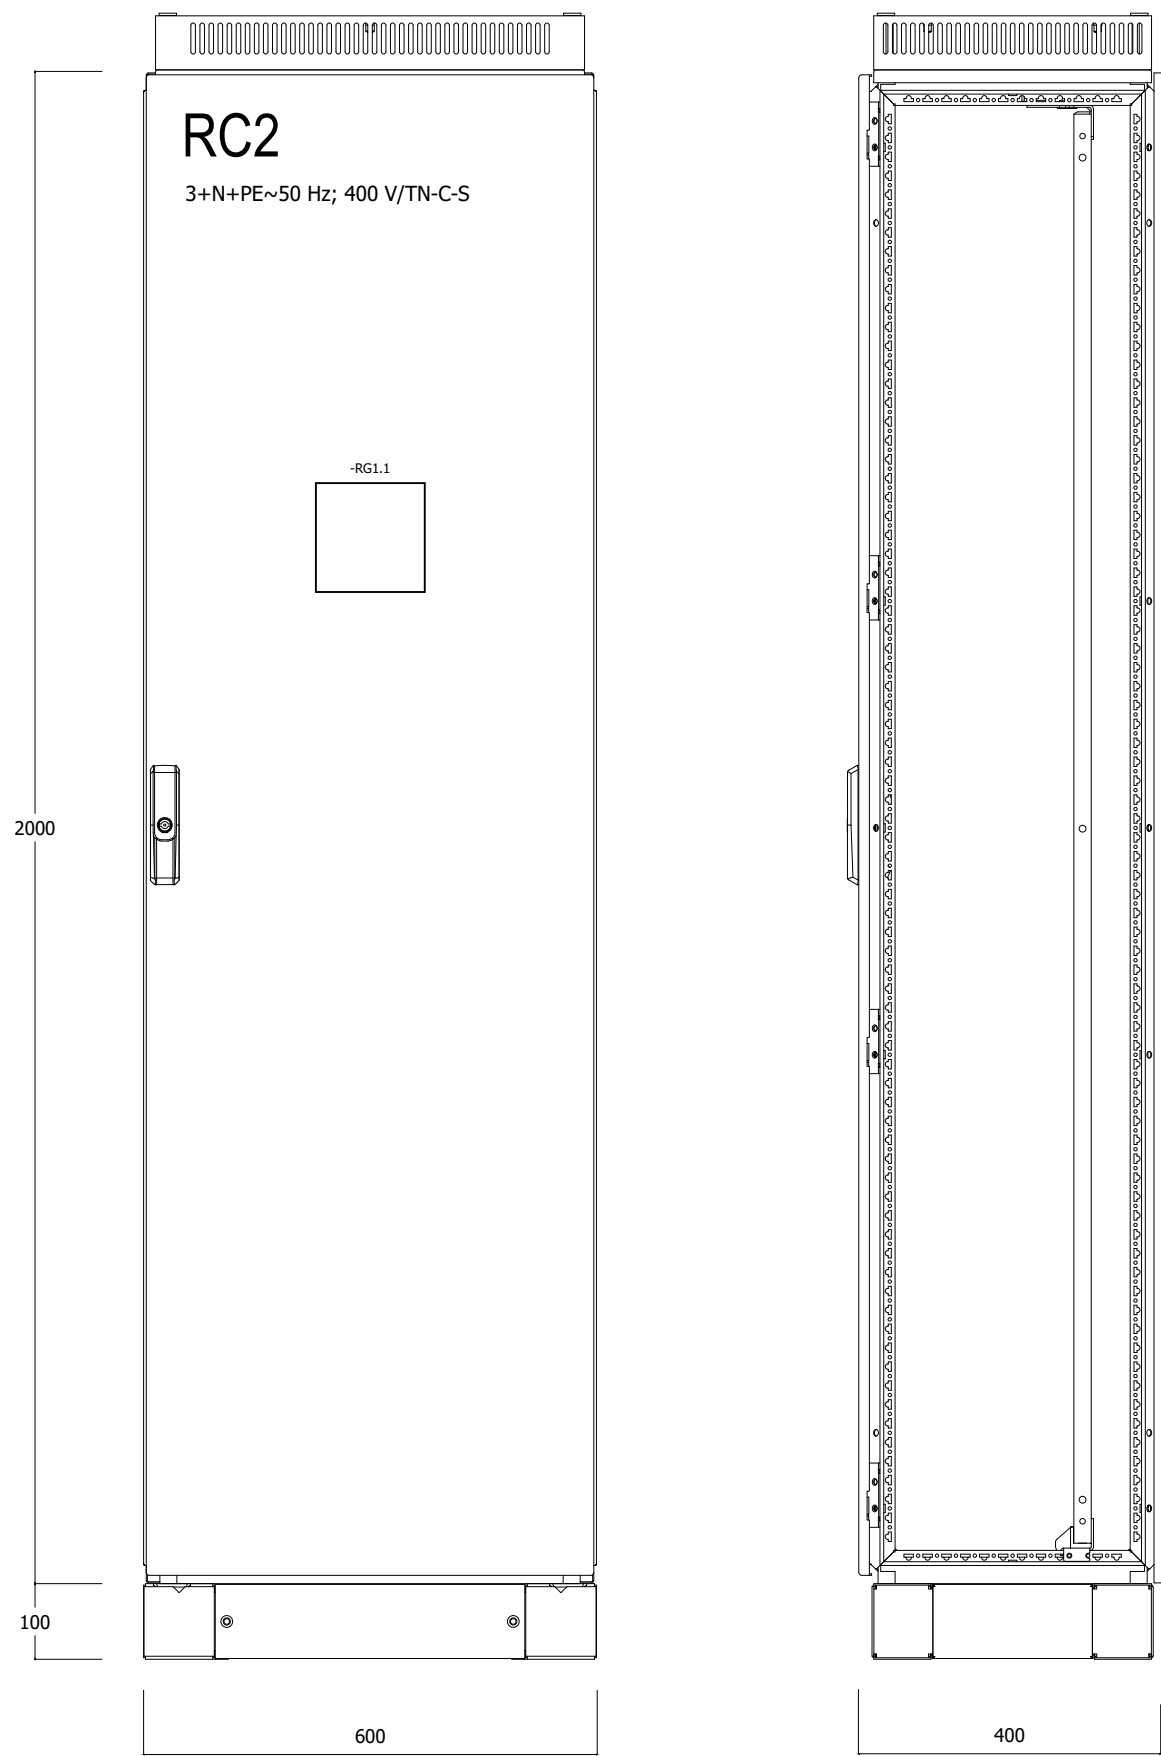

+OBSAH/2

4



L1


L2

L3


L1

L2


L3

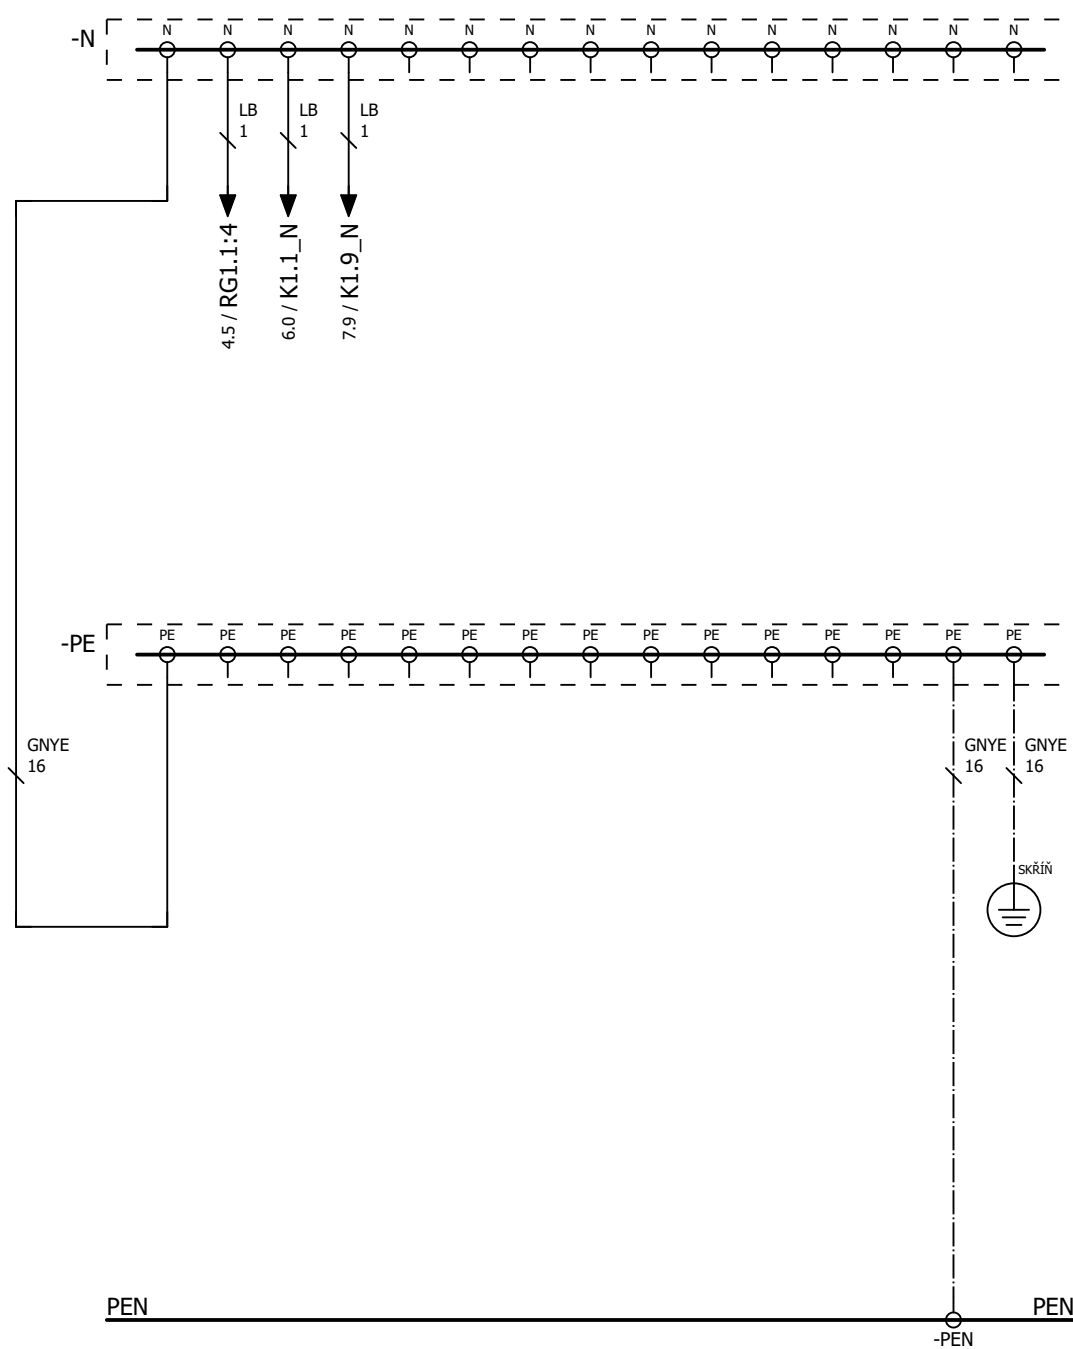

ROZVADEČ: RC2 / POLE_1

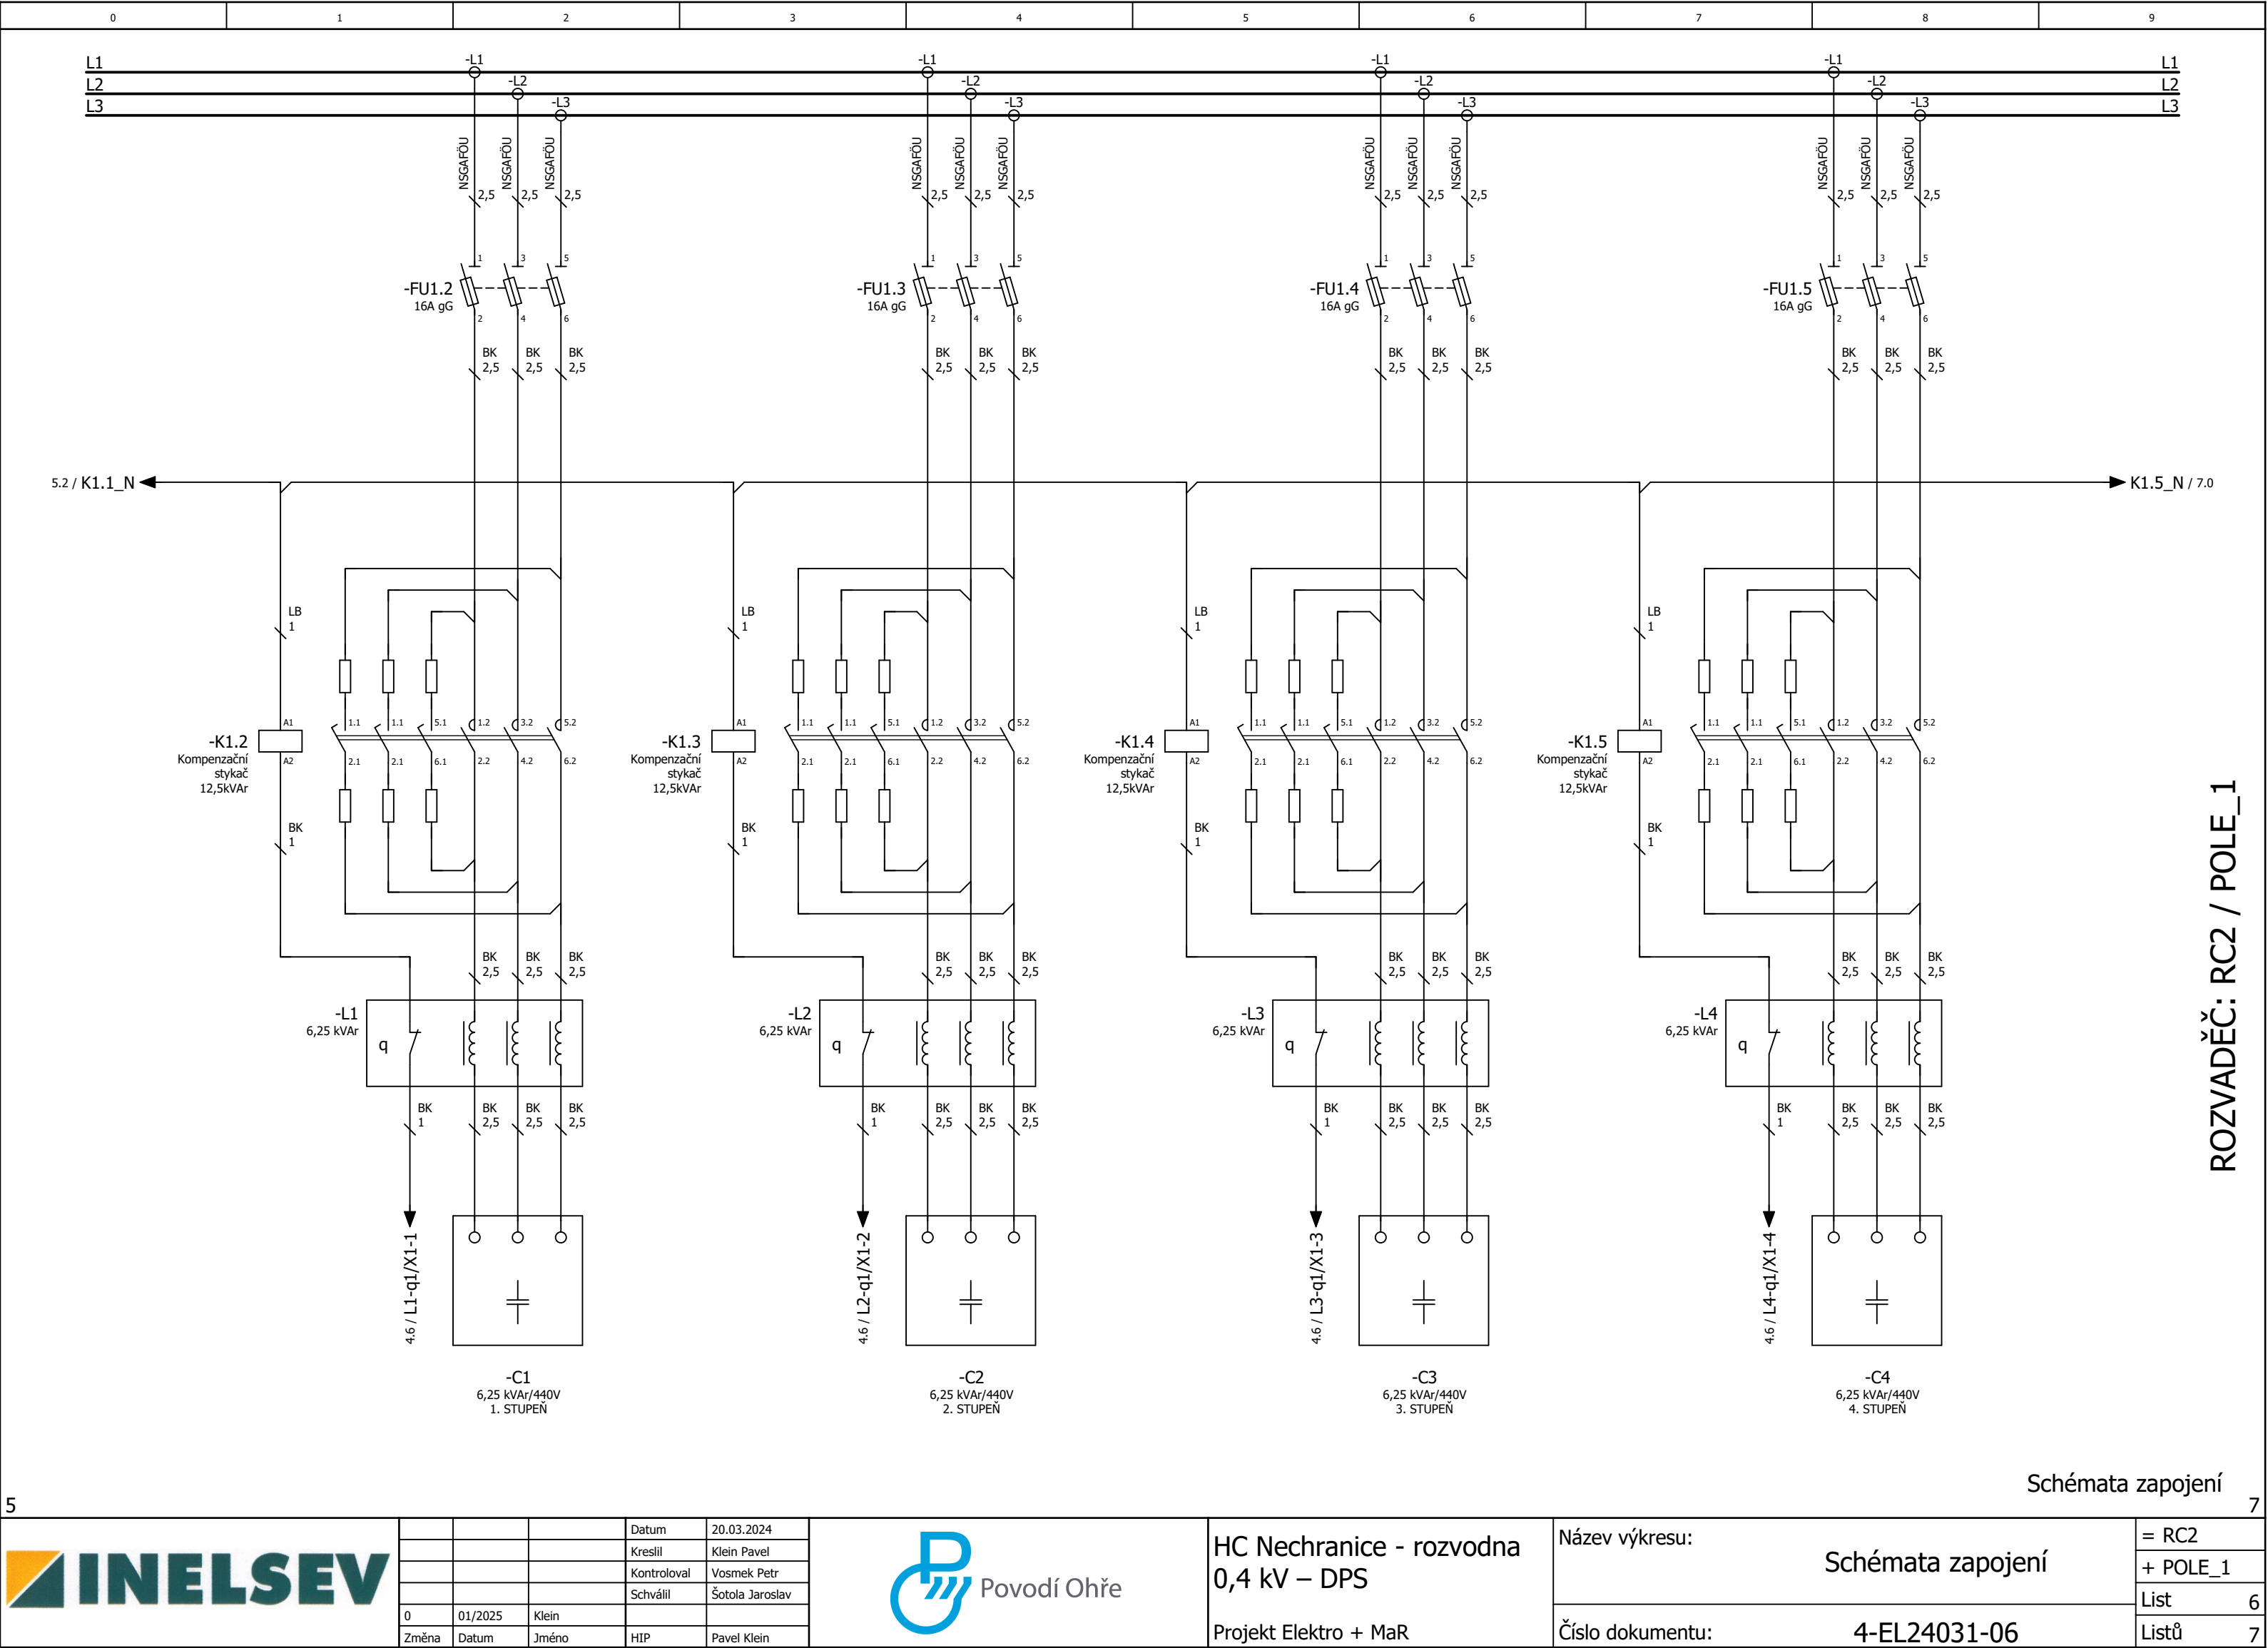

ROZVADĚČ: RC2 / POLE_1

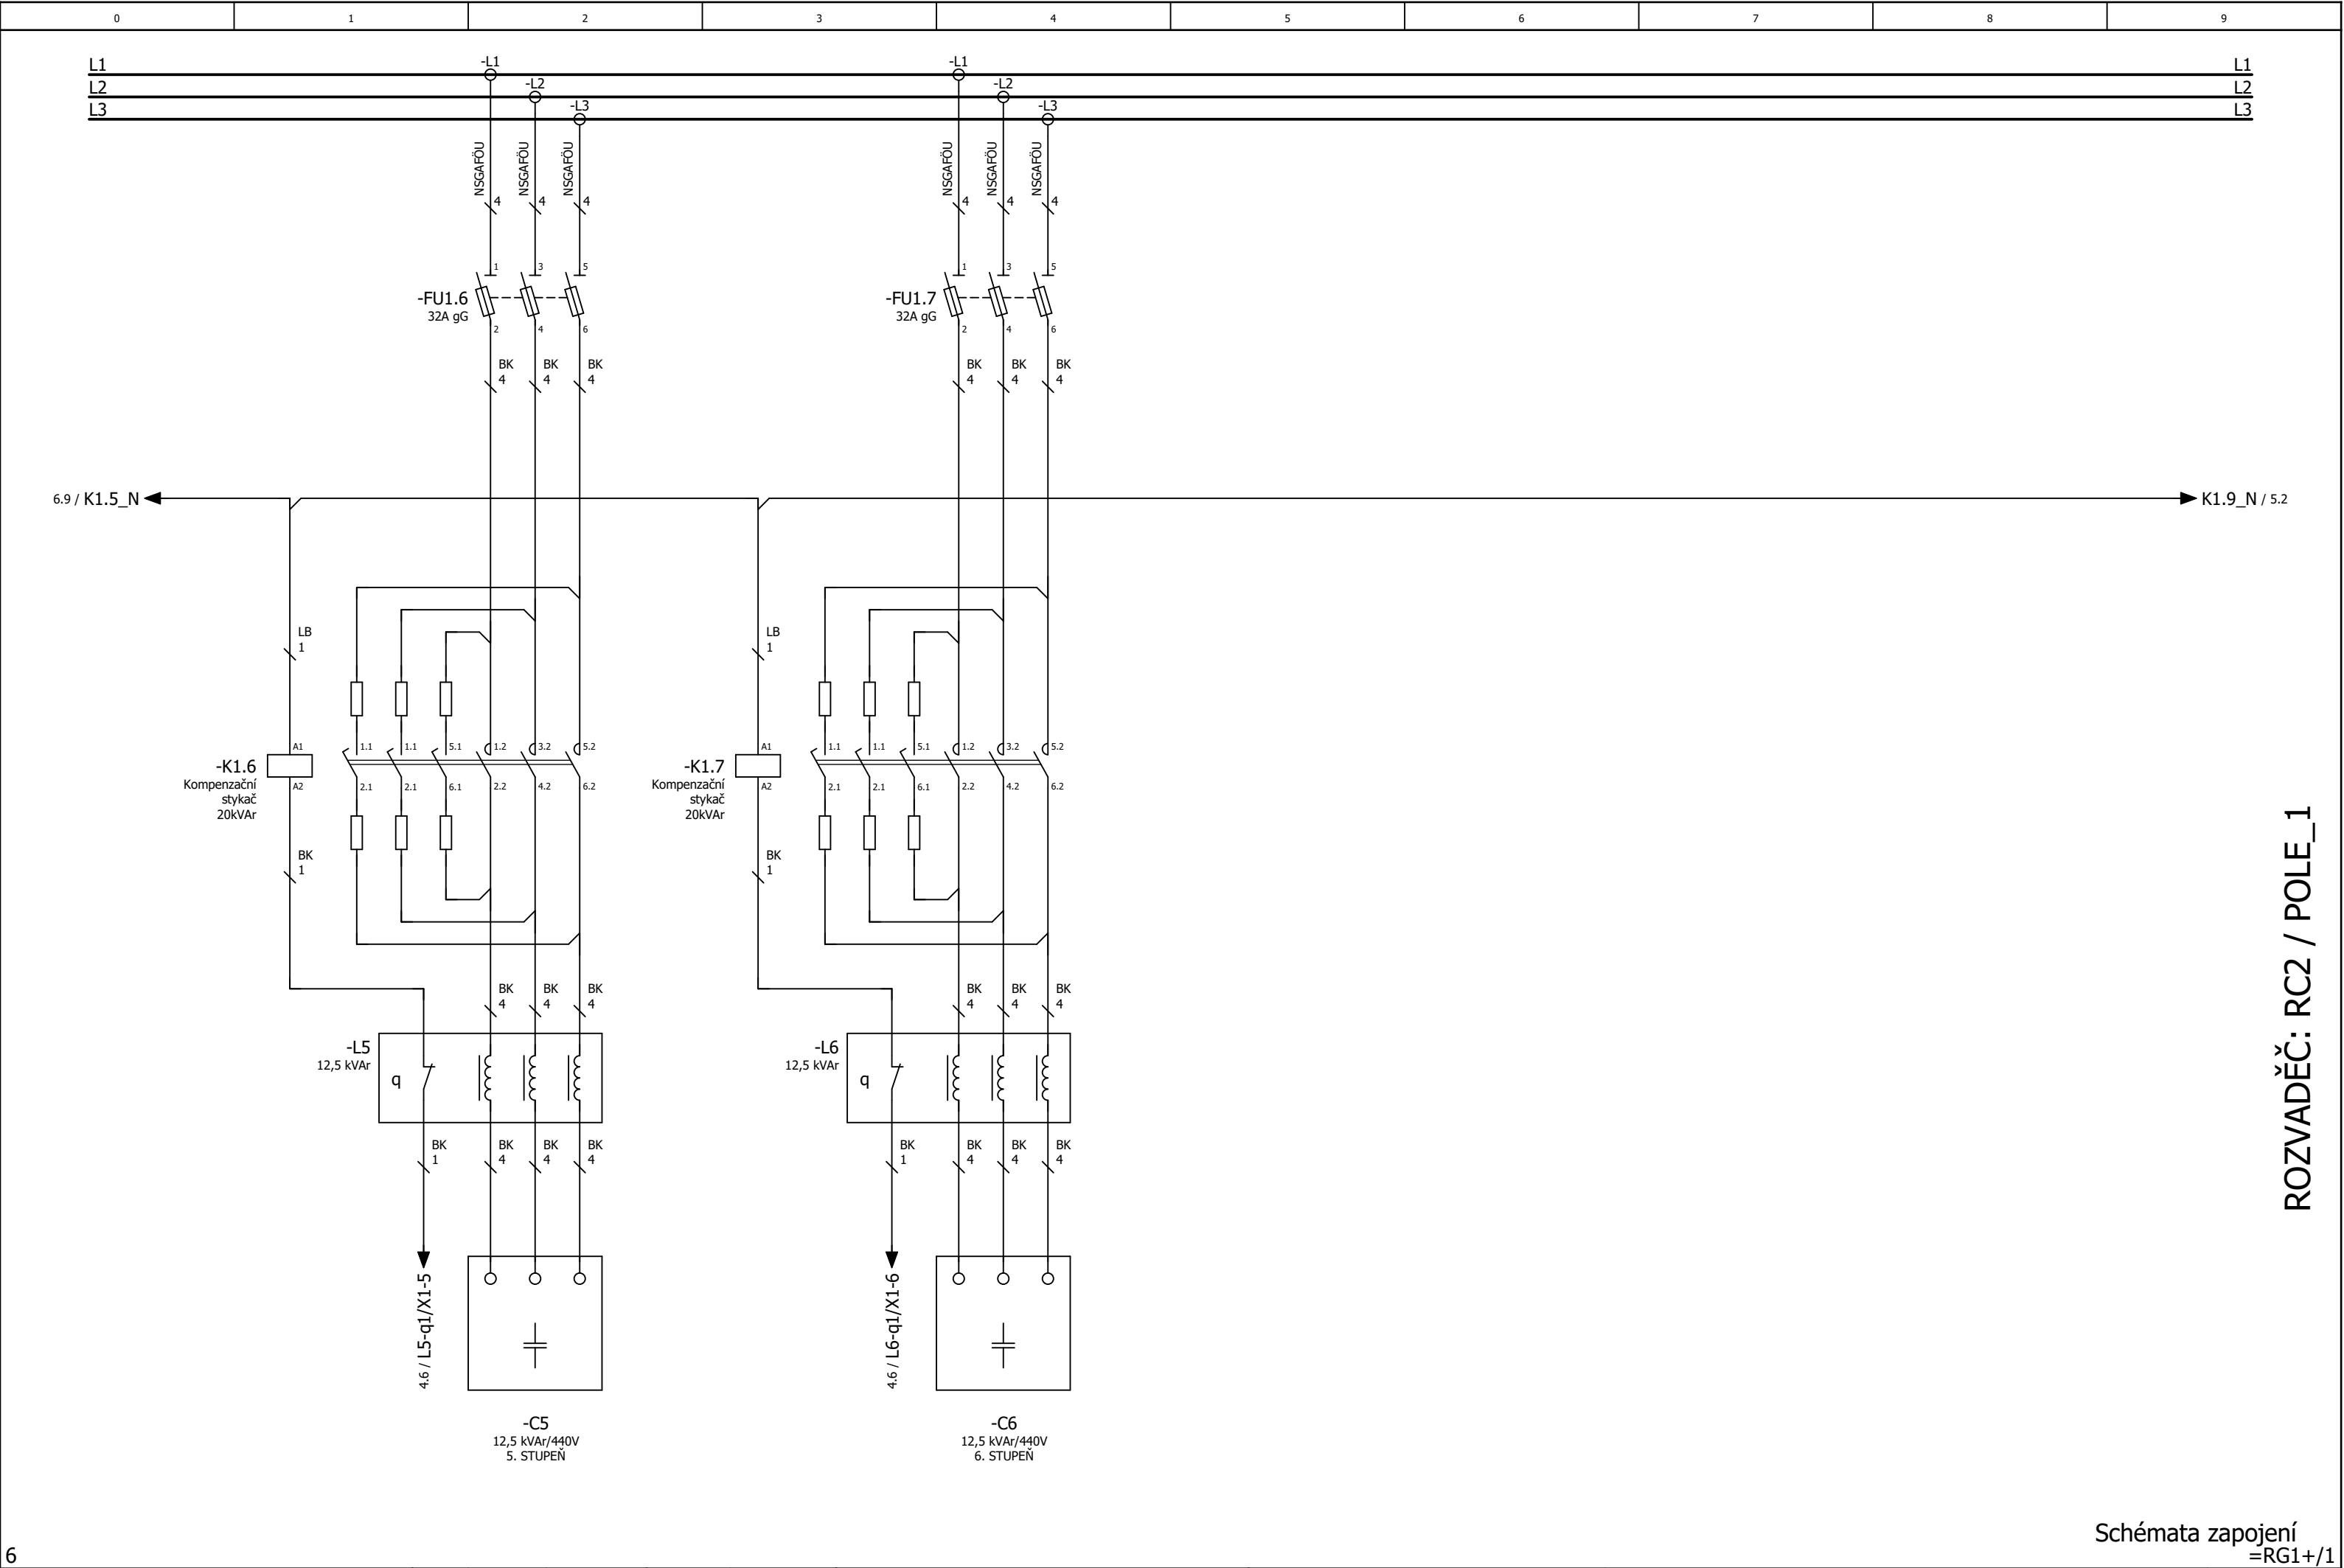

ROZVADĚČ: RC2 / POLE_1