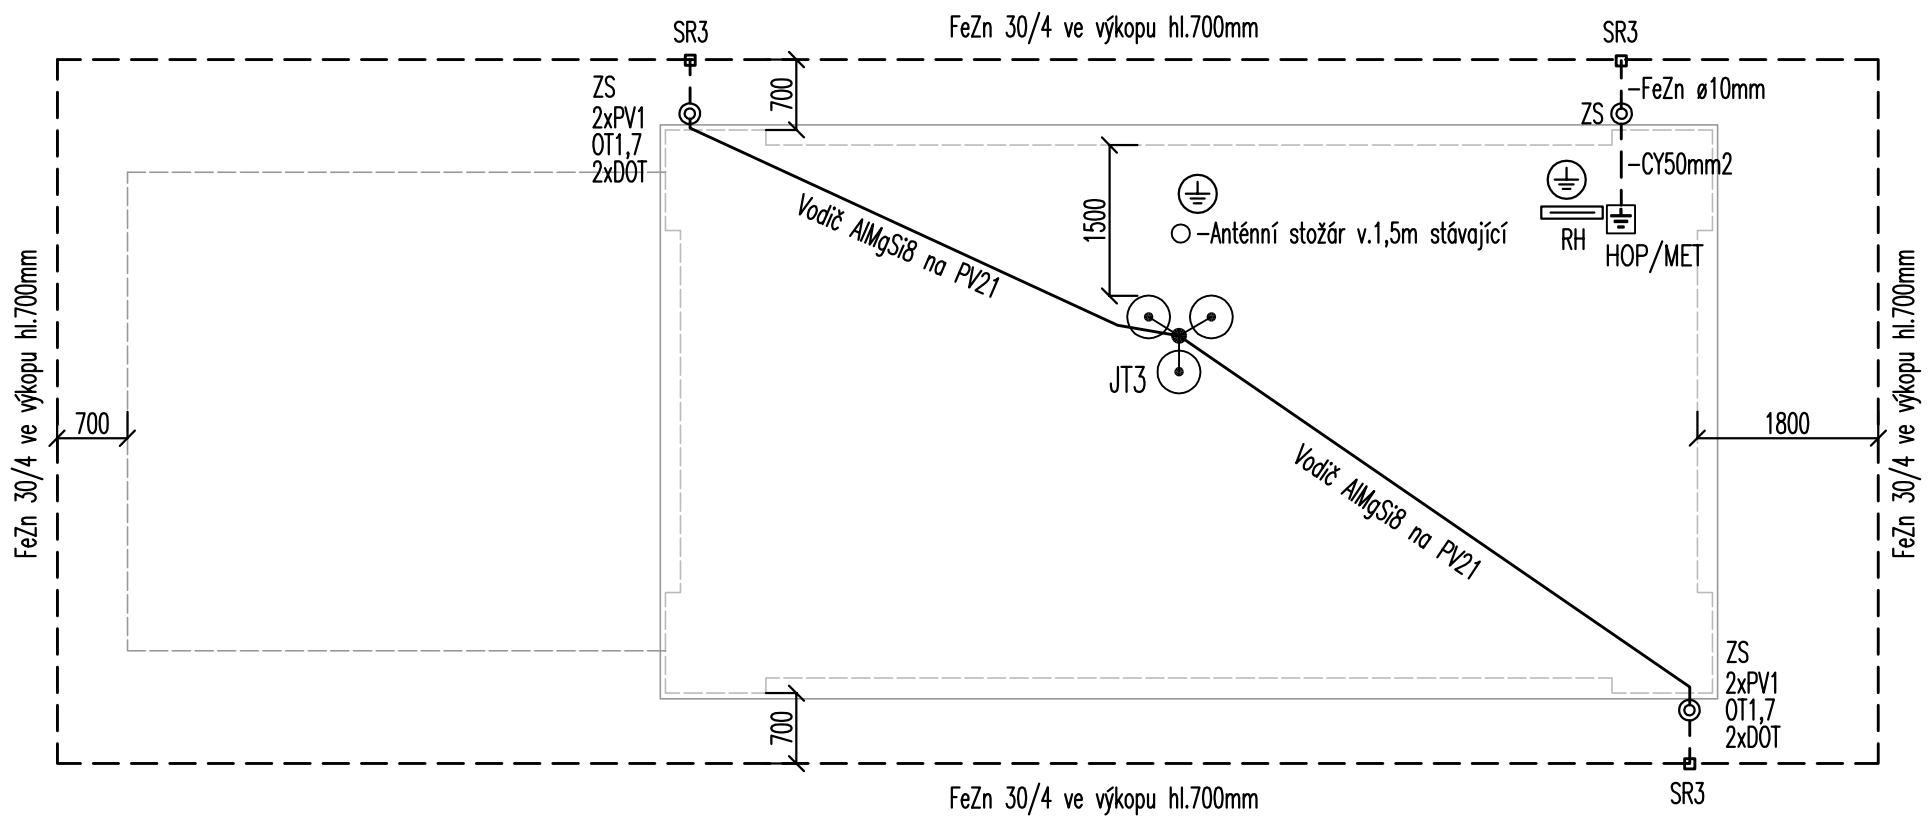

LEGENDA HROMOSVODU:

- jímací vedení: AlMgSi8
- pásek FeZn30/4 ve výkopu

JT3 — Jímač tyčový d.3m na trojnožce s betonovými závažími

SZ ◎ svorka zkušební

hlavní ochranná přípojnice

značka uzemnění

PV1–podpěra vedení do zdiva
PV21–podpěra vedení na plochou střechu
0T1,7–ochranná trubka d.1,7m
DOT–držák ochranné trubky
SR3–svorka zemní pásek/drát

Tato dokumentce je duševním majetkem fy. MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.
Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována, nebo použita bez povolení autora.

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.
Ke Stadionu 855
196 21 Praha 9 - Čakovice
Tel. : 28393 0060; -1062; -1574; -3045
Fax : 28393 3049
E-mail : mcp@mcpcentr.cz

Datum	12/2024	Podpis	Změna	Datum	Podpis
Vypracoval	L. ROZTOČIL				
Schválil	M. ROZTOČIL				
Archiv	3303				

Projekt : VD BEDŘICHOV

Výkres : Přivaděč Bedřichov–Rudolfov
výkres střechy–hromosvod

Zakázka číslo: 3303 Soubor:

Výkres číslo: P3303 03 91 3

Měřítko: 1:75

List číslo: 01

Celkem listů: 1