


PONORNÉ SENZORY

SENZOR HLADINY

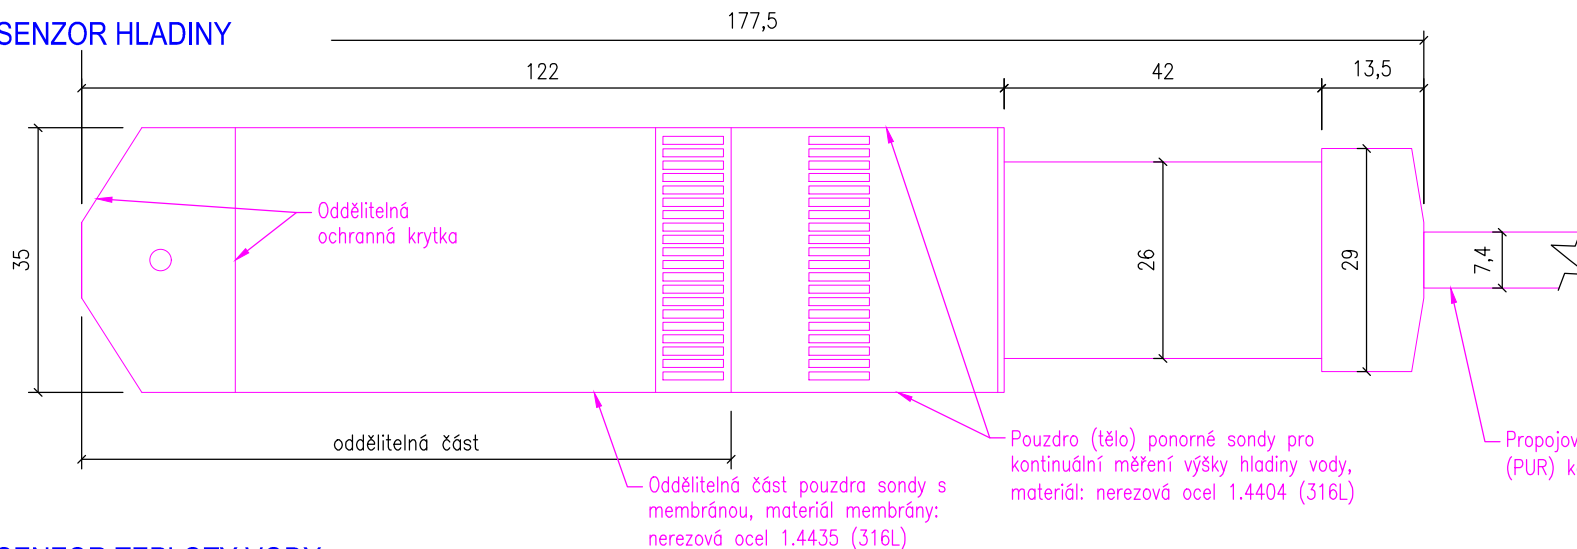


Poznámky:

Dle tržní konzultace se předpokládá použití dvou na sobě nezávislých senzorů: sonda pro měření výšky hladiny vody a teplotní čidlo (+převodník). Tato kombinace je doporučována dodavatelem monitorovacího systému z důvodu případných technických a mechanických závad. U zařízení, které obsahuje oba senzory, se v případě výskytu poruchy musí vyměnit celá hlavice, oprava tak bude ekonomicky nákladnější.

Rozměry a materiálové provedení jednotlivých zařízení budou upřesněny po výběru konkrétního dodavatele monitorovacích systémů.

Kabelové vedení bude umístěno do elektroinstalačních trubek.

SENZOR TEPLOTY VODY

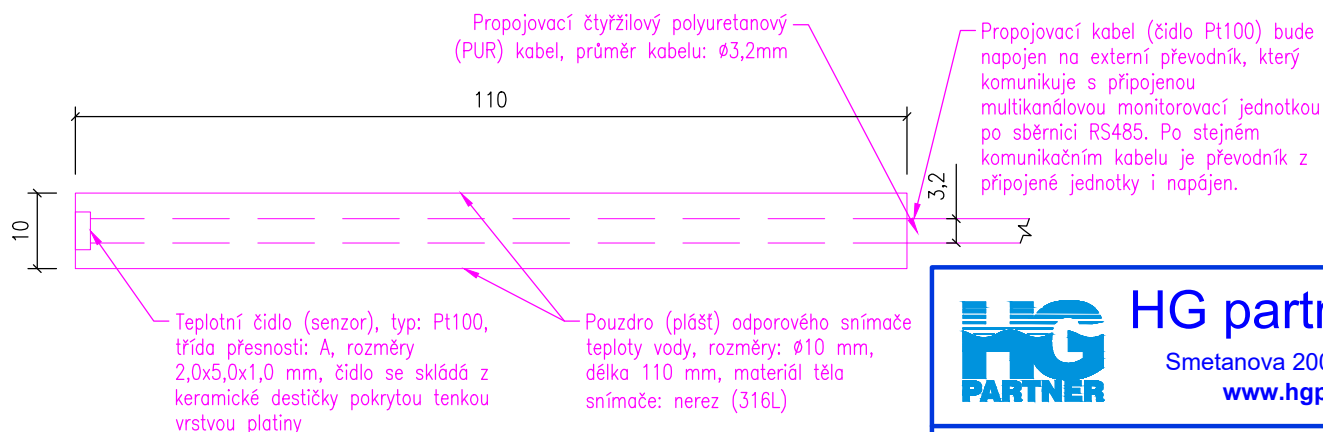

HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 10/2023

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák

Č. zakázky: H22 - 043

Vypracoval: Petr Coufal

Změna: -

Akce: VD Horka - LG odtok

Stupeň: DSP/DPS

Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Část: D

Příloha: PONORNÉ SENZORY

Měřítko: 1:1
Č. přílohy: D.5