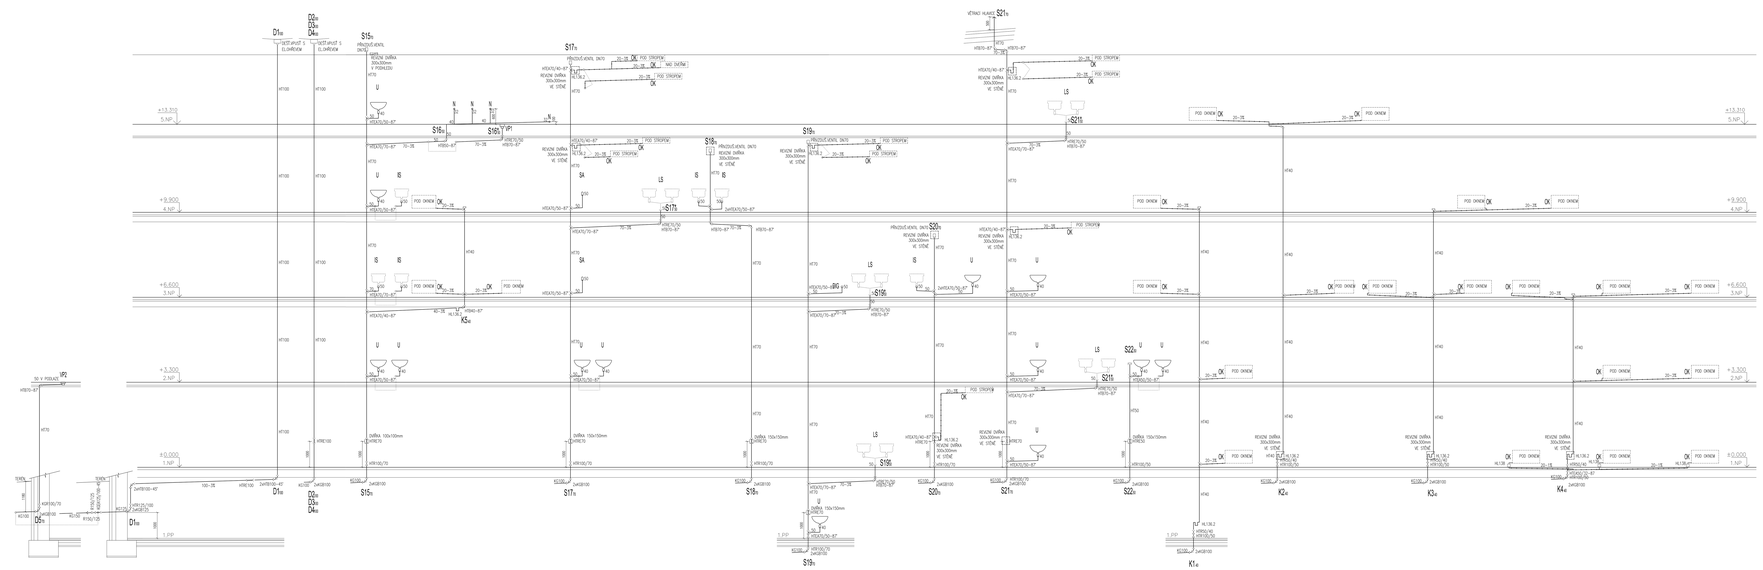

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	ZÁKLADNÍ KLOZET, SEDÁNÍ S PŘIKLOPEM S AKTIVNÍM SPYBNÍM, MONÁŽNÍ PRVEK ODEBÍRÁ DVEŘE 111.300.00.1, UP 320, H 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
U	UMYVADLO 55x45cm S OTVOREM PRO BATERII, AKTIVNÍMI/SKRYTÝMI POHYBY, PŘÍVODNÍ UMYVADLOVÉ BATERIE, KRYT NA SIFON, SIFON HL132, ZAPÁCHOVÝ VENTIL DN70
UV	UMYVADLO 2x45cm S OTVOREM PRO BATERII, AKTIVNÍMI/SKRYTÝMI POHYBY, PŘÍVODNÍ UMYVADLOVÉ BATERIE, KRYT NA SIFON, SIFON HL132, ZAPÁCHOVÝ VENTIL DN70
SP	SPRCHOVÝ KOUT VÝZDVIŽ, POŽADAVEK KRYCÍ HL.SIFON, SPRCHA SAKURA, SPRCHOVÝ TVC, NAUTÍLOVÁ BATERIE PŘÍVOD
SP1	SPRCHA VARIÓRA 90x90cm,SEDÁNÍ,SIFON 40mm, SPRCHOVÝ KOUT SPRCHA SAKURA, SPRCHOVÝ TVC, NAUTÍLOVÁ BATERIE PŘÍVOD
VL	VELKÁNÍ VEDMAPEX MEB 510-6.5 PLASTOVÁ MŘÍŽKA/ SAW T 611 NAUTÍLOVÁ PŘÍVOD BATERIE D/Ú = 100 S ZILOVÝM VÍTKOM 300mm POUŽIM SE SENZOR.OVÁNÍMM, VÝŠNÉ SPYBNÍ
D	DŘEZ (NEW DODÁVKA ZTI), PŘÍVOD DŘEZNÍ VODOVÝMI BATERIE, DŘEZNÍM ZAP.COMMA HL126/DN50, 2x ROH. VENTIL
DV	DŘEZ KUCHYŇSKÉ DESINFEKTOR (DODÁVKA ZTI), PŘÍVOD DŘEZNÍM VODOVÝMI BATERIE, DŘEZNÍM ZAP.COMMA HL126/DN50, 2x ROH. VENTIL
RS	ROZVADNÍ SKŘÍŇKA (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 0,4m n.p. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY 0,3m n.p. – 24#175
RS1	ROZVADNÍ SKŘÍŇKA (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 0,4m n.p. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY 0,3m n.p. – 24#175
LS	PŘÍVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY 0,4m n.p. – 14#175 LABORATORNÍ SÍTĚ (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 2 POZLAKY 0,05m n.p. PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY 2 POZLAKY 0,3m n.p. – 24#175
M	MYČKA (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 0,05~0,5m n.p. PŘÍVOD STUDENÉ, TEPLÉ A DEMINERALIZ. VODY=2x PRŮCHOZÍ CON.VENTIL DN20 0,95m n.p. (KONEČNÉ 3x VÝVODKA) S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 3/4 0,5m n.p.
DKG	DICESTOŘ (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 0,4m n.p.
CS	PŘÍVOD STUDENÉ VODY 0,3m n.p. – 14#175
SA	UZÁV.SPYŇSKA (NEW DODÁVKA ZTI) PŘÍVOD STUDENÉ VODY KOD 1,0m n.p.
SA	STUDNÁ AUTOKLÁV (NEW DODÁVKA ZTI) ODPAD PE DN50 0,5m n.p. SE SIFONEM HL135/ PŘÍVOD STUDENÉ VODY 0,3m n.p. – 14#175
UV	ODPAD PRO OPRAVNÁ VODY PE DN40 0,5m n.p. SE SIFONEM HL135/40
CK	CENTO KONDENZÁTU VÝ. ICT JEDNOTEK NAPOJENÍ 40/mm
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STAŽLIV HADICE DN25, DÉLKY 30m. DO NÁV. Q=0,2 l/s
A	VÝTOKOVÝ VENTIL DN15
VP1	POŽLAHOVÉ VÝKLOPÍ HL310/N
SH	HAVARIJNÍ STROPNÍ SPRCHA (NEW DODÁVKA ZTI)=STUDENÁ VODA
N	VÝOK SE ZAP.LEKÁŇOVÁ HL21
VP2	ZALEVNOVÝ VÝOK HL90

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- DMÍCHOVÁ VODA
- DEMINERALIZOVANÁ VODA
- HNĚDÉ VODOVOD
- VNĚJŠÍ NN, PE PROVODI
- KANALIZACE VE STĚNĚ
- KANALIZACE POD STROPEM
- DEVOD KONDENZÁTU
- KANALIZACE V ZEMI SPLAŠOVÁ
- KANALIZACE V ZEMI DEŠŤOVÁ
- DRENÁŽ

V1	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU-PITNÁ VODA
P1	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU-POŽÁRNÍ VODA
S4	OZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN100
D1	OZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN100
K1	OZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ DEVODU KONDENZÁTU DN40
KV	KOLÍNOVÝ VENTIL
ZS	ZÁPOROVÁ SKLÍŇKA
ZK	ZÁPOROVÁ KLAPKA
VK	VYPÍNACÍ KOHOUT
RTV	TERMOSTATICKÝ VENTIL
MT	MĚŘIČ TEPLA
PV	POJISTNÝ VENTIL Blue

±0,000 = 260,830 mm (Bvp)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÁN	ANTAR Mendlova 774, 691 73 Brno www.antar.cz ant@antar.cz tel.: 622 211 111, fax: 622 211 171
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.JAN FLIEGR	
VYPRACOVAL	Ing.JAN FLIEGR	
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství Hlinkova 70, Brno, Hlinka , 602 00	
MÍSTO STAVBY	Hlinkova 70, Brno, areál VÚVeL	
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAKÁZKA: 2-2008-501 - 4
		STUPEŇ PD: DPS
		DATUM: 08/2010
		FORMÁT: 14 x A4
ČÁST: P.1.4.a Zdravotechnika		SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA KANALIZACE II.		MĚŘÍTKO: 1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY: 12