ŘEZ 1–1
M 1:50

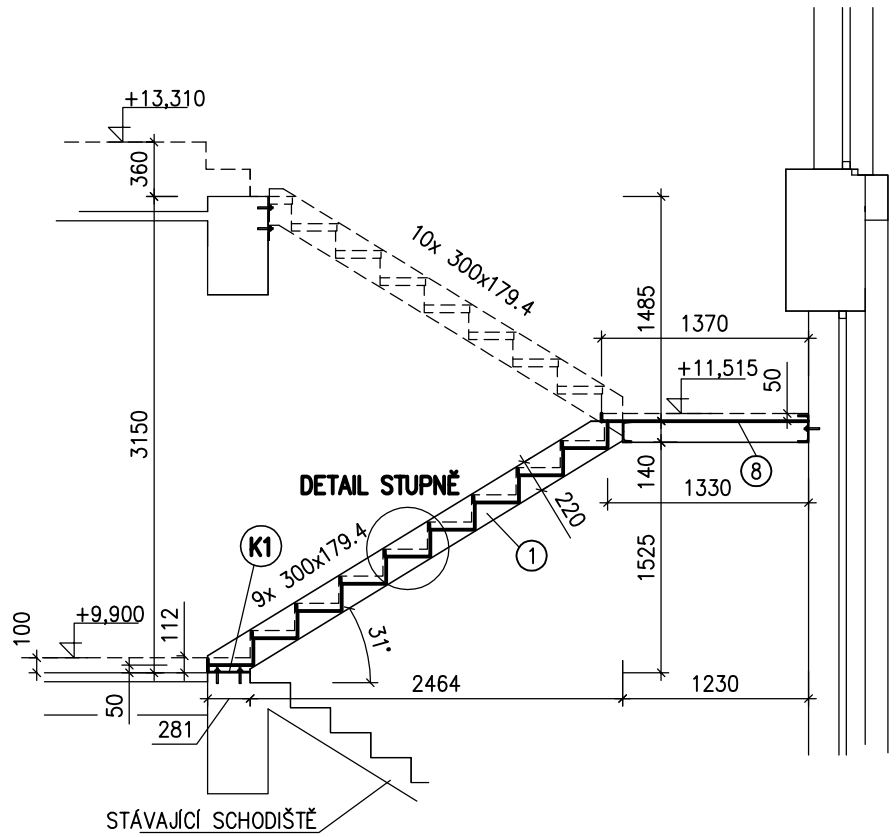

ŘEZ 2–2
M 1:50

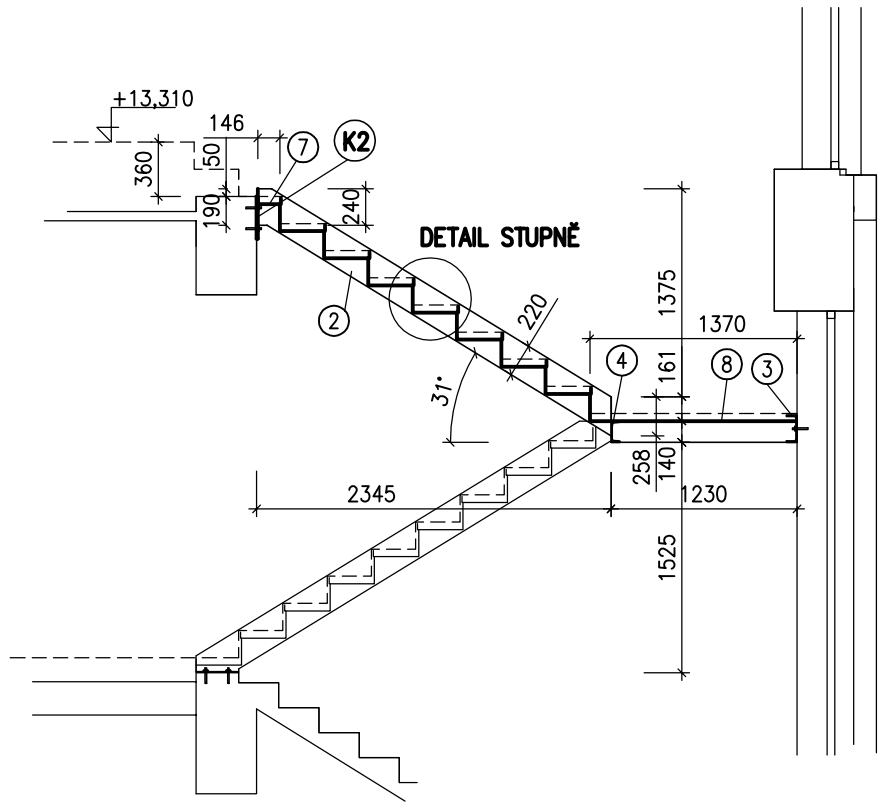

KOVÁNÍ K1 – 2ks
M 1:25

HMOTNOST 1ks:
4,92 kg

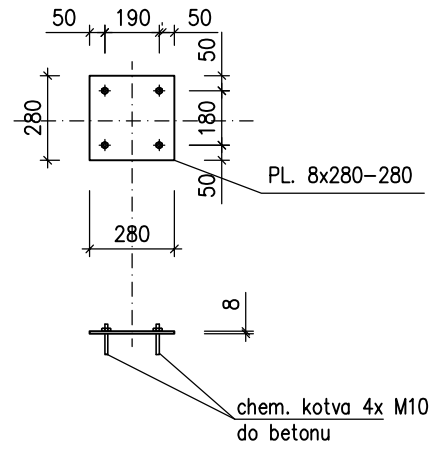

KOVÁNÍ K2 – 2ks
M 1:25

HMOTNOST 1ks:
3.52 kg

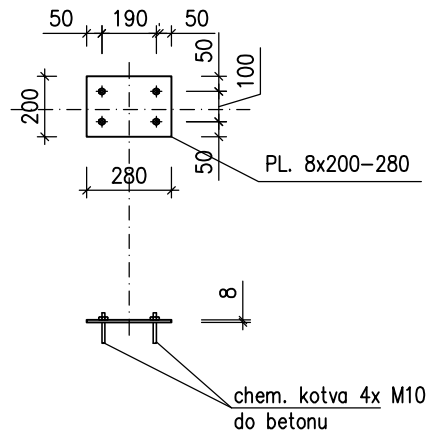

DETAIL STUPNĚ
M 1:25

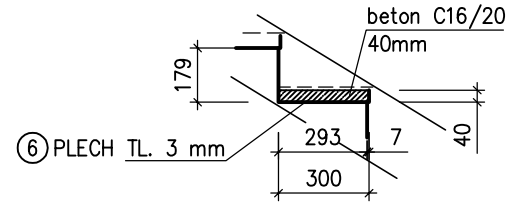

PŮDORYS SCHODŮ DO 5.NP
M 1:50

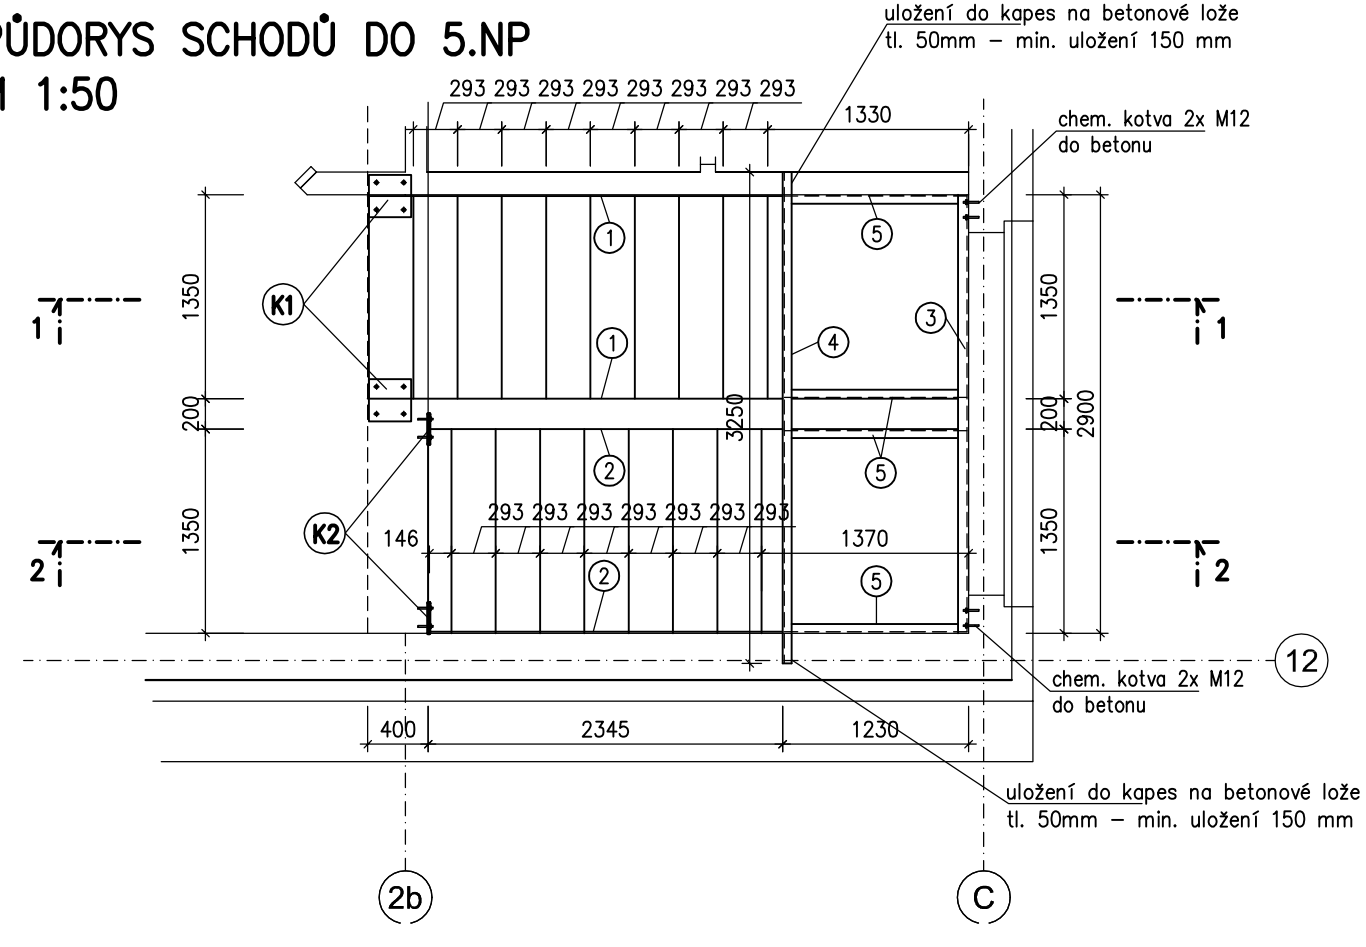

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.

Výpis materiálu

č.	prvky	délka m	hmotnost (kg/bm)	počet ks	hmotnost (kg/ks)	celk. hmot. (kg)
1	PAS 10/220	3.00	17.27	2	51.81	103.62
2	PAS 10/220	2.85	17.27	2	49.22	98.44
3	UPE 180	2.90	16.14	1	46.81	46.81
4	UPE 140	3.25	12.18	1	39.59	39.59
5	UPE 140	1.23	12.18	4	14.98	59.92
6	PL. 3–520	1.35	12.25	16	16.54	91.2
7	PL. 3–300	1.35	7.07	1	9.54	9.54
8	PL. 3–1545	2.90	36.38	1	105.5	105.5
K1	viz detail	–	4.92	2	9.84	9.84
K2	viz detail	–	3.52	2	7.04	7.04
	spoje a spojovací materiál 7%					40
	hmotnost oceli celkem (kg)					611.5
	chemická kotva do betonu M10–16ks, M12–4ks					

OCEL S 235 J2
BETON C16/20

±0,000 = 260,830 mnm (Bvp)

HL. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LABÍK	INTAR	Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODP. PROJEKTANT	ING. MAREK DOSTÁL		
VYPRACOVAL	ING. MAREK DOSTÁL		
KONTROLA	ING. PETR SVOBODA		
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno	ZAK.Č.:	2 0006 031-4
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno	STUPEŇ PD:	DPS
REKONSTRUKCE PAVILONU č. 3		DATUM:	05 / 2010
		FORMÁT:	2 A4
		SOUBOR:	.dwg
F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ z 4.NP do 5.NP		MĚŘÍTKO:	1:25,1:50
		VÝKRES Č:	07