



naše značka
5003245214

vyřizuje
Eva Strnadová

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
04.02.2025

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Věc:

VRÁCENÍ ŽÁDOSTI - 75_Novohradka - Ležák, Hrochův Týnec, obnova opevnění a odstranění nánosů - Na Ležáku

K.ú. - p.č.: Hrochův Týnec

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

VÁMI PŘEDLOŽENOU ŽÁDOST NELZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PROZATÍM ODSOUHLASIT S NÁSLEDUJÍCÍM ODŮVODNĚNÍM:

* Při posuzování stavby pro stupeň stavebního řízení požadujeme, aby v předložené situaci byla zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

* V zájmové lokalitě určené pro výše uvedenou stavbu se nacházejí stávající plynárenská zařízení, která nejsou v předložené situaci zakreslena.

Předložená situace musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě).

Zpracování PD požadujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Novou (doplněnou) žádost opětovně zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003245214 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hud' followed by a stylized flourish.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003245214 ze dne 04.02.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Hrochův Týnec.

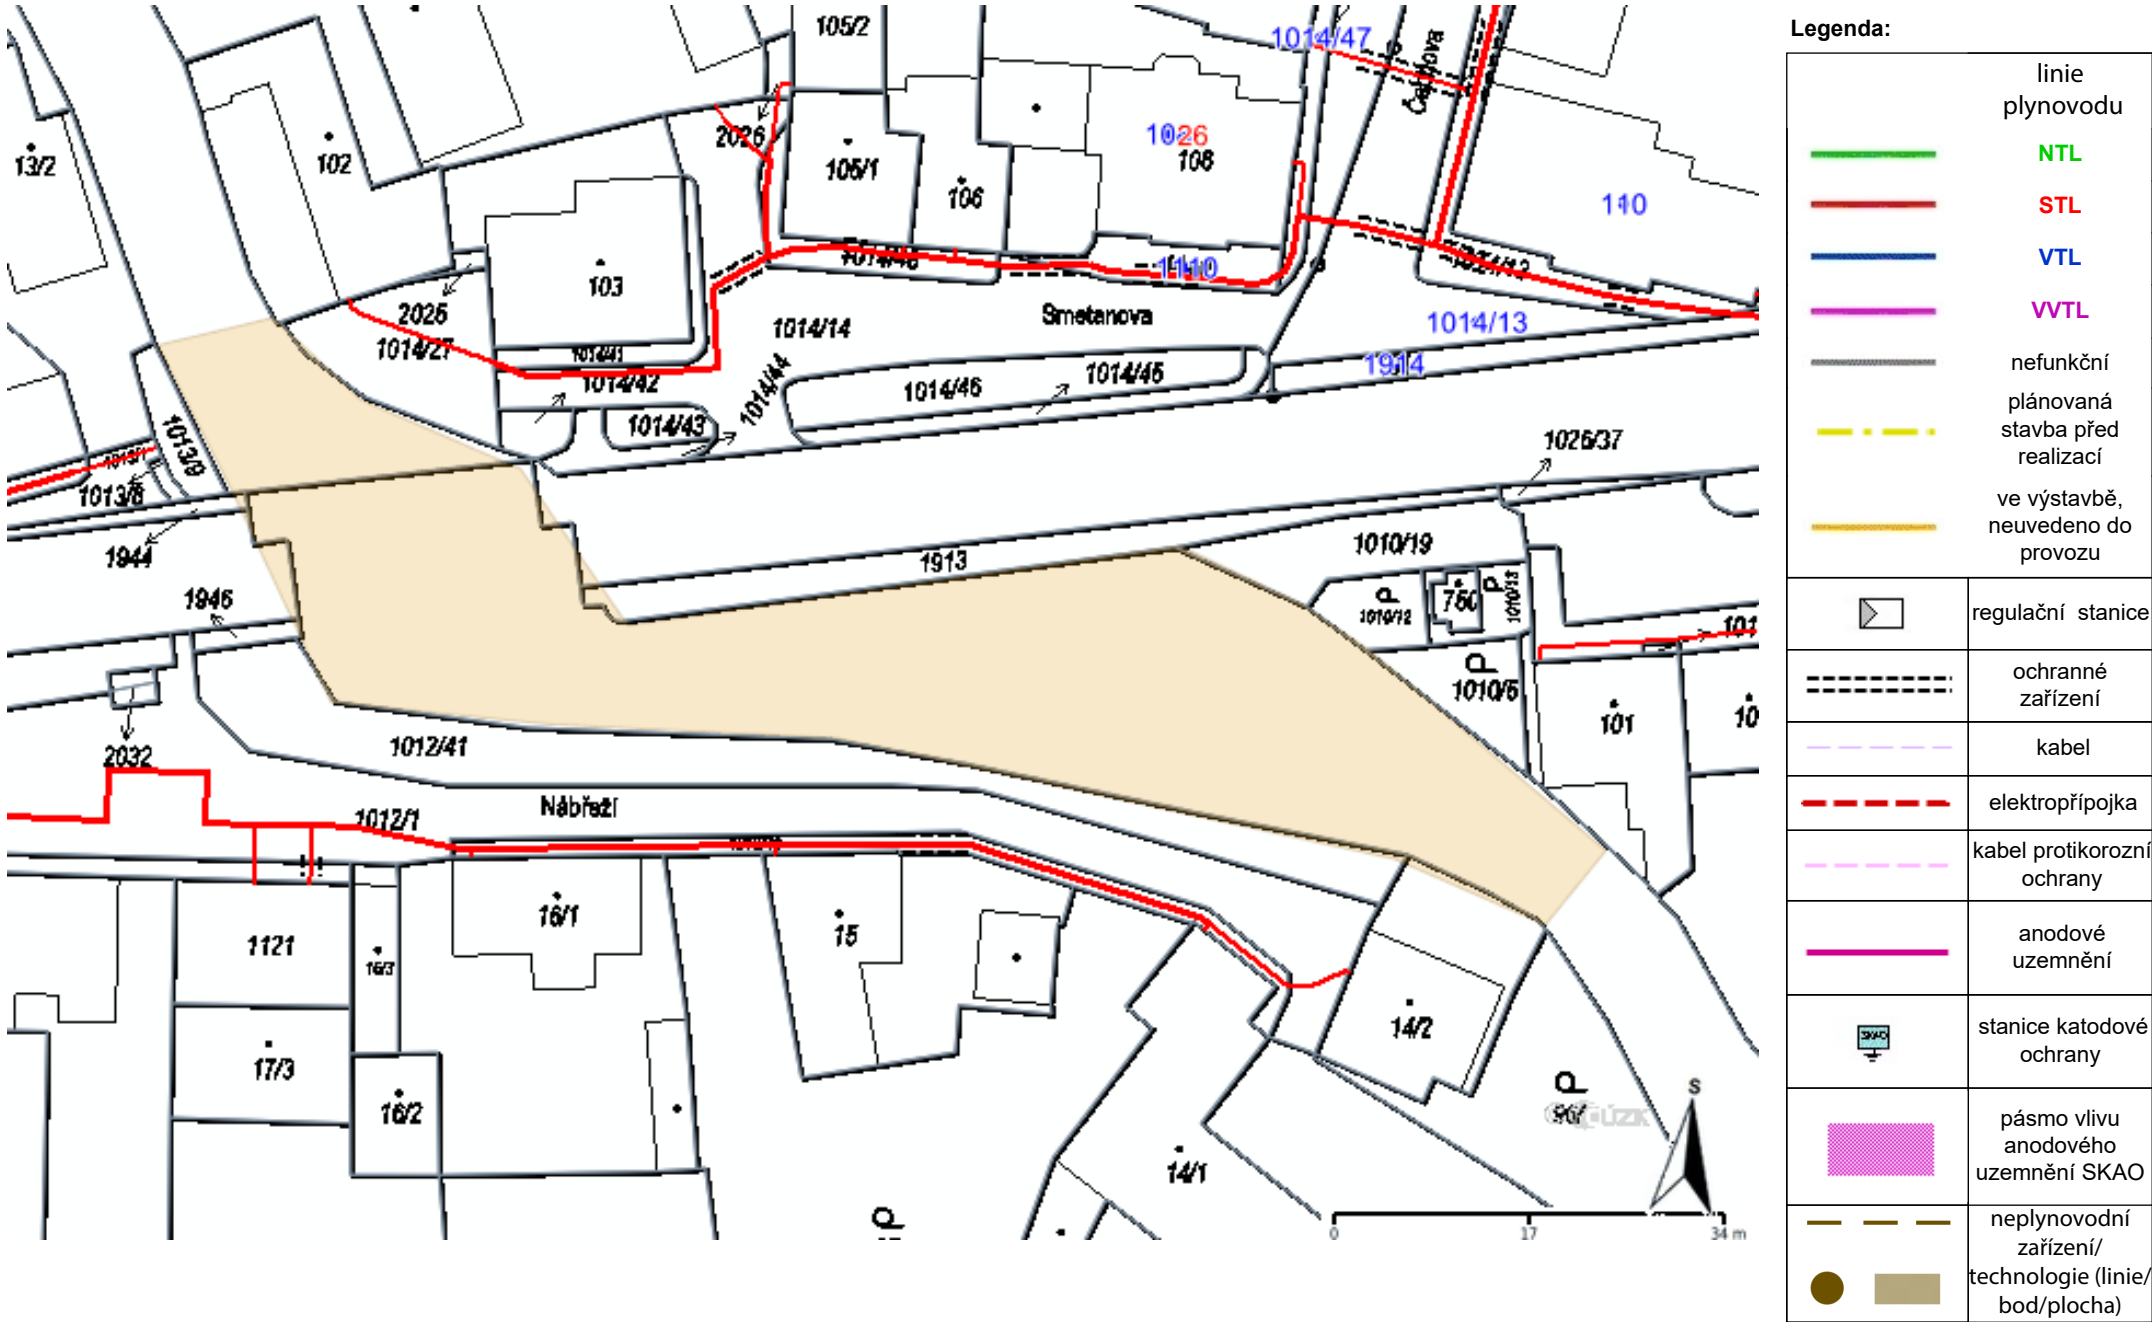

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003245214 ze dne 04.02.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Hrochův Týnec.

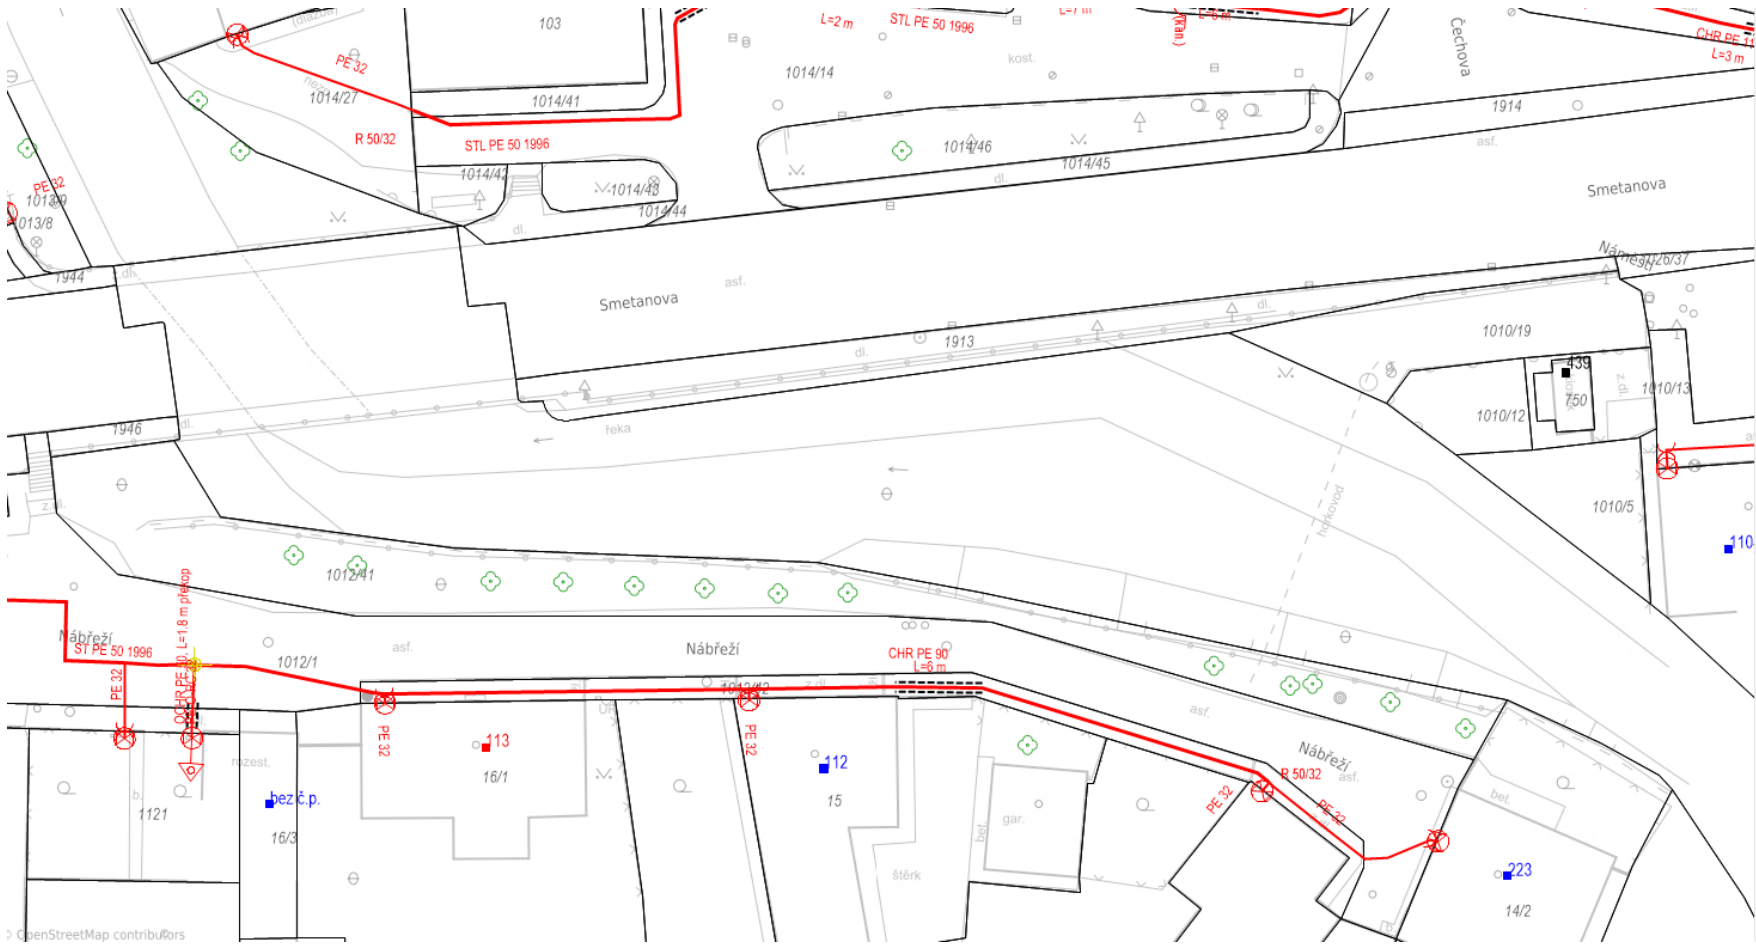




Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

FORMÁT 1 A4

Ved. odd. proj.:		Ing. Petr VÁVRA		Autor. ing.:		Ing. Jiří DOSTÁL	 <div>Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové</div>	
Zodp. proj.:		Ing. Jiří DOSTÁL			Kreslil:			Ing. Jiří DOSTÁL
Kraj: Pardubický		Obec: Hrochův Týnec			K.Ú.: Hrochův Týnec			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové								
Název akce:								
<div>75_NOVOHRADKA - LEŽÁK, HROCHŮV TÝNEC, OBNOVA OPEVNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ</div>							<div>Datum</div> leden 2025	
							<div>Stupeň</div> zjednodušená PD	
							<div>Pořadové číslo</div> 3731	
							<div>Číslo stavby</div> 129251004	
							<div>Č. přílohy</div>	
Příloha:							<div>Měřítko</div> 1 : 5 000	
Situace zájmového území							<div>B.2</div>	