SCHEMA SKLADBY VSAKOVACÍHO SYSTÉMU ENREGIS – PŮDORYS VSAKU
M 1:100

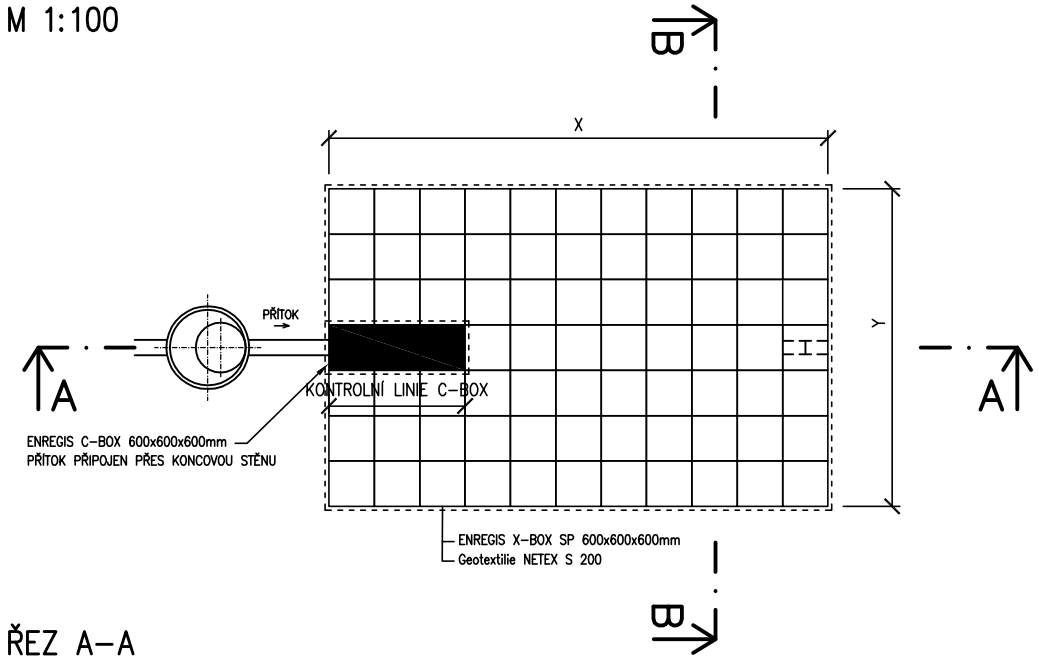

ŘEZ A–A
M 1:100

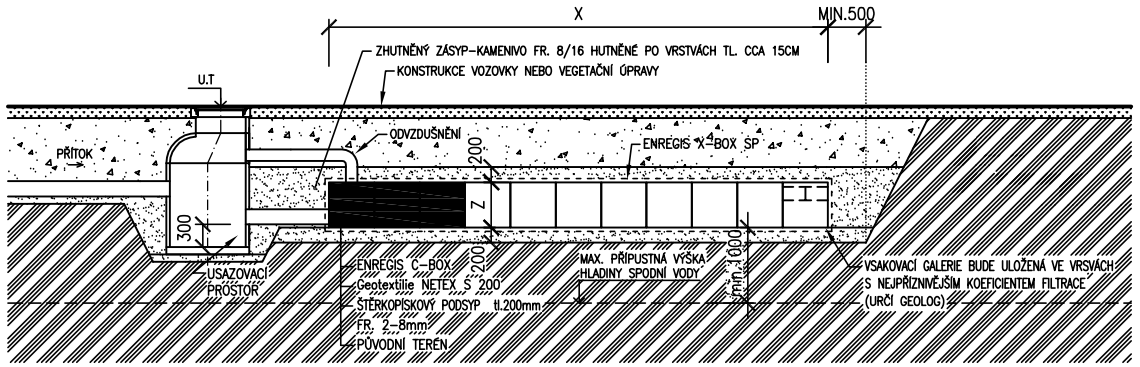

ŘEZ B–B
M 1:50

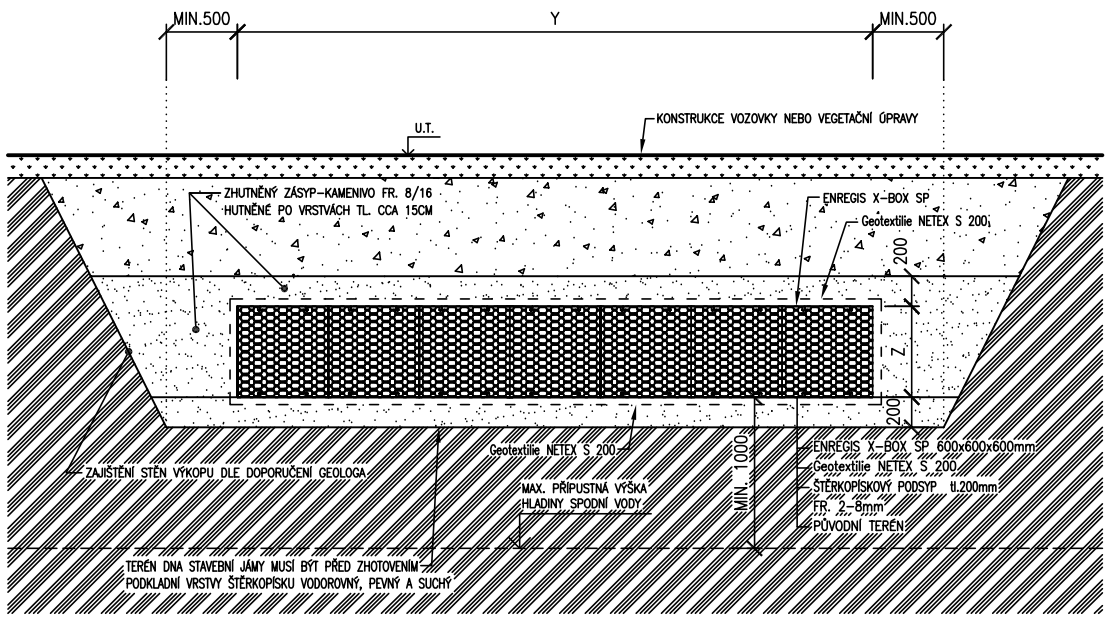

ENREGIS C–BOX – DETAIL
M 1:20

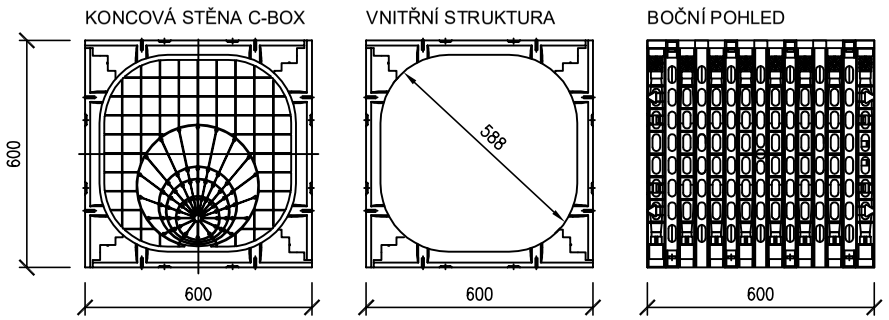

ENREGIS X–BOX (SP) – DETAIL
M 1:20

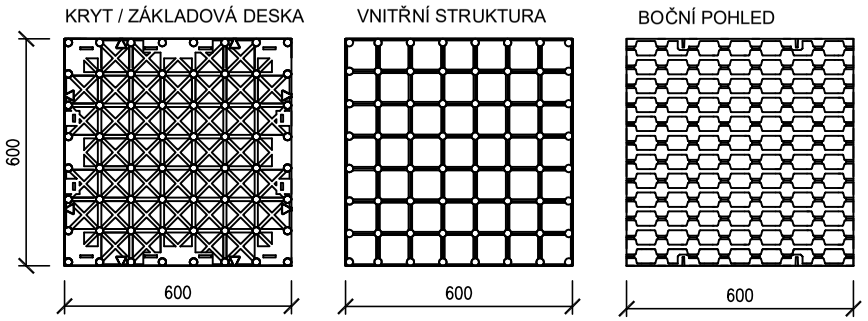

ROZMĚRY VSAKU A POČTY VSAKOVACÍCH BOXŮ

X – ŠÍŘKA VSAKU	4,2 m
Y – DÉLKA VSAKU	7,8 m
Z – VÝŠKA VSAKU	0,6 m
CELKOVÝ RETENČNÍ (UŽITNÝ) OBJEM	18,6 m3
POUŽITÝ TYP BOXŮ / CELKOVÝ POČET BOXŮ	X BOX SP 216 / 88 ks
POČET KONTROLNÍCH C–BOXŮ	3 ks
POČET VRSTEV BOXŮ NA VÝŠKU	1

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INSTALACI NAVRŽENÝCH VSAKOVACÍCH BOXŮ

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA ULOŽENÍ	3,5 m.p.t.
MINIMÁLNÍ PŘEKRYTÍ BOXŮ	1,0 m
MAXIMÁLNÍ PŘEKRYTÍ BOXŮ	2,5 m

Bpv +270,20 =+–0,000

technické řešení: Ing. Michal Chramosta	profese: VH, Ing. Michal Chramosta	stavební úřad: Praha 6	hlavní projektant: Ing. arch. Josef Smutný, architektonická kancelář, U Prosecké školy 825, 190 00 Praha 9
		kat.úz.: Lysolaje	
investor: Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 136/24, Lysolaje, 16500 Praha 6.		poz.č.: 513/2	
název akce: **parkoviště v areálu SVÚ Praha** – přístavba a stavební úpravy parkoviště			č.zakázky: 1 / 2022; datum: 3 / 2022; stupeň: společné povolení
část dokumentace: **D 1.41 Technika prostředí staveb**		č.dílu: D	formát: 2 A4; měřítko: 1:100, 1:50, 1:20
výkres: **Likvidace dešťových vod – Výkres vsakovacího objektu**			č.výkresu: **D 1.41.8**