VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ
AKCE	VD JESENICE - POZOROVACÍ VRTY

PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č. 2024/115
DATUM 6 / 2024	STUPEŇ PDPS
FORMÁT	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY E

OBSAH

DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM:

- vyjádření a stanovisko Povodí Ohře, s.p., zn. POH/31639/2024-2/032200 ze dne 11.07.2024
- vyjádření KÚ Karlovarského kraje, OŽP a zemědělství, zn. KK/3545/ZZ/24 ze dne 19. 7. 2024, včetně sdělení Odboru dopravy a silničního hospodářství, zn. KK/2111/DS/24 ze dne 02.07.2024
- stanovisko Natura 2000, KÚ Karlovarského kraje, zn. KK/3473/ZZ/24 ze dne 16.07.2024
- souhrnné vyjádření MěÚ Cheb, č.j. MUCH 74817/2024 ze dne 5.8.2024
- stanovisko ŘSD zn. RSD-302371/2024-2 ze dne 11.7.2024
- vyjádření o poloze sítě CETIN a.s., č.j. 208615/24 ze dne 8. 7. 2024
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001150310904 ze dne 11. 7. 2024
- vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001150310353 ze dne 11. 7. 2024
- stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení, CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 16.07.2024
- stanovisko Odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. j. MV-104511-4/OSM-2024 ze dne 17. 7. 2024
- stanovisko PČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, odbor informačních a komunikančích technologií č.j. KRPK-60766-2/ČJ-2024-1900IT ze dne 19.7.2024
- souhlas fikcí MO, doručenka datové zprávy MO ze dne 9.7.2024
- vyjádření o existenci sítě CETIN a.s., č.j. 53524/24 ze dne 21. 2. 2024
- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0102089002 ze dne 21.02.2024
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700808097 ze dne 21.2.2024
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., zn. 1100081510 ze dne 21.02.2024
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201686591 ze dne 21.02.2024
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E10489/24 ze dne 21.2.2024
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 240221-1049652395 ze dne 21.2.2024
- stanovisko GasNet, s.r.o., zastoupené GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003005126 ze dne 21.02.2024
- stanovisko k existenci sítě CHEVAK Cheb, a.s., č.ž. 20240302 ze dne 21.2.2024
- sdělení existence sítí CTPark Cheb, mail ze dne 22.2.2024
- Povodí Ohře, s.p. zaměření podzemního vedení z r. 2014
- mailová korespondence s Odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje, ze dne 2.9.2024
- stanovisko ŘSD zn. RSD-302371/2024-3 ze dne 5. 9. 2024

Povodí Ohře

Váš dopis zn.: OP15705/24
Ze dne: 27.06.2024
Naše zn.: POH/31639/2024-2/032200

Vyřizuje: Tomáš Pail
Tel.: 474 636 289
Mobil:
E-mail: pail@poh.cz

Datum: 11.07.2024

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

yu8gxtd

VD Jesenice – pozorovací vrty

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 27. června 2024, kterou jsme obdrželi dne 28. června 2024, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko z hlediska správce povodí

Se záměrem souhlasíme. Obnova sítě pozorovacích vrtů zajistí bezpečnost stávajícího vodního díla.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 1022505, Y = 880600.

Předmětem vyjádření je obnova sítě pozorovacích vrtů na vzdušním svahu hráze a zatěžovací lavici VD Jesenice. Pozorovací vrty slouží k monitorování úrovně podzemních vod pro účely provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD.
Stávající pozorovací vrty budou odstraněny a budou nahrazeny novou sítí pozorovacích vrtů uspořádaných do 7 profilů kolmých na osu koruny hráze. V každém profilu je navrženo 5 vrtů, 3 vrty jsou navrženy do úrovně základové spáry a 2 vrty do podloží hráze. Dále budou obnoveny také 3 samostatné vrty v patě tělesa hráze, dva z každé strany chodby spodních výpustí a jeden při levém úžlabí. Vrty navržené do základové spáry mají dno v úrovni 423,00 m n. m., vrty do podloží jsou navrženy do úrovně 415,00 m n. m.
Odstranění vybraných stávajících pozorovacích vrtů proběhne po dokončení nové sítě pozorovacích vrtů, aby byl zajištěn monitoring tlakových a průsakových poměrů v prostoru hráze.
Stavební práce budou probíhat při plném provozu VD Jesenice, hladina vody v nádrži nebude snižována.
Pozemky dotčené stavbou: p. p. č. 703 v k. ú. Dřenice u Chebu; p. p. č. 63, 591 v k. ú. Obilná.
Podklady ke stanovisku: DPS – VD Jesenice – pozorovací vrty (VODNÍ DÍLA – TBD, 06/2024)
Investor: Povodí Ohře, státní podnik

HGR: 1190 a 2110. ČHP: 1-13-01-0660-2-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0200 – „Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře“. Vodní útvary podzemních vod: 11900 – „Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve“ a 21100 – „Chebská pánev“.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Ing. Martin Krupka, Ph.D.
vedoucí oddělení hydrotechniky
v zastoupení elektronicky podepsal

Rozdělovník
POh, s. p., provoz Cheb
1114 5374 -880600, -1022505

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40
Nové Město
110 00 Praha

Váš dopis značka/ze dne	**Naše značka**	**Vyřizuje/linka**	**Karlovy Vary**
OP15703/24//27. 6. 2024	KK/3545/ZZ/24	Ing. Přib/291	19. 7. 2024

DŘENICE U CHEBU - VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů - vyjádření

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 28. 6. 2024 Žádost o koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“, týkající se obnovy sítě pozorovacích vrtů stávajícího vodního díla VD Jesenice, při níž budou zrušeny a nahrazeny novými vrty.

Dne 2. 7. 2024 požádal krajský úřad na základě upřesnění Vaší žádosti o vydání dílčího závazného stanoviska odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Dne 2. 7. 2024 odbor dopravy a silničního hospodářství sdělil, že v tomto případě neuplatňuje stanovisko ani závazné stanovisko. A dále se vyjádřil následovně:

„Dále Vám k uvedené žádosti sděluje, že dle aktuálního znění ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.“) uplatňujeme stanovisko k zásadám územního rozvoje, územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.“

Odbor životního prostředí a zemědělství nevydává k uvedenému záměru stanovisko ani závazné stanovisko, k předmětnému záměru uvádí za jednotlivé složky následující vyjádření a doporučení:

Ochrana přírody a krajiny (NATURA) *(Chochel, DiS./594)*
Krajský úřad (jako příslušný orgán ochrany přírody) ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zn. KK/3473/ZZ/24 ze dne 16. 7. 2024 vyloučil významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000).

Posuzování vlivů na životní prostředí *(Ing. M. Benešová/571)*
Záměrem „**VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů**“ je obnova sítě pozorovacích vrtů vodního díla Jesenice, při níž vybrané stávající vrty (22 ks) budou zrušeny a nahrazeny novými vrty (38 ks). Nové vrty budou o hloubce v rozmezí od cca 5 m do cca 21 m. Síť pozorovacích vrtů bude umístěna v k. ú. Dřenice u Chebu a Obilná, a to v prostoru hráze, vzdušního svahu hráze a zatěžovací lavice vodního díla Jesenice. Důvodem záměru je monitorování úrovně podzemní vody v podloží tělesa hráze pro účely provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem Jesenice, tj. zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska

bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch vodního díla. Z vrtů nebude odebírána podzemní voda. Investorem záměru je Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988.
Na základě výše uvedeného a vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad (jako příslušný orgán ochrany přírody), vyloučil ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zn. KK/3473/ZZ/24 ze dne 16. 7. 2024 významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000), Vám sdělujeme, že **zamýšlený záměr nenaplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není předmětem posuzování dle tohoto zákona.**
Jako podklad pro případná další řízení ve věci realizace Vašeho záměru lze z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí předložit toto naše vyjádření.

Ochrana přírody a krajiny *(Ing. et, Ing. J. Benešová /426)*
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“ pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody a krajiny vycházel z projektové dokumentace (vypracoval: Ing. Anna Macháčková, datum: 06/2024) a údajů z dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Z projektové dokumentace je zřejmé, že záměrem nedojde k dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Vzhledem k výše uvedenému nemá krajský úřad k záměru připomínek. V případě dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin je nutné požádat krajský úřad o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií *(Mgr. Krýzlová/295)*
Bez připomínek.

Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství *(Zettlová/307)*
Bez připomínek.

Ochrana zemědělského půdního fondu *(Ing. Poláková/415)*
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provádění stavby „*VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“*. Krajský úřad, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) žádost prostudoval a sděluje následující:
Krajský úřad vycházel z předložené projektové dokumentace k žádosti (zpracovatel: VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648, Ing. Pavel Pána, číslo autorizace: 0102406, datum zpracování: 6/2024) a údajů z dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Z dokumentace vyplývá, že se jedná o obnovu sítě pozorovacích vrtů stávajícího vodního díla, při níž vybrané stávající vrty budou zrušeny a nahrazeny novými vrty. Pozemky dotčené stavbou jsou: st. p. č. 703 v k. ú. Dřenice u Chebu, st. p. č. 63 a p. p. č. 591 (ostatní plocha) v k. ú. Obilná. Z uvedeného je zřejmé, že záměrem není dotčen ZPF definovaný v § 1 odst. 2 zákona, a proto není záměr předmětem posuzování z hlediska zákona.

Geologie a hornictví *(Ing. Raška/217)*
Bez připomínek.

Odpadové hospodářství *(Mgr. Hoffmanová/221)*
Dle ust. § 146 odst. (3) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí.

Ochrana ovzduší *(Ing. Šešulková/595)*
Bez připomínek.

Vodní hospodářství *(Ing. Moudrá/581)*
Bez připomínek.
Příslušným stavebním úřadem k vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby VD Jesenice, konkrétně ke stavbě „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“, bude stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Z výše uvedeného vyplývá, že krajský úřad v tomto případě **není příslušným** správním orgánem k vydání koordinovaného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu je tato písemnost vyhotovena pouze ve formě vyjádření.

V příloze tohoto vyjádření přikládáme vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřad Karlovarského kraje jednotlivě.

S pozdravem

Ing. Regina Martincová
P80047
Karlovarský kraj

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:
Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor životního prostředí a zemědělství
ZDE

VNITŘNÍ SDĚLENÍ

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Karlovy Vary
KK/3273/ZZ/24 / 02.07.2024	KK/2111/DS/24	Ing. Štanglová /474	02.07.2024

Sdělení k žádosti o vydání dílčího závazného stanoviska pro stavební řízení stavby „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“

Na základě Vaší žádosti č.j.: KK/3273/ZZ/24 ze dne 02.07.2024 ve věci vydání dílčího závazného stanoviska pro stavební řízení stavby „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“ Vám zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství sděluje, že dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Dále Vám k uvedené žádosti sděluje, že dle aktuálního znění ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.“) uplatňujeme stanovisko k zásadám územního rozvoje, územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Tudíž v tomto případě neuplatňuje stanovisko ani závazné stanovisko.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

Váš dopis značka // ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Karlovy Vary
// 25-06-2024	KK/3473/ZZ/24	Chochel/594	16-07-2024

Stanovisko k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „VD Jesenice - Obnova kontrolních vrtů“

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru „VD Jesenice - Obnova kontrolních vrtů“ žadatele VODNÍ DÍLA -TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, doručeného dne 25. 6. 2024, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

záměr „VD Jesenice - Obnova kontrolních vrtů“ nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší obnovu sítě pozorovacích vrtů stávajícího vodního díla VD Jesenice, při níž vybrané stávající vrty budou zrušeny a nahrazeny novými vrty. Stavba je navržena na pozemcích: umístění stavby: parc. č. st. 703 k. ú. Dřenice u Chebu, parc. č. st. 63, 591 k. ú. Obilná zařízení staveniště: parc. č. st. 63 k. ú. Obilná

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:

- Žádost obsahující lokalizaci a popis záměru.
- Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.
- Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.
- Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.
- Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
- Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke dni vydání tohoto stanoviska.
- Náhled do informačních systémů EIA/SEA ke dni vydání tohoto stanoviska.
- Náhled do dokumentace územního plánu.

Dle krajského úřadu nemohou mít realizace a provoz záměru významný negativní vliv na širší okolí, jelikož jde o výměnu stávajících prků. Toto lze s jistotou aplikovat i s ohledem na skutečnost, že se záměr nachází cca 3 km od nejbližšího prvku soustavy Natura 2000 - evropsky významné lokality Ramena Ohře.

Potenciální negativní vliv záměru (např. znečištění, hluk, zvýšená dopravní zátěž) je podle názoru krajského úřadu pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí, přesah dopadu činností spojených s realizací je pouze v řádu jednotek metrů, veškerá dopravní obslužnost je pak omezena na stávající komunikace.

Vzhledem k výše uvedenému charakteru záměru (výměna a rekonstrukce stávajících prvků), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (zemní a stavební práce lokálního charakteru a dočasná deponie materiálů), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy a požadavkům na ochranu EVL a PO, považuje krajský úřad veškeré výše uvedené informace a zjištěné podklady za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany či celistvost všech EVL nebo PO.

Plánovaná stavba je lokalizována mimo prvky soustavy Natura 2000 a v dostatečné vzdálenosti, kdy je možné vyloučit i jakýkoliv přesah, který by je mohl ovlivnit sekundárně. Nejbližším prvkem soustavy Natura 2000 je horní (po proudu řeky Ohře) část hranice evropsky významné lokality Ramena Ohře, vzdálená cca 3 km, díky lokalizaci proti proudu řeky mimo oblast dosahu záměru. Tato skutečnost byla hlavním faktorem k vedení úvahy. Zvažovány byly i sekundární vlivy, ty však nebyly zjištěny, objekt je obsloužitelný po stávajících komunikacích a negeneruje návazná opatření širšího přesahu.

Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Krajský úřad Karlovarského kraje posoudil předložený záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr **nemůže samostatně či ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významně ovlivnit předměty ochrany nebo celistvost EVL nebo PO,** jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv podstatné doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně předložit k vydání nového stanovisku dle § 45i odst. 1 ZOPK příslušným orgánům ochrany přírody.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů ZOPK, nebo jiných zákonů.

Ing. Regina Martincová
P80047
Karlovarský kraj

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 74817/2024 Cheb, dne: 05.08.2024
Spis. zn.: KSÚ/5852/2024
Vyřizuje: Darina Dierlová
E-mail: dierlova@cheb.cz
Telefon: 354 440 113

Žadatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648, Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

k návrhu obnovy kontrolních vrtů v katastrálním území Dřenice u Chebu a obci Cheb a v katastrálním území Obilná, obec Odrava

Městský úřad Cheb obdržel dne 28.06.2024 Vaši žádost o vydání koordinovaného stanoviska dotčených správních orgánů tohoto úřadu k akci nazvané **„VD Jesenice – obnova kontrolních vrtů“** podle připojeného projektu z 06/2024 pro účely stavebního povolení a provedení stavby, odpovědný projektant: Ing. Pavel Pána, ČKAIT 0102406, investor: Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Předmětem projektové dokumentace je vybudování pozorovacích vrtů na VD Jesenice k provádění technickobezpečnostního dohledu. Vybudováním vrtů budou dotčeny pozemky st.p.č. 63 a p.p.č. 591 v k.ú. Obilná, obec Odrava a st.p.č. 703 v k.ú. Dřenice u Chebu, obec Cheb.

Vzhledem k tomu, že nelze splnit podmínky ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona pro vydání koordinovaného stanoviska, vydává Městský úřadu v Chebu – odbor stavební a životního prostředí pro výše uvedené účely následující souhrnné vyjádření, které zahrnuje požadavky na ochranu všech veřejných zájmů, které dotčený orgán hájí podle dotčených zvláštních zákonů.

I. Z hlediska veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí

I.1 Vodní hospodářství (Ing. Olga Podorská/525)

Veřejné zájmy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

- Příslušným vodoprávním úřadem v dané věci je Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

I.2 Ochrana přírody a krajiny (Ing. Kateřina Maříková/143)

Veřejné zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

I.3 Státní správa lesů (Petra Stará/516)

Veřejné zájmy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

I.4 Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Martina Trkovská/532)

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán ochrany ZPF příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá proti předloženému záměru námitek.

I.5 Ochrana ovzduší *(Alena Eretová/523)*

Veřejné zájmy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

I.6 Odpadové hospodářství *(Ing. Luboš Rychlík/526)*

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

II. Z hlediska státní správy silničního hospodářství *(Petra Šmídová/521)*

Vzhledem ke skutečnosti, že dle předložených podkladů nedojde k dotčení místních komunikací v majetku města Cheb ani silnic II. nebo III. třídy ve správním území obce s rozšířenou působností Cheb, není v této věci MěÚ Cheb, odbor SŽP, státní správa silničního hospodářství příslušným správním orgánem pro vydání stanoviska.

III. Z hlediska územního plánování *(Ing. Bc. Jana Jiřinová/144)*

Jako příslušný úřad územního plánování dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a ust. § 25 písm. g) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem **souhlasíme.**

Dle platného Územního plánu Cheb po vydání změny č. 27, účinného od 30.11.2023 (dále jen "územní plán Cheb") se stavební parcela č. 703 v místě záměru v k.ú. Dřenice u Chebu, obec Cheb, nachází v zastavěném území a je vymezena jako funkční plocha **W - plochy vodní a vodohospodářské**. V této funkční ploše je *přípustná* související technická infrastruktura.

Dle platného Územního plánu Odrava po vydání změny č. 1, účinného od 27.05.2020 (dále jen "územní plán Odrava") se stavební parcela č. 63 a pozemková parcela č. 591 v k.ú. Obilná, obec Odrava, v místě záměru nacházejí převážně v nezastavěném území (pouze malá část st.p.č. 63 v zastavěném území) a jsou vymezeny jako funkční plochy **W - plochy vodní a vodohospodářské**, **NZ - plochy zemědělské**, **NP - plochy přírodní**, **TI - technická infrastruktura**. Záměr obnovy sítě pozorovacích vrtů je považován za stavbu technické infrastruktury, která je v ploše **TI** v souladu s *hlavním* využitím, v ploše **W** v souladu s *přípustným* využitím (umísťování hydrogeologických vrtů), v ploše **NZ** v souladu s *přípustným* využitím (pozemky související technické infrastruktury) a v ploše **NP** v souladu s *přípustným* využitím (stavby a zařízení pro snižování nebezpečí přírodních katastrof).

Při přípravě záměru je nutno respektovat navrženou veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury ***VD1 - přeložka I/21 Jesenice***, pro níž lze pozemky vyvlastnit (týká se zejm. navržených vrtů VA1, VP1).

Dále místem záměru prochází navržený **regionální biokoridor RK 996** a okrajově **biocentrum regionální funkční BC 1162**; tyto prvky ÚSES je nutno respektovat.

Územní plány Cheb a Odrava obsahují další definice a podmínky, které je třeba zohlednit při přípravě záměru.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí či jiná opatření orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení záměru podle příslušných předpisů.

IV. Z hlediska státní památkové péče *(Mgr. Věra Konopásková/175)*

Vzhledem k tomu, že se jedná i o zemní práce, které se nacházejí v území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na ustanovení vyplývající z § 21, 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. To hovoří o povinnosti dodržet následující kroky:

- Oznámit stavební akci minimálně 1 měsíc před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Oznámení se podává AVČR na internetových stránkách https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/, a to prostřednictvím webového formuláře zde: https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/·
- Pokud to bude nutné, umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 - 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka, jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Je míněn nález movitý, tj. keramické zlomky nádob, kovové předměty, zbraně, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebního materiálu, kosti zvířecí i lidské apod., vzácně i dochované organické látky jako textil a dřevo. Také nález movitý, tj. kulturní vrstvy včetně zásypů kleneb, pozůstatky zděných a jiných konstrukcí staveb, objekty v určitém kontextu informací, tj. valy, mohyly, hroby apod.

Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení ani souhlasy dotčených správních orgánů vydávané podle zvláštních právních předpisů. Shrnuje požadavky na ochranu veřejných zájmů sledovaných v působnosti Městského úřadu Cheb. V případě potřeby dalšího projednání jednotlivých vyjádření se můžete obrátit přímo na uvedené úředníky.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí

v z. Ing. Radek Sobotka
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd, Hybernská č.p. 1617/40, 110 00 Praha 1-Nové Město
zastoupení pro: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Dne:	11. 7. 2024
Vaše značka:	0
Naše značka:	**RSD-302371/2024-2**
Vyřizuje:	Lebr Tomáš tel.: +420954910259 e-mail: tomas.lebr@rsd.cz

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Stanovisko

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD “) dne 28.06.2024 obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu " VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů".

Dle předložené dokumentace bude provedeno obnovení monitorovacích vrtů. V rámci obnovení pozorovacích vrtů budou odstraněny stávající pozorovací vrty ze vzdušní strany tělesa hráze a přitěžovací lavice. Stávající vrty budou nahrazeny novými pozorovacími vrty uspořádanými do 7 profilů kolmých na korunu hráze. V každém profilu je navrženo 5 vrtů, 3 vrty jsou navrženy do úrovně základové spáry (vzdušní hrana koruny hráze - VV, pata tělesa hráze - VC, přitěžovací lavice - VP) a 2 vrty do podloží hráze (lavice - VB, přitěžovací lavice - VA). Kromě vrtů v sedmi navržených profilech jsou obnoveny také 3 samostatné vrty v patě tělesa hráze, dva z každé strany chodby (VC11 a VC22) a jeden při levém úžlabí (VC10). Vrty navržené do základové spáry mají dno v úrovni 423,00 m n. m. vrty do podloží jsou navrženy do úrovně 415,00 m n. m.
Našich zájmů se výše uvedená stavba dotýká v provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice I/21 a v rámci Dopravně inženýrských opatření umístěna na silničním pozemku.
Stavba vyžaduje částečné uzavření komunikace I/21 na koruně hráze po dobu realizace vrtů VV1-VV7 komunikace bude uzavřena v celé délce hráze a provoz bude řízen kyvadlově. V průběhu realizace stavby bude na veřejné komunikaci u výjezdu ze stavby umístěna značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečistěné komunikace budou pravidelně čištěny. Realizací stavby porušené příjezdové komunikace budou zhotovitelem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných komunikacích. Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami dle

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako vlastník dotčené pozemní komunikace, vydává v souladu s § 25 a § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, souhrnné souhlasné stanovisko s umístěním

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

stavby nazvané „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů**“ v ochranném pásmu dálnice, při splnění dále uvedených podmínek:**

1) Vybraný Zhotovitel nechá zpracovat DIO odbornou firmou
2) DIO bude předloženo ŘSD s. p. a dalším dotčeným orgánům k projednání a odsouhlasení.
3) Po dokončení prací bude ze strany ŘSD provedena kontrola stavu uzavřeného pruhu vozovky a v případě nálezu závad způsobených stavbou bude se Zhotovitelem dohodnut rozsah a způsob odstranění, včetně termínu dokončení.
4) Elektronicky podepsaná PD je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
5) Vyjádření ŘSD platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

V případě splnění výše uvedených podmínek Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary souhlasí se změnou dokončené stavby „VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Bc. Baloun Jiří
Vedoucí úseku – Úsek provozní

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Baloun
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.07.2024 12:35:41

Přílohy:
PD_VD Jesenice – pozorovací vrty (elektronicky podepsaná)

Adresa pro doručování:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary, 360 06
e-mail: posta@rsd.cz
ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Tomáš Lebr

Digitálně podepsal Tomáš Lebr
Datum: 2024.07.12 09:16:04 +02'00'

ČÍSLO HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ	ČHP 1 - 13 - 01 - 0660 - 1 - 00
VODNÍ TOK	IDVT 101 56400
ŘÍČNÍ KILOMETR STAVBY	CEVT ř. km 4,17

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE**

OBSAH

PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.
DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
FORMÁT	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ
AKCE	**VD JESENICE**
OBSAH	**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.
P 3389/24	
DATUM	STUPEŇ
6 / 2024	
FORMÁT	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
	A.

VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ

k. ú. Dřenice u Chebu, k. ú. Obilná

kraj: Karlovarský

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2
A.1 Identifikační údaje 2
A.1.1 Údaje o stavbě 2
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 3
- Stavební objekty 3
A.3 Seznam vstupních podkladů 3

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Lokalita stavby se nachází na území Karlovarského kraje, na území obcí Cheb a Odrava v katastrálních územích Dřenice u Chebu a Obilná. Prostorem stavby je hráz, vzdušní svah hráze a zatěžovací lavice vodního díla Jesenice. Jedná se o obnovu sítě pozorovacích vrtů na VD Jesenice.

a)

Název stavby: VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ

b)

Místo stavby:

Obec: Cheb; Odrava
k.ú.: Dřenice u Chebu [651079]; Obilná [709051]
Okres: Cheb
Kraj: Karlovarský

Přehled dotčených pozemků je uveden v následující tabulce.

Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

parcela č.	**výměra (m^2)**	**druh pozemku (ochrana)**	**Popis – předpokládaná činnost**	**vlastník, správce**
k. ú. Dřenice u Chebu [651079]				
st. 703	59341	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
k. ú. Obilná [709051]				
st. 63	33977	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
591	14685	ostatní plocha	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

c)

Předmět projektové dokumentace:

Jedná se o změnu dokončené stavby, předmětná stavba je trvalá.

Účel užívání stavby:

- nové pozorovací vrty budou sloužit k monitorování úrovní podzemních vod pro účely provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD Jesenice, tj. zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch vodního díla.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov
IČO:	70889988

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zodpovědný projektant:	VODNÍ DÍLA – TBD a. s. Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 IČO: 49241648 Ing. Pavel Pána Číslo autorizace: 0102406 Specializace: autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projektová dokumentace je členěna na 2 stavební objekty a neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

- **Stavební objekty**

SO 01	Odstranění stávajících pozorovacích vrtů
SO 02	Nové pozorovací vrty

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření zájmového území (VODNÍ DÍLA – TBD a. s., březen 2024),
- Geologický průzkum jižní části Chebské pánve (Stavební geologie n.p., Leden 1971)

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV		
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ		
AKCE	**VD JESENICE**	PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.
		DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
OBSAH		FORMÁT	
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY **B.**

OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2
B.1 Popis území stavby 2
B.2 Celkový popis stavby 5
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 8
B.4 Dopravní řešení 8
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 9
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 9
B.7 Ochrana obyvatelstva 9
B.8 Zásady organizace výstavby 10
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 16
B.10 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 16
B.11 Přehled právních předpisů vztahujících se k stavbě 17

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku

VD Jesenice se nachází na území Karlovarského kraje, na území obcí Cheb a Odrava v katastrálních územích Dřenice u Chebu a Obilná. Jedná se o vodní dílo s přímou sypanou zonální zemní hrází, se šikmým návodním jílovým těsněním, ležící cca 7 km východně od města Cheb. VN Jesenice je napájena zejména vodním tokem Odrava (IDVT 10156400), který je pravostranným přítokem řeky Ohře.

Po koruně hráze vede silnice I. třídy č. 21. Příjezd k zatěžovací lavici a navazujícího prostoru pod hrází je možný po zpevněných nebo nezpevněných cestách.

Návodní svah s odběrným objektem, koruna hráze, vzdušní svah se nacházejí v zastavěném území. Zatěžovací lavice s navazujícím prostorem mezi odtokem od spodních výpustí a bezpečnostního přelivu se nachází v nezastavěným území.

Předmětná stavba je v souladu s charakterem území, jedná se o obnovu stávající sítě pozorovací vrtů na tělese stávající hráze, zatěžovací lavice a prostoru pravého zavázání tělesa hráze.

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o obnovu sítě pozorovacích vrtů stávajícího vodního díla, při níž vybrané stávající vrty budou zrušeny a nahrazeny novými vrty, a nebude probíhat územní řízení.

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nabyla účinnosti dne 13.7.2018. Dle úplného znění ÚZEMNÍHO PLÁNU CHEB po vydání změn č. po vydání změn č. 4, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 a 27, a účinného od 30.11.2023, se pozemky dotčené navrhovanou stavbou nacházejí v ploše s rozdílným způsobem využití: Plochy vodní a vodohospodářské.
Dle úplného znění ÚZEMNÍHO PLÁNU ODRAVA po vydání Změny č. 1 ÚP Odrava, která byla vydána dne 30.4.2022 usnesením zastupitelstva obce Odrava, se pozemky dotčené navrhovanou stavbou nacházejí v ploše s rozdílným způsobem využití: Plochy přírodní, a dále v ÚSES v návrhu regionálního biokoridoru RK996.

Navrhovaná stavba obnovy stávající sítě pozorovacích vrtů je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Cheb a Odrava.

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zpracovateli známé požadavky byly při návrhu změny stavby zohledněny. Případné nové požadavky budou zapracovány do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovídajícím způsobem upravena.

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů jsou doloženy v dokladové části E.

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

B.1.6.1 Geodetické zaměření zájmového území

Pro VN Jesenice bylo provedeno geodetické zaměření zájmové oblasti (v tomto případě stávající hráz s odběrným objektem, objektem spodních výpustí a MVE, včetně odtokového koryta, bezpečnostního přelivu, zatěžovací lavice a navazujícího území pod hrází). Geodetické zaměření bylo provedeno v souřadném systém S – JTSK a výškovém systému BpV.

B.1.6.2 Geologické a hydrogeologické podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl „Hydrogeologický průzkum jižní části Chebské pánve – akce Jesenice“ z roku 1971, který zpracovala Stavební geologie Praha. Data potřebná pro zpracování projektové dokumentace jsou zakreslena v D.1.2.2.11

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území dotčené stavbou se nachází:

- Silniční ochranné pásmo silnice I. třídy dle ustanovení § 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Ochranné pásmo vodních zdrojů Nebanice, II. stupeň – zóna 2, (OPVZ Nebanice) stanovené opatřením obecné povahy č.j. MUCH 32692/2021 ze dne 30.04.2021

Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury:

Trasy liniových staveb dopravní a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscích vlastníků a správců sítí v přílohové části E. Podmínky ochrany inženýrských sítí a součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti sítí jsou rovněž uvedeny ve vyjádřeních správců sítí v části E.

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v polygonu hranice poddolovaného území podle mapy vlivu důlní činnosti prezentované na stránkách České geologické služby.

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

B.1.9.1 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Po realizaci nebude mít stavba žádné negativní dopady na okolí. Vrty slouží ke sledování depresní křivky v tělese hráze a úrovně podzemní vody v podloží tělesa hráze. Z nových pozorovacích vrtů nebude odebírána podzemní voda.

Zrušenými i nově navrženými pozorovacími vrty nebude ohrožena jakost podzemních vod v ochranném pásmu vodních zdrojů Nebanice.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky je popsán v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

B.1.9.2 Vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v krajině.

B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice

V rámci stavby budou zrušeny stávající vrty v tělese hráze a přitěžovací lavici. Nadzemní část pažnice bude odříznuta, pažnice bude zasypána štěrkem frakce 4/8 a v horní části zalita betonem C16/20 - XC2 - S2 a překryta zeminou.

Kácení dřevin

Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

Stromy, kterým by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, budou před započetím stavebních prací ošetřeny dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Jedná se především o zakrytí jejich kmenů dřevěným bedněním. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému.

B.1.11 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.

B.1.12 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Navrhovaná stavba nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Po koruně hráze vede silnice I. třídy č. 21. Příjezd k zatěžovací lavici a navazujícího prostoru pod hrází je možný po zpevněných nebo nezpevněných cestách.

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit bezbariérový přístup k navrhované stavbě.

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V časovém harmonogramu bude zohledněn průběh realizace stavby „I/21 Rekonstrukce mostu 21-023 Jesenice“.

Stavba nemá žádné vazby na vyvolané nebo související investice.

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Zákres stavby do katastrální mapy je uveden v části C.

Tabulka 1: Pozemky přímo dotčené stavbou (podle katastru nemovitostí)

parcela č.	**výměra (m^2)**	**druh pozemku (ochrana)**	**Popis – předpokládaná činnost**	**vlastník, správce**
k. ú. Dřenice u Chebu [651079]				
st. 703	59341	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
k. ú. Obilná [709051]				
st. 63	33977	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
591	14685	ostatní plocha	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

B.1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nemá ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaná stavba VD JESENICE – POZOROVACÍ VRTY je změnou dokončené stavby vodního díla.

Část monitorovacích vrtů VD Jesenice bude zrušena a nahrazena novými vrty.

B.2.1.2 Účel užívání stavby

Účelem navrhované stavby jsou pozorovací vrty na VD Jesenice k provádění technickobezpečnostního dohledu, tj. zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch vodního díla. Vrty slouží k pozorování výšky hladiny podzemních a průsakových vod.

VD Jesenice je vodní dílo II. kategorie ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hlavními účely vodního díla Jesenice v součinnosti s VD Skalka jsou (podle platného manipulačního řádu):

- kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň,
- zajištění minimálního průtoku na Ohři v profilech Karlovy Vary a Kadaň,

a dále:

- zajištění minimálního průtoku 0,560 m^3/s v Odravě pod hrází, v profilu limnigrafu Jesenice-odtok,
- částečná ochrana území pod hrází před povodněmi,
- likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody a zlepšení kvality vody a hygienických podmínek toků Ohře a Odravy.

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz kapitola B.1.5.

B.2.1.6 *Ochrana stavby podle jiných právních předpisů*

Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové zóně.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

V rámci obnovení pozorovacích vrtů budou odstraněny stávající pozorovací vrty ze vzdušní strany tělesa hráze a přitěžovací lavice. Stávající vrty budou nahrazeny novými pozorovacími vrty uspořádanými do 7 profilů kolmých na korunu hráze. V každém profilu je navrženo 5 vrtů, 3 vrty jsou navr-ženy do úrovně základové spáry (vzdušní hrana koruny hráze - VV, pata tělesa hráze - VC, přitěžovací lavice - VP) a 2 vrty do podloží hráze (lavice - VB, přitěžovací lavice - VA). Kro-mě vrtů v sedmi navržených profilech jsou obnoveny také 3 samostatné vrty v patě tělesa hráze, dva z každé strany chodby (VC11 a VC22) a jeden při levém úžlabí (VC10). Vrty navržené do základové spáry mají dno v úrovni 423,00 m n. m. vrty do podloží jsou navrženy do úrovně 415,00 m n. m. viz tabulka v příloze D.1.2.2.2.

Bude odstraněno 22 stávajících vrtů.

Pozorovací vrty dál v podhrází budou ponechány ve stávajícím stavu. Zároveň budou ve funkci ponechány i dva vrty na návodní straně hráze.

B.2.1.8 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi, se srážkovými vodami neřeší. Stavba nevyžaduje napojení na energie, a nebude produkovat odpady.

Potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí při provádění stavby na okolní stavby a pozemky je popsán v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termín zahájení bude záviset na ukončení stavebního řízení a výběru zhotovitele. Stavba nebude členěna na etapy. Doba trvání stavby se předpokládá 2 měsíce.

B.2.1.10 Orientační náklady stavby

Náklady na realizaci stavby jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v části H.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení bylo podřízeno především účelu stavby s důrazem na odolnost a trvanlivost.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Všechny stavební objekty a jejich prvky byly navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné a bezproblémové užívání a údržba.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení
Je navrženo celkem 38 vrtů, v hloubce od 5,21 m do 20,71 m, vrtného průměru 200 mm. Vrty budou vystrojeny pažnicí PVC průměru 110 x 2,2, která bude v délce 2 m ode dna vrtu perforovaná štěrbinami tl. 2 mm, a bude ve dně uzavřena víkem. Pažnice bude obsypána drceným kamenivem frakce 4-8 mm, zásypem původní zeminou, a v horní části vrtu bude zatěsněna do hloubky 0,3 m prostým betonem C30/37–XF4–S3. V nadzemní části do výšky 0,7 m a v podzemní části do hloubky 0,3 m bude pažnice opatřena ocelovou chráničkou průměru 140/4,0. Vrt bude opatřen ocelovým poklopem zajištěný šroubem. Navazující okolní terén bude zatravněn a vyspádován ve sklonu 1:10 směrem od vrtu, do vzdálenosti 1 m. Tyto vrty budou nahrazovat zaniklé či zrušené vrty. Popis odstranění vrtů je uveden v kap. B.1.10. Navržený způsob likvidace vrtů neohrozí kvalitu podzemních vod a jejich prostředí.

b) Konstrukční a materiálové řešení:
Vystrojení vrtů: - pažnice PVC Ø110 X 2,2, perforovaná štěrbinami tl. 2 mm, štěrbiny jsou rozmístěny tak, aby v perforované části trubky pokryly min. 10% plochy pláště, s uzavřením dna víkem
- ocelová chránička - ocelová trubka 140×4 mm opatřena antikorozním nátěrem s viditelným označením vrtu
- poklop pozorovacího vrtu - vyrobený z ocelové bezešvé trubky 159/4,5 mm opatřené protikorozním nátěrem, se šroubem M12/40 v ocelové trubce 42,4×3 mm opatřené protikorozním nátěrem

Těsnění, obsyp a zásyp: - beton prostý C30/37–XF4–S3
- bentonit
- původní zemina
- drcené kamenivo frakce 4-8 mm

Těsnění, obsyp a zásyp: - zakrytí původních výpažnic
- překrytí původní zeminou

c) Mechanická odolnost a stabilita
Pozorovací vrty jsou navrženy tak, aby odolaly mechanickému poškození při údržbě svahu a koruny hráze VD Jesenice.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost neřeší.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrany

Vzhledem k charakteru stavby se úspora energie a tepelná ochrana neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

Řešení vlivu na okolí (hluk, prašnost, atd.) při provádění stavby na okolní stavby a pozemky je popsán v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

U vrtů navržených v blízkosti komunikace I. třídy hrozí riziko poškození vlivem případných dopravních nehod a zimních posypů komunikací (sůl). Proti případným dopravním nehodám vrty nelze ochránit. Proti zimním posypům komunikace je ocelová konstrukce chráněná antikorozním nátěrem.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu při provádění stavby je popsáno v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

B.4 Dopravní řešení

Po koruně hráze vede komunikace I. třídy č. 21. Příjezd k zatěžovací lavici a navazujícího prostoru pod hrází je možný po zpevněných nebo nezpevněných cestách.

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu při provádění stavby je popsán v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Prostor staveniště bude po skončení stavební činnosti uveden do původního stavu (urovnání terénu a osetí vhodnou travní směsí). Stavebními pracemi dotčené komunikace a přilehlé plochy budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Řešení vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu při provádění stavby je popsán v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

Navržený způsob likvidace vrtů neohrozí životní prostředí, a kvalitu podzemních vod a jejich prostředí.

B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k charakteru stavby nebude žádný vliv na životní prostředí.

Zrušené i nově navržené pozorovací vrty neohrozí jakost podzemních vod v ochranném pásmu vodních zdrojů Nebanice.

Stavba se nenachází na pozemcích zemědělského půdního fondu a BPEJ, a na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebude žádný vliv na přírodu a krajinu.

Z hlediska vlivu na krajinný ráz nebude stavba působit negativně a nebude mít žádný větší vliv na přírodu.

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nebude dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti, národním parku ani jinak chráněné oblasti.

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA.

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

K navrhovaným novým kontrolním vrtům nebudou vymezena a stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Realizací těchto nových vrtů nedojde k omezení a změnám podmínek ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na zasypání stávajících vrtů bude třeba cca 8 m^3 drceného kameniva frakce 4/8 mm a 2 m^3 betonu C16/20-XC2-F2.

Pro zabetonování nových vrtů je potřeba 0,25 m^3 samozhutnitelného betonu C30/37– XF4 – S3.

Pro zásyp perforované části vrtů je potřeba 1,92 m^3 drceného kameniva frakce 4/8 mm.

Na nové vrty je potřeba cca 515 m pažnice PVC Ø 110/2,2 mm a 38 m ocelové bezešvé trubky Ø 140/4,0 mm a 38 ks ocelových poklopů pozorovacích vrtů Ø 160 mm.

B.8.2 Odvodnění staveniště

Staveniště nebude za běžných klimatických podmínek nutné odvodňovat.

Při zvýšených přítocích povrchových vod (vlivem vysokých srážkových úhrnů) do prostoru vzdušního svahu a zatěžovací lavice budou muset být stavební práce přerušeny, nedokončené vrty zajištěny proti vtoku povrchových vod, a staveniště bude vyklizeno – limity pro opuštění staveniště budou specifikovány v povodňovém plánu.

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Koruna hráze VD Jesenice je přístupná po silnici I. třídy č. 21. Příjezd k zatěžovací lavici a navazujícímu prostoru pod hrází je možný po zpevněných nebo nezpevněných cestách, z těchto komunikací je také přístupná lavice na vzdušním svahu hráze.

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, bude zásobována mobilní elektrocentrálou, likvidace splaškových vod bude pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody bude řešen balenou vodou.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora č. st. 63 k. ú. Obilná.

Vybavení staveniště bude záviset na potřebách zhotovitele, předpokládá se instalace 1 mobilní stavební buňky a 1 mobilní chemické toalety. Podle potřeby zhotovitele může být část zařízení staveniště oplocená.

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební práce budou mít jen minimální vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu stavby lze očekávat zvýšenou prašnost, hlučnost popř. vibrace. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k poškození komunikací či okolních staveb, budou po dokončení stavebních prací zhotovitelem uvedeny do původního stavu.

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může docházet jejich přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - zhotovitel bude mít za povinnost neustále čistit povrch vozovek a po ukončení stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu výstavby je nutné, aby zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech bezpečnostních předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů,

či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby a příjezdových komunikací budou v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečistěné komunikace budou průběžně čištěny. Veškeré plochy mimo stavební konstrukce budou zhotovitelem stavby po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Před začátkem stavebních prací provede zhotovitel v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti ochranu všech dřevin.

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné znečištění příjezdových vozovek a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti.

Stavba jako taková nezasáhne na okolní pozemky a prostředí, vyjma těch pozemků, na kterých jsou navrženy dané stavby a přístupové komunikace. V případě dočasného záboru stavbou se jedná o co nejšetrnější návrh pozemku, kdy byla volena taková opatření, která minimalizují negativní vliv na okolní prostředí.

Stavba bude prováděna pouze dle návrhu, kdy žádné přístupové komunikace nebudou nijak rozšiřovány. V případě nutnosti jejich rozšíření či odlišnosti od PD si příslušná povolení zajistí sám zhotovitel.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude ohraničeno páskou a zároveň bude na staveniště cedulí zakázán vstup nepovolaným osobám.

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby budou v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Jestliže přesto dojde k poškození okolních ploch či konstrukcí, budou v plném rozsahu obnoveny do původního složení a vzhledu. Terén v prostoru staveniště (mimo stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden do původního stavu.

Při realizaci stavby nebude třeba kácet dřeviny. Stromy v blízkosti stavby budou chráněny proti poškození. Jedná se především o zakrytí jejich kmenů dřevěným bedněním. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému.

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro staveniště a zařízení staveniště budou pouze dočasné zábory, tyto zábory nebudou ani ZPF či PUPFL.

Přehled záborů staveniště

parcela č.	**výměra (m^2)**	**druh pozemku (ochrana)**	**Popis – předpokládaná činnost**	**vlastník, správce**	**Zábor staveniště (m^2)**		**Manipulační plochy (m^2)**
					Trvalý	**Dočasný**	
k. ú. Dřenice u Chebu [651079]							
st. 703	59341	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů příjezdová komunikace	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov	*0*	*0*	*632*
k. ú. Obilná [709051]							
st. 63	33977	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů zařízení staveniště	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov	*0*	*150*	*776*
591	14685	ostatní plocha	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov	*0*	*0*	*0*

Poloha stavebního objektu a zařízení staveniště je patrná ze situačních výkresů v části C.

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládané druhy odpadů v období výstavby:

Kód	Název odpadu	Kategorie
150101	Papírové a lepenkové obaly	O/N
150102	Plastové obaly	O/N
150104	Kovové obaly	O/N
170101	Beton	O
170102	Cihly	O
170201	Dřevo	O
170203	Plasty	O
170400	Kovy, včetně jejich slitin	O
170504	Zemina a kamení neuvedené pod 170503	O
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901-3	O
200301	Směsný komunální odpad	O

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

Odpadem vznikajícím na stavbě může být např. nespotřebovaný beton, odřezky ocelové výztuže a různé papírové, plastové nebo lepenkové obaly.

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při navrhované stavbě je počítáno s vyrovnanou bilancí zemních prací. Zemina odvrtaná z nových vrtů bude použita pro zpětný zásyp pažnic, úpravu terénu okolo nových vrtů. Dále budou zeminy/materiál původem z vývrtů, použity pro zasypání stávajících vrtů. Nevyužitý a neznečistěný zemní materiál z vývrtů a úprav v okolí zhlaví trhů bude odvezen na skládku či využit k terénním úpravám na pozemcích, mimo záplavové území, ve vlastnictví stavebníka.

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě

Rušení i výstavba nově navržených pozorovacích vrtů neohrozí jakost podzemních vod v ochranném pásmu vodních zdrojů Nebanice.

Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí nesmí být území zatěžováno nad míru únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí právní předpis pak upravuje hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení.

Pří výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné.

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk, emise z dopravy vozidel při stavbě a znečištění vod bude minimální, nebo spíše zanedbatelné.

Stavba neprodukuje žádné odpady, odpadní vody ani emise. Odpady pro tuto stavbu mohou vznikat pouze v podobě přebytečné zeminy při výkopových pracích a z vybouraných konstrukcí, které však budou odvezeny na skládku odpadů. Stavba nijak nezatěžuje životní prostředí ani okolí stavby.

Je potřeba dodržet zejména požadavky na nejvýše přípustné hladiny hluku a vibrací, koncentrace nejzávadnějších škodlivin v ovzduší a hygienické požadavky na pracovní prostředí.

Zejména při provádění vrtných prací, v případě zvýšené prašnosti je nutné zajistit snížení prašnosti, např. kropením.

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných komunikacích. Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami dle zpracovaného ZOV, zejména dopravního řešení.

V případě nutnosti omezení silničního provozu většího, než předpokládá tato projektová dokumentace, musí dodavatel stavby požádat příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, vodovodů a kanalizací či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.

Po dokončení všech stavebních prací uvede dodavatel pozemky, které byly využívány pro příjezd na staveniště do původního stavu. V průběhu stavebních prací budou z ploch dotčených výstavbou a z příjezdových komunikací odstraňovány bahnité nánosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy budou následně obnoveny. Rozsah sociálního zařízení stavby bude minimalizován a jeho umístění bude společně s dočasnou skládkou materiálu upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních prací na pozemcích, které jsou ve správě investora. Části pozemků, které budou při stavebních úpravách využívány pro dočasnou skládku, budou do 30 dnů po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Příjezdové komunikace, které budou využívány pro přístup, musí být v případě poškození od mechanizmů a dopravních prostředků uvedeny do původního stavu.

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Posouzení určit koordinátora BOZP při realizaci stavby:

Stavba bude prováděna na stavební povolení. Dle rozsahu a objemu prací bude stavbu realizovat 1 zhotovitel – **NA STAVBĚ NEMUSÍ BÝT URČEN KOORDINÁTOR BOZP.**

Posouzení provést oznámení stavby na příslušný místně náležící Oblastní inspektorát práce:

Stavba bude prováděna na stavební povolení. Doba trvání stavby se předpokládá 2 měsíce. Z hlediska provádění nebude stavba členěna na etapy. Dle rozsahu a objemu prací bude na stavbě pracovat max. 5 pracovníků. Stavba nebude realizována déle jak 30 pracovních dnů, zároveň na stavbě nebude pracovat víc jak 5 pracovníků v 1 den. Na stavbě se nebude pracovat víc než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednoho pracovníka – **STAVBA NEMUSÍ BÝT OHLÁŠENA NA OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE.**

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP:

Na stavbě se nebudou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví.

STAVBA NEVYŽADUJE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

p.č.	Popis prací a činností	Výskyt	SO
1	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m	ne	–
2	Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů	ne	–
3	Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.	ne	–
4	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.	ne	–
5	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.	ne	–
6	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.	ne	–
7	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy	ne	–
8.	Potápěčské práce.	ne	–
9.	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).	ne	–
10.	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.	ne	–
11.	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.	ne	–

B.8.12 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba vyžaduje částečné uzavření komunikace na koruně hráze po dobu realizace vrtů VV1-VV7 komunikace bude uzavřena v celé délce hráze a provoz bude řízen kyvadlově. V průběhu realizace stavby bude na veřejné komunikaci u výjezdu ze stavby umístěna značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečistěné komunikace budou pravidelně čištěny. Realizací stavby porušené příjezdové komunikace budou zhotovitelem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných komunikacích. Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami dle zpracovaného ZOV, zejména dopravního řešení.

V případě nutnosti omezení silničního provozu většího, než předpokládá tato projektová dokumentace, musí dodavatel stavby požádat příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu.

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, jako např. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup prací

– odstranění stávajících pozorovacích vrtů
– vrtání pozorovacích vrtů
– vystrojení pozorovacích vrtů (výpažnice, obsyp, těsnění vrtů, osazení chráničky)
– terénní úpravy

Výstavba se plánuje na rok 2024. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce.

Orientační termíny kontrolních prohlídek autorského dozoru:

– provádění vrtných prací

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající síť pozorovacích vrtů slouží k provádění technickobezpečnostního dohledu, tj. zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti, stability a možných příčin jejich poruch VD Jesenice. Stávající pozorovací vrty budou odstraněny a nahrazeny novými 38 vrty. Nové vrty jsou navrženy v sedmi vybraných profilech tak, aby zachytily průběh depresní křivky. Dále jsou navrženy 2 samostatné vrty u paty hráze po obou stranách odpadní chodby tak, aby indikovaly případnou změnu tlakových poměrů podél chodby. Jeden samostatný pozorovací vrt je navržen u paty hráze v levém zavázání pro monitorování úrovně podzemní vody v zavázání hráze.

B.10 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Požadovaný rozsah dodavatelské dokumentace

- dokumentace skutečného provedení, včetně polohového a výškového zaměření.

B.11 Přehled právních předpisů vztahujících se k stavbě

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb.,
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti,
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
- Vyhláška č.502/2006 Sb., o změně obecných technických požadavků na výstavbu,

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.,
- Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a zákona 226/2003 Sb.,
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- Vyhláška č. 18/1987 Sb. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.,
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ
AKCE	**VD JESENICE**
OBSAH	**SITUAČNÍ VÝKRESY**

PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.
DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
FORMÁT	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY **C.**

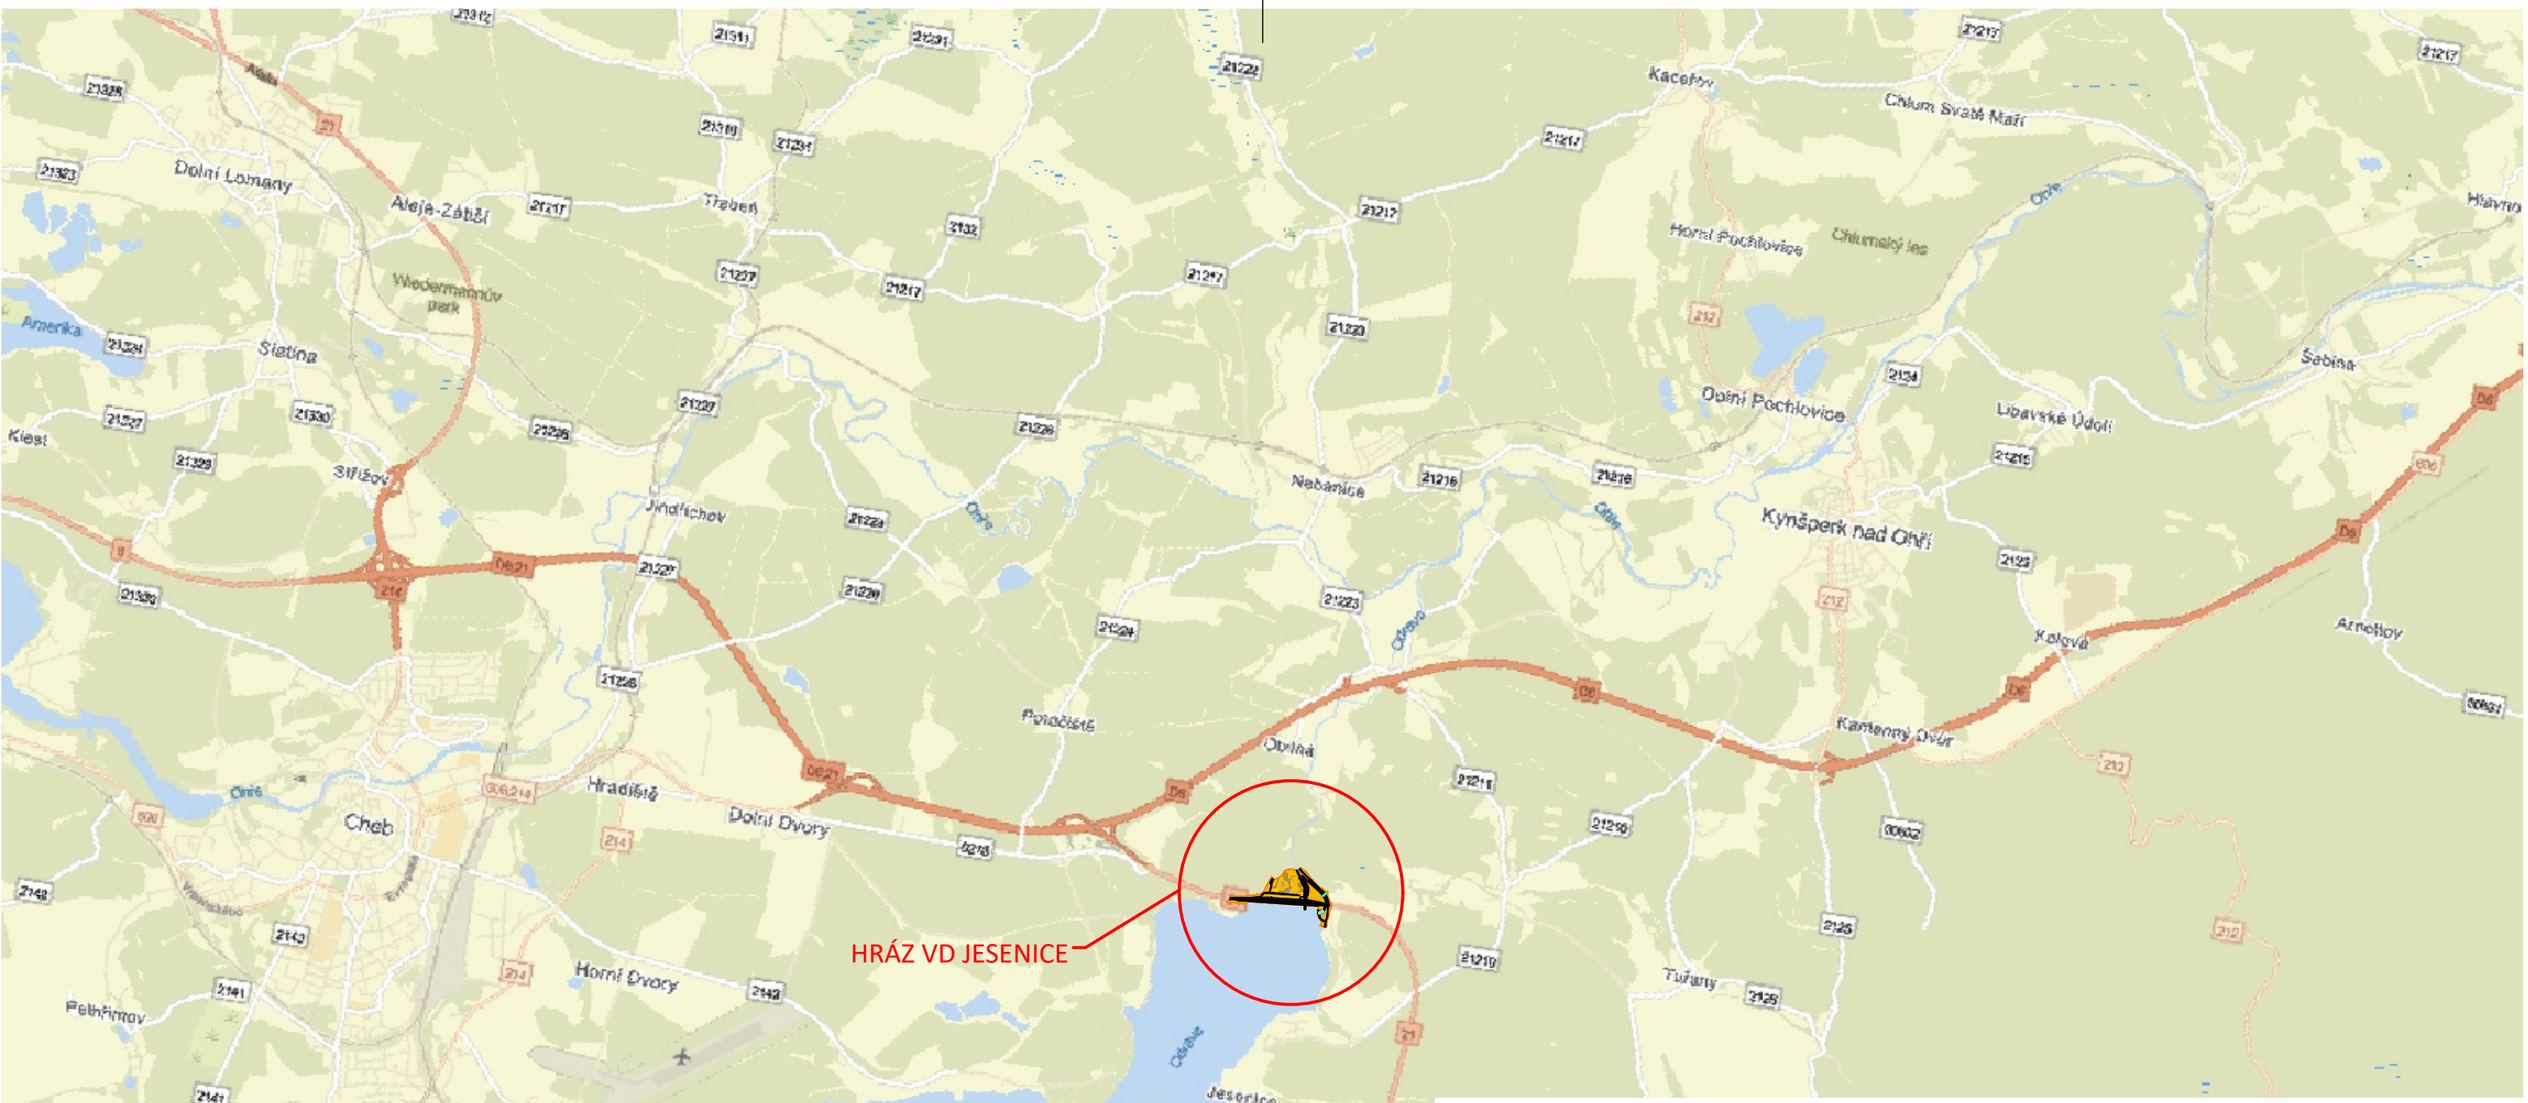

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV	
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ	
AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**	PROJEKT Č.: P 3389/24 / ARCHIVNÍ Č.:
	DATUM: 6 / 2024 / STUPEŇ:
OBSAH: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	FORMÁT: / MĚŘÍTKO: 1:50 000 / ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1

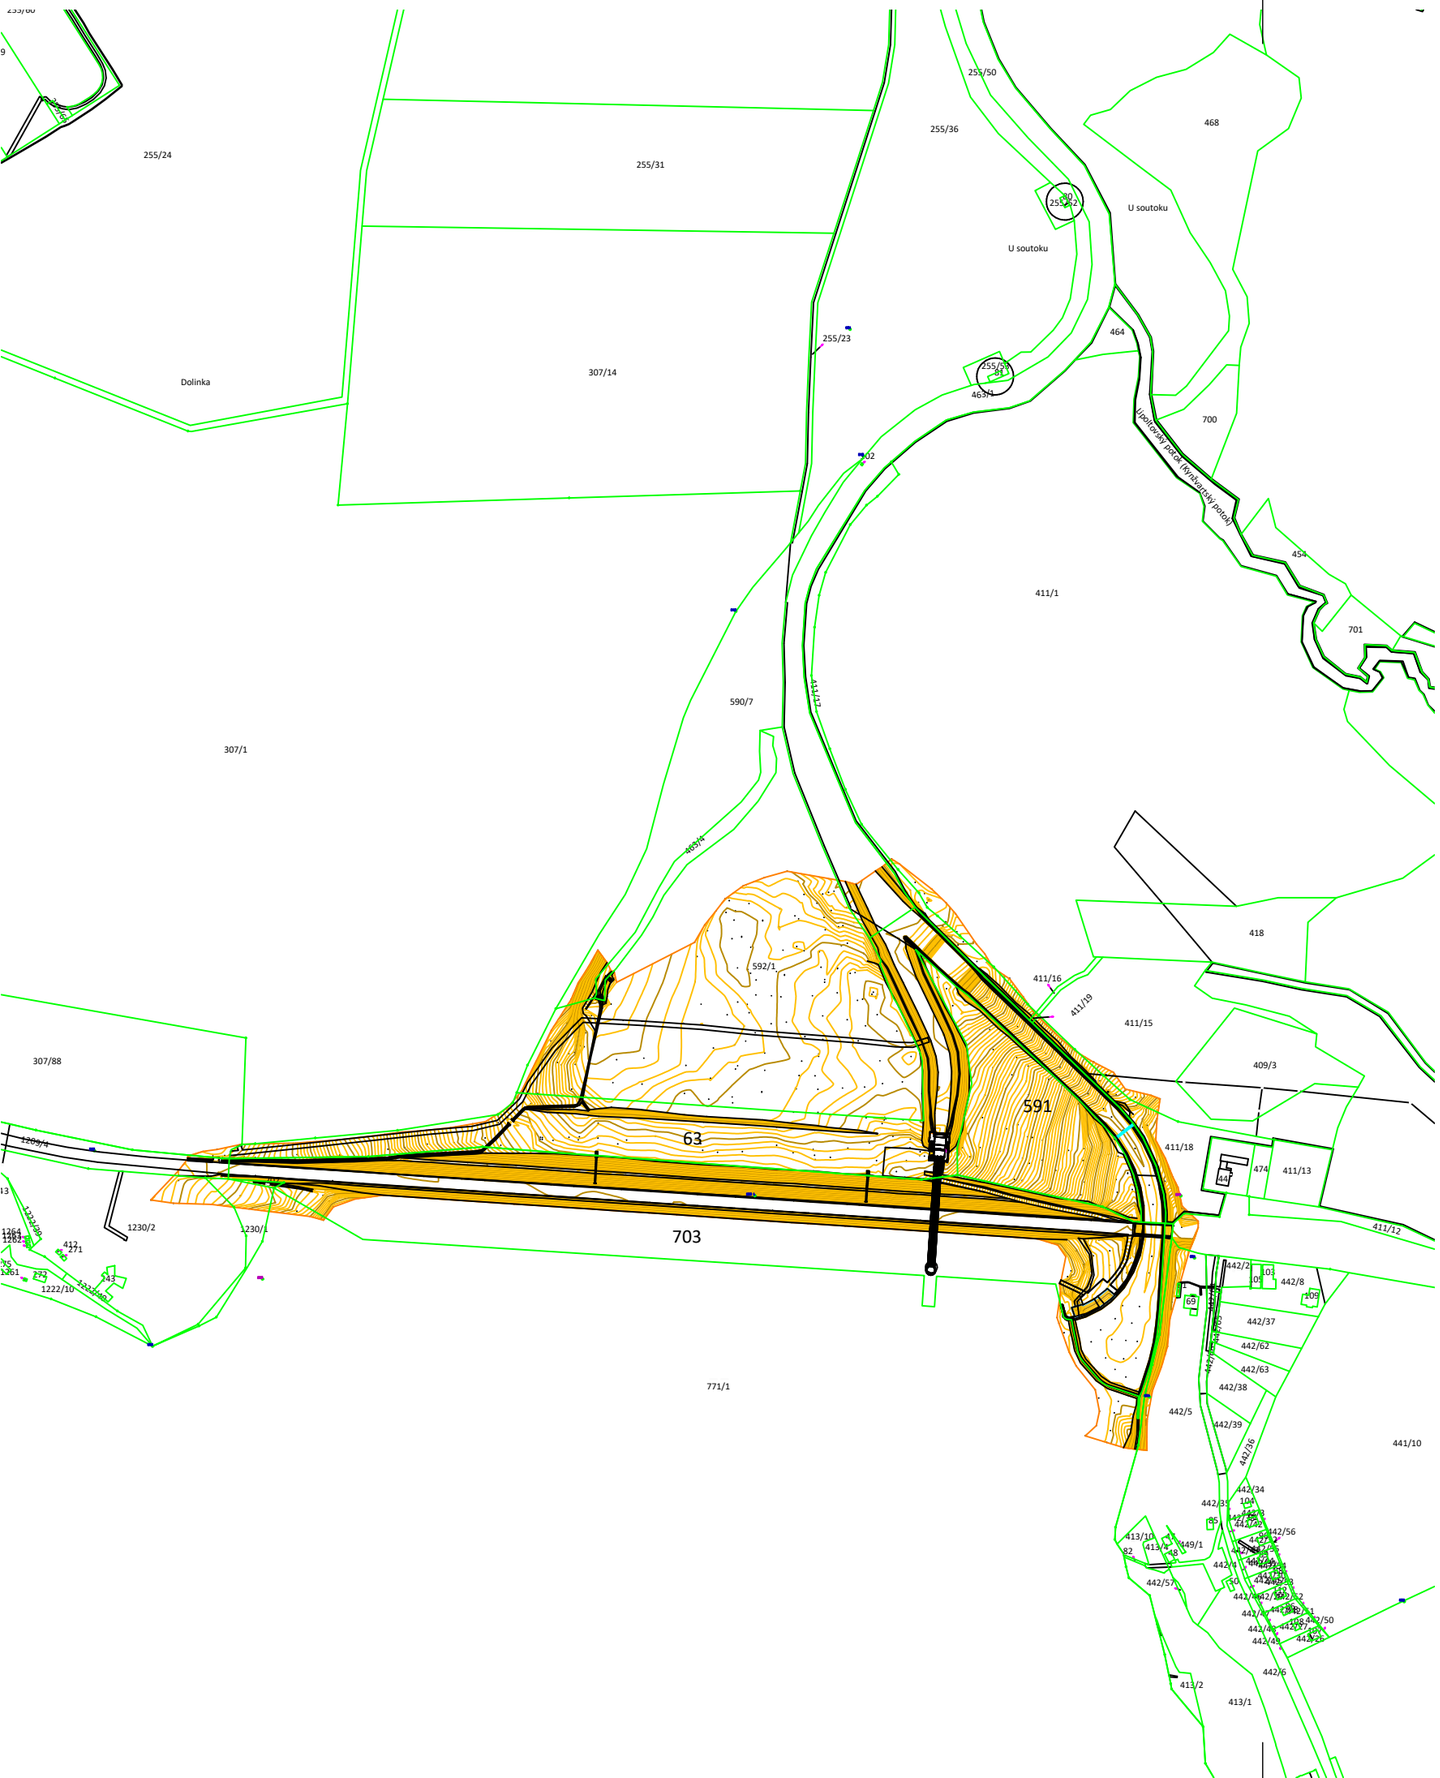

POZEMKY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU

parcela č.	výměra (m^2)	druh pozemku (ochrana)	Popis – předpokládaná činnost	vlastník, správce
k. ú. Dřenice u Chebu [651079]				
st. 703	59341	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
k. ú. Obilná [709051]				
st. 63	33977	zastavěná plocha a nádvoří	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
591	14685	ostatní plocha	rušení stávajících vrtů, realizace nových vrtů	*Vlastnické právo:* Česká republika *Právo hospodařit s majetkem státu:* Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

N

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. ONDŘEJ ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ
AKCE	**VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**
OBSAH	ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.
DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
FORMÁT	
MĚŘÍTKO 1:5000	ČÍSLO PŘÍLOHY C2

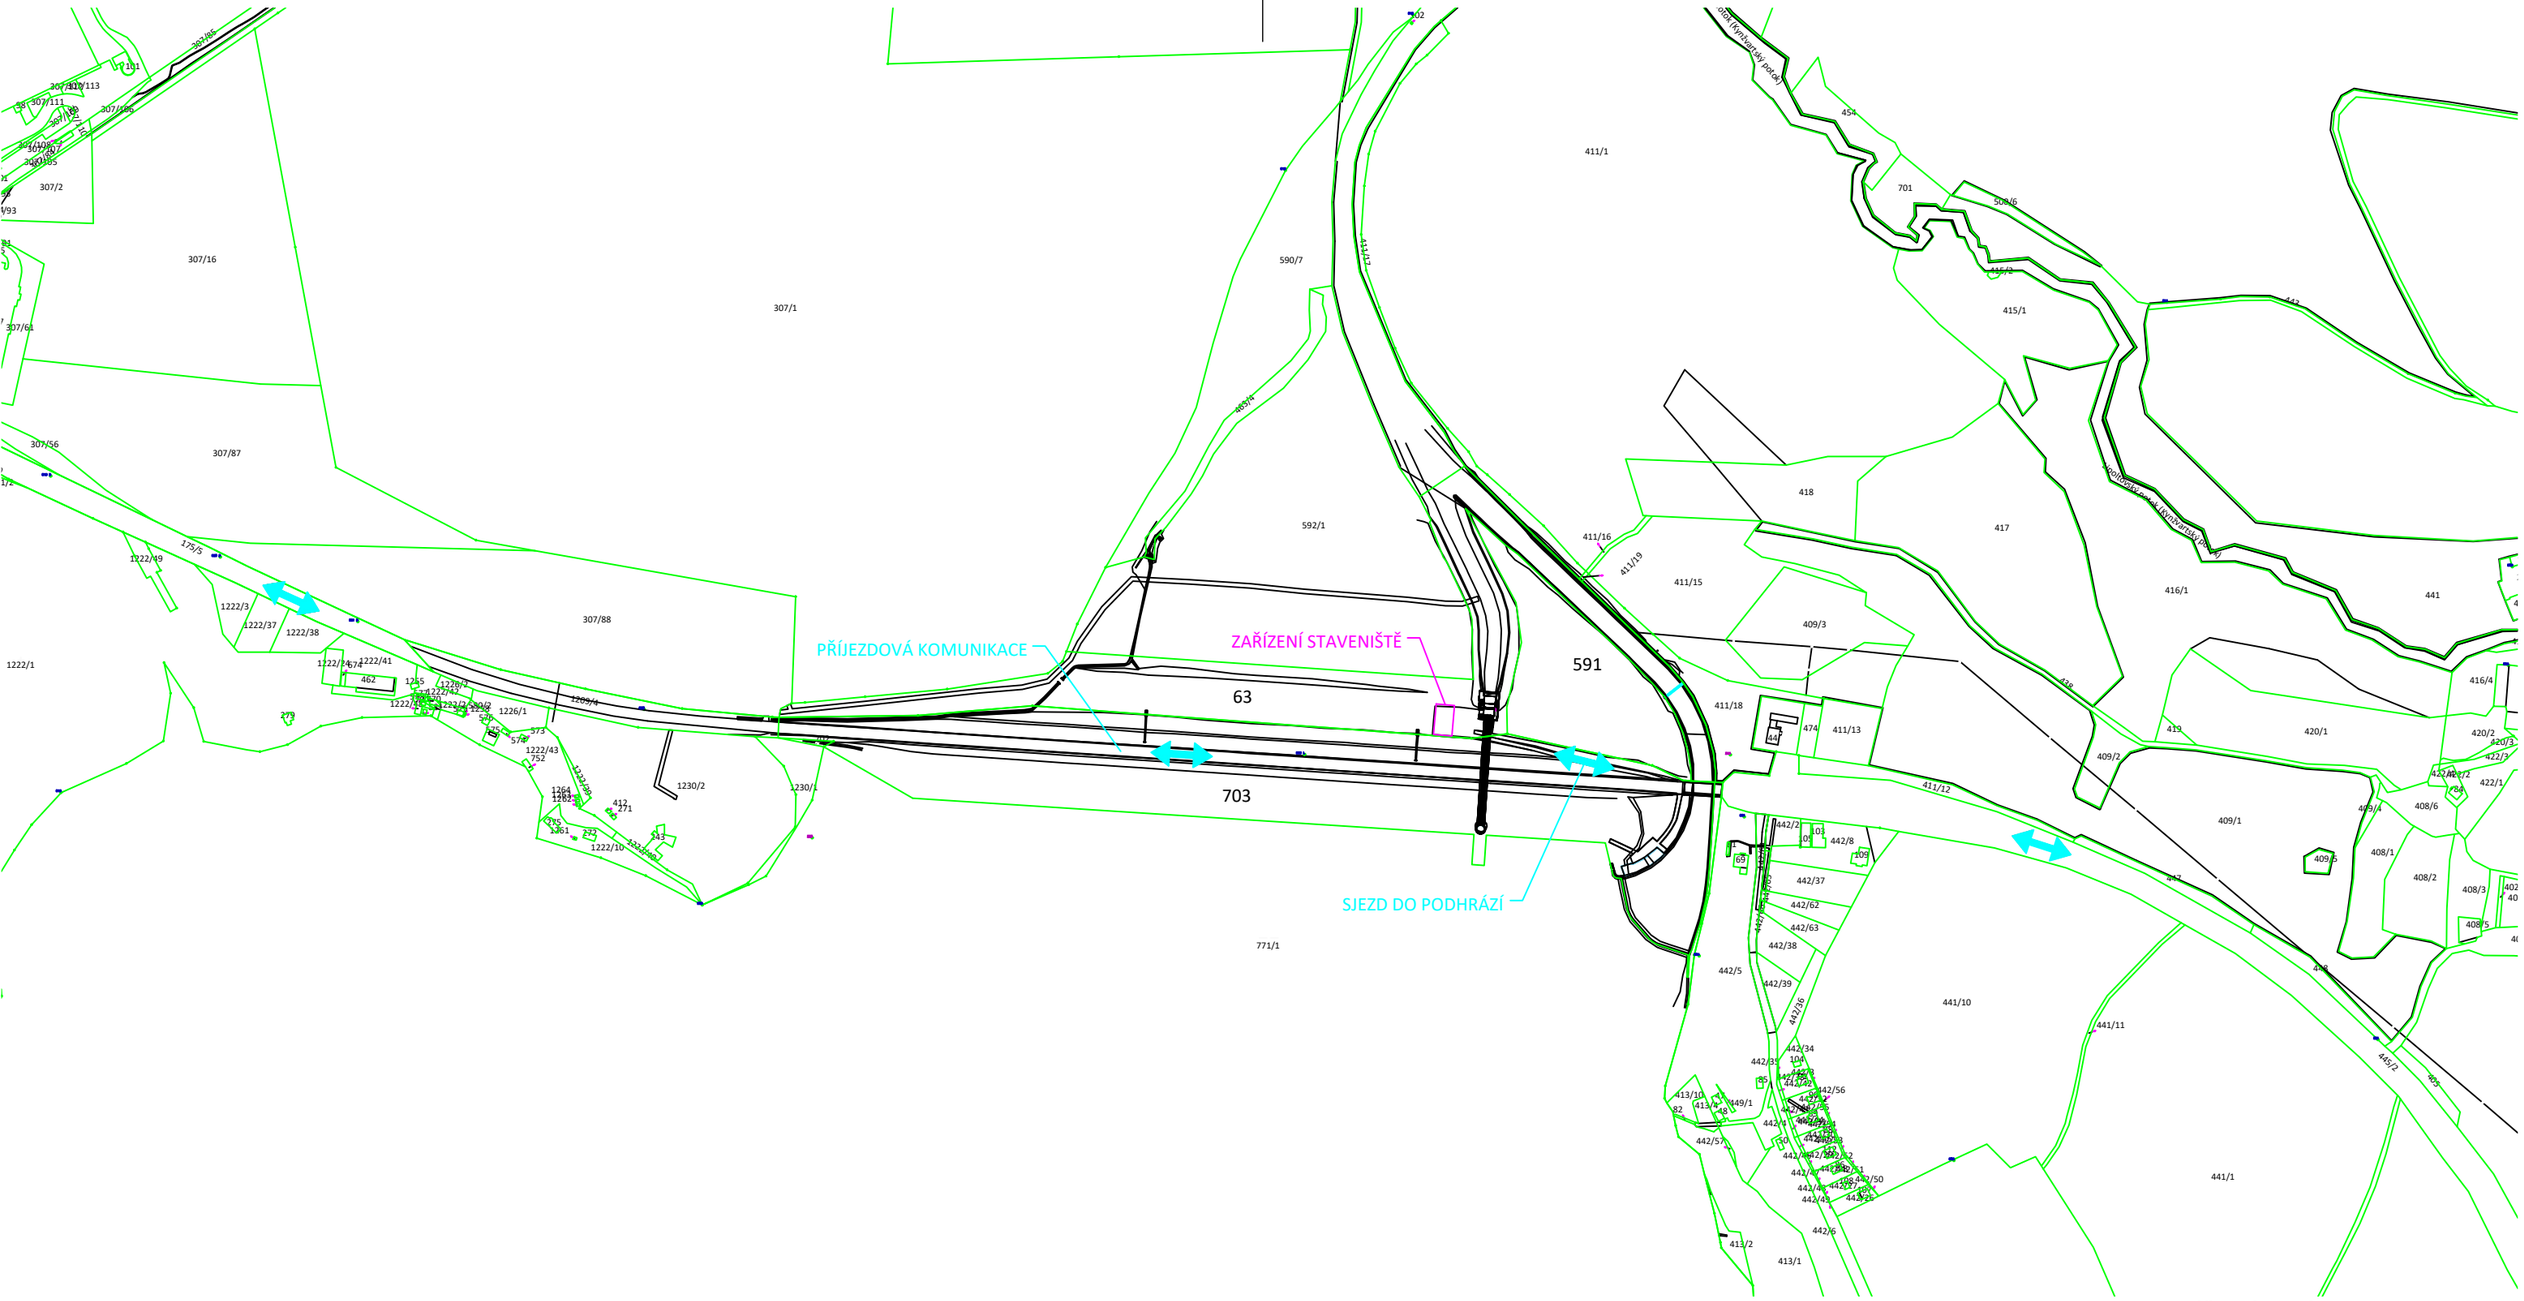

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV	
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ	
AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**	PROJEKT Č.: P 3389/24 / ARCHIVNÍ Č.:
	DATUM: 6 / 2024 / STUPEŇ:
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE	FORMÁT:
	MĚŘÍTKO: 1:5000 / ČÍSLO PŘÍLOHY: C3

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	
INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV			
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ			
AKCE	**VD JESENICE**		PROJEKT Č. P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.
			DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
OBSAH			FORMÁT	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY **D.**

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

OBSAH

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 2

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 2

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 2

D.1.2.1 Technická zpráva 2

D.1.2.2 Výkresová část 3

D.1.2.3 Vytyčení stavby 4

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 4

D.1.4 Technika prostředí staveb 4

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 4

D.3 Požadavky na materiály a provádění stavby 4

D.3.1 Požadavky na ocelové konstrukce 4

D.3.2 Zvláštní požadavky 4

D.3.2.1 Požadavky na mezní odchylky rozměrů – tolerance 4

D.3.2.2 Požadavky na provádění prací 4

D.3.2.3 Požadavky na výrobní dokumentaci 5

D.3.3 Přehled platných norem a předpisů 5

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko-stavební řešení bylo podřízeno především účelu stavby s důrazem na odolnost a trvanlivost navržených konstrukcí. Stavba byla navržena tak, aby nerušila krajinný ráz. Okolní stavbou dotčené pozemky budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu.

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

D.1.2.1 Technická zpráva

Vybrané technické údaje vodního díla:

- typ hráze – přímá, sypaná zemní se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně

– min. kóta koruny hráze	442,92 m n. m.
– délka koruny hráze	753,1 m
– šířka koruny hráze	11,0 m
– max. výška hráze nad terénem	20,5 m
– kóta zásobního prostoru letní	439,20 m n. m.
– kóta zásobního prostoru zimní	437,60 m n. m.
– objem letního zásobního prostoru	47,119 mil. m^3
– objem zimního zásobního prostoru	37,455 mil. m^3
– hladina ovladatelného ochranného prostoru	439,70 m n. m.
– ovladatelný ochranný prostor – letní	3,486 mil. m^3
– ovladatelný ochranný prostor – zimní	13,150 mil. m^3
– kóta neovladatelného ochranného prostoru	440,70 m n. m.
– objem neovladatelného ochranného prostoru	7,4 mil. m^3
– kóta dna nádrže	422,60 m n. m.
– hladina stálého nadržení	427,30 m n. m.
– celkový prostor	60,150 mil. m^3
– celková zatopená plocha	760 ha
– spodní výpust – potrubí, 2 x DN 1400,	
– bezpečnostní přeliv	boční, vějířový
– kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu	439,70 m n. m.
– celková délka přelivné hrany	90,7 m
– celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži	167 m^3/s

Před zahájením stavby bude zřízena ochrana stromů v prostoru staveniště a jeho bezprostřední blízkosti, kterým by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace.

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku investora p. č. st. 63 o celkové ploše 33977 m^2.

D.1.2.1.1 Odvodnění staveniště

Stavební práce budou probíhat při plném provozu VD Jesenice, hladinu vody v nádrži není třeba snižovat.

D.1.2.1.2 Stavebně konstrukční řešení

V rámci obnovení pozorovacích vrtů budou odstraněny stávající pozorovací vrty z tělesa hráze a přitěžovací lavice. Stávající síť pozorovacích vrtů bude nahrazena novou sítí pozorovacích vrtů uspořádanými do 7 profilů kolmých na osu koruny hráze. V každém profilu je navrženo 5 vrtů, 3 vrty jsou navrženy do úrovně základové spáry (vzdušní hrana koruny hráze - VV, pata tělesa hráze - VC, přitěžovací lavice - VP) a 2 vrty do podloží hráze (lavice - VB, přitěžovací lavice - VA). Kromě vrtů v sedmi navržených profilech jsou obnoveny také 3 samostatné vrty v patě tělesa hráze, dva z každé strany chodby spodních výpustí (VC11 a VC22) a jeden při levém úžlabí (VC10). Vrty navržené do základové spáry mají dno v úrovni 423,00 m n. m. vrty do podloží jsou navrženy do úrovně 415,00 m n. m. viz tabulka v příloze D.1.2.2.1.

Vybrané stávající pozorovací budou odstraněny (uvedeno v příloze D.1.2.2.1). Odstranění vybraných stávajících pozorovacích vrtů proběhne po dokončení nové sítě pozorovacích vrtů, aby byl zajištěn monitoring tlakových a průsakových poměrů v tělese hráze, podhrází a podloží hráze. Zhlaví vrtů určených pro odstranění bude obkopáno do hloubky 0,5 m a odstraněna ocelová chráničkа. Výpažnice vrtu bude zařízнuta přibližně 0,4 m pod upraveným terénem. Stávající vrt bude zasypán stěrkem frakce 4/8 mm do úrovně 2,0 m pod terén, zbytek výpažnice bude vyplněn betonem C16/20–XC2–S2. Takto upravené zhlaví bude zasypáno výkopkem, ohumusováno a oseto.

Ve vytyčených bodech bude vždy vyvrtán vrt o průměru 200 mm do požadované hloubky (uvedeno v příloze D.1.2.2.2). Do vyvrtaného otvoru bude vložena pažnice z PVC o průměru 110 mm, která bude v posledních dvou metrech perforovaná štěrbinami tl. 2 mm rozmístěnými tak, aby v perforované části trubky pokryly min. 10% plochy pláště. Ode dna bude pažnice uzavřena víčkem. Pažnice bude ve spodní části obsypána drceným kamenivem frakce 4-8 mm do výšky minimálně 300 mm nad perforaci (maximálně 500 mm). Dále bude trubka obsypána původním materiálem až do úrovně 1300 mm pod původním terénem a do úrovně 300 mm pod terénem bude obsypána bentonitem. Vrchní část pažnice bude obetonována betonem C30/37–XF4–S3 až do úroveně původního terénu. Plastová výpažnice bude chráněna ocelovou trubkou délky 1000 mm o průměru 140/4,0 mm opatřenou antikorozním nátěrem a viditelným označením vrtu. Ocelová trubka bude zabetonována (betonem C30/37–XF4–S3) 300 mm pod úrovní původního terénu. Z vrchu bude vrt chráněny ocelovým poklopem průměru 160 mm. Poklop pozorovacího vrtu bude vyrobený z ocelové bezešvé trubky 159/4,5 mm opatřené protikorozním nátěrem, se šroubem M12/40 v ocelové trubce 42,4×3 mm opatřené protikorozním nátěrem.

V okolí vrtu bude dosypáno původním materiálem tak, aby byl pozorovací vrt chráněn před zatékáním srážkové vody do vrtu a nedocházelo tím k ovlivňování měření.

D.1.2.2 Výkresová část

D.1.2.2.1 Situace – stávajísí vrty 1:1000

D.1.2.2.2 Situace – nové vrty 1 : 1000

D.1.2.2.3 Profil vrtů č. 1 - 1 : 200

D.1.2.2.4 Profil vrtů č. 2 - 1 : 200

D.1.2.2.5 Profil vrtů č. 3 - 1 : 200

D.1.2.2.6 Profil vrtů č. 4 - 1 : 200

D.1.2.2.7 Profil vrtů č. 5 - 1 : 200

D.1.2.2.8 Profil vrtů č. 6 - 1 : 200

D.1.2.2.9 Profil vrtů č. 7 - 1 : 200

D.1.2.2.10 Charakteristický řez – 1 : 10, 1:2

D.1.2.2.11 Podélný profil – geologie – 1:1000

D.1.2.3 Vytyčení stavby

Vytyčení stavby bude provedeno dle souřadnic nově navržených vrtů v tabulce přiložené k výkresu D.1.2.2.1.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

S ohledem na charakter stavby není třeba zpracovávat požárně bezpečnostní řešení.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje žádná zařízení či systémy.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

D.3 Požadavky na materiály a provádění stavby

D.3.1 *Požadavky na ocelové konstrukce*

Ocelové konstrukce jsou ohroženy působením vody, s níž přicházejí do styku a dále pak důsledky vlhka a dalších povětrnostních vlivů, kterým je konstrukce trvale vystavena. Všechny ocelové prvky navržené v tomto projektu budou opatřeny protikorozním ochranným nátěrem.

D.3.2 *Zvláštní požadavky*

D.3.2.1 Požadavky na mezní odchylky rozměrů – tolerance

Tloušťky betonových konstrukcí: ±20 mm

Hloubky vrtů: ±200 mm

D.3.2.2 Požadavky na provádění prací

Vrtné práce budou probíhat ve vhodných klimatických podmínkách, aby nedošlo k poničení povrchu tělesa hráze. Vrtné práce budou uzpůsobeny tak, aby mohl po komunikaci na koruně hráze probíhat kyvadlový provoz. Vrtné práce budou probíhat pod dohledem geologa a HPTBD pověřené organizace (případně jeho zástupce).

D.3.2.3 Požadavky na výrobní dokumentaci

Nejsou žádné požadavky.

D.3.3 *Přehled platných norem a předpisů*

- ČSN EN 13670 (73 2400), Provádění betonových konstrukcí, Vydána: 6.2010
- ČSN EN 206-1 ZMĚNA (73 2403), Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
- ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z1 (73 2403), Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
- ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z2 (73 2403), Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
- ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3 (73 2403), Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
- ČSN EN 197, Cement: Složení, technické podmínky a kritéria shody,
- ČSN EN 1008, Záměsová voda do betonu,
- ČSN EN 480-1+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení,
- ČSN EN 12350-8 Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím,
- ČSN EN 12350-9 Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou,
- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků,
- ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím,
- ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím,
- ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost,
- ČSN EN 12390-4 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy,
- ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy, Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 75321),
- ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti,
- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 89366),
- ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou.
- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně.
- Dovolené postupy svařování specifikuje ČSN EN ISO 17660 -1, Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svárové spoje,
- ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb,
- ČSN EN 1992-1-1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Vydána: 11.2006, Změna: NA ed. A (Katalogové číslo: 79029), Vydána: 7.2007, Oprava: Opr.1 (Katalogové číslo: 82662), Vydána: 7.2009, Oprava: Opr.2 (Katalogové číslo: 88261), Vydána: 6.2011, Změna: Z1 (Katalogové číslo: 85371), Vydána: 3.2010,
- ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, Vydána: 9.2006, Změna: NA ed. A (Katalogové číslo: 78274) Vydána: 4.2007, Oprava: Opr.1 (Katalogové číslo: 84131), Vydána: 9.2009,

- ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky,
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby,
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,
- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů,
- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
- ČSN EN 206-1 betonové konstrukce

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. O. ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ

AKCE	PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.
VD JESENICE	P 3389/24	
	DATUM 6 / 2024	STUPEŇ
OBSAH	FORMÁT	
VÝKRESOVÁ ČÁST	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY **D.1.2.2**

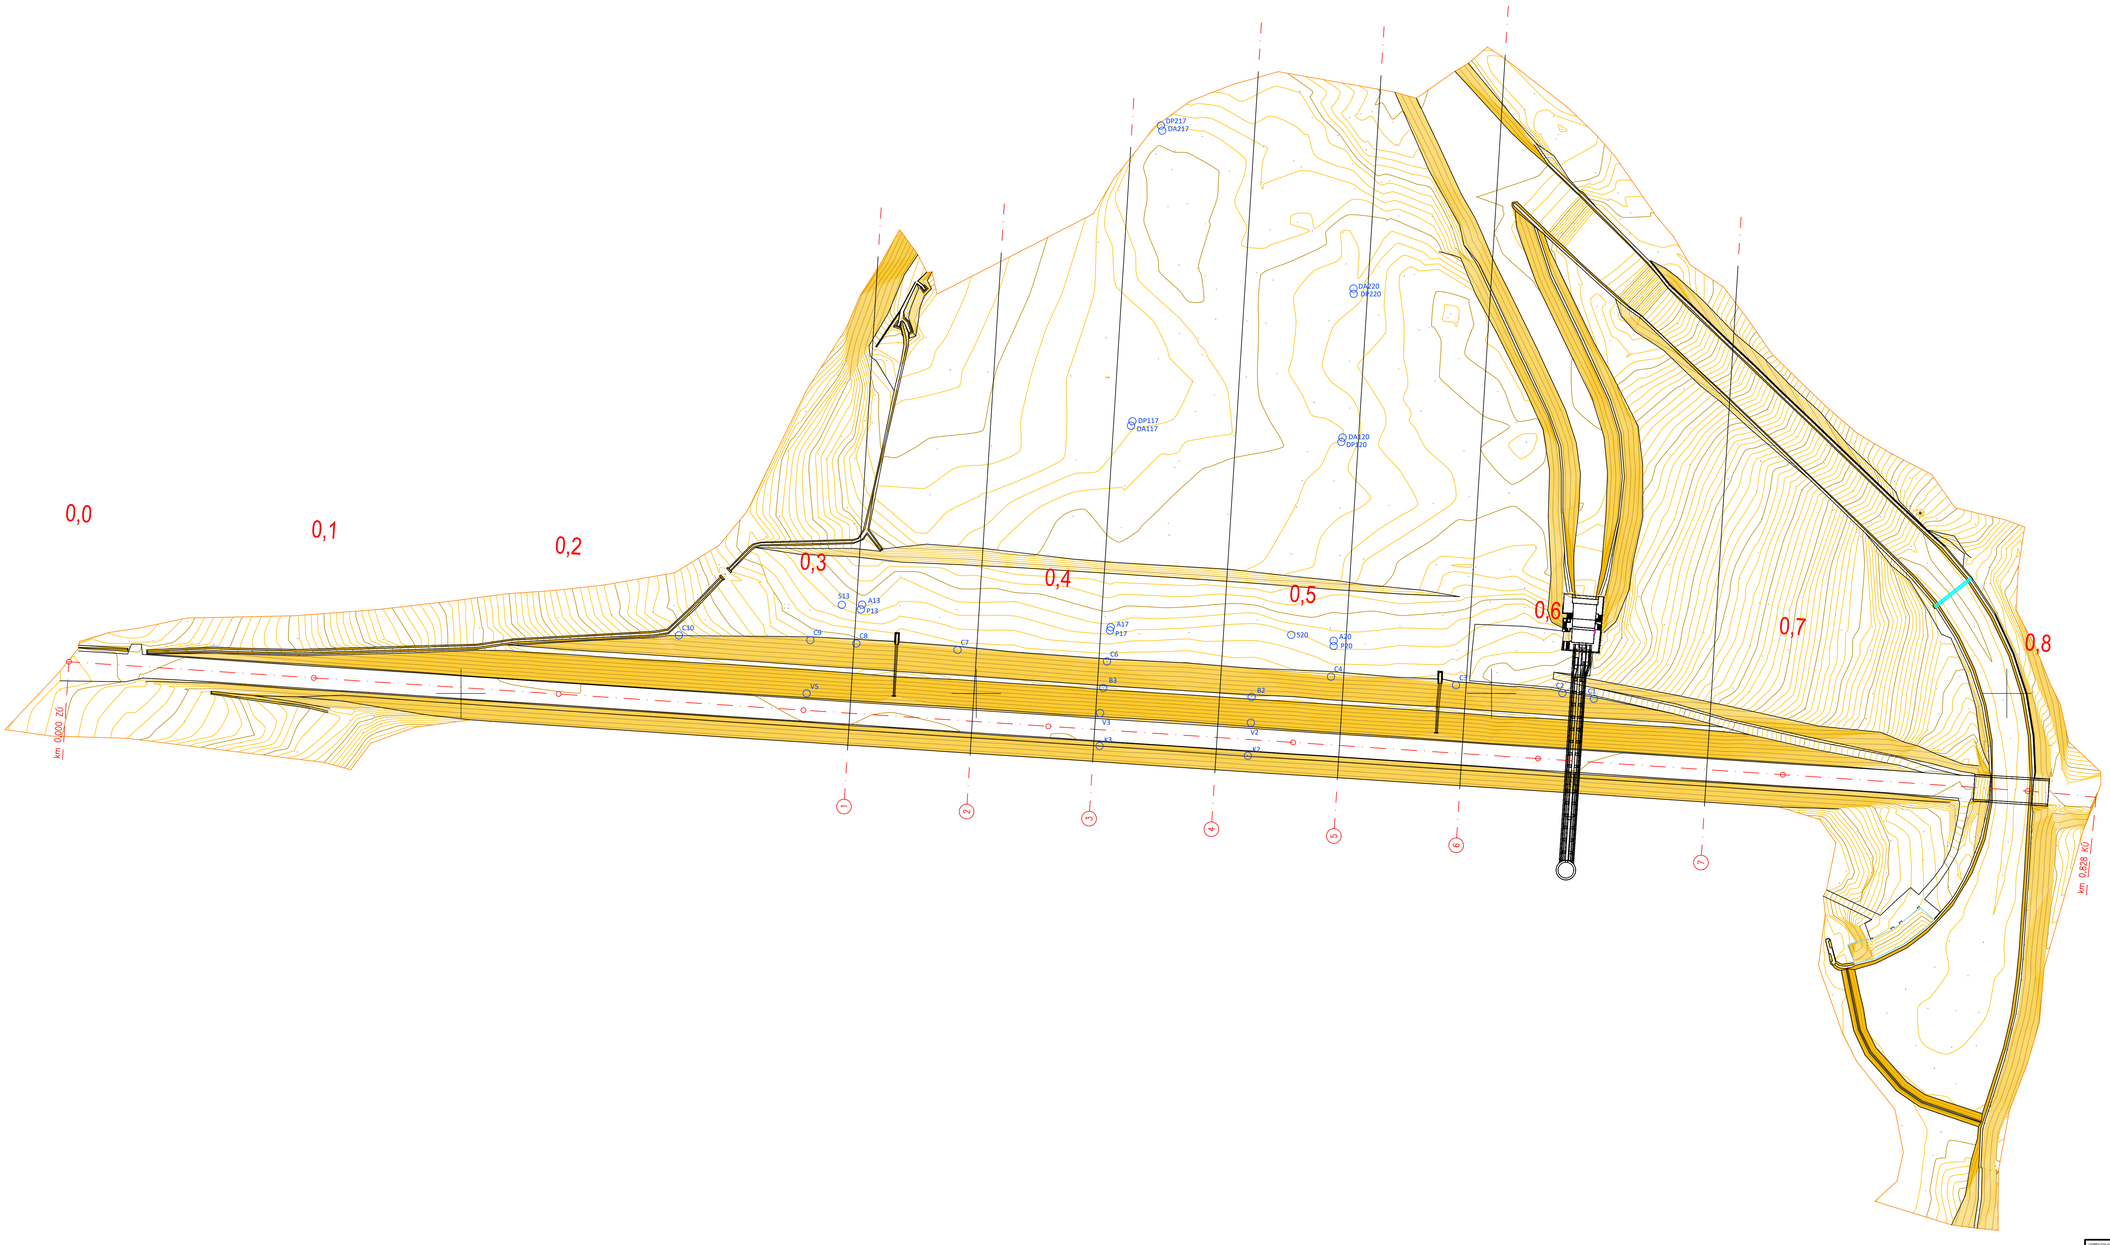

TABULKA STÁVAJÍCÍCH VRTŮ

VRTY URČENÉ KE ZRUŠENÍ			
ZN.	ZHLAVÍ	TERÉN	DNO
V2	442.69	441.6	425.66
V3	442.50	441.68	423.59
V5	442.70	441.77	442.70
B2	435.96	435.02	435.96
B3	435.22	-	-
C1	432.06	430.95	423.63
C2	430.94	429.99	420.16
C3	430.61	429.45	423.47
C4	430.52	429.24	423.48
C6	430.52	429.25	423.60
C7	430.27	429.38	420.99
C8	430.15	429.62	425.57
C9	430.42	429.79	424.80
C10	432.26	431.25	425.97
A13	429.32	428.11	415.69
A17	429.33	428.28	415.09
A20	429.32	428.31	418.86
P13	429.31	428.28	423.29
P17	429.32	428.32	423.36
P20	429.32	428.35	422.36
S13	429.31	428.33	423.08
S20	429.30	428.45	422.28

VRTY, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY			
ZN.	ZHLAVÍ	TERÉN	DNO
K2	442.51	441.88	420.05
K3	442.65	441.96	420.81
DA117	427.00	425.66	401.28
DA120	427.00	426.16	414.30
DP117	426.38	425.58	421.53
DP120	426.94	426.24	420.45
DA217	426.50	425.89	409.13
DA220	426.83	426.23	412.31
DP217	426.58	425.82	420.63
DP220	426.79	426.34	421.71



Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV			
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBLNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ			
AKCE: VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ			
OBSAH: SITUACE - STÁVAJÍCÍ VRTY			

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111
Fax: 224 212 803
www.vdbd.cz

PROJEKT Č.: P 3389/24	ARCHIV Č.:
DATUM: 6 / 2024	STUPEŇ:
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO: 1:1000	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.1

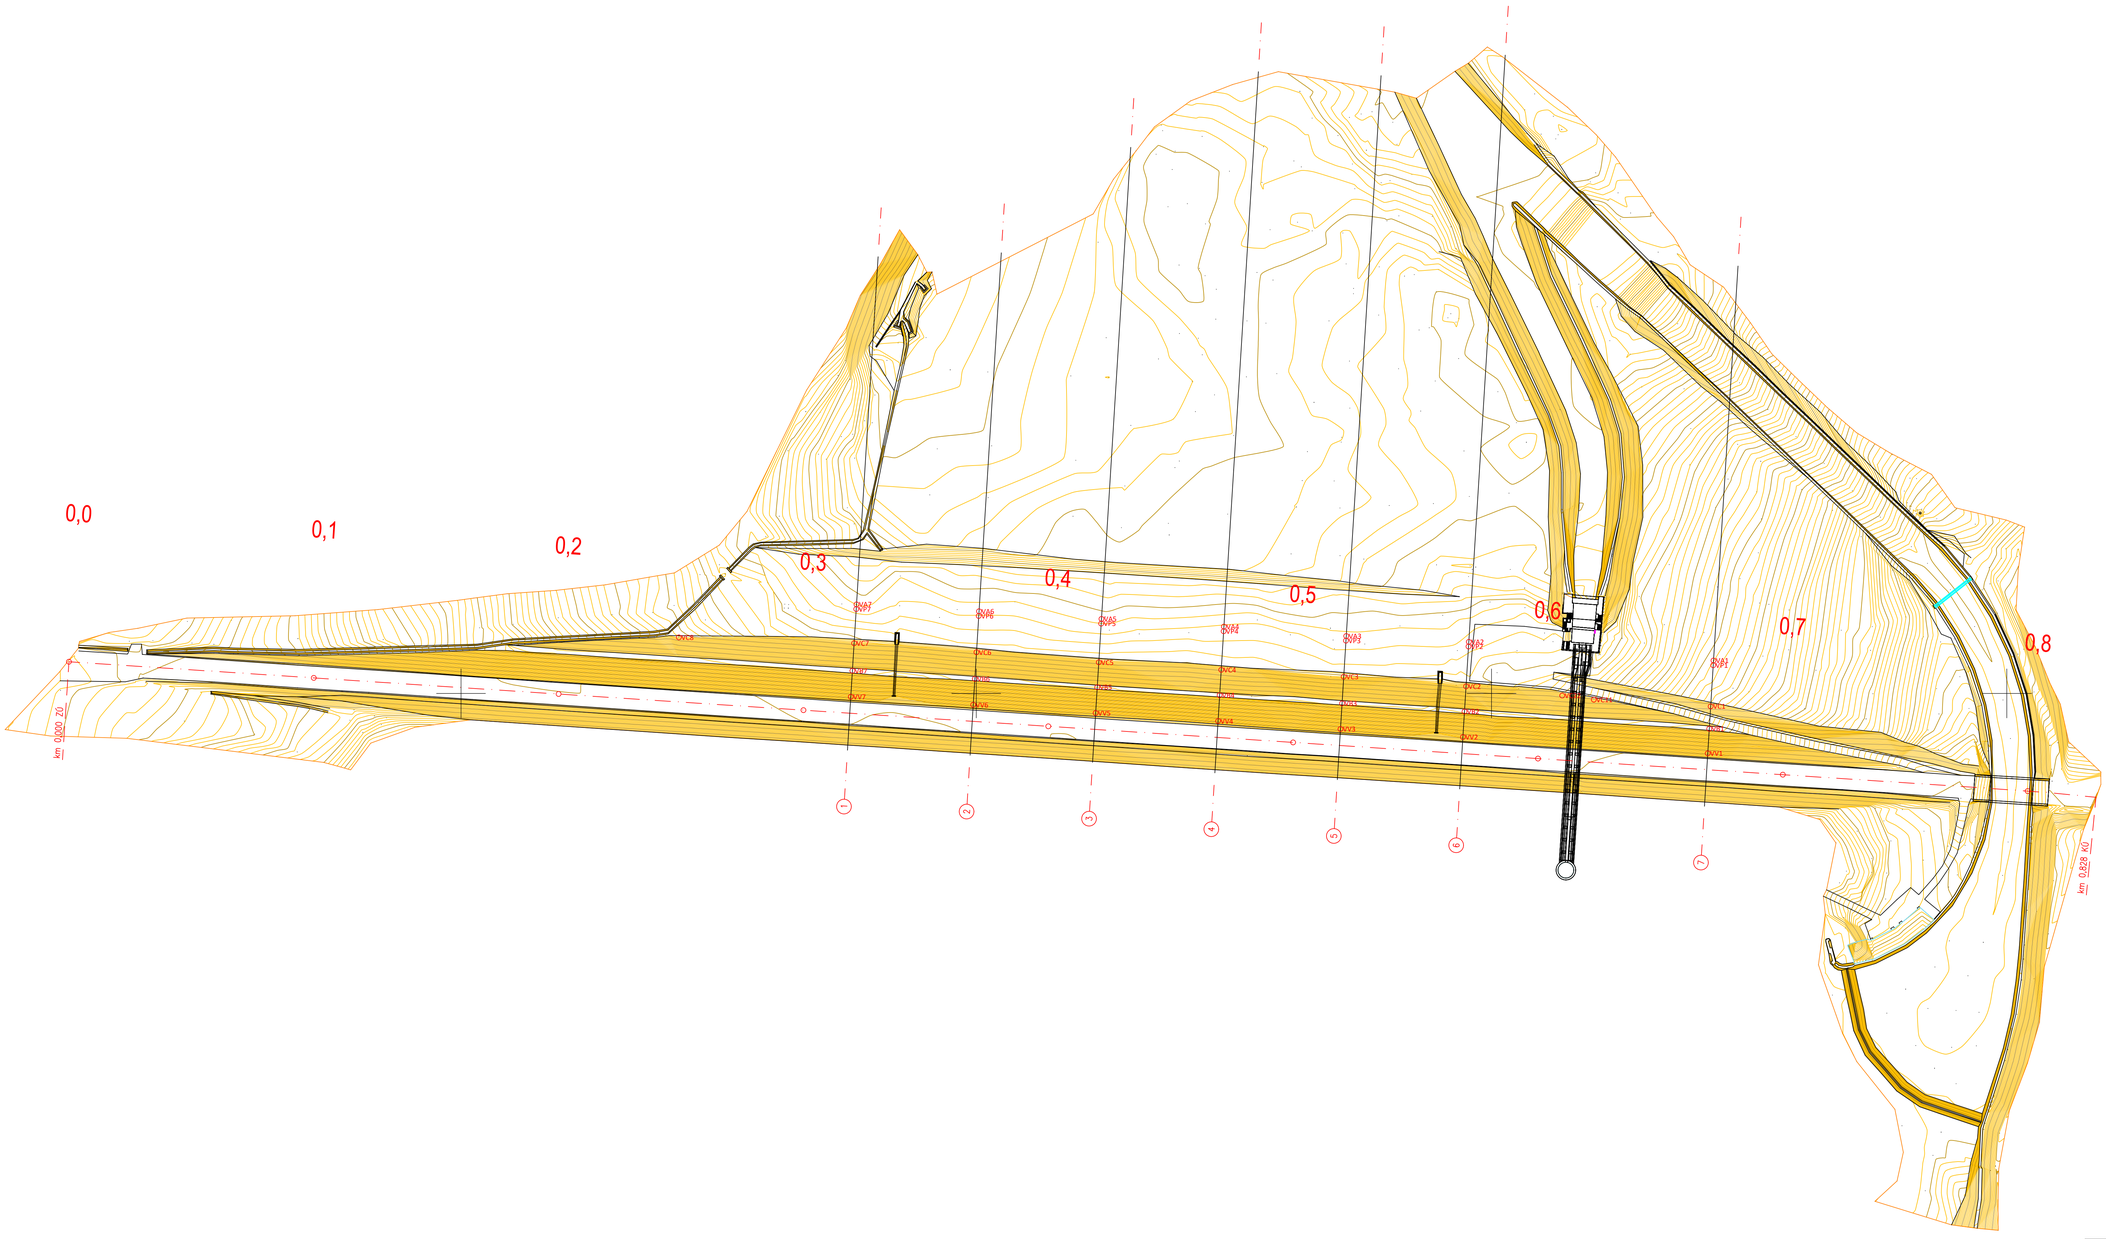

TABULKA VRTŮ

ZN.	X	Y	TERÉN	HLOUBKA	DNO
VV1	1022560.6	880368.3	441.78	18.78	423.00
VV2	1022554.0	880468.1	441.70	18.70	423.00
VV3	1022550.7	880518	441.63	18.63	423.00
VV4	1022547.5	880567.9	441.73	18.73	423.00
VV5	1022544.2	880617.8	441.80	18.80	423.00
VV6	1022540.8	880667.6	441.77	18.77	423.00
VV7	1022537.6	880717.5	441.71	18.71	423.00
VB1	1022550.6	880367.7	435.71	20.71	415.00
VB2	1022543.6	880467.4	435.34	20.34	415.00
VB3	1022540.3	880517.3	435.13	20.13	415.00
VB4	1022536.9	880567.2	435.09	20.09	415.00
VB5	1022533.7	880617.1	435.20	20.20	415.00
VB6	1022530.3	880667	435.30	20.30	415.00
VB7	1022527.0	880716.9	435.37	20.37	415.00
VC1	1022541.5	880367.1	433.51	10.51	423.00
VC11	1022538.7	880414.7	431.17	8.17	423.00
VC22	1022537.1	880427.6	430.66	7.66	423.00
VC2	1022533.3	880466.8	429.72	6.72	423.00
VC3	1022529.4	880516.6	429.15	6.15	423.00
VC4	1022526.6	880566.6	429.83	6.83	423.00
VC5	1022523.5	880616.5	429.62	6.62	423.00
VC6	1022519.4	880666.3	429.62	6.62	423.00
VC7	1022515.8	880716.2	429.68	6.68	423.00
VC8	1022513.4	880787.6	432.26	9.26	423.00
VP1	1022524.7	880366.1	432.25	9.25	423.00
VP2	1022517.1	880465.8	428.52	5.52	423.00
VP3	1022514.7	880515.7	428.31	5.31	423.00
VP4	1022510.9	880565.6	428.48	5.48	423.00
VP5	1022507.7	880615.5	428.21	5.21	423.00
VP6	1022504.6	880665.4	428.41	5.41	423.00
VP7	1022501.8	880715.3	428.31	5.31	423.00
VA1	1022522.8	880365.9	432.19	17.19	415.00
VA2	1022515.2	880465.7	428.48	13.48	415.00
VA3	1022512.8	880515.6	428.25	13.25	415.00
VA4	1022509.0	880565.5	428.43	13.43	415.00
VA5	1022505.8	880615.4	428.12	13.12	415.00
VA6	1022502.7	880665.3	428.34	13.34	415.00
VA7	1022499.9	880715.2	428.20	13.20	415.00

N

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV			
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBLNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ			
AKCE: VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ			
OBSAH: SITUACE - NOVÉ VRTY			

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 459 111
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

PROJEKT Č.: P 3389/24	ARCHIV Č.:
DATUM: 6 / 2024	STUPEŇ:
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO: 1:1000	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.2

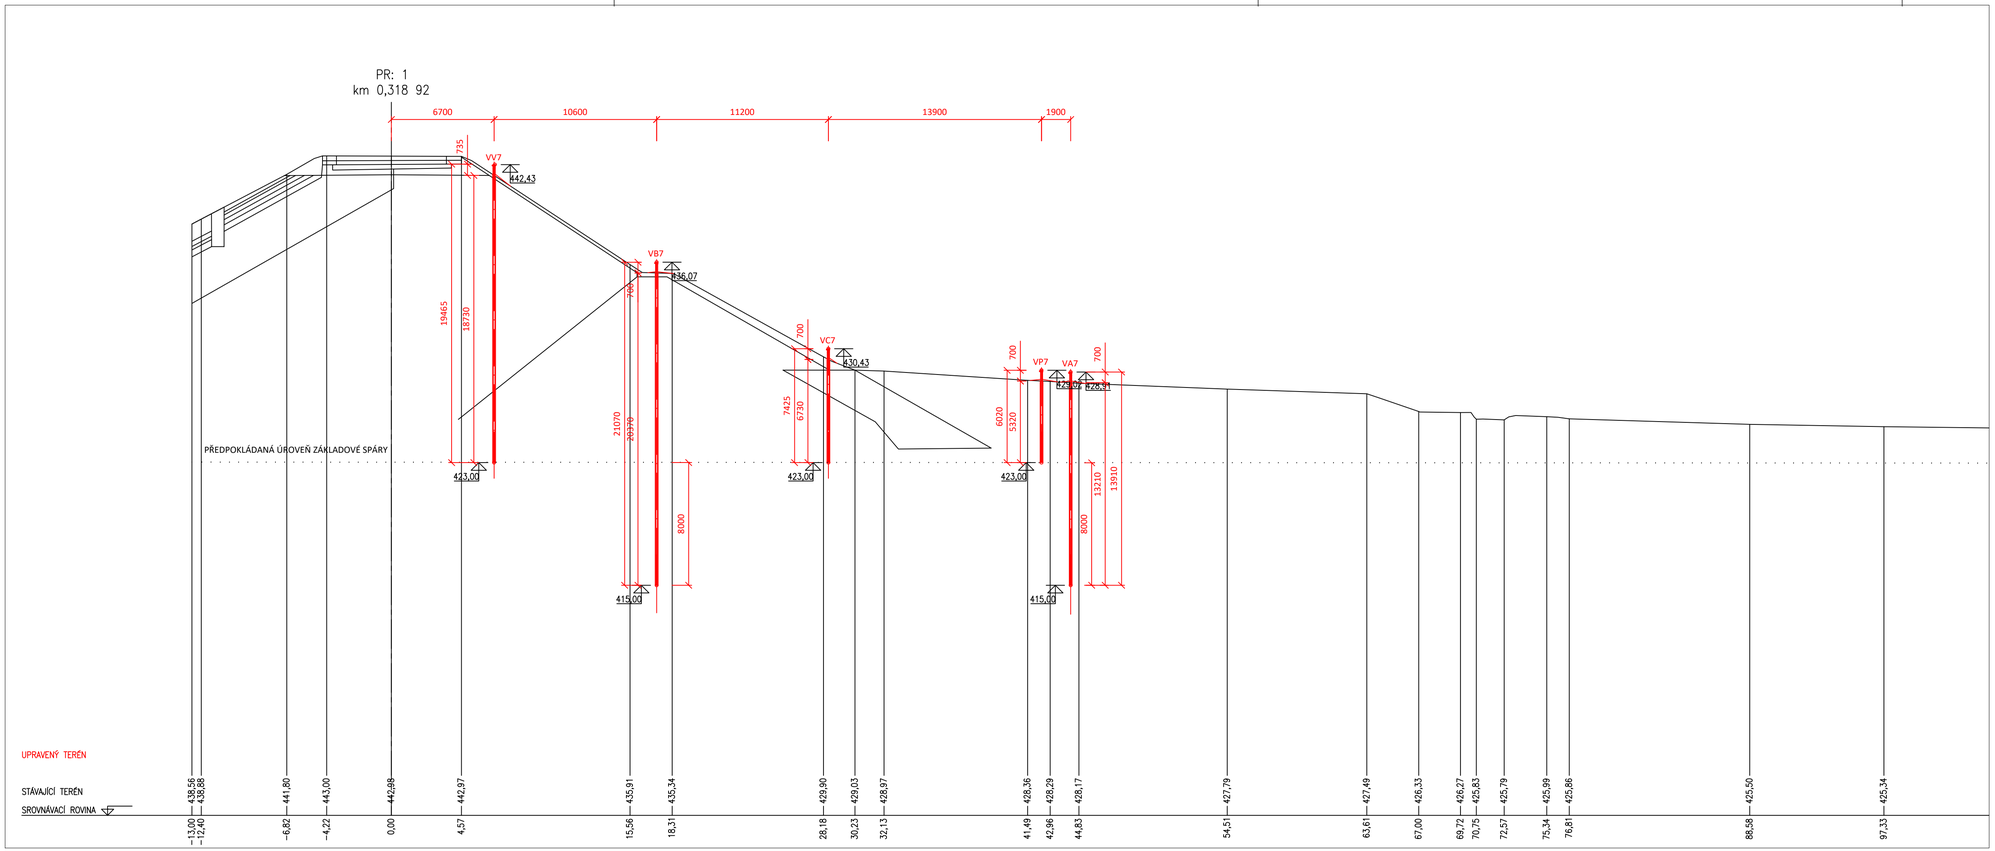

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 7

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.3

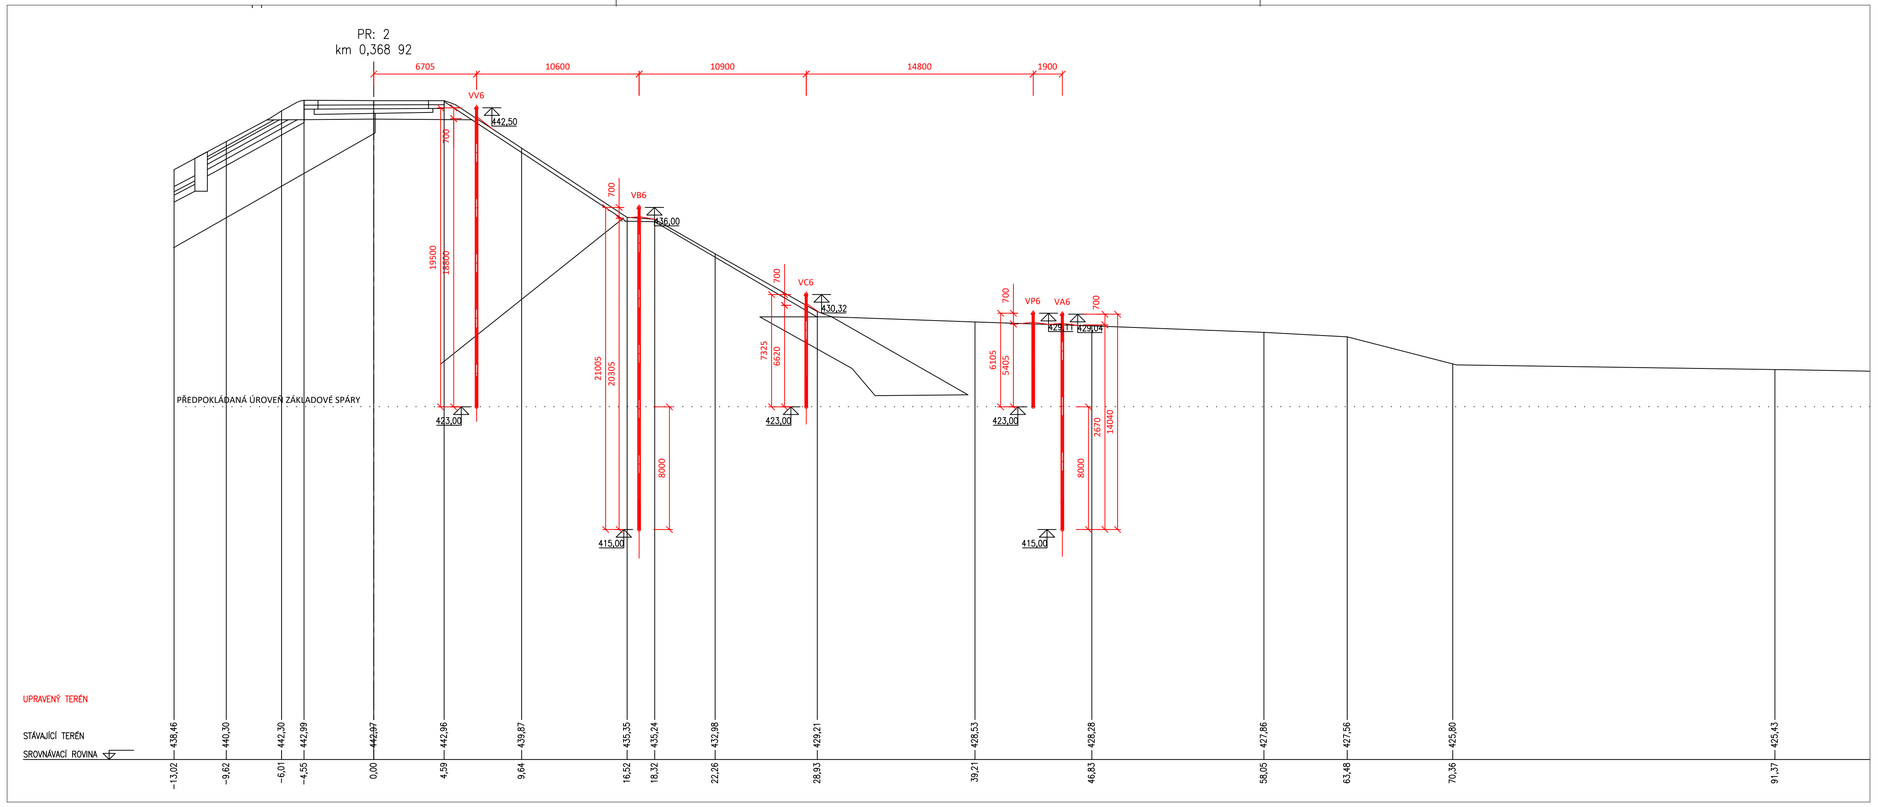

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111"
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV	
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ	
AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**	PROJEKT Č.: P 3389/24 — ARCHIVNÍ Č.:
	DATUM: 6 / 2024 — STUPEŇ:
OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 6	FORMÁT: — MĚŘÍTKO: 1:200 — ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.4

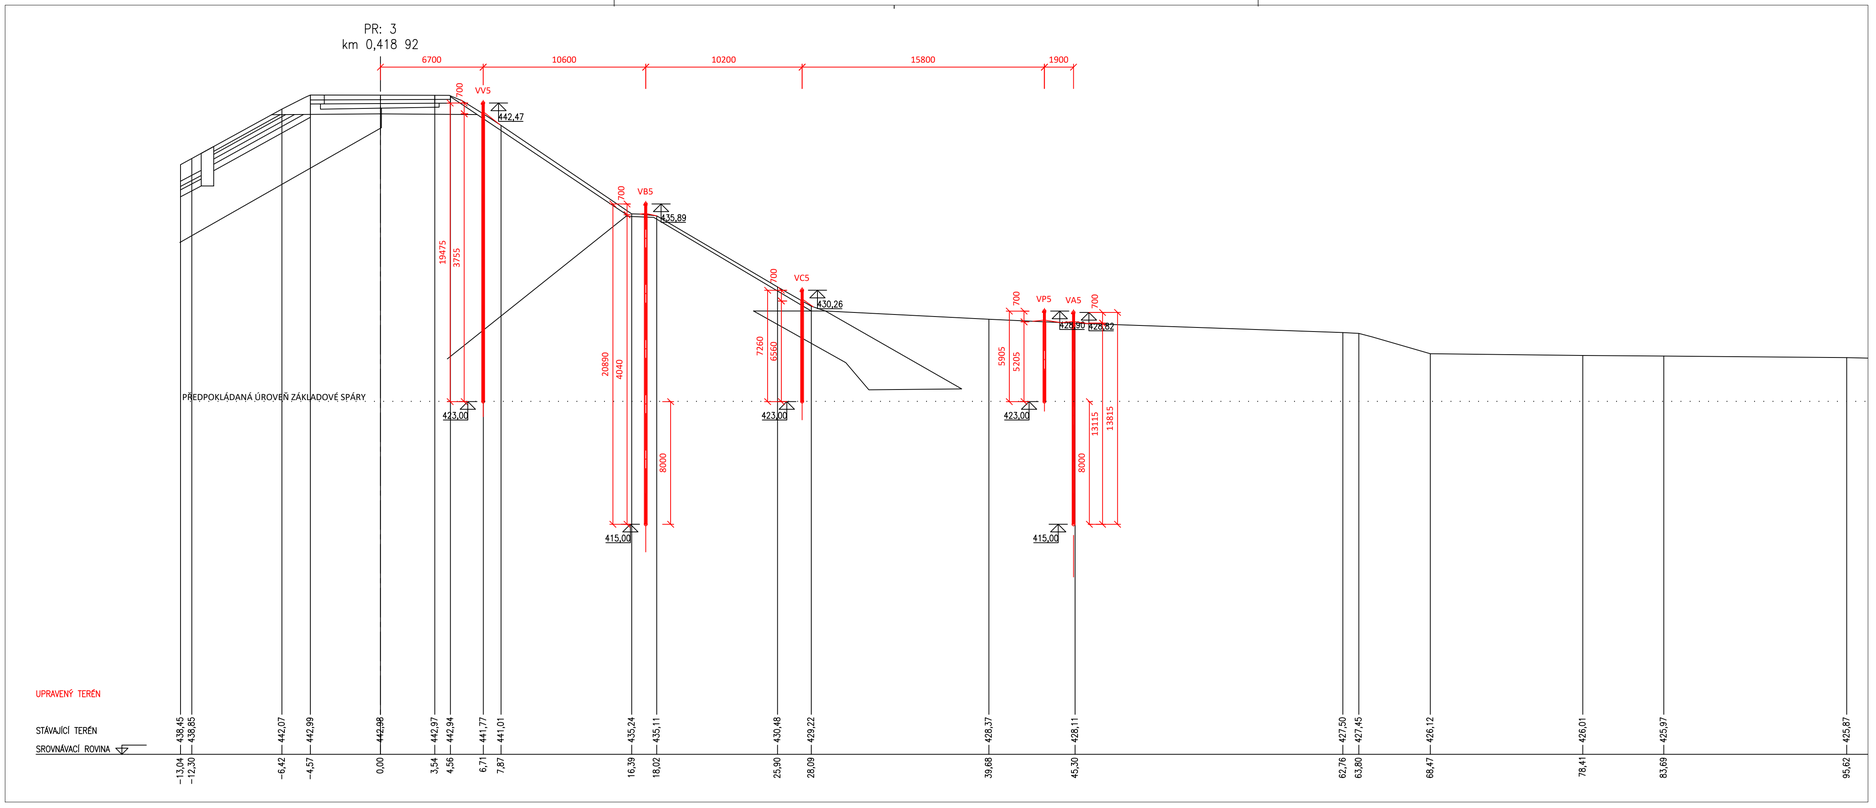

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 5

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.5

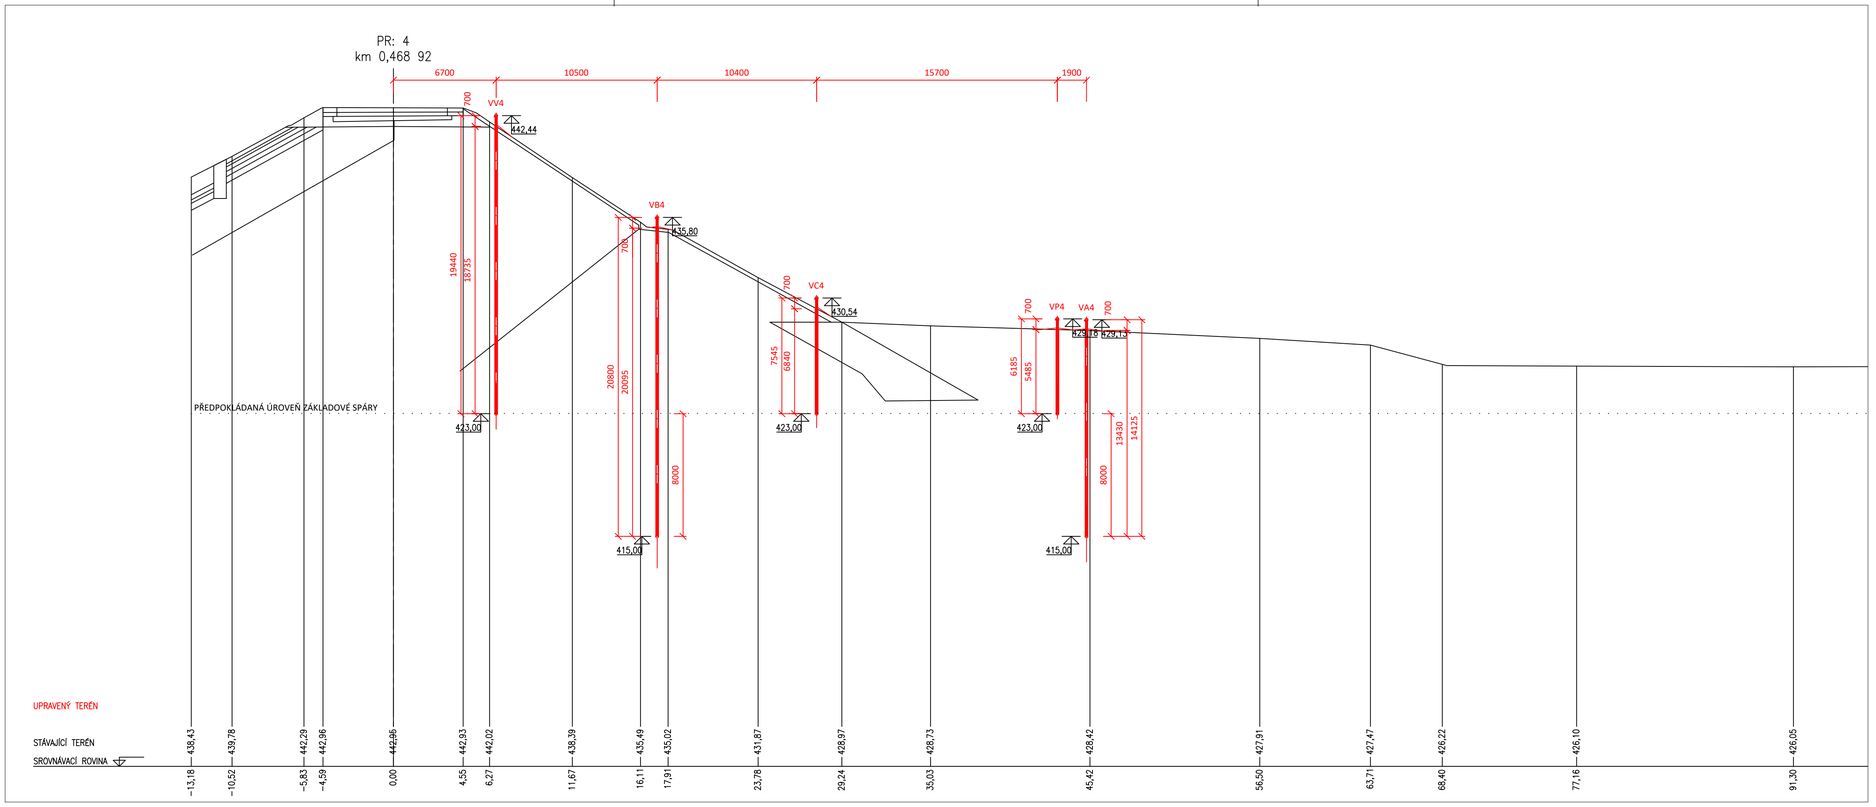

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV	
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ	
AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**	PROJEKT Č.: P 3389/24 — ARCHIVNÍ Č.:
	DATUM: 6 / 2024 — STUPEŇ:
	FORMÁT:
OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 4	MĚŘÍTKO: 1:200 — ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.6

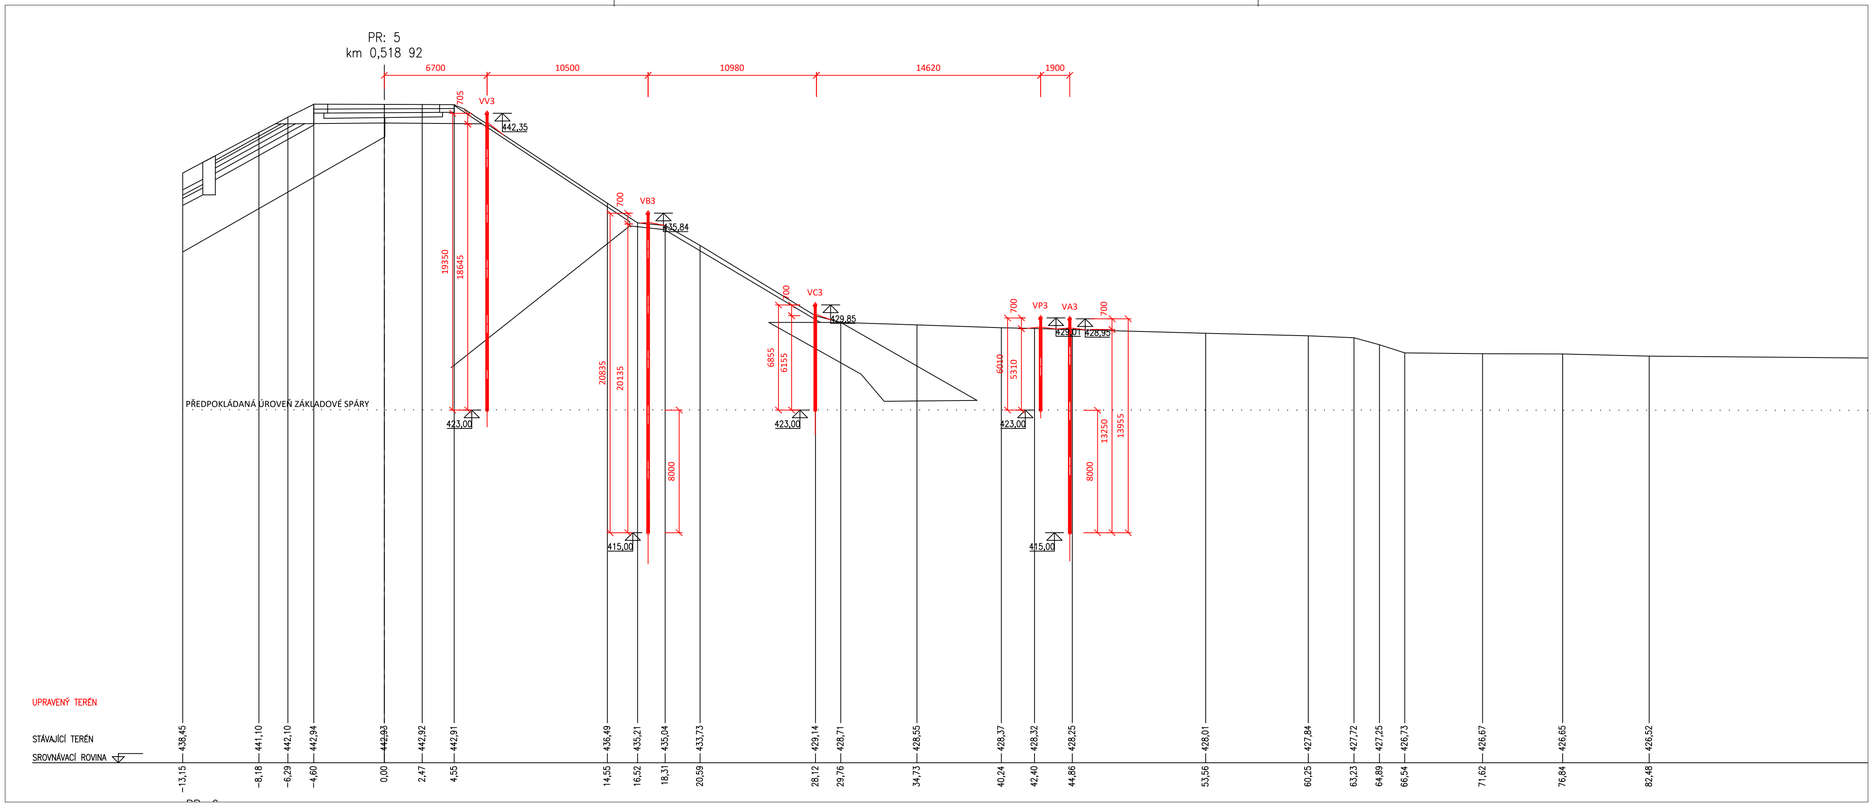

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 3

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.7

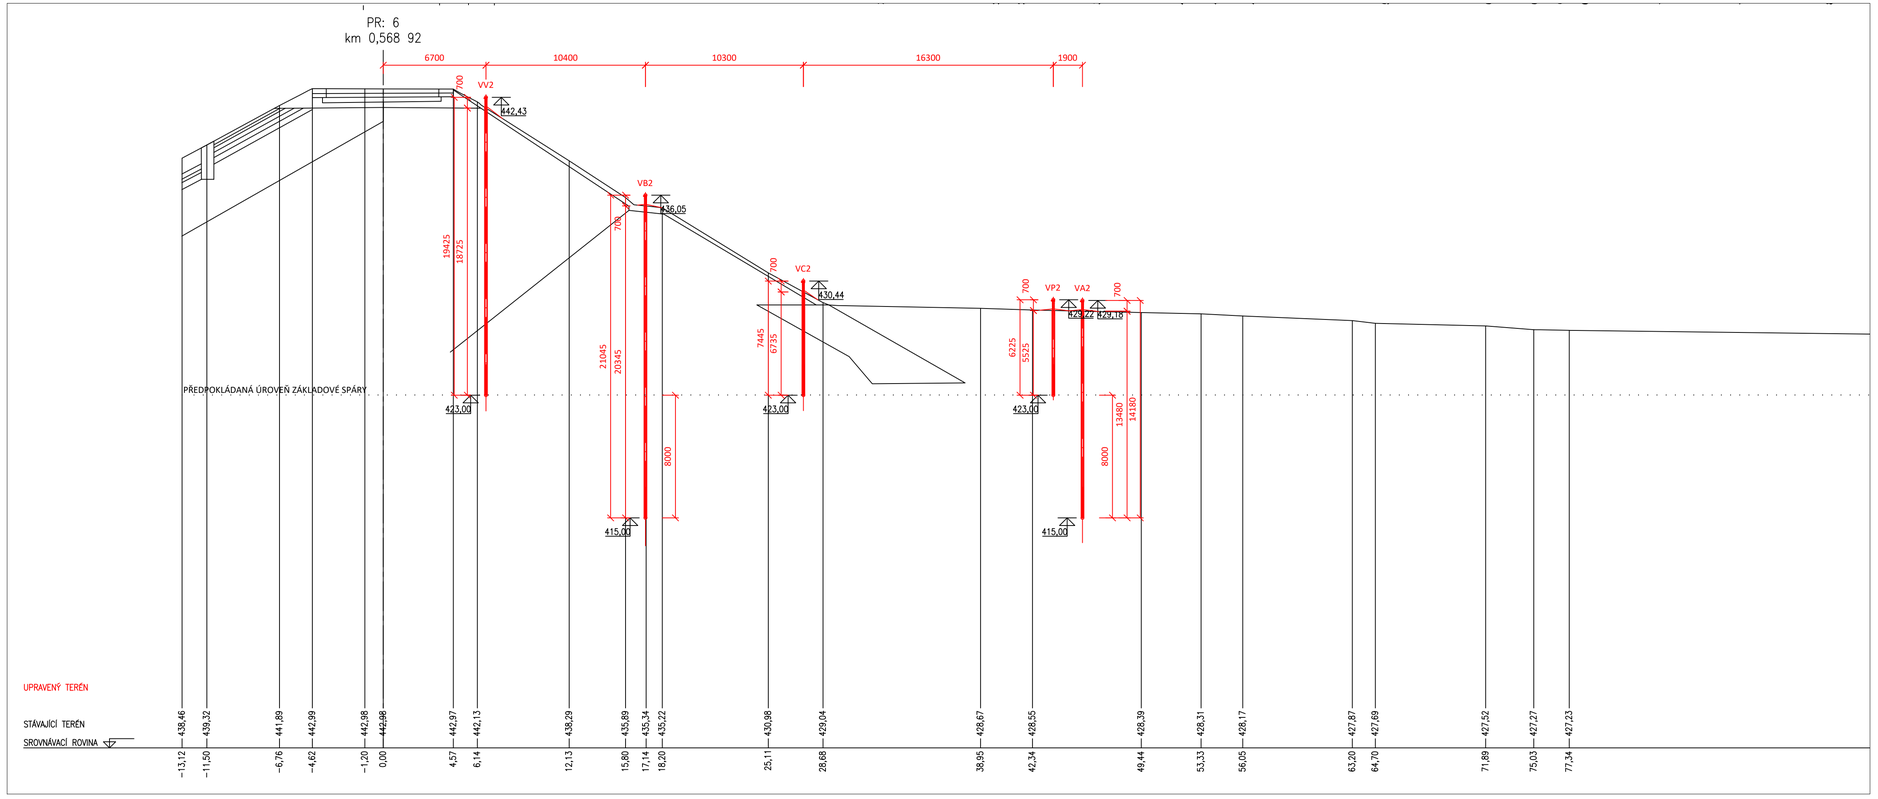

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 2

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.8

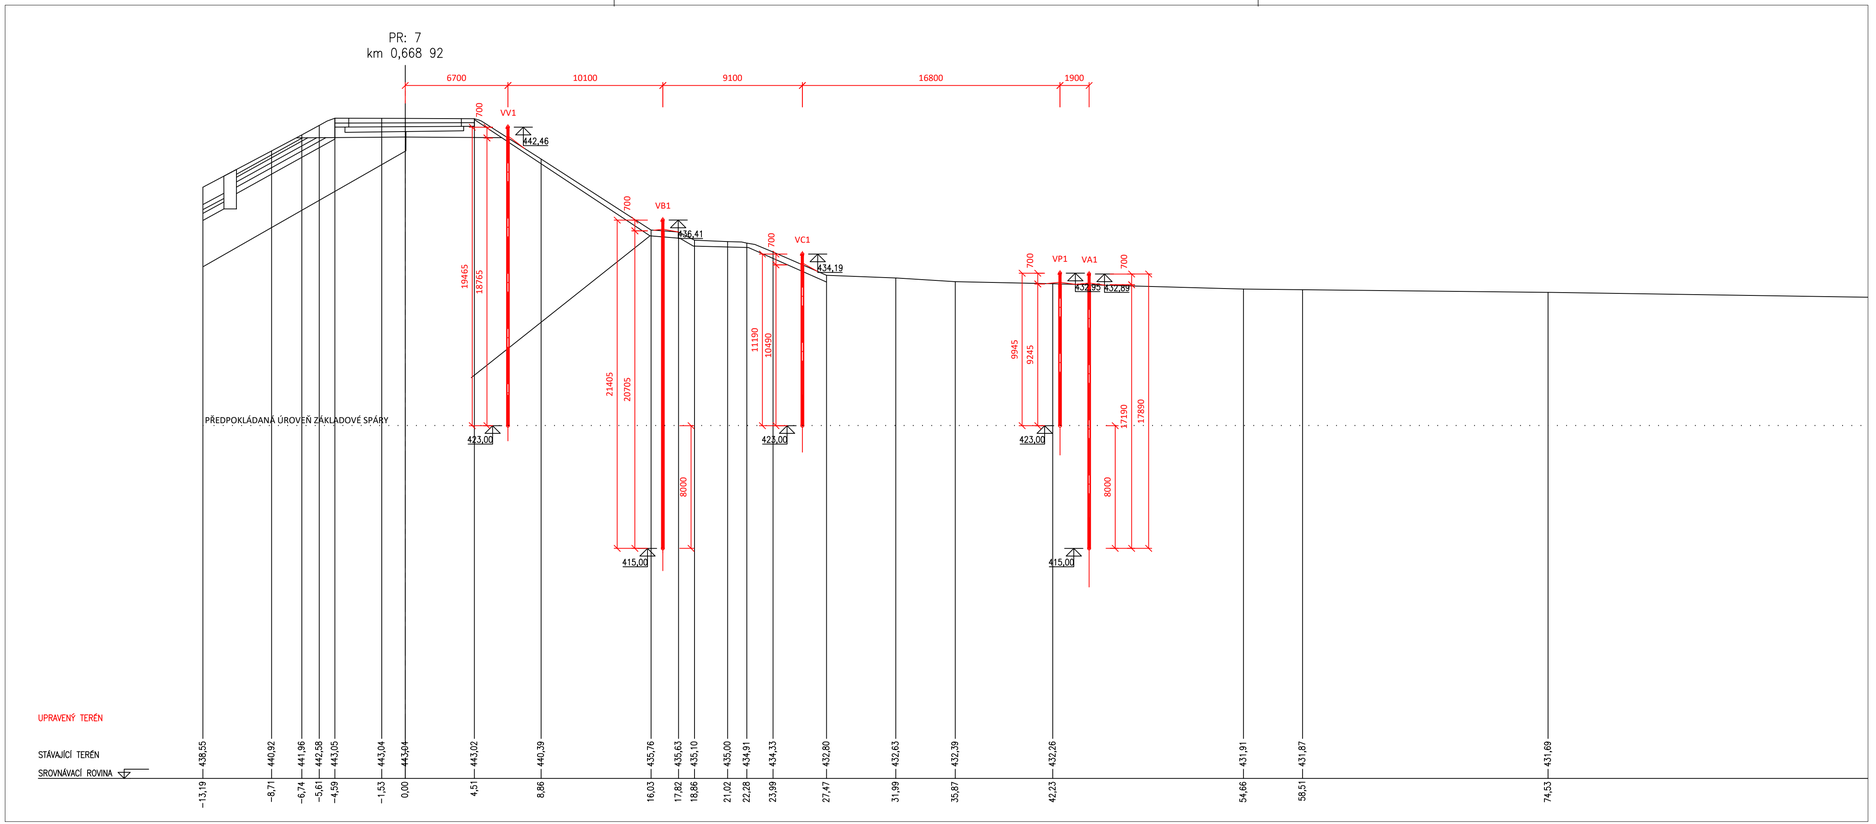

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

OBSAH: PROFIL VRTŮ Č. 1

MĚŘÍTKO: 1:200

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.9

POZOROVACÍ VRT
M 1:10

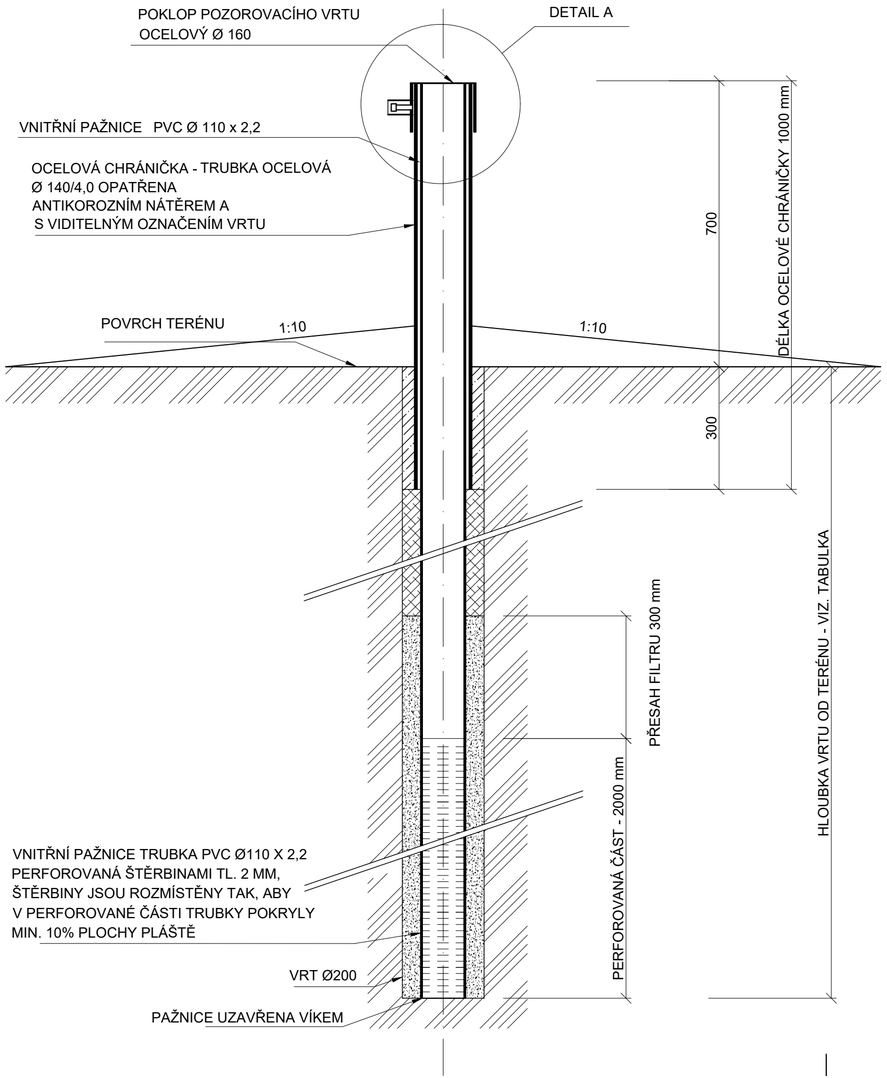

DETAIL A
M 1:2

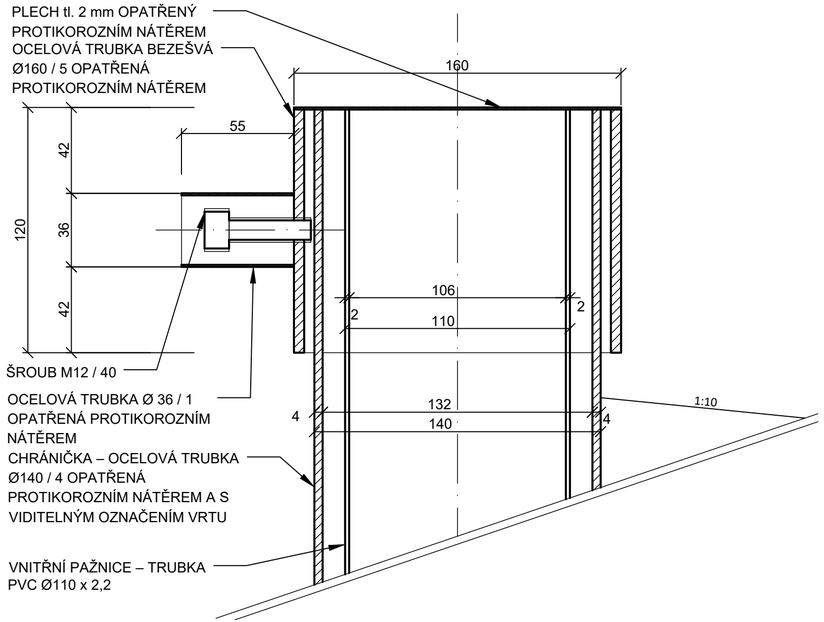

LEGENDA:

- BETON PROSTÝ C30/37
- ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- DRCENÉ KAMENIVEM FRAKCE 4 - 8 mm,
- PŮVODNÍ ZEMINA

TABULKA SOUŘADNIC A PARAMETRŮ VRTŮ

ZN.	X	Y	TERÉN	HLOUBKA	DNO
VV1	1022560.6	880368.3	441.78	18.78	423.00
VV2	1022554.0	880468.1	441.70	18.70	423.00
VV3	1022550.7	880518	441.63	18.63	423.00
VV4	1022547.5	880567.9	441.73	18.73	423.00
VV5	1022544.2	880617.8	441.80	18.80	423.00
VV6	1022540.8	880667.6	441.77	18.77	423.00
VV7	1022537.6	880717.5	441.71	18.71	423.00
VB1	1022550.6	880367.7	435.71	20.71	415.00
VB2	1022543.6	880467.4	435.34	20.34	415.00
VB3	1022540.3	880517.3	435.13	20.13	415.00
VB4	1022536.9	880567.2	435.09	20.09	415.00
VB5	1022533.7	880617.1	435.20	20.20	415.00
VB6	1022530.3	880667	435.30	20.30	415.00
VB7	1022527.0	880716.9	435.37	20.37	415.00
VC1	1022541.5	880367.1	433.51	10.51	423.00
VC11	1022538.7	880414.7	431.17	8.17	423.00
VC22	1022537.1	880427.6	430.66	7.66	423.00
VC2	1022533.3	880466.8	429.72	6.72	423.00
VC3	1022529.4	880516.6	429.15	6.15	423.00
VC4	1022526.6	880566.6	429.83	6.83	423.00
VC5	1022523.5	880616.5	429.62	6.62	423.00
VC6	1022519.4	880666.3	429.62	6.62	423.00
VC7	1022515.8	880716.2	429.68	6.68	423.00
VP1	1022524.7	880366.1	432.25	9.25	423.00
VP2	1022517.1	880465.8	428.52	5.52	423.00
VP3	1022514.7	880515.7	428.31	5.31	423.00
VP4	1022510.9	880565.6	428.48	5.48	423.00
VP5	1022507.7	880615.5	428.21	5.21	423.00
VP6	1022504.6	880665.4	428.41	5.41	423.00
VP7	1022501.8	880715.3	428.31	5.31	423.00
VA1	1022522.8	880365.9	432.19	17.19	415.00
VA2	1022515.2	880465.7	428.48	13.48	415.00
VA3	1022512.8	880515.6	428.25	13.25	415.00
VA4	1022509.0	880565.5	428.43	13.43	415.00
VA5	1022505.8	880615.4	428.12	13.12	415.00
VA6	1022502.7	880665.3	428.34	13.34	415.00
VA7	1022499.9	880715.2	428.20	13.20	415.00

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ING. PAVEL PÁNA	ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24 | ARCHIVNÍ Č.:

DATUM: 6 / 2024 | STUPEŇ:

FORMÁT:

OBSAH: CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO: | ČÍSLO PŘÍLOHY: 10

Podrobný podélný profil: PODÉLNÝ PROFIL HRÁZE - GEOLOGIE M 1:100/1000
Rozsah: km 0,00000 - km 0,82797

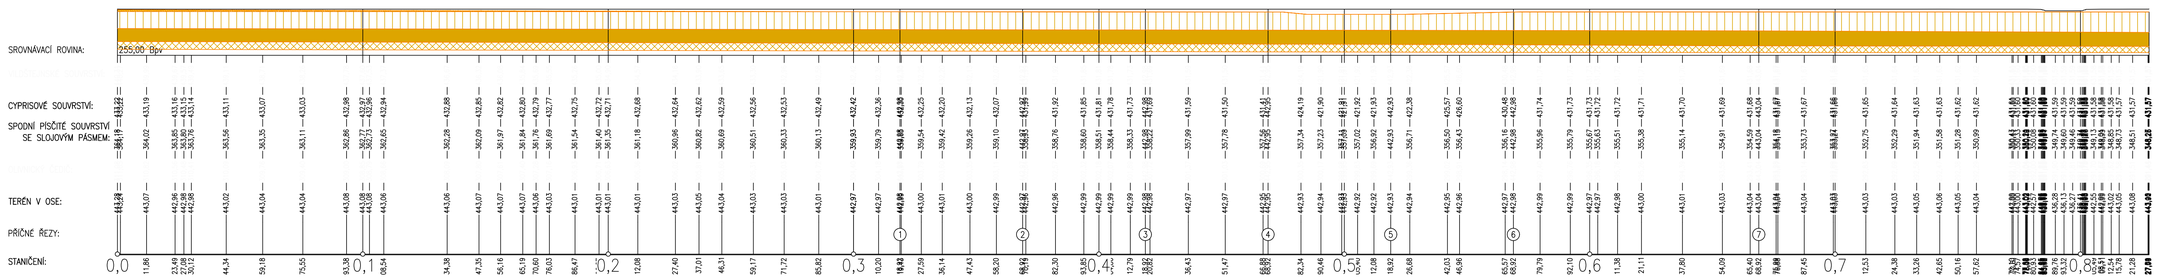

VILDŠTĚJNSKÉ SOUVRSTVÍ
CYPRISOVÉ SOUVRSTVÍ
SPODNÍ PÍSČITÉ SOUVRSTVÍ SE SLOJOVÝM PÁSMEM
OLIVNICKÝ ČEDIČ
ALUVIUM

Výškový systém: Bpv

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 418 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV

MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ

AKCE: **VD JESENICE - OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ**

PROJEKT Č.: P 3389/24
ARCHIV Č.:
DATUM: 6 / 2024
STUPEŇ:
FORMÁT:

OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL - GEOLOGIE

MĚŘÍTKO: 1:200
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2.11

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 208615/24 **Číslo žádosti: 0124 725 744 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	VD Jesenice ? Obnova kontrolních vrtů	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
Stavebník	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 43003	
Zájmové území	Okres	Cheb
	Obec	Cheb, Odrava
	Kat. území / č. parcely	Dřenice u Chebu; Obilná
Platnost Vyjádření	**8. 7. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

(II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí**, **aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

(III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 208615/24 Číslo žádosti: 0124 725 744

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 8. 7. 2024.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 208615/24 Číslo žádosti: 0124 725 744

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 8. 7. 2024 pod č.j 208615/24;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 800 630 630.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 208615/24 Číslo žádosti: 0124 725 744

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

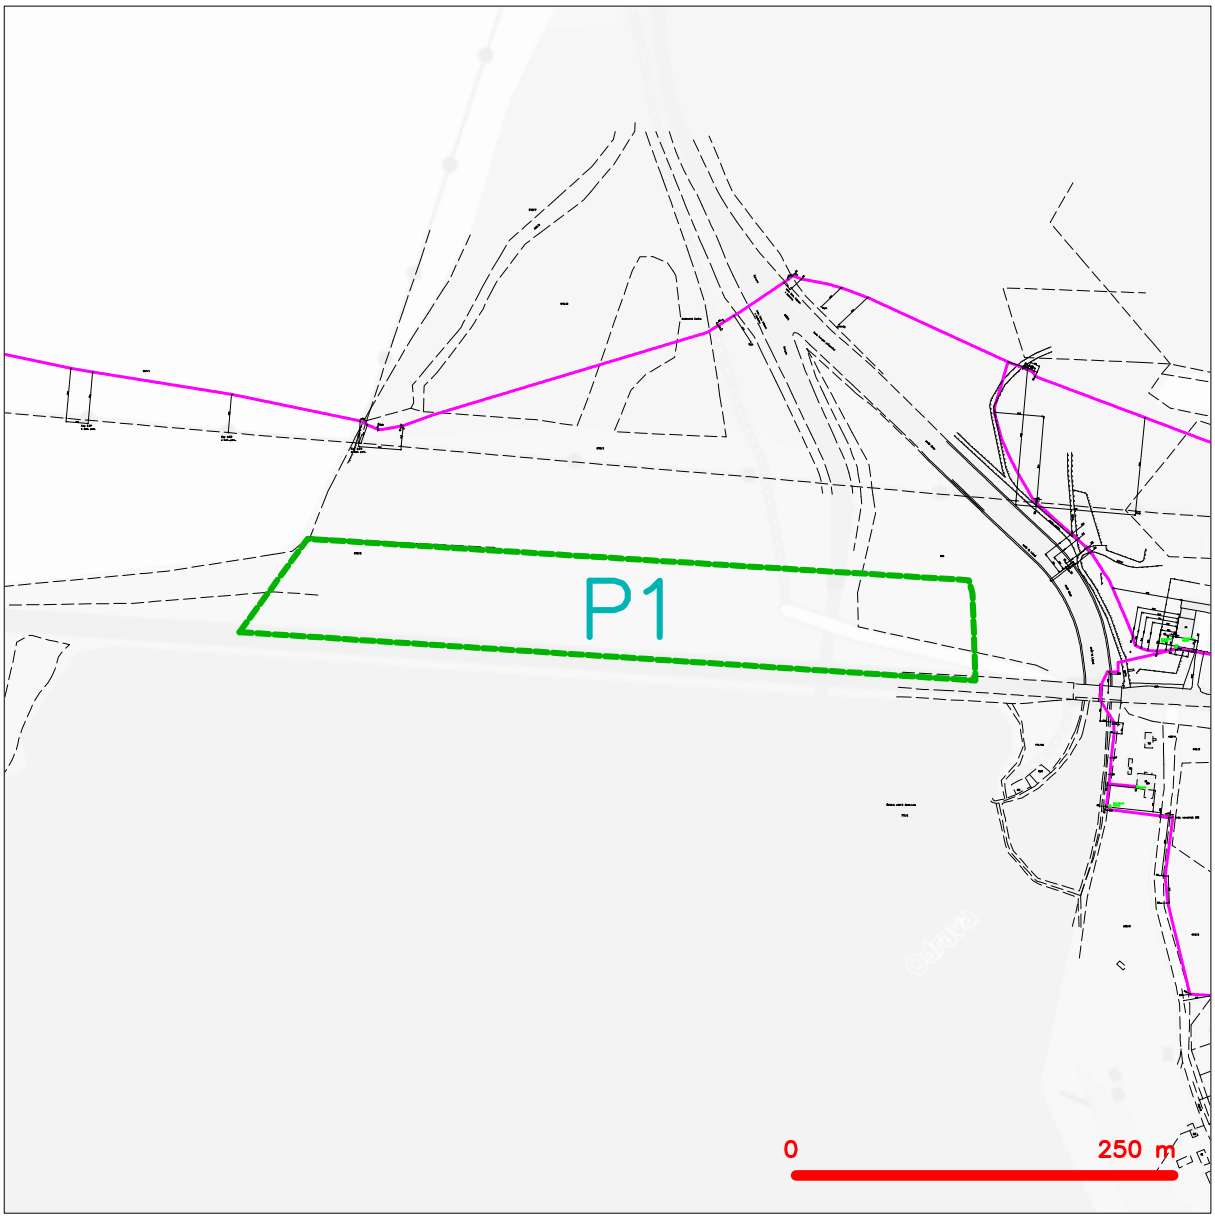

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

R4P:100 ReqType:Q ReqExtID:0018451154 ProcesID:CS-20240711T152839-0001 DocExtID:0000000074395492 BOID:001A4A1A12031EDF8FF12F8144A894843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0010390271 DocID:0010505619 16 IA:18\cw00824p2ia1-8633851 Ver:X791D256 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV., PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D35

DISTRIBUCE

D0000000102173356807

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

NAŠE ZNAČKA
001150310904

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 11. 7. 2024

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 11. 7. 2024 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Obilná, Dřenice u Chebu vedená pod názvem “VD Jesenice - obnova kontrolních vrtů“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **TS, vVN** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1) Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činní od krajního vodiče vedení na obě strany u stávající distribuční soustavy VN 7 metrů (resp. 10 m metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 m. Jakákoliv část stavby bude vzdálena od nejbližšího krajního vodiče nadzemního vedení minimálně 5 m. Od příhradových stožárů a opěrných bodů bude stavba vzdálena min. 8,5 m ve všech směrech. Zvýšená bezpečnost bude provedena, podle PNE 3333 01 ed. 3. pokud to technické podmínky vyžadují. V případě zjištění, že není možné provést stavbu z důvodu výše uvedených vzdáleností, je nutné kontaktovat společnost ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Správa energetického majetku a dohodnout další postup.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0018451154 ProcesID:CS-20240711T152839-0001 DocExtID:00000000074395492 BOID:001A4A1A12031EDF8FF12F8144A894843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0010390271 DocID:0010505619 16 IA:18\cw00824p2ia1-8633851 Ver:X791D256 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D35

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

D0000000102173356807

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0018451208 ProcesID:CS-20240711T153115-0001 DocExtID:0000000074395546 BOID:001A4A1A12031EDF8FF13B2053584843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010390271 DocID:0010505619 77 IA:78\cw00825p2ia2-2576568 Ver:X791D256 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV, PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

DISTRIBUCE

D0000000102173360305

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

NAŠE ZNAČKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001150310353	Plzeň / 11. 7. 2024

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 11. 7. 2024 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Obilná, Dřenice u Chebu vedené pod názvem „VD Jesenice - obnova kontrolních vrtů“ se nachází zařízení **TS, vVN** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1) Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činní od krajního vodiče vedení na obě strany u stávající distribuční soustavy VN 7 metrů (resp. 10 m metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 m. Jakákoliv část stavby bude vzdálena od nejbližšího krajního vodiče nadzemního vedení minimálně 5 m. Od příhradových stožárů a opěrných bodů bude stavba vzdálena min. 8,5 m ve všech směrech. Zvýšená bezpečnost bude provedena, podle PNE 3333 01 ed. 3. pokud to technické podmínky vyžadují. V případě zjištění, že není možné provést stavbu z důvodu výše uvedených vzdáleností, je nutné kontaktovat společnost ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Správa energetického majetku a dohodnout další postup.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0018451208 ProcesID:CS-20240711T153115-0001 DocExtID:000000074395546 BOID:001A4A1A12031EDF8FF13B2053584843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010390271 DocID:0010505619 77 IA:78\cw00825p2ia2-2576568 Ver:X791D256 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV., PageCounter: 2 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

D0000000010217336030S

DISTRIBUCE

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0018451208 ProcesID:CS-20240711T153115-0001 DocExtID:0000000074395546 BOID:001A4A1A12031EDF8FF13B2053584843
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010390271 DocID:0010505619 77 IA:781\cw00825p2ia2-2576568 Ver:X791D256 QUICK str:3 lst:2
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 3 owerflow 0 Marketing: Popis0: D42

D0000000102173360305

CHEVAK a.s.
Kvalita z kohoutku

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Svatava Stehlíková
Hybernská 1617/40
11000 Praha

Váš dopis:	Naše značka:	Vyřizuje/linka:	V Chebu dne:
		Ing. Eva Marešová/354 414 220 maresova@chevak.cz	16.07.2024

Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20241218

Název stavby: VD Jesenice – pozorovací vrty

Místo stavby: k.ú. Dřenice u Chebu, st.p.č. 703, st.63, 591 k.ú. Obilná

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

Popis stavby dle předložené PD:

Účelem navrhované stavby jsou pozorovací vrty na VD Jesenice k provádění technickobezpečnostního dohledu, tj. zjišťování technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch vodního díla. Vrty slouží k pozorování výšky hladiny podzemních a průsakových vod. Bude odstraněno 22 stávajících vrtů. Na jejich zasypání bude třeba cca 8 m^3 drceného kameniva frakce 4/8 mm a 2 m^3 betonu C16/20-XC2-F2.

V rámci obnovení pozorovacích vrtů budou odstraněny stávající pozorovací vrty ze vzdušní strany tělesa hráze a přitěžovací lavice. Stávající vrty budou nahrazeny novými pozorovacími vrty uspořádanými do 7 profilů kolmých na korunu hráze. V každém profilu je navrženo 5 vrtů, 3 vrty jsou navrženy do úrovně základové spáry (vzdušní hrana koruny hráze – VV, pata tělesa hráze – VC, přitěžovací lavice – VP) a 2 vrty do podloží hráze (lavice - VB, přitěžovací lavice - VA). Kromě vrtů v sedmi navržených profilech jsou obnoveny také 3 samostatné vrty v patě tělesa hráze, dva z každé strany chodby (VC11 a VC22) a jeden při levém úžlabí (VC10).

Zájmové území stavby leží v ochranném pásmu vodních zdrojů Nebanice II. stupně, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy MěÚ Cheb, odboru stavebního a životního prostředí, č.j. MUCH 32692/2021 ze dne 30.4.2021

CHEVAK Cheb, a.s. souhlasí s vydáním s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- termín provádění prací bude předem telefonicky oznámen vedoucímu úpravny vody Nebanice/ M. Lázně (p. Dick, tel. 739 543 451, p. Fictum, tel. 739 543 417)
- pohonné hmoty potřebné pro provoz mechanizace lze přepravovat pouze v originálních (dvouplášťových) nádobách k tomu určených, zabezpečených proti úniku v množství potřebném maximálně na 3 dny práce stroje, přeprava a skladování většího množství je možná pouze mimo ochranné pásmo; jakákoliv manipulace s pohonnými hmotami (přelévání, čerpání) se může provádět pouze mimo ochranné pásmo, vyjma dotankování stroje při práci v ochranném pásmu; dotankování v

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
telefon: +420 354 414 200
e-mail: chevak@chevak.cz

IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Bankovní spojení: KB 14102331/0100
OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367,
datum zápisu 01. 01. 1994

Dodávka pitné vody
Odvádění a čištění odpadních vod
Servis a poradenské služby
www.chevak.cz

OP bude zabezpečeno proti okapu pohonných hmot do terénu (záchytné úkapové vany), pro případ úniku ropných látek musí být na pracovišti k dispozici vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek)

- při manipulaci s pohonnými a provozními hmotami, nebo s jinými látkami škodlivými vodám (např. ropné látky) používanými při provozu mechanizačních a dopravních prostředků nebo s materiály obsahujícími tyto látky, musí být prostor/zařízení zabezpečen proti jejich úniku (záchytné úkapové vany); na pracovišti musí být trvale k dispozici vhodné sorpční hmoty (Vapex)
- případné úniky látek škodlivých vodám v zájmovém území stavby do terénu musí být ihned ohlášeny na CHEVAK Cheb, a.s. (poruchová a havarijní služba – tel. 354 597 111, 739 543 471)
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Ing. Eva Marešová
referent vodorozvoje

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
telefon: +420 354 414 200
e-mail: chevak@chevak.cz

IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Bankovní spojení: KB 14102331/0100
OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367,
datum zápisu 01. 01. 1994

Dodávka pitné vody
Odvádění a čištění odpadních vod
Servis a poradenské služby
www.chevak.cz

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

MVCRX080MD99
prvotní identifikátor

odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-104511-4/OSM-2024

Praha 17. července 2024
Přílohy: 0

VODNÍ DÍLA-TBD, a. s.,
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1 – Nové Město

Jesenice - VODNÍ DÍLA-TBD, a. s., - VD Jesenice - Obnova vrtů v k. ú. Dřenice u Chebu a Obilná - stanovisko

Odbor správy majetku Ministerstva vnitra obdržel Vaši žádost o stanovisko k akci **„Jesenice - VD Jesenice - Obnova vrtů v k. ú. Dřenice u Chebu a Obilná“.**

Protože výše uváděná stavba bude realizována na pozemcích, na kterých neevidujeme z našeho pohledu žádný majetek ve vlastnictví České republiky a v příslušnosti hospodaření Ministerstva vnitra, nemáme k dané výstavbě z hlediska vlastníka žádné připomínky.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., posoudila stavbu z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility s elektronickými (resp. radiokomunikačními) zařízeními Ministerstva vnitra. Plánovaná stavba se nachází mimo vymezené území pro bezpečnost státu ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, resp. ve smyslu § 36 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v dostatečné vzdálenosti od elektronických zařízení Ministerstva vnitra, jejichž činnost nemůže negativně ovlivnit, a proto vydáváme

souhlasné stanovisko.

Případný kontakt s podzemními sítěmi Policie České republiky (PČR) je nutno projednat s místně příslušným odborem informačních a komunikačních technologií (OIKT) PČR.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, stejně jako pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem žádosti.

Toto stanovisko **platí jeden rok ode dne jeho vydání.**

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku
v z.
Mgr. Josef Vodička
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Jiří Kružík
tel. č.: 974 849 362
e-mail: jiri.kruzik@mvcr.cz

Elektronický podpis: 17.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Josef Vodička
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 8.8.2024 13:23 +02:00

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

odbor informačních a komunikačních technologií

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPK-60766-2/ČJ-2024-1900IT

Sokolov 19. července 2024
Počet stran: 1

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40
Nové Město
110 00 Praha 1

„VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“ - stanovisko PČR k projektové dokumentaci

na základě Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby sdělujeme po prostudování přiložené dokumentace následující:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje nemá v dotčené oblasti ani nejbližším okolí ve vlastnictví žádné nadzemní ani podzemní sítě a proto nemáme k dané výstavbě z hlediska vlastníka žádné připomínky a vydáváme

souhlasné stanovisko

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, stejně jako pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem žádosti.

Toto stanovisko platí **jeden rok ode dne jeho vydání**

plk. Ing. Luboš Kuna
vedoucí odboru

Jednoty 1773
356 15 Sokolov

Tel.: 974 361 279
E-mail: krpk.podatelna@pcr.cz
ID DS: upshp5u

Ing. Luboš Kuna
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 19.07.2024 11:18:45

DATOVÉ SCHRÁNKY

Doručenka datové zprávy

Předmět:	„VD Jesenice – Obnova kontrolních vrtů“ - žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
ID zprávy:	1383382767
Typ zprávy:	Veřejná datová zpráva
Stav zprávy:	Doručená
Datum a čas doručení:	9. 7. 2024 v 13:44:22

Odesílatel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, Nové Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky:	yu8gxtd
Typ schránky:	Právnická osoba
Odesílající osoba:	Pověřená osoba

Adresát:	Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky:	hjyaavk
Typ schránky:	Orgán veřejné moci

Zmocnění:	Nezadáno
Naše čís. jednací:	Nezadáno
Naše spisová zn.:	OP15718/24
Vaše čís. jednací:	Nezadáno
Vaše spisová zn.:	Nezadáno
K rukám:	Nezadáno
Do vlastních rukou:	Ne

Události zprávy:

9. 7. 2024 v 13:27:53	EV0: Datová zpráva byla podána.
9. 7. 2024 v 13:27:53	EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
9. 7. 2024 v 13:44:22	EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 53524/24 **Číslo žádosti: 0124 566 136 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	VD Jesenice ? pozorovací vrty	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.	
Stavebník	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 43003	
Zájmové území	Okres	Cheb
	Obec	Cheb, Odrava, Tuřany
	Kat. území / č. parcely	Dřenice u Chebu; Obilná; Lipoltov
Platnost Vyjádření		**21. 2. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 53524/24 Číslo žádosti: 0124 566 136

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 21. 2. 2024.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 53524/24 Číslo žádosti: 0124 566 136

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 2. 2024 pod č.j 53524/24;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 53524/24 Číslo žádosti: 0124 566 136

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063

kontakt: Rostislav Králíček , mobil 602 413 059 , e-mail : rostislav.kralicek@cetin.cz obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 53524/24 Číslo žádosti: 0124 566 136

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

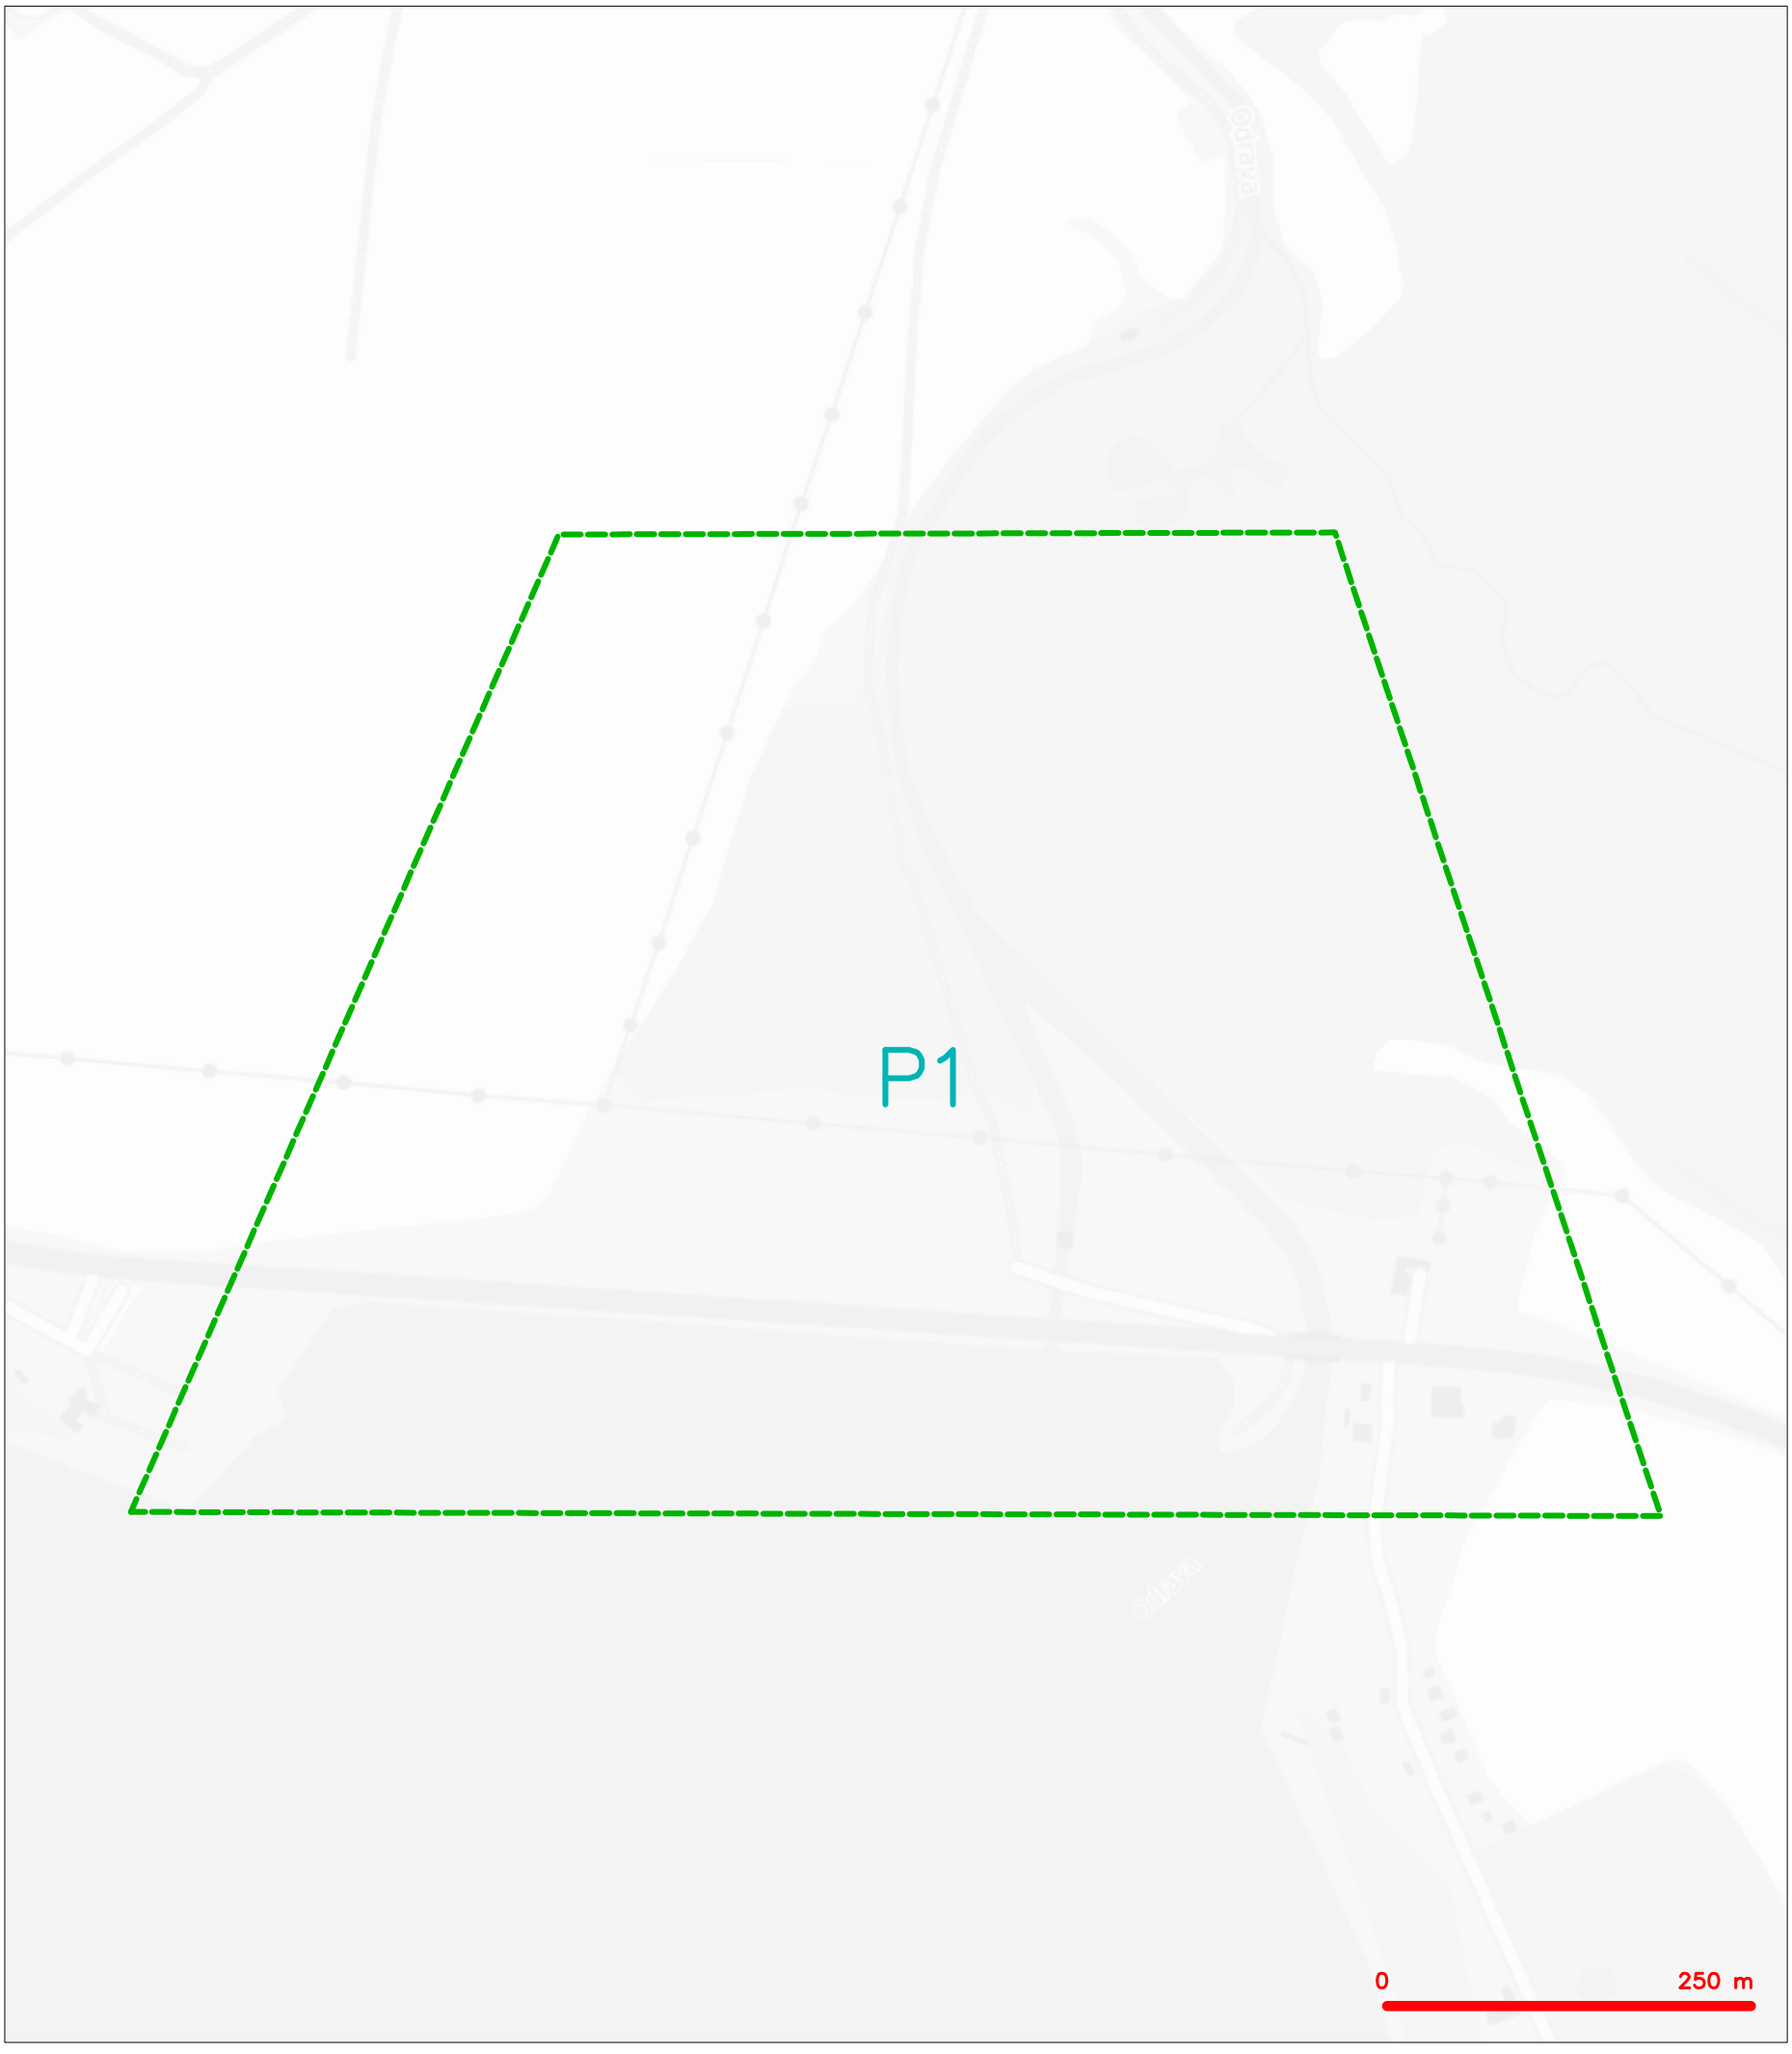

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

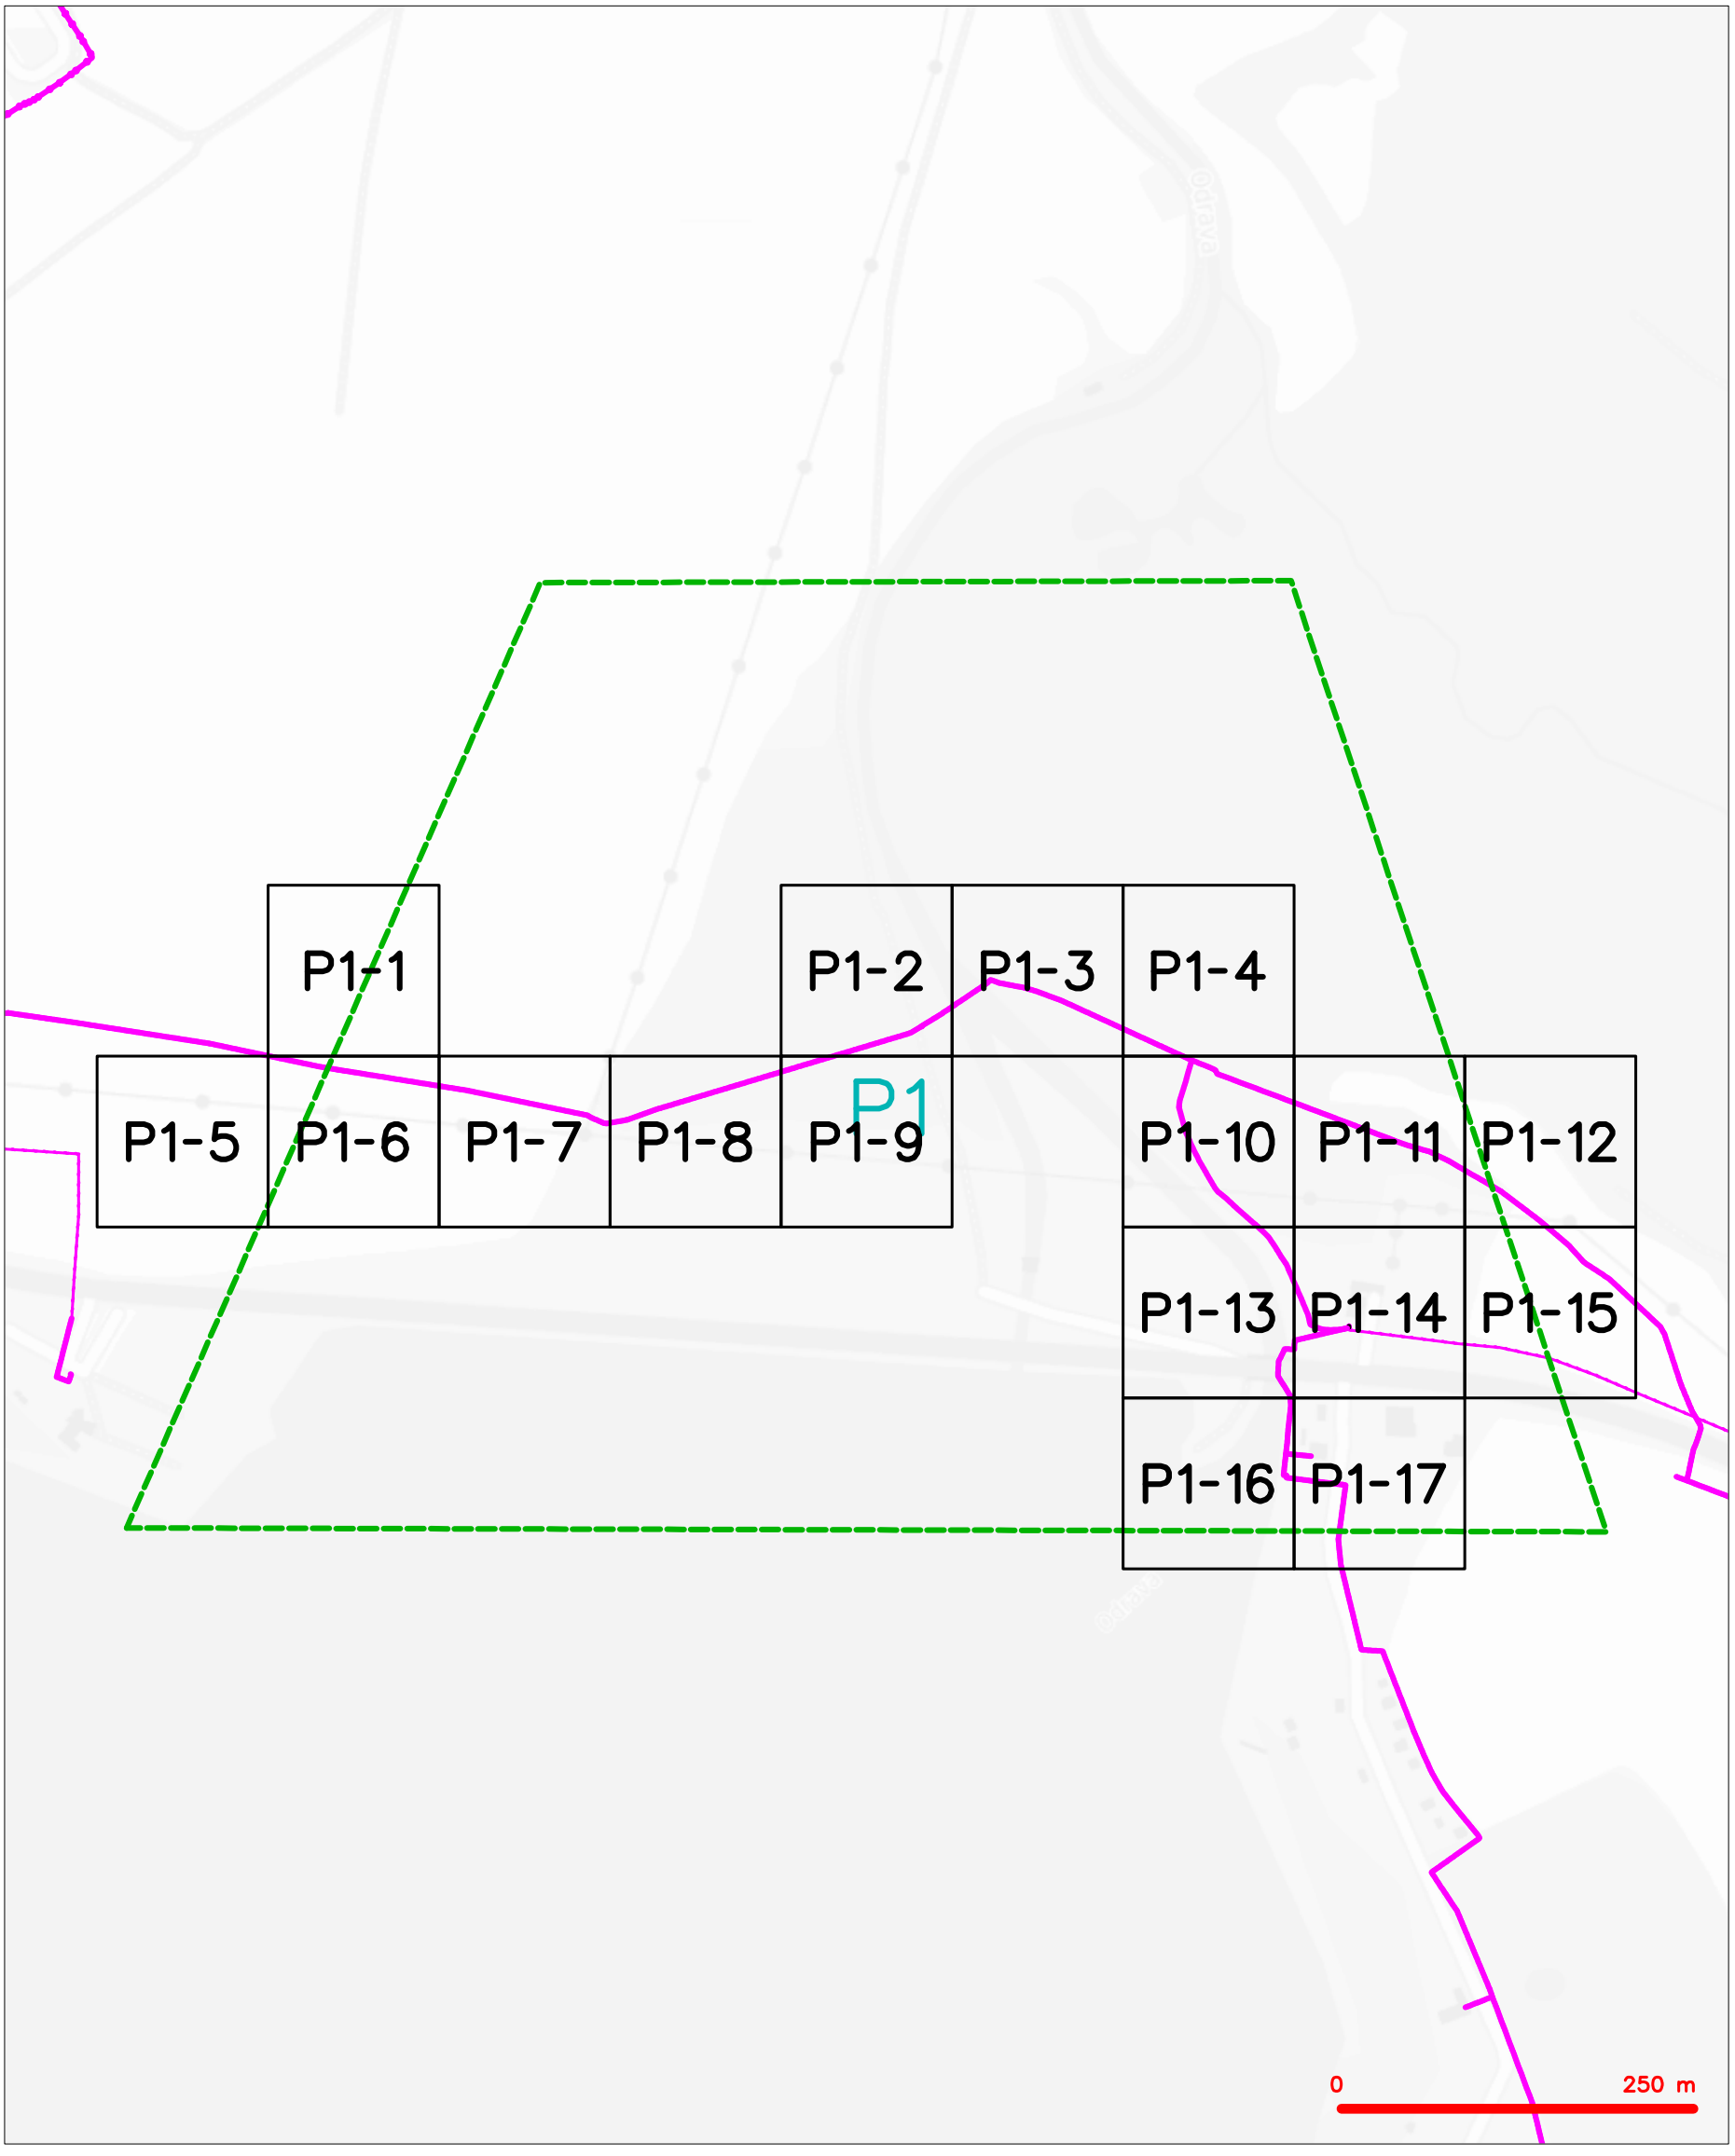

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

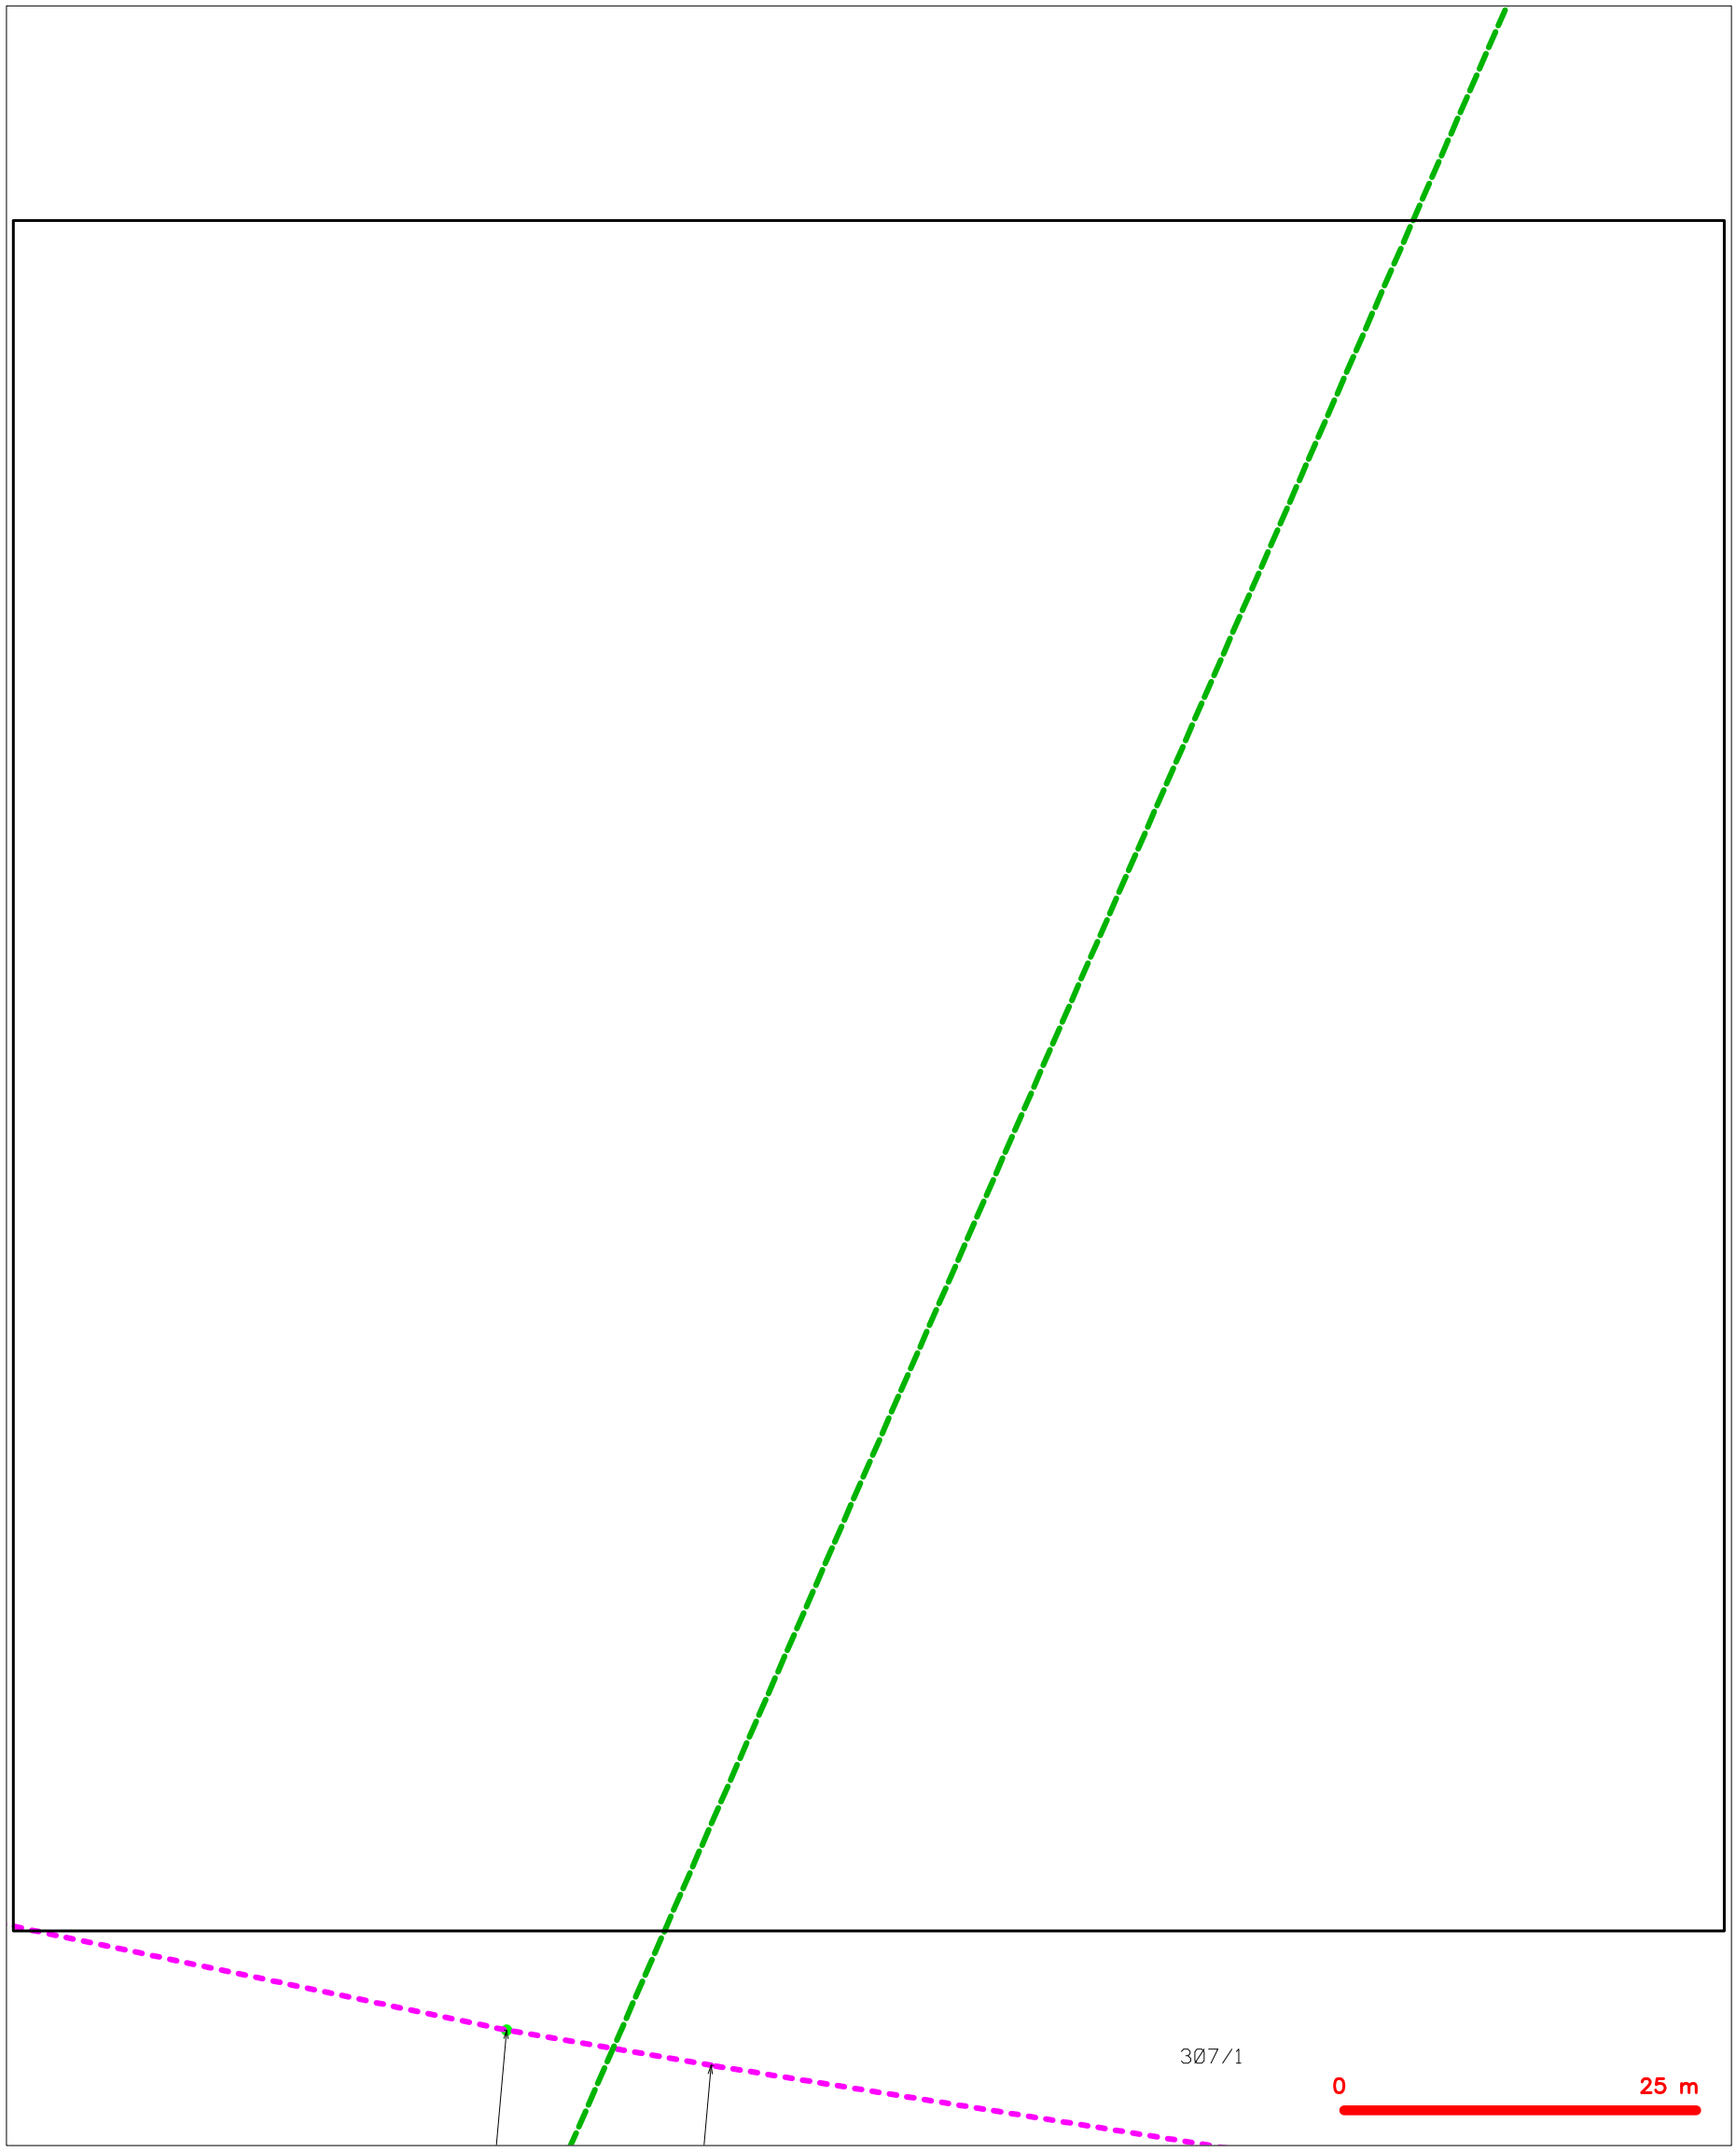

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

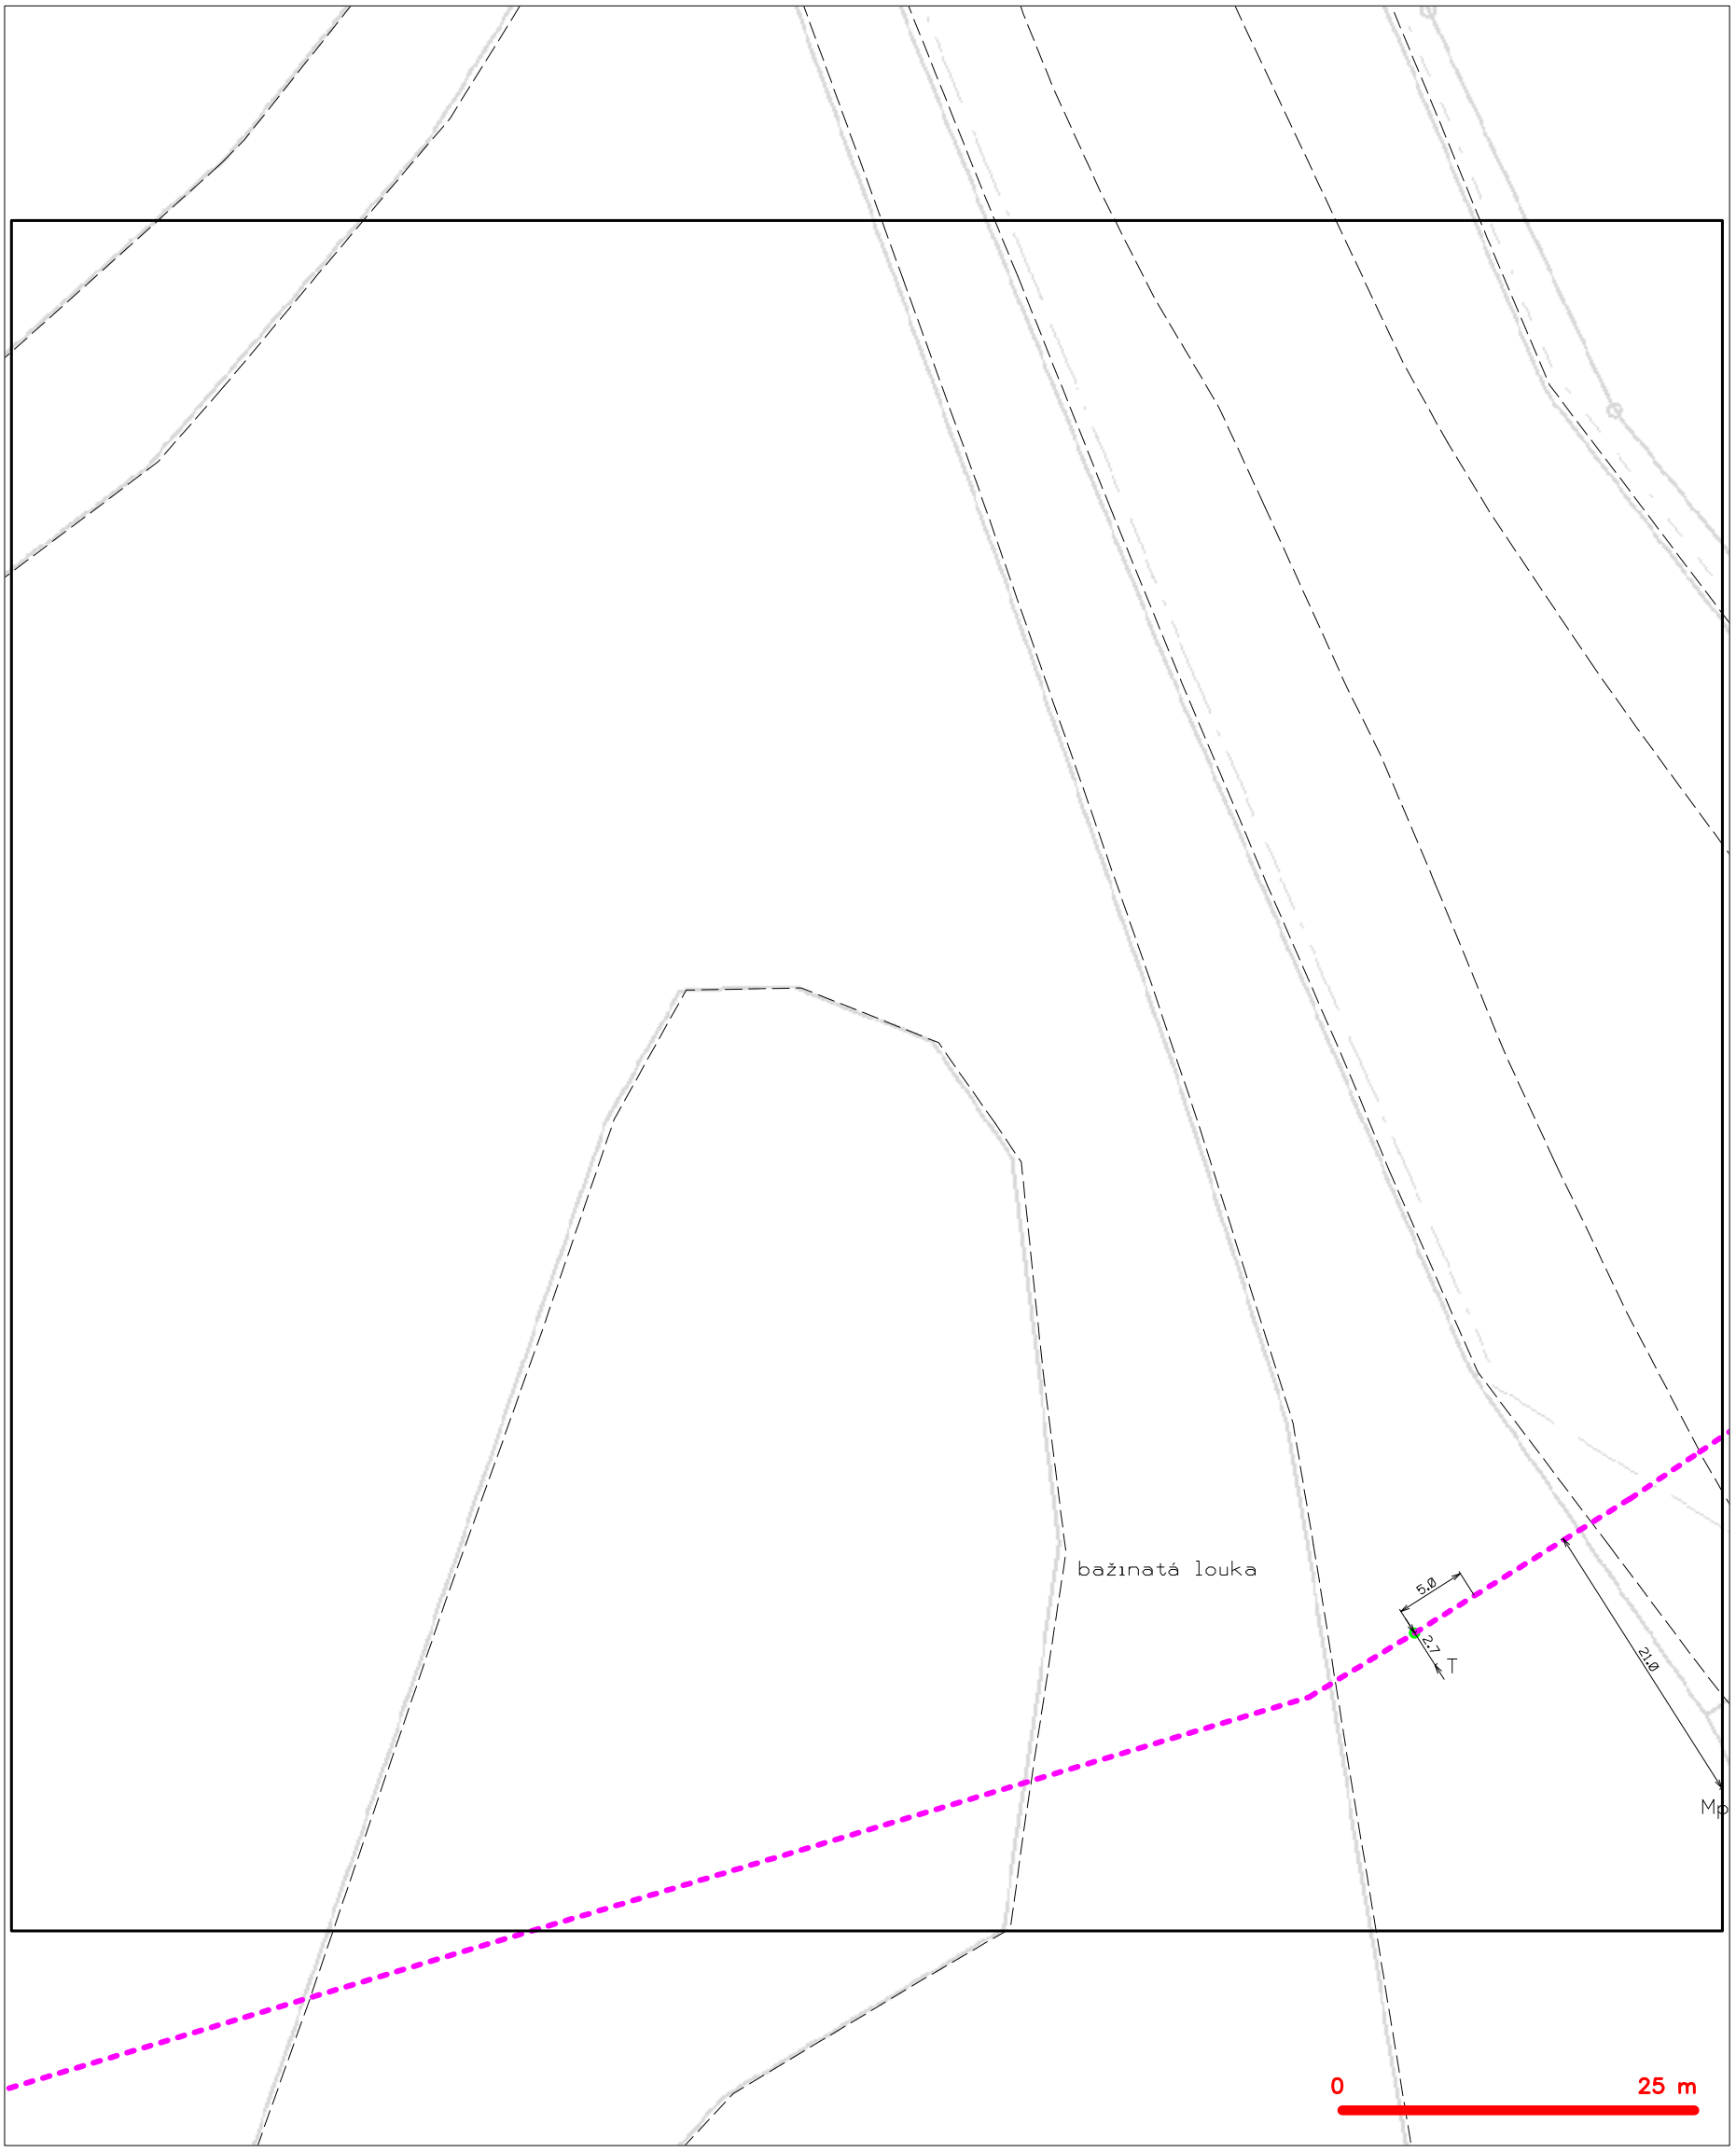

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

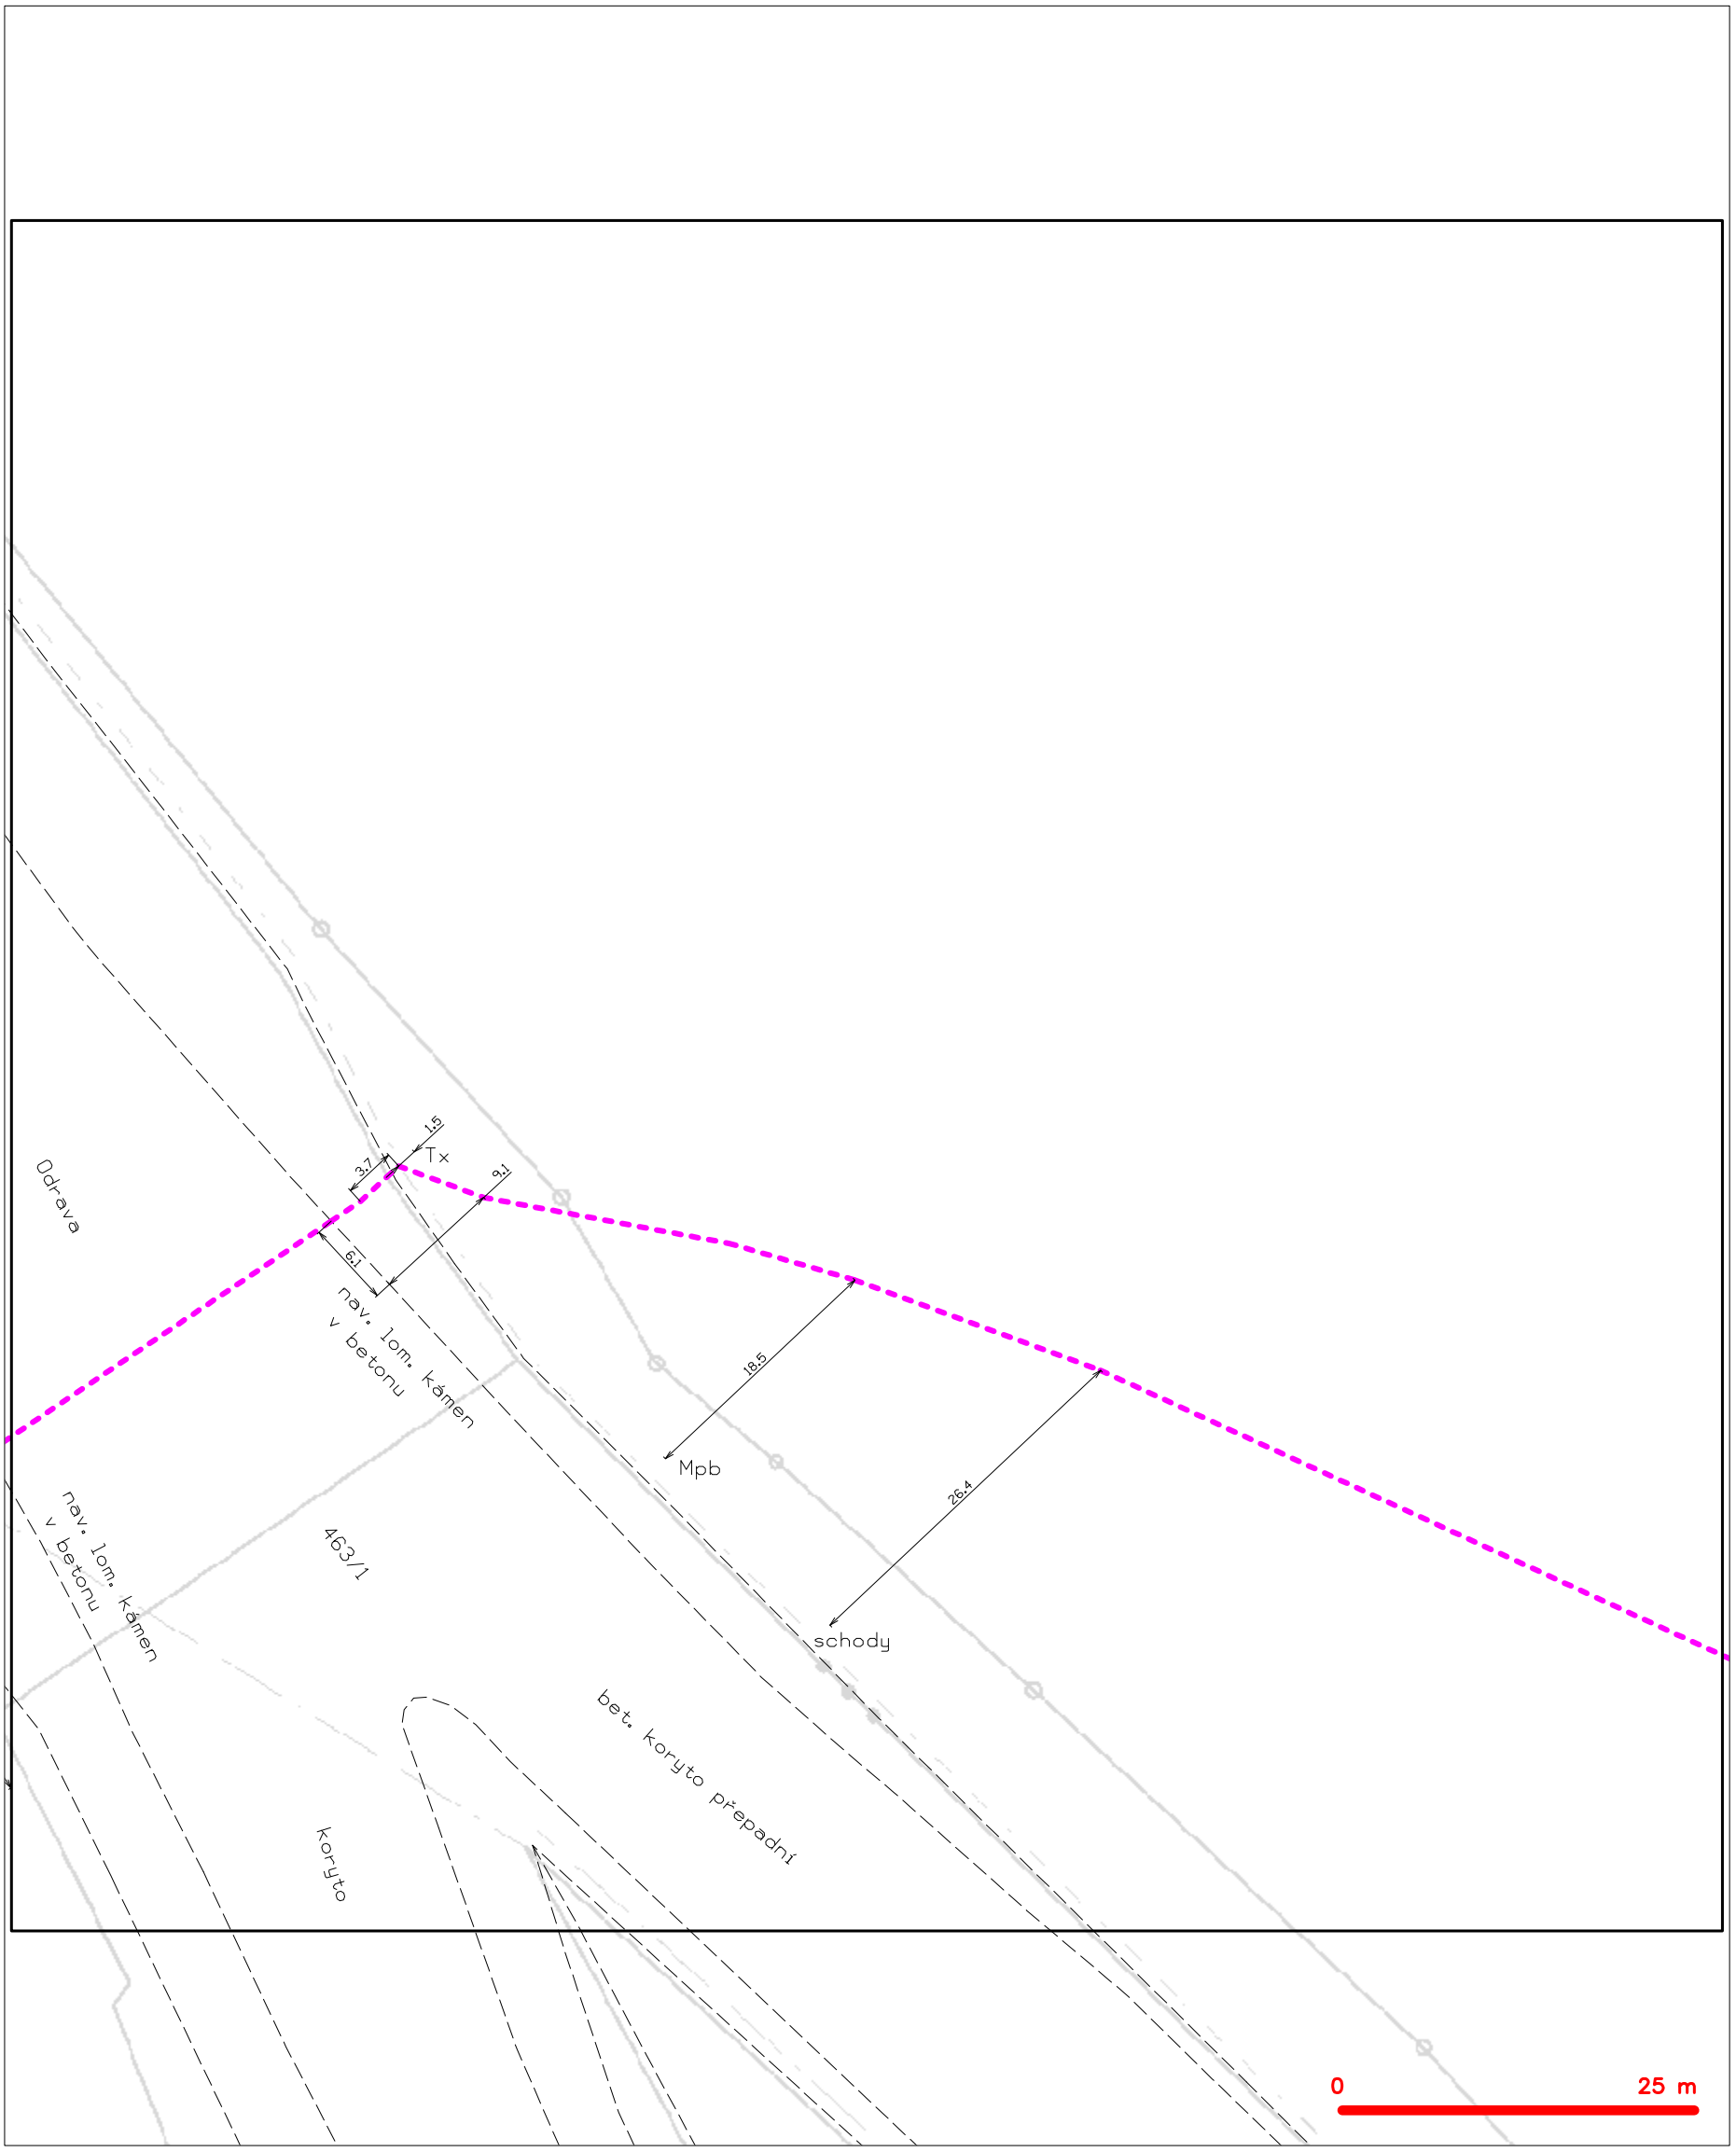

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

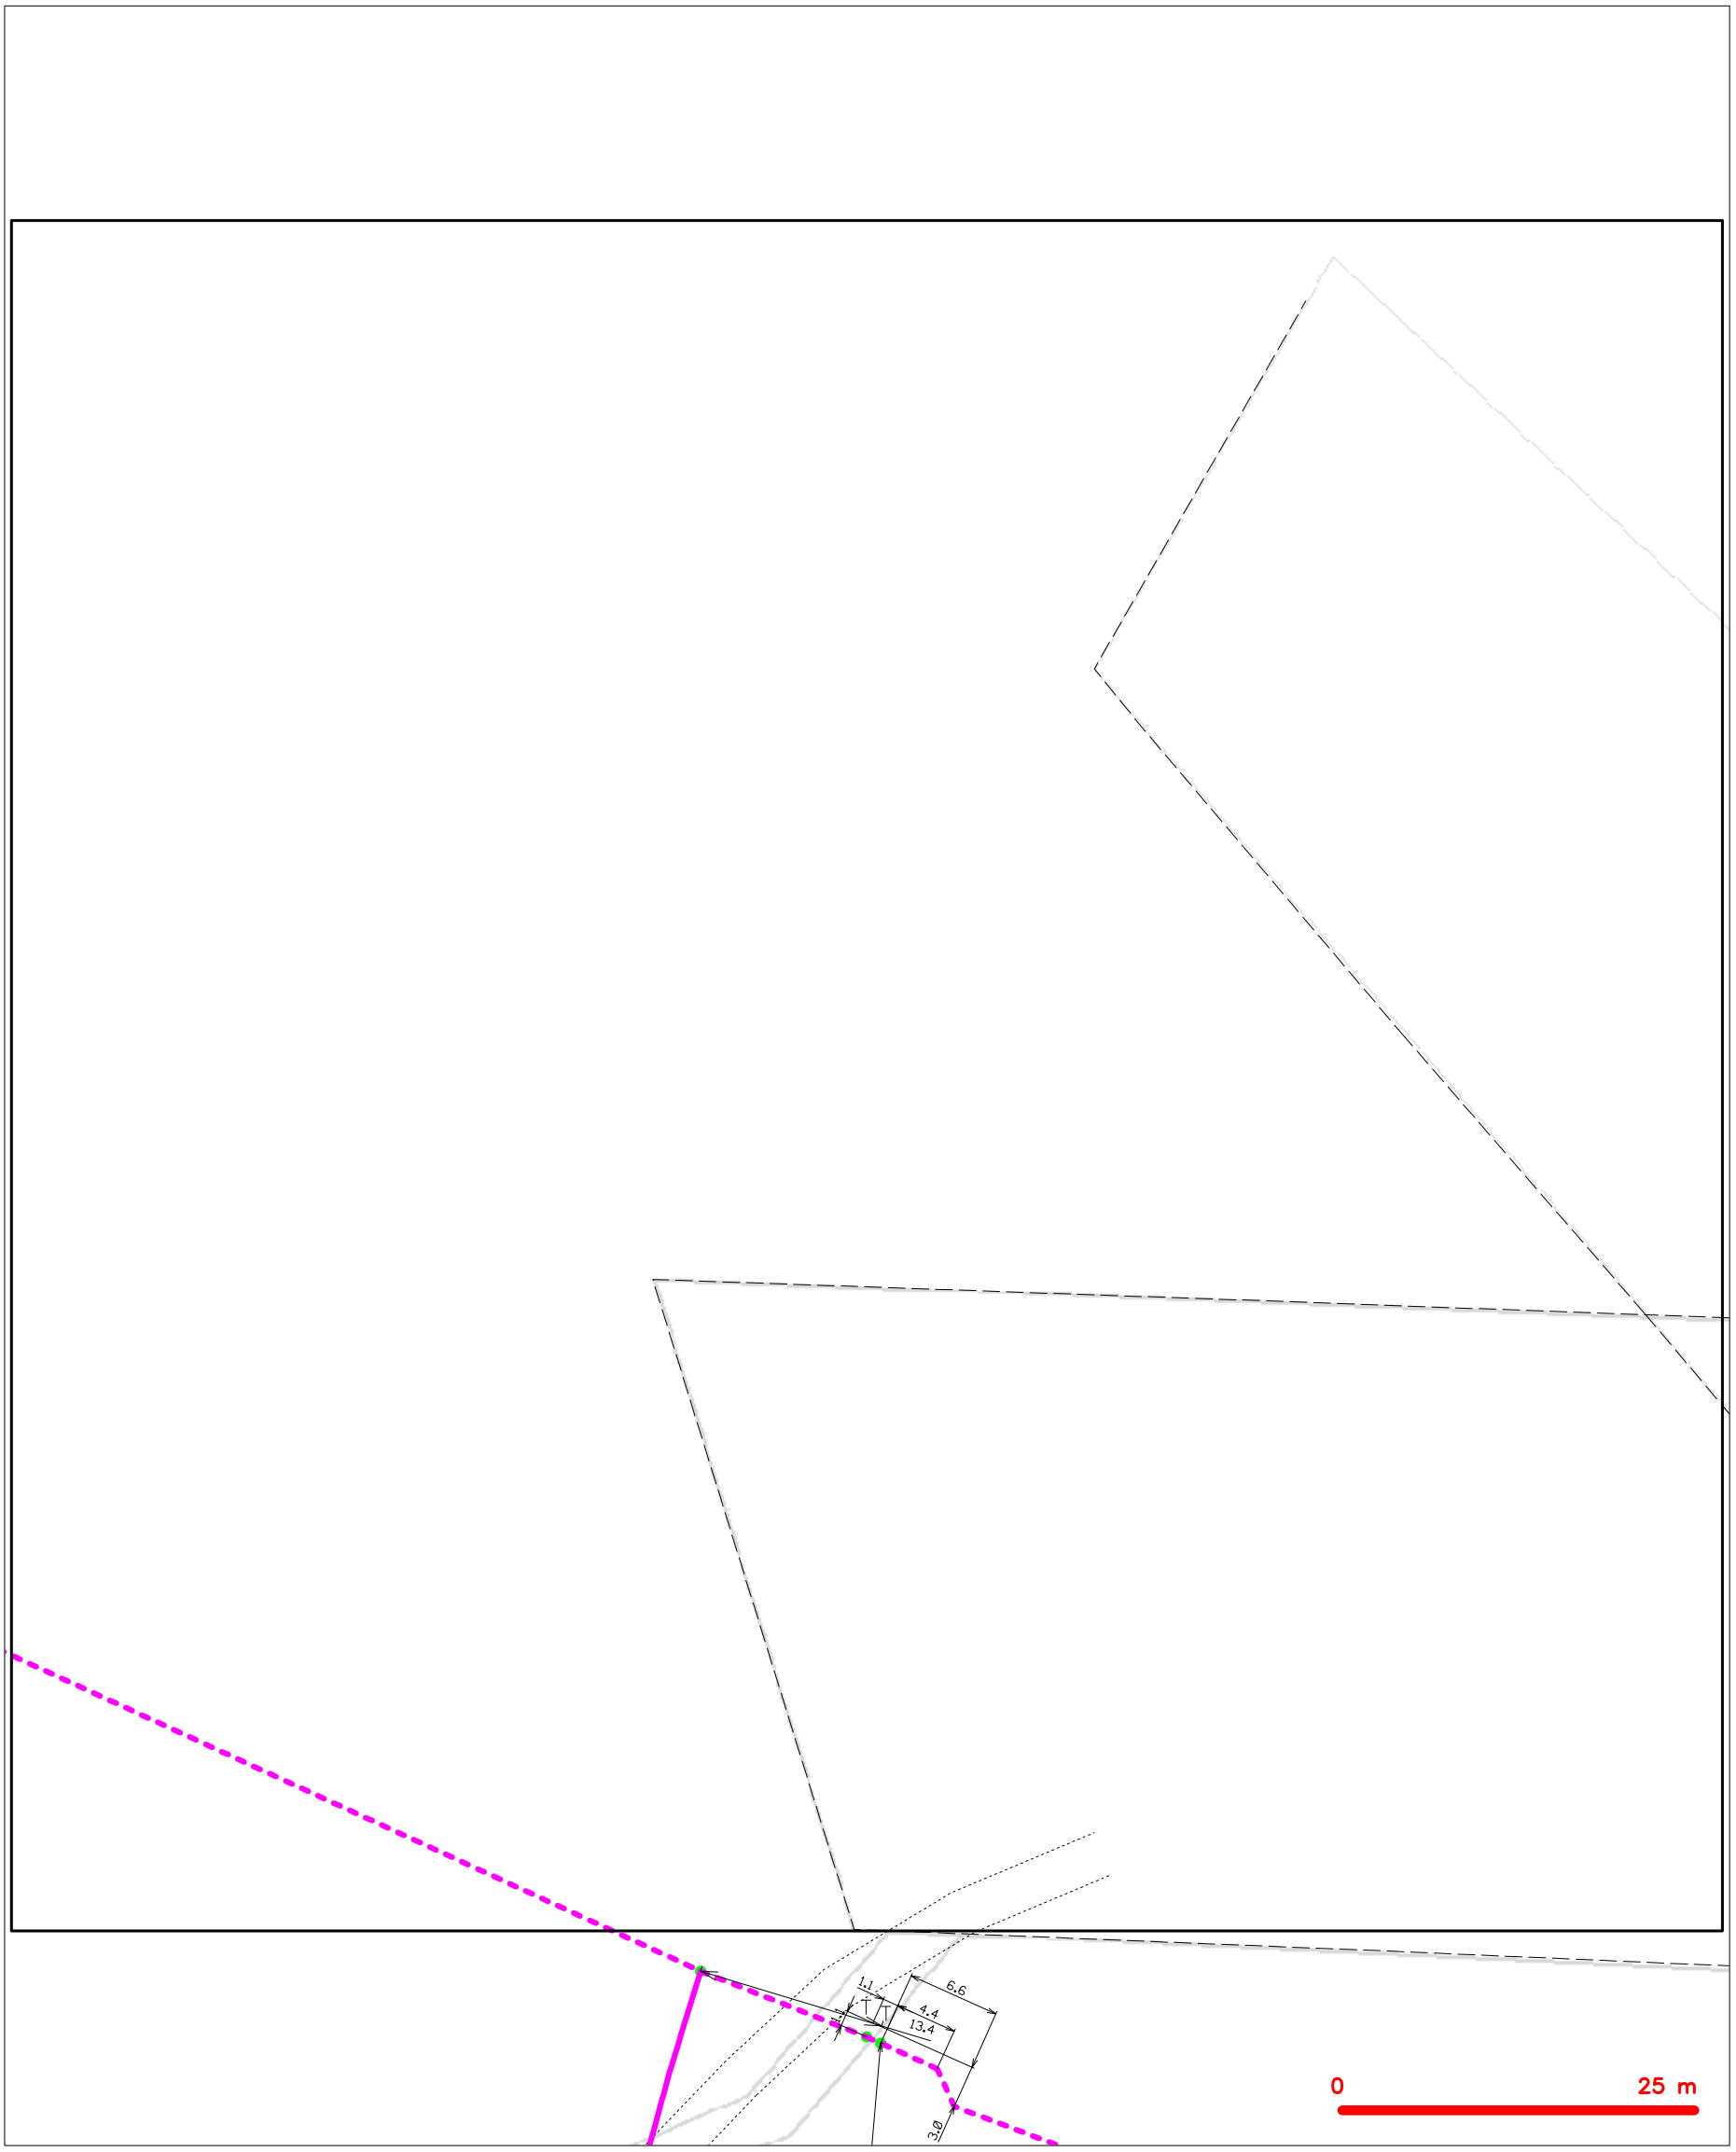

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

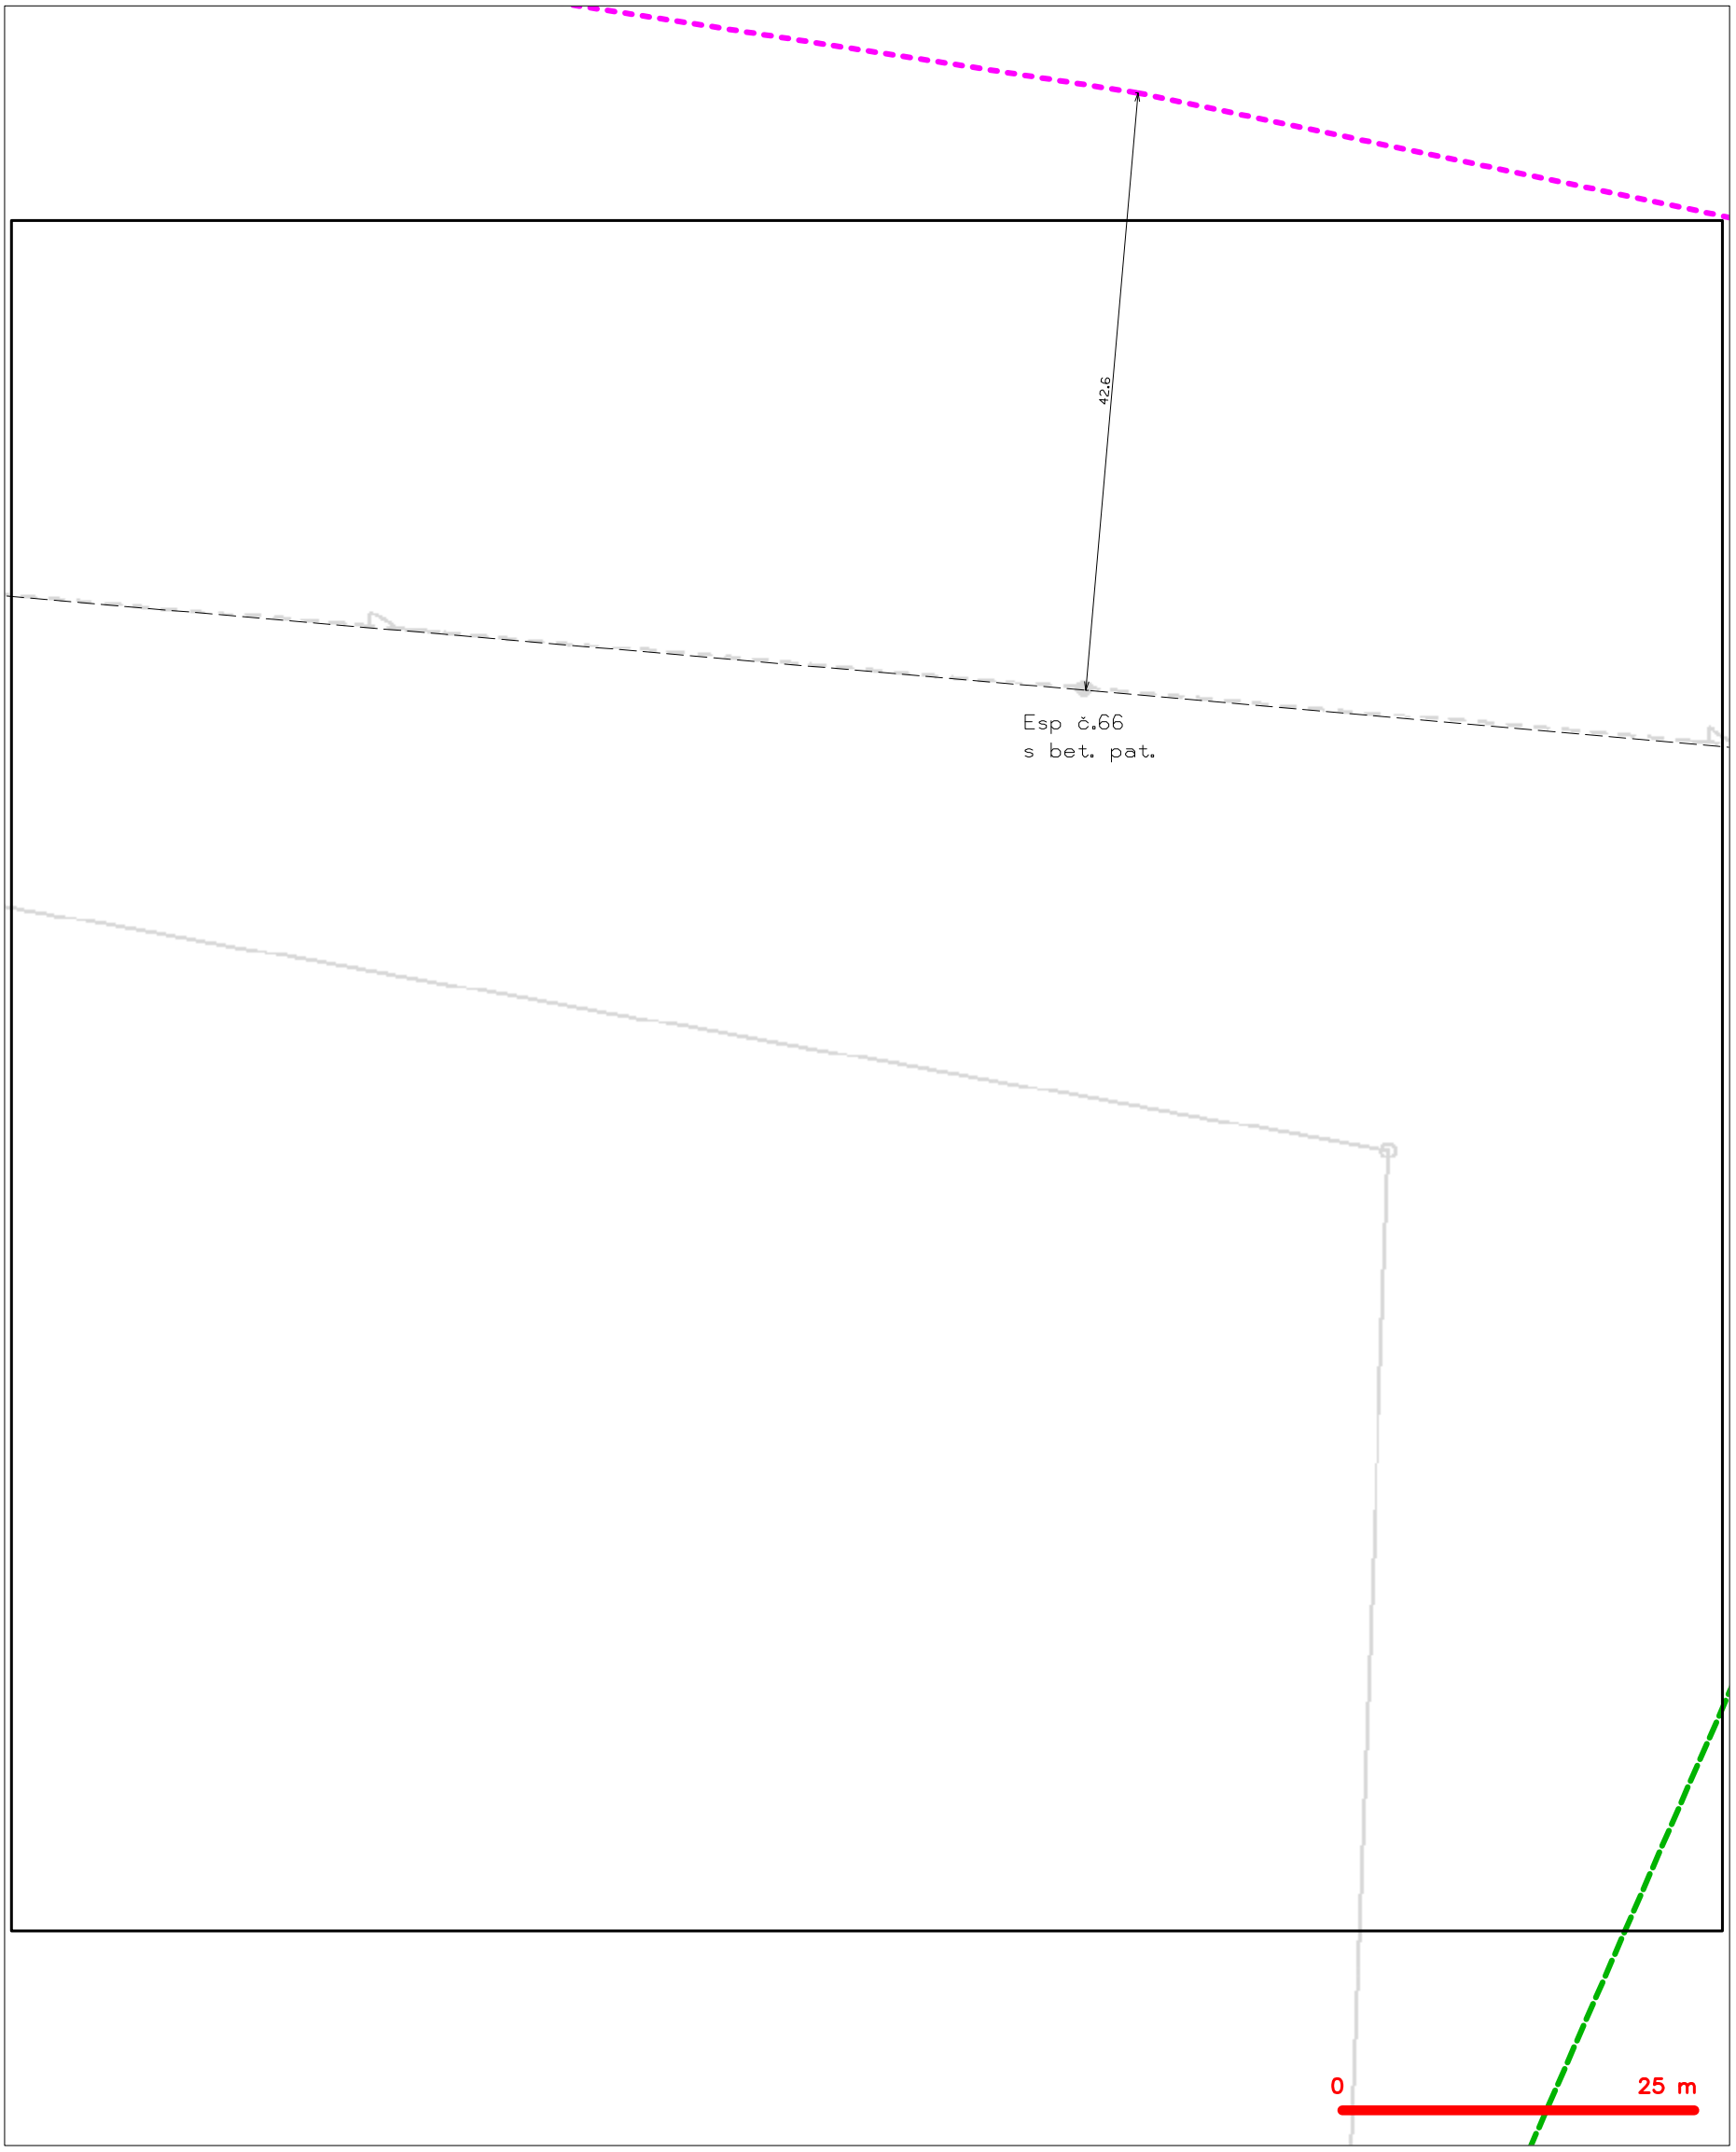

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

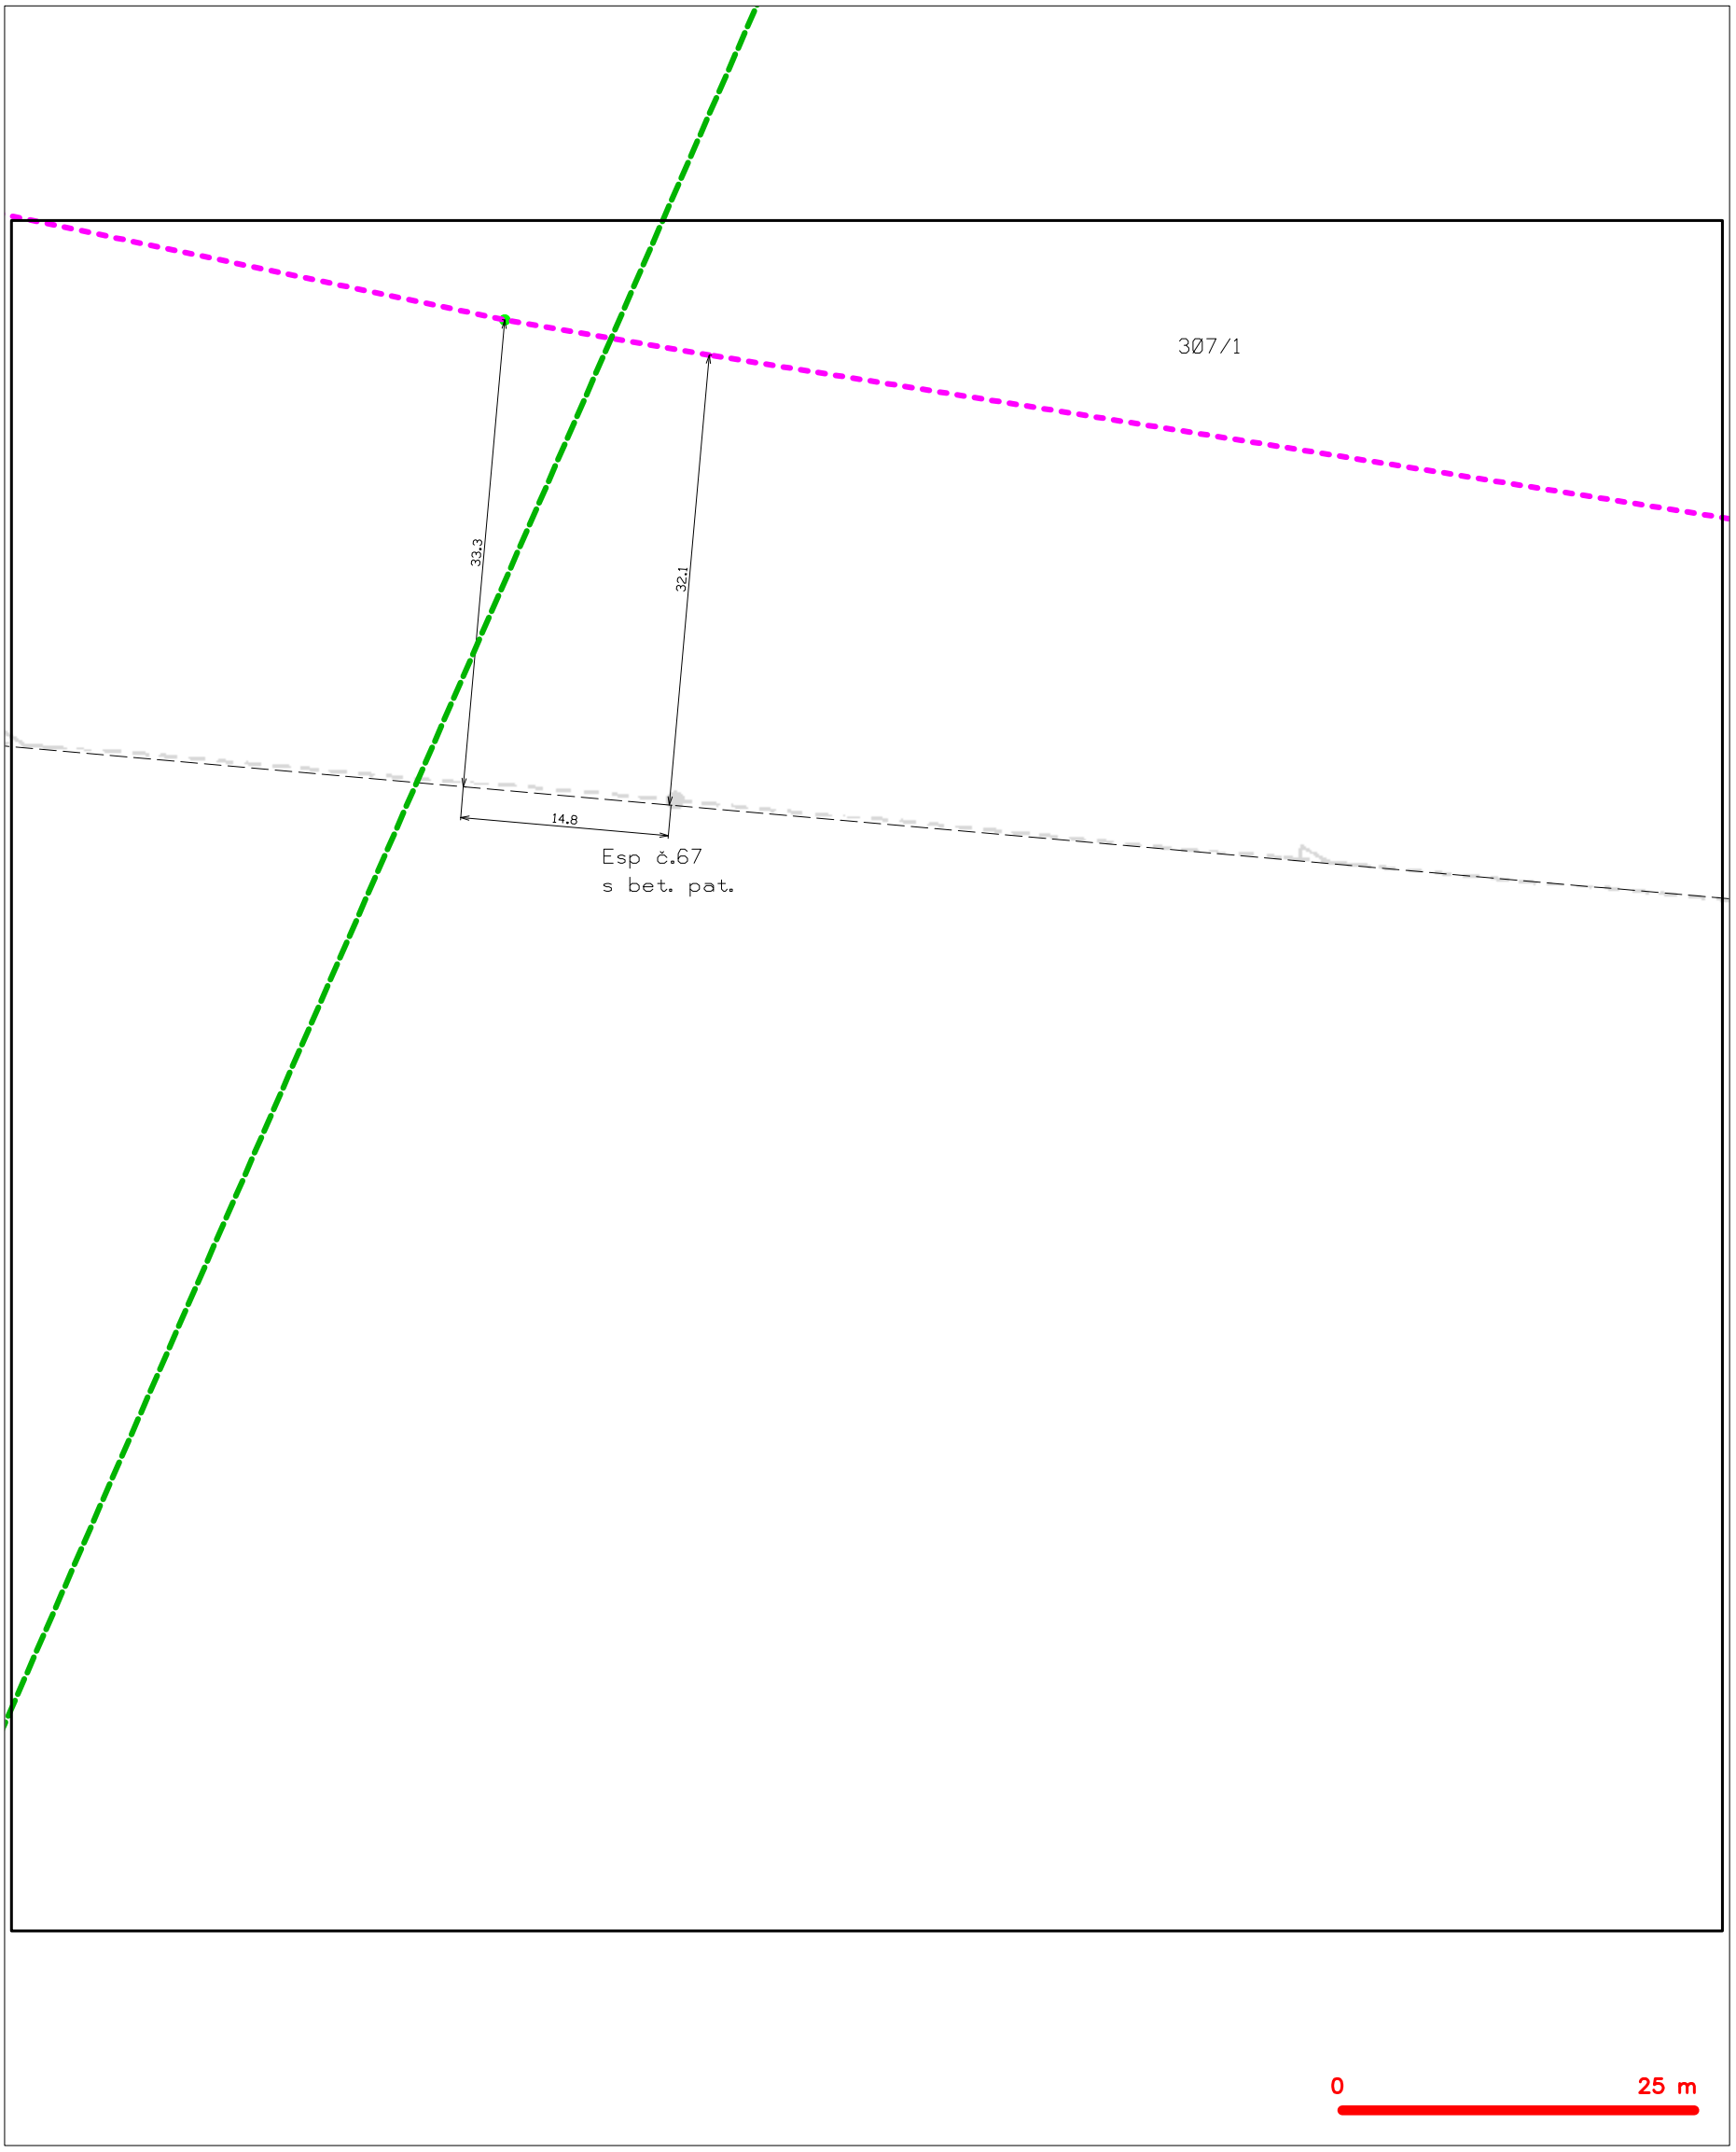

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

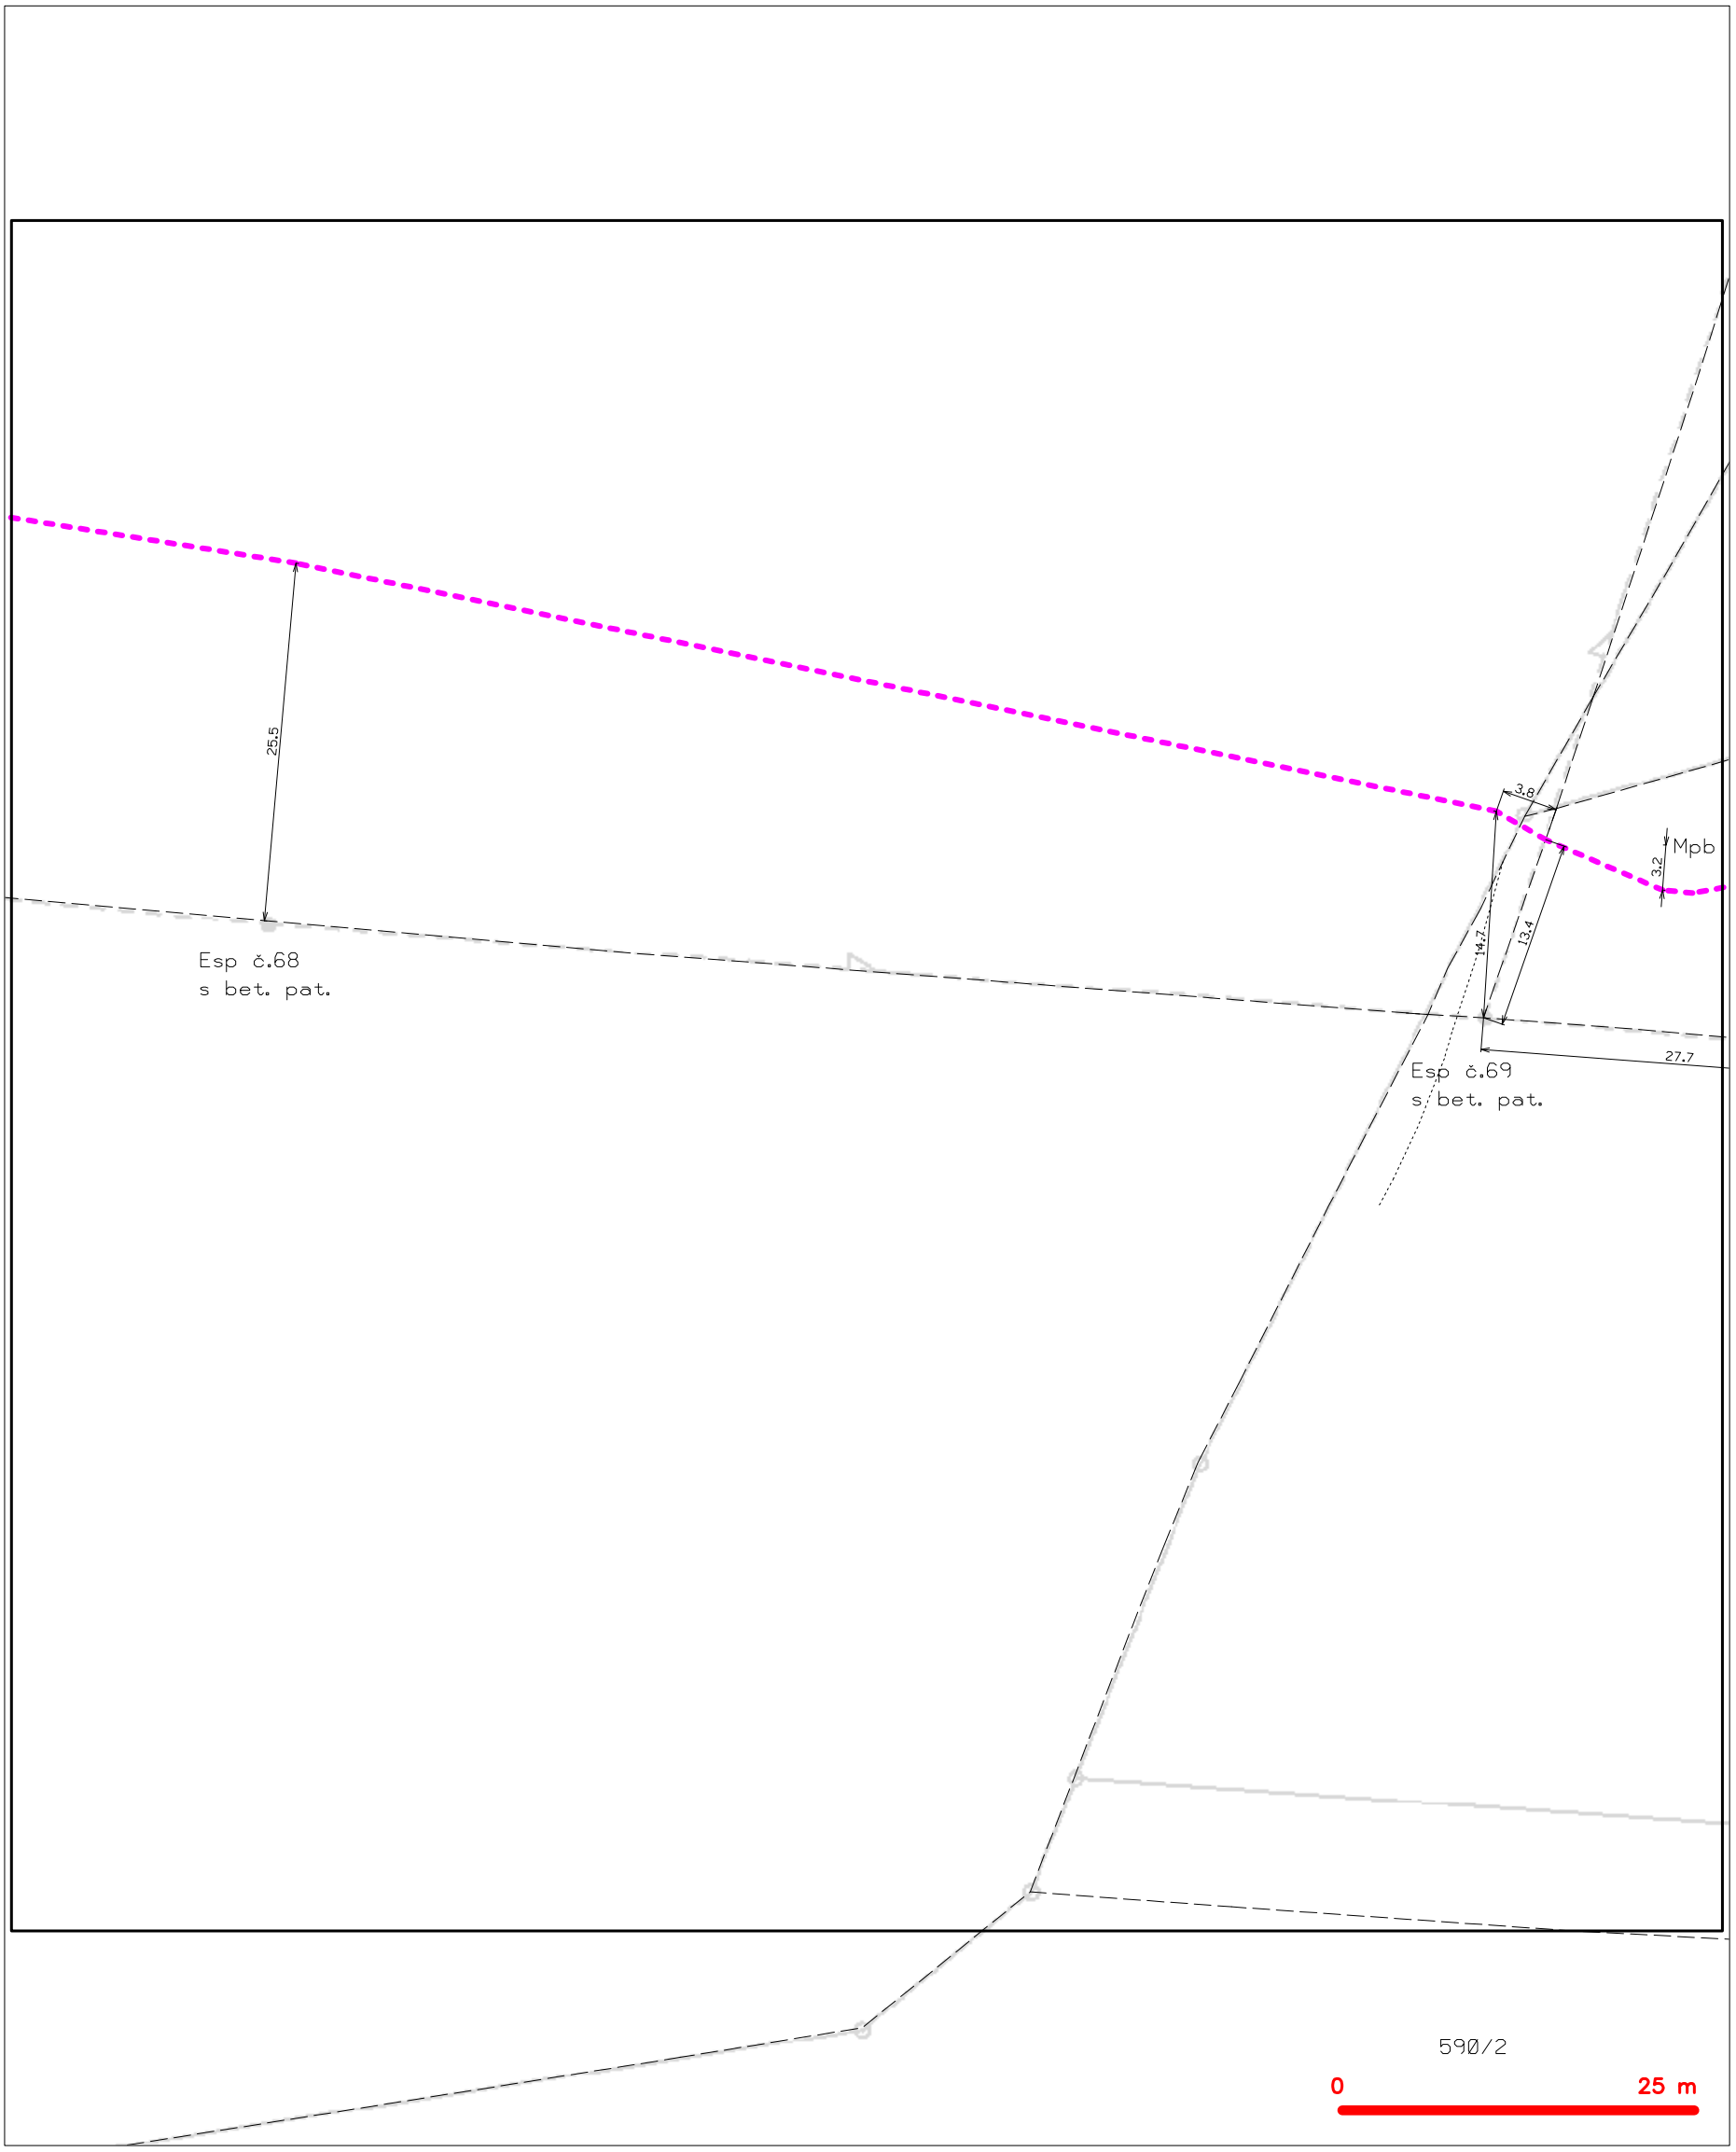

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

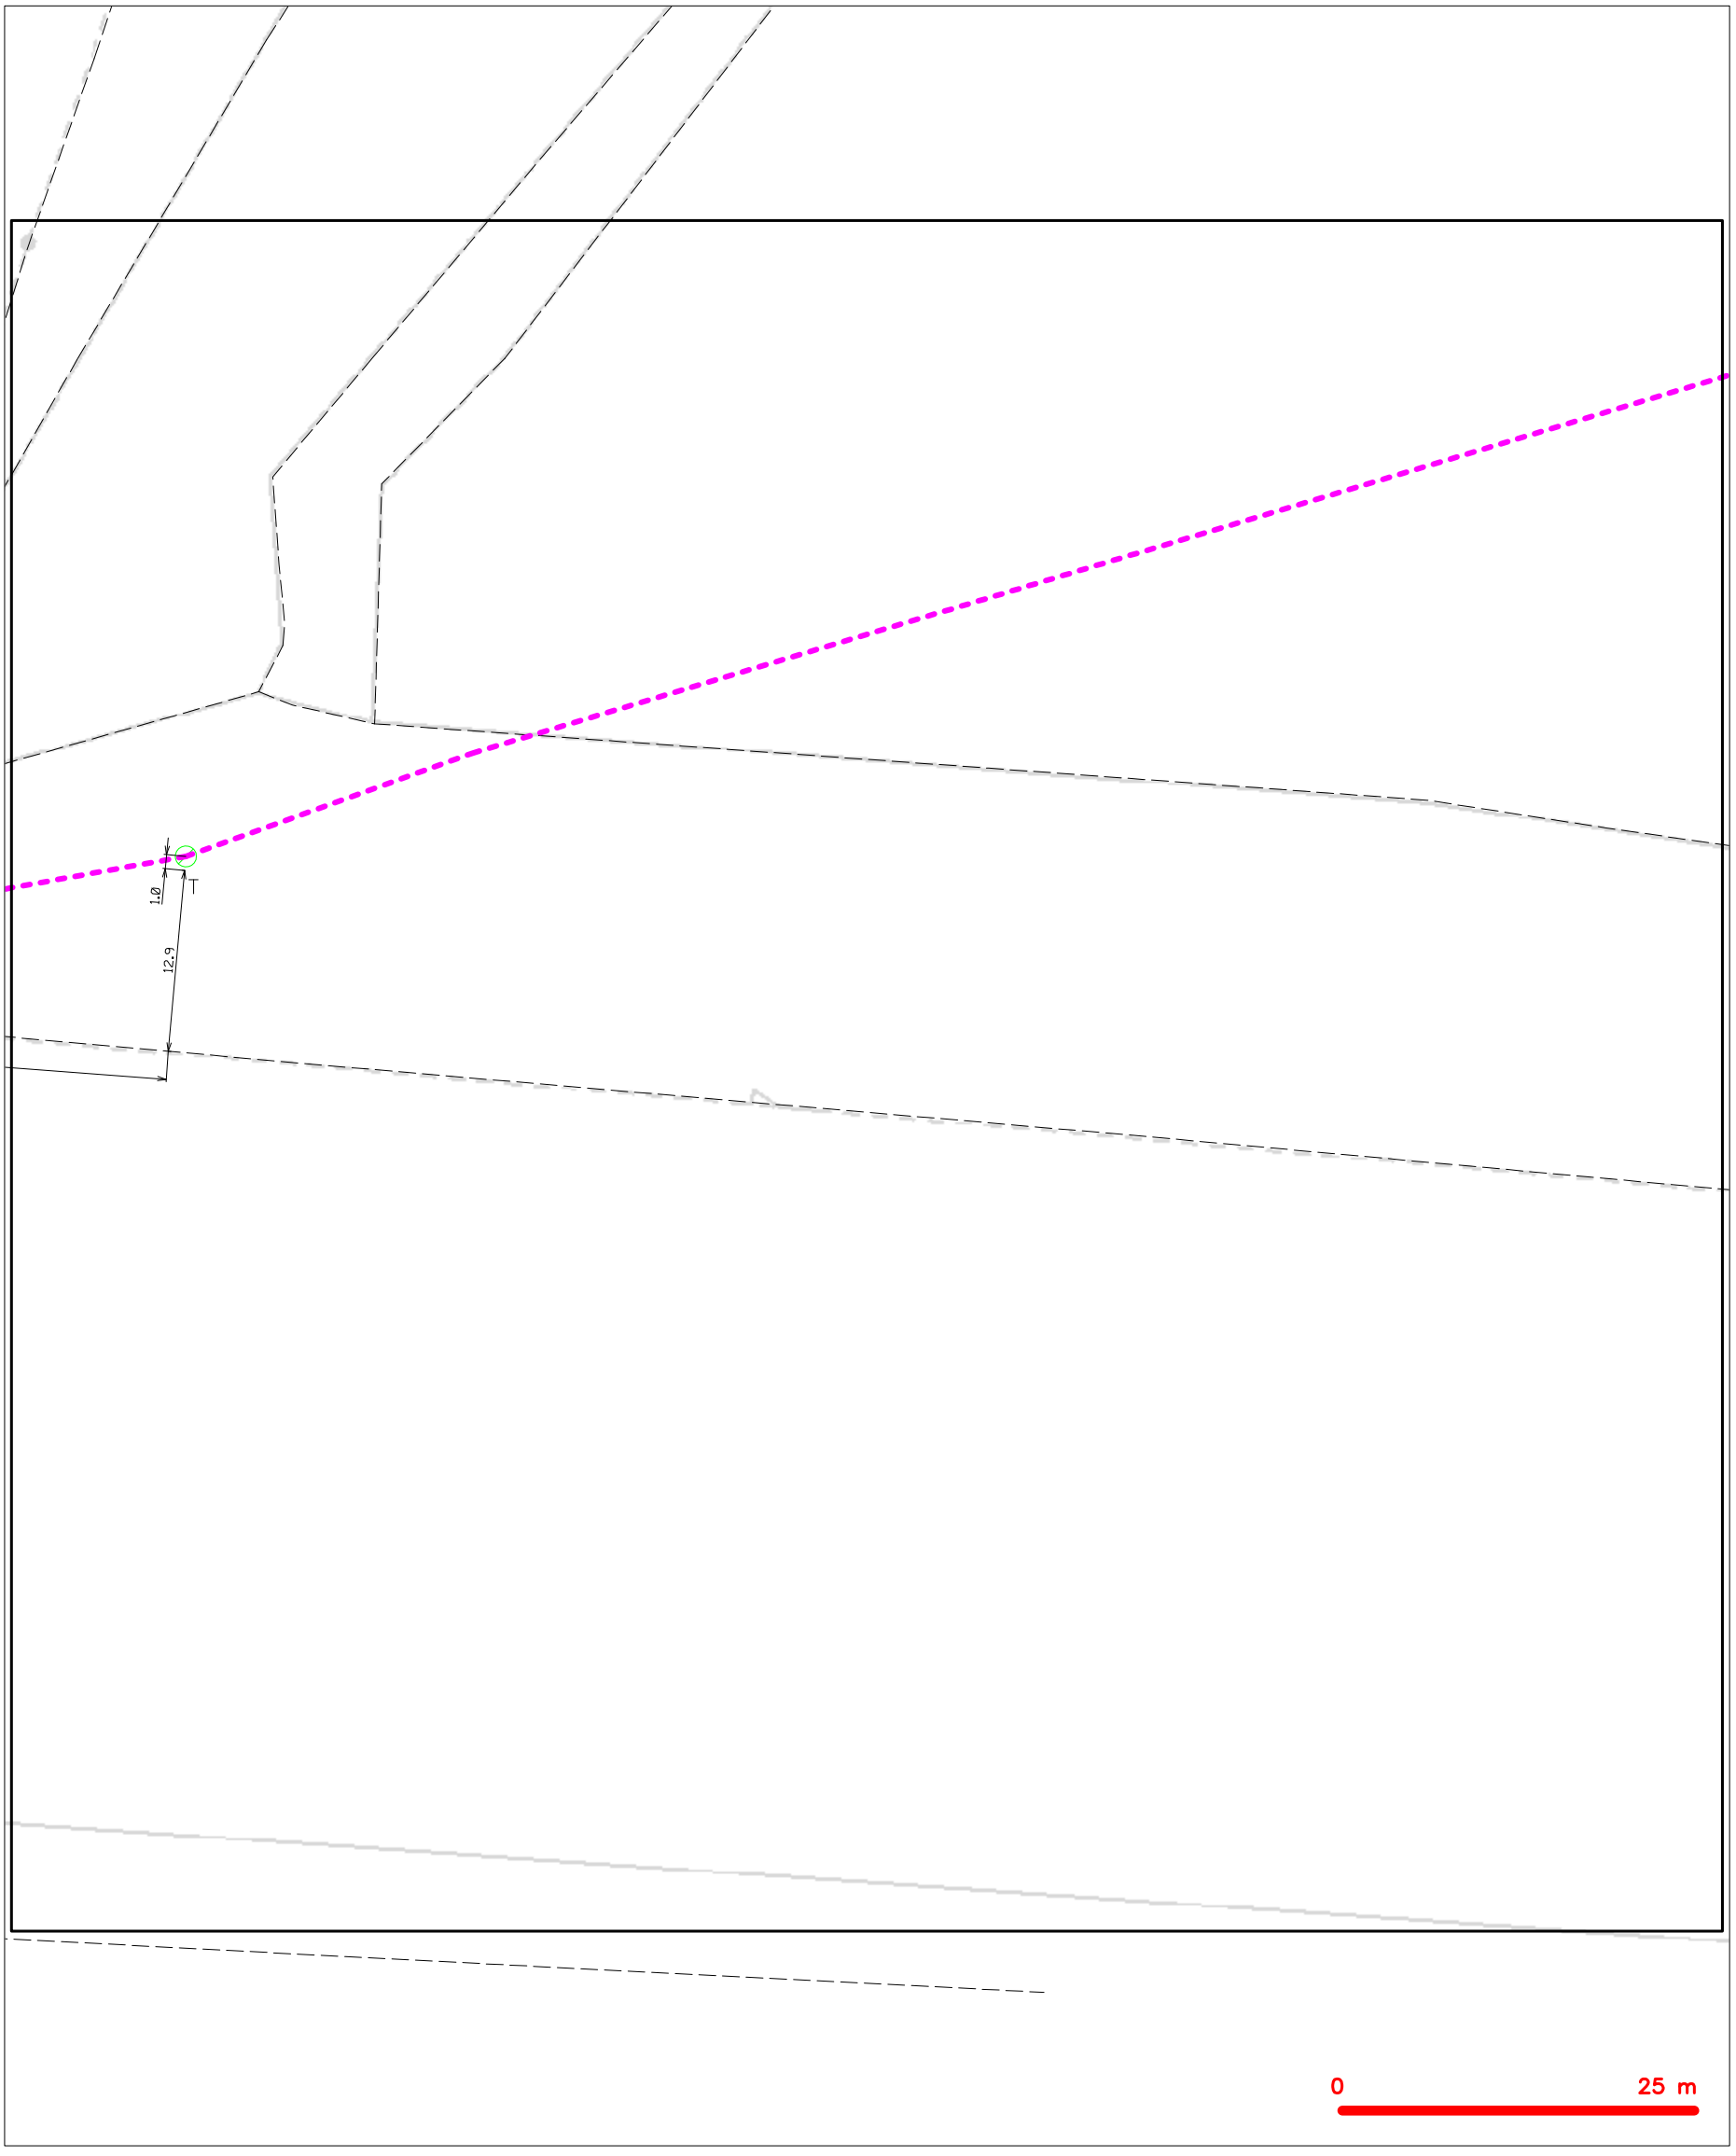

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

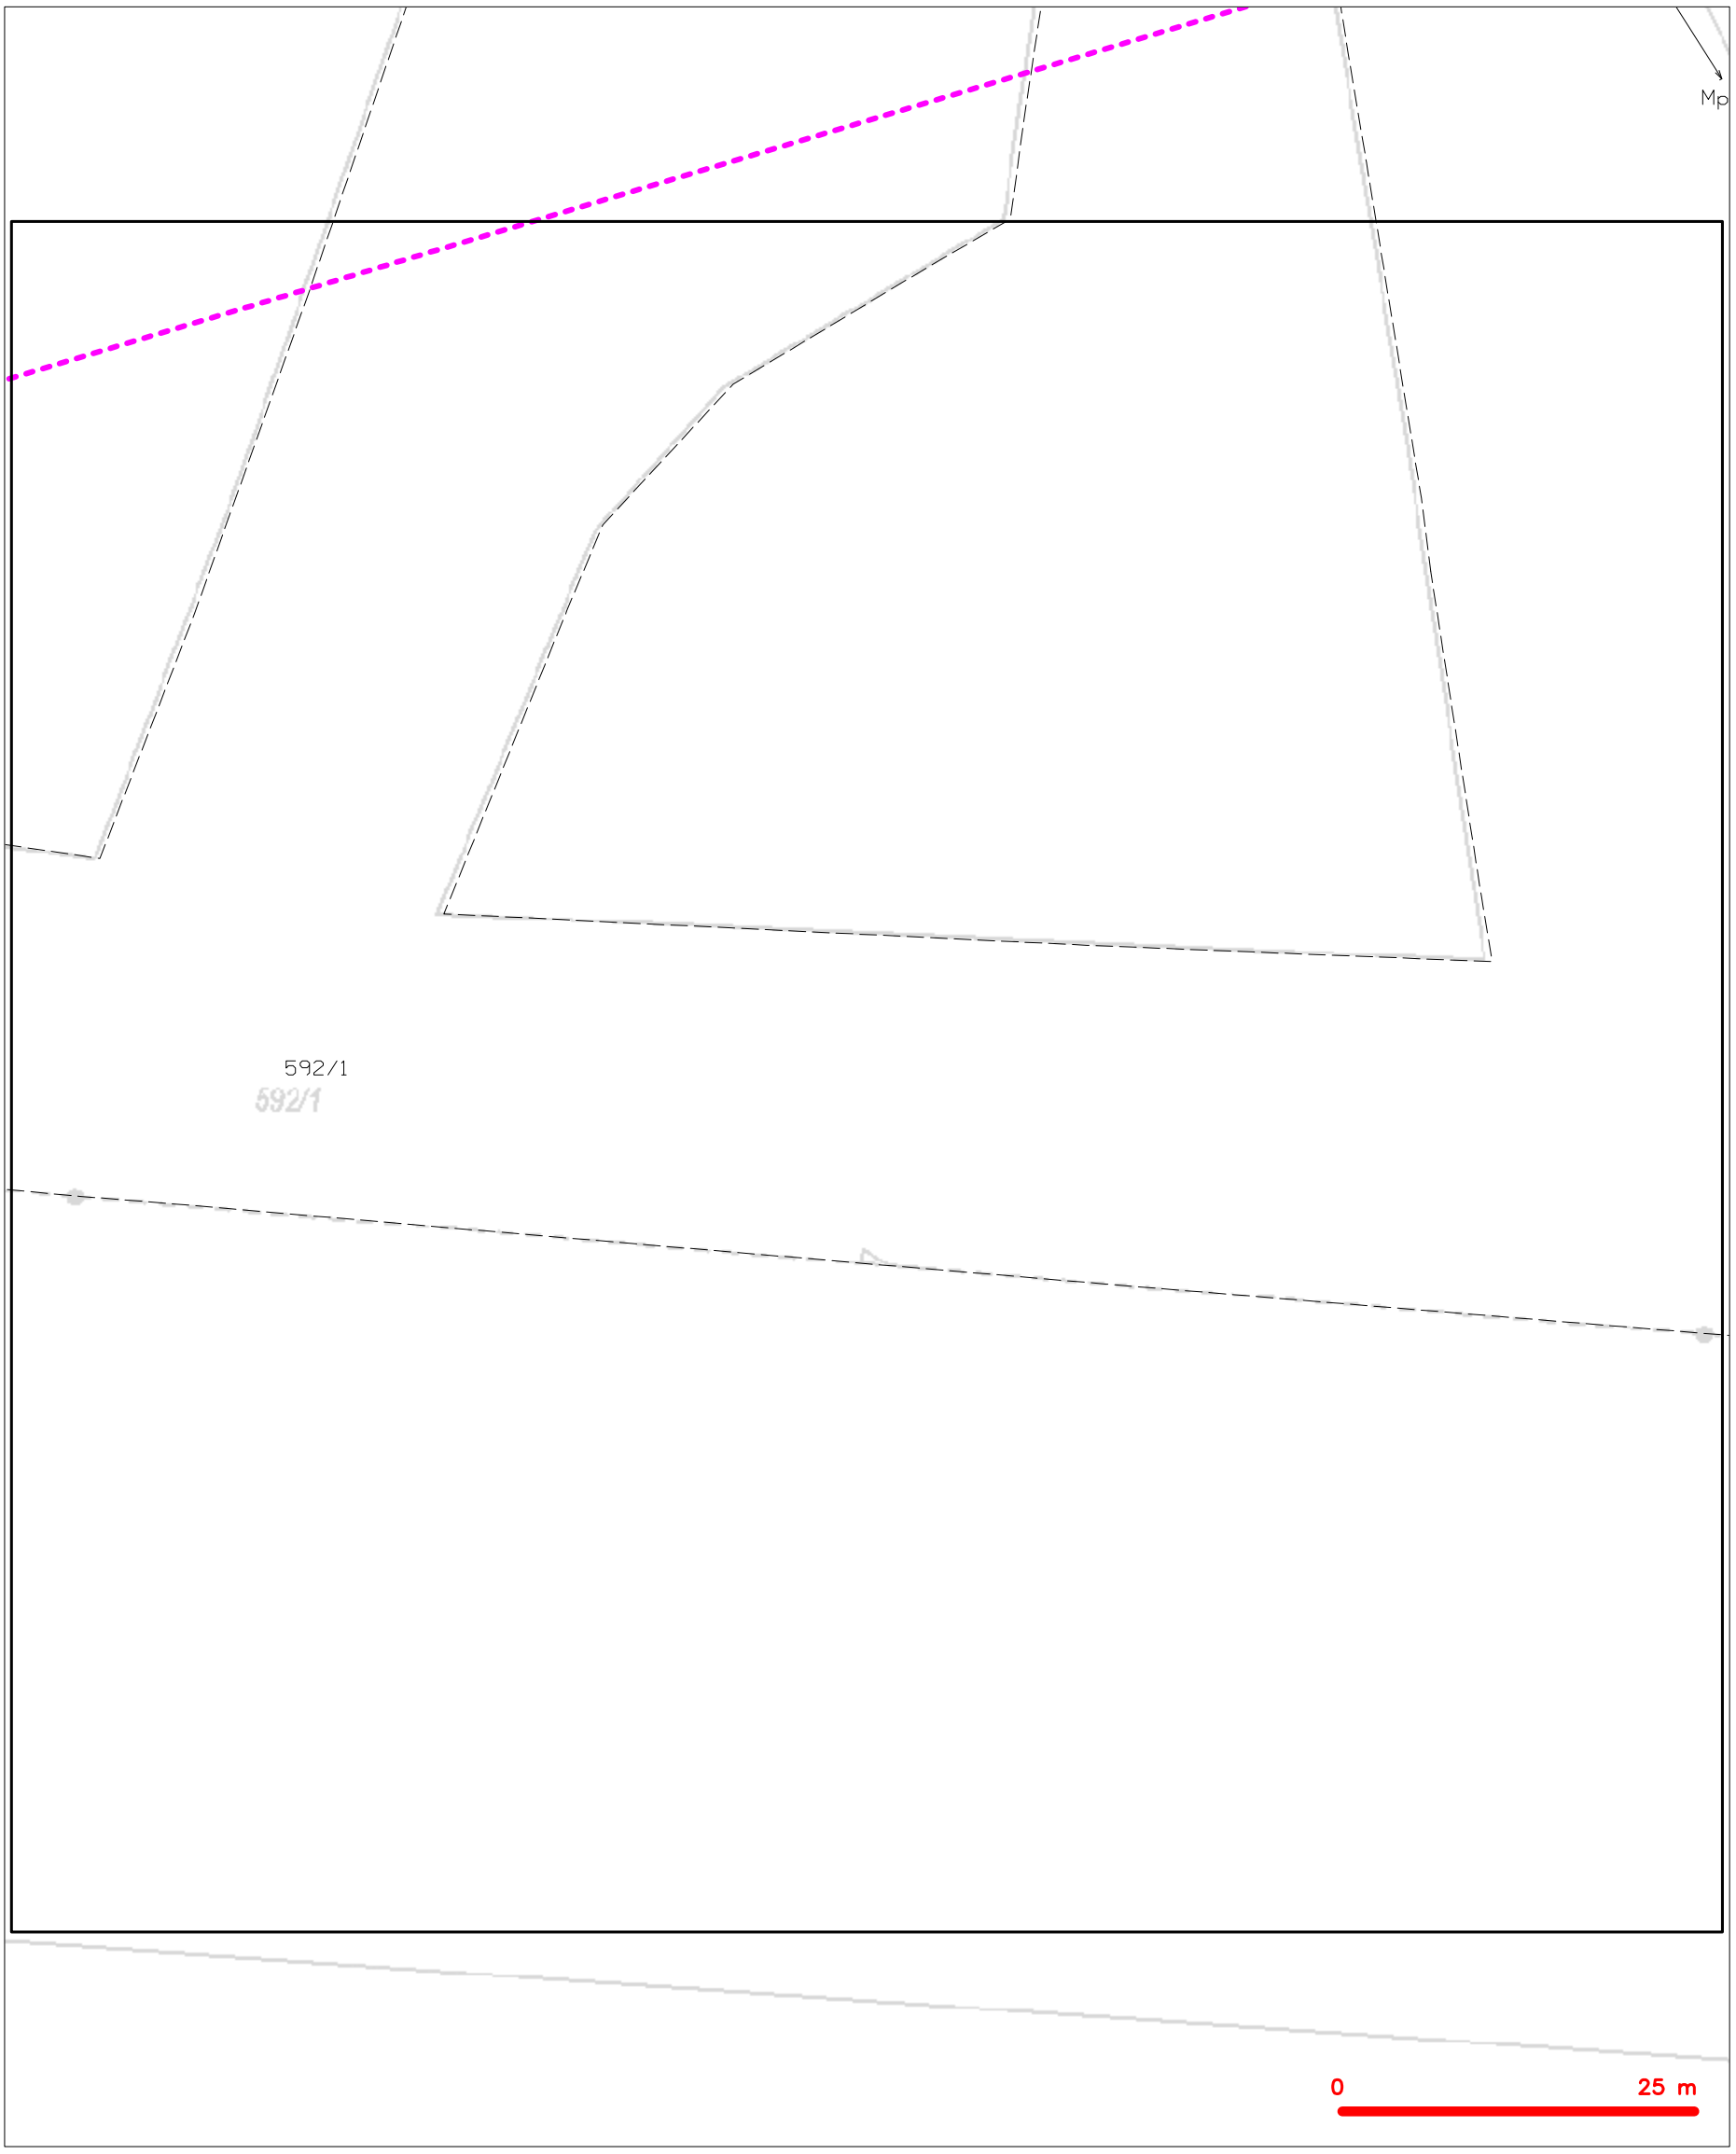

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10

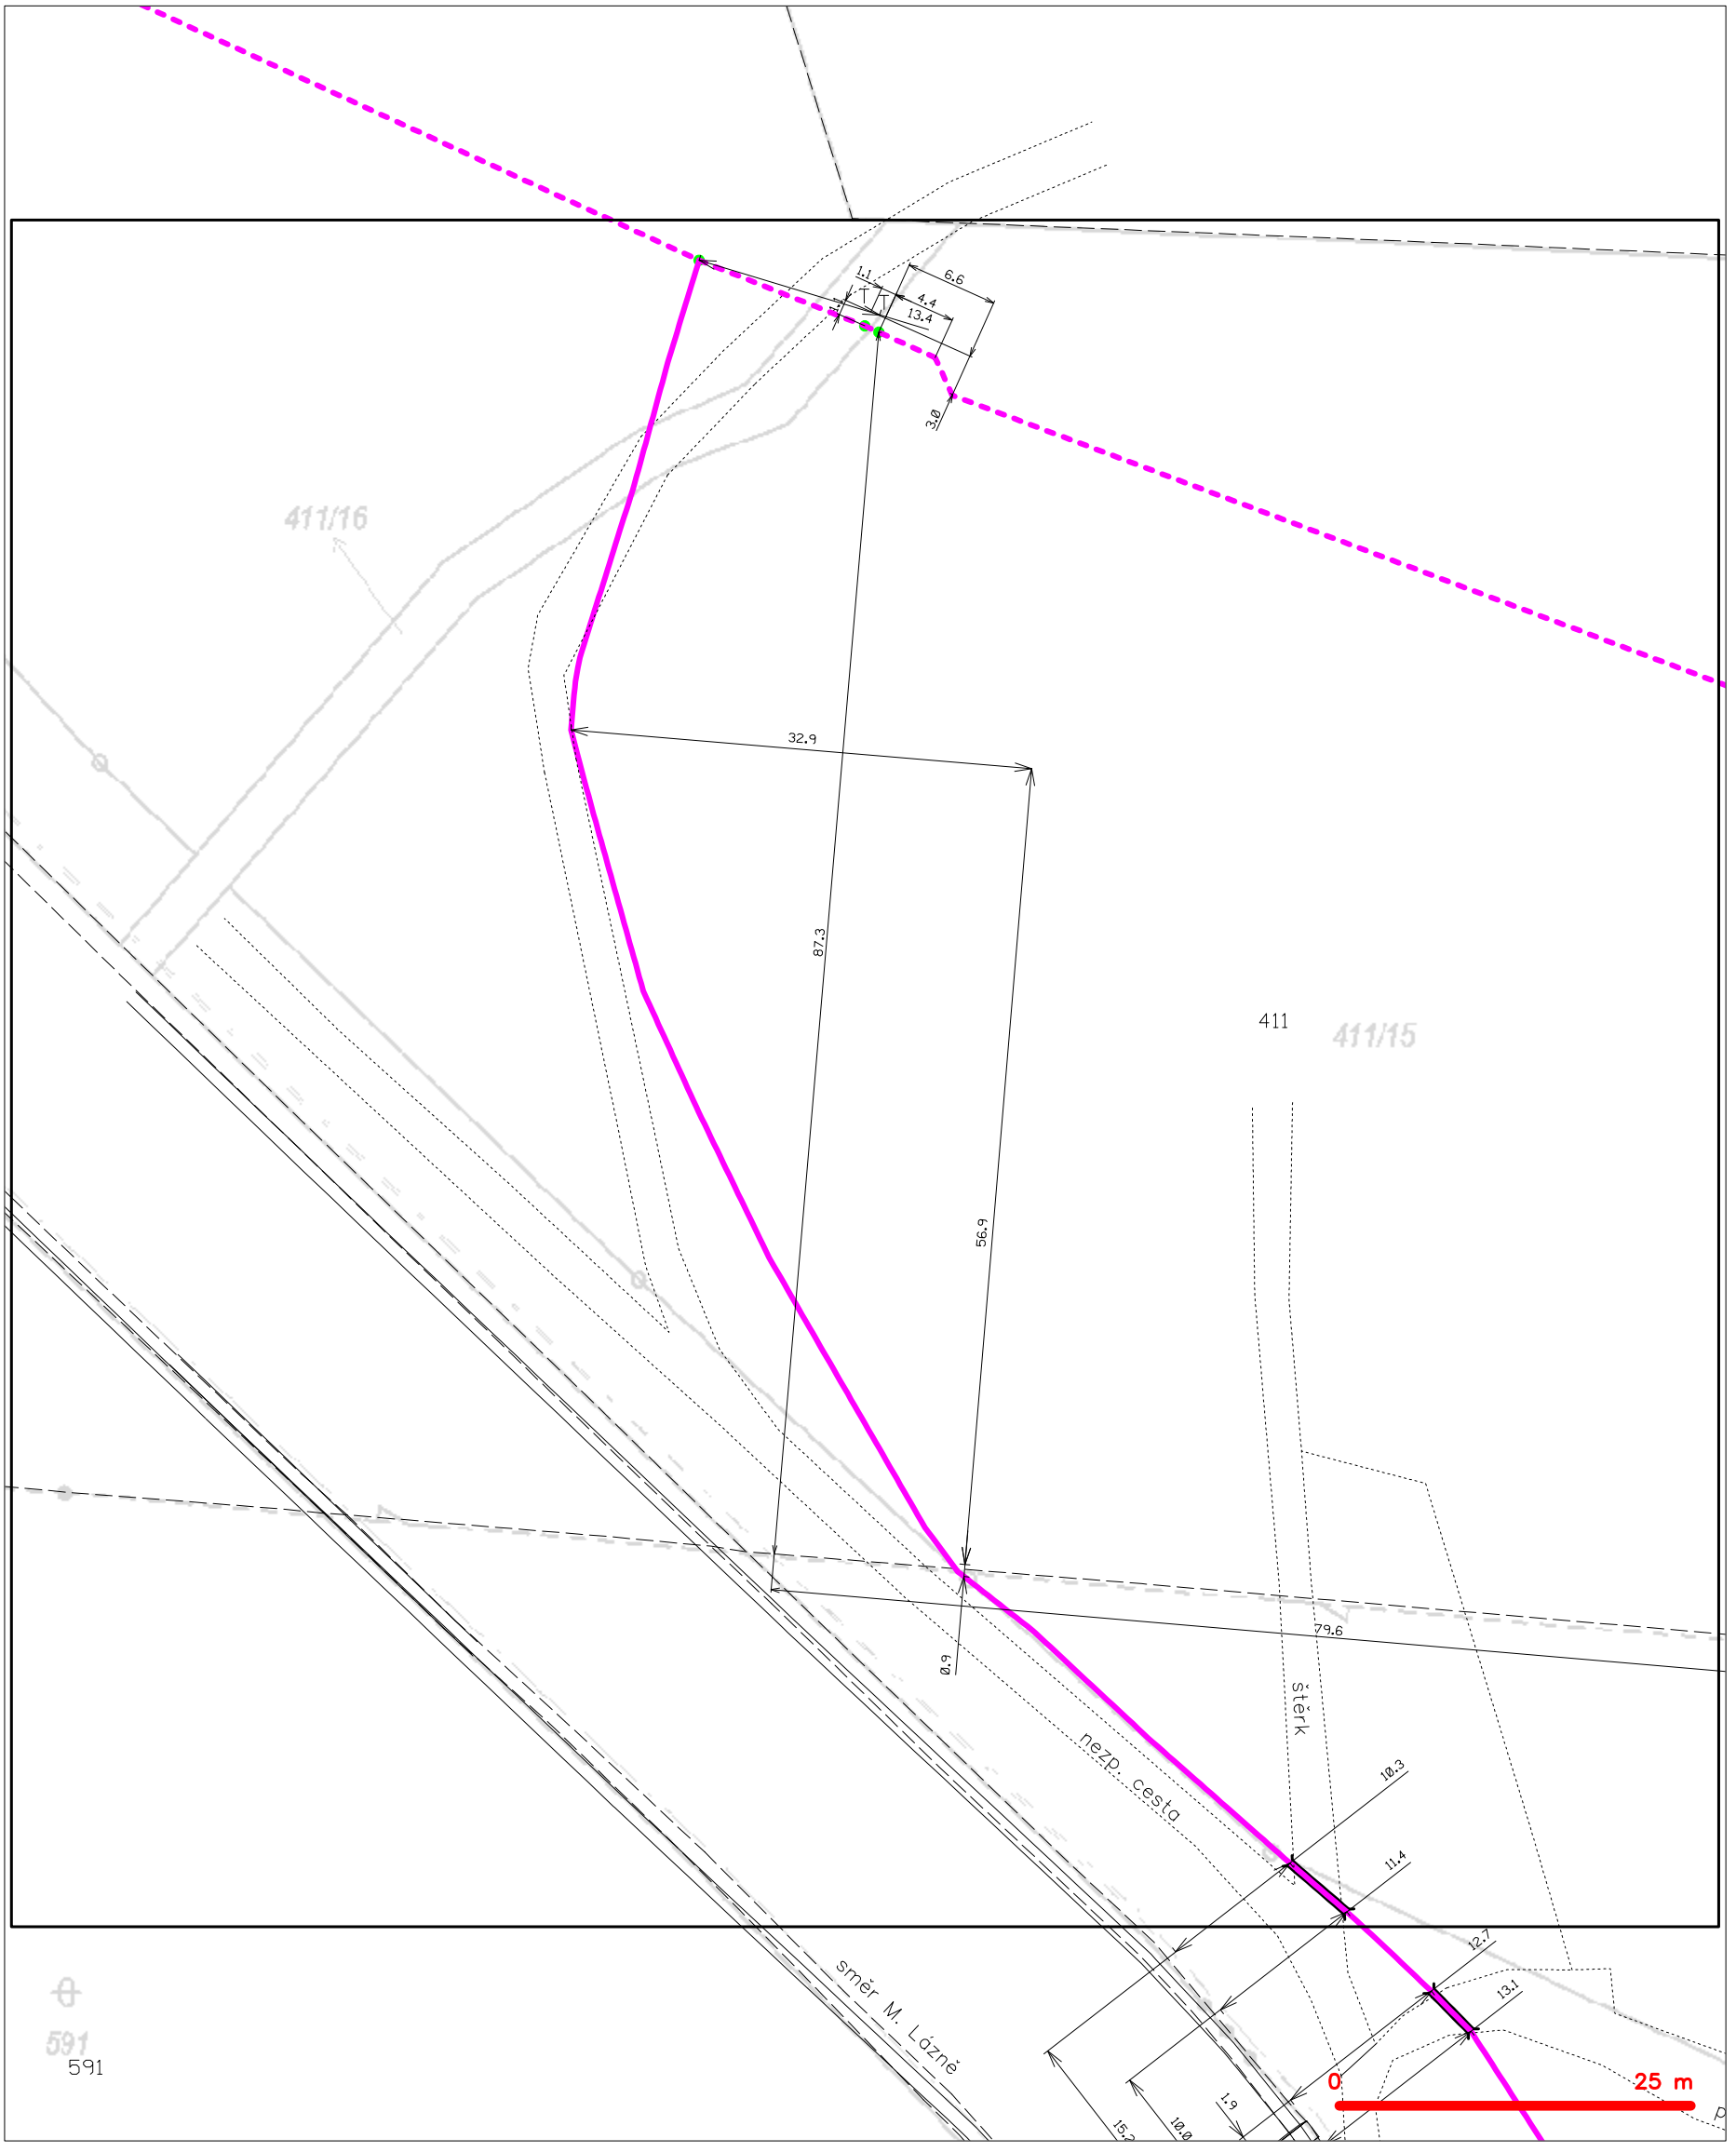

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11

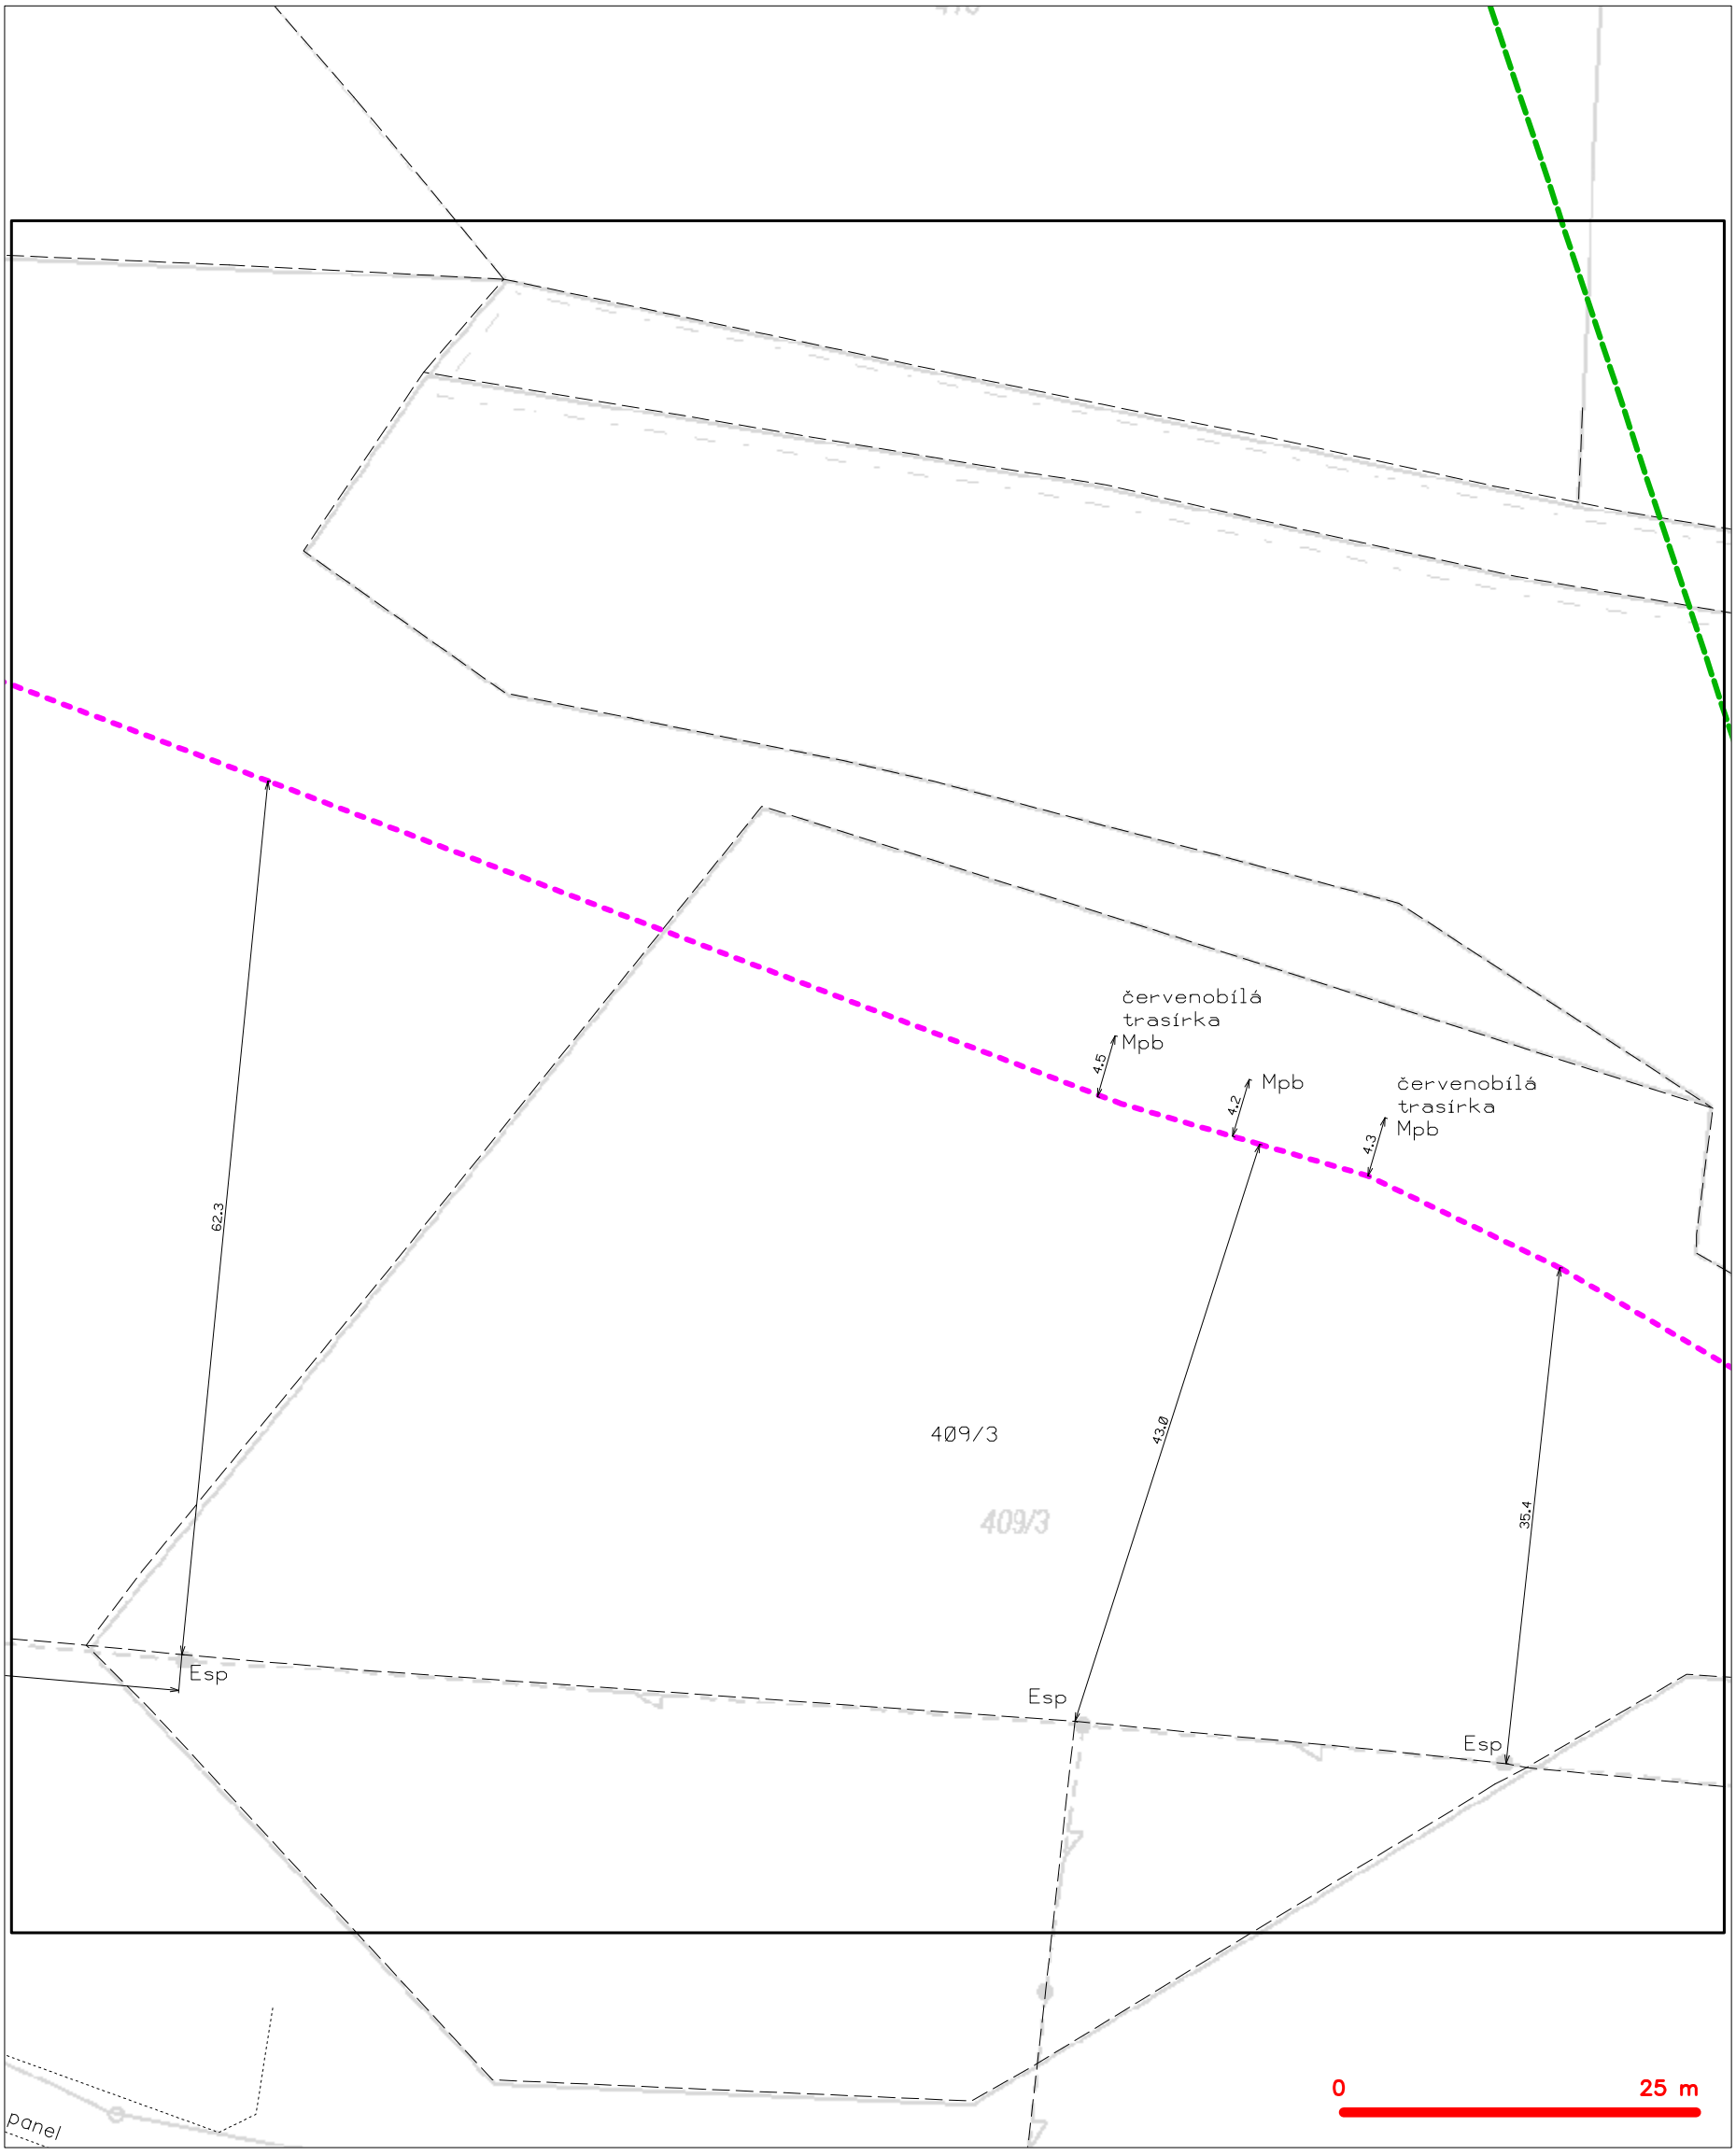

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12

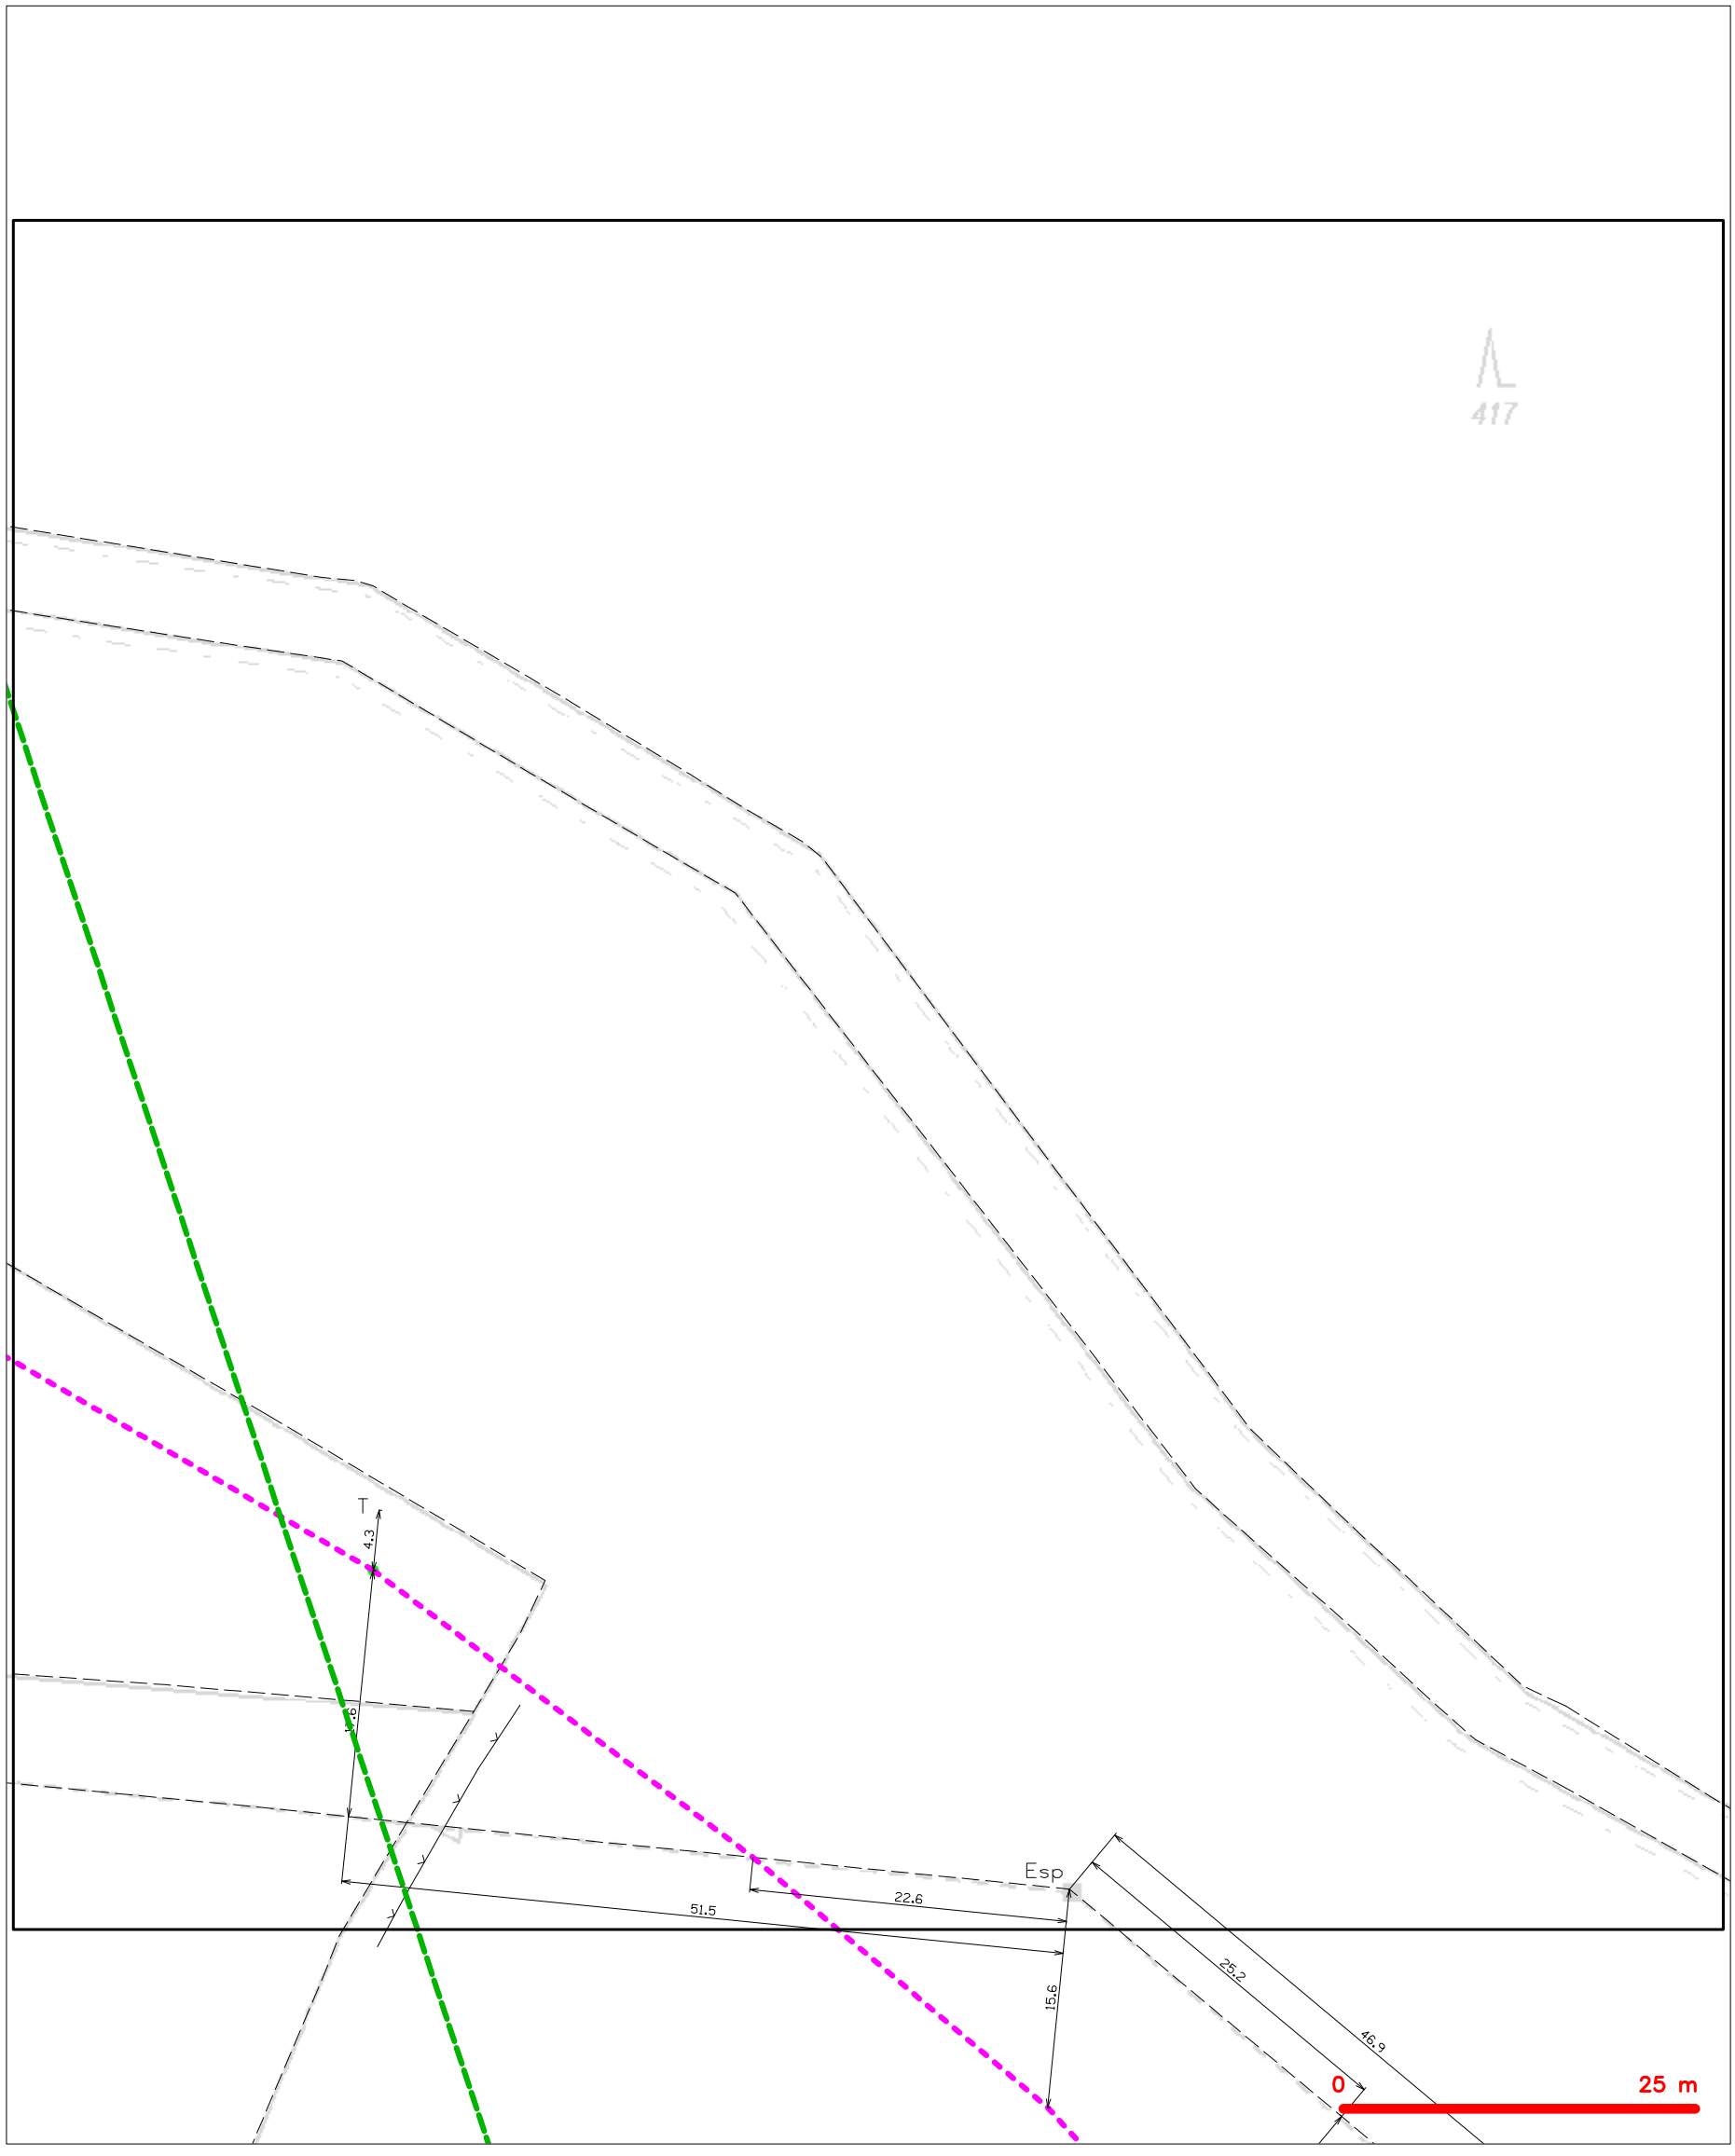

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

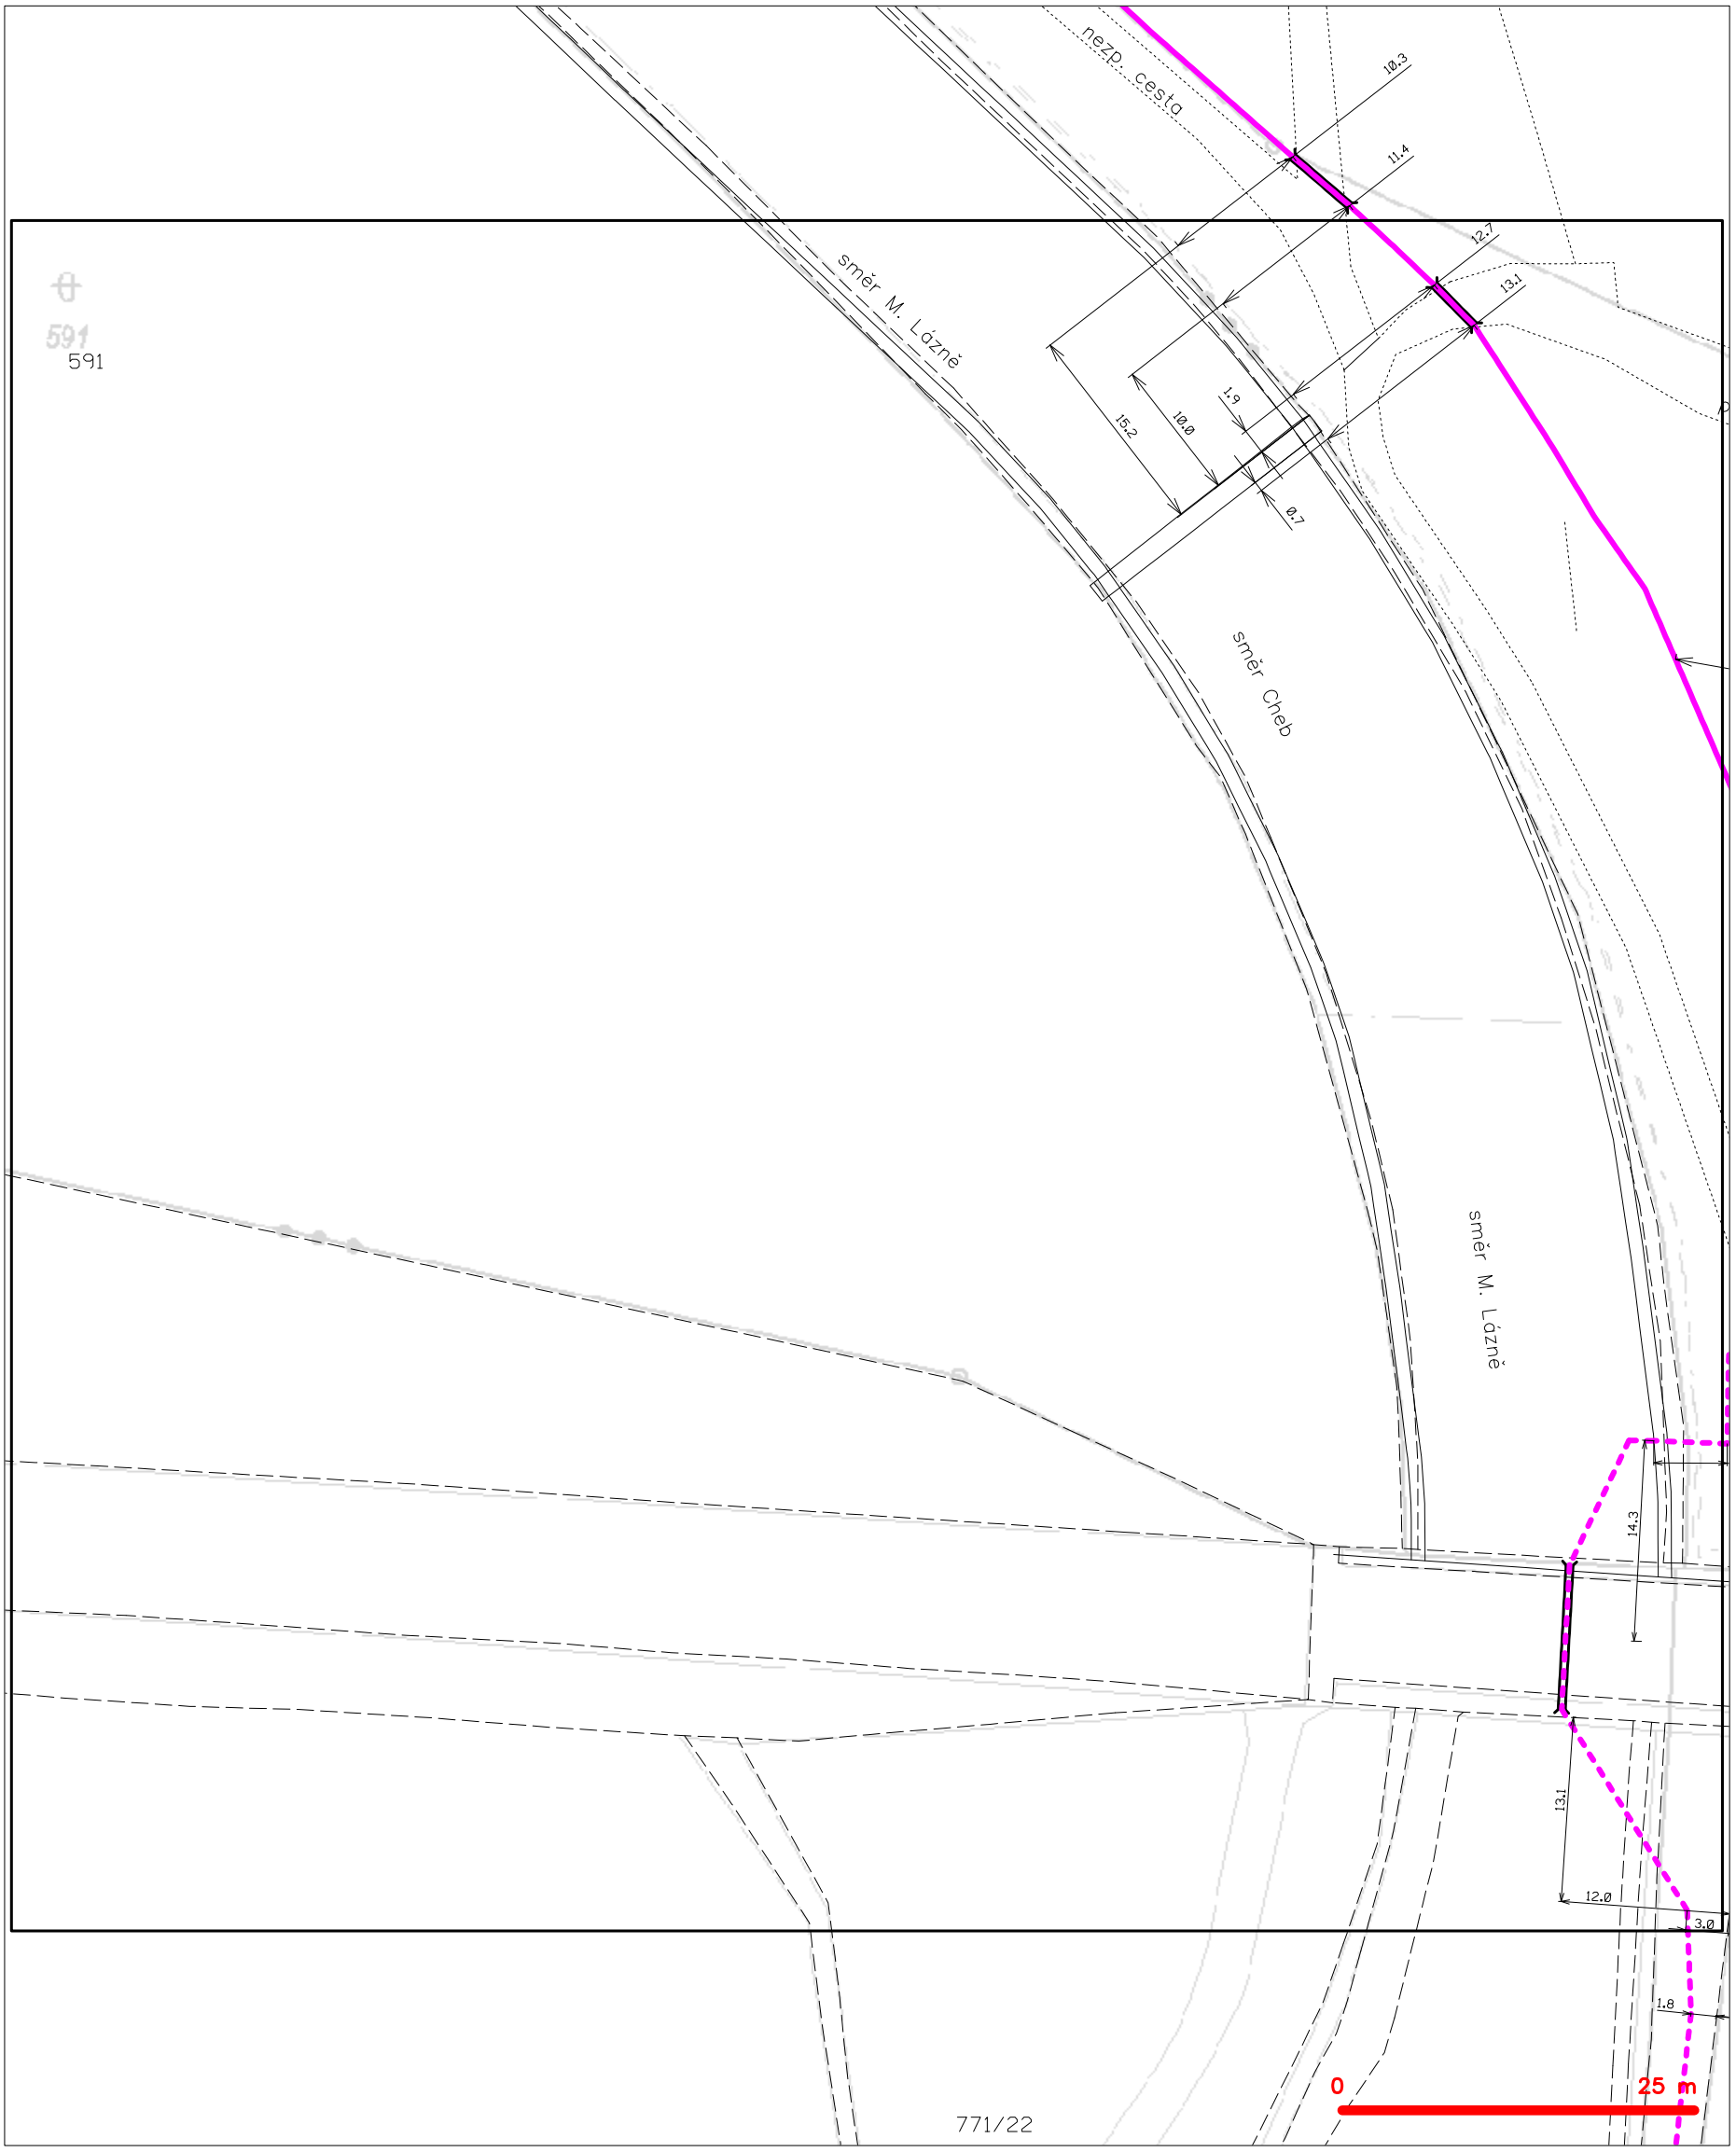

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15

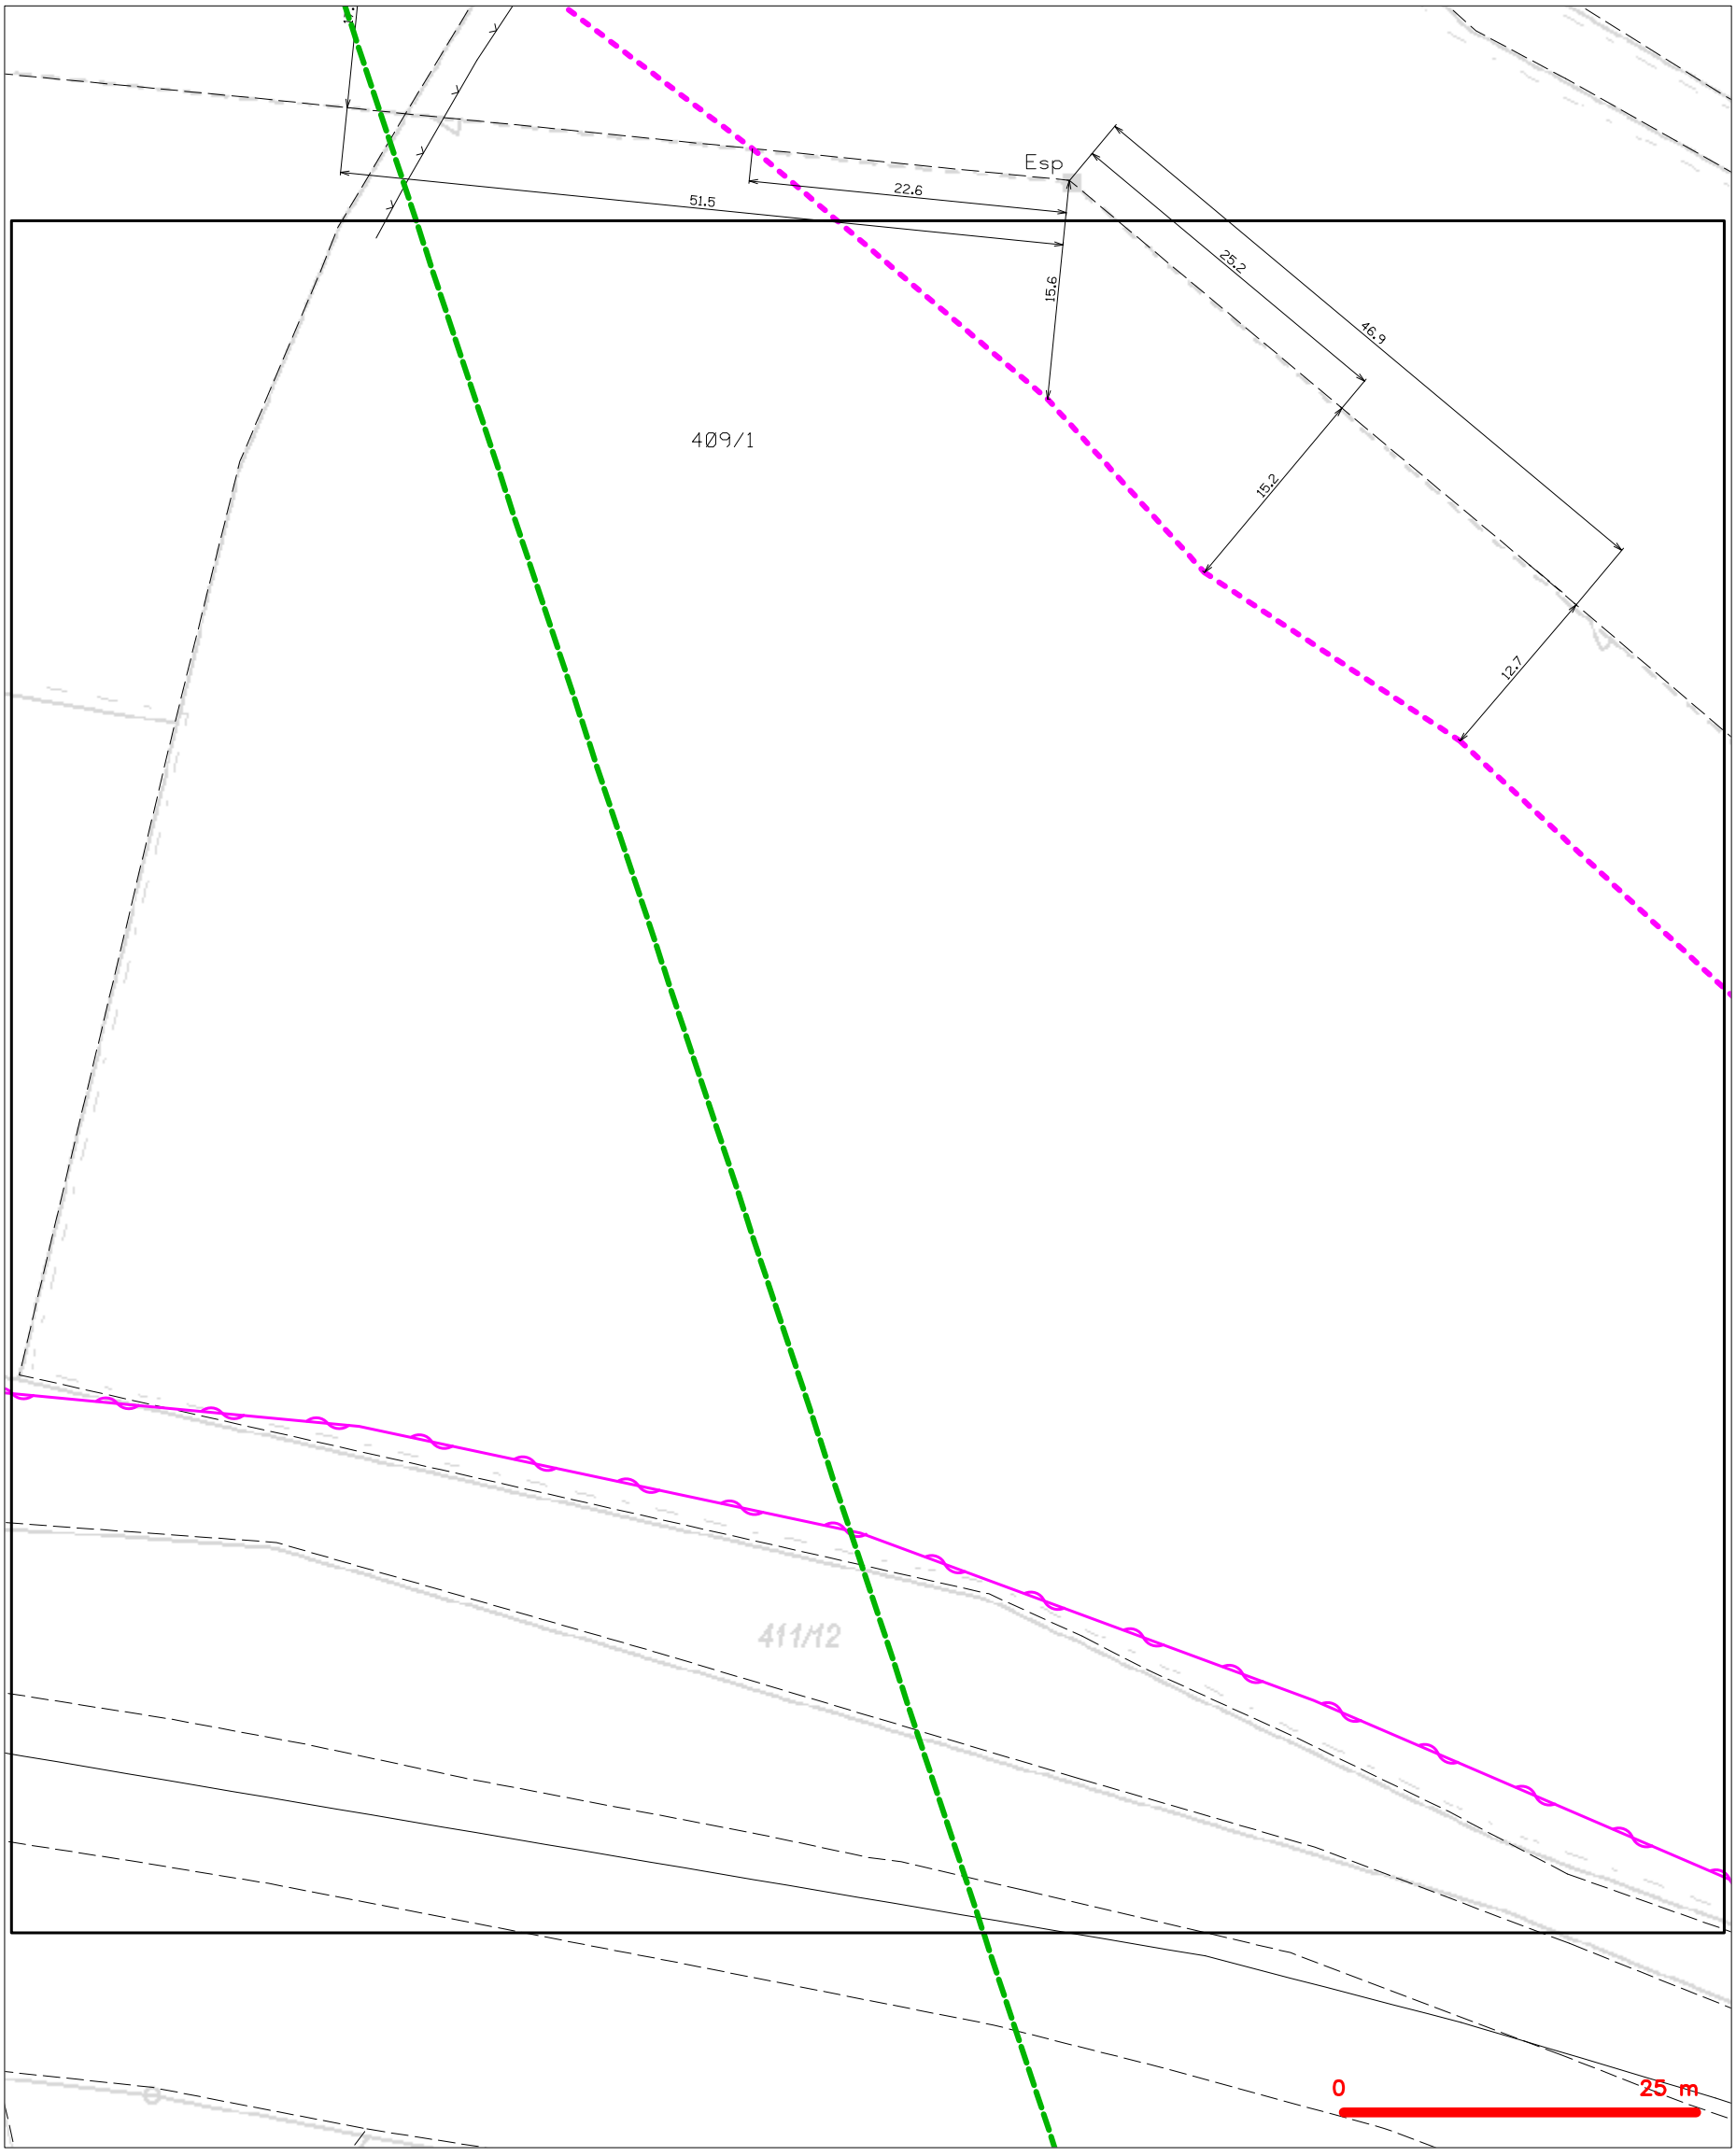

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16

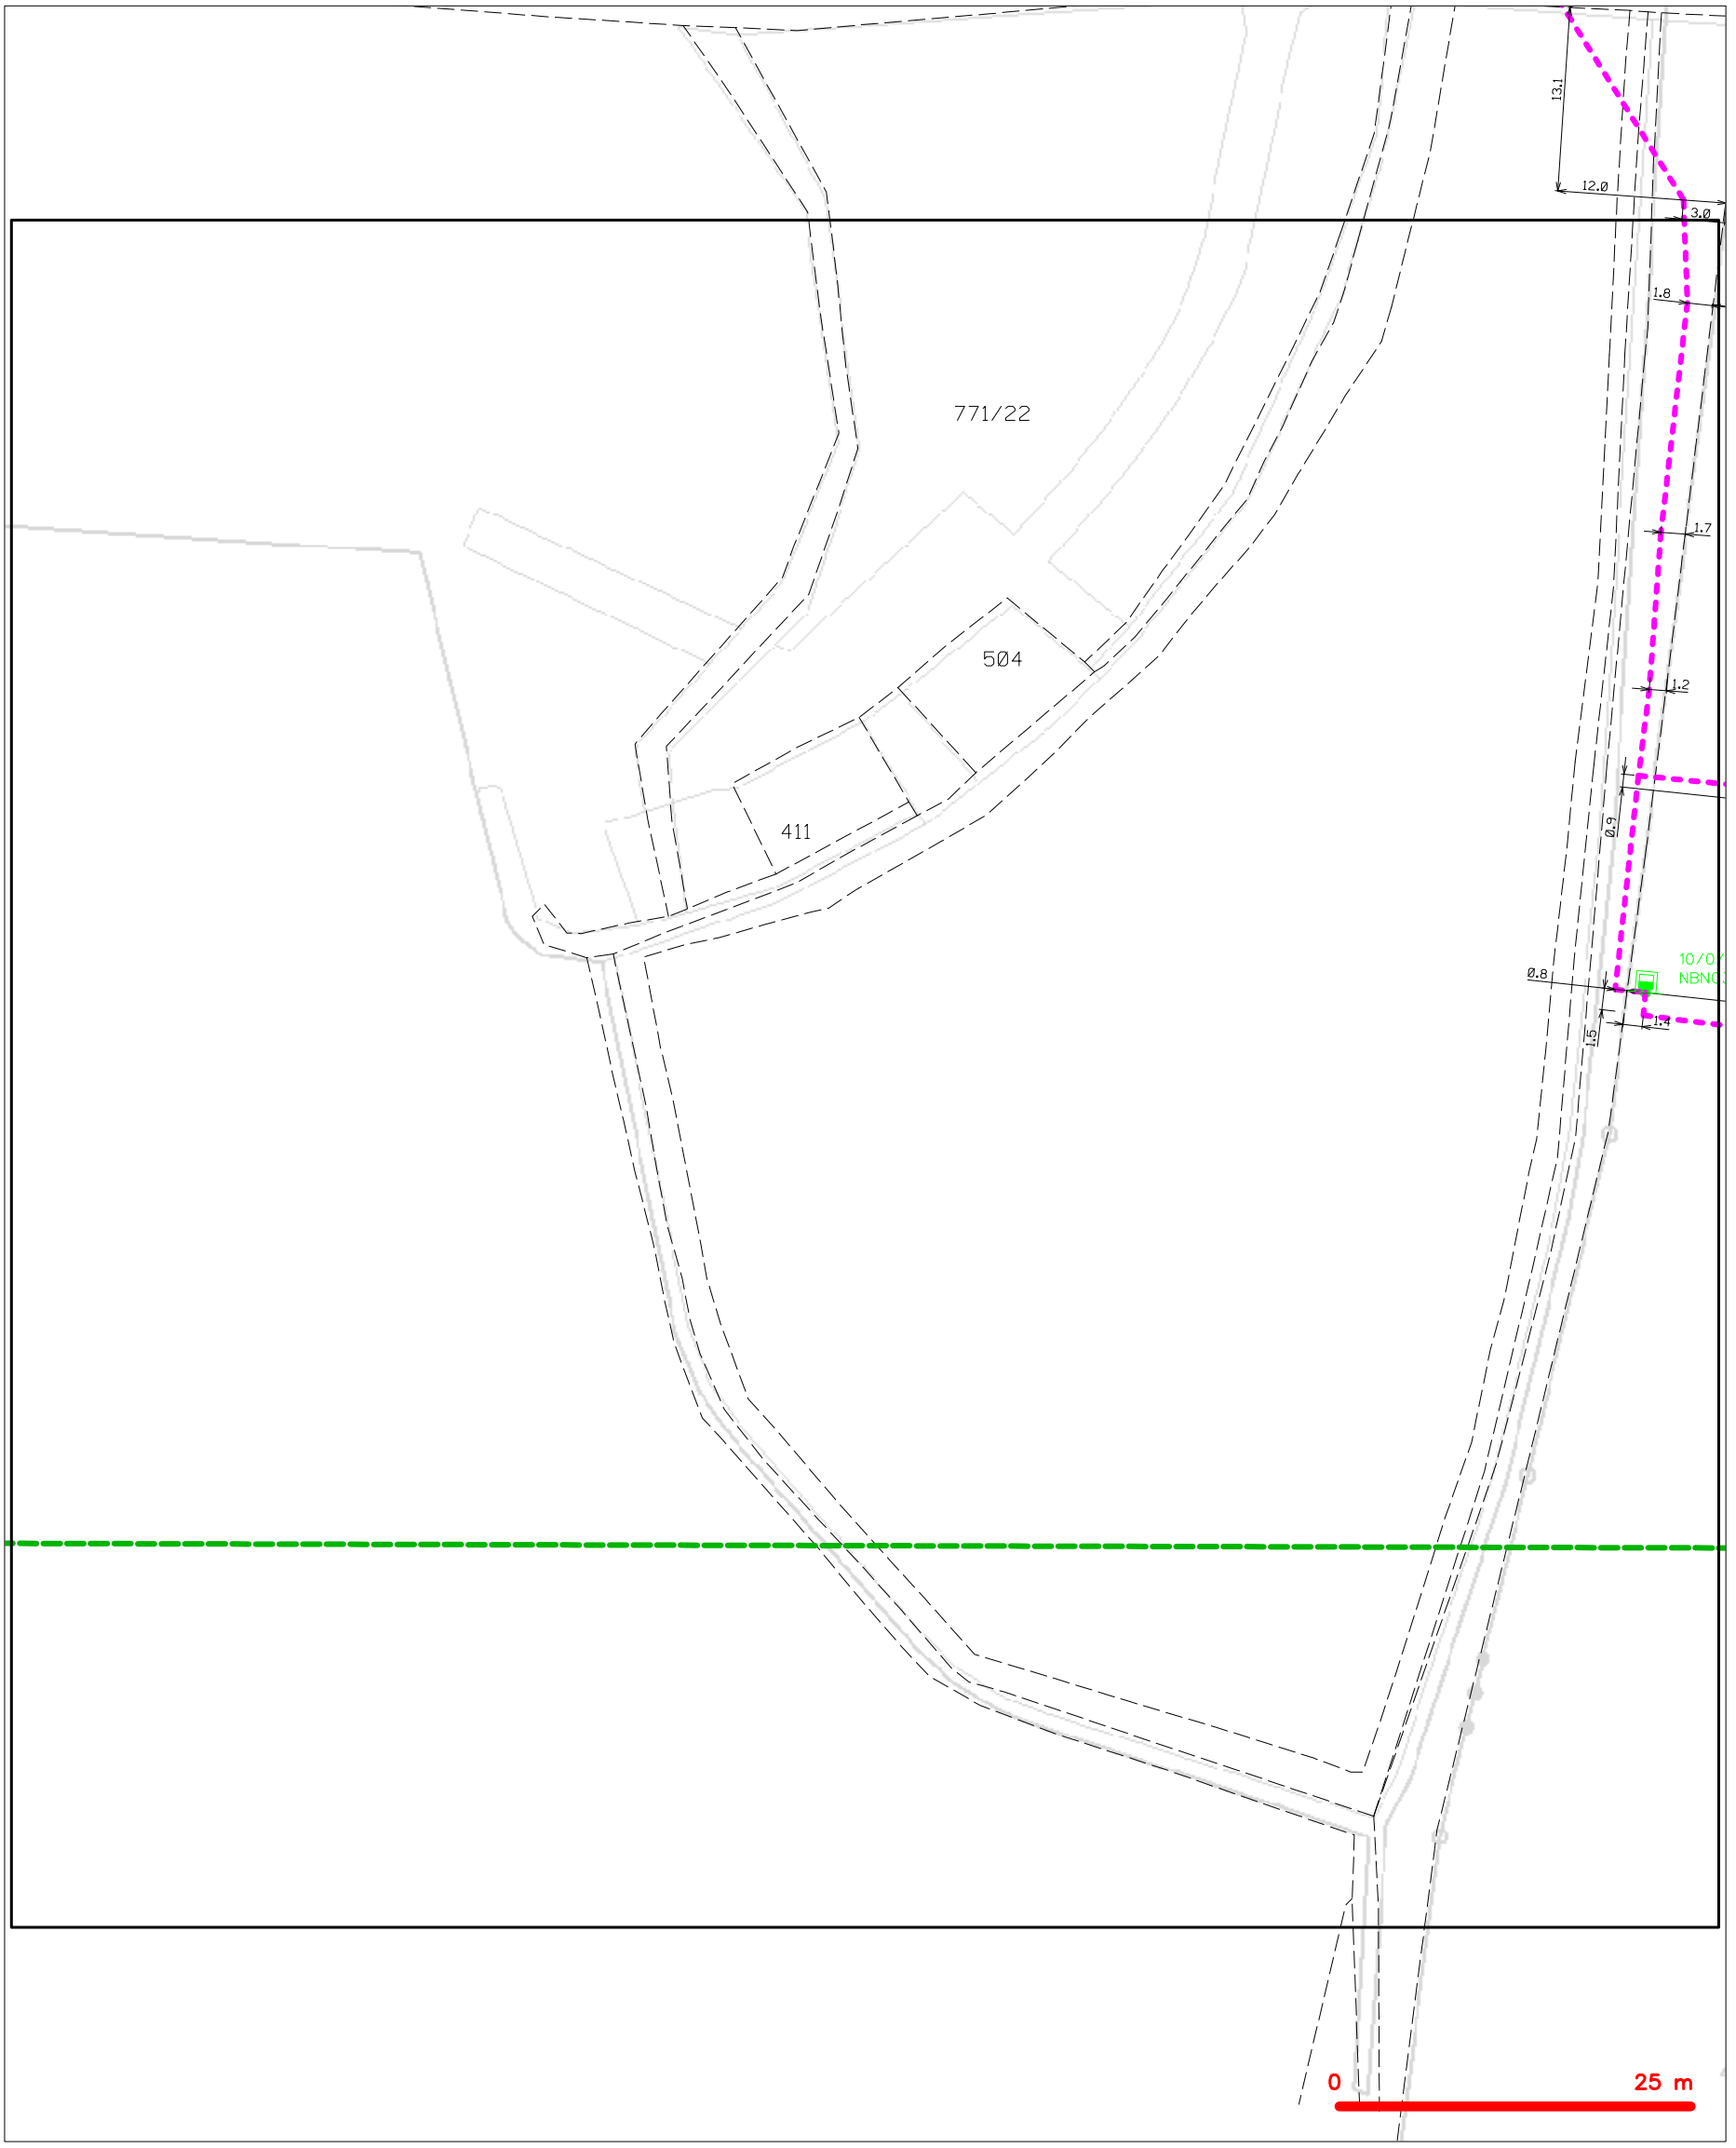

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 53524/24 Číslo žádosti: 0124 566 136

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

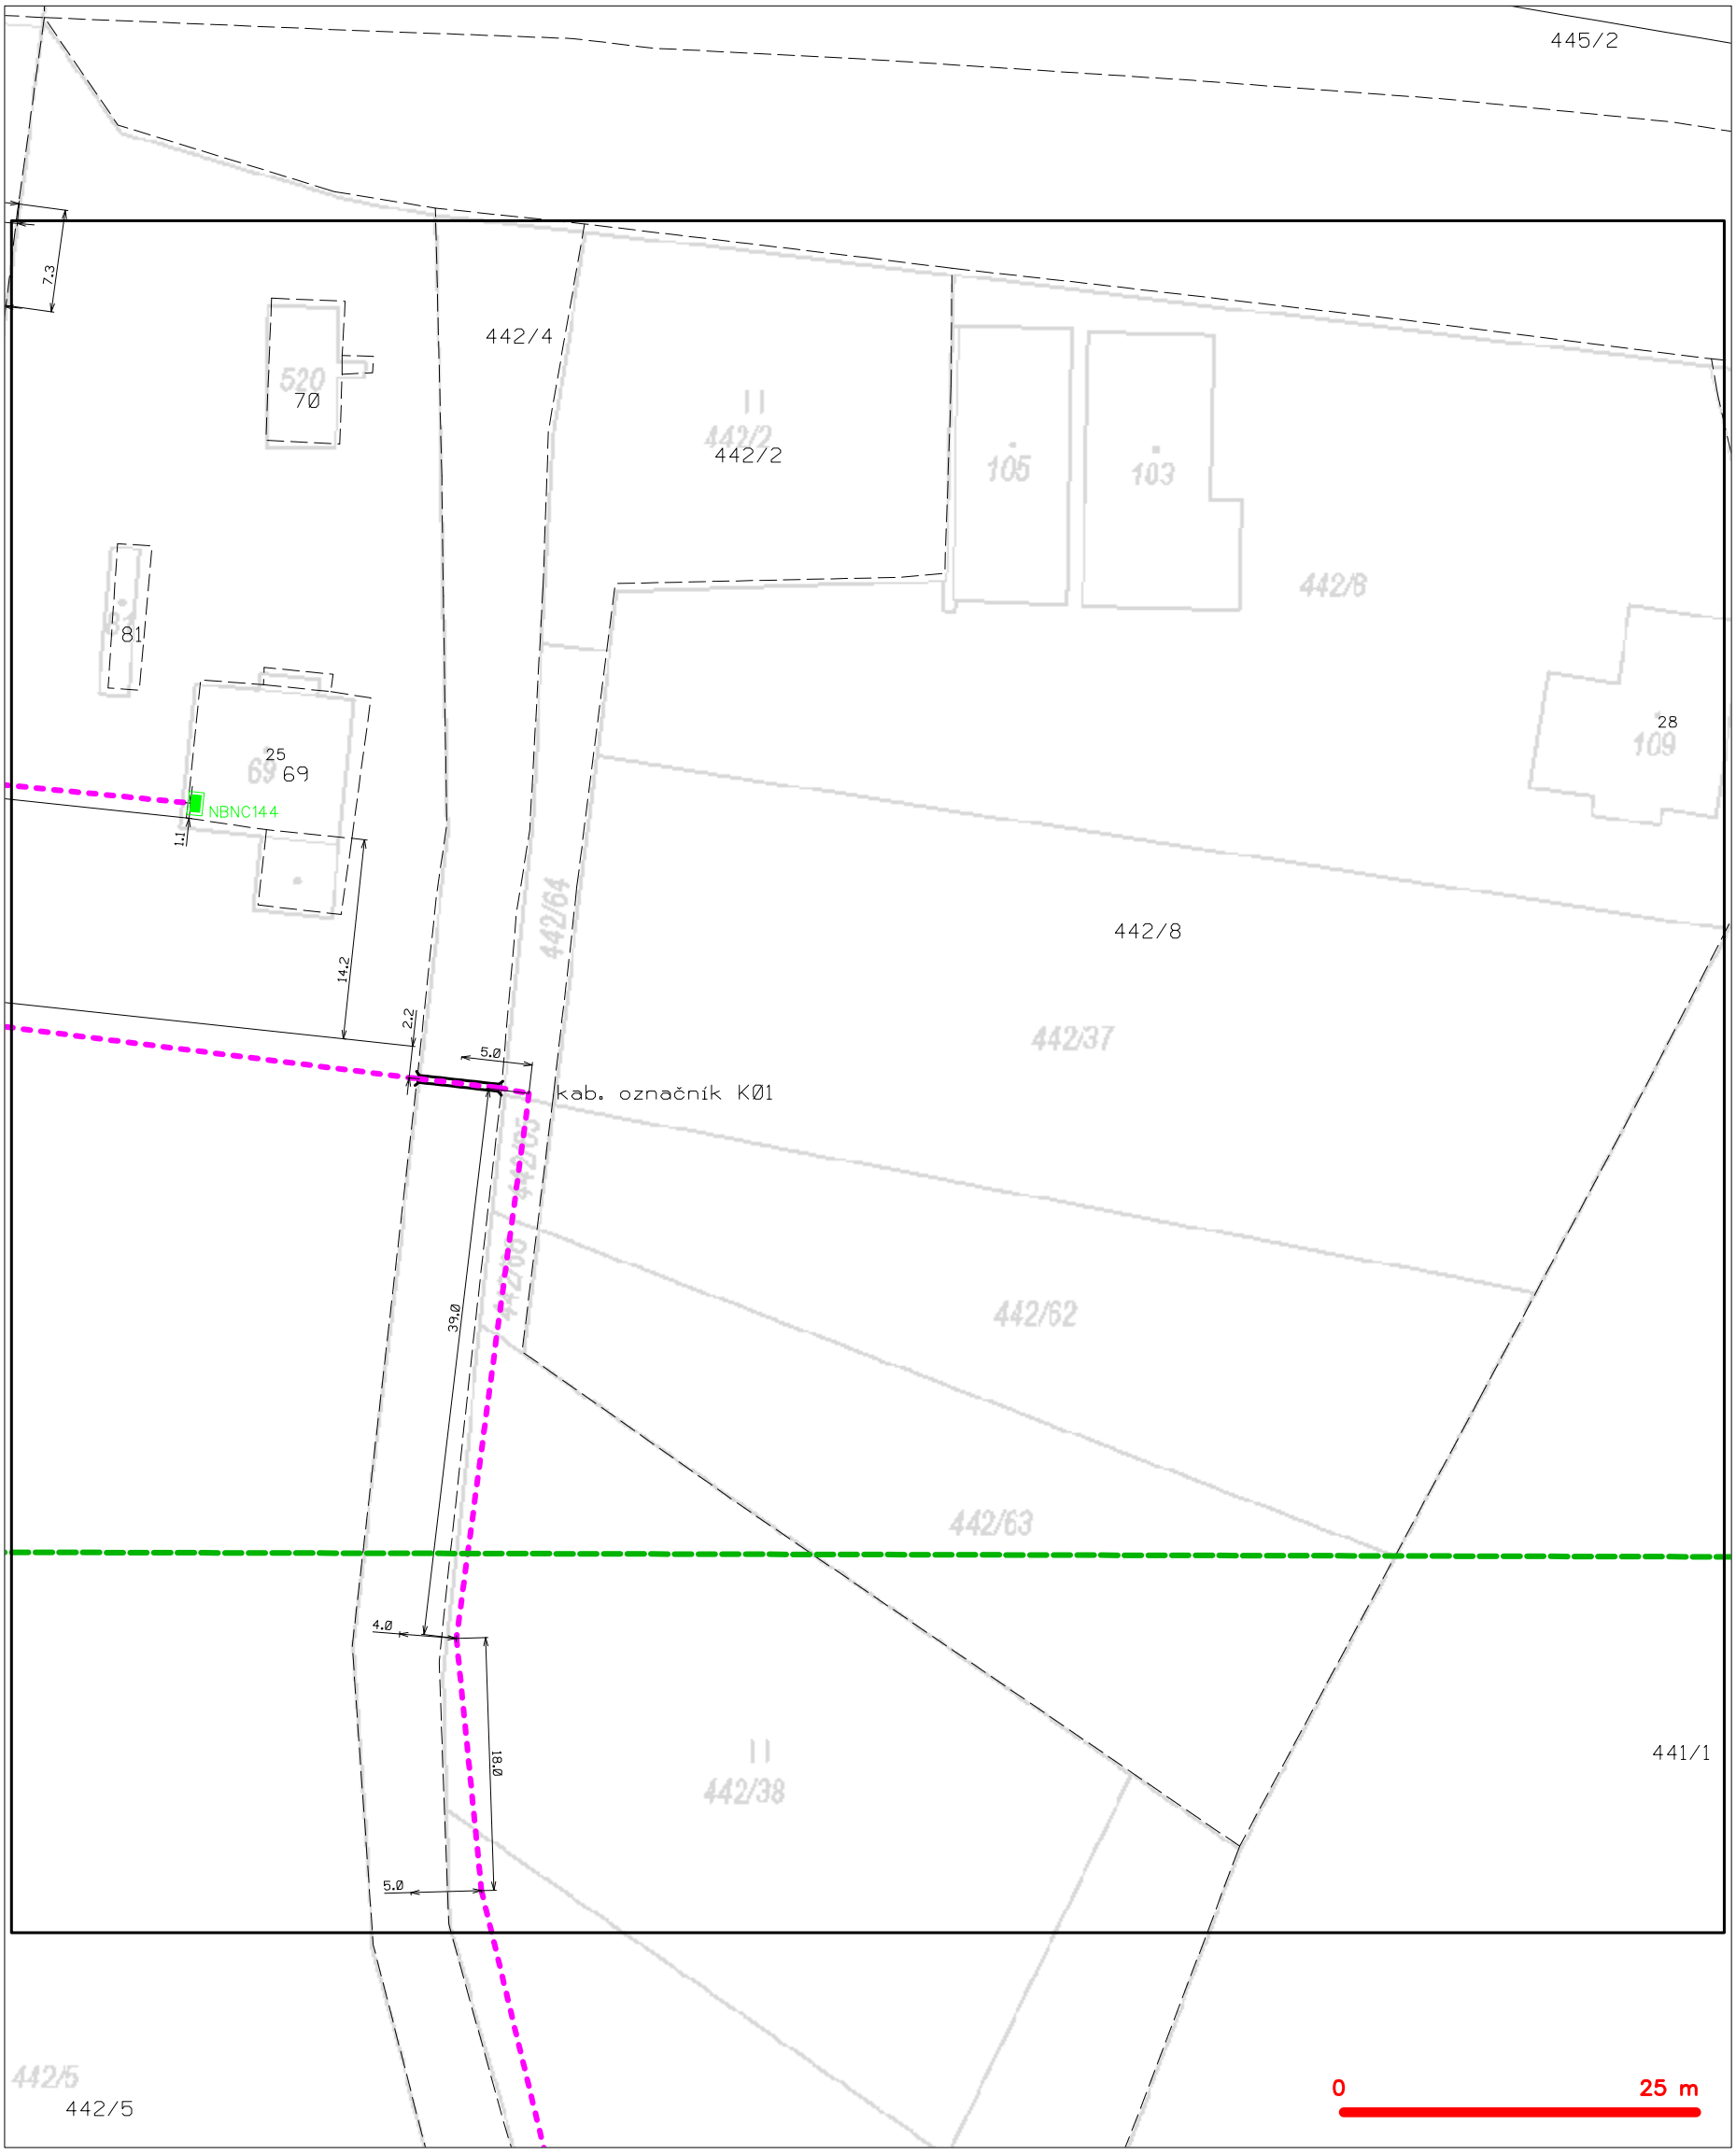

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

DISTRIBUCE

VODNÍ DÍLA - TBD a.s

NAŠE ZNAČKA
0102089002

VYŘÍZENO DNE
21.02.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

VD Jesenice - pozorovací vrty

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102089002 ze dne 21.02.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 21.08.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť		střet	
Nadzemní síť		střet	

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	střet

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

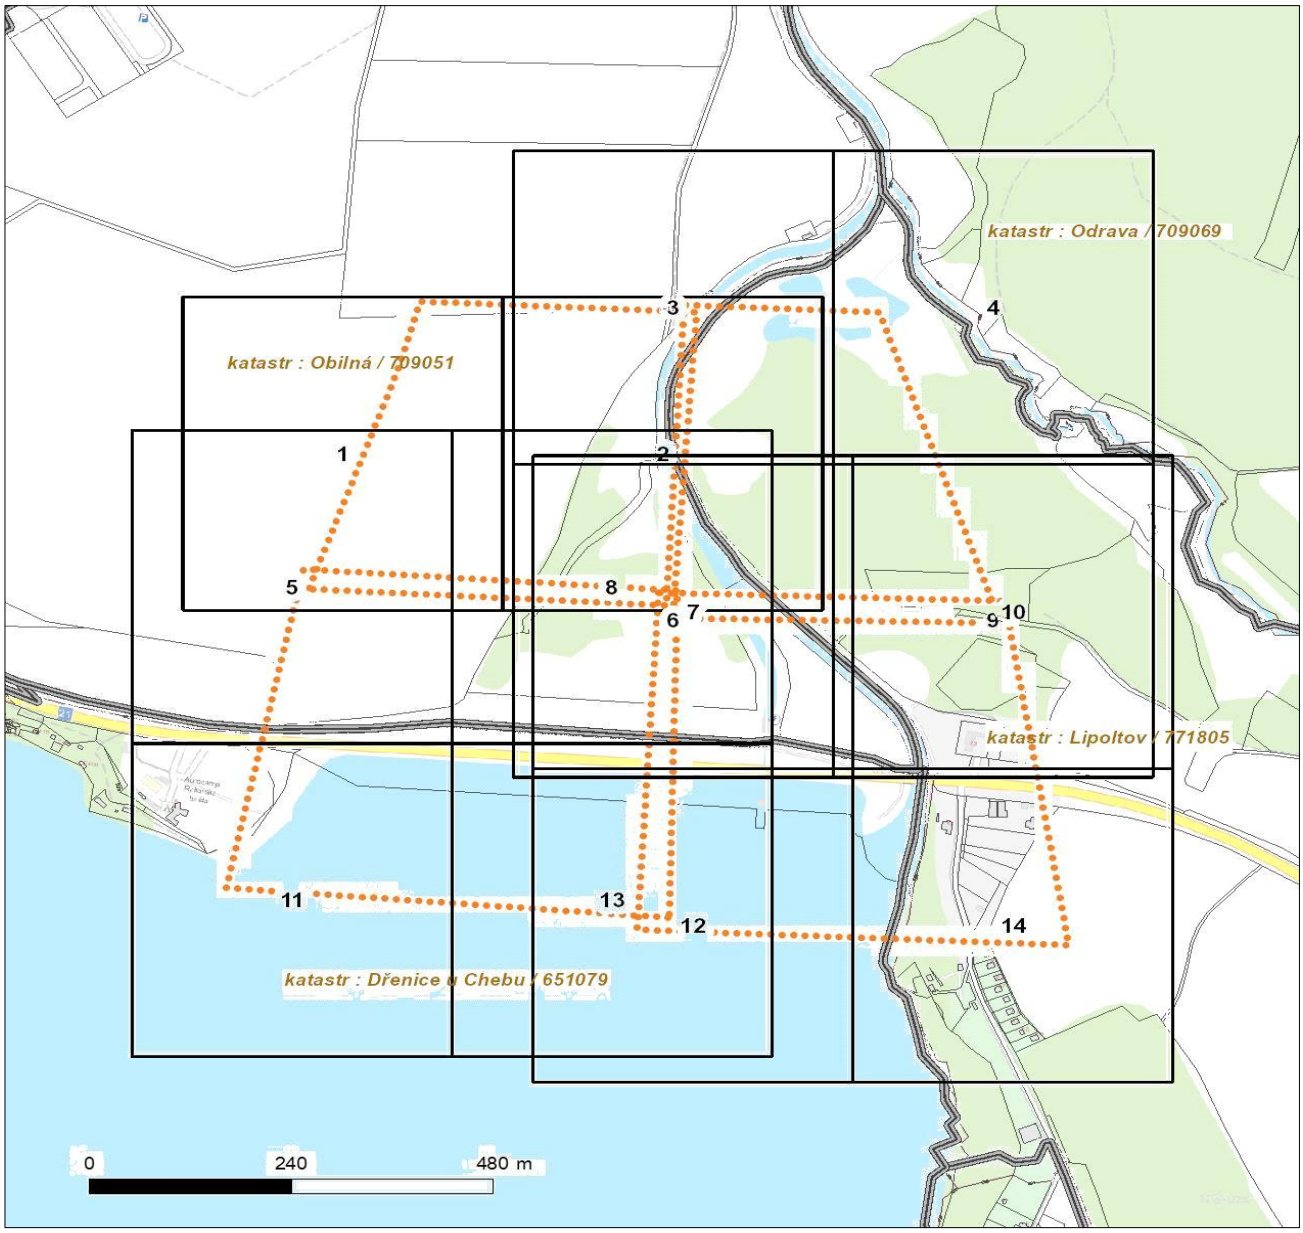

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

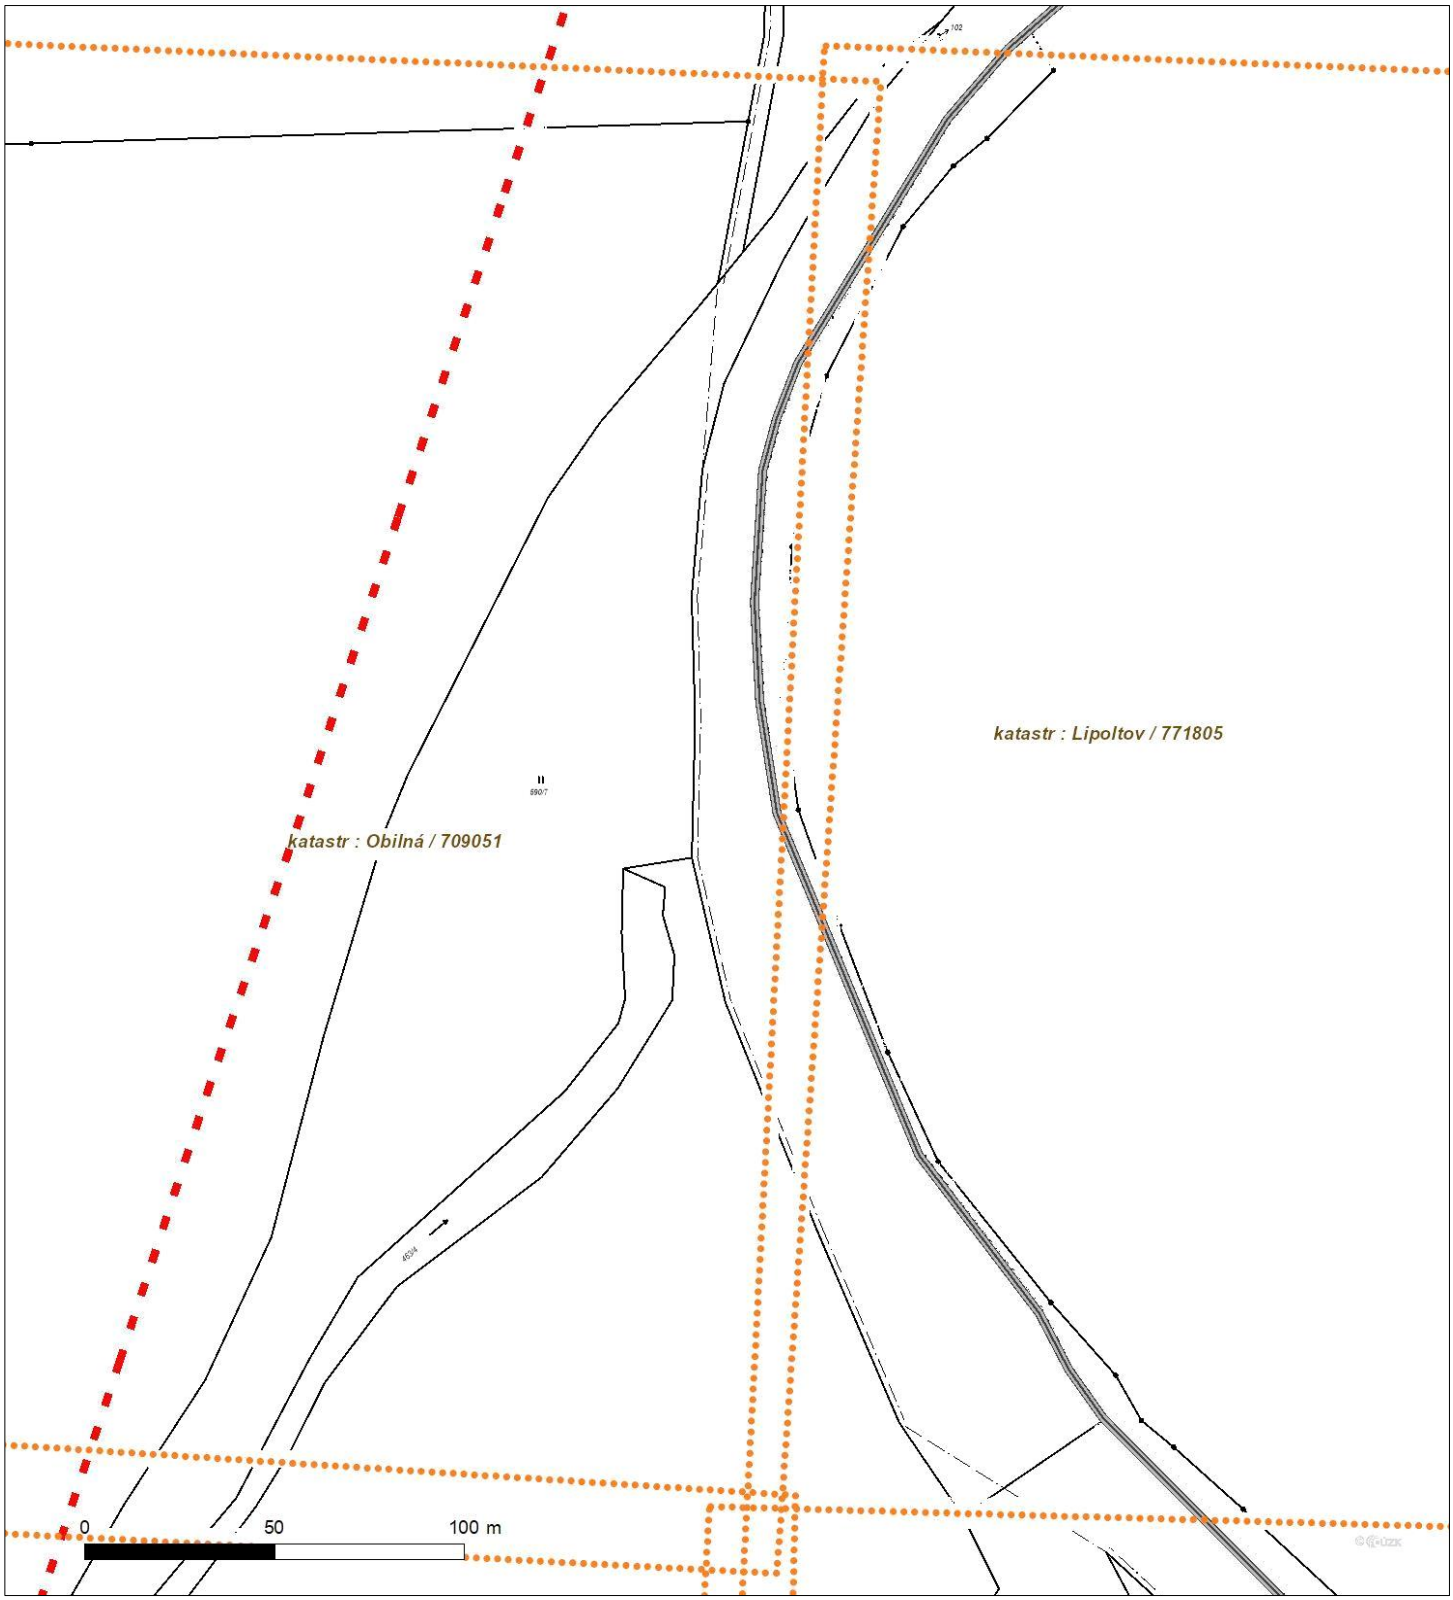

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

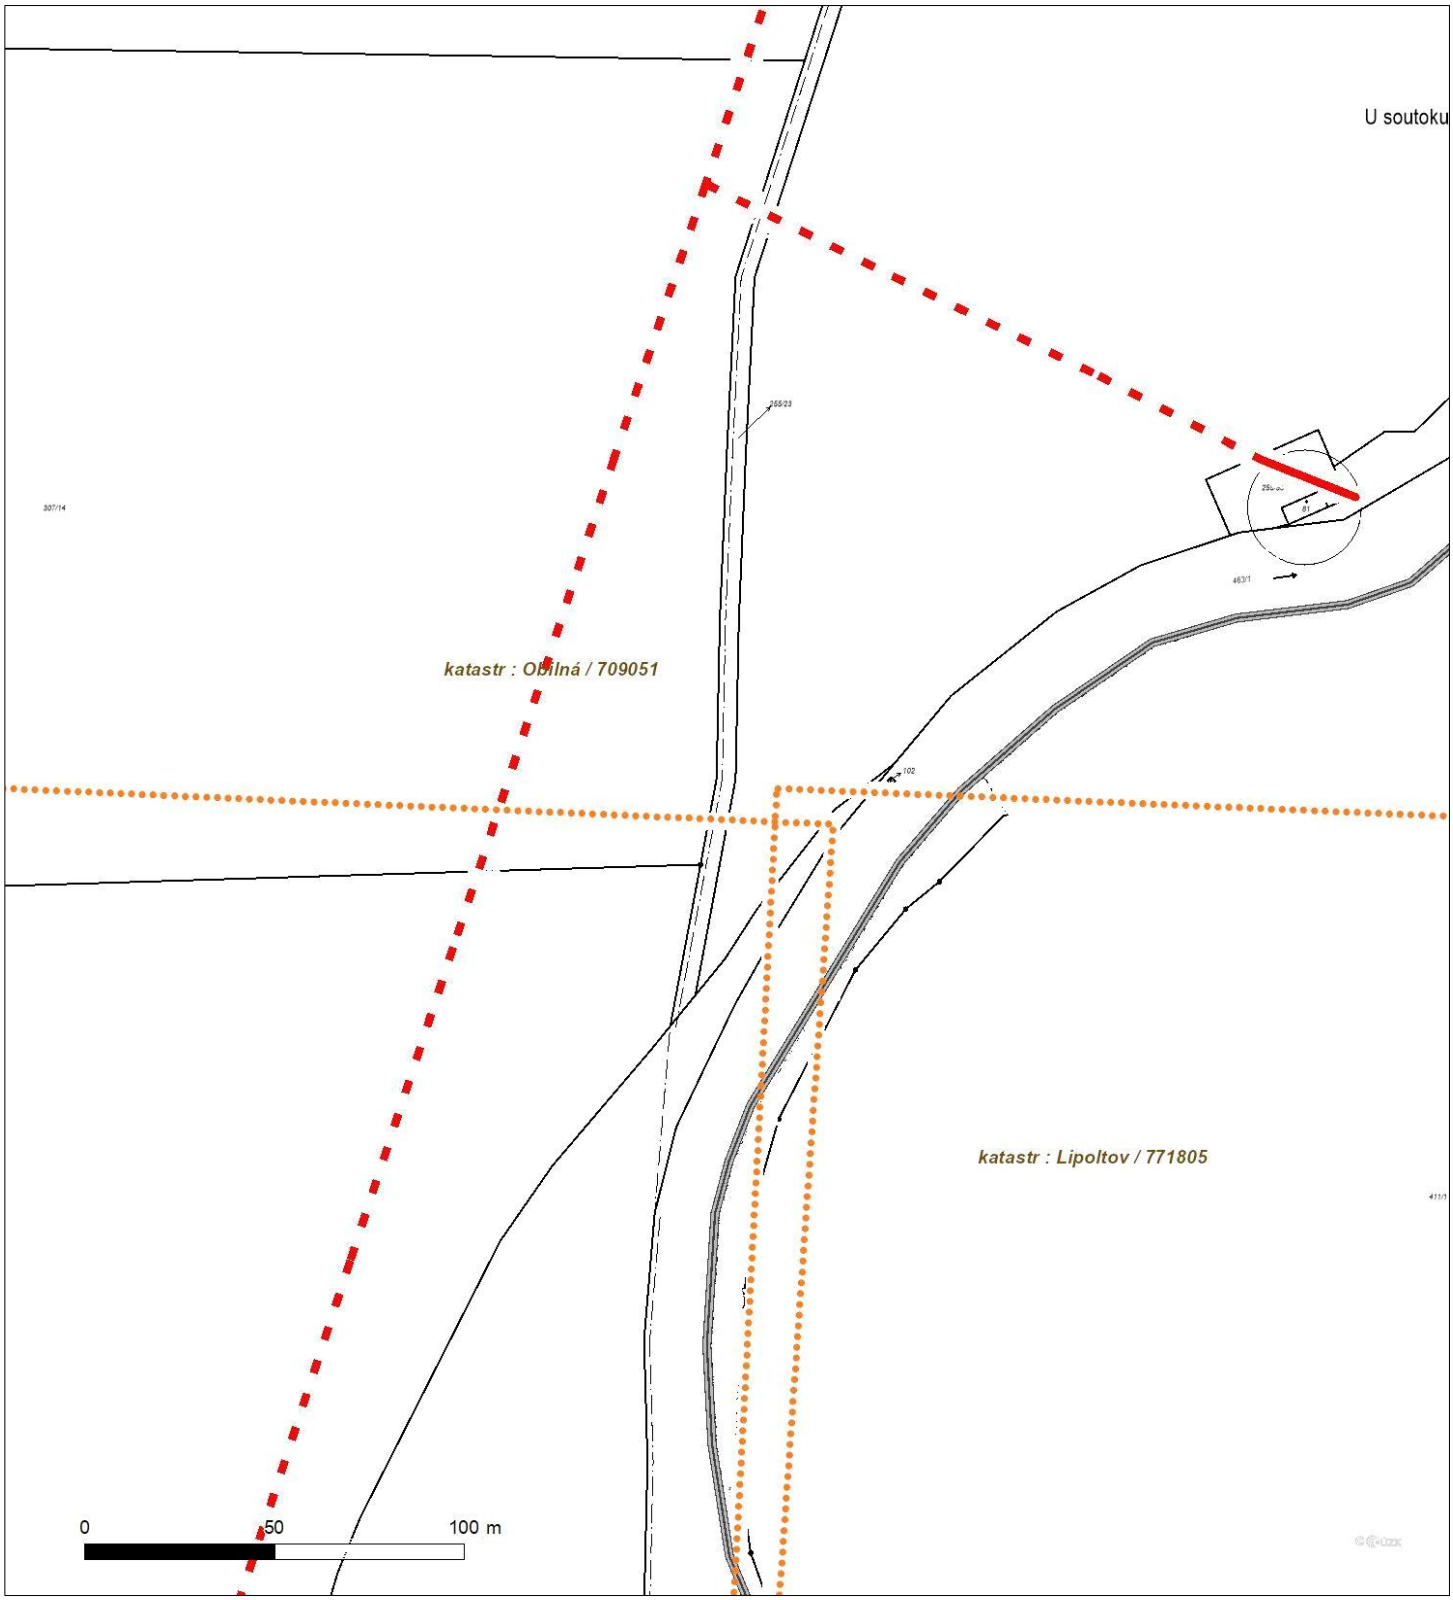

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

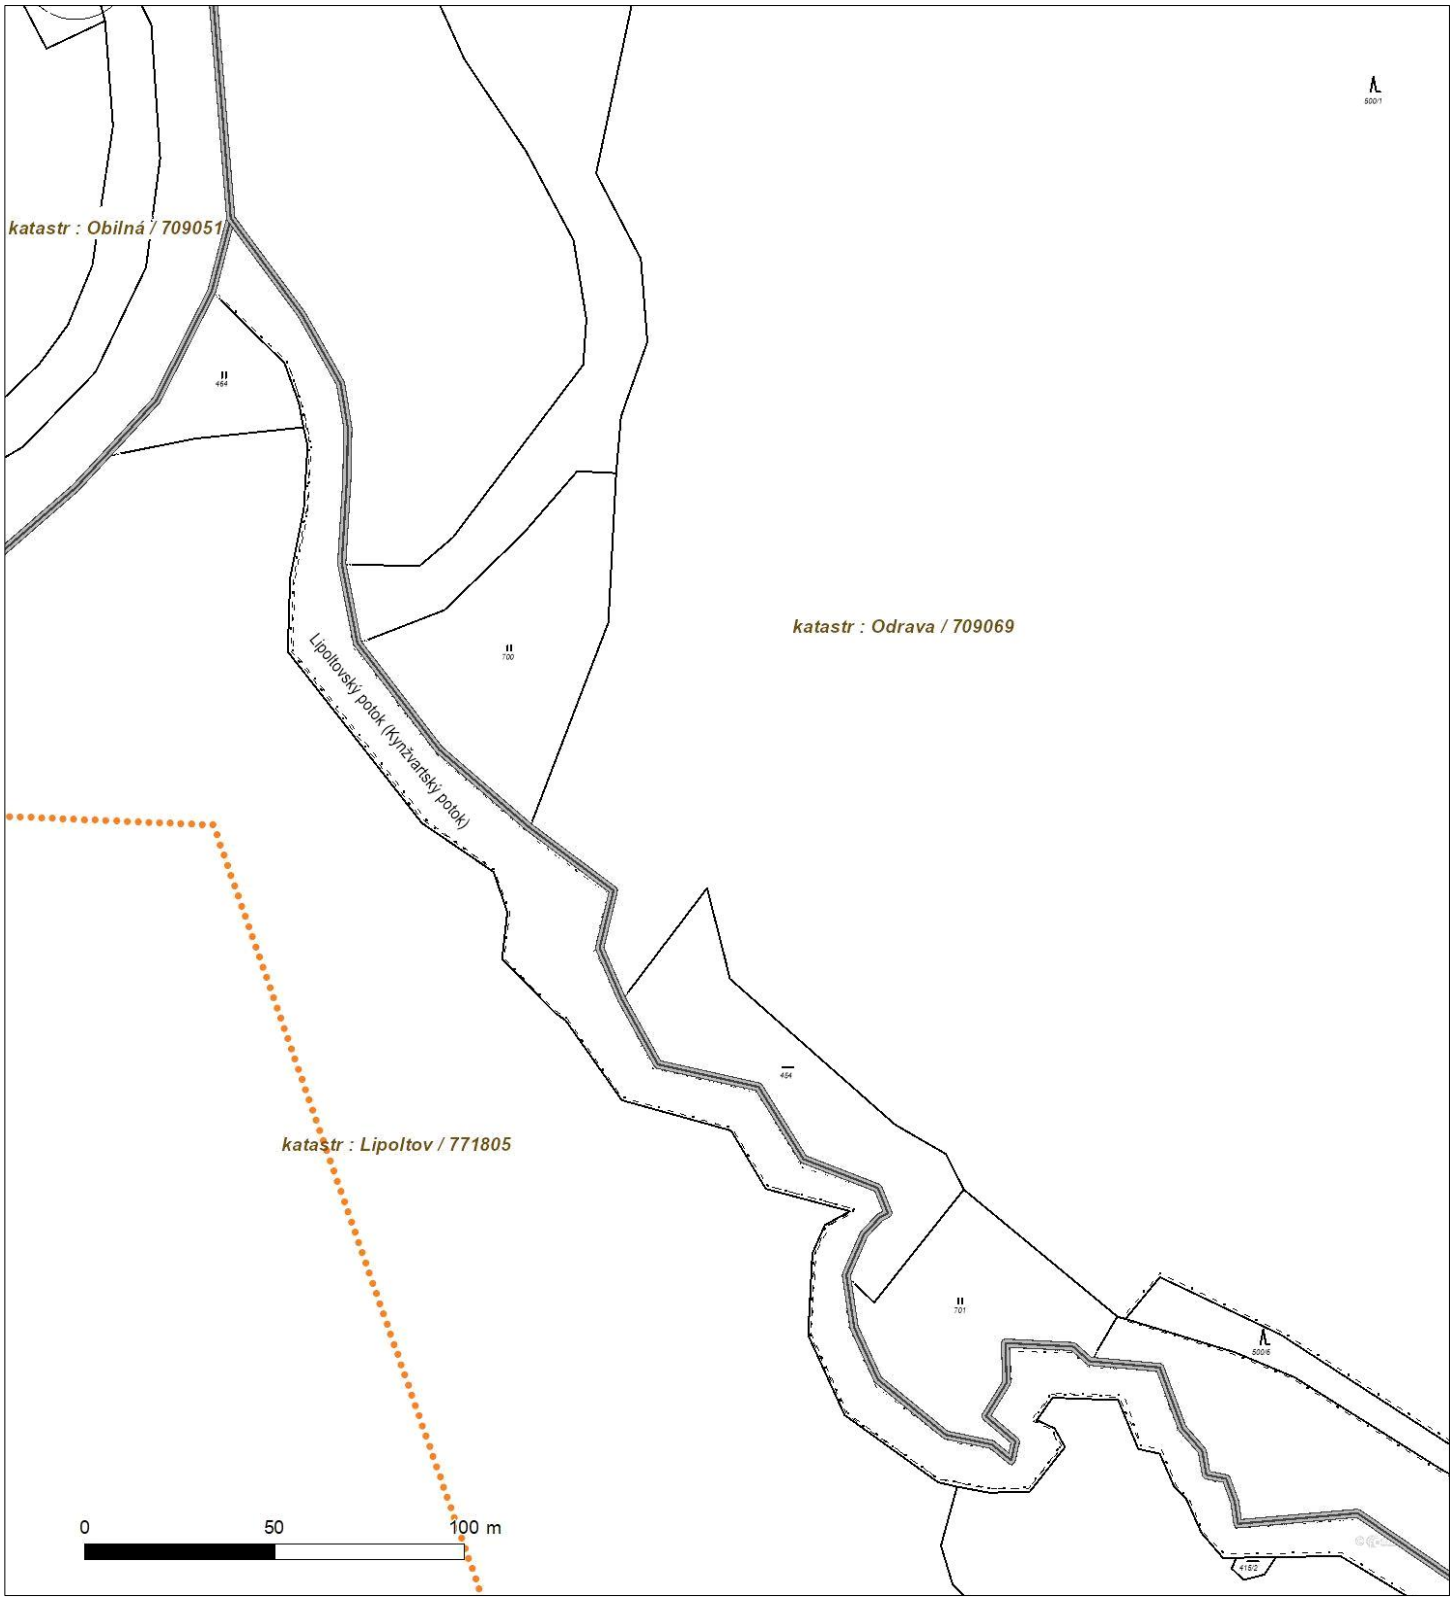

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

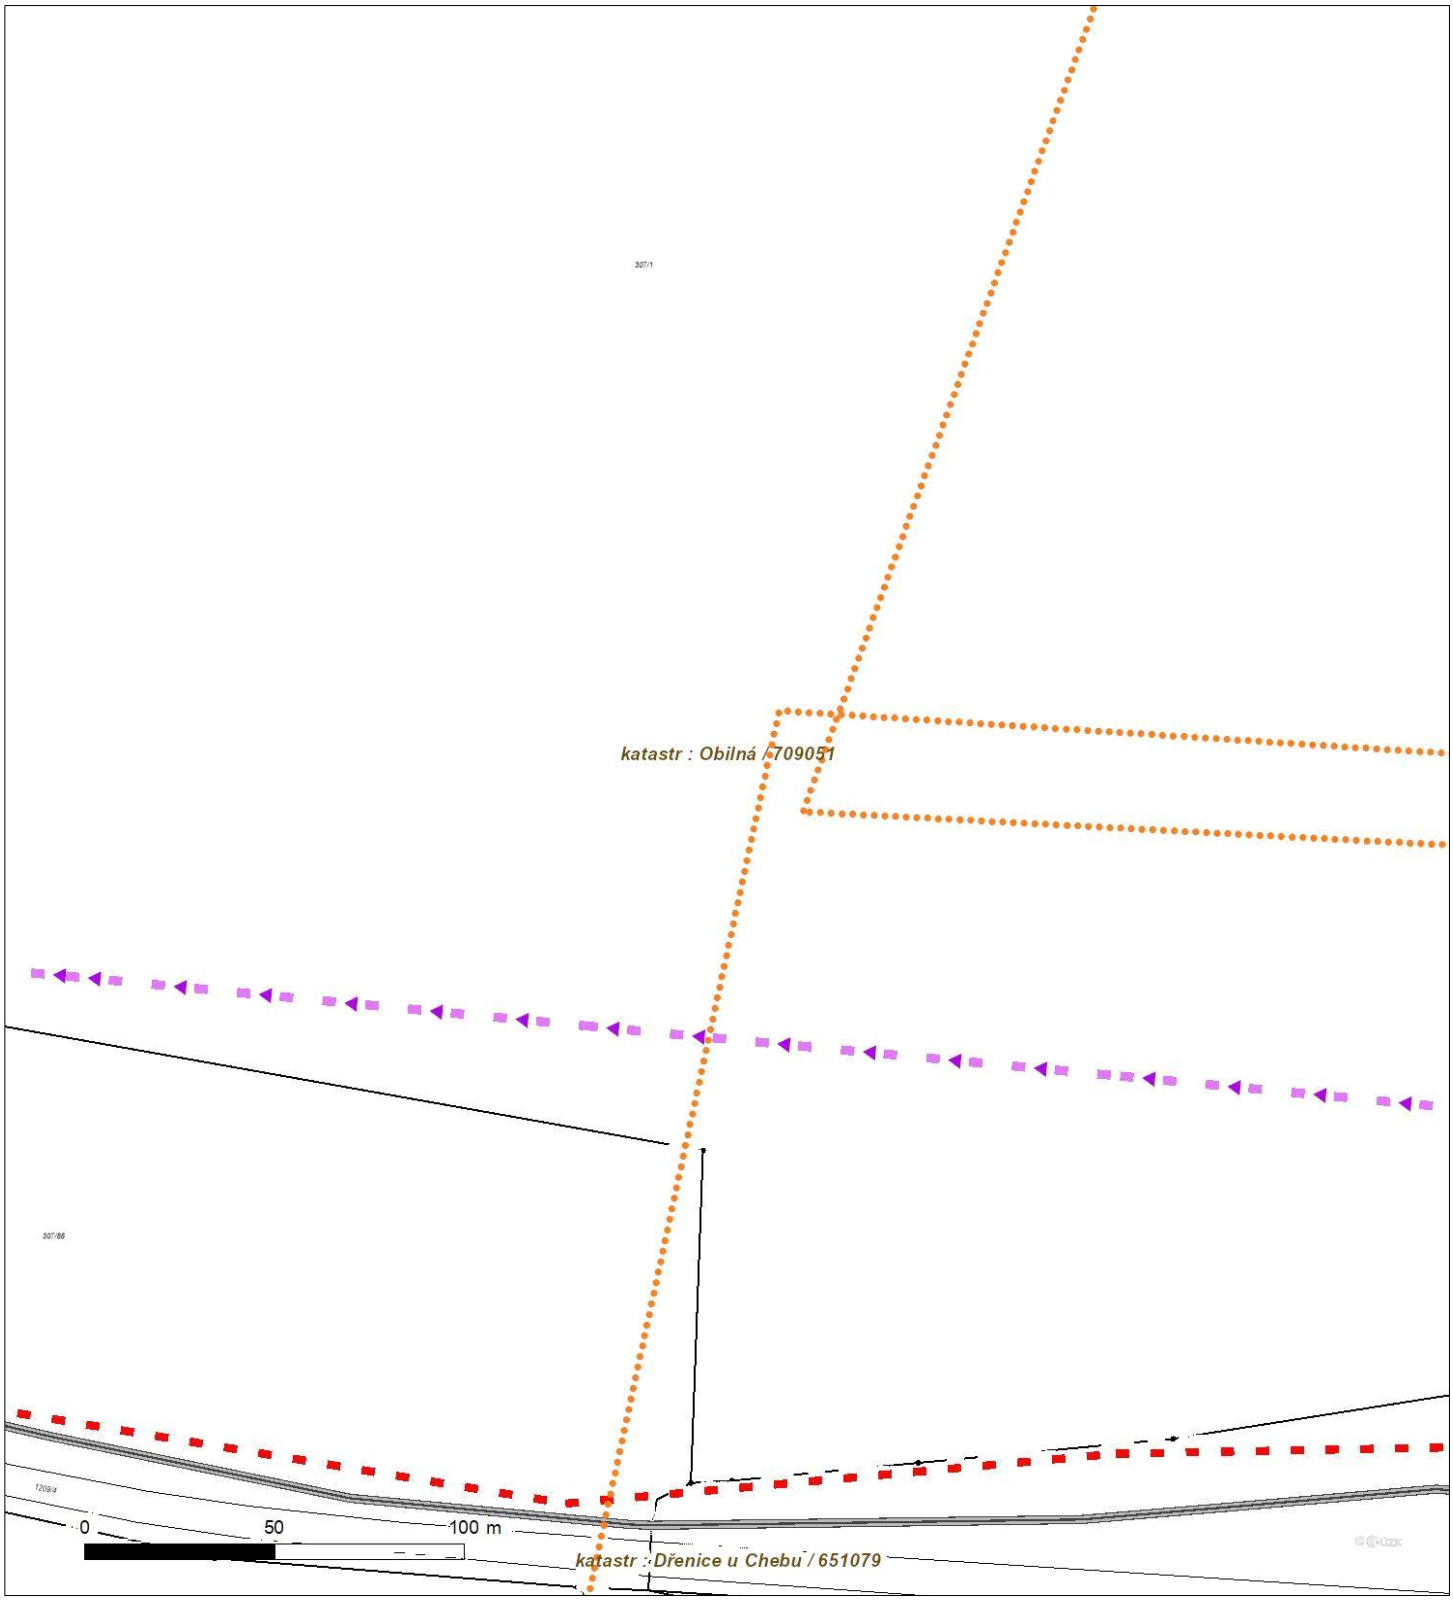

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

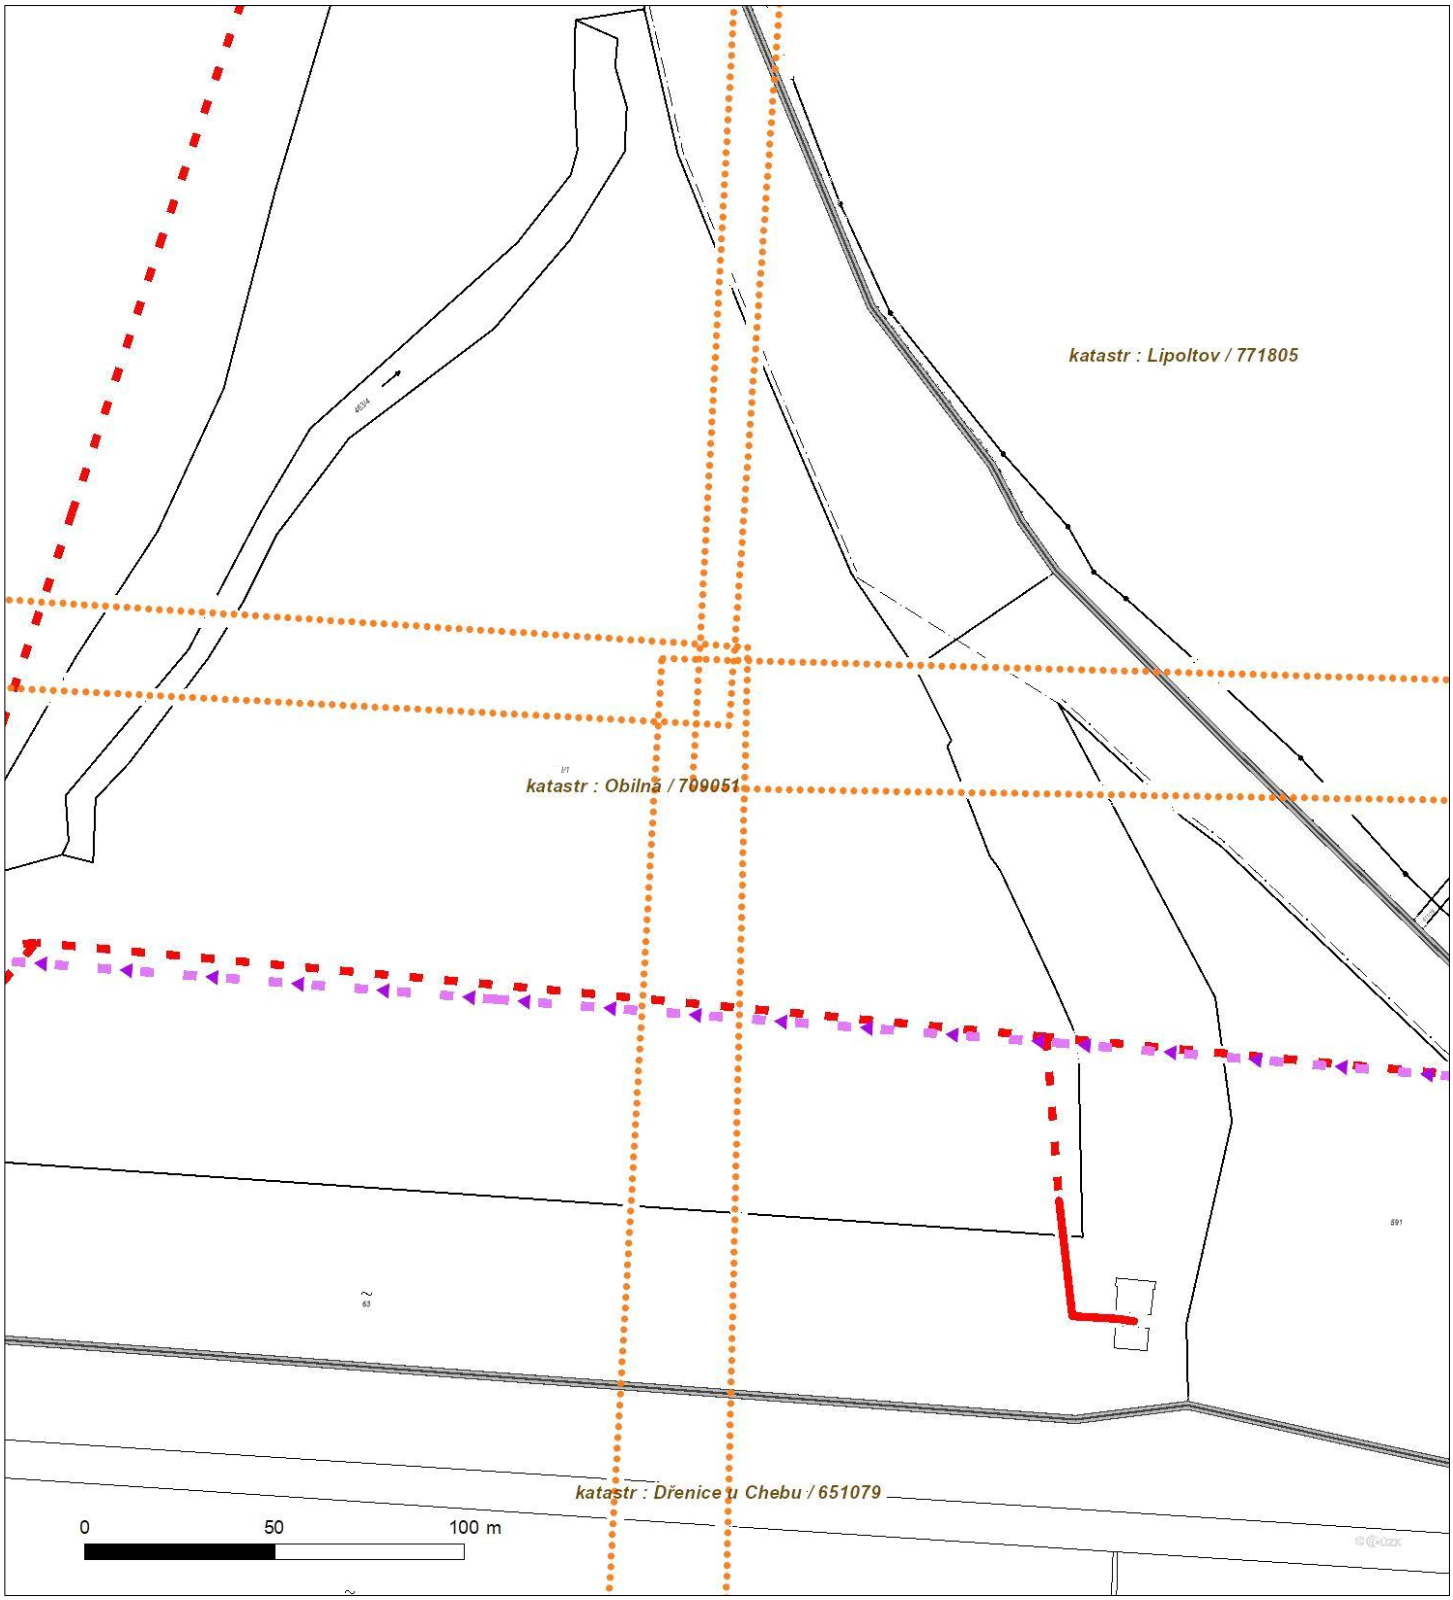

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

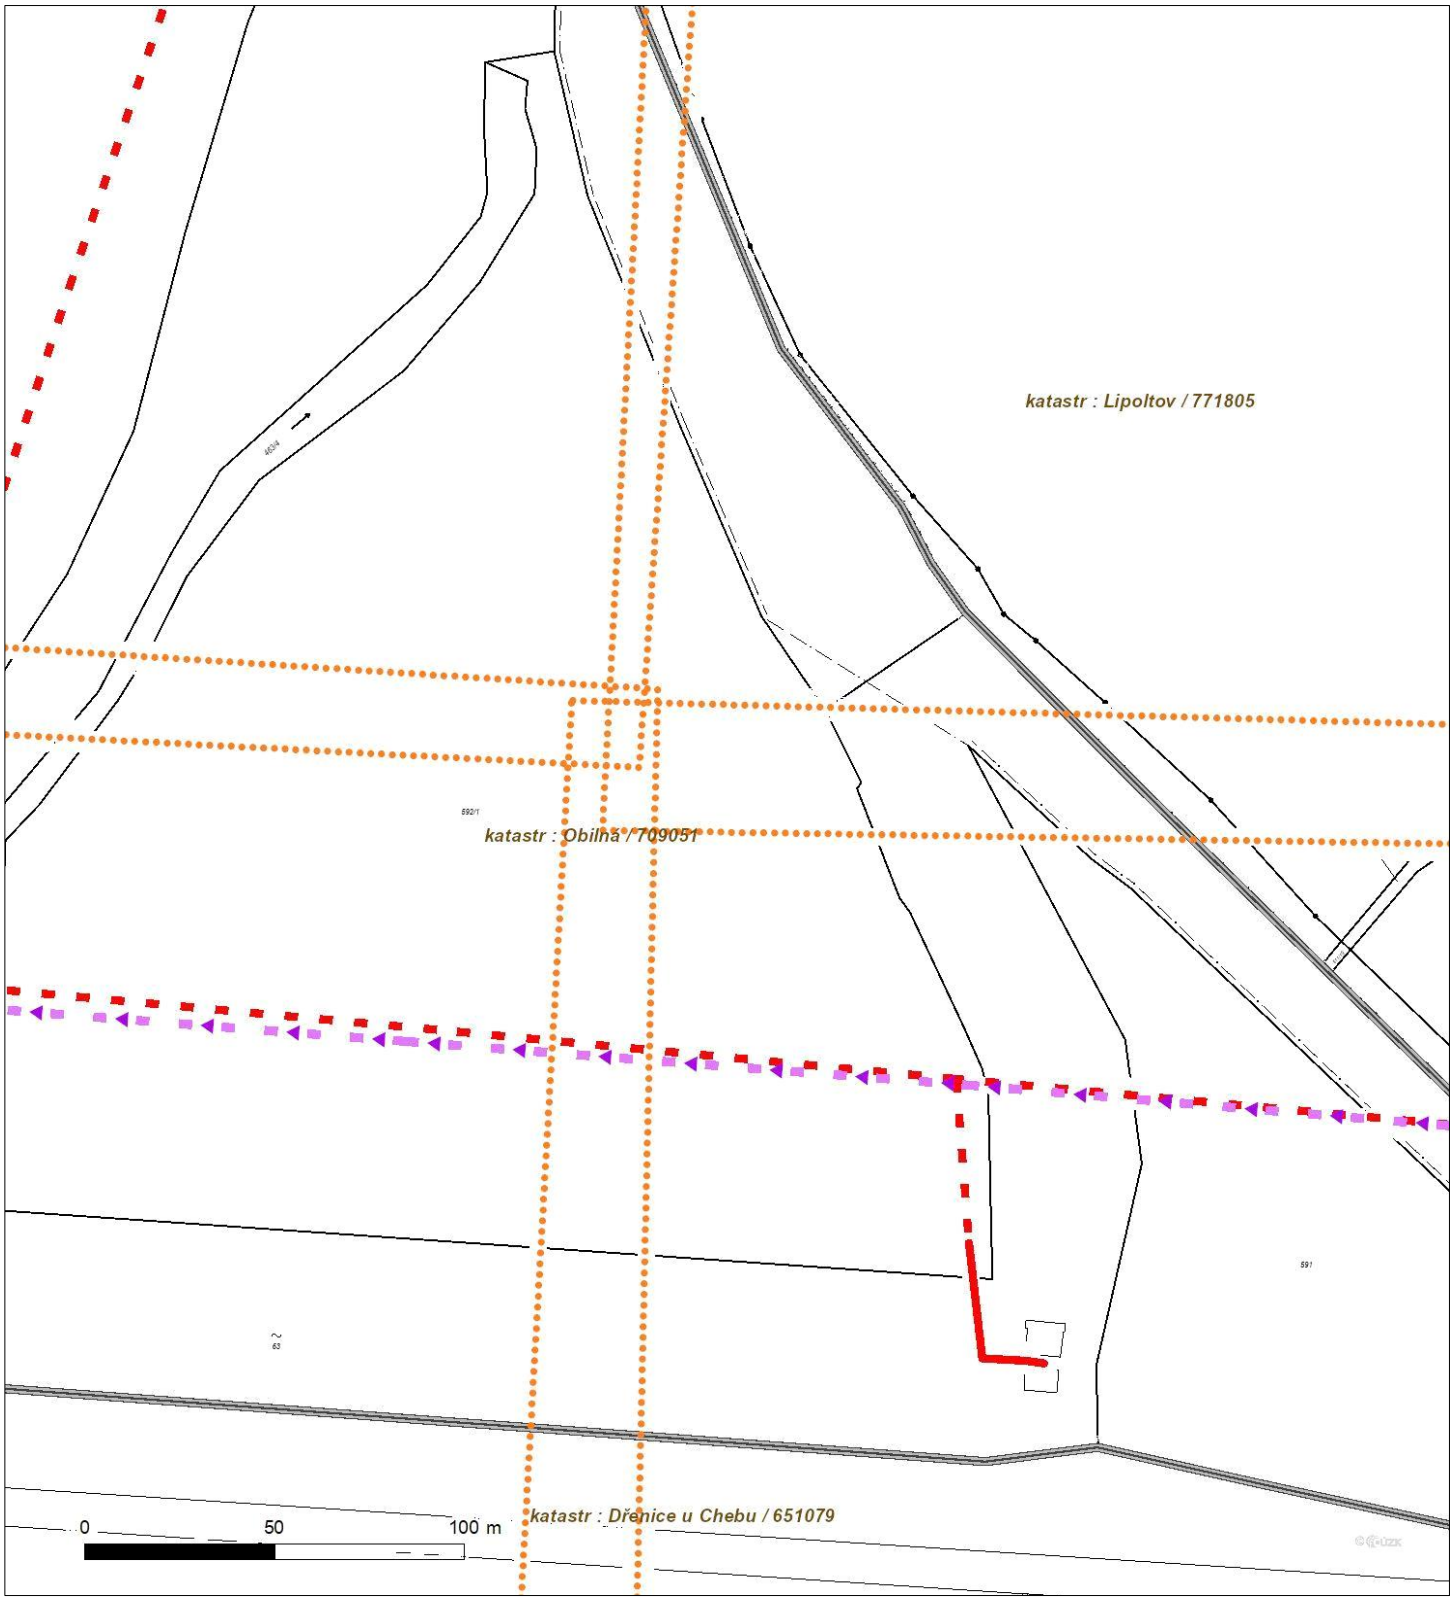

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

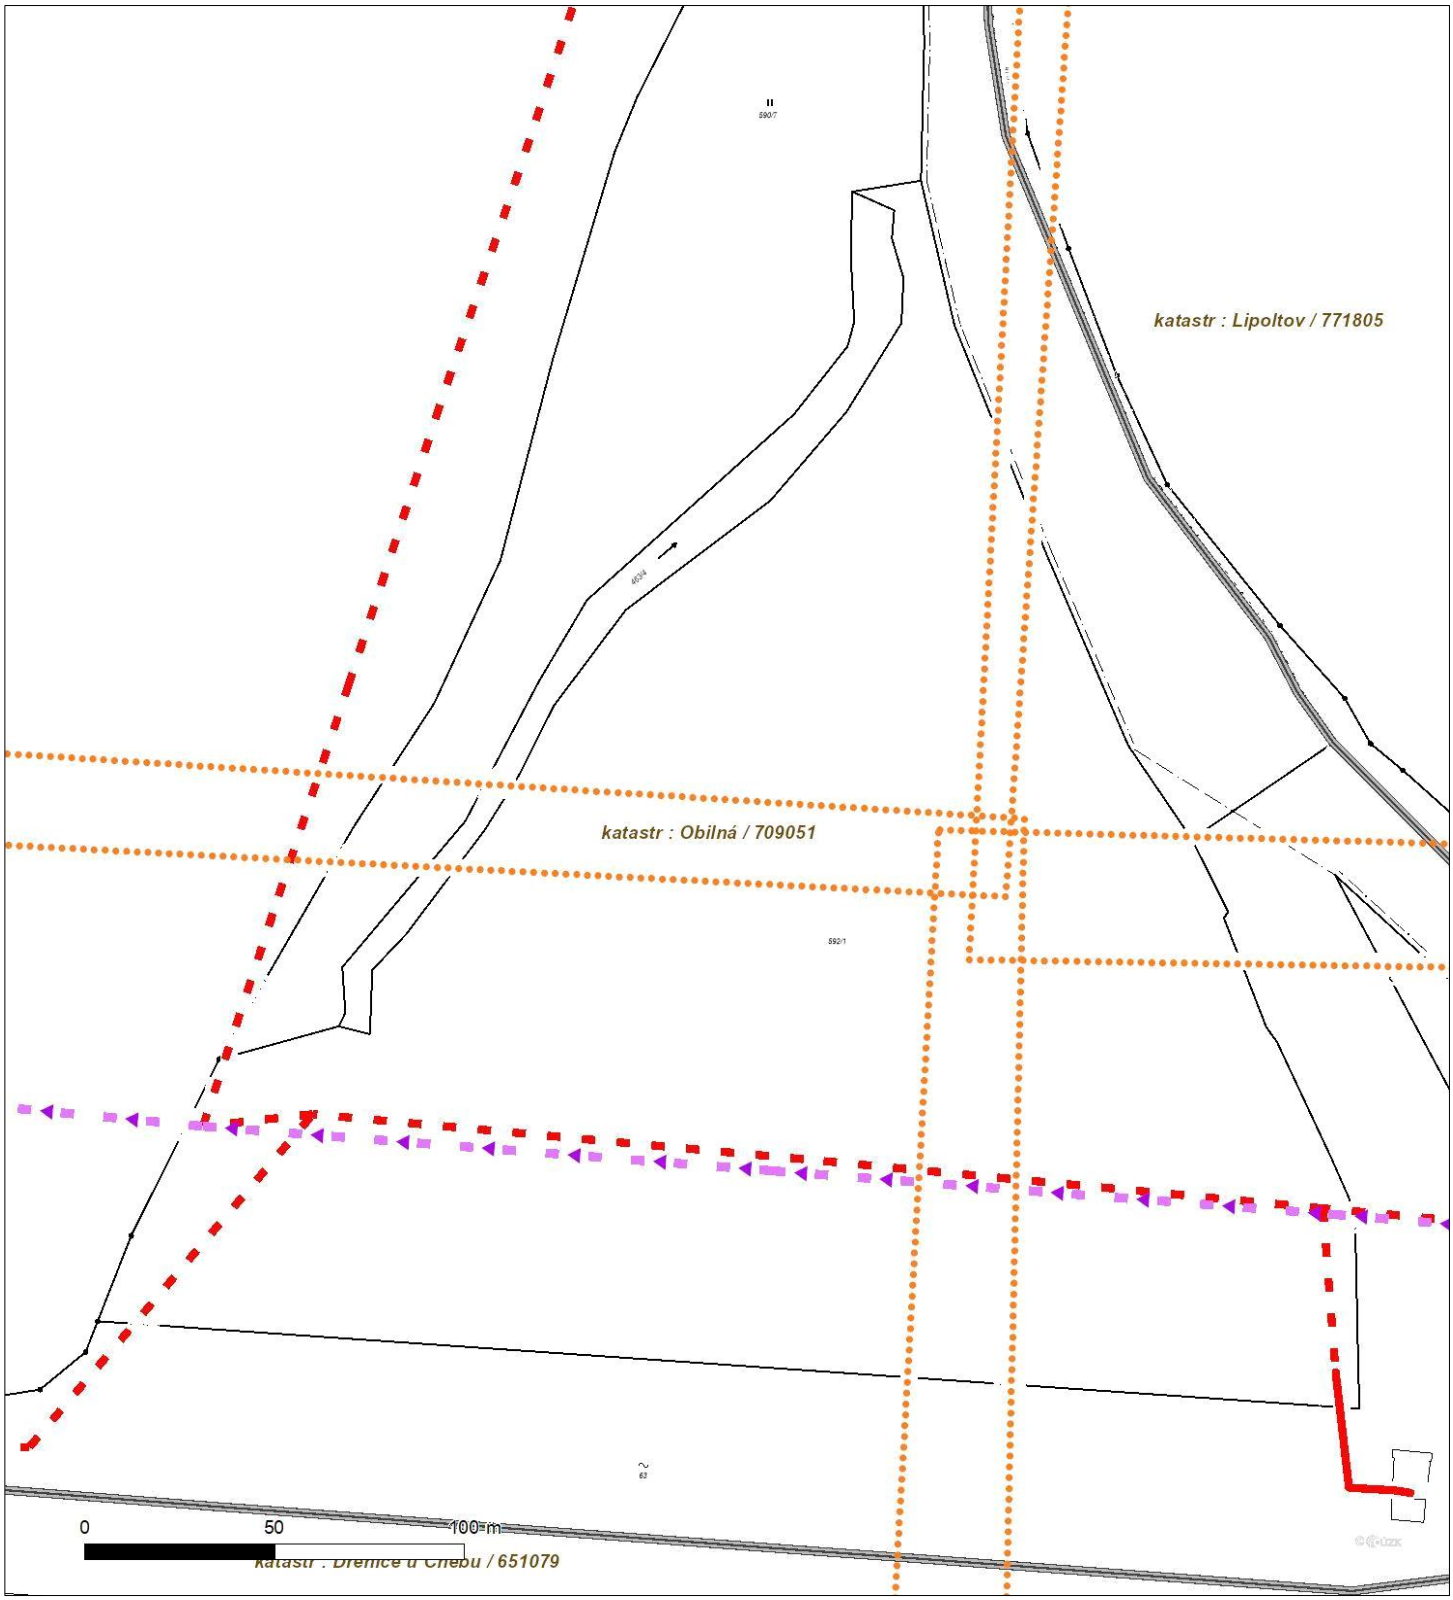

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

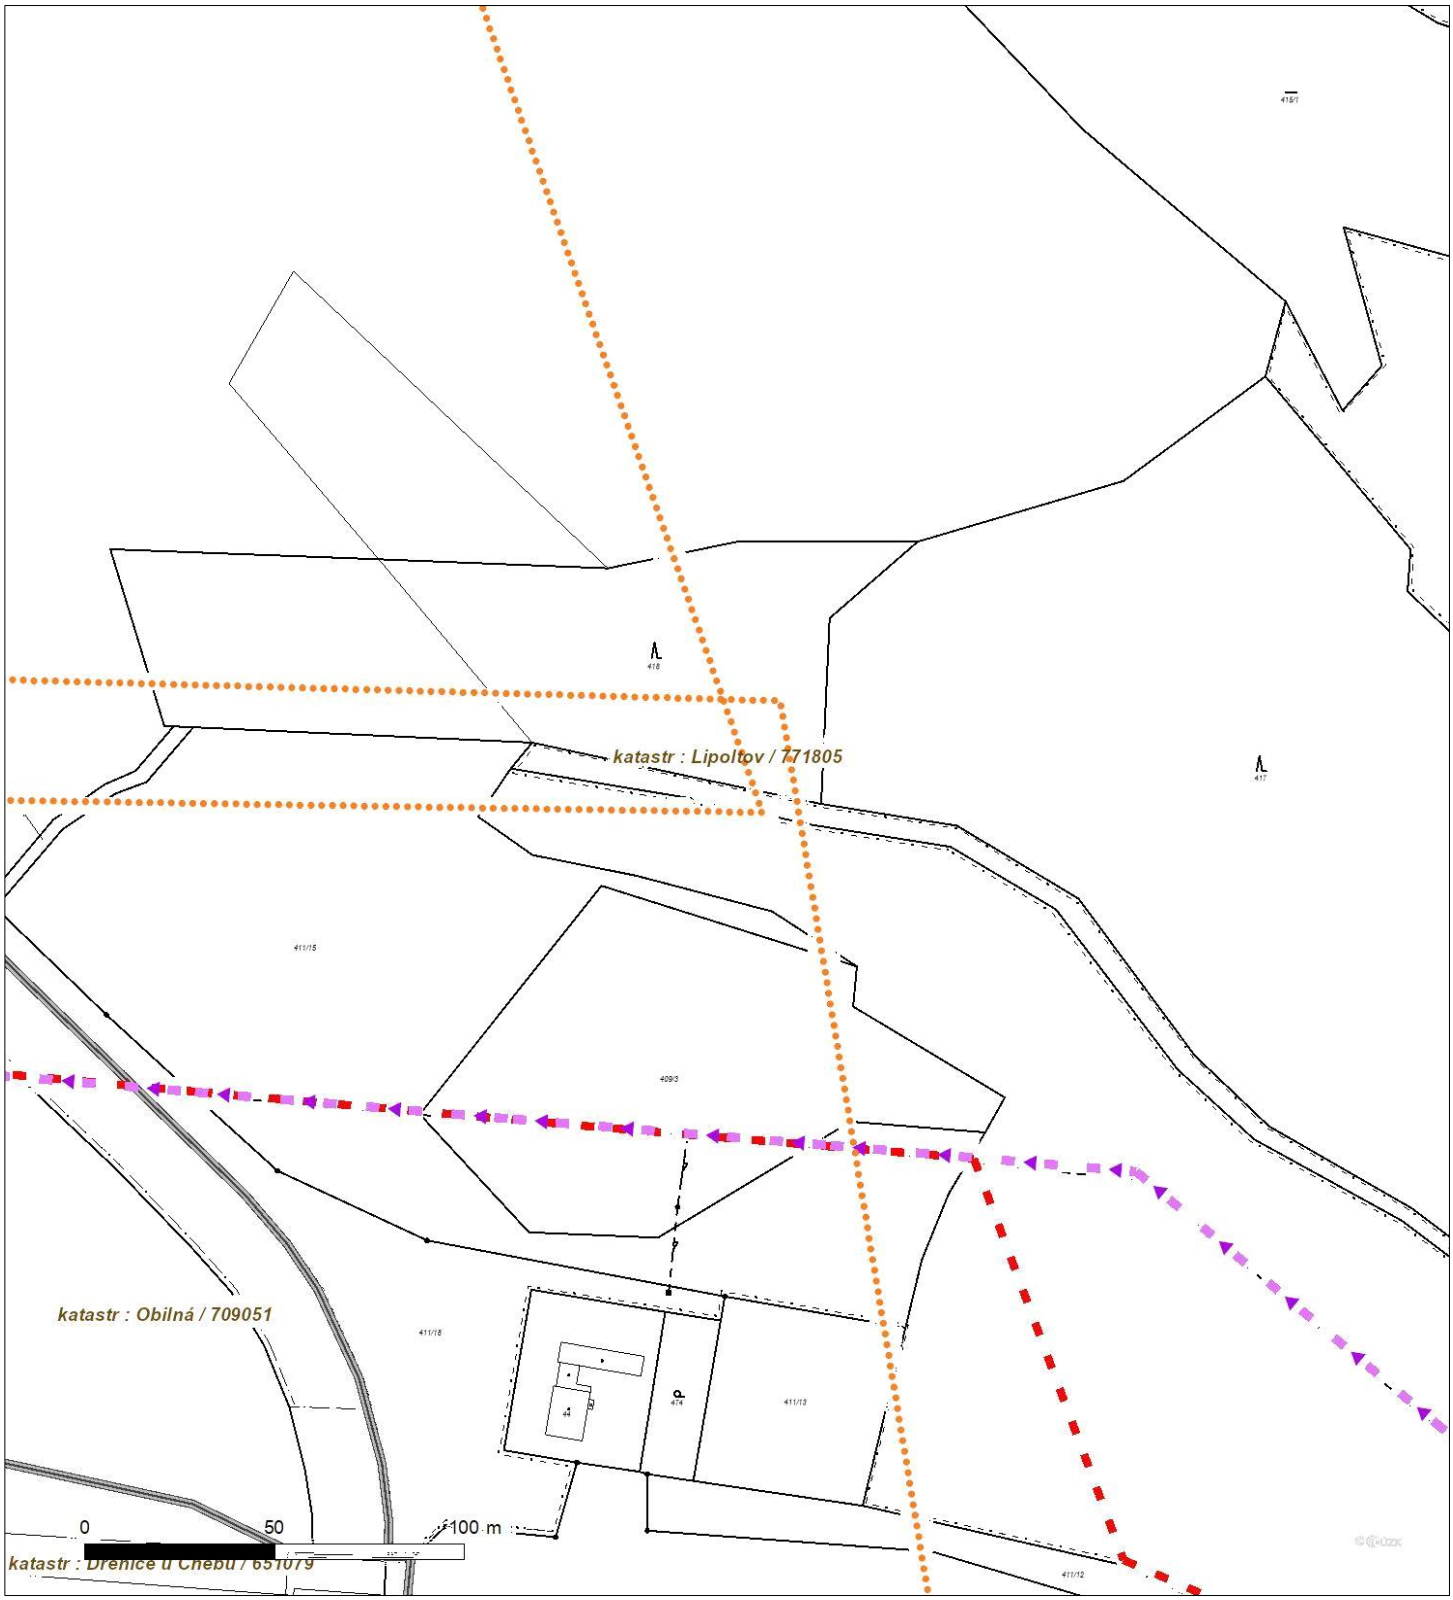

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

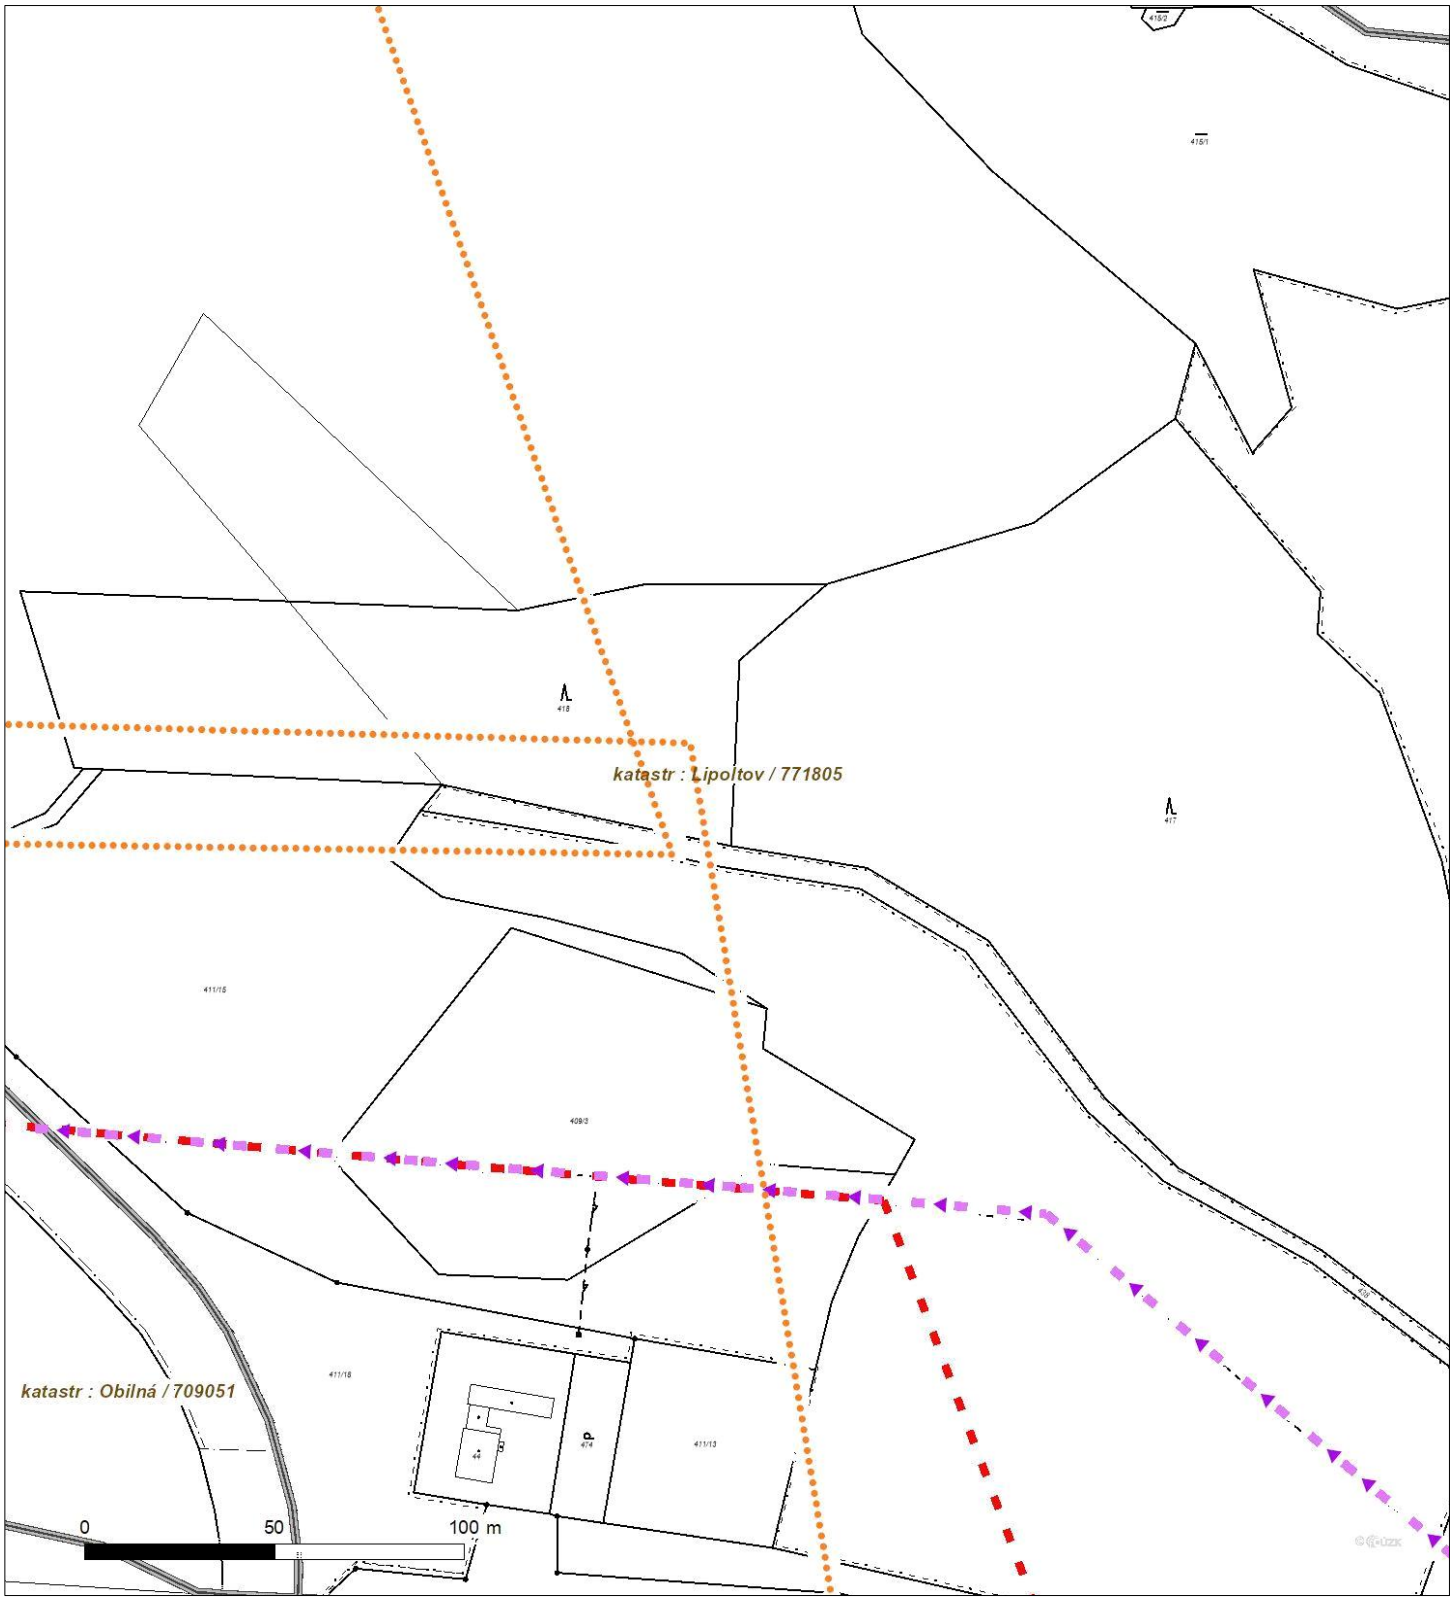

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

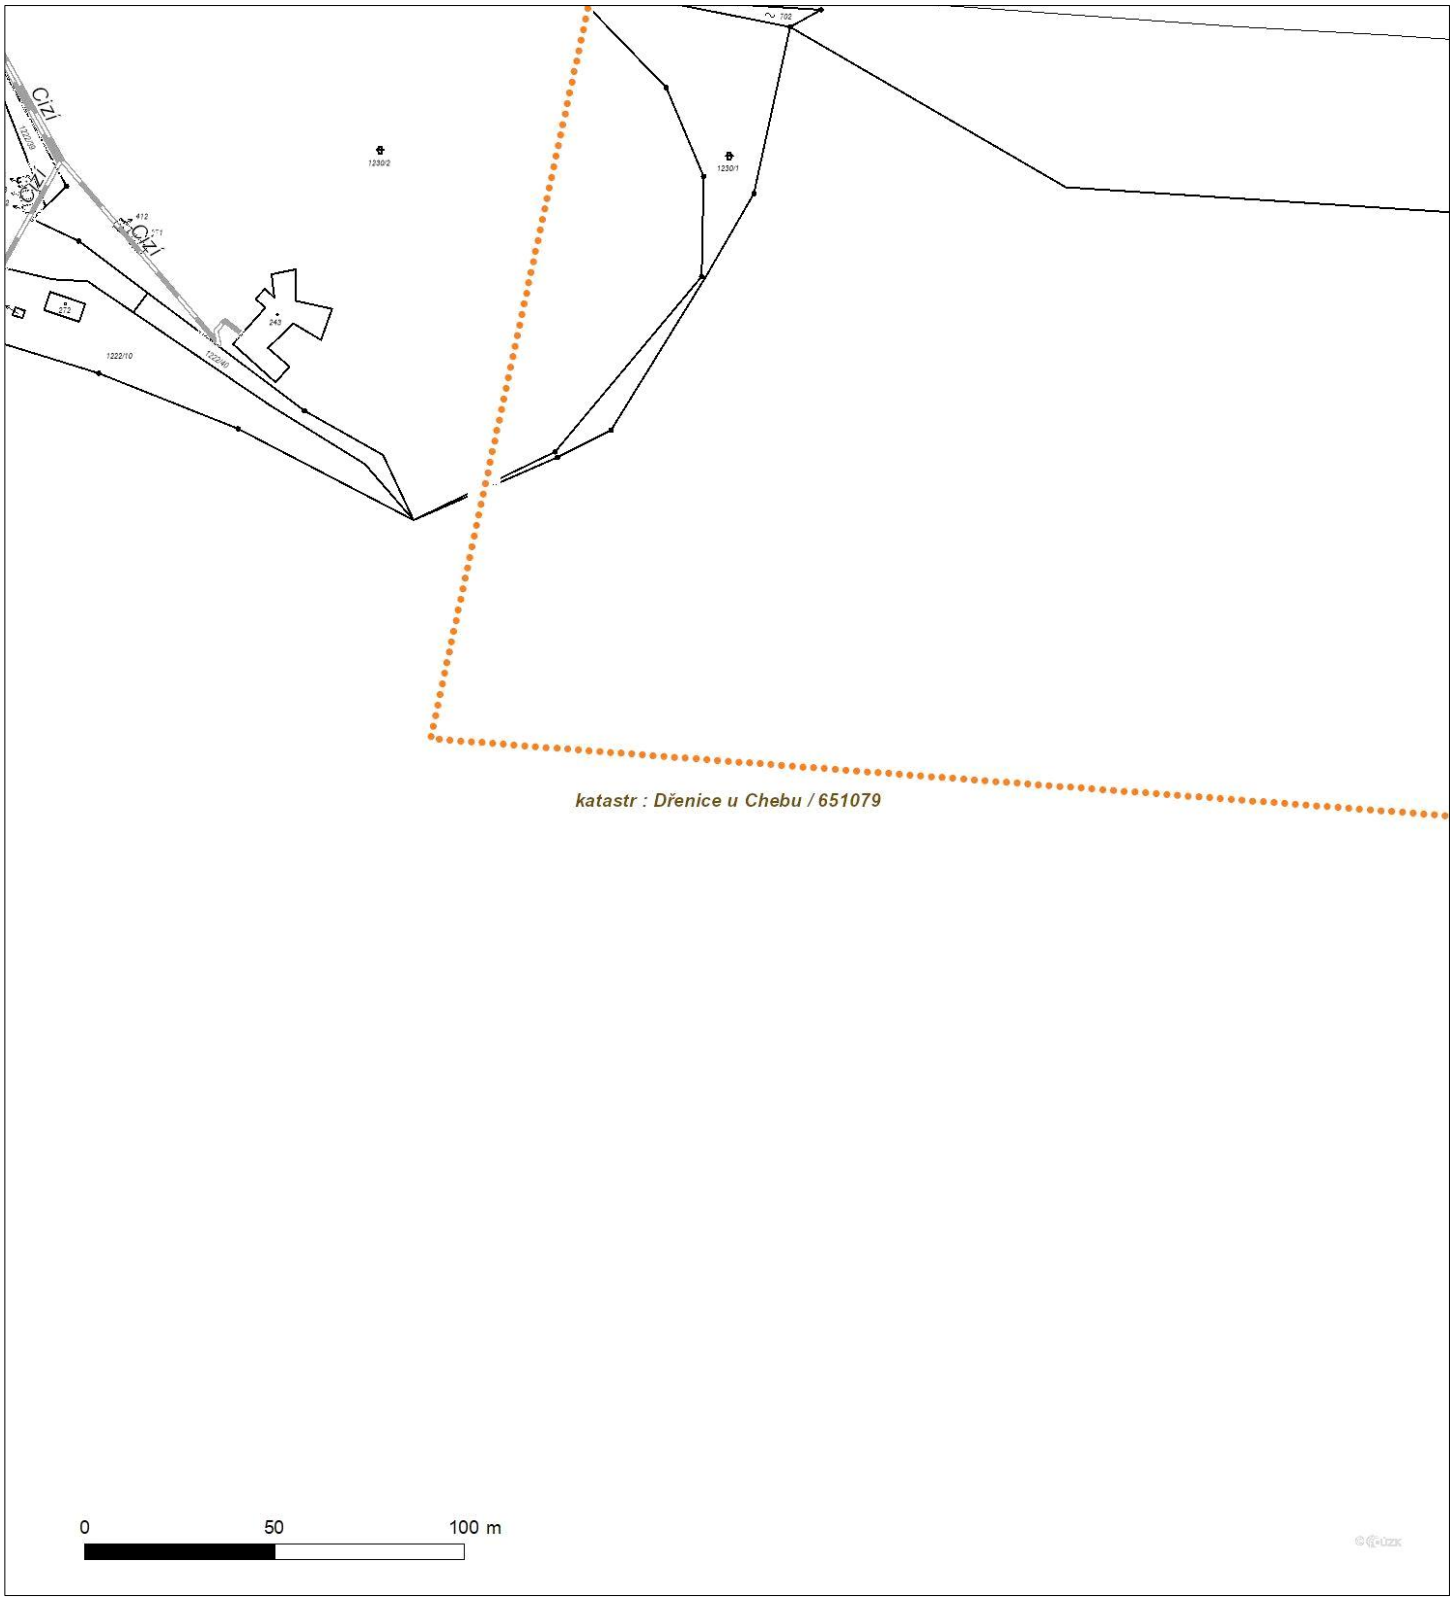

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

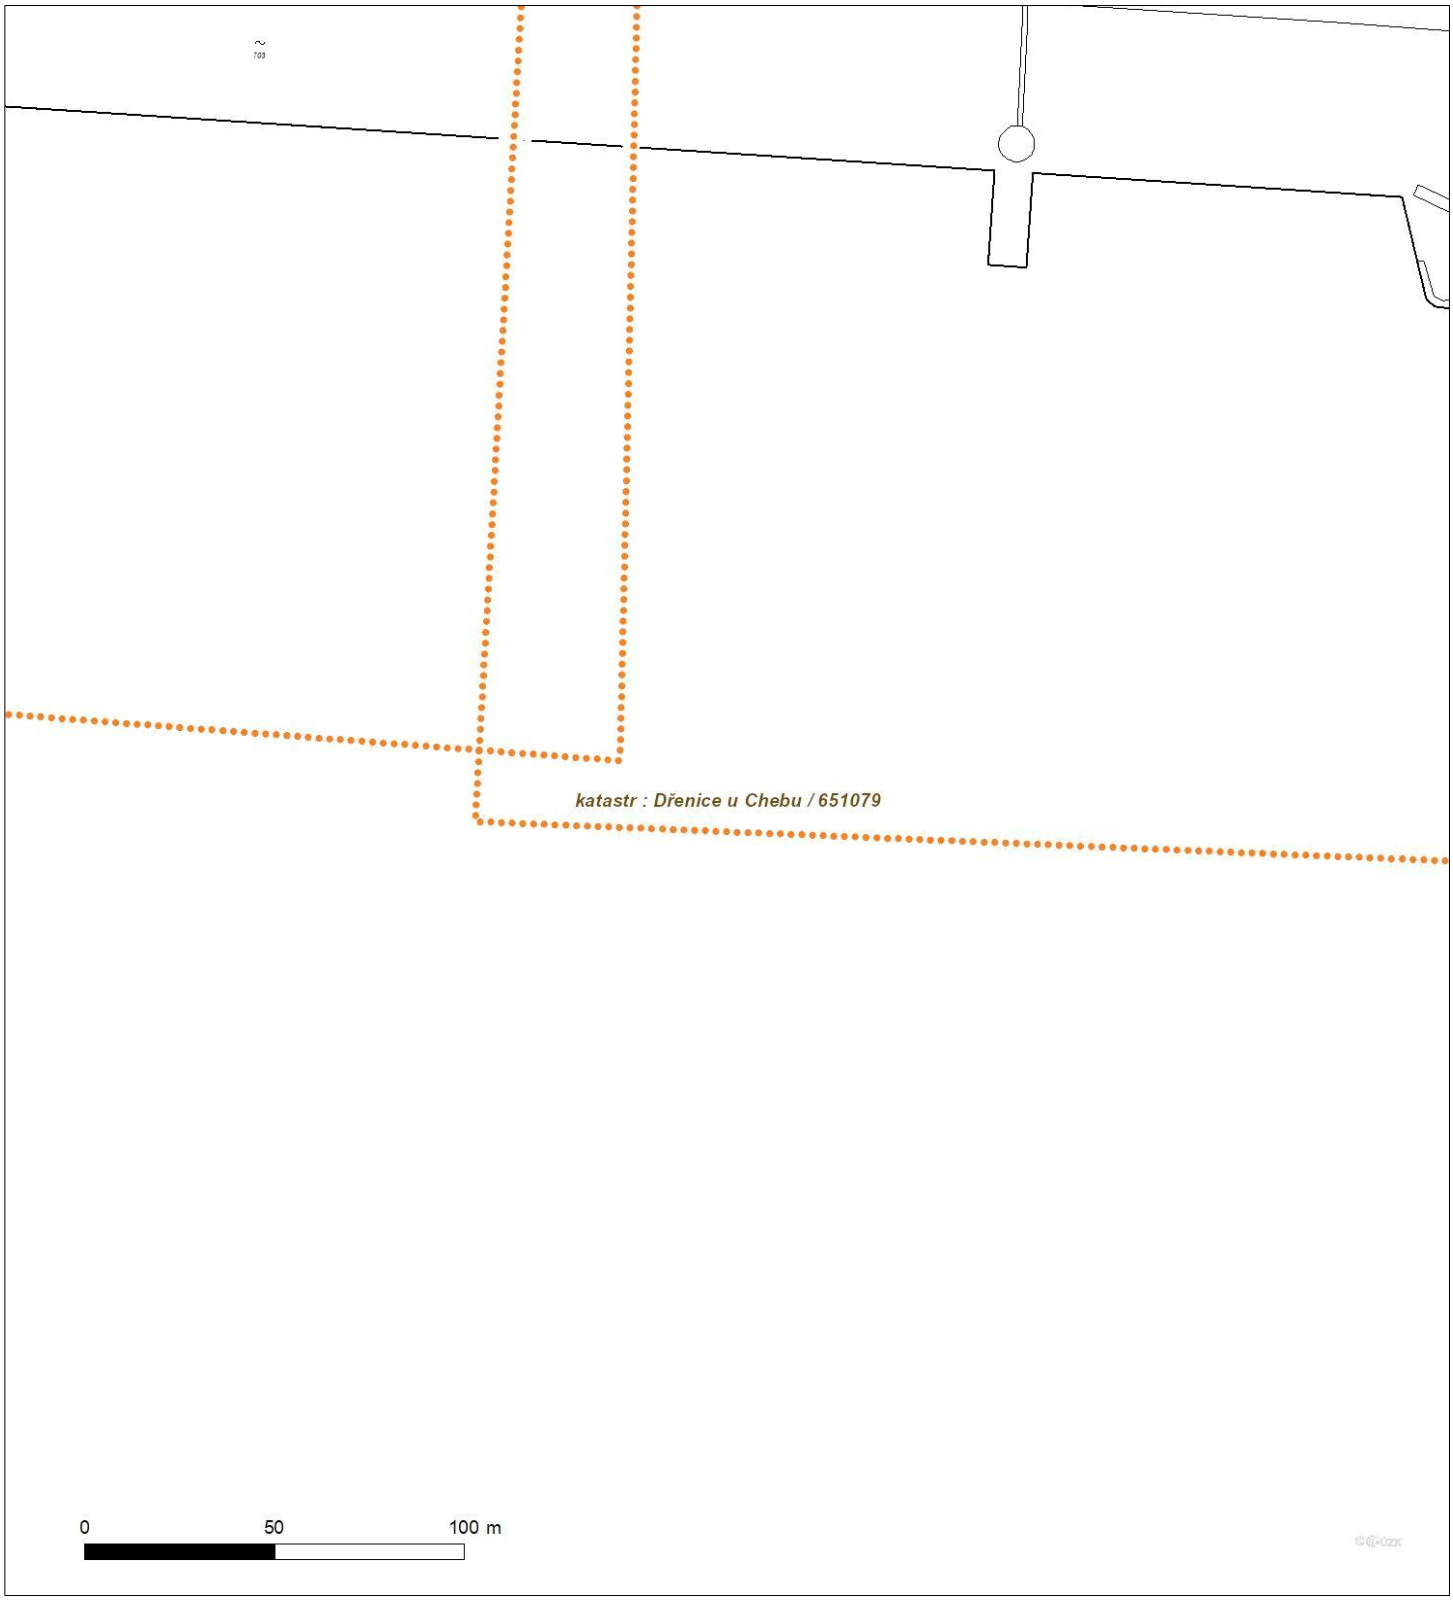

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13

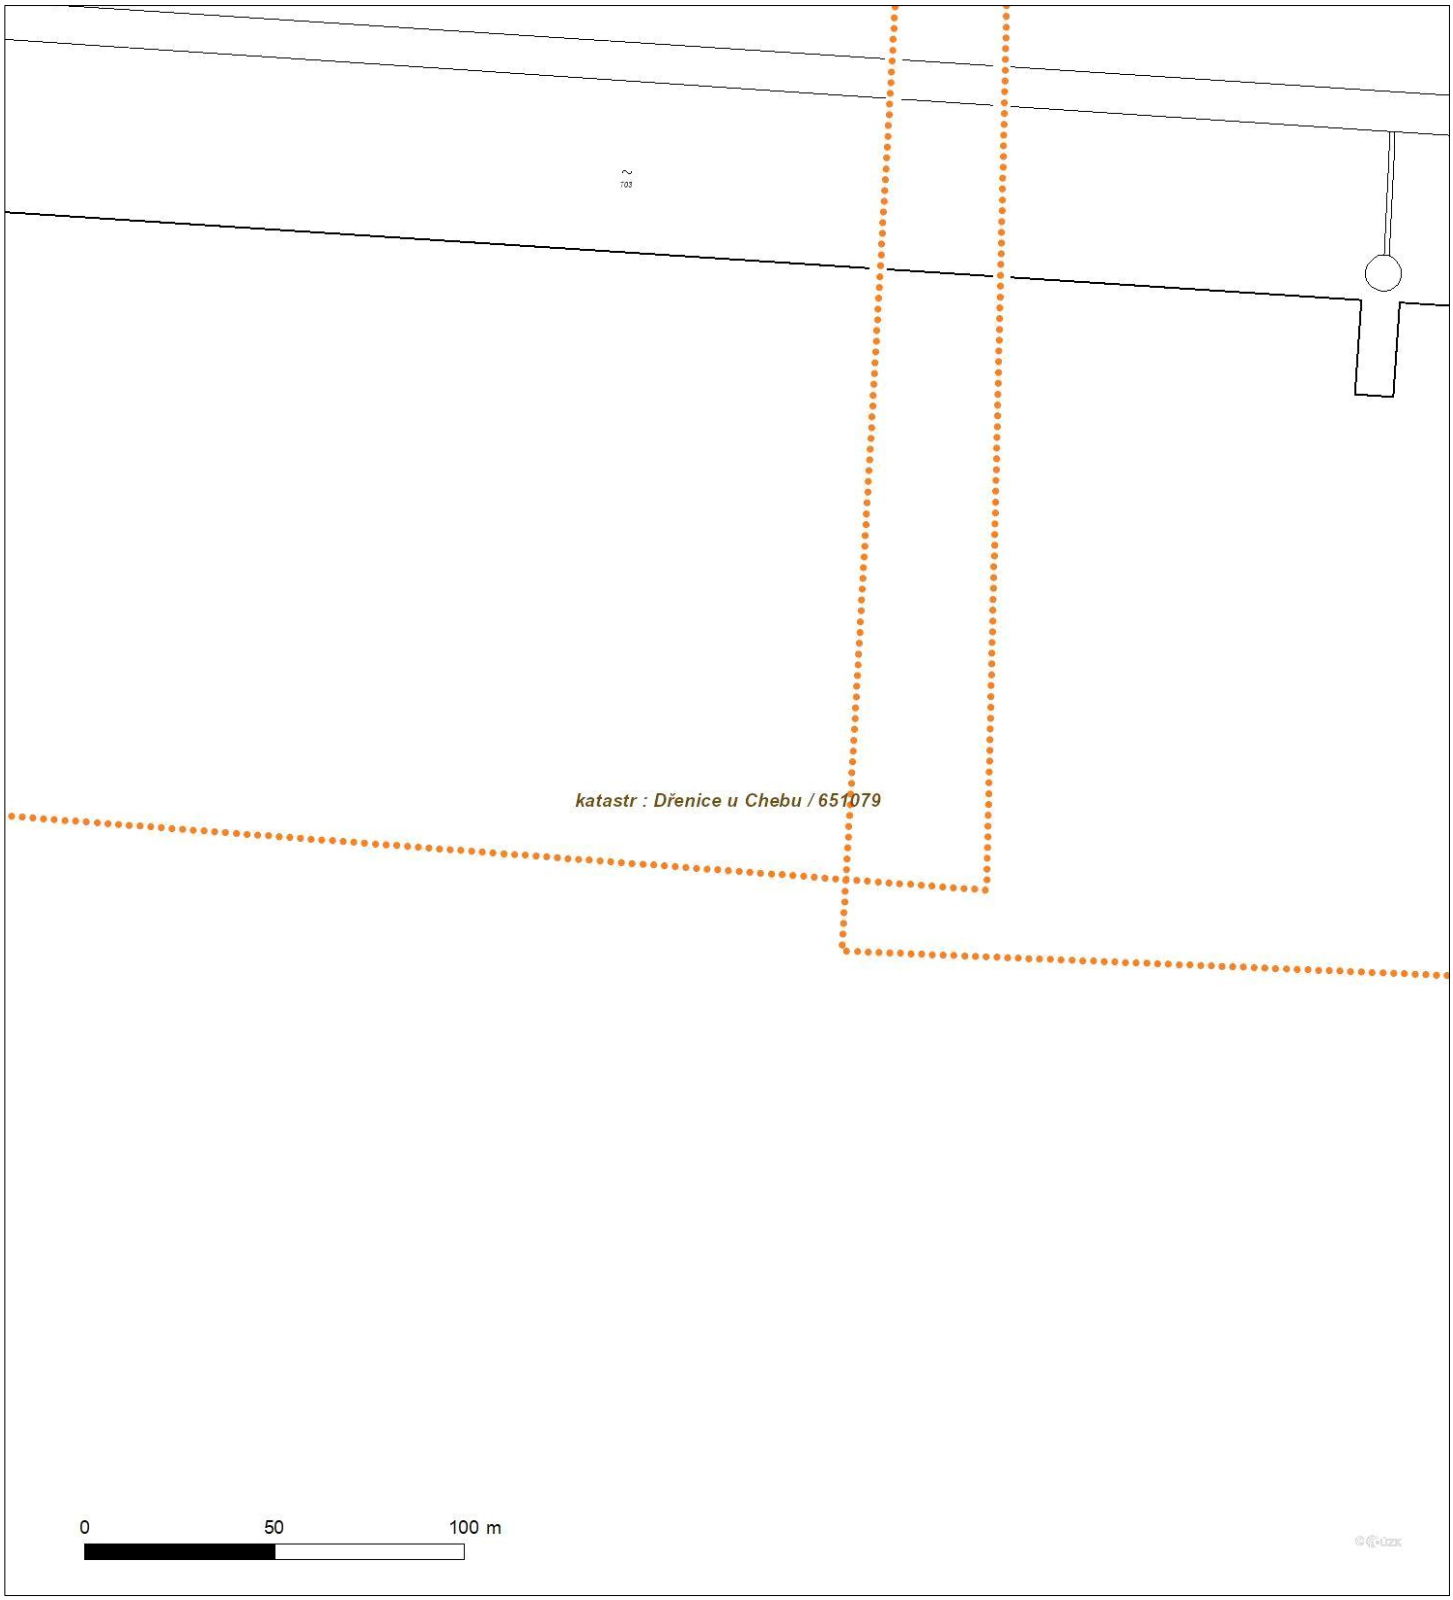

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0102089002.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14

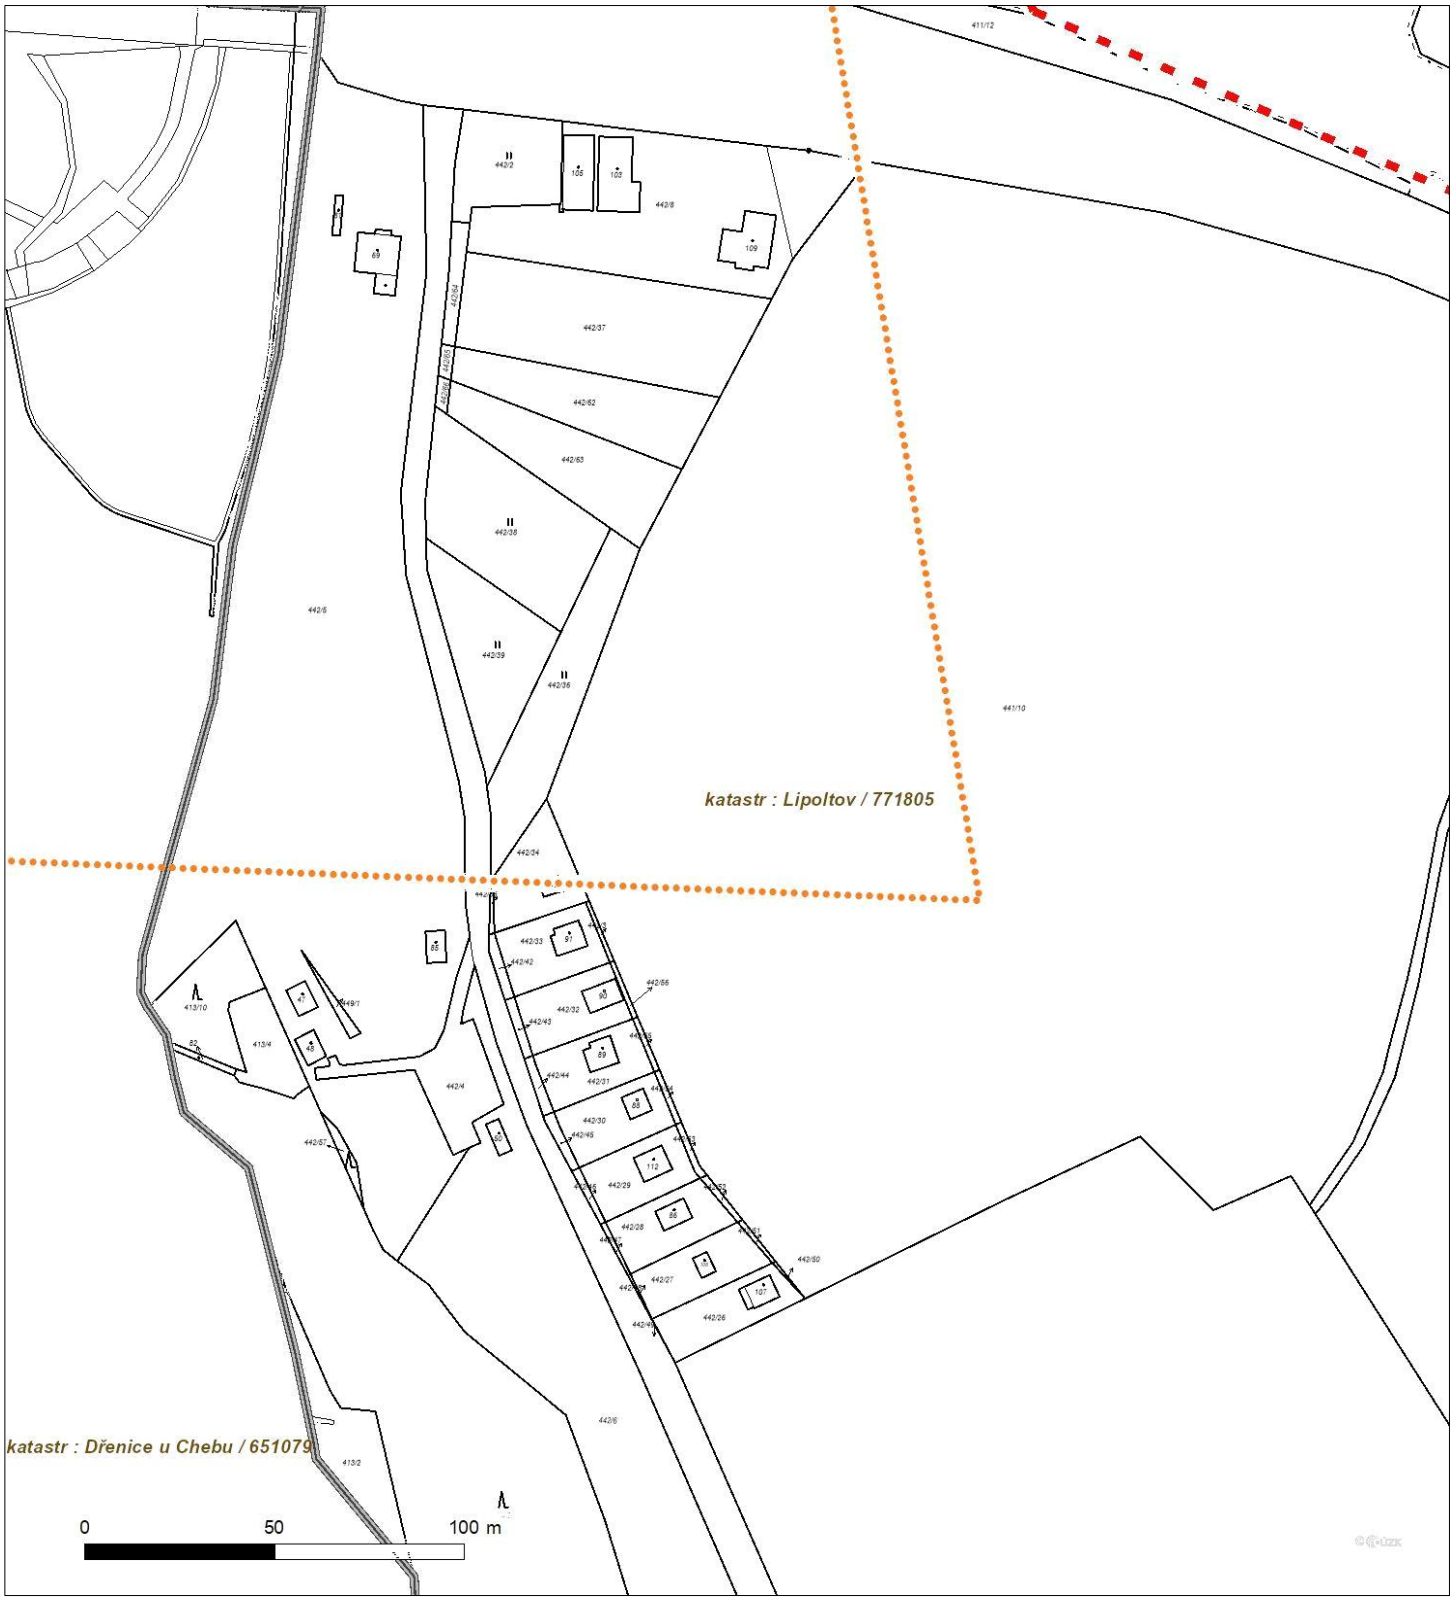

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL
VODNÍ DÍLA - TBD a.s

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700808097		21.02.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **VD Jesenice - pozorovací vrty**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700808097 ze dne 21.02.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.02.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700808097.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

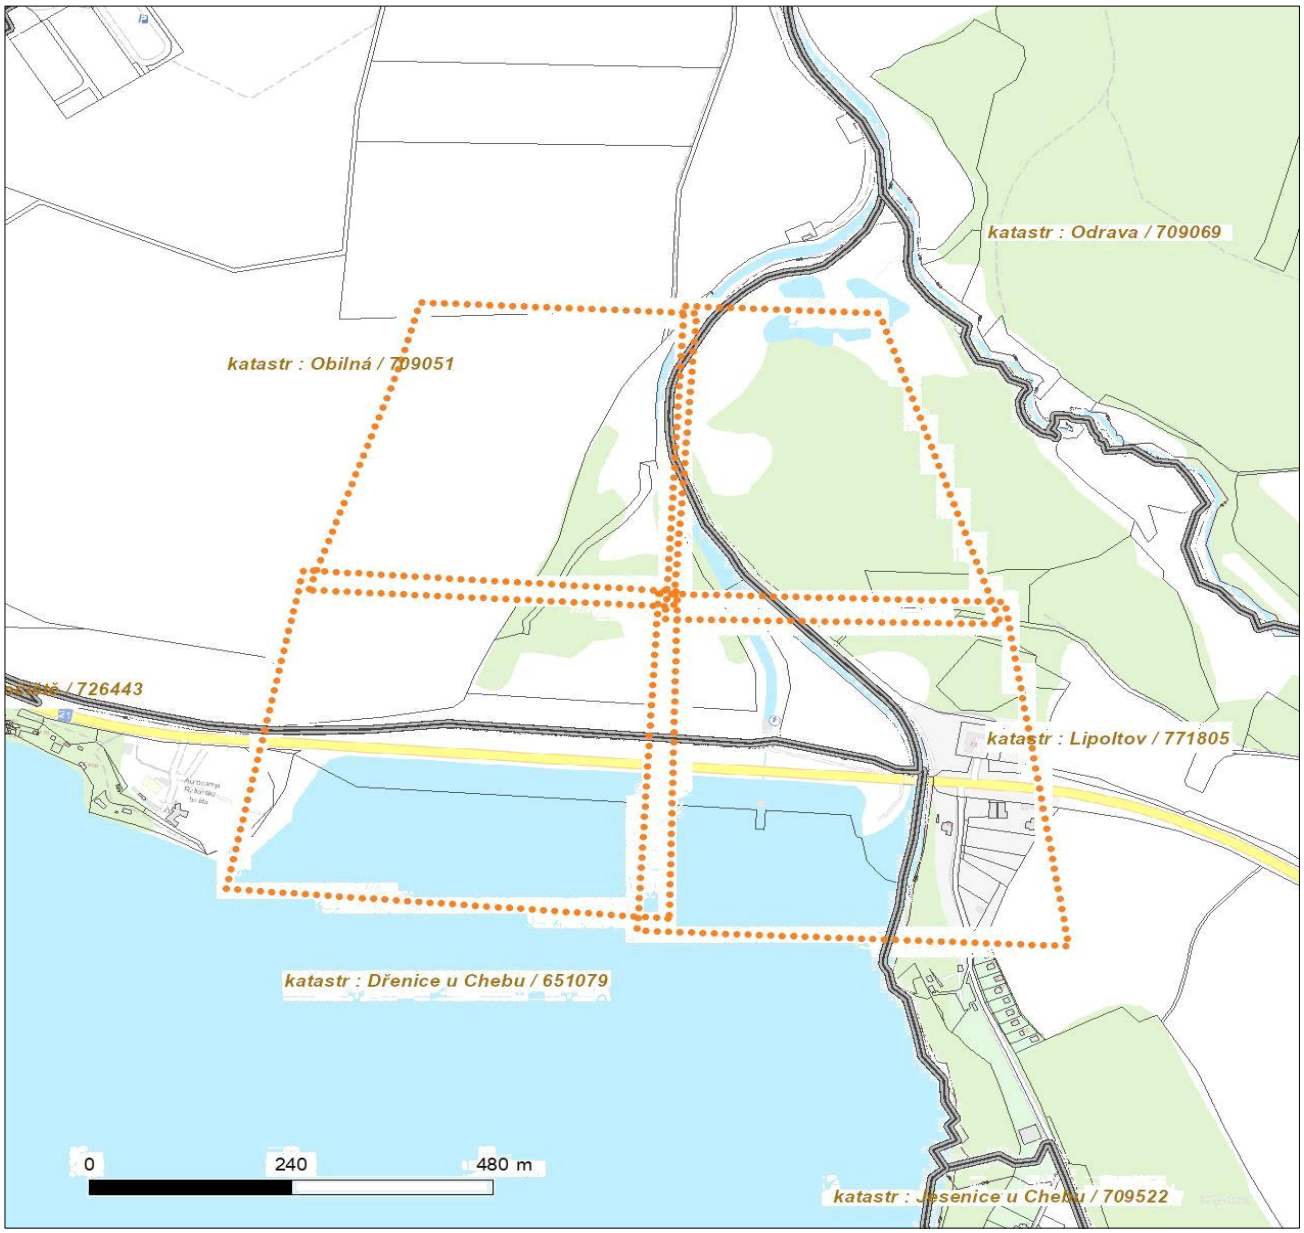

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
VODNÍ DÍLA - TBD a.s

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
1100081510		21.02.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **VD Jesenice - pozorovací vrty**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100081510 ze dne 21.02.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 21.02.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100081510.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

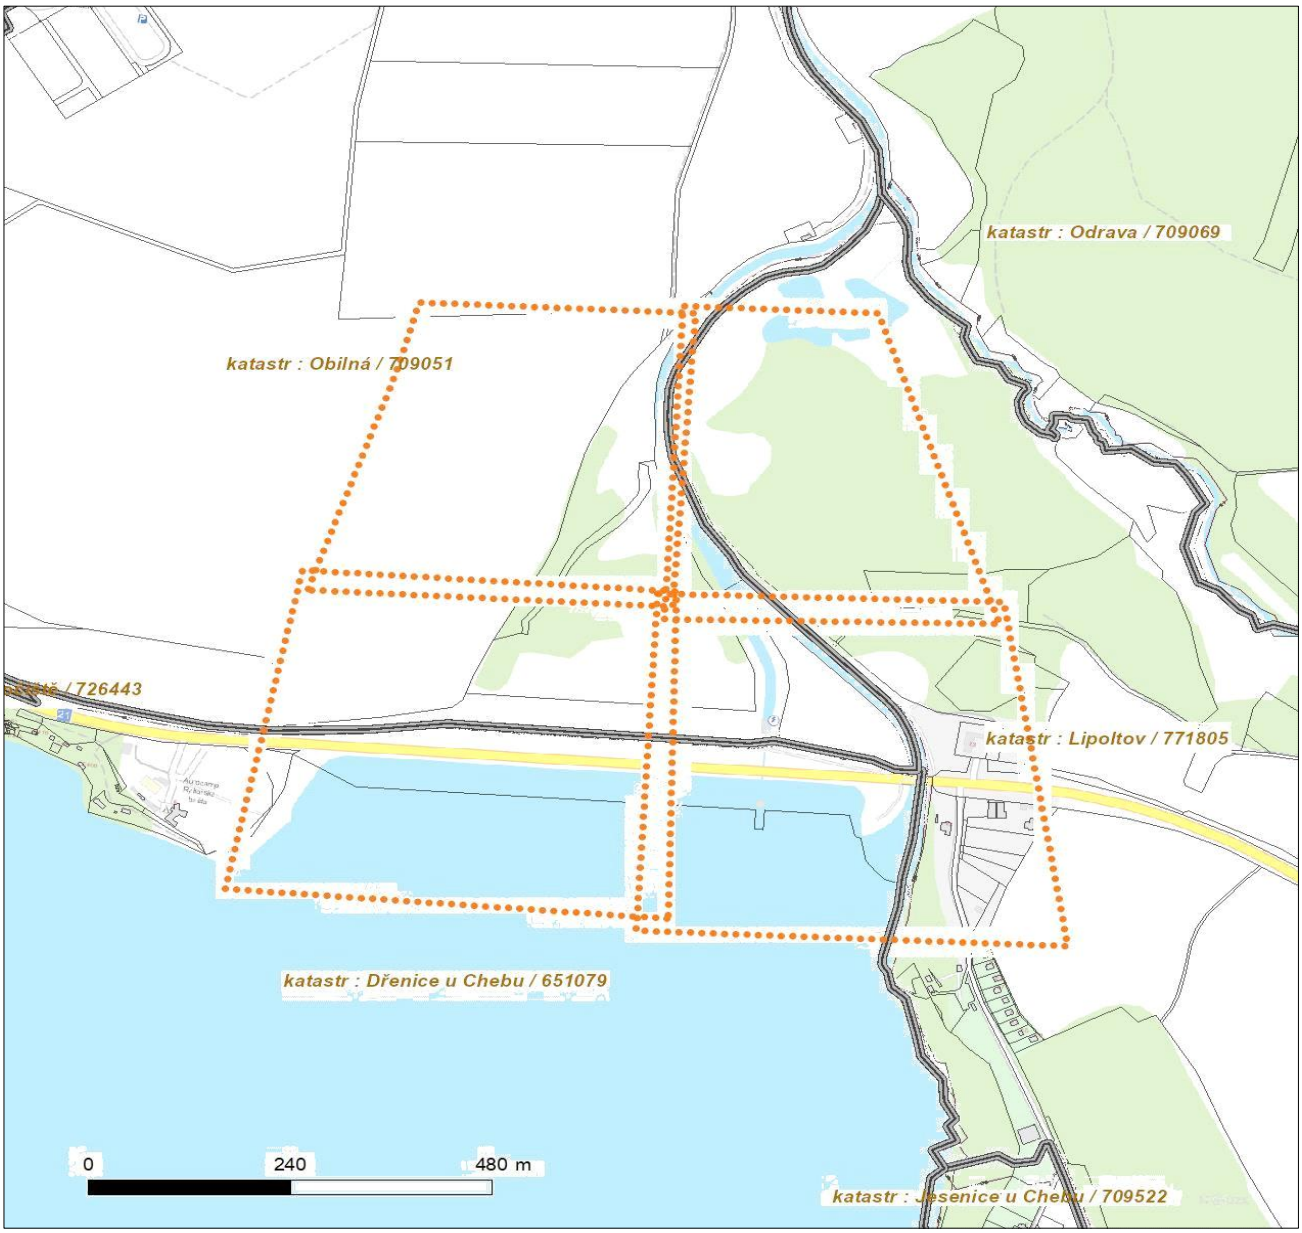

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
VODNÍ DÍLA - TBD a.s

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201686591		21.02.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **VD Jesenice - pozorovací vrty**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201686591 ze dne 21.02.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.02.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201686591.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

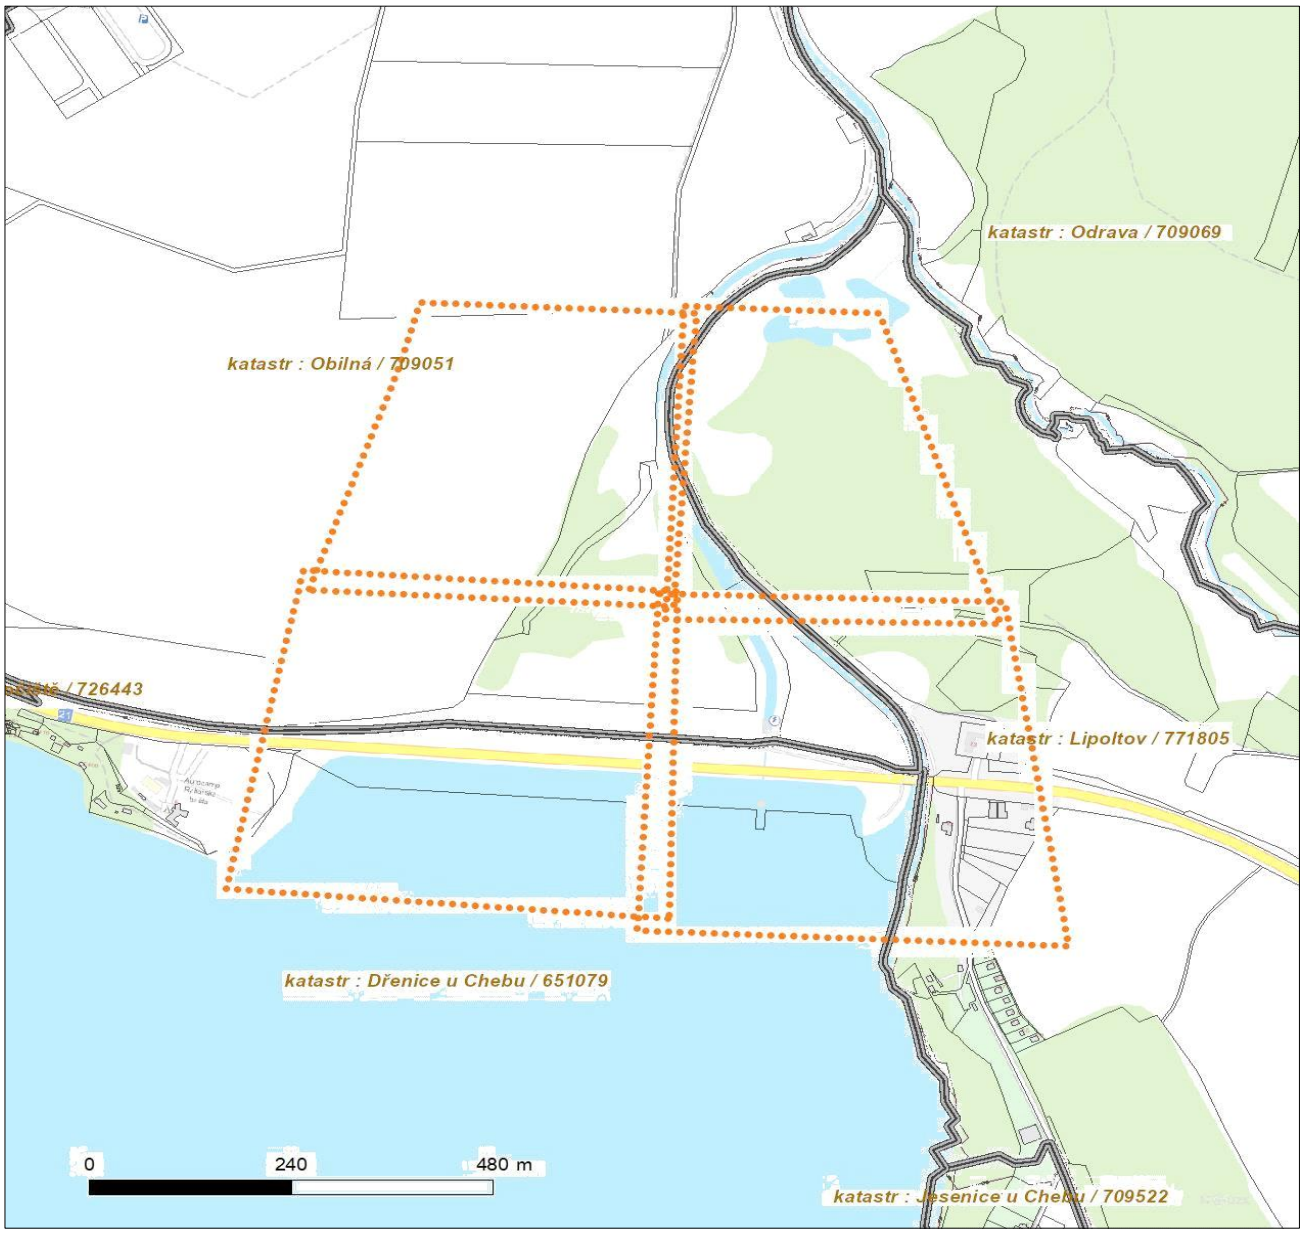

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Svatava Stehlíková
Hybernská 1617/40, Nové
Město, 11000 Praha 1
11000 Praha

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E10489/24**

V Praze dne: **21.2.2024**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **VD Jesenice – pozorovací vrty**
Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E10489/24**
Název stavby /akce:	**VD Jesenice – pozorovací vrty**
Datum podání žádosti:	**21.2.2024**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Obnova sítě pozorovacích vrtů na VD Jesenice, stávající vrty budou zrušeny a budou navrženy a realizovány nové vrty.**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
IČ	**49241648**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Svatava Stehlíková**
Adresa:	**Hybernská 1617/40, Nové Město, 11000 Praha 1**
Město / obec:	**Praha**
PSČ:	**11000**
Stát:	
E-mail:	**stehlikova@vdtbd.cz**
Telefonní číslo:	**601112267**

Stavebník

Firma / organizace:	**Povodí Ohře, státní podnik**
Kontaktní osoba:	**Ing. Blanka Novotná**
Adresa:	**Bezručova 4219, 43003 Chomutov**
Město / obec:	**Chomutov**
PSČ:	**43003**
Stát:	
E-mail:	**BNovotna@poh.cz**
Telefonní číslo:	**720749389**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	**Ing. Pavel Pána**
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	**3 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**05/2024**
Měsíc ukončení stavby:	**05/2026**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**stehlikova@vdtbd.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

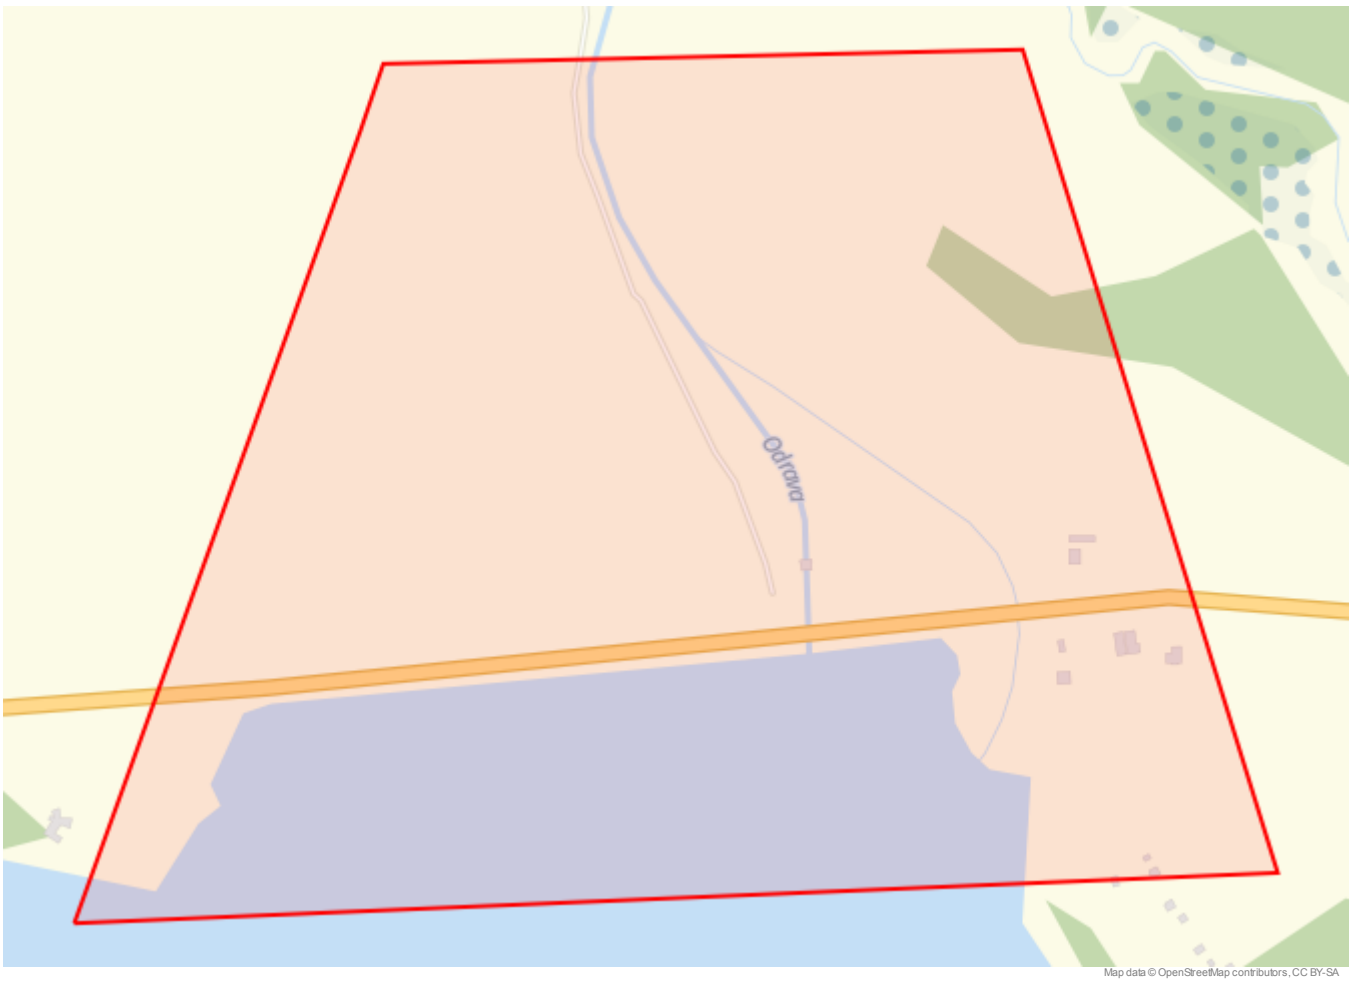

Legenda:

Optické trasy TMCZ 1
Optické trasy sítě PASNET
Elektro trasy NN
Optická technologie TMCZ 1
Optická technologie sítě PASNET
Elektro technologie NN
Základnové stanice
Základnové stanice s elektropřípojkou
Základnové stanice s plánované
Body sítě

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené
Přibližný průběh
Plánovaný průběh
Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-881094.873546461 -1022704.8503736,-880058.103240496 -1022830.96240743,-880160.911720296 -1022092.47274645,-880709.871822728 -1022014.69391285,-880739.005547169 -1022068.8734458,-881094.873546461 -1022704.8503736))

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Svatava Stehlíková
Hybernská 1617/40
110 00 Praha

V Praze, 21.2.2024

Naše zn.: **240221-1049652395**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"VD Jesenice – pozorovací vrty"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **21.2.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 10 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_240221-1049652395.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 240221-1049652395

Identifikační údaje žadatele / stavebníka	
Typ:	Právnická osoba
IČO:	70889988
Firma:	Povodí Ohře, státní podnik
Titul:	Ing.
Jméno:	Blanka
Příjmení:	Novotná
E-mail:	BNovotna@poh.cz
Adresa sídla/bydliště	
Ulice:	Bezručova
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	4219
Obec:	Chomutov
PSČ:	43003
Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka	
Typ:	Právnická osoba
IČO:	49241648
Firma:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Jméno:	Svatava
Příjmení:	Stehlíková
E-mail:	stehlikova@vdtbd.cz
Adresa sídla/bydliště	
Ulice:	Hybernská
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	1617 / 40

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Obec:	Praha
PSČ:	11000

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	VD Jesenice – pozorovací vrty
Typ stavby:	Inženýrské sítě podzemní
Stupeň žádosti:	Studie (předprojektový průzkum)
Popis stavby / doplňující informace:	Obnova sítě pozorovacích vrtů na VD Jesenice, stávající vrty budou zrušeny a budou navrženy a realizovány nové vrty.
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	10 m

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ:

Odrava (709069)
Lipoltov (771805)
Dřenice u Chebu (651079)
Obilná (709051)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-881055 -1022665.93,-879998.05 -1022785.47,-880143.66 -1022007.84,-880677.71 -1021941.75,-880882.15 -1022333,-881055 -1022665.93))

Datum: 21.2.2024

Zadáno: https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

naše značka
5003005126

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
21.02.2024

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40
11000 Praha

Věc:
VD Jesenice – pozorovací vrty

K.ú. - p.č.: Obilná , Dřenice u Chebu , Lipoltov

Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik , Bezručova 4219 , 43003 Chomutov

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003005126 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003005126 ze dne 21.02.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik , Bezručova 4219 , 43003 Chomutov. K.ú.: Obilná , Dřenice u Chebu , Lipoltov.

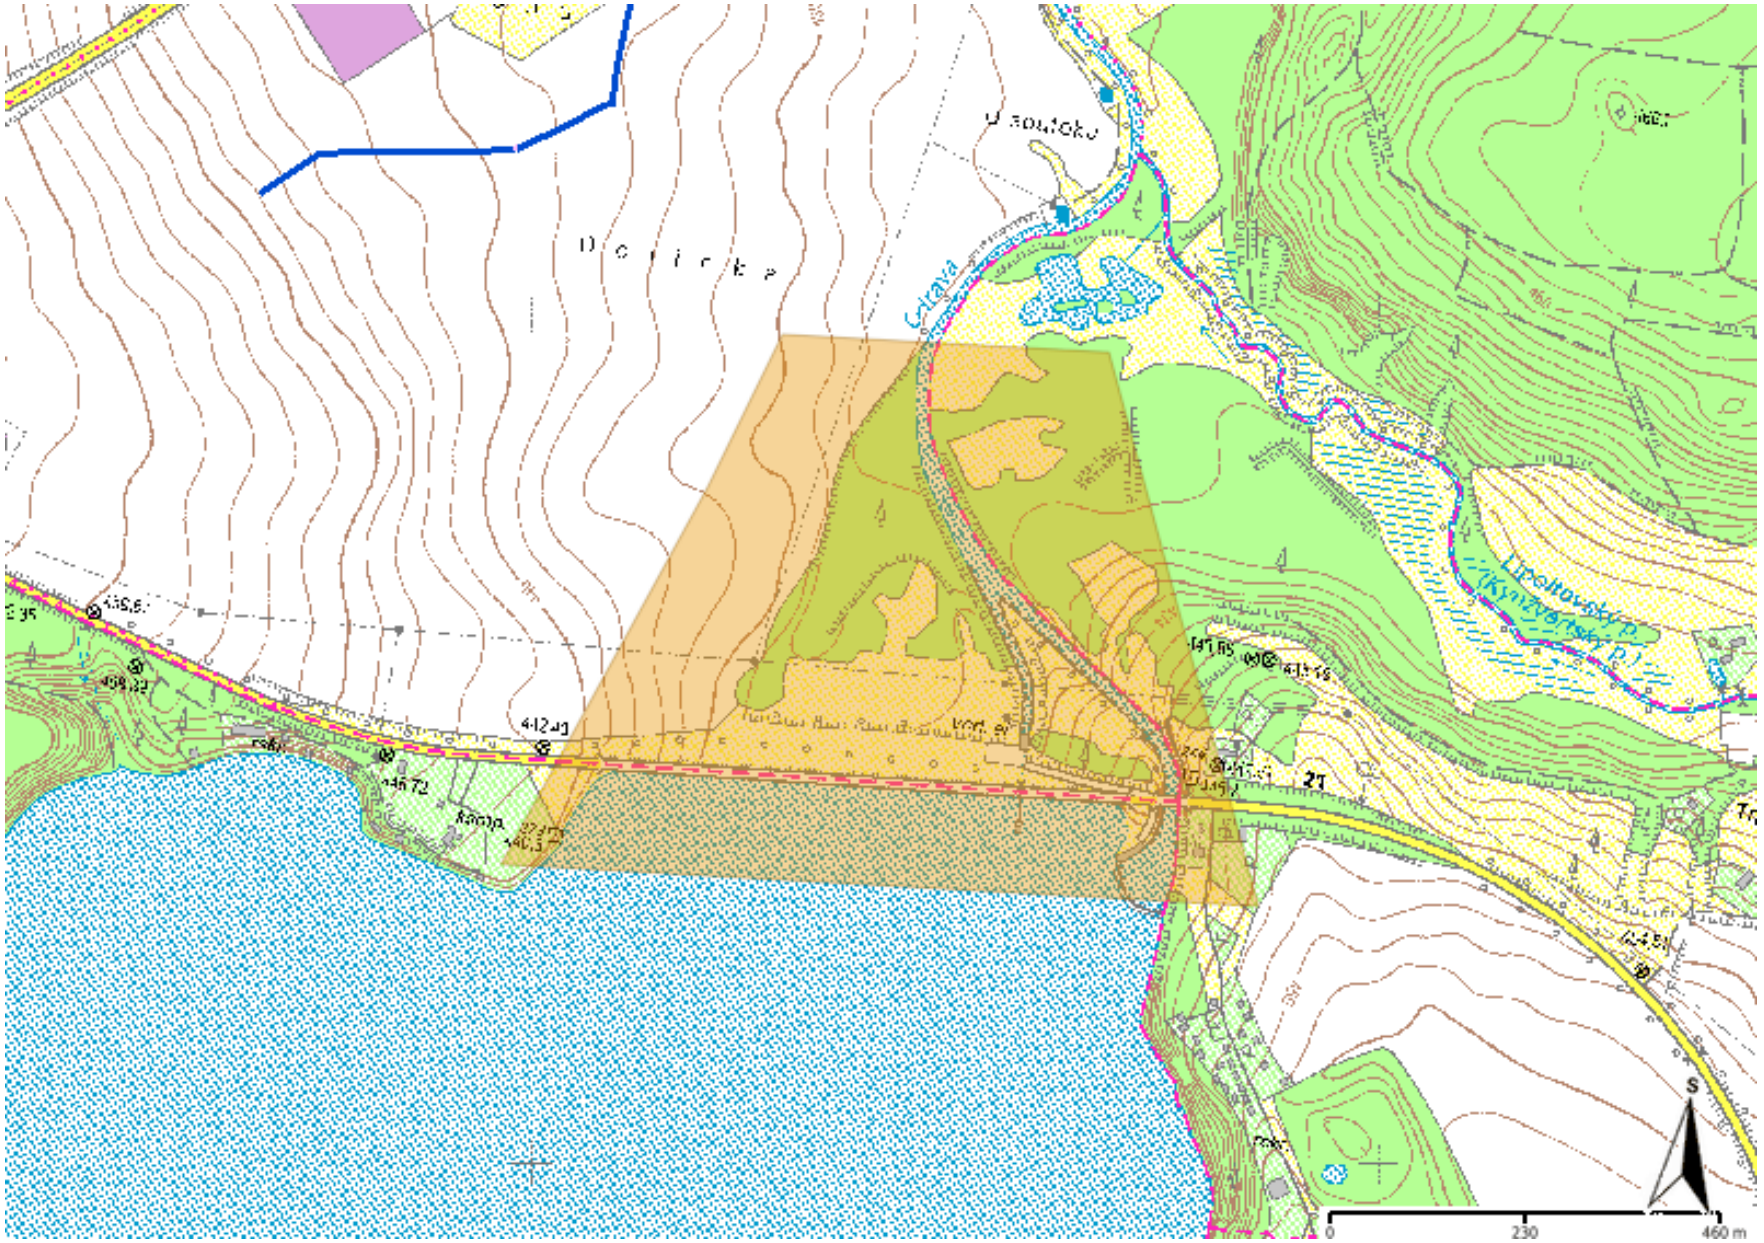

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11
350 02 Cheb

Vyřizuje: odd. vodorozvoje
Bc. Jiří Puffer
Tel: 354 414 223

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20240302	

Žadatel					
Název organizace	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.		IČ	49241648	
Příjmení, jméno, titul	Stehlíková Svatava				
Obec	Praha		PSČ	11000	
Ulice / č.p. / č.o./	Hybernská 1617/40				
E-mail	stehlikova@vdtbd.cz	Telefon	601112267	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Povodí Ohře, státní podnik		IČ	70889988	
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Chomutov		PSČ	430 03	
Ulice / č.p. / č.o./	Bezručova 4219				
E-mail		Telefon		Fax	

Název stavby	VD Jesenice – pozorovací vrty

V zájmovém území **se nachází** zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma vodních zdrojů a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:
Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území. Před zpracováním PD je nutné nechat zařízení vodohospodářské infrastruktury vytýčit pracovníky CHEVAK Cheb, a.s. Konce vodovodních a kanalizačních přípojek jsou zakresleny orientačně, místo napojení je nutné vždy konzultovat s příslušným mistrem.

Územní působnost provozu Cheb:
vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353
Územní působnost provozu Aš:
vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Leoš Káda 730 173 964
Územní působnost provozu Mariánské Lázně:
vodovod Roman Štelbacký 739 543 403, kanalizace Marek Hampejs 739 543 416
Provoz Nebanice:
přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Chebu, 21.2.2024

Zájmové území	(viz. příloha)

		Příloha č.1	
Obec	Cheb	k žádosti	20240302

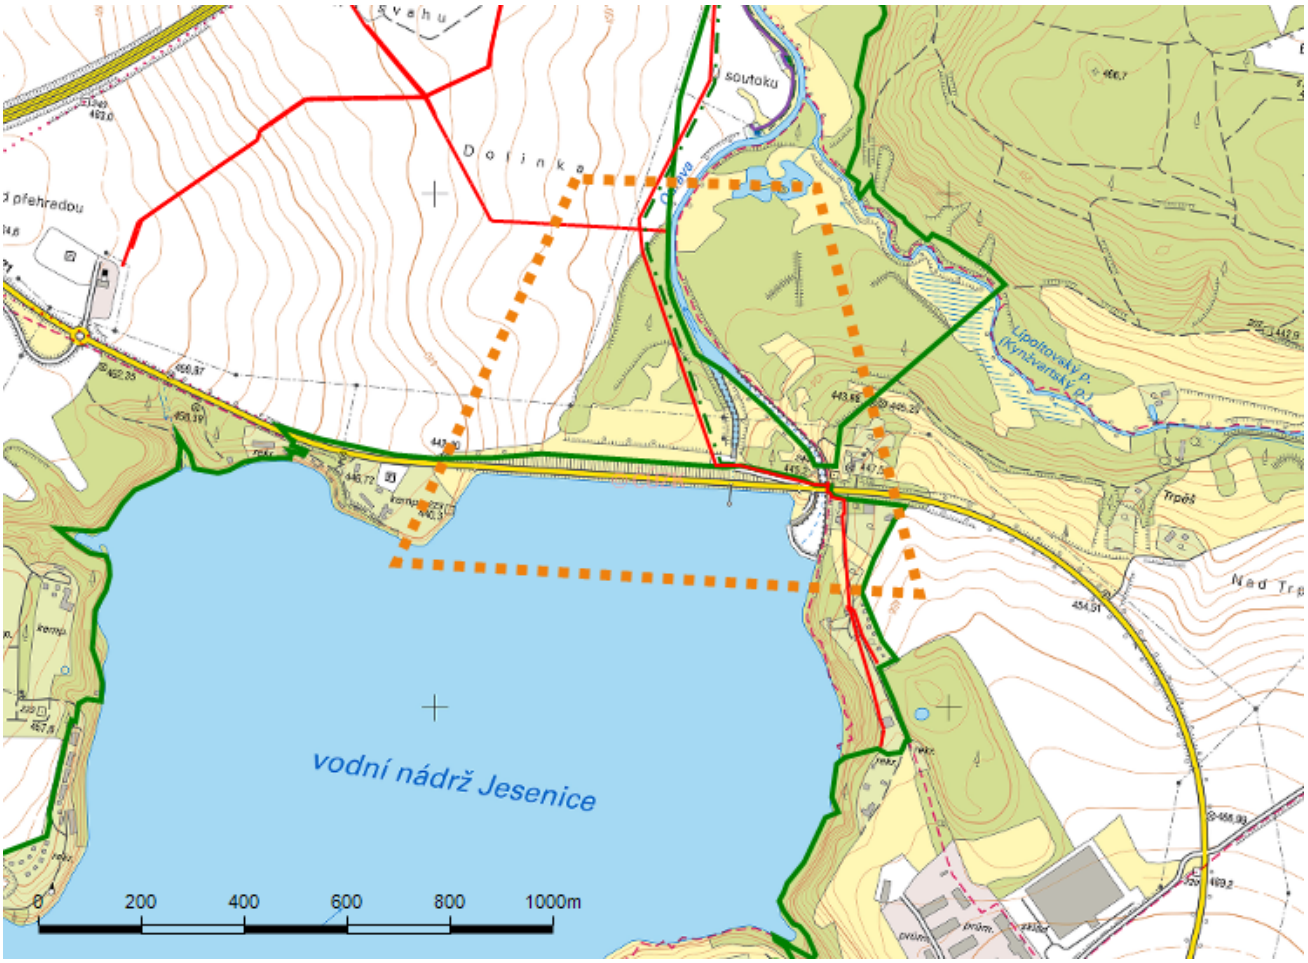

Legenda

Kanalizace
- v majetku a.s.
- provozované smluvně
- jednotná kanalizace
- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- jiná/průmyslová kan.

Vodovod
- **v majetku a.s.**
- **provozované smluvně**
- **zásobovací řad**
- **přiváděcí řad**
- **rozváděcí řad**
- **přiváděcí řad-surová voda**

Elektrické vedení
- **v majetku a.s.**

Ochranné pásmo I. stupně

- **OP II.stupně**

- **zařízení neprozovaná společností CHEVAK Cheb, a.s.**

O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviska k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Žadatel uděluje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 21.2.2024	Platnost do 21.2.2025

RE: vyjadreni o existenci sití_VD Jesenice - Zpráva (HTML)

Soubor Zpráva Nápověda ESET Řekněte mi, co chcete udělat

RE: vyjadreni o existenci sití_VD Jesenice

KL

Kratochvílová, Lenka - CTP <lenka.kratochvilova@ctp.eu>
Komu Stehlíková Svatava
Kopie Hain-Schmiedberská, Jana - CTP

Odpovědět | Odpovědět všem | Přeposlat | ...

čt 22.02.2024 15:38

Zamereni CTP Cheb-final.dgn
Soubor: .dgn

D.1 Koordinační situace - nová.pdf
Soubor: .pdf

004_CTPark CHEB_NAVI_vytyčení_SO 7500_180228.pdf
Soubor: .pdf

Zamereni CTP Cheb-Model.pdf
Soubor: .pdf

Zamereni CTP Cheb-Modelka.pdf

Dobrý den paní Stehlíková,

co se týká Vašeho požadavku ohledně poskytnutí sítí, tak v předmětné lokalitě máme kořenovou ČOV + kanalizaci z HALY CHE 1 a následně kanalizaci z kořenové ČOVky s výústním objektem pod přehradu.
V příloze posílám zaměření, které jsme provedli po dokončení realizace všech vodohospodářských sítích, které v lokalitě máme postavené.
Také podklady, podle kterých se vytyčovalo NN, které je přivedeno do kořenové ČOV.

Bohužel o jiných sítích nevím, ale měl by tam ještě někde vést vodovod pro Rybářskou baštu, ale bohužel netuším, kde přesně a kdo jej vlastní (možná Chevak?).

S pozdravem

Lenka Kratochvílová

Lenka Kratochvílová
Project Manager
Mobile: +420 704 869 073 | **Office:** +420 704 869 073
Email: lenka.kratochvilova@ctp.eu
Prague Office | www.CTP.eu | LinkedIn
Národní 135/14, , Praha, Czechia

Od: Hain-Schmiedberská, Jana - CTP <jana.schmiedberska@ctp.eu>
Odesláno: čtvrtek 22. února 2024 14:23
Komu: Kratochvílová, Lenka - CTP <lenka.kratochvilova@ctp.eu>
Předmět: FW: vyjadreni o existenci sití_VD Jesenice

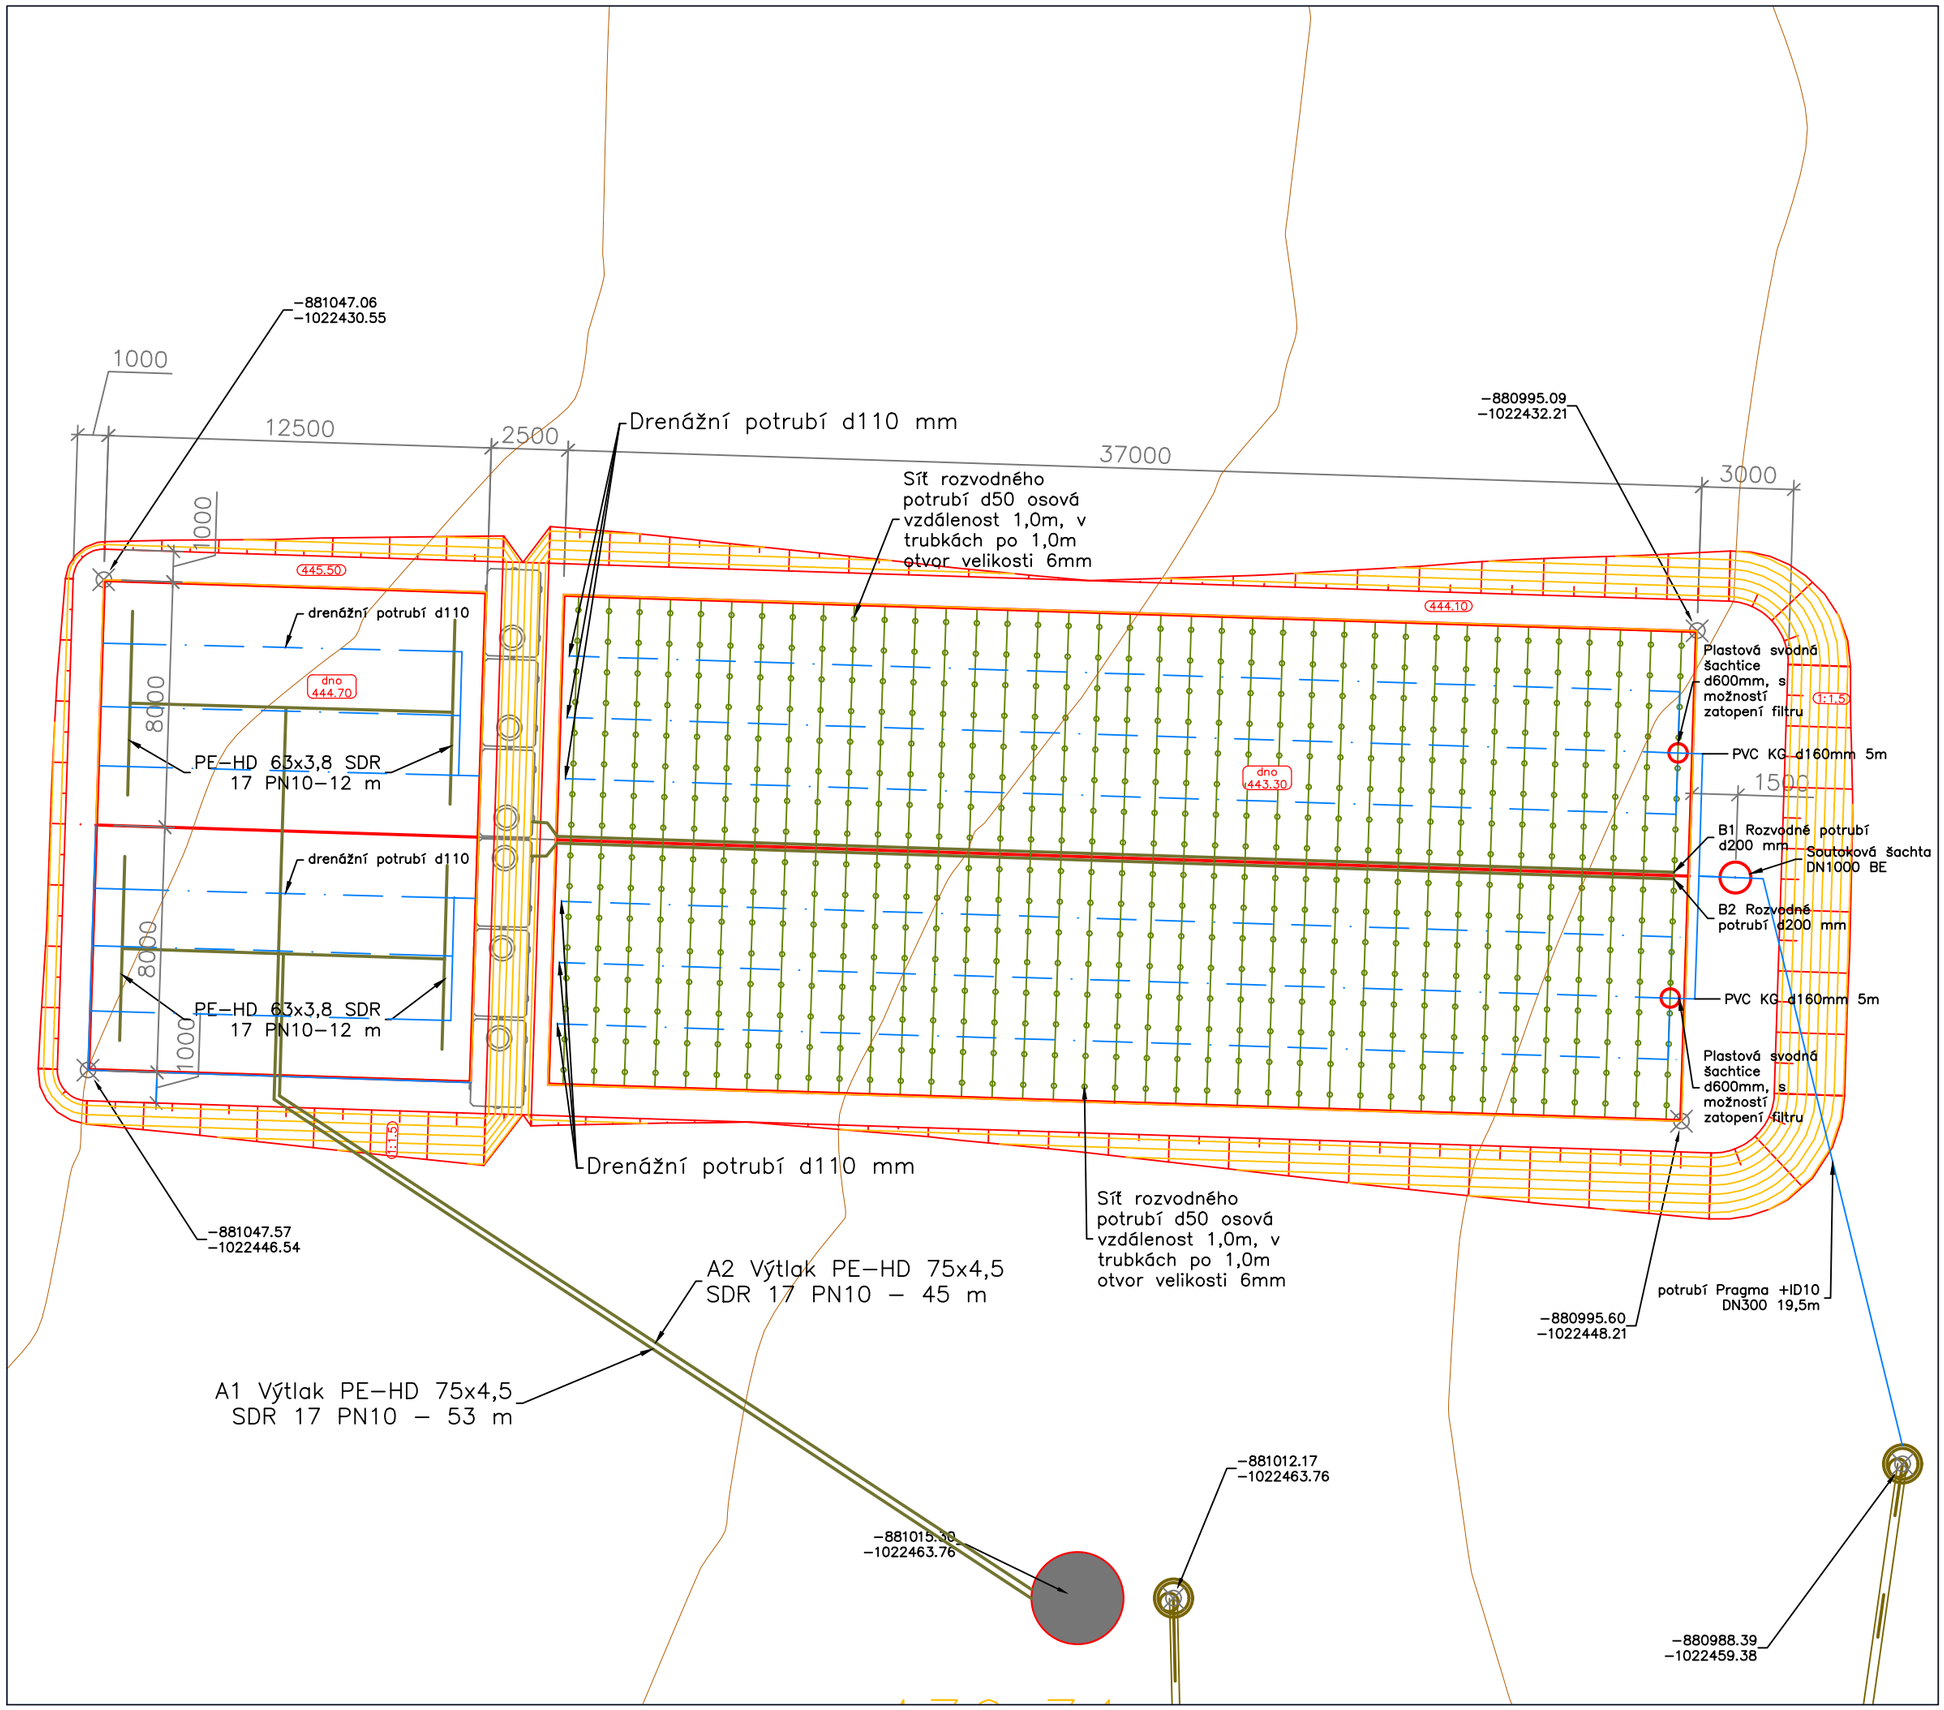

Grania s.r.o.
Pražská 124
417 61 Bystřany

grania
čistíme vodu, přirozeně

vypracoval:
Ing. Vít Rous

kontroloval:
Ing. Vít Rous

odpovědný projektant:
Ing. Jiří Rous

investor: Zadat jmeno investora

kraj: Zadat kraj

obec: Zadat obec

kú: Zadat ku

stavba: Zadat název stavby

SO: ----

část: ----

Situace stavby ČOV

D.1

formát: Předchozí

rozměr papíru (420,00x297,00 mm)		datum:	MM/YYYY
		měřítko:	<m> 1:200

880500
1022380

Šj5

DN 600
3‰ - 45.00

Šj4

DN 600
3‰ - 30.00

Šj3

DN 800
2‰ - 13.00

Šj2

VÝÚSTNÍ OBJEKT SPOLEČNÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE

VO

Šj1

SO 1250.a - JEDNOTNÁ KANALIZACE

PP DN 800 SN10 - 27,40 m
PP DN 600 SN10 - 260,00 m
PP DN 500 SN10 - 323,90 m

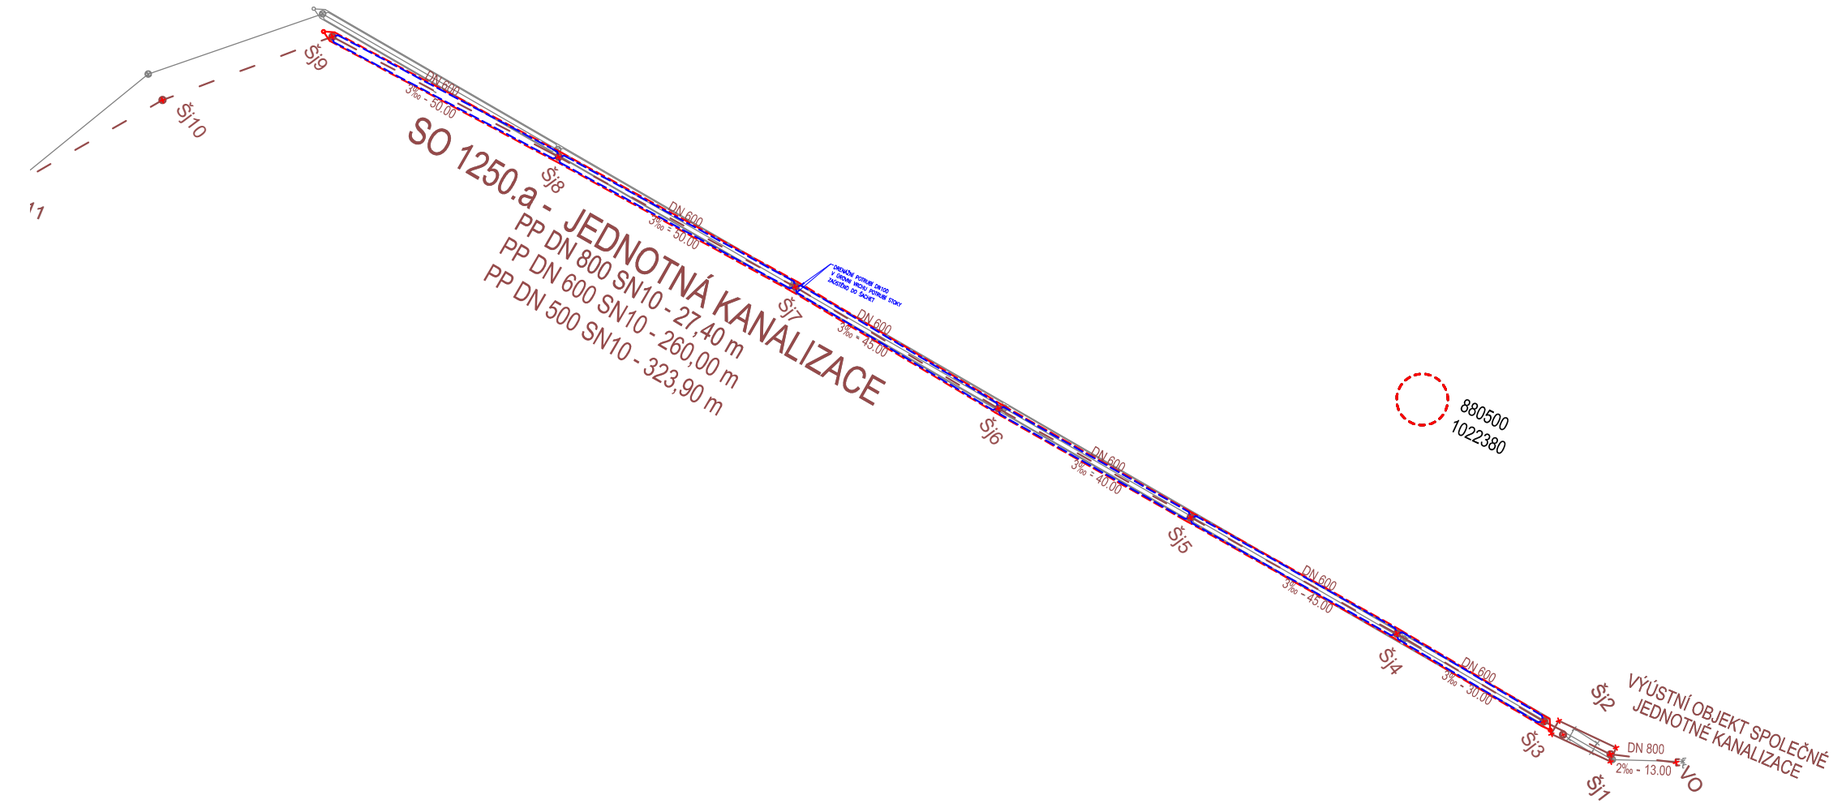

GS GEODETICKÉ SLUŽBY
SOKOLOV KARLOVY VARY CHEB

GS-geodetické služby s.r.o.
Na Rolavě 163/2,360 05 Karlovy Vary
IČ:46882821 DIČ:CZ46882821
Kraj.soud v Plzni, oddíl C,vložka 2599

PROTOKOL č. 004/2018

Název zakázky: **Obilná, CTPark CHEB**

Stavební objekt:

Objednatel: **NAVI Elektro s.r.o.**
Rudolfovská tř. 464/103, České Budějovice 37001

číslo zakázky: **60/2018**
Dne: **28.3.2018**
bylo provedeno: **Vytyčení trasy SO 7500 (NN pro kořen. čističku)**

Lokalita / KM: **k.ú. Obilná**
Souřadnicový / výškový systém: S-JTSK / Bpv Měřítko situace: bez měřítka

Použité přístroje: Trimble R4/5800 výr. č. 5009417404

Projekt.dokumentace: **Ing. Jaromír Marek – Navi Elektro – mail 21.2.2018**
CHE1-RPD-7500-002-00-180130_Venkovni situace.dwg

Miloš Dufek – COLAS – CD 22.2.2018
CHE1-TD-1100-011-03-180125_Situace_komunikaci.dwg
CHE1-TD-1100-021_032-03-180125_Vzorove_rezy.dwg

Použitý SW: Groma v.11, CAD systém Bentley Map PowerView V8i
Způsob stabilizace vytyčených bodů: dř. kolík

Počet vytyčených bodů:	---
Z toho odsazených:	---
Počet vytyčených bodů na linii:	---
Počet zaměřených bodů:	---
Počet bodů celkem:	**15**
Počet bodů kontrolního měření:	**---**
Počet výškových fixů:	**---**
Počet stanovisek:	**GPS**
Počet hodin:	**---**

GS – geodetické služby s.r.o. Ing.T.Honzík – ÚOZI
Měřil: Ing.P.Lavička
Zpracoval: L.Novák

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Převzal:
NAVI Elektro s.r.o. Jan Hruška jan.hruska@navi-elektro.cz

Dne:28.3.2018
E-mail

Kontrola na bodě ZVSS:

Cislo Bodu: 4001.	**Kod:**	4001	**Poznamka:**			
Dane souradnice	**Y:**	881779.246	**X:**	1022111.996	**Z:**	463.996
Rozdily souradnic	**dY:**	0.012 m	**dX:**	-0.003 m	**dZ:**	**0.006 m**

Vytyčení: **SO 7500**

Cislo Bodu: 31.	**Kod:**	31	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881012.796	**X:**	1022463.774
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.012 m	**dX:**	-0.021 m
Cislo Bodu: 30.	**Kod:**	30	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881011.867	**X:**	1022503.564
Rozdily souradnic	**dY:**	0.012 m	**dX:**	-0.039 m
Cislo Bodu: 29.	**Kod:**	29	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881018.261	**X:**	1022513.027
Rozdily souradnic	**dY:**	0.022 m	**dX:**	0.018 m
Cislo Bodu: 28.	**Kod:**	28	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881059.559	**X:**	1022508.216
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.006 m	**dX:**	0.058 m
Cislo Bodu: 27.	**Kod:**	27	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881103.124	**X:**	1022496.993
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.067 m	**dX:**	0.038 m
Cislo Bodu: 26.	**Kod:**	26	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881142.544	**X:**	1022490.772
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.013 m	**dX:**	0.049 m
Cislo Bodu: 25.	**Kod:**	25	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881186.555	**X:**	1022480.992
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.065 m	**dX:**	-0.092 m
Cislo Bodu: 24.	**Kod:**	24	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881213.333	**X:**	1022475.172
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.043 m	**dX:**	0.057 m
Cislo Bodu: 23.	**Kod:**	23	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881256.335	**X:**	1022466.038
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.065 m	**dX:**	-0.014 m
Cislo Bodu: 22.	**Kod:**	22	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881297.807	**X:**	1022451.531
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.016 m	**dX:**	-0.022 m
Cislo Bodu: 21	**Kod:**	21	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881329.827	**X:**	1022437.477
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.042 m	**dX:**	-0.009 m
Cislo Bodu: 20.	**Kod:**	20	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881355.773	**X:**	1022425.379
Rozdily souradnic	**dY:**	0.022 m	**dX:**	0.031 m
Cislo Bodu: 19.	**Kod:**	19	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881357.953	**X:**	1022396.829
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.044 m	**dX:**	-0.053 m
Cislo Bodu: 18	**Kod:**	18	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881361.398	**X:**	1022348.998
Rozdily souradnic	**dY:**	0.012 m	**dX:**	-0.014 m
Cislo Bodu: 17.	**Kod:**	17	**Poznamka:**	
Dane souradnice	**Y:**	881363.548	**X:**	1022318.995
Rozdily souradnic	**dY:**	-0.054 m	**dX:**	0.055 m

Poznámka:

Při vytyčení v terénu, byly zjištěny nesrovnalosti v provedení souběžné kanalizace viz situace. Po konzultaci s hl.stavbyvedoucím (COLAS M. Dufek), bylo doporučeno vést trasu souběžně s již hotovou kanalizací.

Vysvětlivky:

Y,X,Z	projektovaný stav v místě (S-JTSK, Bpv)
dY,dX	dosažené polohové odchylky vytyčení
dZ	výškový rozdíl = má býti - jest tzn. projekt mínus skutečný stav

Situace vytyčení:

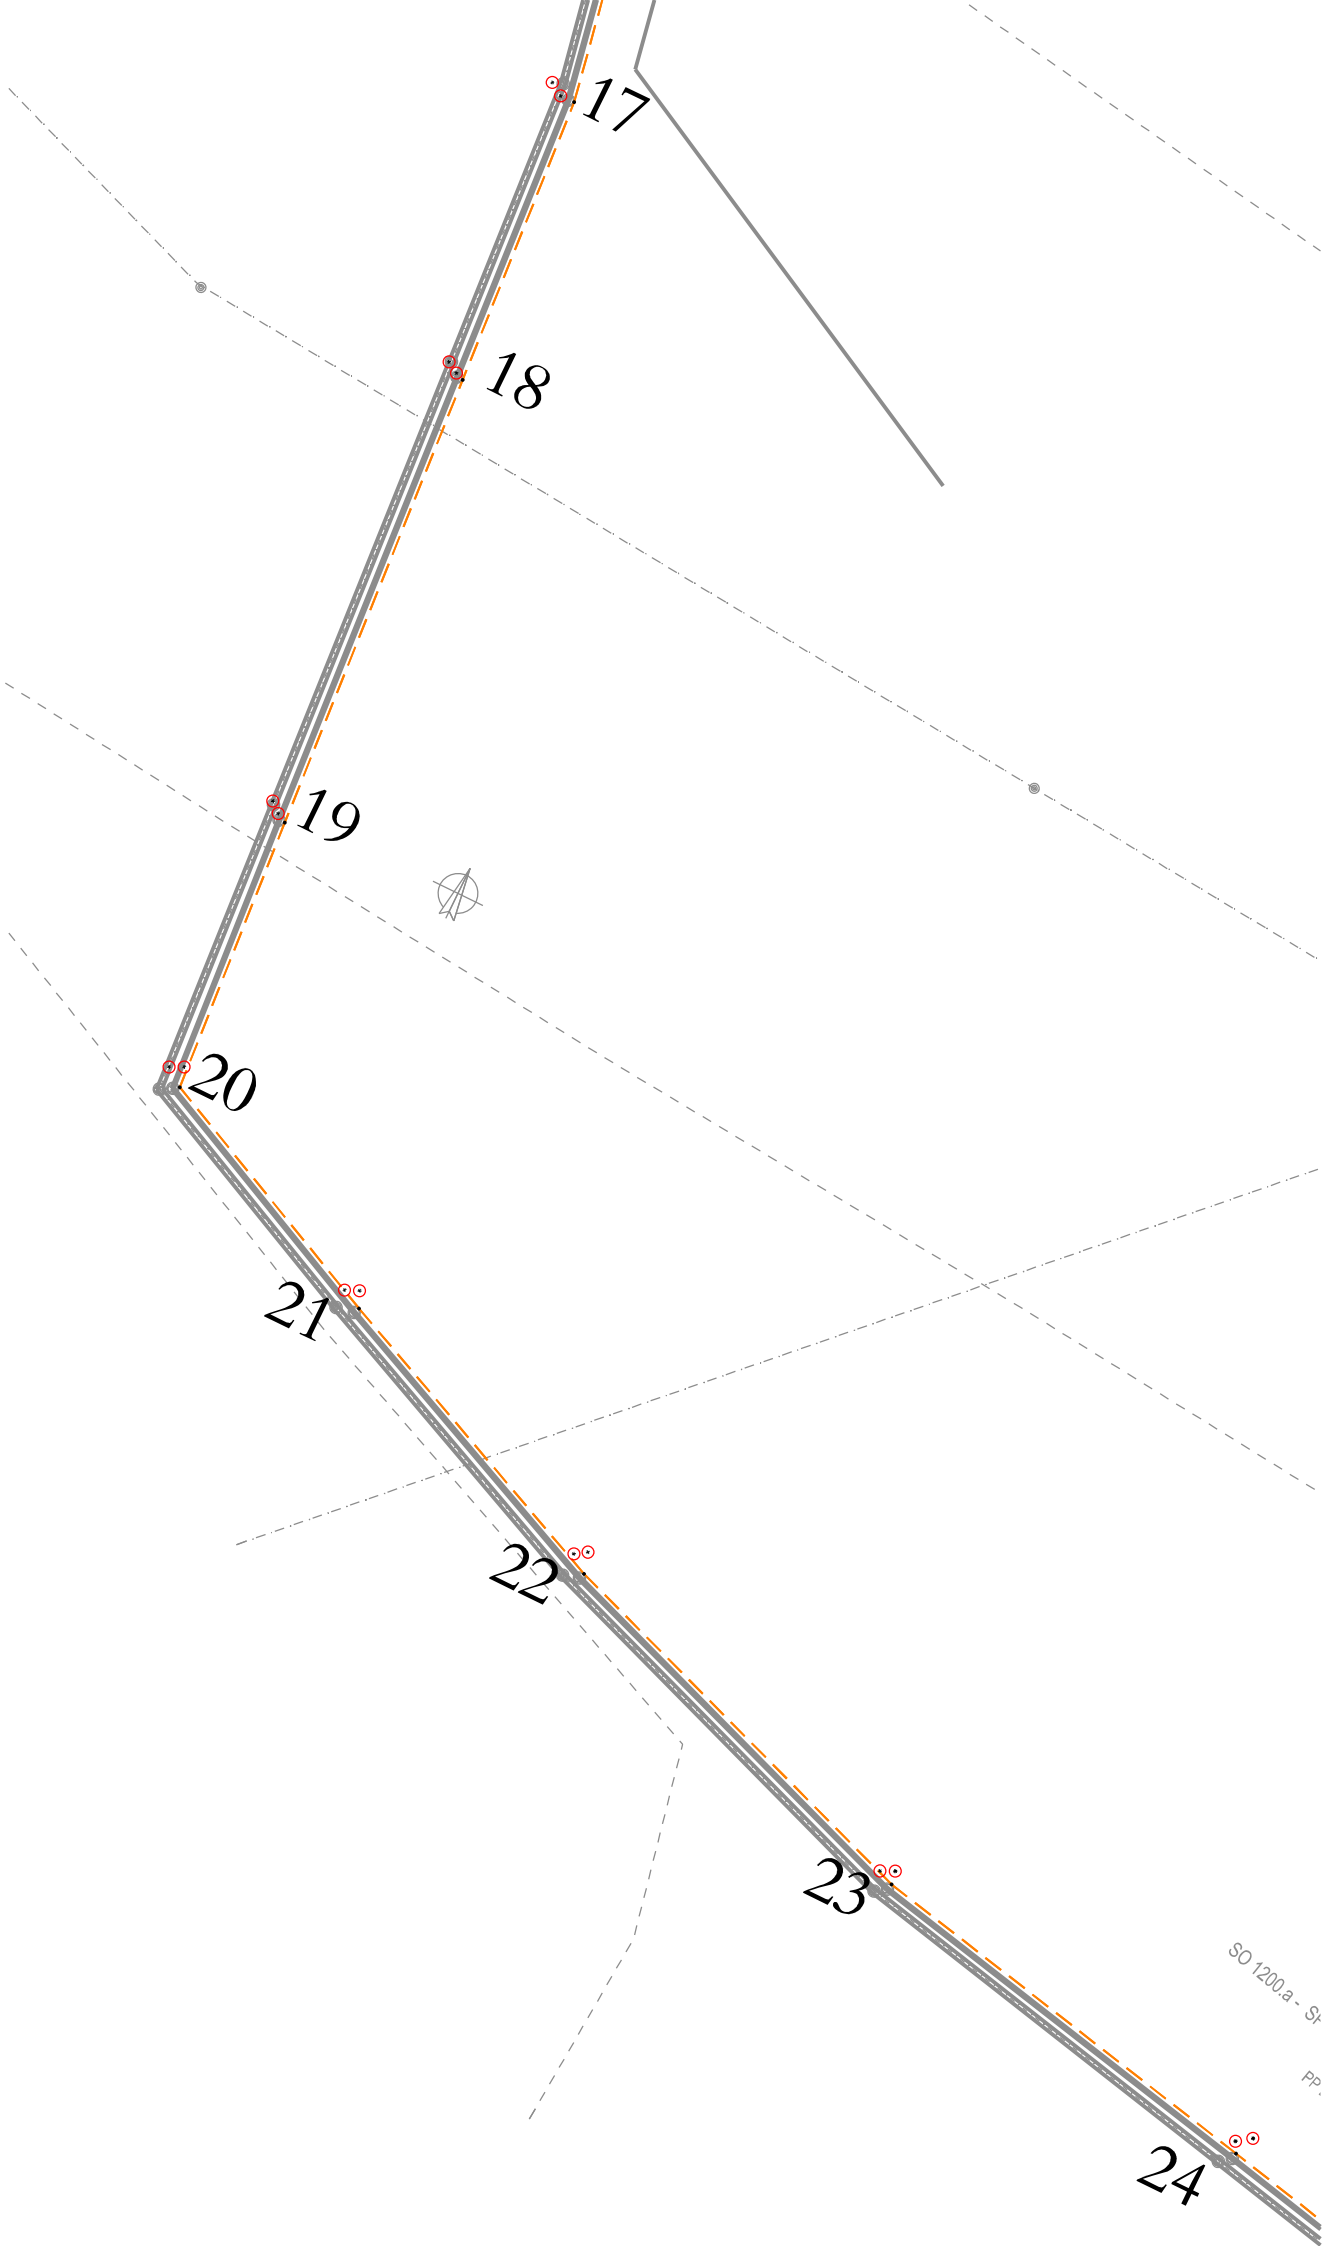
17
18
19
20
21
22
23
24
SO 1200.a - St
PP

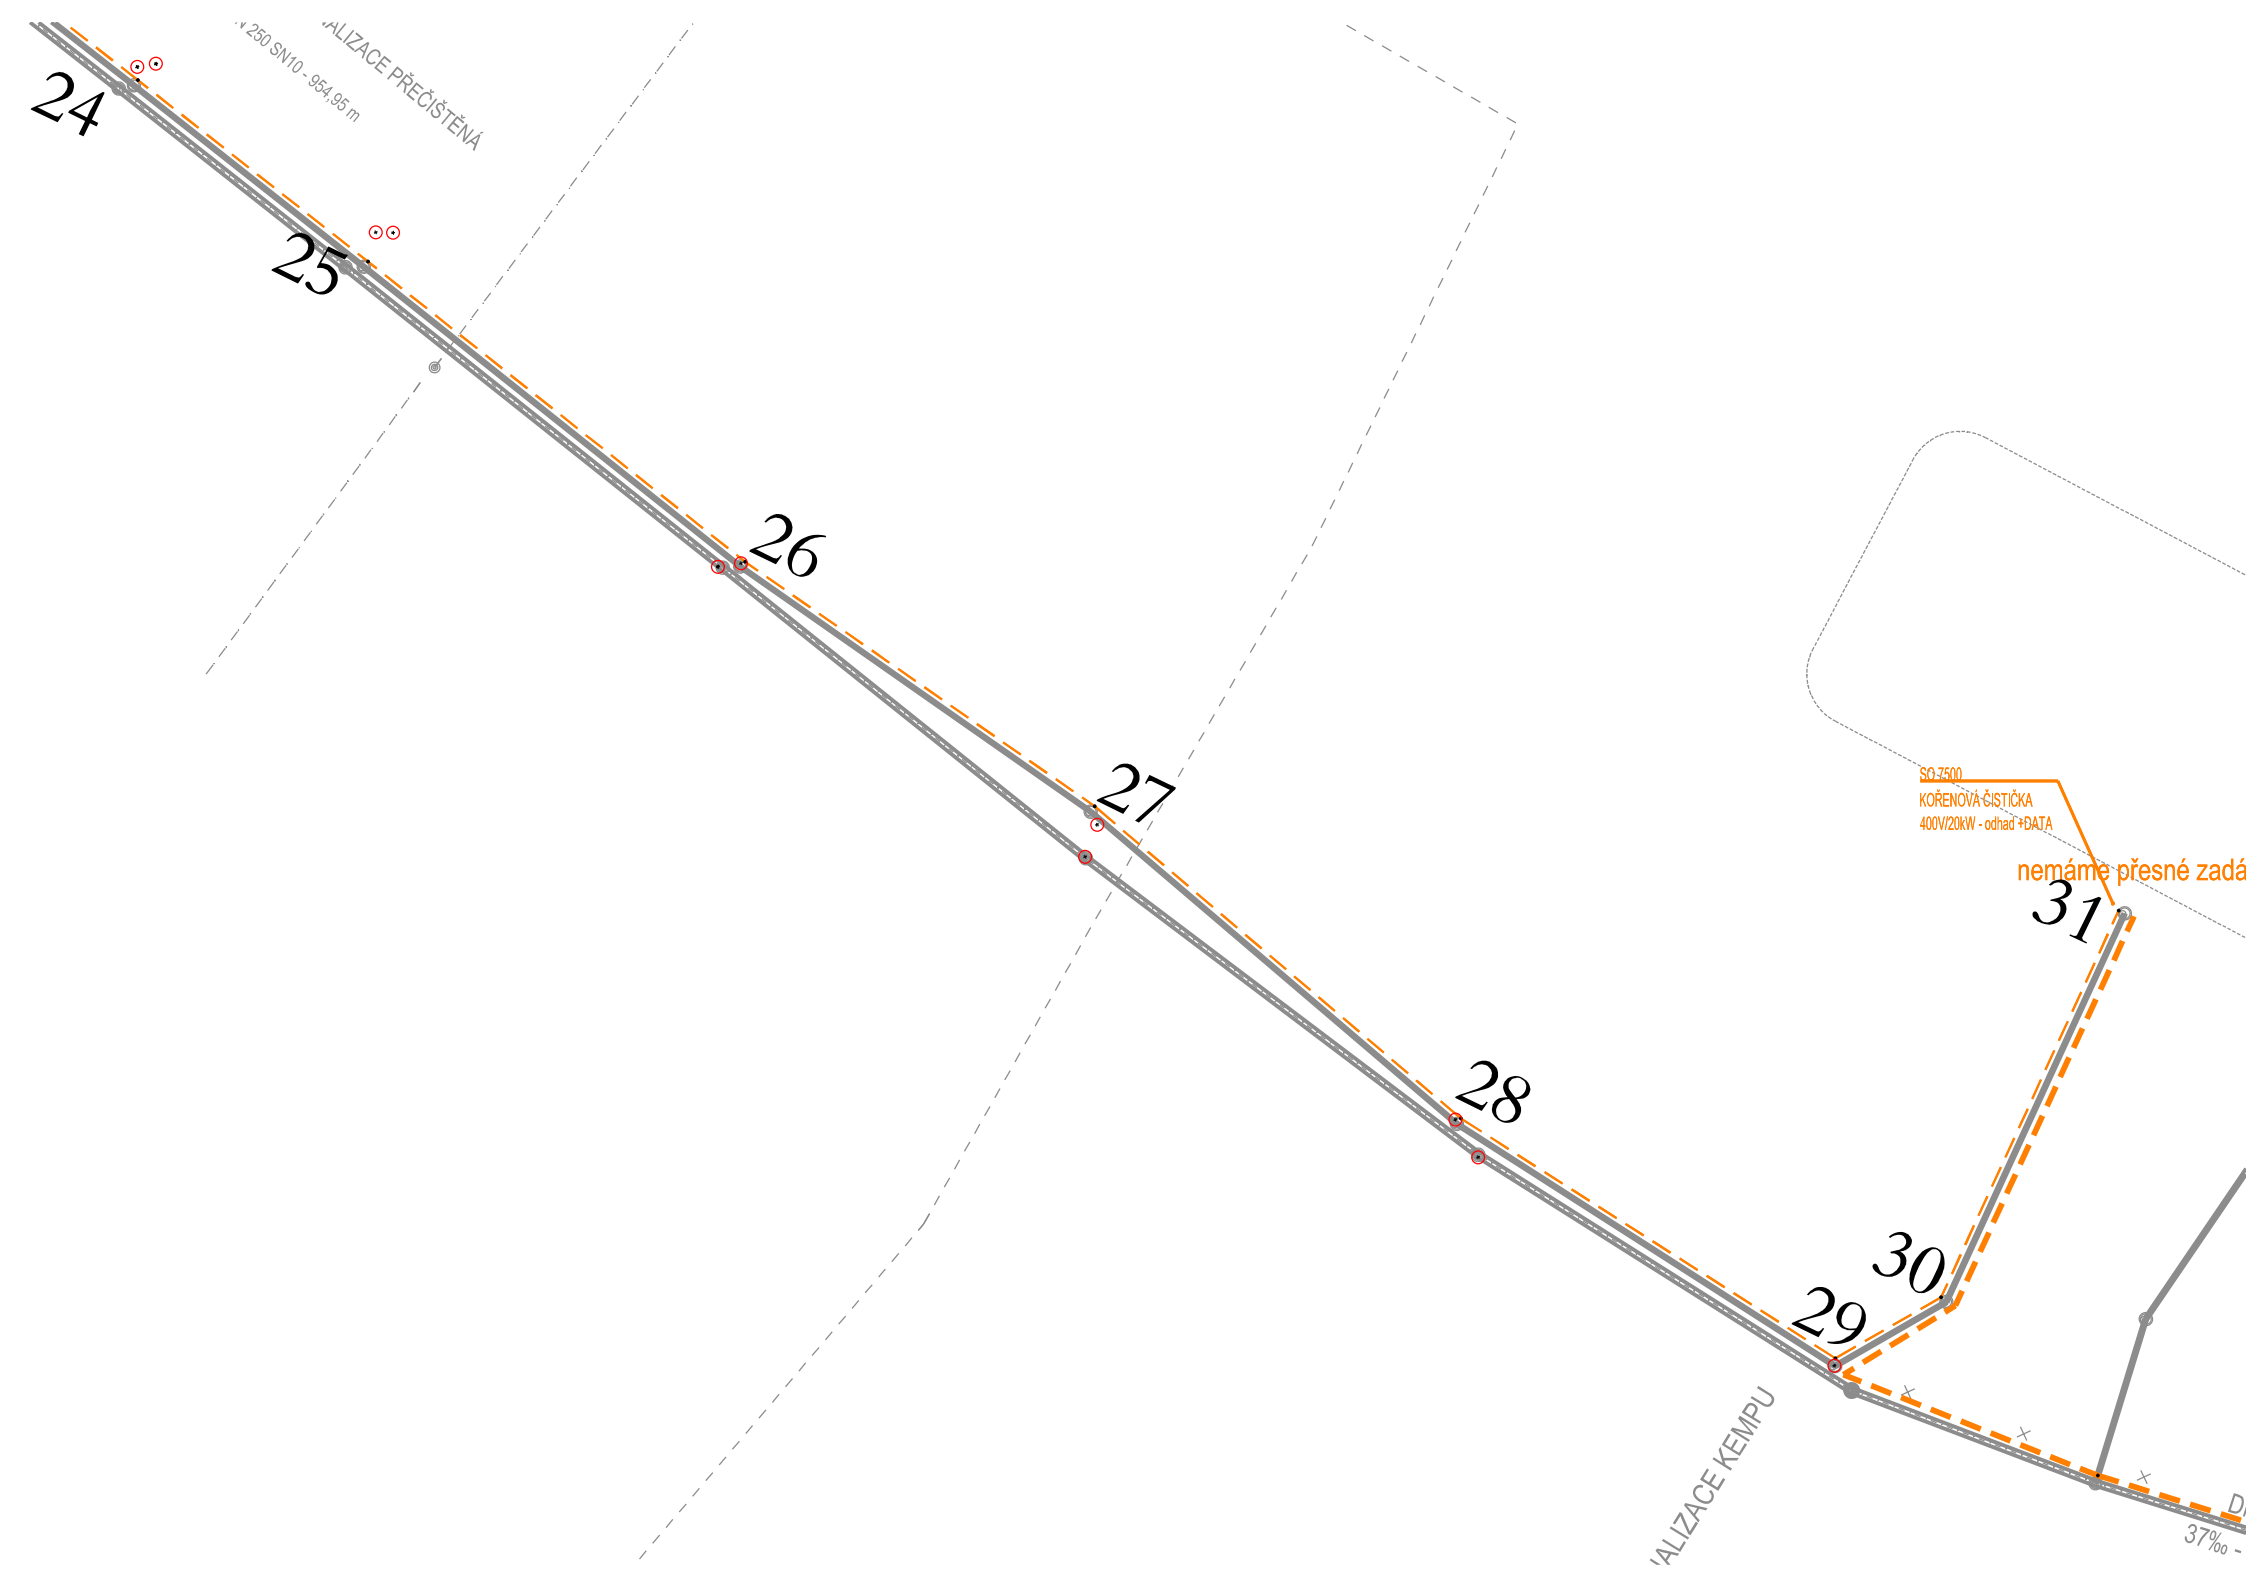
24
25
26
27
28
29
30
31
250 SN10 - 954,95 m
ALIZACE PŘEČIŠTĚNÁ
SO 7500
KOŘENOVÁ ČISTIČKA
400V/20kW - odhad + DATA
nemáme přesné zadá
ALIZACE KEMPU
37‰

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky: **VD Jesenice – zaměření podzemního vedení**

Odběratel:	Povodí Ohře, státní podnik – závod Karlovy Vary
Číslo zakázky:	SoD 787/2014
Katastrální území:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Obec:	Cheb, Odrava
Okres:	Cheb
Souřadnicový systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv
Zaměřil:	Tomáš Franěk
Zaměřil dne:	27.11.2014
Třída přesnosti:	3
Kontakt:	GEODETA-TC, spol. s r.o., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice

Dokumentaci ověřil dle zákona č. 200/1994 Sb.: Ing. Jiří Hönig

1. Všeobecné údaje:
Jedná se o zaměření objednatelem vytýčeného podzemního vedení inženýrských sítí VD Jesenice.

3. Polohové a výškové připojení:
Polohové a výškové zaměření-připojení bylo provedeno přístrojem Leica 900CS metodou GNSS za použití globálního transformačního klíče CZ_JT13 (WGS84/ETRF2000–Leica-Geosystems) v síti referenčních stanic CZEPOS s kontrolním zaměřením ZhB 1112-2440.

4. Polní měřické práce:
Zaměření bylo provedeno metodou GNSS Leica 900CS, tachymetricky Leica 705TCR

6. Konstrukční práce:
Naměřené hodnoty byly vypočteny programem GEUS W 18.0.9.48 a výsledná data zpracována v programu MICROSTATION V8i v zakládacím výkresu pro 2D.

7. Rozsah předávané dokumentace:
Technická zpráva
Situace 1 : 1000 (dle druhu zaměřeného vedení)
Seznam souřadnic a výšek s popisem
CD: VD Jesenice NN, SD, voda, kanalizace, odvodnění_body.dgn
VD Jesenice NN,SD, voda , kanalizace, odvodnění_situace.dgn
VD Jesenice_KM.dgn
Seznam souřadnic NN, SD, voda, kanalizace, odvodnění.txt

Ostatní části geodetické dokumentace jsou uloženy u zpracovatele zaměření.

8. Poznámka:
Kresba podzemního vedení je doplněna o stav katastrální mapy k datu měření.
Vytlačné potrubí splaškové kanalizace PEd90 měřeno ve výkopu před zásypem.

V Teplicích dne 7.12.2014

Ing. Jiří Hönig
č.ověření 214/2014

e_mail: jiri.honig@geodeta-tc.cz
+420603508196

1022600,00

880000,00

k.ú. Dřenice u Chebu
k.ú. Odrava

k.ú. Dřenice u Chebu
k.ú. Odrava

domek hrázný

70 81 69 105 103 109 85 47 48 82 50 60 88 89 91 104 86 108 107 110

442/2 442/8 442/64 442/37 442/65 442/66 442/62 442/63 442/38 442/4 442/39 442/36 442/34 442/35 442/3 442/33 442/42 442/56 442/32 442/43 442/55 442/44 442/31 442/54 442/30 442/45 442/53 442/29 442/46 442/52 442/28 442/47 442/51 442/27 442/48 442/50 442/49 442/26 442/5 442/57 442/6 442/4 441/10

413/10 413/4 413/9 413/5 413/6 413/2 413/1 413/3

444/1 444/2

449/1 516 515 513 512 511 505 500 506 501 502 507 508 503 504 509 510 514 496 497

PE27 PE40 PE64

771/66 713/4 713/1 922/3 917/1

Legenda:

- trasa NN, VN
- sdělovací trasa
- podzemní stavby
- vodovod
- kanalizace
- drenáž, odvodnění
- surová voda
- vlastnická hranice
- vnitřní kresba

- M meteostanice
- srážkoměr
- šachta podzemního vedení
- vodoměrná šachta
- šoupě vodovodní
- hydrant podzemní
- limigraf

- PRIS spínací skříň
- lampa
- betonový sloup
- příhradový stožár
- kanalizační šachta

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení
Trasa - užitková voda

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

880300,00

1023200,00

1022600,00

880000,00

Legenda:

- trasa NN, VN
- sdělovací trasa
- podzemní stavby
- vodovod
- kanalizace
- drenáž, odvodnění
- surová voda
- vlastnická hranice
- vnitřní kresba

- meteostanice
- srážkoměr
- šachta podzemního vedení
- vodoměrná šachta
- šoupě vodovodní
- hydrant podzemní
- limigraf

- PRIS spínací skříň
- lampa
- betonový sloup
- příhradový stožár
- kanalizační šachta

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení
Trasa - užitková voda

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

880300,00

1023200,00

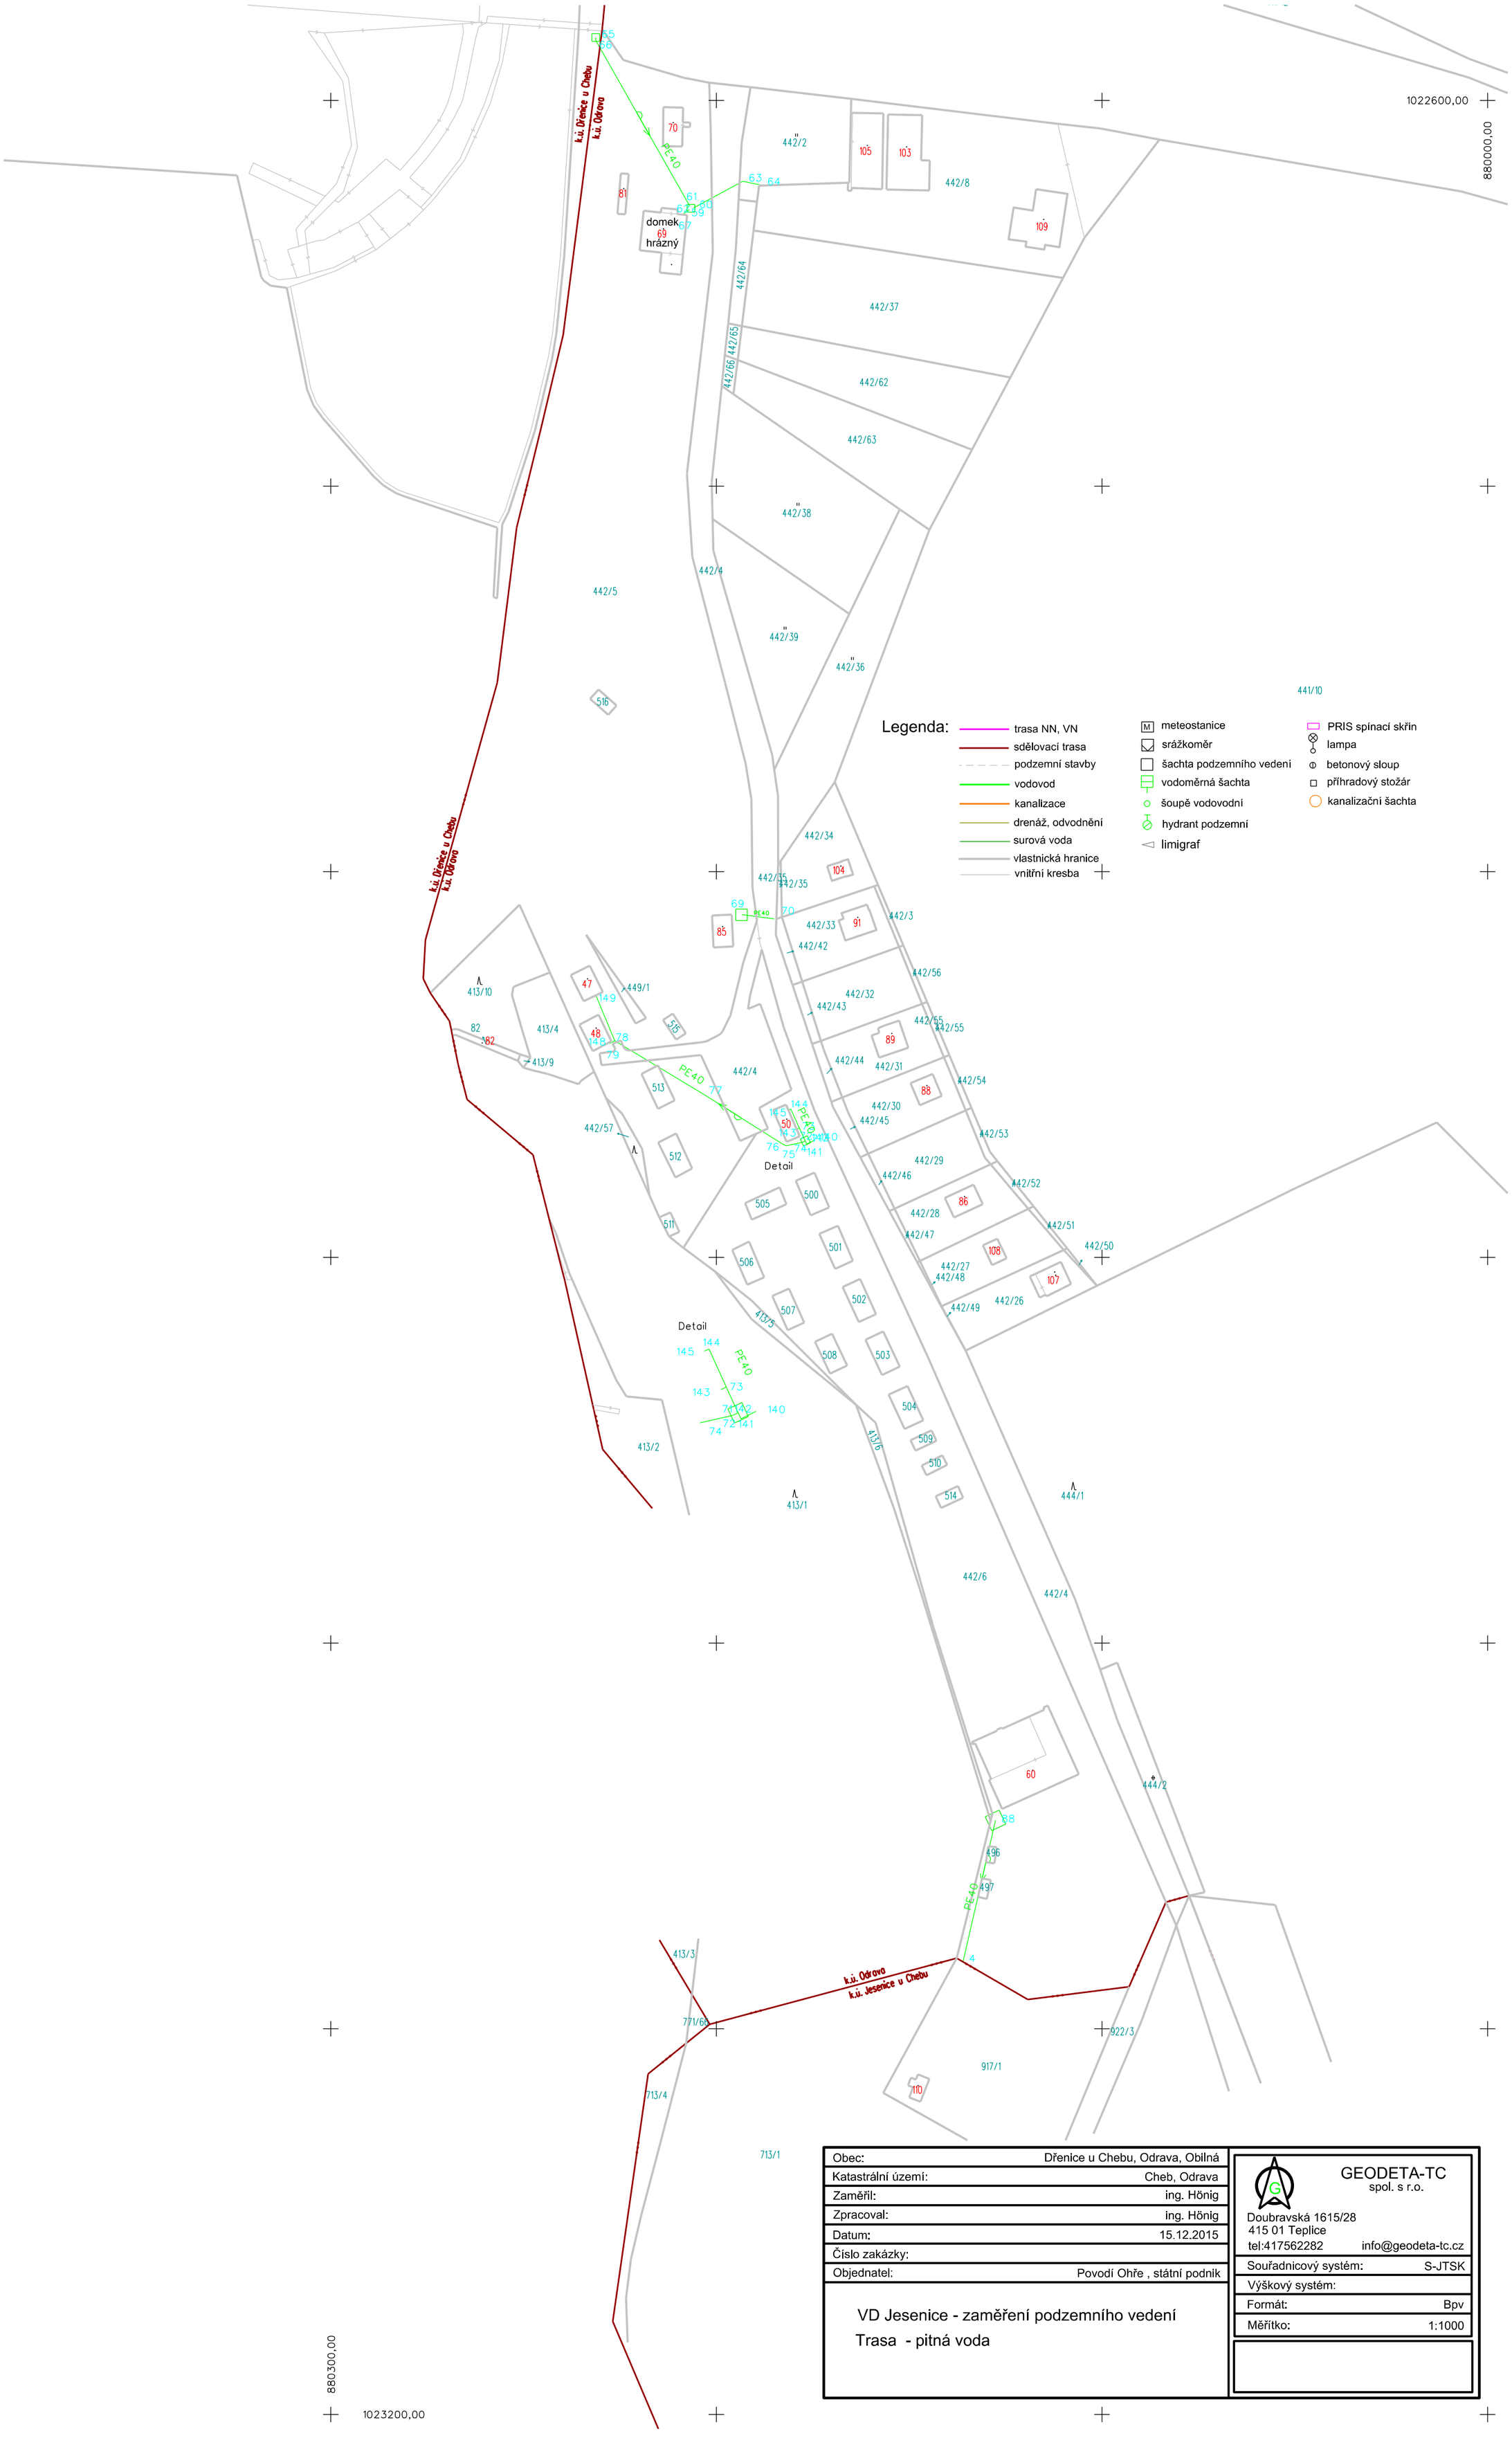

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení

Trasa - pitná voda

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

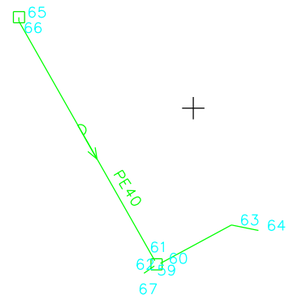

1022600,00

880000,00

Legenda:

- trasa NN, VN
- sdělovací trasa
- podzemní stavby
- vodovod
- kanalizace
- drenáž, odvodnění
- surová voda
- vlastnická hranice
- vnitřní kresba
- meteostanice
- srážkoměr
- šachta podzemního vedení
- vodoměrná šachta
- šoupě vodovodní
- hydrant podzemní
- limigraf
- PRIS spínací skříň
- lampa
- betonový sloup
- příhradový stožár
- kanalizační šachta

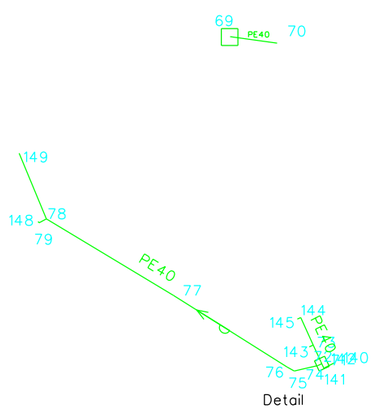

Detail



Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení

Trasa - pitná voda

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

880300,00

1023200,00

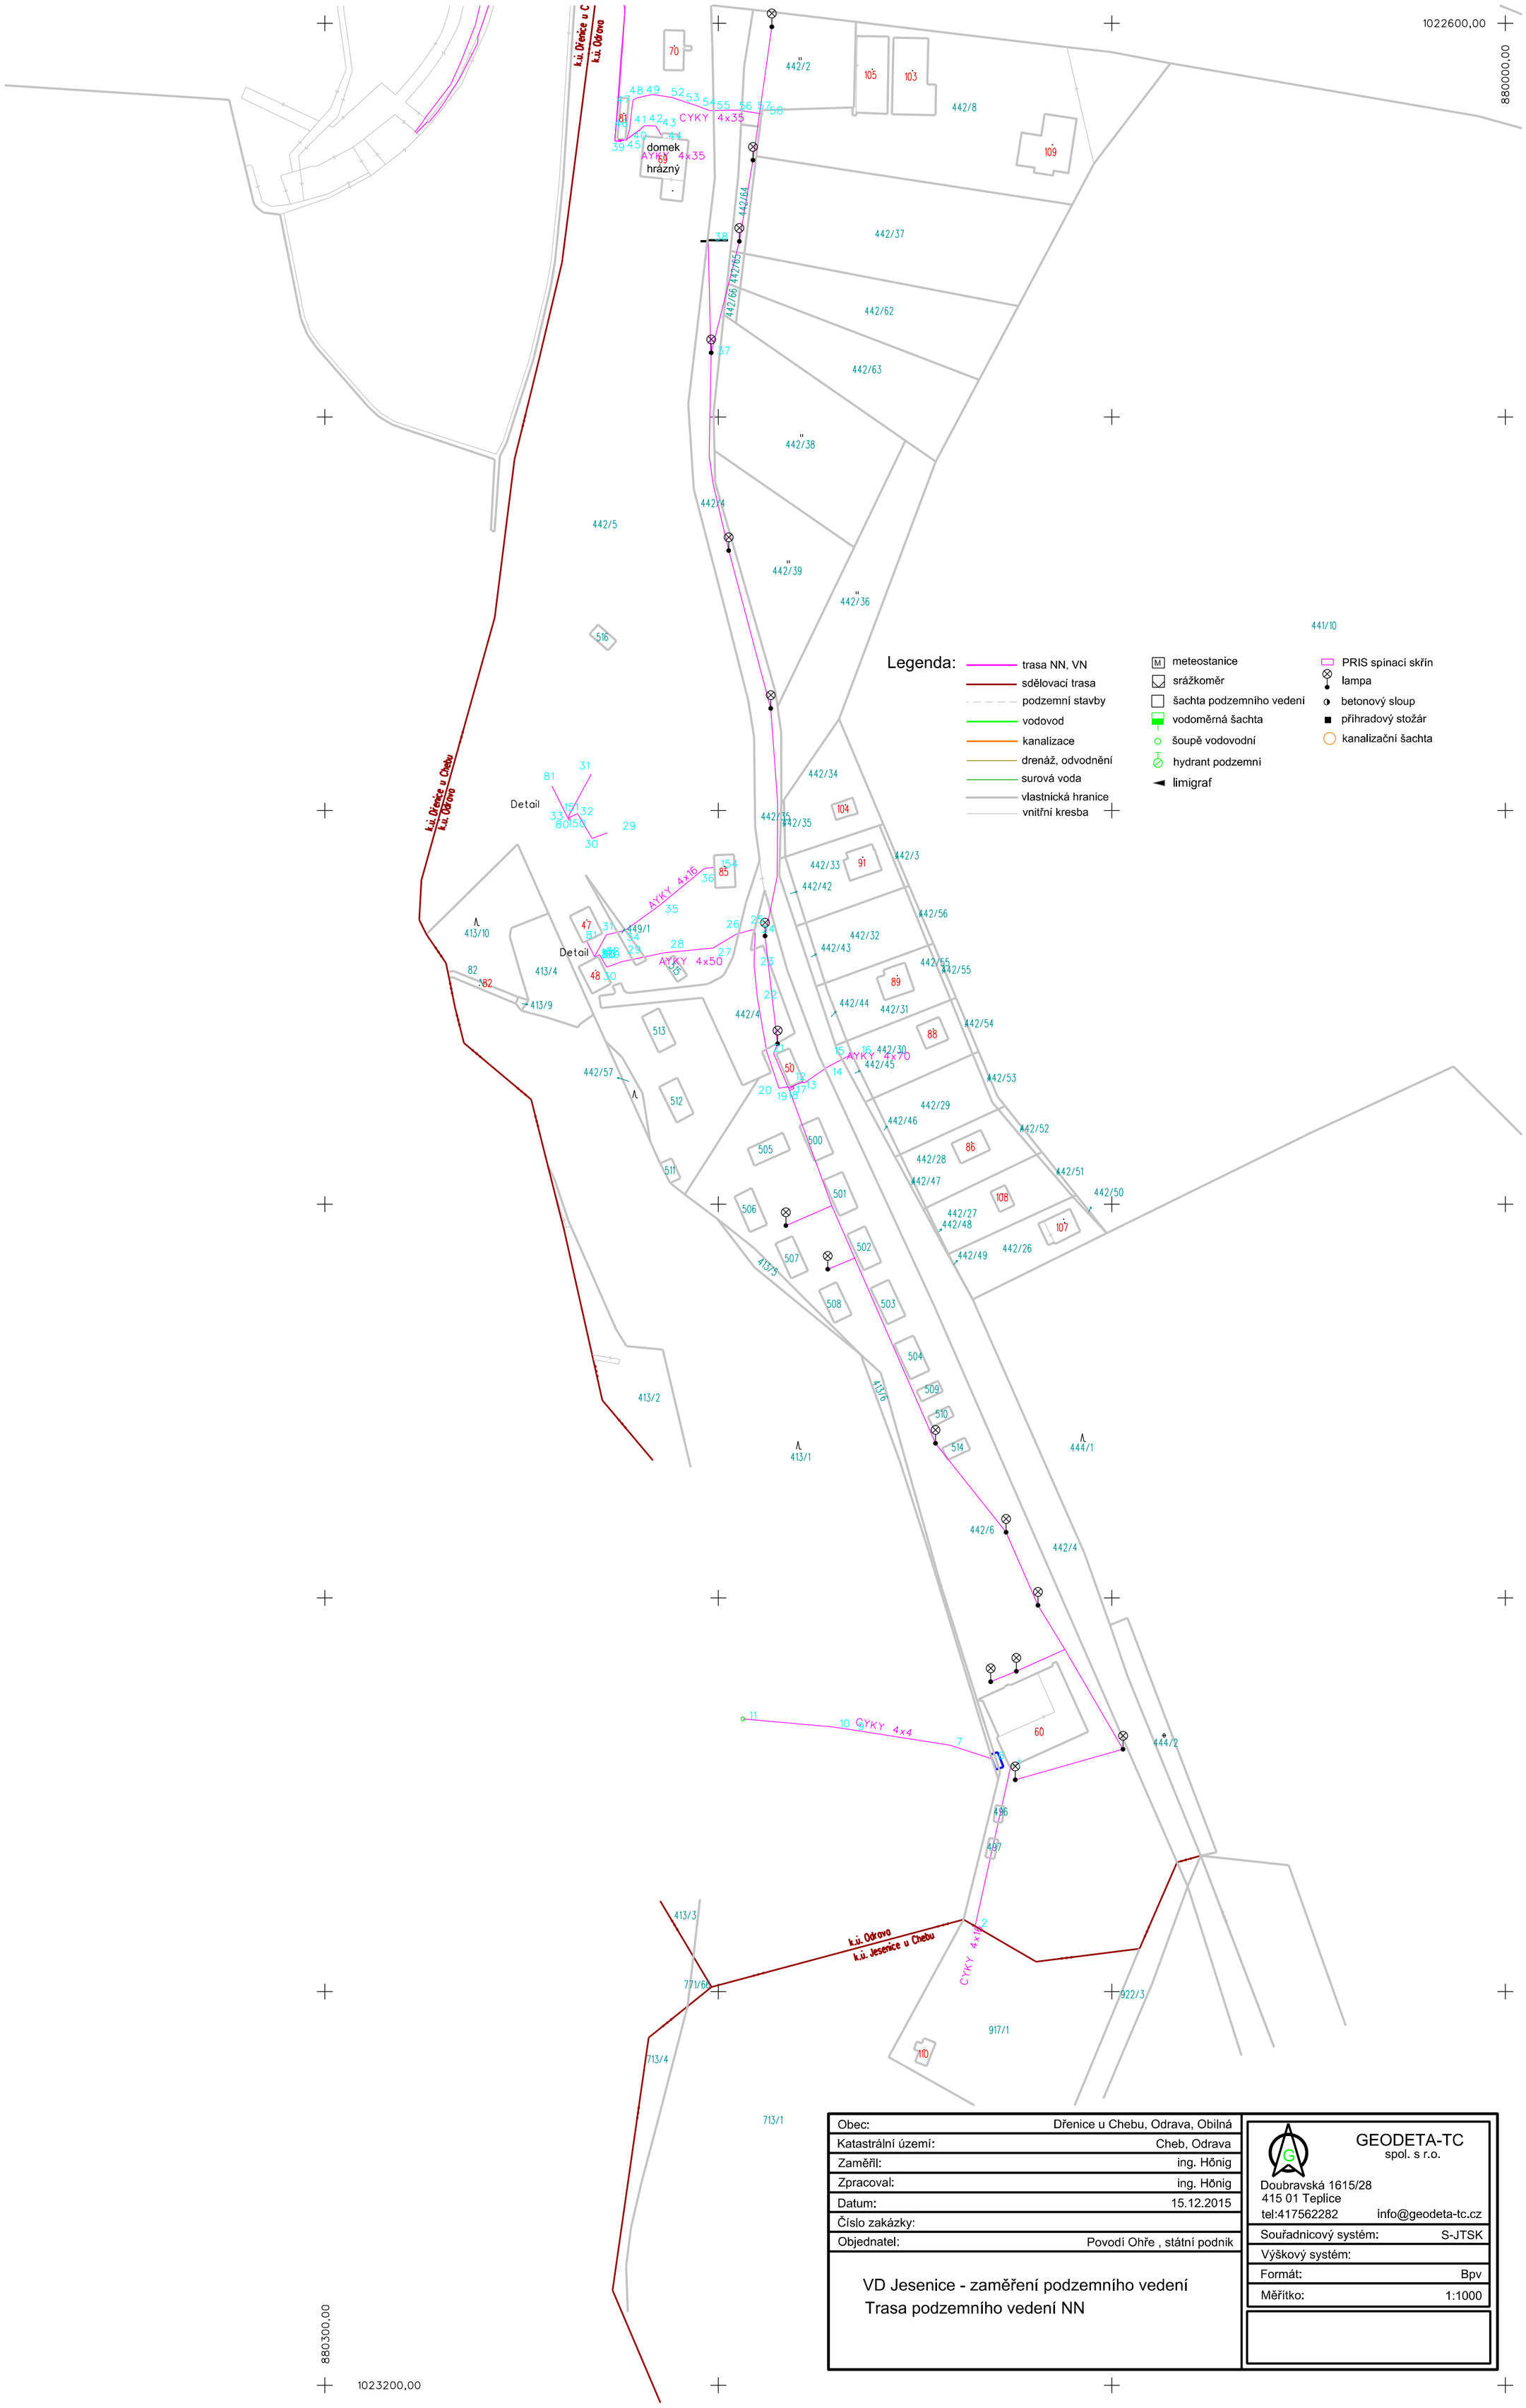

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení
Trasa podzemního vedení NN

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

1022600,00

880000,00

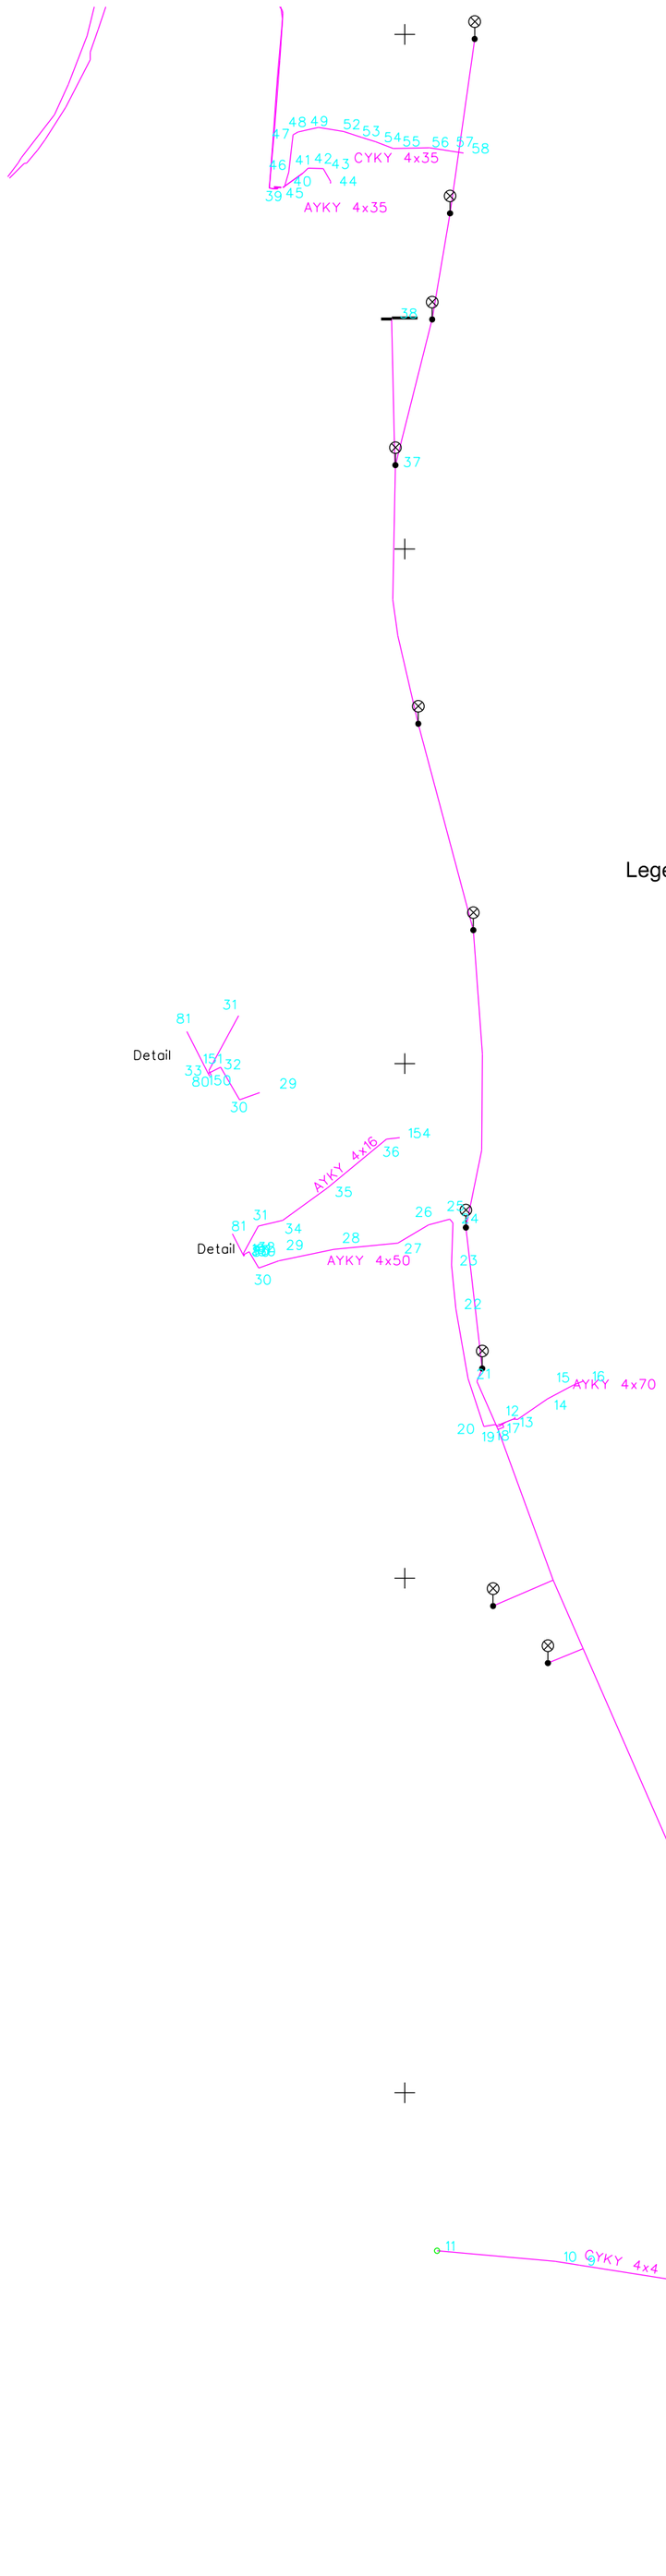

Legenda:

- trasa NN, VN
- sdělovací trasa
- podzemní stavby
- vodovod
- kanalizace
- drenáž, odvodnění
- surová voda
- vlastnická hranice
- vnitřní kresba
- meteostanice
- srážkoměr
- šachta podzemního vedení
- vodoměrná šachta
- šoupě vodovodní
- hydrant podzemní
- limigraf
- PRIS spínací skříň
- lampa
- betonový sloup
- příhradový stožár
- kanalizační šachta

880300,00

1023200,00

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	ing. Hönig
Zpracoval:	ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení

Trasa podzemního vedení NN

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

1022300,00

880000,00

418

417

409/3

591

DN300

k.ú. Dřenice u Chebu

k.ú. Odrava

411/13

474

domek
44
hrázný

411/12

70

442"2

105

103

442/8

109

81

domek
69
hrázný

442/64

442/65

442/66

442/37

442/62

442/63

Kořenová čistička

septik

442"38

442/4

442/5

442"39

442"36

441/10

516

DN300

442/34

104

442/35

442/33

91

442/3

442/42

442/56

442/32

442/43

442/55

89

442/44

442/31

88

442/54

442/30

442/45

442/53

50

442/29

442/46

442/52

86

442/28

442/51

442/47

108

442/50

442/27

442/48

107

442/49

442/26

505

500

506

501

507

502

508

503

504

509

510

514

85

47

449/1

48

515

513

512

511

413/10

413/4

82

382

413/9

413/75

413/76

413/2

413/1

444/1

442/6

60

444/2

496

497

413/3

771/6

922/3

917/1

110

713/4

713/1

880300,00

1023200,00

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	Ing. Hönig
Zpracoval:	Ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení
Trasa splaškové kanalizace

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 Info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

1022300,00

880000,00

DN300

DN300

Kořenová čistička

septik

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

880300,00

1023200,00

Obec:	Dřenice u Chebu, Odrava, Obilná
Katastrální území:	Cheb, Odrava
Zaměřil:	Ing. Hönig
Zpracoval:	Ing. Hönig
Datum:	15.12.2015
Číslo zakázky:	
Objednatel:	Povodí Ohře , státní podnik

VD Jesenice - zaměření podzemního vedení
Trasa splaškové kanalizace

GEODETA-TC
spol. s r.o.
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
tel:417562282 Info@geodeta-tc.cz

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	
Formát:	Bpv
Měřítko:	1:1000

Stehlíková Svatava

Od: KRPK - OSDP - Pohl <tomas.pohl@pcr.cz>
Odesláno: pondělí 2. září 2024 16:02
Komu: Stehlíková Svatava
Předmět: RE: VD Jesenice-vrty_DIO

Dobrý den, navržené DIO je přijatelné po zapracování níže uvedených připomínek:

- Výkres B.3.1.1 – vypustit DZ IP 22 a na vzdálenosti 500 m doplnit pro oba směry DZ A 23
- Výkres B.3.1.2 – DZ B 26 nahradit DZ B 20b „70“ – konec

mjr. Ing. Tomáš Pohl
vrchní komisař
+420 974 361 252
+420 727 983 932
tomas.pohl@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor služby dopravní policie

Závodní 100/386
360 06 Karlovy Vary

From: Stehlíková Svatava <stehlikova@vdtbd.cz>
Sent: Monday, September 2, 2024 1:41 PM
To: POHL Tomáš <tomas.pohl@pcr.cz>
Subject: VD Jesenice-vrty_DIO

Dobré odpoledne,

v návaznosti na naši žádost zn. OP15760/24 ze dne 13.8.2024 o stanovisko k dopravně inženýrskému opatření ke stavbě „VD JESENICE -
OBNOVA KONTROLNÍCH VRTŮ“, a v návaznosti na telefonickou komunikaci s Vámi, Vás prosím o kontrolu přiložené opravené dokumentace DIO a mailové potvrzení správnosti návrhu, či požadavků k doplnění.

Děkuji a s pozdravem

Svatava Stehlíková
specialista TBD
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
mob.: +420 601 112 267
e-mail: stehlikova@vdtbd.cz
web: www.vdtbd.cz

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Dne:	5. 9. 2024
Vaše značka:	
Naše značka:	**RSD-302371/2024-3**
Vyřizuje:	Lebr Tomáš tel.: +420954910259 e-mail: tomas.lebr@rsd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Hybernská 1617/40
11000
Praha - Nové Město

Žádost o stanovisko - VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD “) dne 13.08.2024 obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu " VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO" a dne 2. 9. 2024 obdrželo aktualizaci Projektové dokumentace prostřednictvím mailové komunikace.

Dle předložené dokumentace bude provedeno Dopravně inženýrské opatření po dobu realizace stavby VD Jesenice – pozorovací vrty.
Našich zájmů se výše uvedená stavba dotýká v provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice I/21 a umístěním na silnice I/21.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako vlastník dotčené pozemní komunikace, vydává v souladu s § 25 a § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, souhrnné souhlasné stanovisko s umístěním stavby nazvané „VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO**“ v ochranném pásmu dálnice, při splnění dále uvedených podmínek:**

1) S předloženým návrhem Dopravně inženýrských souhlasíme bez námitek
2) Podepsaná PD „VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO“ datový soubor „DIO_celkem_Jesenice-vrty_verze k 29-08-2024.pdf“ je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
3) Vyjádření ŘSD platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

V případě splnění výše uvedených podmínek Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary souhlasí s návrhem Dopravně inženýrských opatření pro stavbu „VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO“.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Bc. Baloun Jiří
Vedoucí úseku – Úsek provozní

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Baloun
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.09.2024 12:47:22

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Přílohy:
Podepsaná PD „VD Jesenice – pozorovací vrty, DIO“ datový soubor „DIO_celkem_Jesenice-vrty_verze k 29-08-2024.pdf“

Adresa pro doručování:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary, 360 06
e-mail: posta@rsd.cz
ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Baloun
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.09.2024 12:48:31

Tomáš Lebr

Digitálně podepsal Tomáš Lebr
Datum: 2024.09.05 13:03:53 +02'00'

VYPRACOVAL ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL ING. O. ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 408 111* Fax: 224 212 803 www.vdtbd.cz
INVESTOR	POVODÍ OHŘE, s.p., BEZRUČOVA 4219 430 03 CHOMUTOV			
MÍSTO STAVBY	K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, JIHOČESKÝ KRAJ			
AKCE	VD JESENICE - POZOROVACÍ VRTY			PROJEKT Č. P 3389/24 / ARCHIVNÍ Č. 2024/115
				DATUM 6 / 2024 / STUPEŇ PDPS
OBSAH				FORMÁT
Dopravně inženýrské opatření				MĚŘÍTKO / ČÍSLO PŘÍLOHY **B.8.3.1**

Obsah

1. ÚVOD 2
2. PODROBNÝ POPIS DOTČENÉHO SILNIČNÍHO ÚSEKU: 2
3. STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A JEHO ZMĚNY 2
4. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ POUŽITÁ PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 3
5. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY 6

1. ÚVOD

Tato dokumentace se zabývá návrhem provizorního dopravně inženýrského opatření po dobu realizace stavby „VD Jesenice – pozorovací vrty“ v kontaktu se silnicí I. třídy č. 21.

Sjezd do podhrází VD Jesenice, kde je na pozemku parc. č. st. 63 umístěno zařízení staveniště, je ze silnice I. třídy č.21 v pravém zavázání hráze. Vjezd je od silnice chráněný uzamykatelnou závorou.

V souvislosti se stavebními pracemi bude na vodní dílo přivezena soustava pro zemní vrty. Nepředpokládá se žádný zvýšený provoz nákladní dopravy.

Během realizace vrtů na vzdušní hraně koruny hráze bude provoz silnice omezen do jednoho jízdního pruhu s minimální průjezdnou šířkou 3 m. Doprava bude řízena kyvadlově, během vrtných prací (v pracovní době) proškolenými osobami a mimo pracovní dobu pomocí semaforu. Při realizaci vrtů na vzdušním svahu tělesa hráze a podhrází bude provoz na silnici omezen pouze snížením nejvyšší dovolené rychlosti.

Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR.

2. PODROBNÝ POPIS DOTČENÉHO SILNIČNÍHO ÚSEKU:

Vlastník komunikace: parc.č. 703 a 771/1: Česká republika, Povodí Ohře s.p.
Bezručova 4219,
430 03 Chomutov

parc.č. 775/5, 1209/4 a 445/2: Česká republika,
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankrác 546/56,
Nusle, 140 00 Praha 4

Silnice je frekventovaná, obousměrná. K přechodnému dopravnímu opatření dojde v úseku silnice, který je z obou stran přehledný. Asfaltový koberec dotčeného úseku silnice v místě v příčném řezu je šířky 9,0 m.

3. STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A JEHO ZMĚNY

V předmětném úseku a jeho blízkosti se nachází stávající dopravní značení a to jak svislé, tak vodorovné. Ze směru Cheb – Dolní Žandov jsou v zájmovém úseku tato svislá značení:

- B28 – Zákaz zastavení

Ze směru Dolní Žandov – Cheb se v zájmovém úseku nenachází žádná svislá značení.

Na výjezdu z komunikace do podhrází VD Jesenice jsou v zájmovém úseku tato svislá značení:

- P 6 – Stůj, dej přednost v jízdě

Stávající značení bude zachováno, přechodné dopravně inženýrské opatření bude provedeno tak, že nebude třeba stávající značení upravovat.

4. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ POUŽITÁ PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Projektant vycházel při návrhu dopravních opatření a značení ze Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP65 a Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP66. Dopravní omezení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě bude omezena doprava v jednom jízdním pruhu na koruně hráze VD Jesenice. V druhé etapě bude doprava omezena pouze snížením rychlosti v místě výjezdu stavební techniky na komunikaci I. třídy.

I. <u>Etapa – provádění vrtů na koruně hráze</u>

Návrh předpokládá zábor pozemní komunikace ve směru Dolní Žandov – Cheb a tím zúžení vozovky na jeden jízdní pruh a řízení provozu proškolenými pracovníky (v pracovní době) a světelnými signály (mimo pracovní dobu). Dále se jedná o upozornění na výjezd / vjezd vozidel stavby a vzhledem k umístění mimo obec, tj. v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 90 km/h, je také před zúžením vozovky navržena snížená maximální dovolená rychlost.

Označení celého úseku dotčeného stavbou bude provedeno provizorními dopravními značkami ve směru jízdy vozidel:

- Ve směru Cheb – Dolní Žandov:
    - výstražná značky A 15 „Práce“ a dodatková tabulka E 3a „600 m“ umístěná ve staničení 600 m
    - zákazová značka B 21a „Zákaz předjíždění“ umístěná ve staničení 400 m
    - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/h umístěná ve staničení 300 m
    - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 50 km/h umístěná ve staničení 100 m
    - výstražná značka A 10„světelné signály“ umístěná 200 m před zúžením vozovky (značka bude posunována podle průběhu vrtných prací)
    - semafor umístěný 5 m před zúžením vozovky
    - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná 15 m před koncem zúžení vozovky
    - zákazová značka B 26 „konec všech zákazů“ umístěná 90 m za koncem zúžení vozovky
- Ve směru Dolní Žandov – Cheb:
    - výstražná značky A 15 „Práce“ a dodatková tabulka E 3a „600 m“ umístěná ve staničení 600 m
    - zákazová značka B 21a „Zákaz předjíždění“ umístěná ve staničení 400 m
    - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/h umístěná ve staničení 300 m
    - výstražná značka A 10„světelné signály“ umístěná 200 m před zúžením vozovky
    - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná ve staničení 135 m
    - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 50 km/h umístěná ve staničení 100 m

  - semafor umístěný 5 m před zúžením vozovky
  - zákazová značka B 26 „konec všech zákazů“ umístěná 20 m za koncem zúžení vozovky
  - zúžení vozovky bude provedeno pomocí příčné zábrany s minimálně 3 výstražnými světly typu 1 a příkazovou značkou C 4b „přikázaný směr objíždění vlevo“ umístěnými přímo v místě zúžení vozovky
  - Podélné značení uzávěry bude provedeno pomocí oboustranných směrovacích desek s odstupem maximálně 20 m.
- Výjezd z kempu („Rybářská bašta“):
  - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná u výjezdu na komunikaci I. třídy
- Výjezd u autobusové zastávky Okrouhlá
  - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná u výjezdu na komunikaci I. třídy

II. Etapa – provádění vrtů na vzdušním svahu tělesa hráze

Návrh předpokládá snížení maximální dovolené rychlosti na komunikaci I. třídy č. 21 Dolní Žandov – Cheb. Dále se jedná o upozornění na výjezd / vjezd vozidel stavby a vzhledem k umístění mimo obec.

Označení celého úseku dotčeného stavbou bude provedeno provizorními dopravními značkami ve směru jízdy vozidel:

- Ve směru Cheb – Dolní Žandov:
  - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/h umístěná ve staničení 100 m
  - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná ve staničení 65 m
  - zákazová značka B 26 „konec všech zákazů“ umístěná ve staničení -65 m
- Ve směru Dolní Žandov – Cheb:
  - zákazová značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/h umístěná ve staničení 100 m
  - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná ve staničení 65 m
  - zákazová značka B 26 „konec všech zákazů“ umístěná ve staničení -65 m
- Výjezd u autobusové zastávky Okrouhlá
  - výstražná značka IP 22 „Pozor - výjezd / vjezd vozidel stavby“ umístěná u výjezdu na komunikaci I. třídy

Zásady:

Značky a zařízení použitá pro toto dopravně inženýrské opatření musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.

S pracemi zasahujícími do silnice smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.

Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

Značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky provozu, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Pro řidiče musí být viditelné mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). V případě, že značka nebo dopravní zařízení, by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou.

Před začátkem prací musí být pověřena a proškolena osoba odpovědná v případě výpadku nebo poruchy světelných signalizačních zařízení.

Dopravní značky:

Značky užívané k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R1 dle ČSN EN 12899-1 (737030).

Budou použity základní vnější rozměry přenosných svislých značek (trojúhelník 900 mm, kruh 700 mm, čtverec 500 mm, obdélník 500x700 mm). Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

V rámci jednoho pracovního místa se smí užívat svislých značek pouze jedné velikosti. Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Z hlediska mechanických vlastností konstrukce značky musí vyhovovat požadavkům a třídám dle ČSN EN 12899-1 poloměr zaoblení rohů štítu značky musí být nejméně 20 mm, hrany štítu značky musejí být chráněny, plochý okraj štítu značky lze užít jen výjimečně např. při upevnění značky na rovnou plochu mostního objektu, největší deformace štítu značky ohybem vzhledem k podpěrné konstrukci může být nejvíce: při zatížení větrem 50 mm/m (třída TBD 5), při zatížení vodorovnou silou 100 mm/m (třída TBD 6), při zatížení svislou silou 25 mm/m (třída TBD 4), přičemž bodové zatížení je pro značky č. A 32a, A 32b, IS 19a až IS 19c 0,15 kN (třída PL 1); pro značky č. IS 22a až č. IS 22f, č. IS 24a a č. IS 24c není požadavek stanoven (třída PL 0); pro ostatní značky je bodové zatížení 0,30 kN (třída PL 2), pro odolnost proti dynamickému zatížení od odklízení sněhu (pokud je požadována), může být největší deformace štítu značky krutem vzhledem k podpěrné konstrukci 1,15°/m (třída TDT 6)). Podpěrné konstrukce značek musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12767. Značky budou provedeny jako přenosné na schválených podstavcích.

Umísťování svislých značek:

Boční umístění: Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 - 2,00 m.

Výškové umístění: Podrobnosti o výškovém umístění značek upravují TP 65. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

Značky určené pro řidiče se umísťují zpravidla kolmo ke směru jízdy.

Dopravní značky musí být umístěny tak, aby byly řidiči dobře viditelné.

Dopravní zařízení:

Provedení a tvary symbolů dopravních zařízení se nesmějí měnit oproti schváleným.

Na pozemních komunikacích se smějí užívat pouze dopravní zařízení, která jsou pro užití na pozemních komunikacích schváleny. Retroreflexní materiál dopravních zařízení musí splňovat vlastnosti stanovené pro retroreflexní materiál přenosných značek.

Značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky provozu, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Pro řidiče musí být viditelné mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz, by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou.

Dopravní značení musí být po ukončení prací neprodleně odstraněno.

Při všech pracích spojených s dodávkou, instalací, provozem a demontáží dopravně inženýrského opatření a s režimem prací v místě pracovního místa a vjezdu na stavbu, výjezdu ze stavby je nutno dodržovat právní a technické předpisy.

5. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Právní předpisy:

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 338/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 206/2018 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Technické normy:

- ČSN EN 12899 -1 Stálé svislé dopravní značení,
- ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - zařízení a příslušenství - varovná bezpečnostní světla,
- ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - zařízení a příslušenství - návěstidla,
- ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel,
- ČSN 73 6100-1 Názvosloví silničních komunikací,
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
- ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích.

Technické podmínky:

- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - druhé vydání,
- TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích

Závěr: Dopravně inženýrské opatření může být provedeno až po obdržení kladného písemného vyjádření příslušného orgánu Policie (Dopravní inspektorát) a krajského úřadu (tj. odboru dopravy).

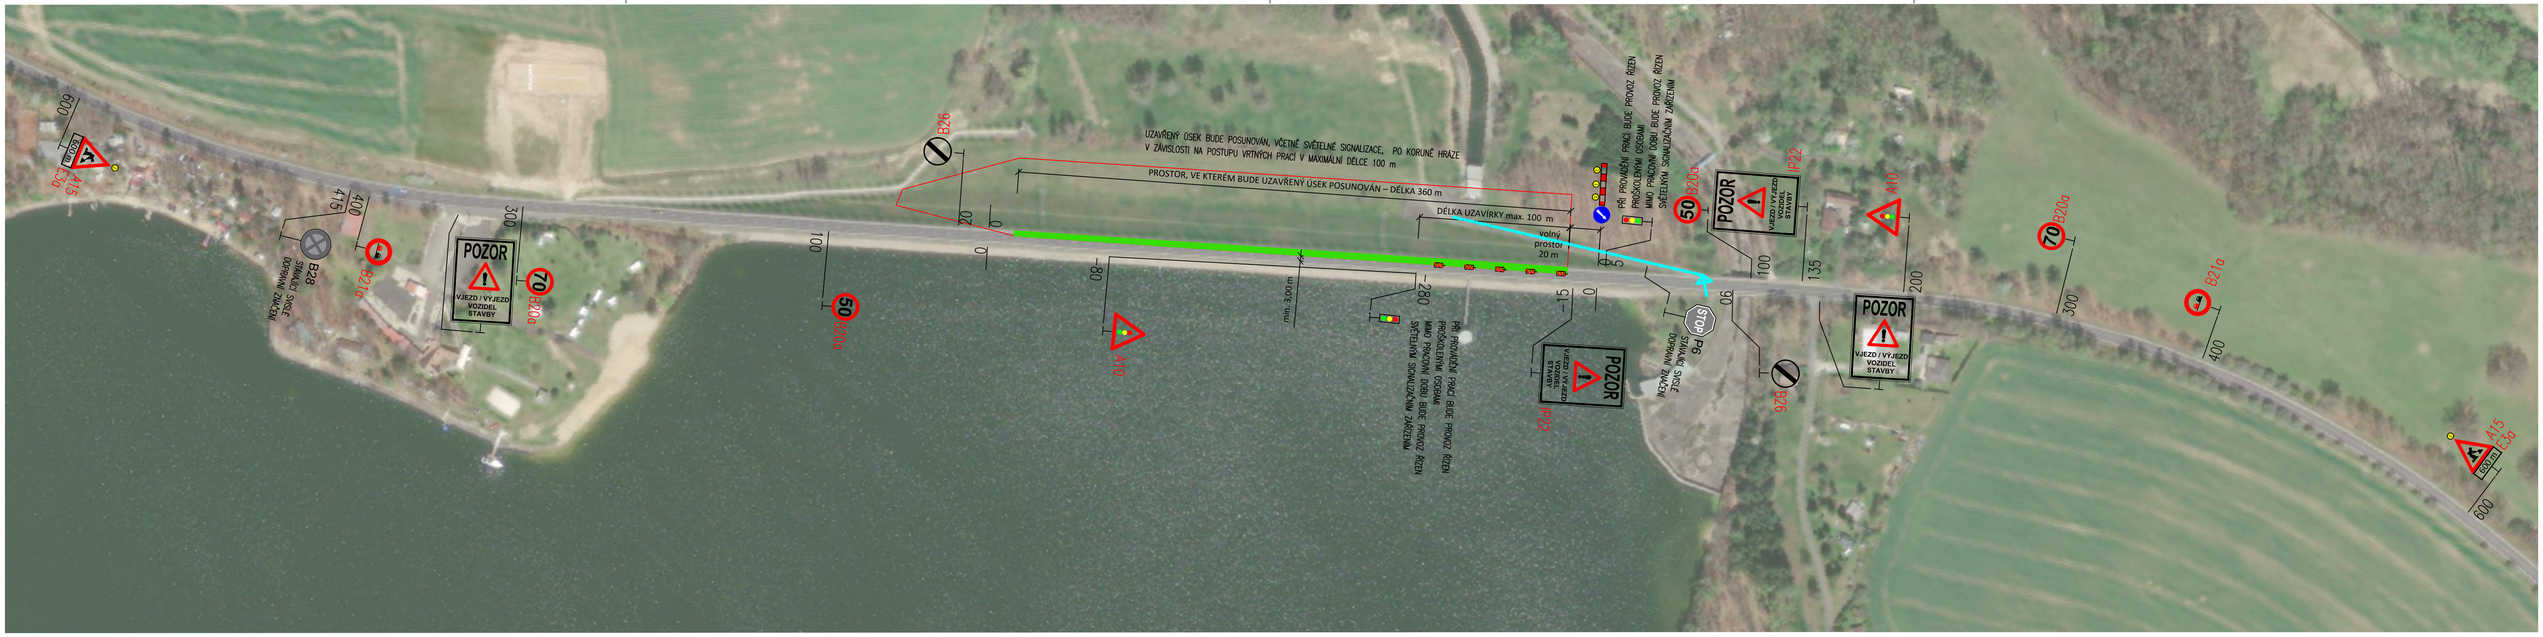

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC	VODNÍ DÍLA - TBD
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV				VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 408 111* Fax: 224 212 803 www.vdtbd.cz
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ				
AKCE: **VD JESENICE - POZOROVACÍ VRTY**			PROJEKT Č.: P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.: 2024/115
			DATUM: 6 / 2024	STUPEŇ: PDPS
OBSAH: SITUACE DIO – PROVÁDĚNÍ POZOROVACÍCH VRTŮ NA KORUNĚ HRÁZE			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO: 1:5000	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.3.1.1

VYPRACOVAL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	KRESLIL: ING. ANNA MACHÁČKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVEL PÁNA	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ ŠVARC
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV			
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DŘENICE U CHEBU, K.Ú. OBILNÁ, KARLOVARSKÝ KRAJ			
AKCE: **VD JESENICE - POZOROVACÍ VRTY**			
OBSAH: SITUACE DIO – II. ETAPA – PROVÁDĚNÍ POZOROVACÍCH VRTŮ NA VZDUŠNÍM SVAHU HRÁZE			

VODNÍ DÍLA - TBD
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 408 111*
Fax: 224 212 803
www.vdtbd.cz

PROJEKT Č.: P 3389/24	ARCHIVNÍ Č.: 2024/115
DATUM: 6 / 2024	STUPEŇ: PDPS
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO: 1:5000	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.3.1.2