

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **24.04.2025**
Jednací číslo: **PVO2504023/EXS**
Vy izuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **06.05.2025**

Adresa žadatele:
Ing. Petr D ták
Riegrova 1756/51
37001 eské Bud jovice

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Ú el informace:	Existence sítí		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	M lník	
	Obec:	Dolní Be kovice	
	ást obce, ulice, .p.:		Vlin ves, 1
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	774101906, jrenata@centrum.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nenachází

sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbám, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádření a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s. (<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).


V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě, je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předepsaného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potěbujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádření a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvář technického vyjádřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)



Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **24.04.2025**

Jednací íslo: **PVO2504023/EXS**

Situace zájmového území



VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **24.04.2025**
Jednací číslo: **PVO2504025/EXS**
Vy izuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **06.05.2025**

Adresa žadatele:
Ing. Petr D ták
Riegrova 1756/51
37001 eské Bud jovice

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Mělník	
	Obec:	Obědšín	
	část obce, ulice, č.p.:		Semilkovice, 71
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	774101906, jrenata@centrum.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nenachází

sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbám, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádření a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s.
(<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).


V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě, je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předepsaného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potěbujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádření a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvář technického vyjádření
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **24.04.2025**

Jednací íslo: **PVO2504025/EXS**

Situace zájmového území

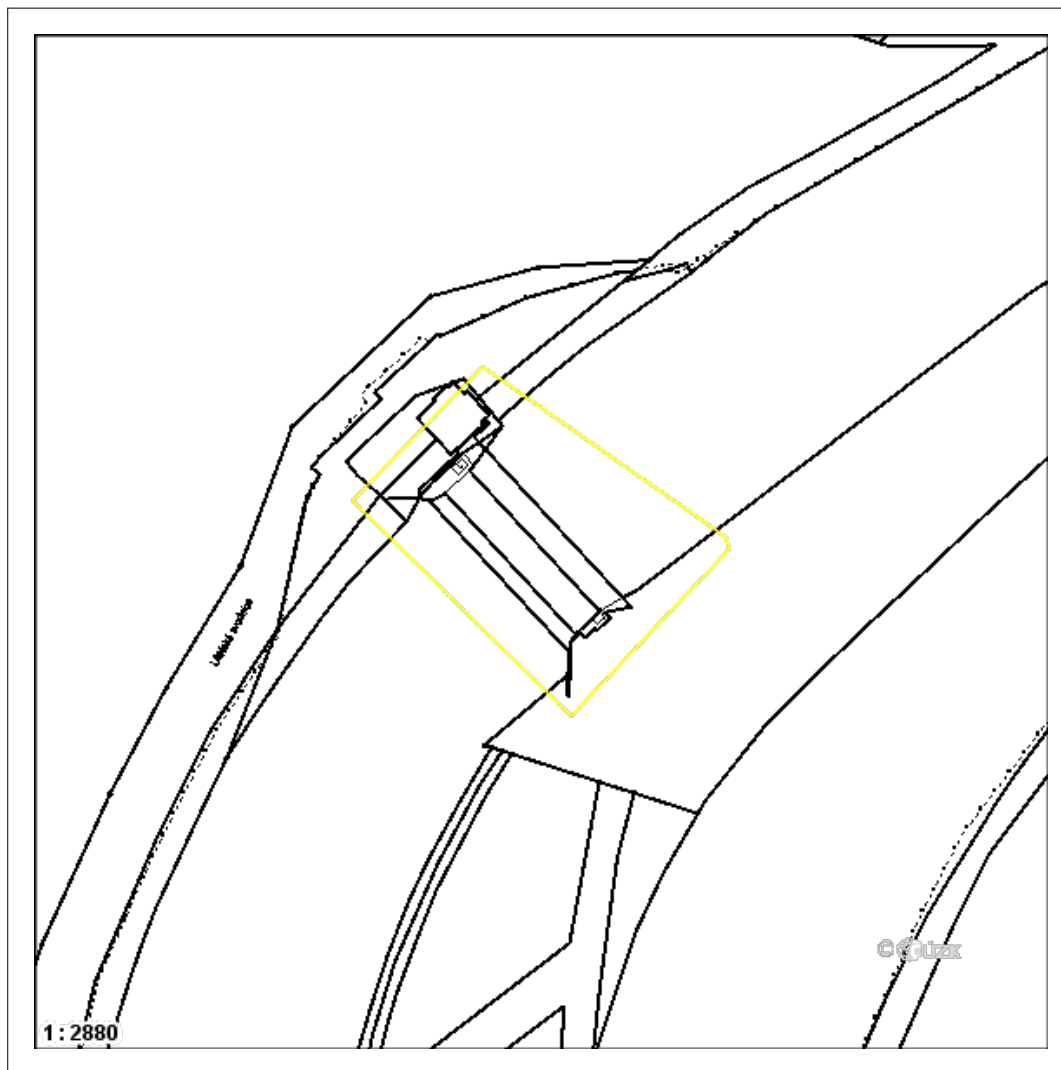

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území