



PE ELEKTROKOLENO

ŘEZ

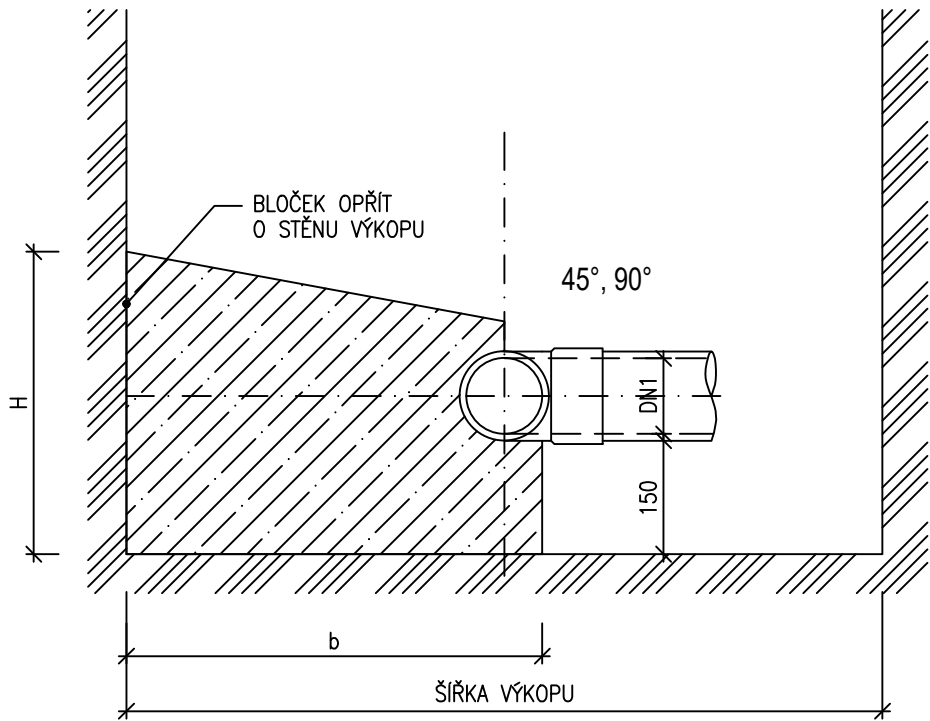

PŮDORYS

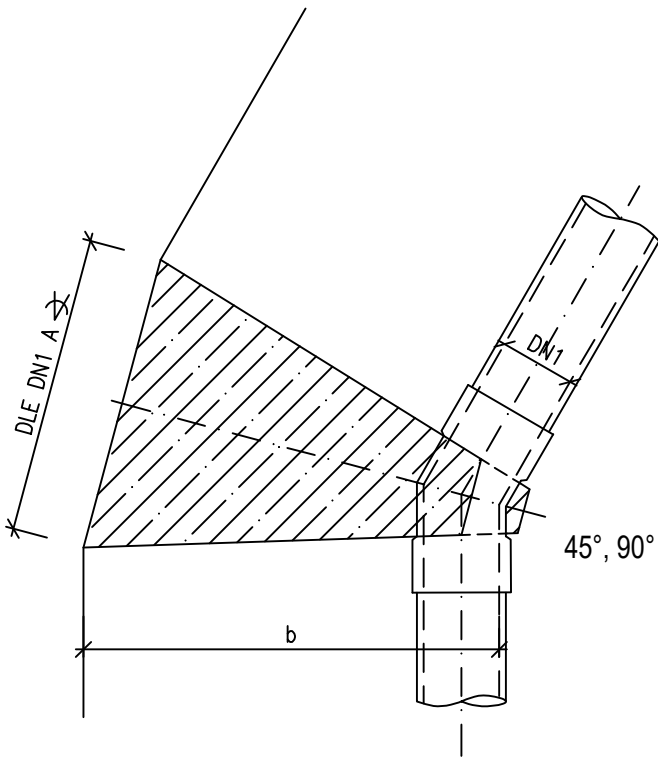


VÝPIS BLOKŮ - KOLENO


DN1	BxH - 11°	b	BETON m3	BEDNĚNÍ m2	POČET ks	BxH - 22°	b	BETON m3	BEDNĚNÍ m2	POČET ks	DN1	BxH - 30°	b	BETON m3	BEDNĚNÍ m2	POČET ks	BxH - 45°	b	BETON m3	BEDNĚNÍ m2	POČET ks
80	200x250	590	0,018	0,31	—	200x250	590	0,018	0,31	—	80	240x250	590	0,021	0,31	—	290x300	590	0,030	0,37	—
100	200x250	600	0,019	0,31	—	250x260	600	0,023	0,33	—	100	290x300	600	0,031	0,38	1	350x360	600	0,043	0,45	—
150	210x320	625	0,026	0,42	—	360x370	625	0,047	0,48	—	150	420x420	625	0,062	0,55	—	500x520	625	0,089	0,68	—
200	330x350	650	0,043	0,47	—	480x480	650	0,083	0,65	—	200	550x550	650	0,107	0,74	—	670x670	650	0,157	0,91	—
250	420x420	675	0,067	0,59	—	590x590	675	0,127	0,83	—	250	680x680	675	0,168	0,95	—	820x830	675	0,244	1,16	—
300	490x500	700	0,095	0,73	—	700x770	700	0,184	1,02	—	300	800x810	700	0,241	1,18	—	980x980	700	0,353	1,42	—

PE KOLENO

ŘEZ

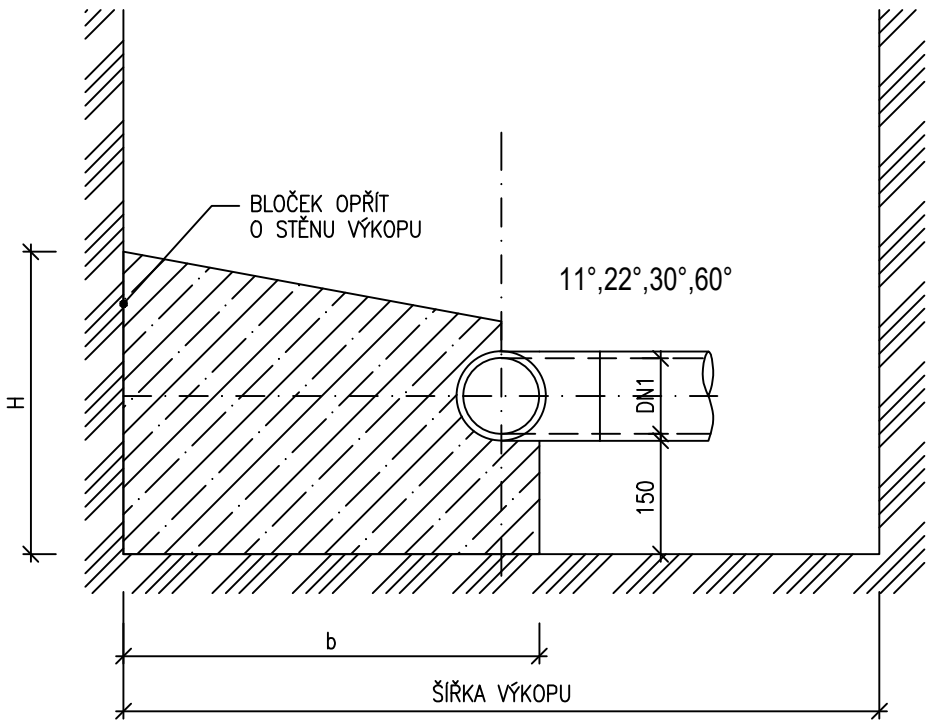

PŮDORYS

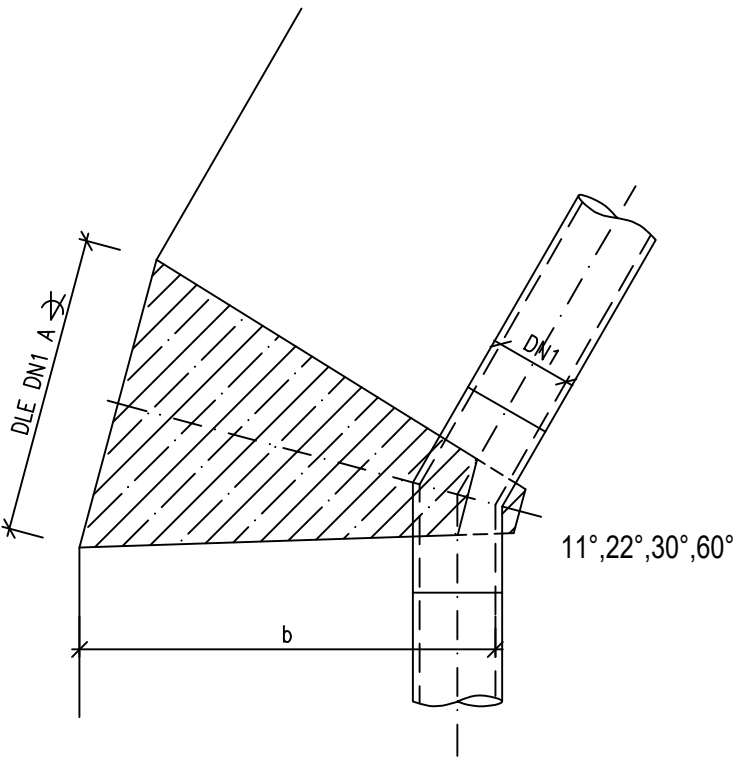

POZNÁMKA:

- ZHOTOVENÍ Z BETONU C20/25 XC2
- SPOJE NESMÍ BÝT ZABETONOVÁNY
- U SLOŽENÝCH OBLOUKŮ SE ZAJIŠŤUJE KAŽDÁ TVAROVKA SAMOSTATNĚ
- BLOKY SE REALIZUJÍ PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU

AKce:

Bečva, Lipník nad Bečvou
– PPO města

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
IČ 70890013, DIČ CZ70890013

Místo stavby:

Vodní tok - Bečva, obec Lipník nad Bečvou
Olomoucký kraj, okres Přerov, ORP Lipník nad Bečvou

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum:

07.2024

Číslo projektu:

Paré:

Odpovědný projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Spolupracoval:

Ing. František Betlach

Unhošťská 1629, 253 01

Čenkovice 38, 56164

Obsah:

POVODŇOVÁ ČS - SO 05 - OSTATNÍ OBJEKTY
VÝTLAK z ČSMO - OPĚRNÉ BLOKY

Měřítko:

D.1.2.18

Číslo příl.:

Formát:

630×297

3 × A4