

Akce:

## Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno  
IČ 70890013, DIČ CZ70890013

Místo stavby:

Vodní tok - Bečva, obec Lipník nad Bečvou  
Olomoucký kraj, okres Přerov, ORP Lipník nad Bečvou

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum:

Číslo projektu:

Paré:

07.2024

Odpovědný projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629, 253 01

Spolupracoval:

Ing. František Betlach  
Čenkovice 38, 56164

Obsah:

PS 02 Elektroinstalace a MaR  
**MÍSTNÍ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ**

Měřítko:


Číslo příl.:

Formát:

-

D.3.2.12

## SKŘIŇ MS8 – POHLED

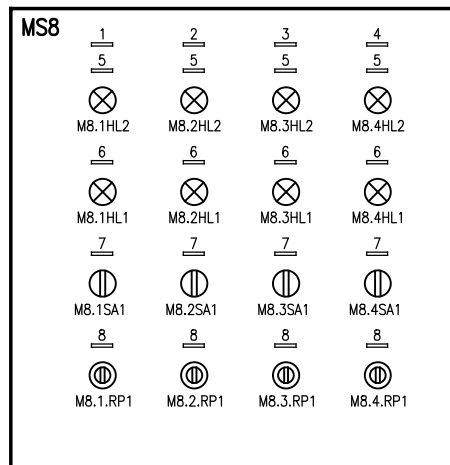


## SOUPIS ŠTÍTKŮ


- |   |                   |   |                           |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | M8.4–ČERPADLO     | 1 | POVODŇOVÉ ČERPACÍ STANICE |
| 2 | M8.5–ČERPADLO     | 2 | POVODŇOVÉ ČERPACÍ STANICE |
| 3 | M8.6–ČERPADLO     | 3 | POVODŇOVÉ ČERPACÍ STANICE |
| 4 | M8.7–ČERPADLO     | 4 | POVODŇOVÉ ČERPACÍ STANICE |
| 5 | PORUCHA           |   |                           |
| 6 | CHOD              |   |                           |
| 7 | DÁLKOVĚ–O–ZAPNOUT |   |                           |
| 8 | ZADÁVÁNÍ OTÁČEK   |   |                           |

## SKŘIŇ MS8

TYP : PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S PLNÝMI DVEŘMI  
 KRYTÍ : IP54 /IP00  
 ROZMĚRY : 500x400x250mm (šxvxh)


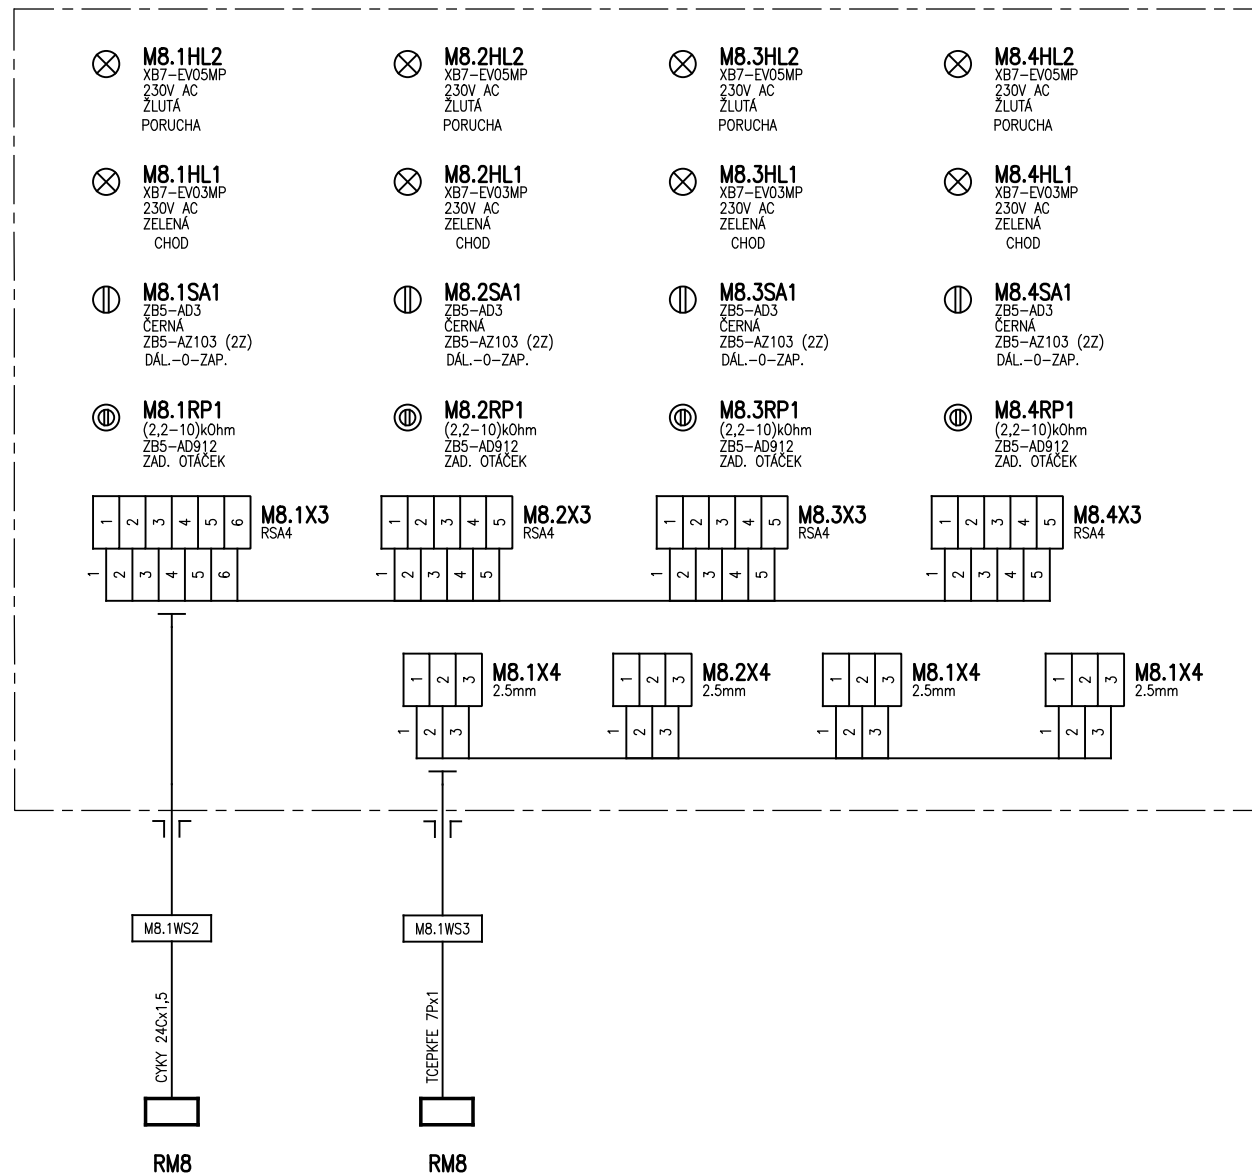


## SKŘÍŇ MS8.5 – POHLED

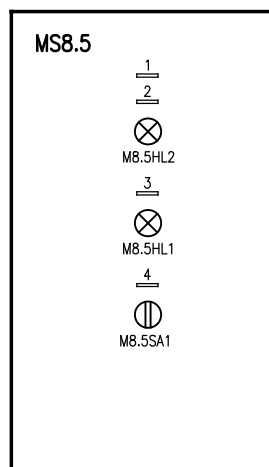

## SOUPIS ŠTÍTKŮ

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | M8.5–ČERPADLO DOČERPÁNÍ PČS |
| 2 | PORUCHA                     |
| 3 | CHOD                        |
| 4 | DÁLKOVĚ–O–ZAPNOUT           |
| 5 | PORUCHA                     |

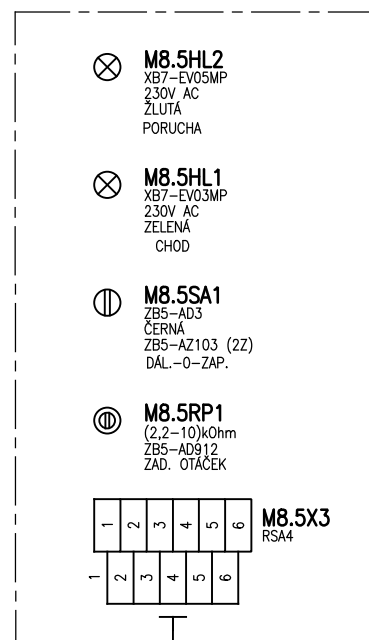

## SKŘÍŇ MS8.5

TYP : PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S PLNÝMI DVEŘMI  
KRYTÍ : IP54 /IP00  
ROZMĚRY : 215x310x160mm (šxvxh)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1NPE 50Hz AC 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41:


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## SKŘÍŇ MS8.6 – POHLED

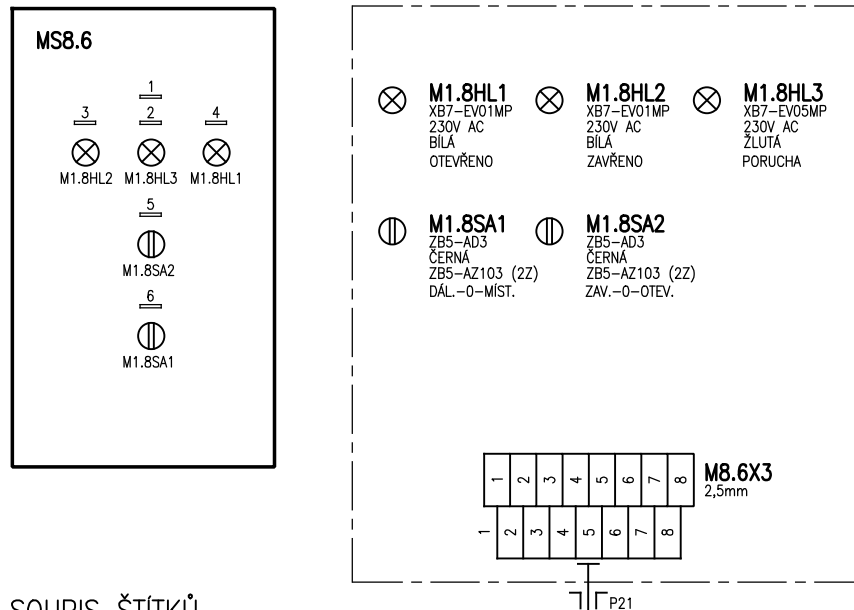

## SOUPIS ŠTÍTKŮ

- 1 DESKOVÝ UZÁVĚR POVODŇOVÉ ČS
- 2 PORUCHA
- 3 ZAVŘENO
- 4 OTEVŘENO
- 5 ZAV.-O-OTEV.
- 6 DÁLKOVĚ-O-MÍSTNĚ

## SKŘÍŇ MS8.6

TYP : PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S PLNÝMI DVEŘMI

KRYTÍ : IP54 /IP00

ROZMĚRY : 215x310x160mm (šxvxh)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1NPE 50Hz AC 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- KRYTY NEBO PŘEPAŽKAMI

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## SKŘÍŇ MS8.7 – POHLED

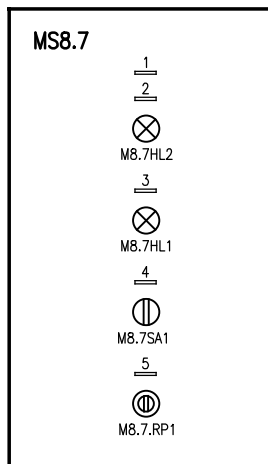

## SOUPIS ŠTÍTKŮ

- 1 M8.7–ČERPADLO DOČERPÁNÍ PČS
- 2 PORUCHA
- 3 CHOD
- 4 DÁLKOVĚ–O–ZAPNOUT
- 5 PORUCHA
- 6 ZADÁVÁNÍ OTÁČEK

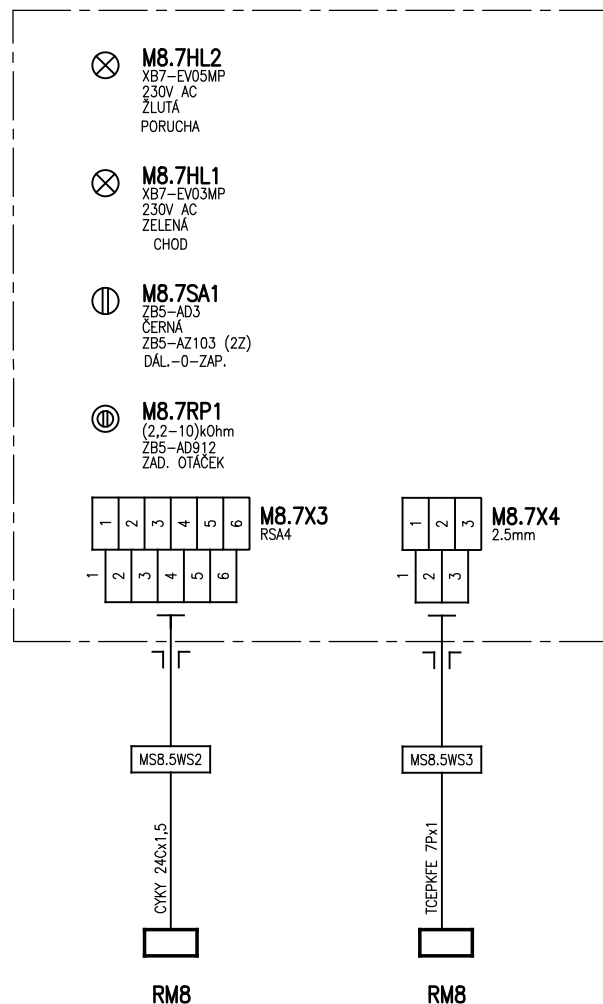

## SKŘÍŇ MS8.7

TYP : PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S PLNÝMI DVEŘMI  
KRYTÍ : IP54 /IP00  
ROZMĚRY : 215x310x160mm (šxvxh)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1NPE 50Hz AC 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE