



A
B
C
D
E
F


RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------



Venkovní čidlo teploty
Prostorové čidlo



Tlačítko odstavení technologie
na rozváděči
Tlačítko odstavení technologie
volně loženo pro instalaci u vstupu do VS

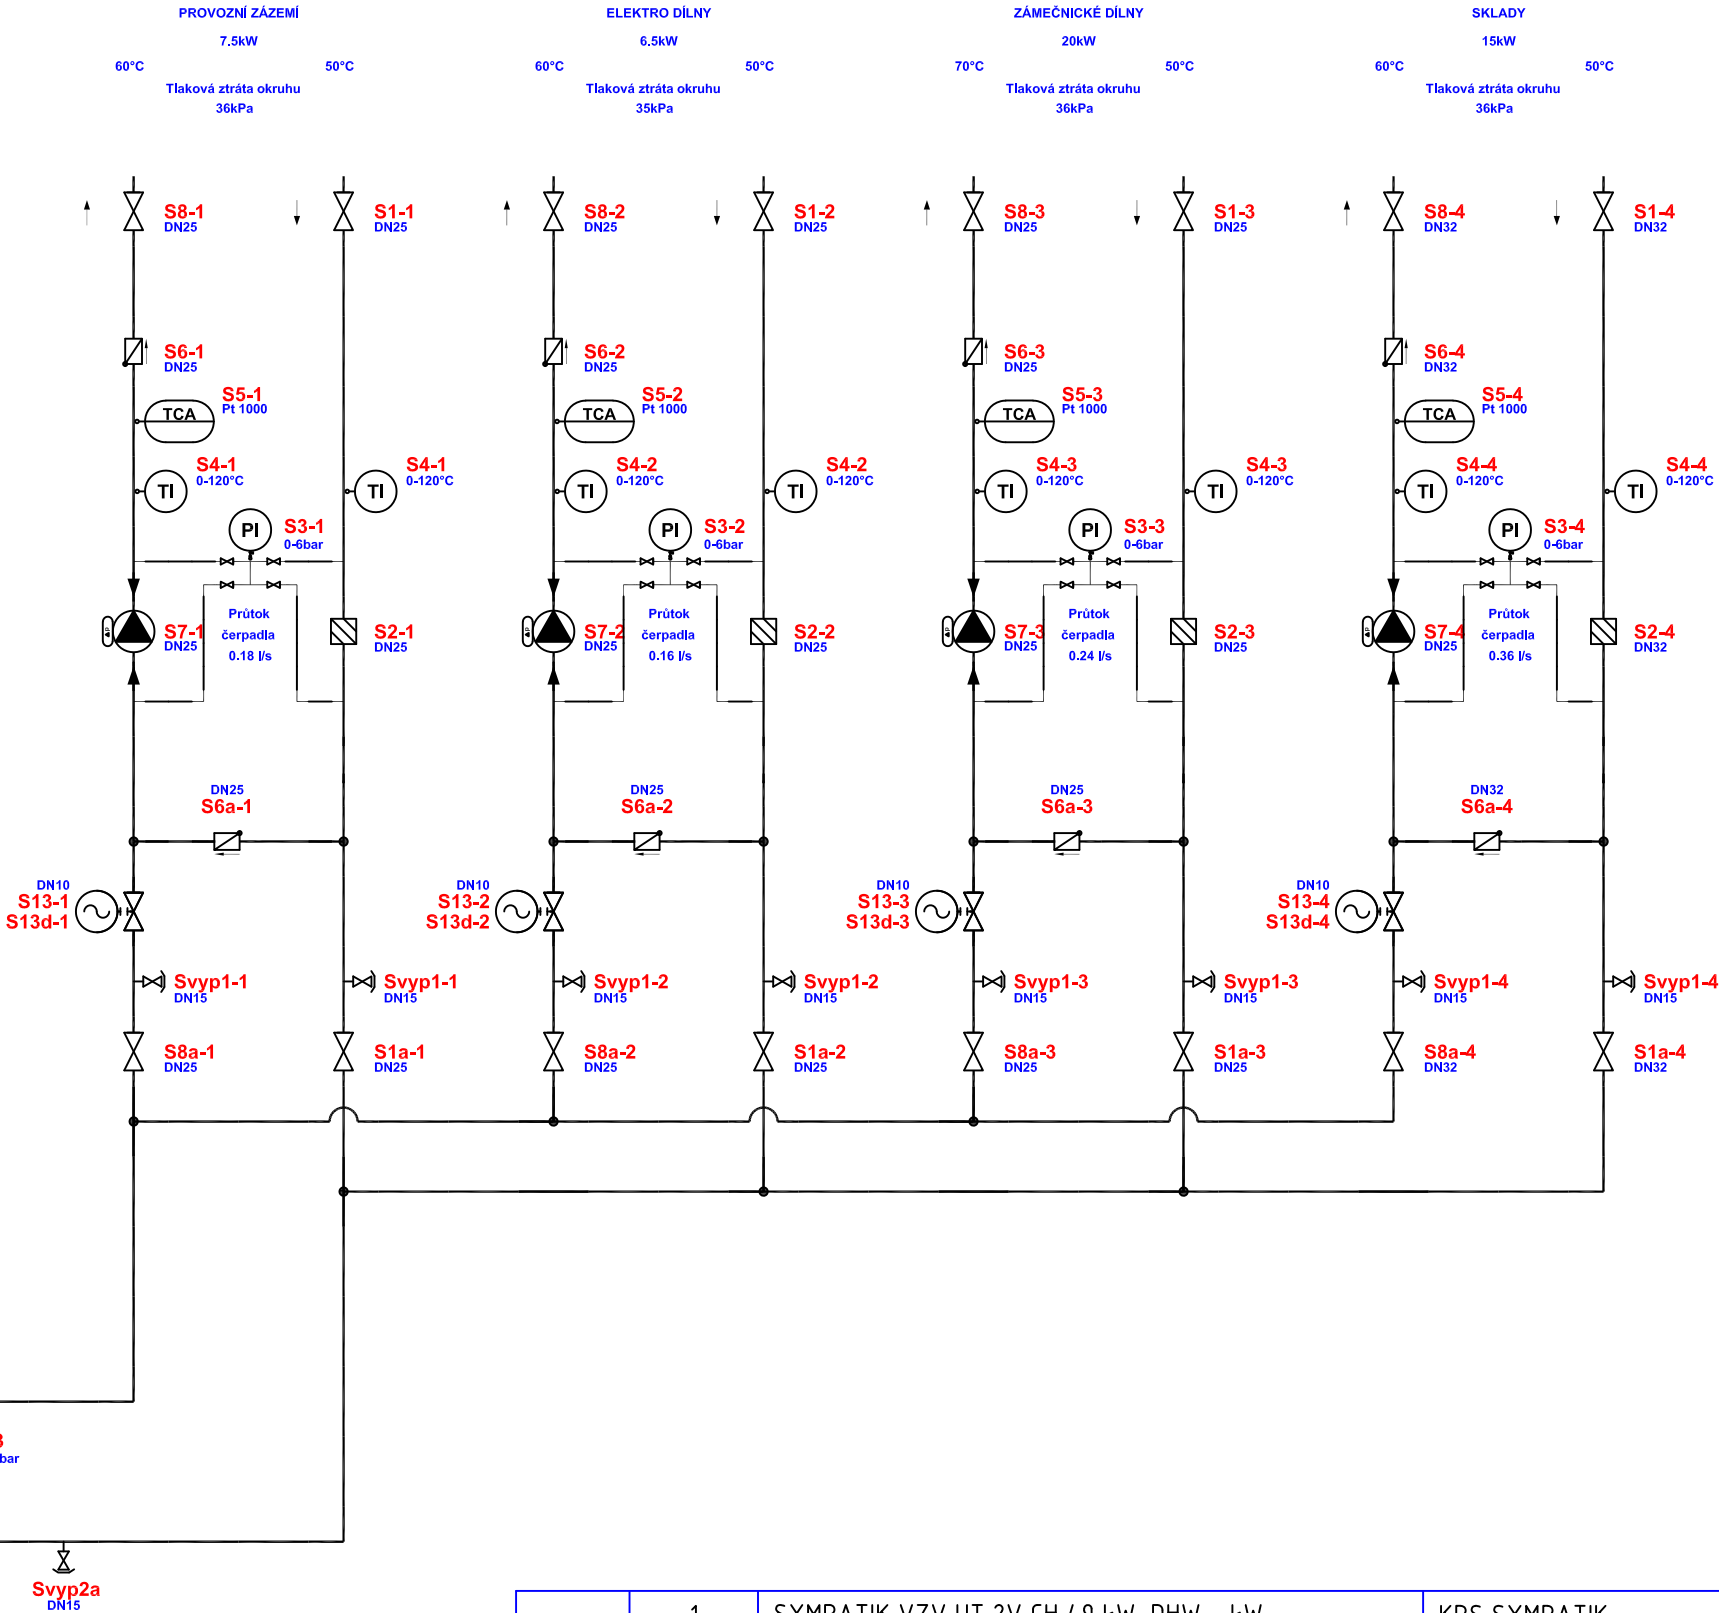

PRIMÁR VSTUP
80°C (léto)
80°C (zima)
PN 6
TS 95°C
dp20kPa
PRIMÁR VÝSTUP
51°C (zima)
-°C (léto)

	1	SYMPATIK VZV UT 2V CH 49 kW, DHW – kW			KPS SYMPATIK	
Pozice	Množství	Specifikace komponentu			Typ komponentu	
Vytvořil Razím		Kontroloval Herman	Datum 28.04.2025	Název souboru 366__2025.dwg	Telefon 019/	Měřítko 1:1
				Povodňový dvůr Pardubice		
				366__2025		Edice 0

A
B
C
D
E
F