



# ŘEZY:

- 1 Uložení přívodního kabelu  
do terénu zákryt ve výkopu 800/400

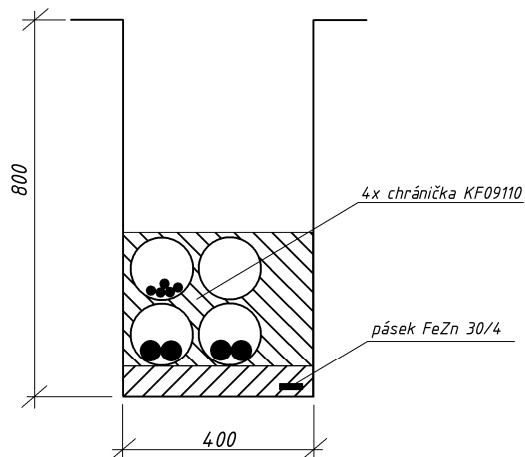

- 2 Uložení přívodního kabelu  
pod asfaltovou plochou ve výkopu 800/400

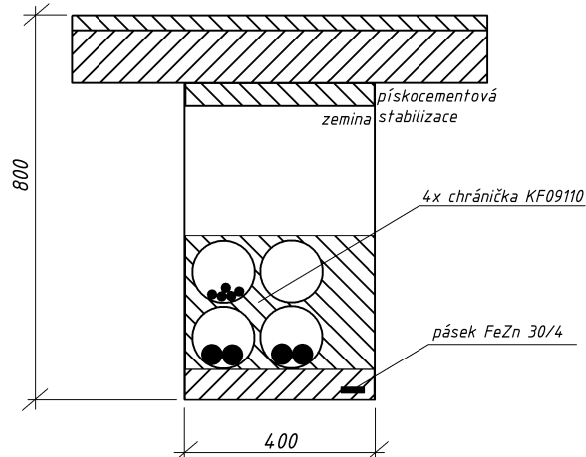

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	<b>ŠINFELT</b> s.r.o. <b>ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ</b> ŠINFELT s.r.o. Kratochvilova 280, 41301 Roudnice n.L. Tel. 416 833029, 416832601-7 E-mail: sinfelt@sinfelt.cz www.sinfelt.cz	
Miroslav Kvintus	Štěpán Tintěra		
Stavebník:	Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, Hradec Králové 4		
Akce:	VD ROUDNICE n.L., NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO JEZ k.ú. Roudnice n.L., č.par. 425/1 425/2		
Příloha:	D.1.4.1 - ŘEZY	Č. vyhot.	Čís. výkresu: <b>6</b>
		Druh dok.	Pro stavební povolení
		Číslo zak.	130912
		Formát	1xA4
		Datum:	11/2013
		Profese:	elektro
		Měřítka:	