



SO 07 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN


OBSLUŽNÁ VĚŽ - HORNÍ STAVBA
PŮDORYSNÝ ŘEZ NA KÓTĚ 291,80





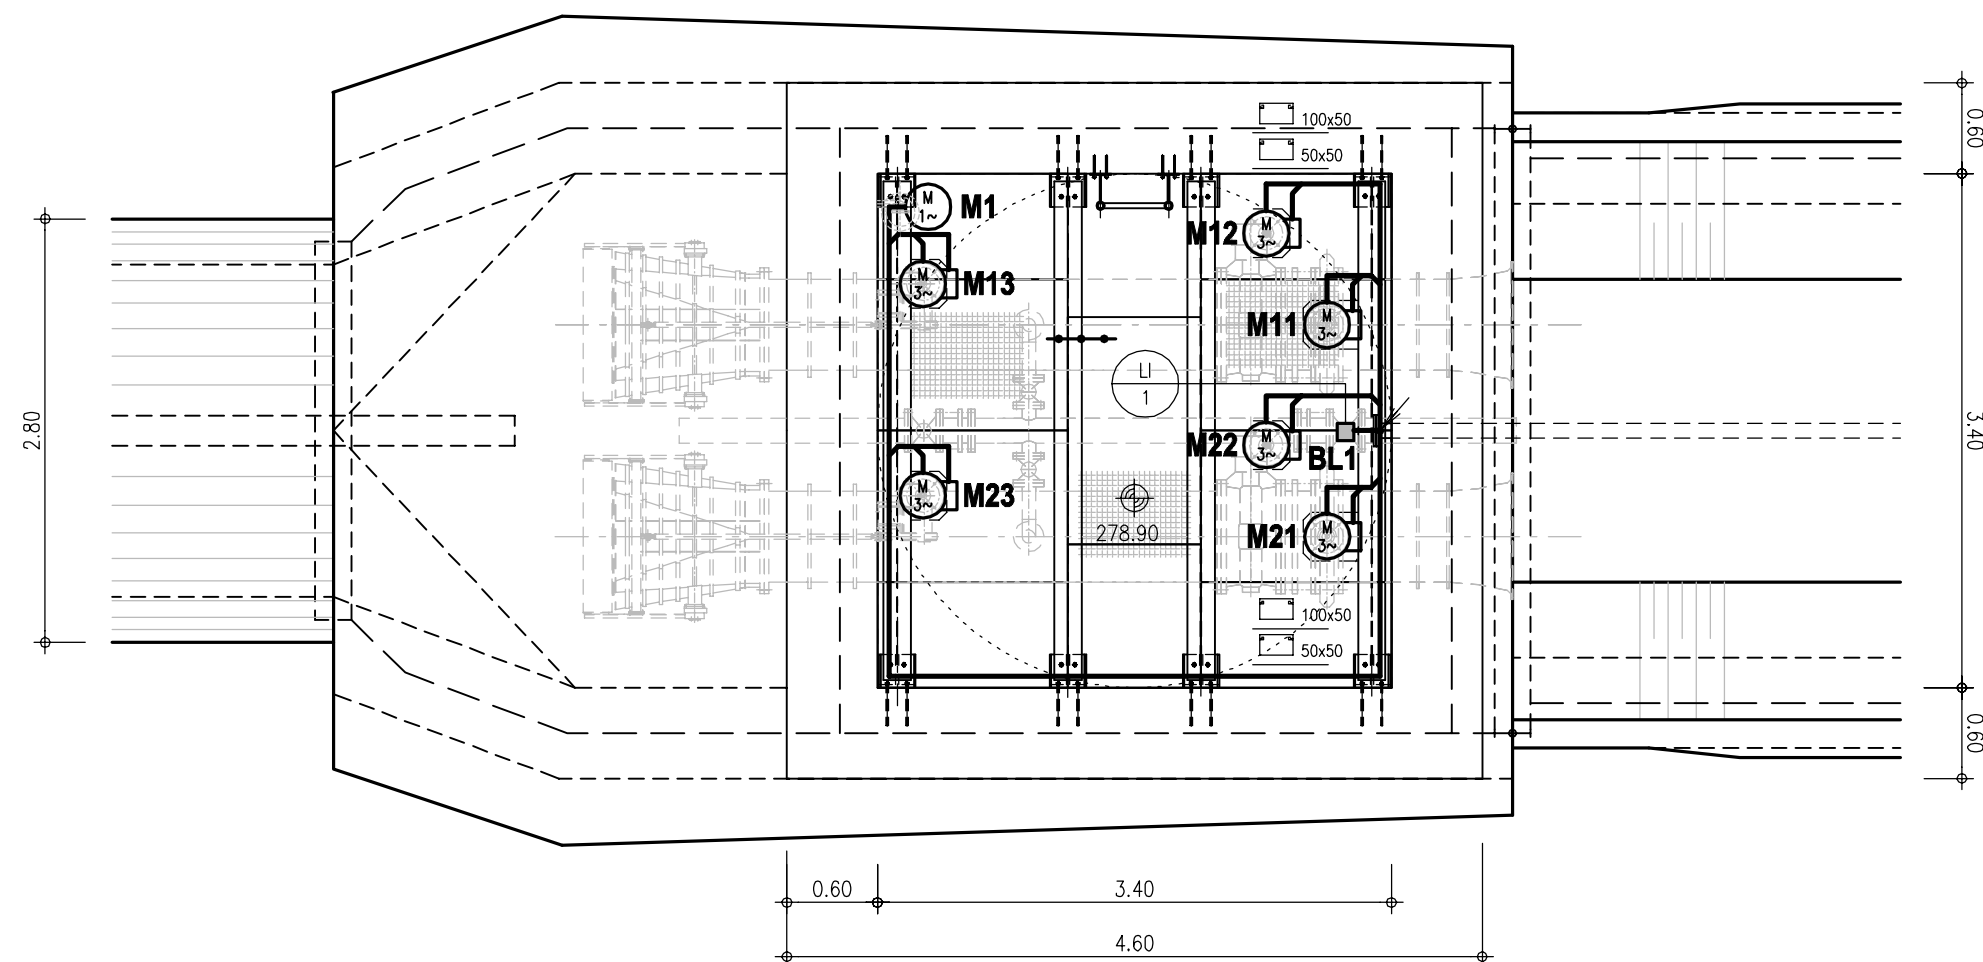


OBSLUŽNÁ VĚŽ - DOLNÍ STAVBA
PŮDORYSNÝ ŘEZ NA KÓTĚ 280,80




OBSLUŽNÁ VĚŽ
PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

RMS1		TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ
		MOTOR ZAŘÍZENÍ
M		SERVOPOHON ZAŘÍZENÍ
BL		SNÍMAČ HLADINY
		KABELOVÁ TRASA
		HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

POPIS KABELOVÝCH TRAS

 100x50 KABELOVÁ TRASA V NEREZOVÉM DRÁTĚNÉM ŽLABU UVEDENÉ VELIKOSTI
KABELY ODOBOUČJÍCÍ Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY K ZAŘÍZENÍM BUDOU ULOŽENY
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 3 N PE stř 50Hz 230/400V/TN-C-S
2= 24V ss

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):

- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZAŘÍZENÍM TRÍDY OCHRANY II
- BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM
- DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

