


# ROZVÁDĚČ "RH"

## SCHEMA ZAPOJENÍ

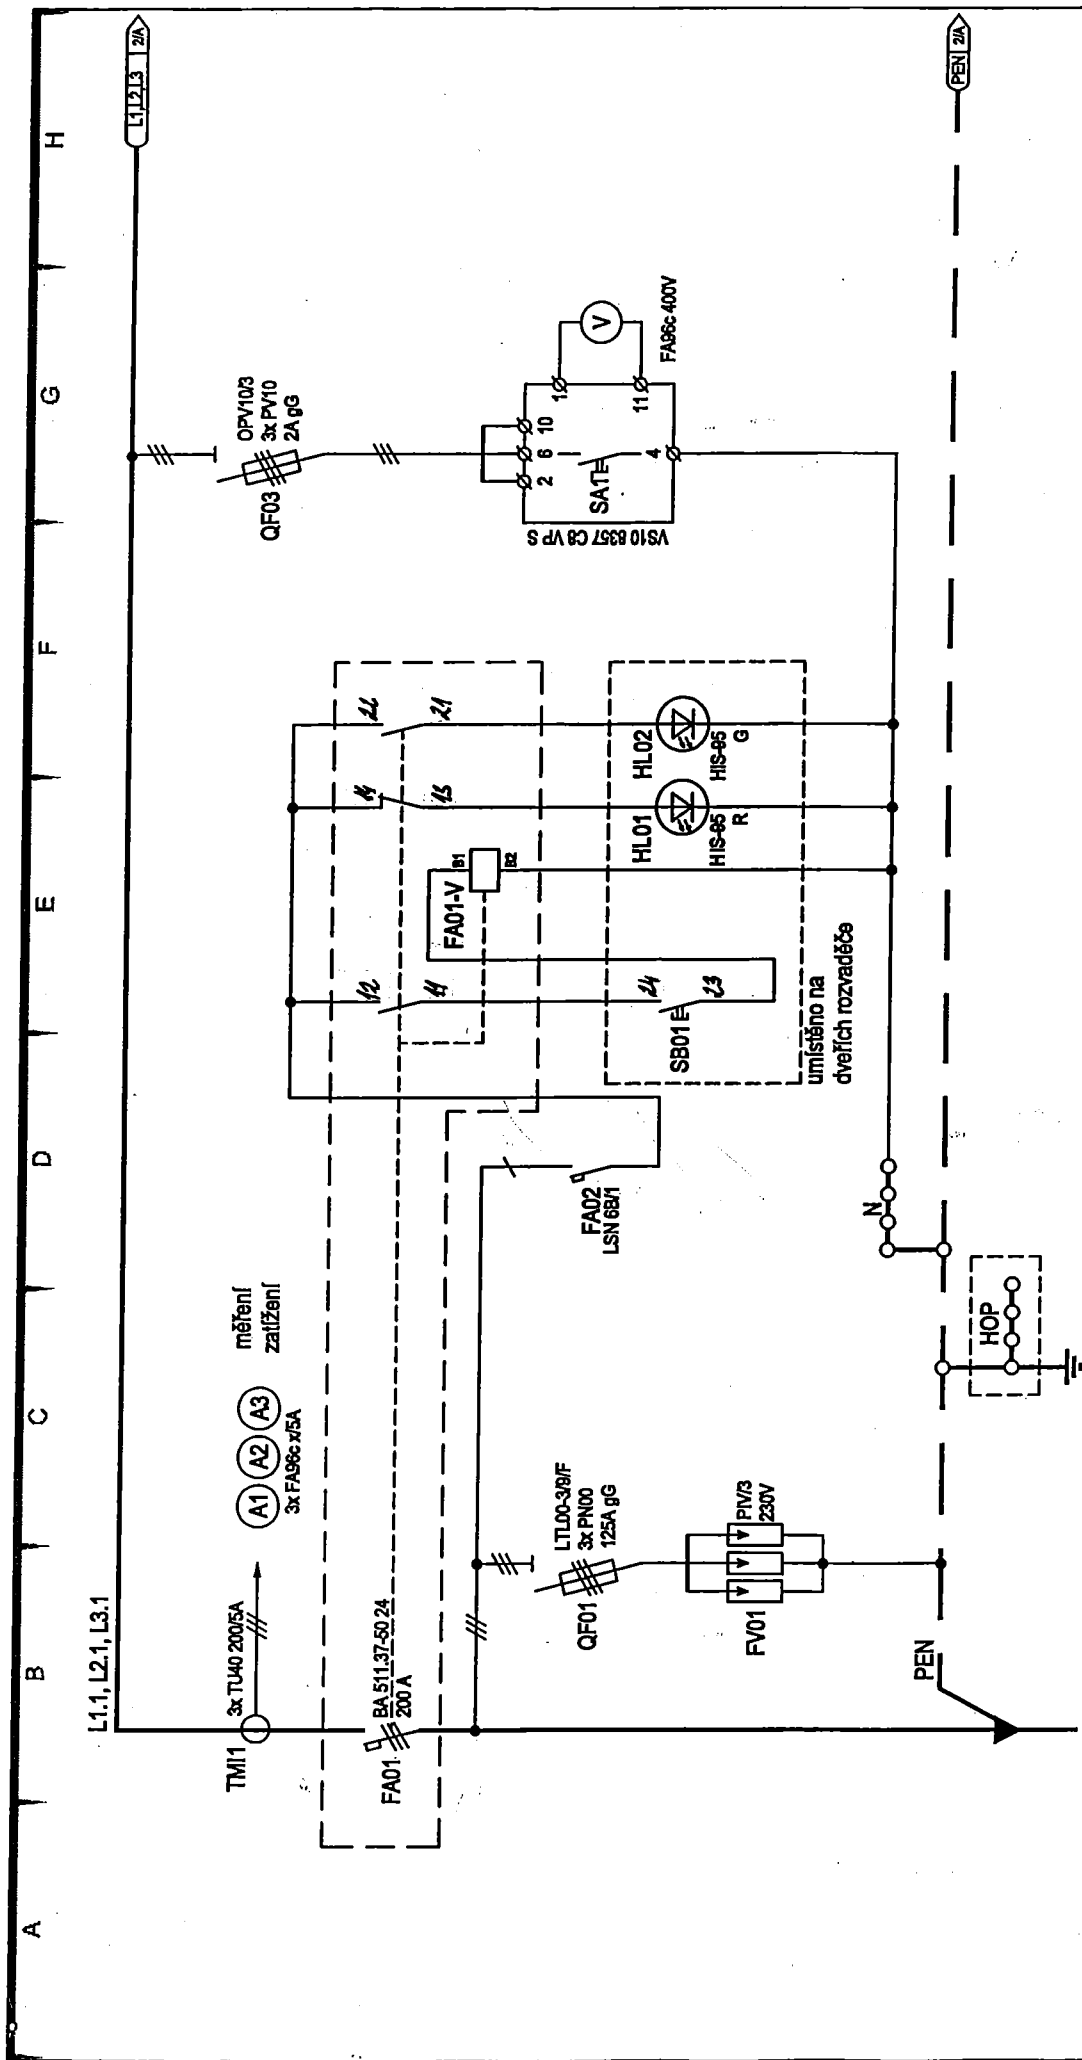


hlavní přívod  
CYKY  
3Bx120+70

ochrana  
proti  
přepětí  
1.stupně

centrální  
vypínač

vypínač  
signálizace  
stavů  
hl.jističe  
hl.vypínače


měření  
fázových a  
sdružených  
napětí



 Wontowa 702, Hradec Králové	Datum: 06/2000 a) b) c)	Stupeň: Objekt: Ing. Martin Kameník Projekt: Ing. Martin Kameník Zakázka č.:	Alcoa: POVODÍ LABE - VD PARDUBICE Rekonstrukce elektroinstalace PK Pardubice	Název: JEDNOLINIOVÉ SCHEMA RH - 2.pole Vývody pro RS1,ZS2,ZS3,ZS4,RM5,ZM6 a ZM7	Číslo výkresu: MK4E1031	List: 2/3
	východ pro RS1 63 A CYKY 4Bx16	východ pro ZS2 40 A CYKY 4Bx10	východ pro ZS4 40 A CYKY 4Bx10	východ pro RM5 100 A CYKY 4Bx25	východ pro ZM6 105 A CYKY 3Bx35+25	východ pro ZM7 63 A CYKY 4Bx16



PQ1  
Prophi 6 R



PR	Nazev	P8SP-35/4		Číslo zakázky	00344-1	List č.: 1/1
	Typ	Skupina	Prezkoušel	Ing. L'bal	Dne 8. 8. 2000	