

Vodní díla – TBD a.s.  
Hybernská40  
110 00 Praha 1

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: 628/TD/15  
Vyřizuje: Blanka Vlčková  
Tel./mob.: 469669934/603899804  
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 17. 9. 2015

**Věc: Seč – vodní dílo - doplnění zařízení TBD – vyjádření k existenci sítí**

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s.

- Pokud máte zájem o informace ohledně digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných VS Chrudim, a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt ([pavol.lomnický@vschrudim.cz](mailto:pavol.lomnický@vschrudim.cz)). Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření poskytne bližší informace.
- Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.
- Požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.
- Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte – pan Drahý 603899849 .

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

**VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
technické oddělení  
technická dokumentace -33-

Ing. Václav Kloboučník  
vedoucí technického oddělení

*v.z. Kloboučník*

Provoz: Heřmanův Městec  
Příloha: informativní zákres sítí

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626  
537 28 Chrudim

[T] +420 469 669 911  
[F] +420 469 669 990  
[E] [vschrudim@vschrudim.cz](mailto:vschrudim@vschrudim.cz)

IČ: 27484211  
DIČ: CZ27484211  
[www.vschrudim.cz](http://www.vschrudim.cz)


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471.

Naše voda. **Náš život.**





# VD Seč - kopie katastrální mapy

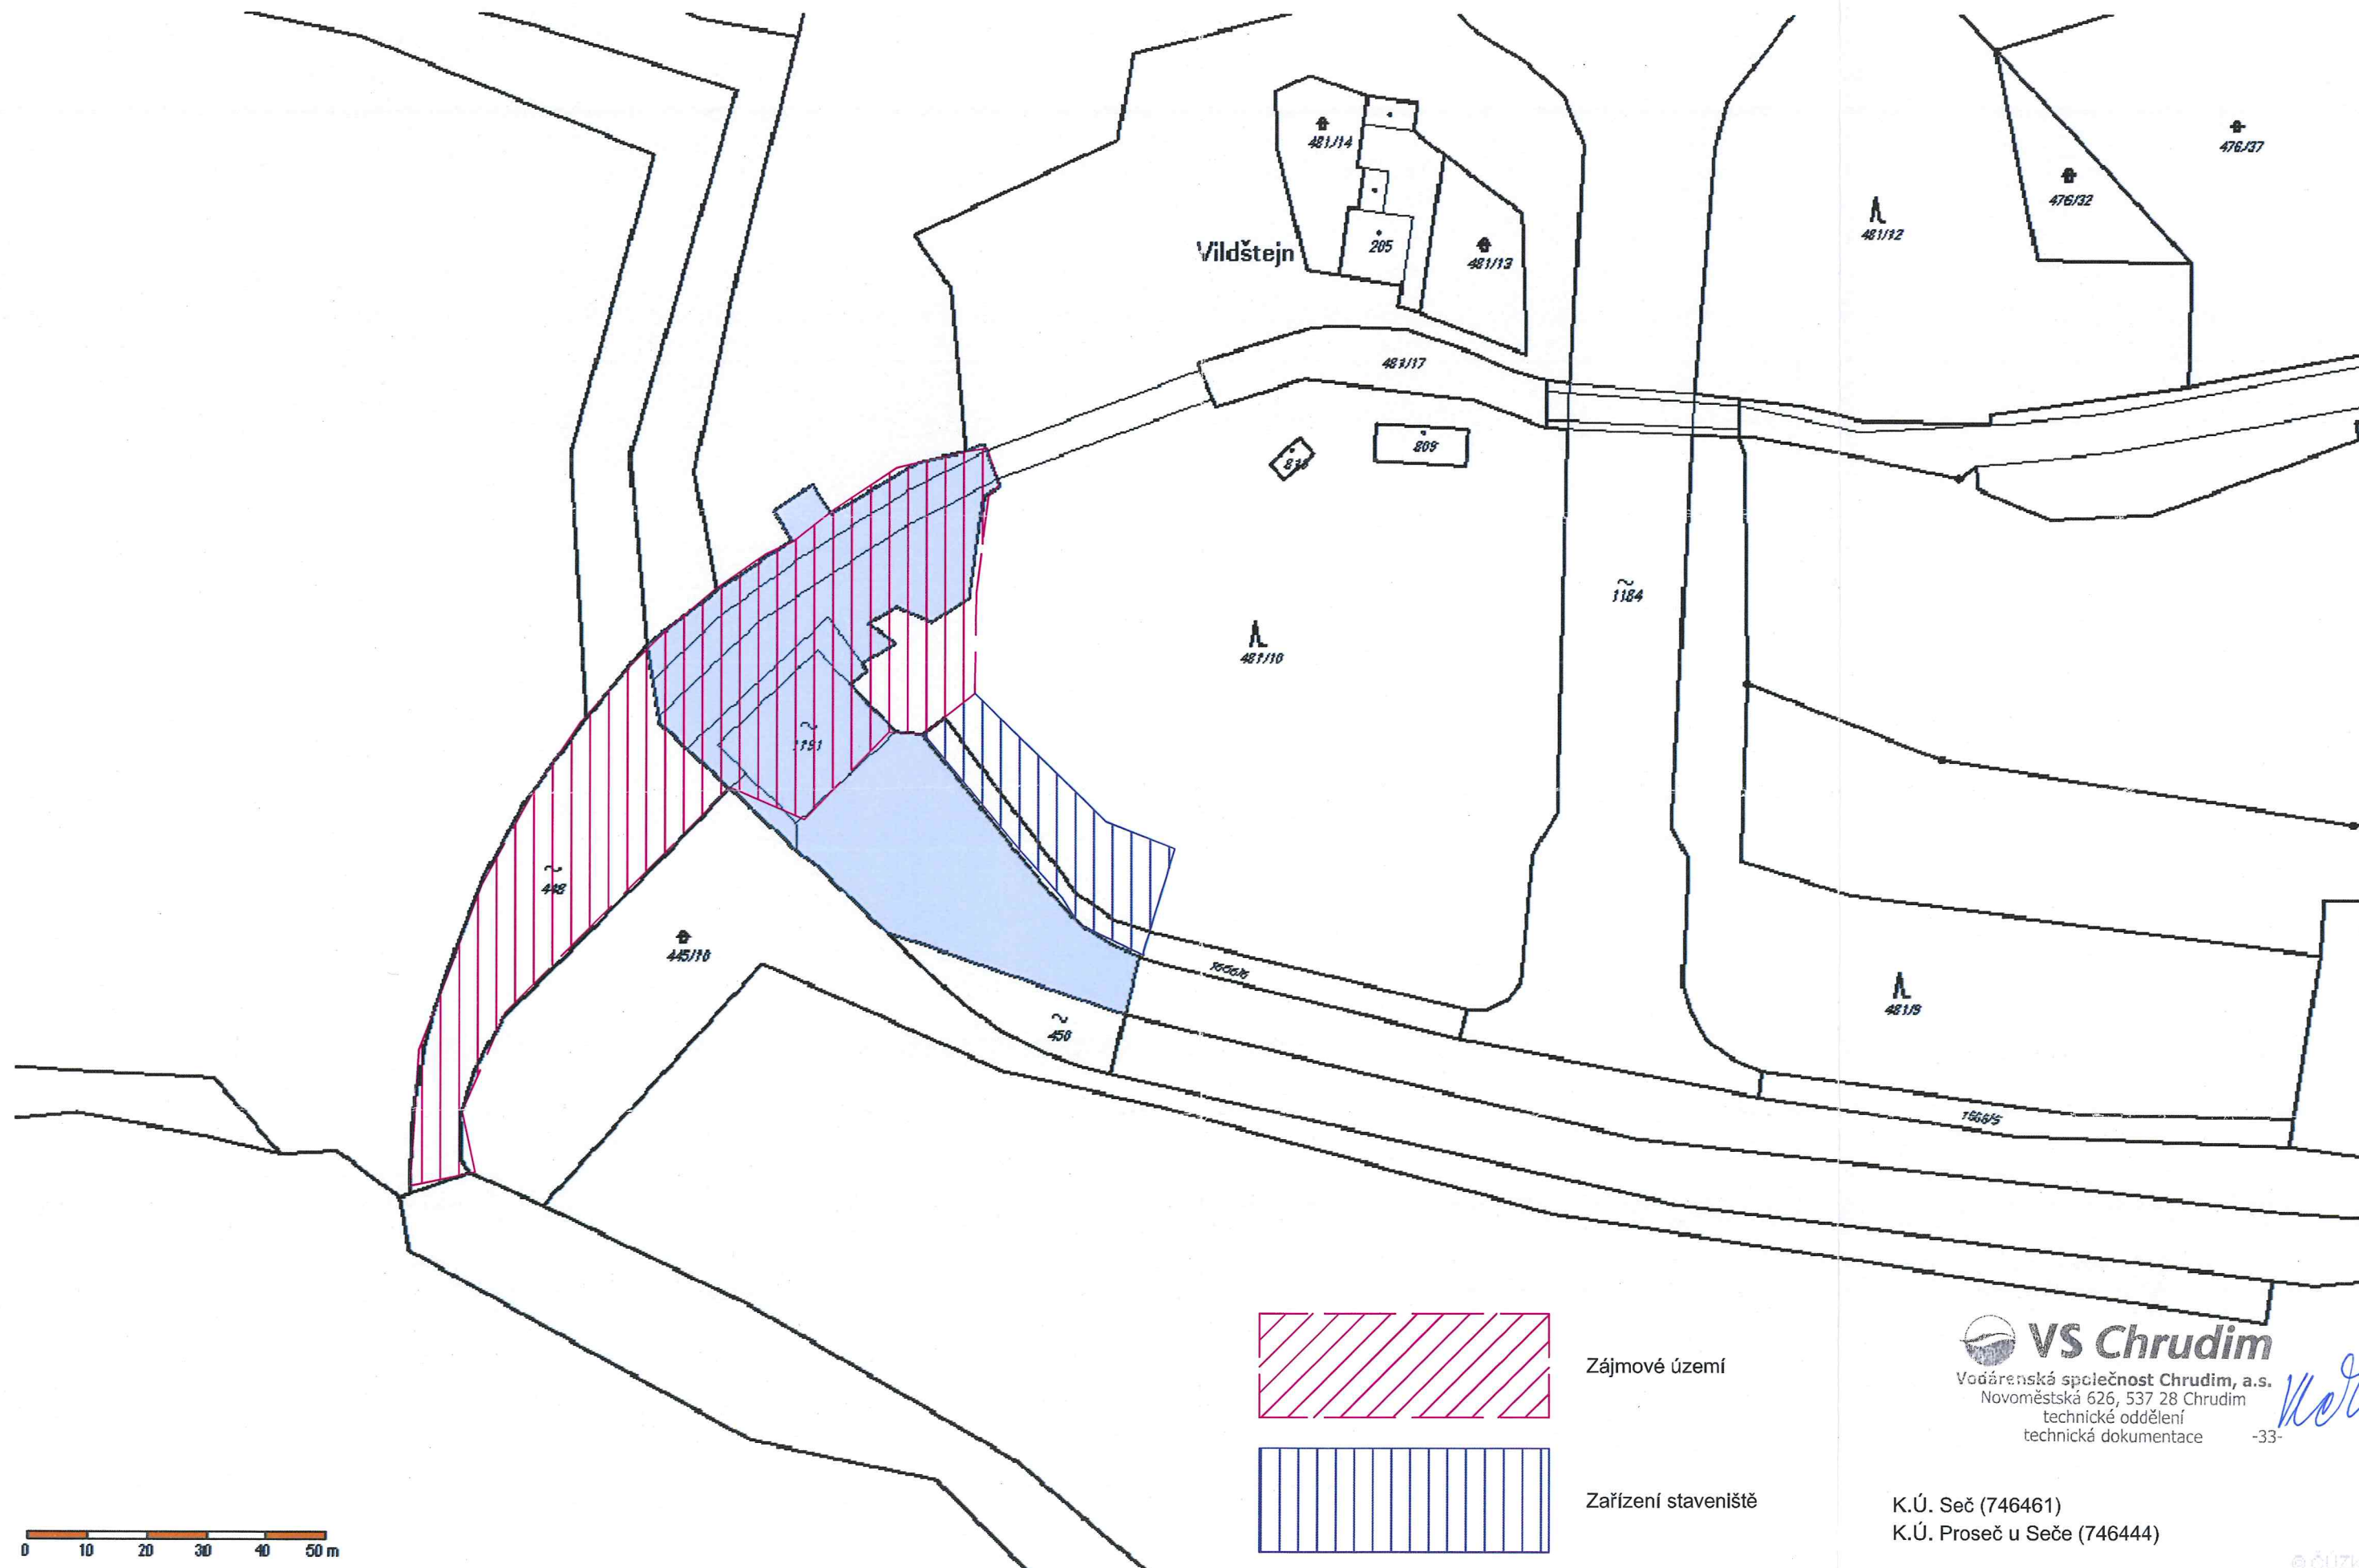

**VS Chrudim**  
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
 Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
 technické oddělení  
 technická dokumentace

-33-

K.Ú. Seč (746461)  
 K.Ú. Proseč u Seče (746444)

© ČÚZK