


# SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLŮ – SEKCE 1 / JIŽNÍ VĚTEV /

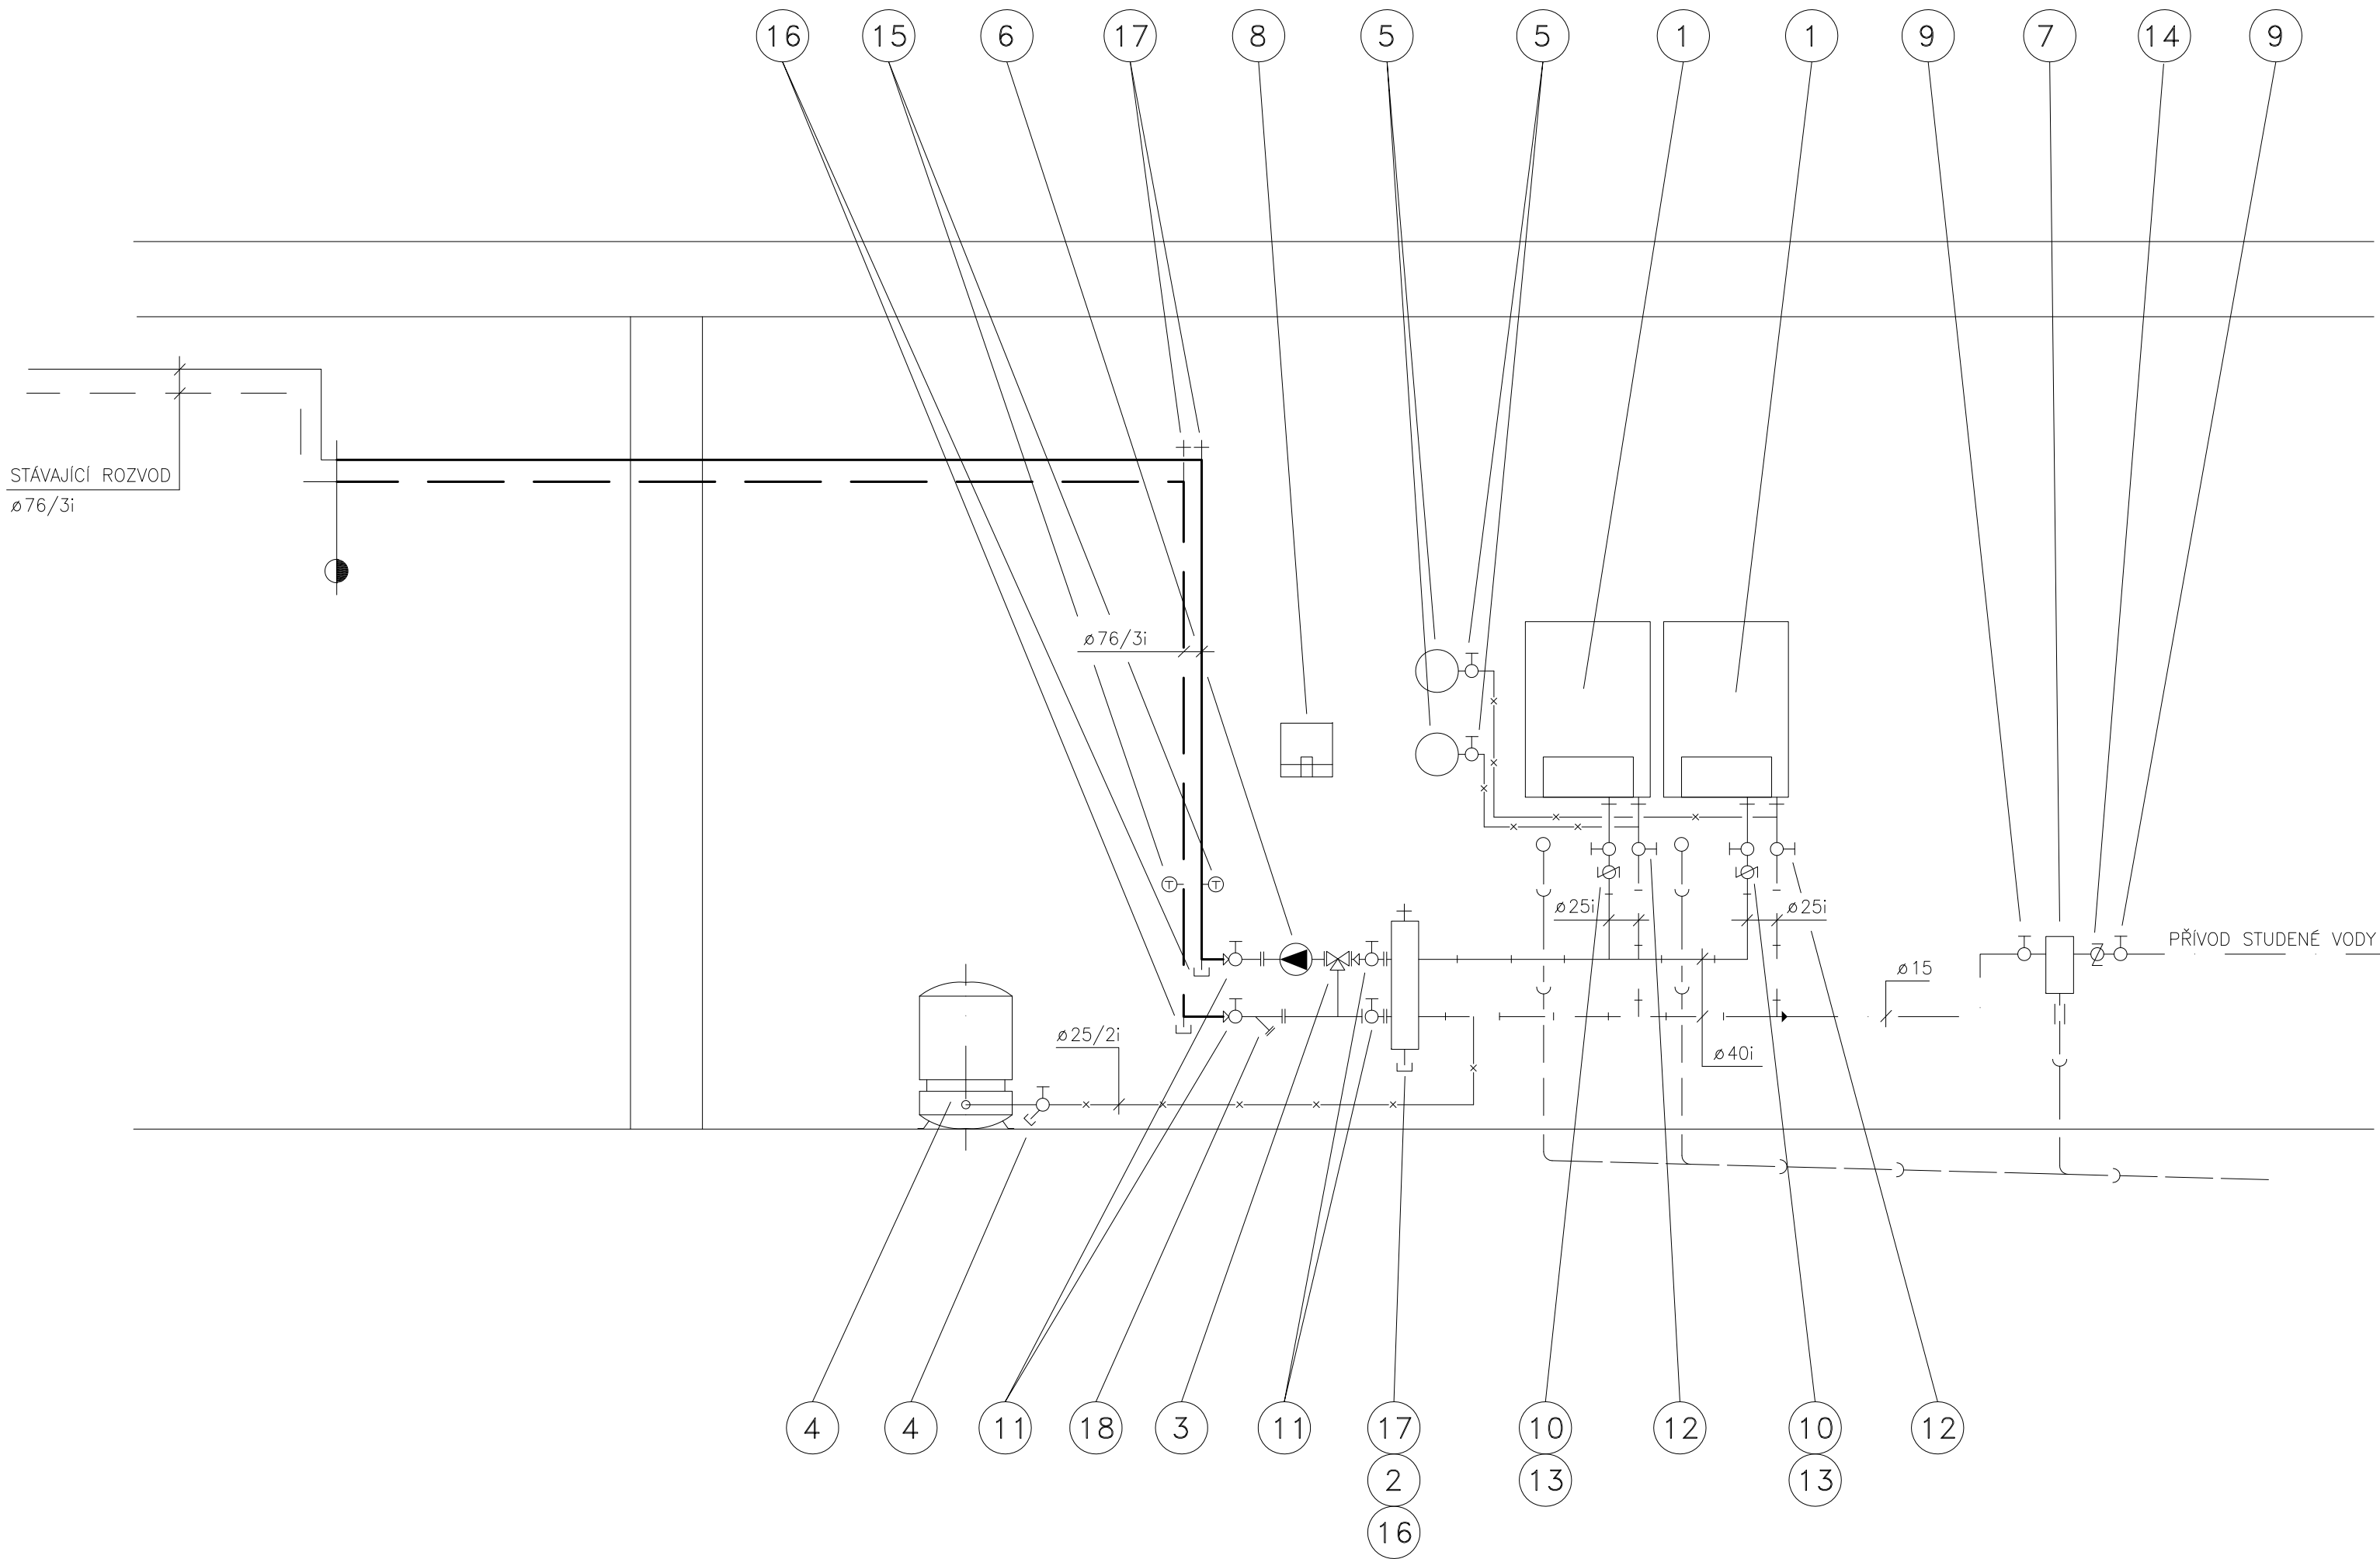

## SEZNAM DODÁVEK A ZAŘÍZENÍ

1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL	ks	2
2	ROZDÍLOVAČ OTEVŘENÝ – 5,0M3	ks	1
3	TROJCESTNÝ VENTIL KVS=16 + SERVOPOHON	ks	1
4	EXPANZNÍ NÁDOBA 200 + SU 1" KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM	ks	1
5	EXPANZNÍ NÁDOBA 8 + SU 3/4" KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM	ks	1
6	ČERPADLO Q=4,0m3/hod, H=5,5m	kpl	1
7	KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ K AUTOMATICKÉMU DOPLNĚVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU ÚT)	ks	1
8	REGULACE + KASKÁDNÍ MODUL	ks	1+1
9	KULOVÝ KOHOUT DN 15	ks	2
10	KULOVÝ KOHOUT DN 25	ks	1
11	KULOVÝ KOHOUT DN 40	ks	4
12	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM DN 25	ks	2
13	ZPÍTNÁ KLAPKA DN 25	ks	1
14	ZPÍTNÁ KLAPKA DN 15	ks	1
15	TEPLOMÍR KRUHOVÝ PŘÍLOŽNÍ 0–120AC	ks	2
16	VYPOUŠTÍČÍ KOHOUT DN 15	ks	5
17	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŮVAČ DN 15	ks	3
18	FILTR ZÁVITOVÝ DN 40	ks	1

## LEGENDA POTRUBÍ

	KOTLOVÝ OKRUH – TOPNÁ VODA
	KOTLOVÝ OKRUH – VRATNÁ VODA
	POJIŠŤOVACÍ POTRUBÍ
	VYTÁPICÍ POTRUBÍ – TOPNÁ VODA NOVÝ ROZVOD
	VYTÁPICÍ POTRUBÍ – VRATNÁ VODA NOVÝ ROZVOD
	VYTÁPICÍ POTRUBÍ – TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
	VYTÁPICÍ POTRUBÍ – VRATNÁ VODA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
	ROZVOD STUDENÉ VODY
	NAPOJENO NA STÁV. ROZVOD STUDENÉ VODY
	ODVOD KONDENZÁTŮ Z KOTLŮ A PŘEPADU Z FILLCONTROL
	NAPOJENO NA KANALIZACI
	MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

Vypracoval:	Odp. projektant:	Odp. zástupce:	JAROSLAV PŘIKRYL PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO: 111 03 132
PŘIKRYL Jaroslav	PŘIKRYL Jaroslav	PŘIKRYL Jaroslav	
Investor: Pozemkový úřad, M. Horákové 10, 568 02 Svitavy			č. arch.:
Akce: <b>ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ</b> MILADY HORÁKOVÉ 10, SVITAVY			datum : 04/2011
			měřitko :
Příloha: ÚT. - SCHÉMA ZAPOJ. KOTLŮ - SEKCE 1			č. výkresu: <b>ÚT.2.</b>