

**SAMOSTATNÝM DÍLEM DOKUMENTACE
BAREVNĚ ODLIŠENÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE JE
SOUČÁSTÍ ROZSAHU TOTOHO PROJEKTU**


1.patro (2.NP)

SYSTEMOVÝ ROZVADEČ
Zapuštěné provedení EI-30
Rám 5.631 v. 1826 h.181mm
Rám 5.678mm v.1873mm
Krytí IP54, Velikost 2411

STAVEBNÍ ÚPRAVY

1-CXKH-R-J 5x16 CYA 16	PODRUŽNÝ ROZVADEČ Zapuštěné provedení
PRŮVODNÍ KABEL	144 modulů (6x24TE) x 550 v 1050 h 135mm


ZÁSUVKY PRO IT
500 mm od stěny
900 mm od podlahy
vodorovně v pětinásobném rámečku

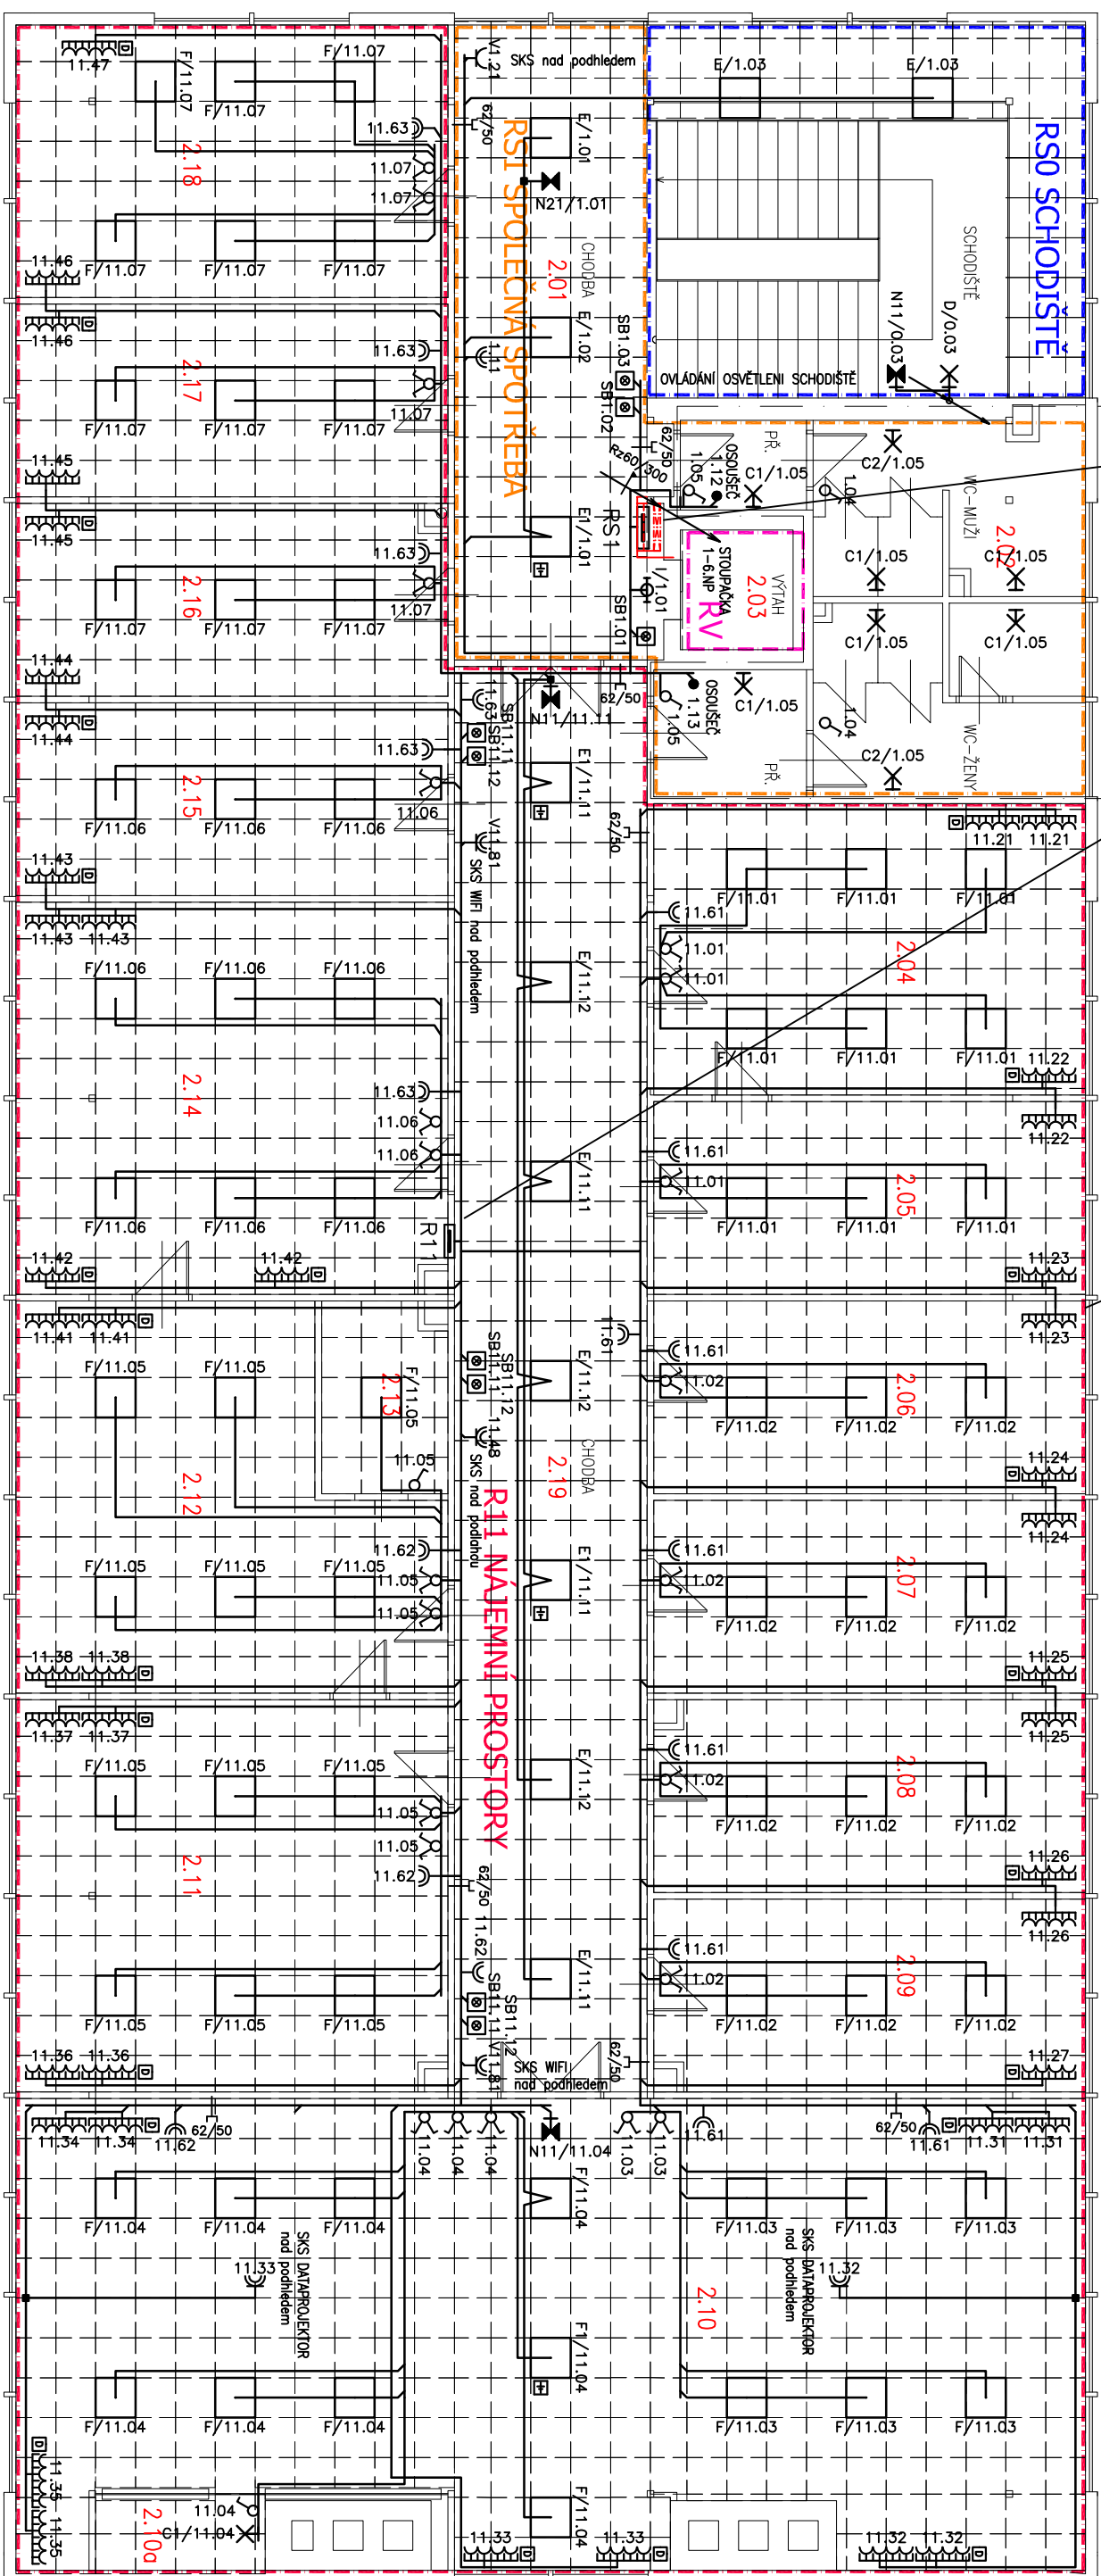



OZN. ORU. č. MŠTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OSVĚTLENOST Em [lx]
2.01	SCHODIŠTĚ	68,40	200
2.02	SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ	20,35	200
2.03	VÝTĚH	3,28	–
2.04	KANCELAŘ	28,80	300–500
2.05	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.06	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.07	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.08	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.09	KANCELAŘ	18,90	300–500
2.10	ZASÉDÁČKA	104,00	300–500
2.10a	SKLAD	4,18	200
2.11	KANCELAŘ	38,35	300–500
2.12	KANCELAŘ	32,35	300–500
2.13	SKLAD	5,50	200
2.14	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.15	KANCELAŘ	19,00	300–500
2.16	KANCELAŘ	18,90	300–500
2.17	KANCELAŘ	18,90	300–500
2.18	KANCELAŘ	26,65	300–500
2.19	CHODBA	62,20	200

LEGENDA MÍSTNOSTI

LEGENDA SVÍTIDEL

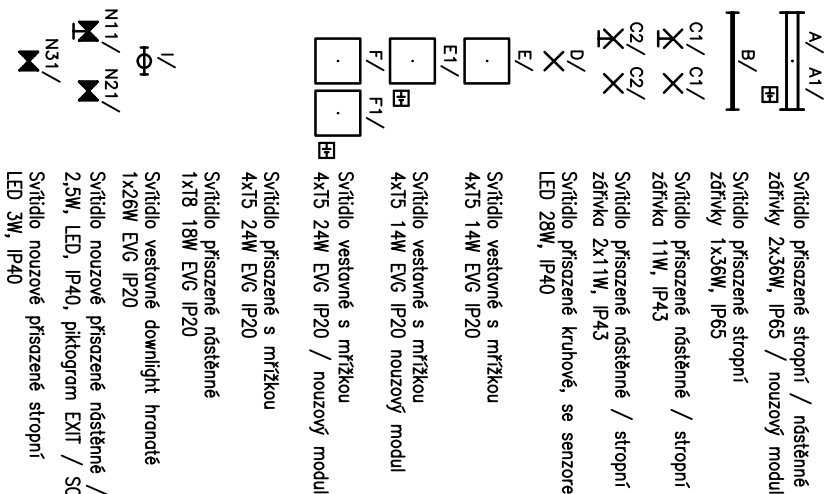

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

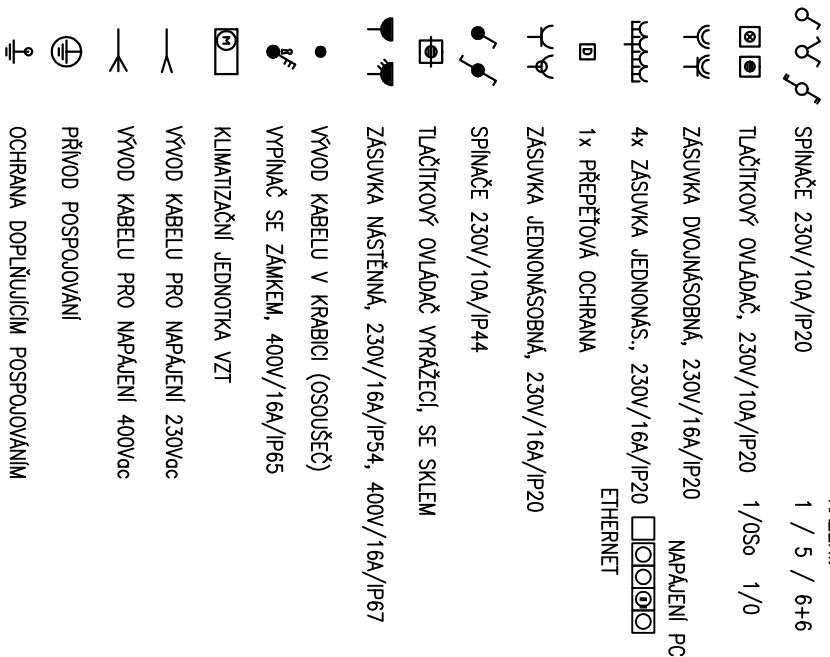[illegible]