

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 12.5.2014

NAŠE ZN. (č.j.): 6622/2014-OŘ OVA-Br

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 3

POČ. LISTŮ: 6

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Brdík

TEL.: 972 766 706

FAX: 972 766 777

Mobil: 602 544 851

E-MAIL: brdicko@szdc.cz

DATUM: 28.5.2014

Ing. Jerzy Nowak
Hydroidea
Škrbeňská 1751
739 94 Šenov

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SZDC) vydává souhrnné stanovisko

k sítím stavby

Zkapacitnění koryta Dětmrovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Dle předložené žádosti se stavba bude nacházet v ochranném pásmu dráhy (dále OPD) traťového úseku **Dětmrovice – Závada v km 285.170 - 285.220 a traťového úseku Koukolná – Dětmrovice v km 339.610 - 339.660.**

Investor: Povodí Odry, státní podnik


V dané lokalitě se nacházejí sítě a zařízení ve správě SZDC, proto je nutno:

1. Nutno požádat o samostatné **vyjádření** ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
2. Nutno respektovat **vyjádření** SZDC - Oblastní ředitelství Ostrava (dále OŘ OVA) – **Správy elektrotechniky a energetiky** č.j. 5931/14-SEE/264 ze dne 22.5.2014. Viz příloha.
3. Nutno respektovat vyjádření SZDC – OŘ OVA - **Správy sdělovací a zabezpečovací techniky** č.j. 5931/2014 – **OŘ OVA/SSZT** ze dne 21.5.2014. Viz příloha.
4. Nutno respektovat vyjádření SZDC – OŘ OVA - **Správy mostů a tunelů**: V zájmové oblasti se nachází železniční most na souběhu trati Přerov - Petrovice u K. (v evid. km 285,180) a st. hranice SR/ČR - Dětmrovice (v evid. km 339,643).
5. Nutno respektovat vyjádření SZDC **Stavební správa východ**:
 - Stavba je v km 339,643 trati st. hranice SR/ČR - Dětmrovice v přímé kolizi s připravovanou stavbou "Optimalizace trati Český Těšín -Dětmrovice". Součástí stavby „Optimalizace“ je i rekonstrukce žel. mostu v km 339,643 přes vodní tok Dětmrovické Mlýnky - SO 36-19-02 žst. Dětmrovice, most v km 339,643 a nové inženýrské sítě v dotčeném území. Předpokládaný termín realizace stavby SZDC, s.o. je rok 2016-2018. HIS stavby: Ing. Jana Kolářová, mobil: 724 932 354, mail: KolarovaJ@szdc.cz
 - Požadujeme předložit k odsouhlasení další stupeň dokumentace "Zkapacitnění koryta Dětmrovické Mlýnky", která musí být koordinována se stavbou "Optimalizace trati Český Těšín -Dětmrovice".

Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nelze použít pro územní ani stavební řízení.

Za správnost:


Ing. Jaroslav ADAMEC
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(04)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 5931/2014

Ze dne: 14. 5. 2014

Naše zn.: 5931/2014 – OŘ OVA/SSZT

Vyřizuje: Bc. Dalibor Wajda

Telefon: 972 766 434

Fax: 972 766 104

Mobil:

E-mail: Wajda@szdc.cz

Datum: 21. 5. 2014

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – Ing. Ondřej Brdíčko

Věc: Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy: **Dětmarovice – odb. Závada km 285,170 – 285,220**
odb. Koukolná – Dětmarovice km 339,610 – 339,660

Název, účel stavby: **Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **nedojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **není** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 21. 5. 2016

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD -Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součástí souhrnného vyjádření).

Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicových strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozornili správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednavce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu

Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Kontakt: **Vaškůj Radim**
Tel.: **972 762 324**
Mobil: **725 797 098**
E-mail: **Vaskuj@szdc.cz**

Upozornění: V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Doplňující údaje:

Kabely ve správě SSZT jsou vedeny po železničním mostě. Orientační polohopisnou situaci (1x A4) posíláme pouze pro informaci.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(54)

Handwritten signature: Hanová
Ing. Michaela Hanová
přednostka Správy
sdělovací a zabezpečovací techniky



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 5931/2014
Ze dne: 14.5.2014
Naše zn. (č.j.): 5931/14-SEE/264
Vyřizuje: Čabala Ivan
Telefon.: 972 762 202
Fax: 972 762 210
E-mail: Cabala@szdc.cz
Datum: 22.5.2014

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – ing. Brdíčko
Oblastní ředitelství Ostrava

Správa elektrotechniky a energetiky

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoprůdých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

**„Zkapacitnění koryta Dětmárovice Mlýny v úseku ř. km 2,765 - 5,177“ (sítě)
Trať SZDC Přerov - Petrovice u K. v km 285,170 - 285,220.**

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. _____ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **květen 2014**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

VYJÁDŘENÍ

Díličí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OTR

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoprůdými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **květen 2016**

~~Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne _____, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.~~

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

• Ochranné pásmo kabelové trasy vn 6 kV, nn a nn DOÚO ve správě SEE, OŘ Ostrava (viz situace) je nutno respektovat dle § 46 zákona č.458/2000 Sb., stavba musí respektovat také uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52, při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

• Pro případnou manipulaci s vn kabelem v naší správě nebo při práci v jeho těsné blízkosti při odkrytém stavu je nutno objednat výluku zařízení nejméně 3 týdny před její plánovanou realizací (č. tel.: 972 762 014).

• Požadujeme zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou.

• Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky ing. Bajgar, č.tel.: 972 762 454.

• Vzhledem k blízkosti elektrizované železniční trati - trakční vedení vn 3kV DC - je práce nutno provádět se zvýšenou pozorností tak, aby nedošlo k jeho dotčení, poškození ani k narušení stability trakčních podpěr.

• Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě 3kV DC a je tedy nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☒, vn ☐, vn - 6kV ☒, nn - DOÚO ☒ naskenoval podle podkladů dokumentace dne: 22.5.2014 pověřený zaměstnanec správce

Čabala Ivan, Celárková Vladimíra


jméno

.....
podpis a razítko

Ing. Jaromír Hubač

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

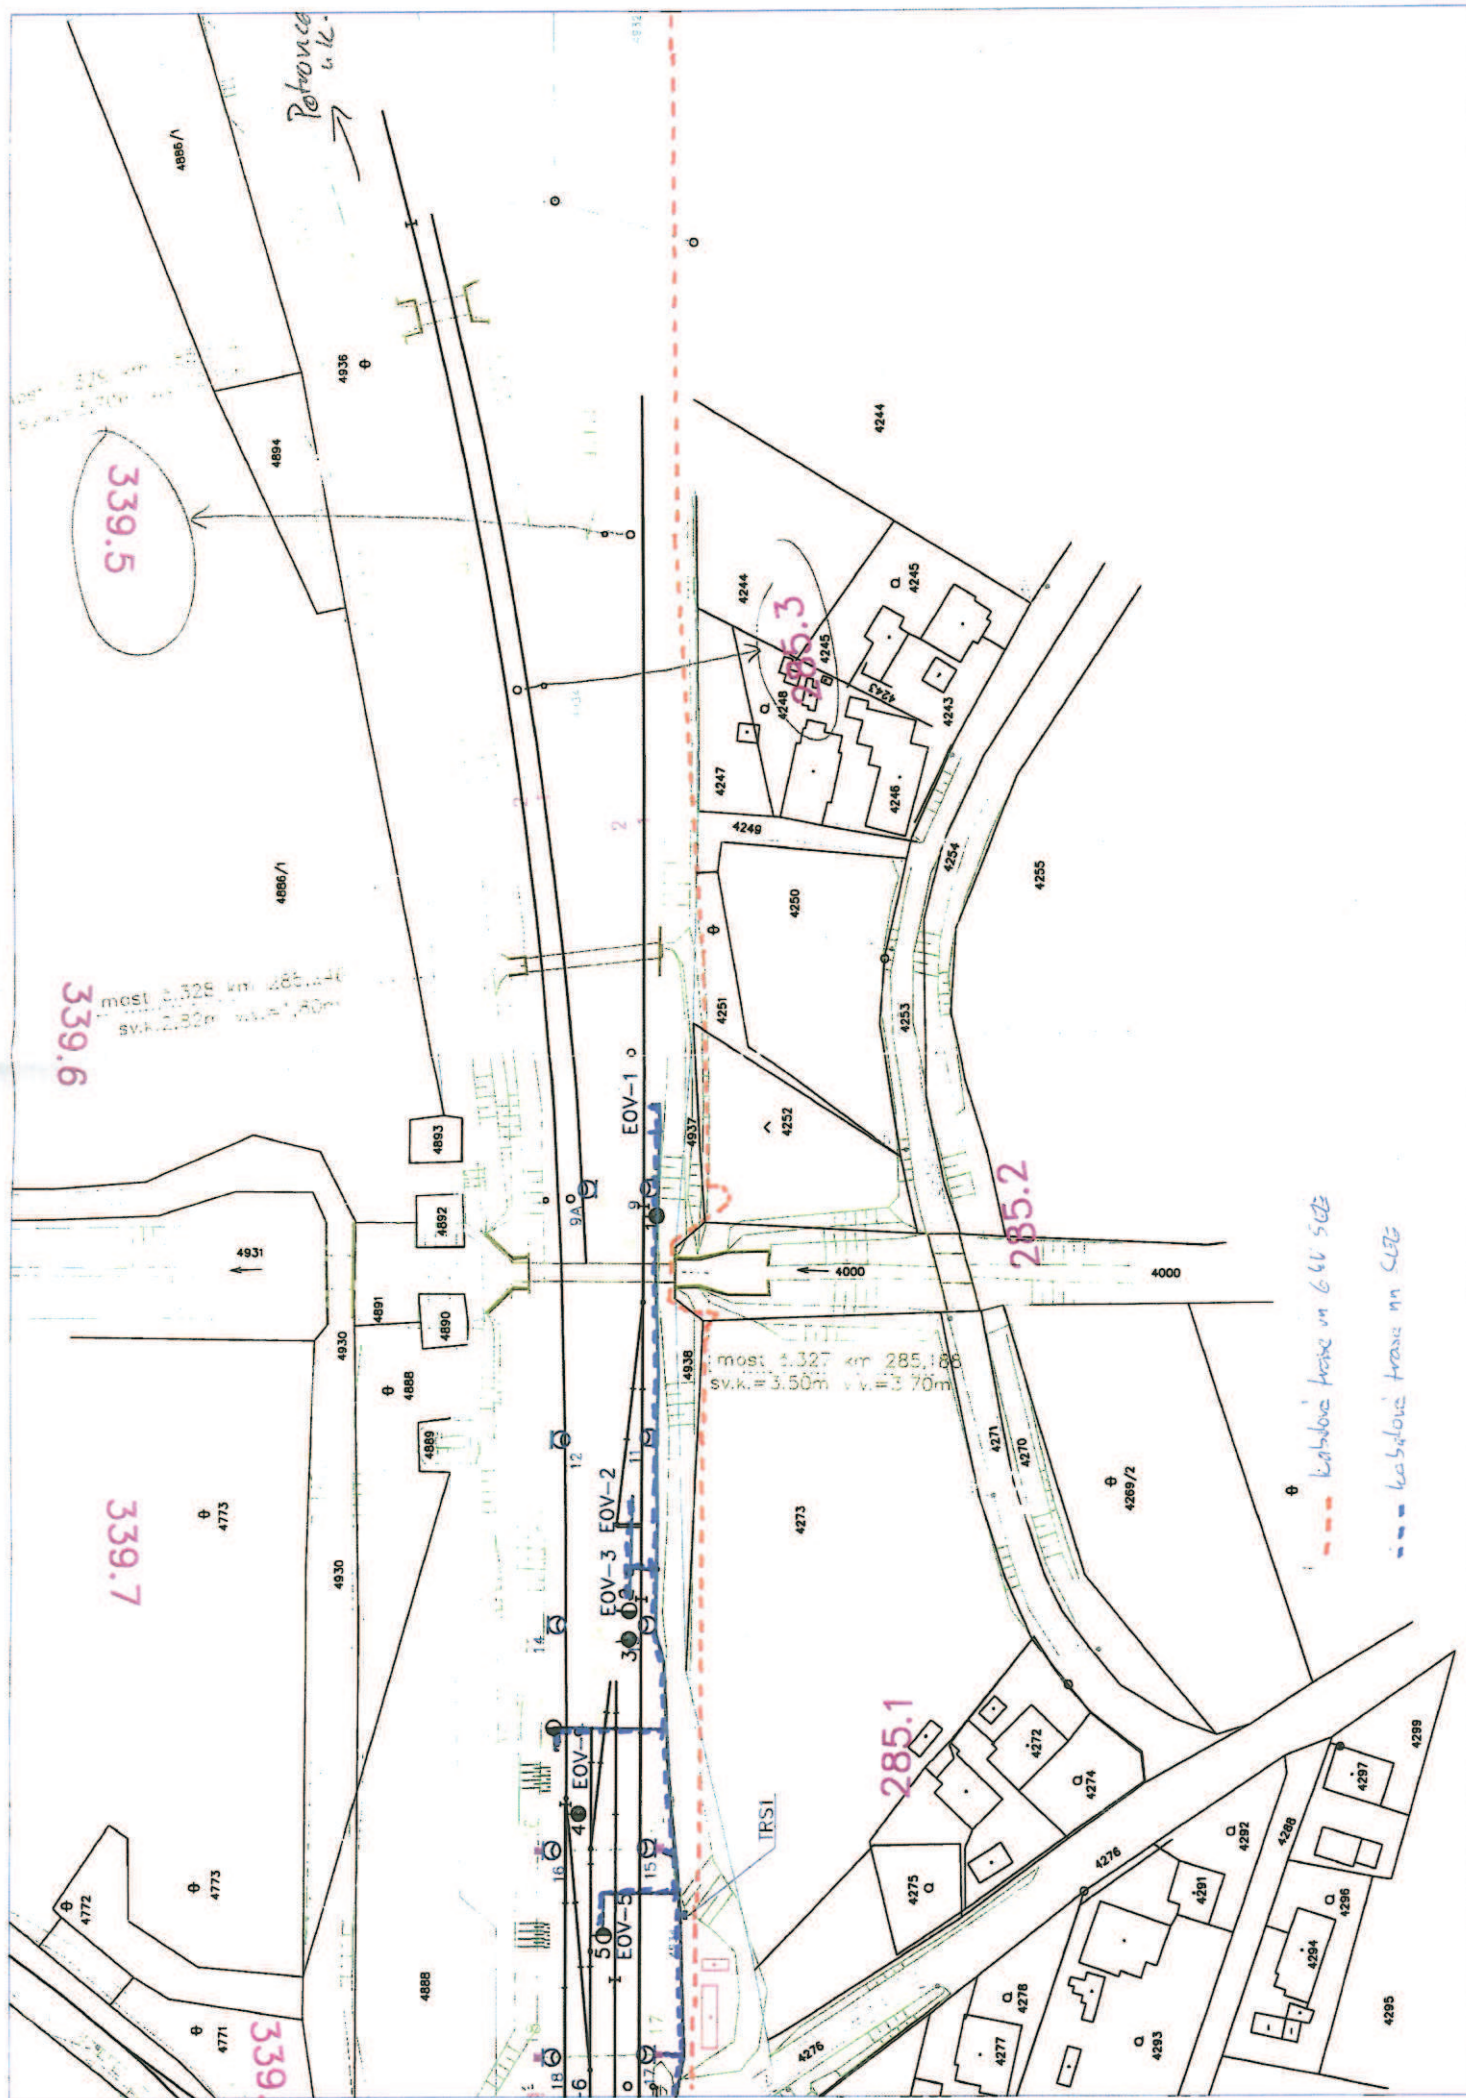

285,150

km 285,175

km 285,200

m 285,225

m 285,250


285,275

WL251
WL253
WL255
WL257
WS212
WS213
WS214
WS215
WS216
WS217

WS223
WS224
WS225
WS226
WS227
WS228

285,300

WS227
WS228

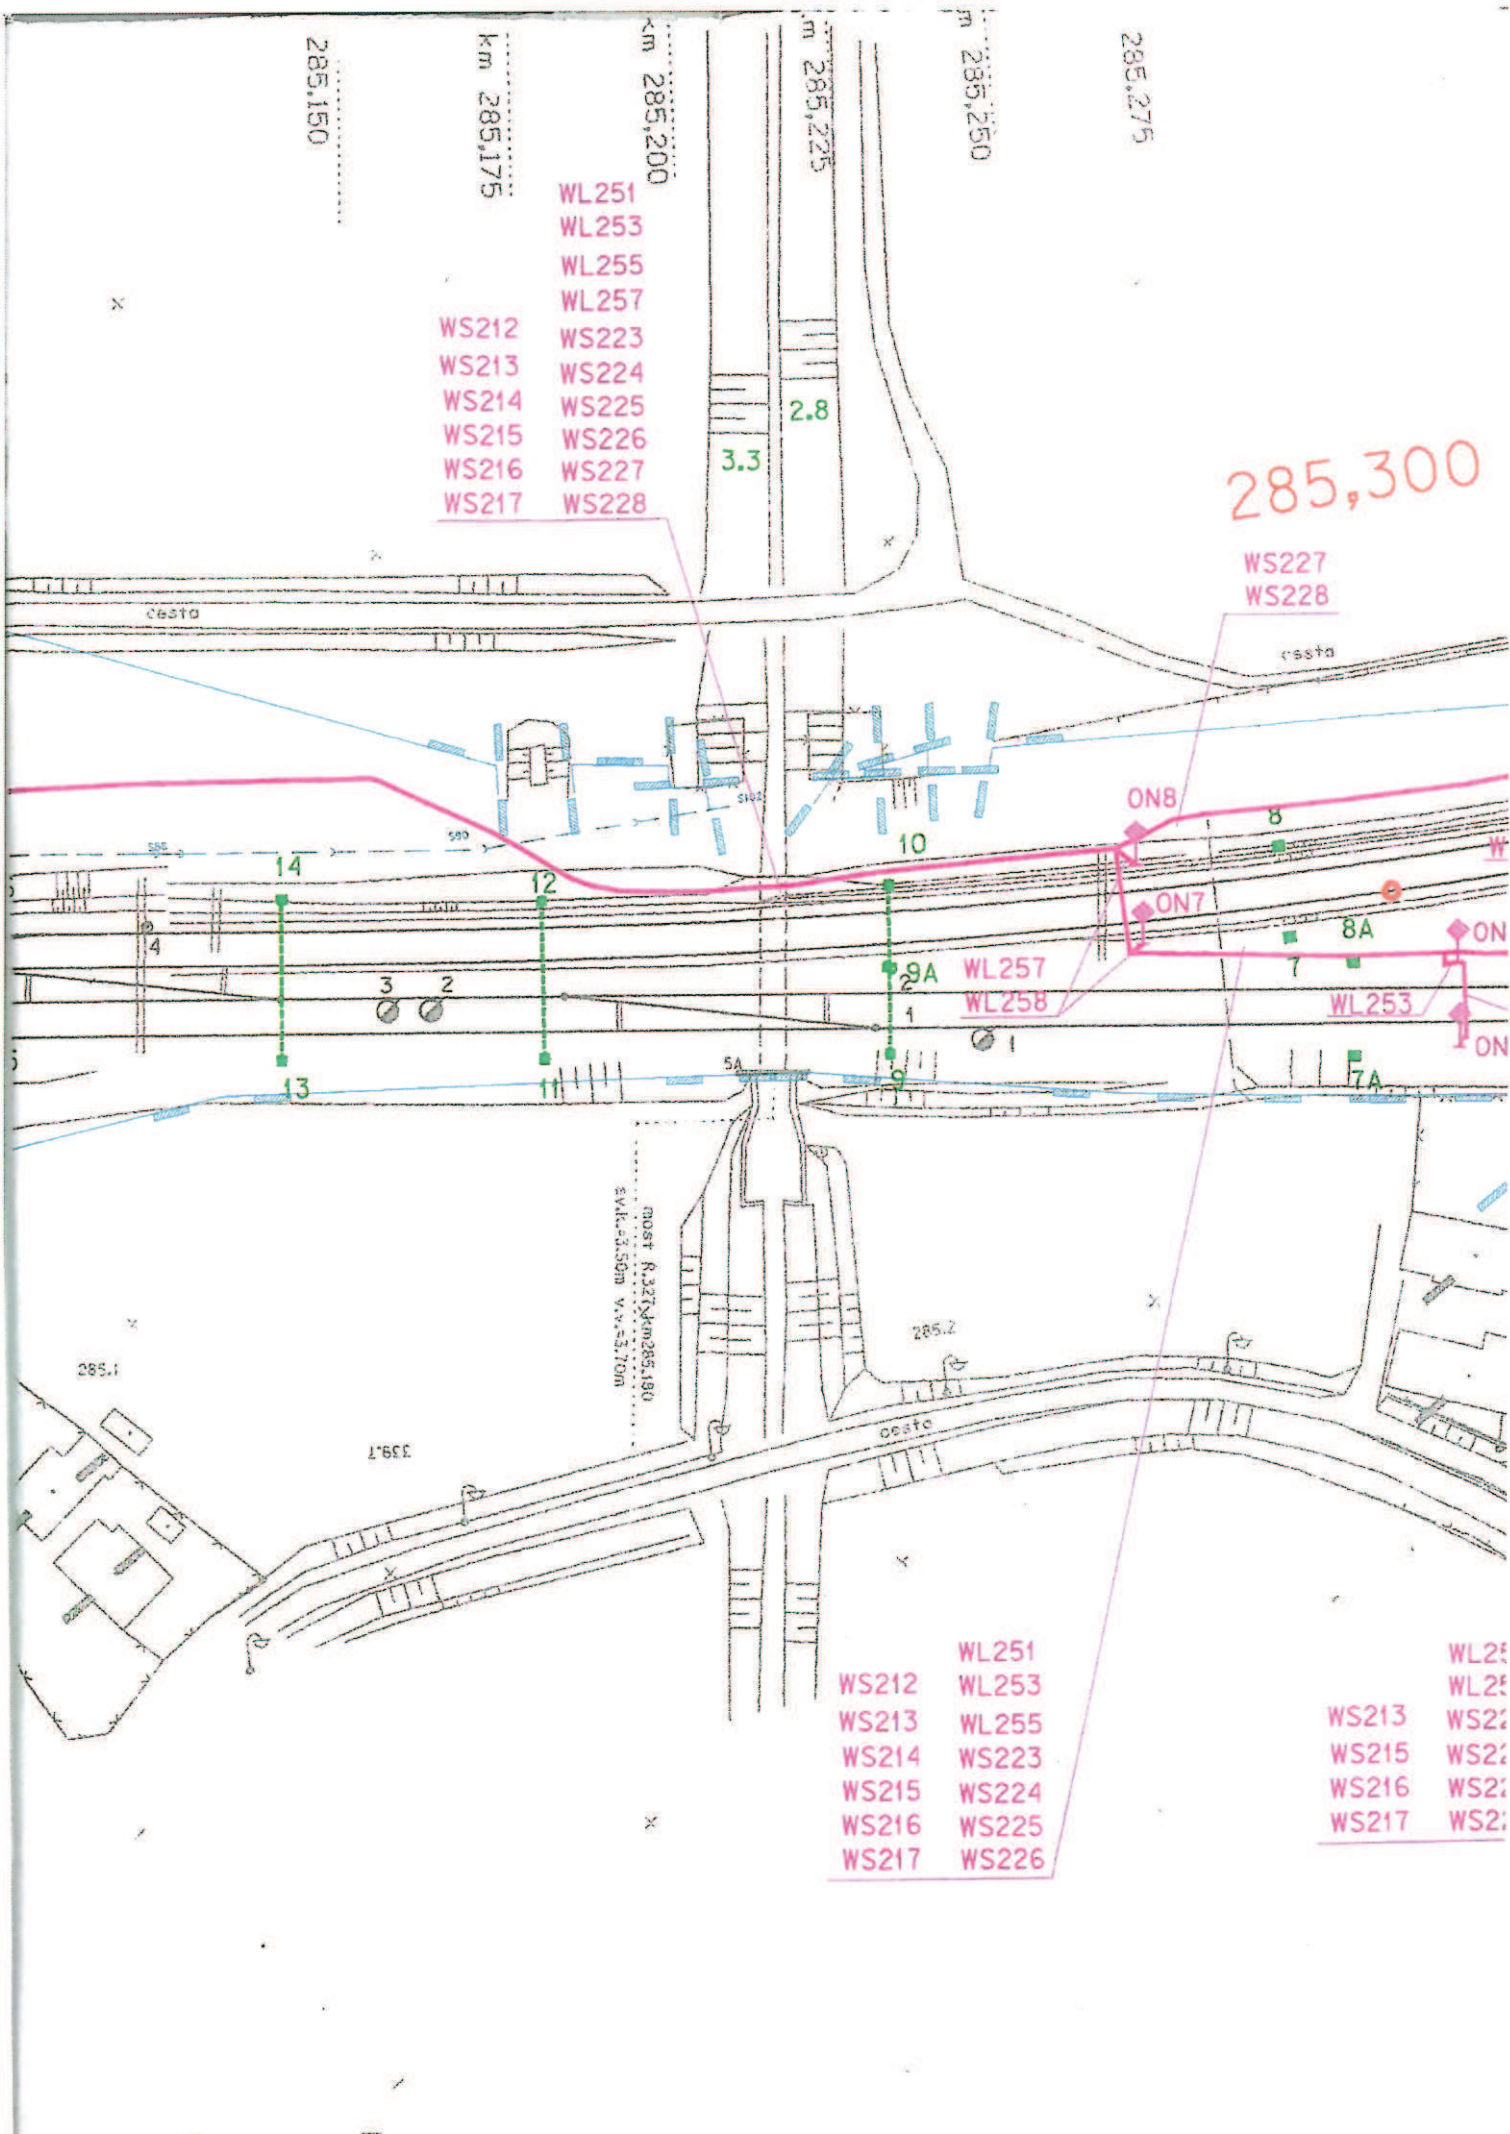

WL251
WL253
WL255
WL257
WS212
WS213
WS214
WS215
WS216
WS217

WS223
WS224
WS225
WS226

WS213
WS215
WS216
WS217

WL251
WL253
WL255
WL257

[illegible]

25.1