

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | ADONIX spol.s r.o. Bratr. Veverkových 645, 530 02 Pardubice IČ: 60110589 mail: adonix@adonix.cz |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Ing. Prax Jiří | Ing. Ježek Drahomír | Ing. Ježek Drahomír | |
| | | | |

kótováno v mm
výškový systém BpV

formát 4 x A4

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|---|
| Ved. odd. proj. | Ing. Petr VÁVRA | | Autor. ing. | Ing. Petr VÁVRA |  <div>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové</div> <div>POVODÍ LABE</div> | |
| Zodp. proj. | Ing. T. CHRISTELOVÁ | | Kreslil | Ing. T. CHRISTELOVÁ | | |
| Kraj: | Středočeský | Obec: | Malešov | K.Ú.: | | Malešov |
| Investor: Povodí Labe, státní podnik, OIČ | | | | | | |
| Název akce: <div>VD VRCHLICE, PŘÍTOKOVÝ LIMNIGRAF</div> <div>Objekt: Dokumentace technologických zařízení</div> <div>Příloha: Výkresová část elektropřípojky</div> | | | | | Datum | listopad 2015 |
| | | | | | Stupeň | DSJ |
| | | | | | Pořadové číslo | 3496 |
| | | | | | Číslo stavby 229 140 007 | Č. přílohy D.2.c.2 |
| | | | | | Měřítko | |

Ing. PAVEL PRAX - XPX

OSOBNĚ DORUCENO

MÚ Kutná Hora
Stavební odbor

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Městský úřad 284 24 KUTNÁ HORA | | Č. dopor. |
| Došlo | 12 -11- 2015 | Zpracov. |
| Č.j.: | | Ukl. znak |
| Přílohy: | | |

Věc: projektová dokumentace VD Vrchlice – přítokový limnigraf – elektrická přípojka


V příloze Vám předáváme do stavebního řízení projektovou dokumentaci Elektrické přípojky pro přítokový limnigraf pro vodní dílo Vrchlice.


Ing. Pavel Prax
projektant elektro



Příloha: paré 2,3,4


1,2,3

ops. 

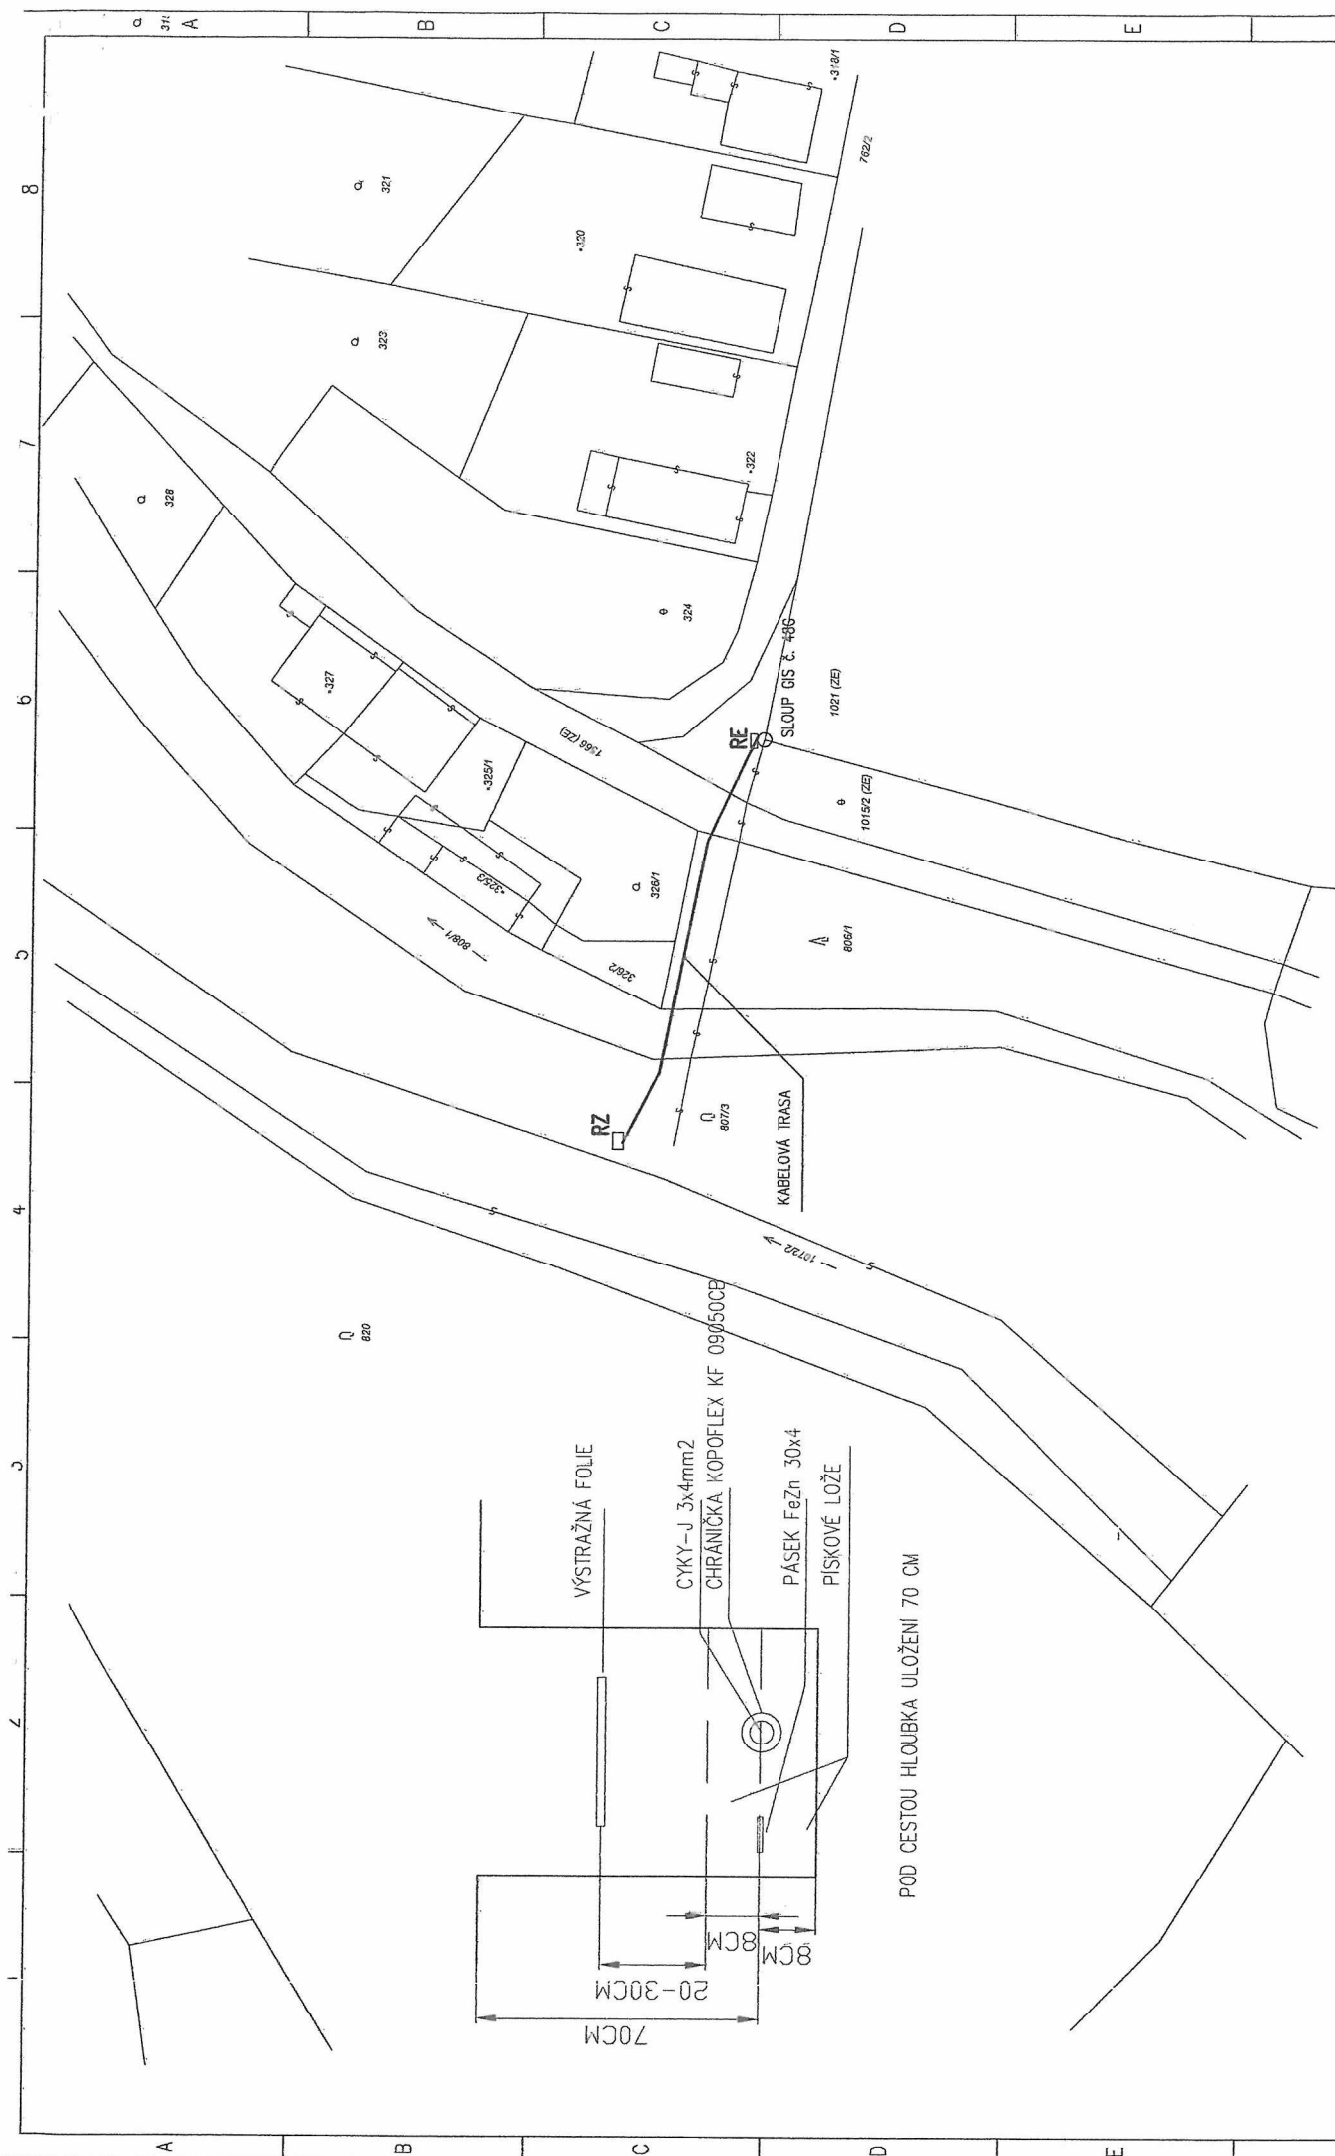

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ed.2, POSPOJOVÁNÍM

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------|---------------|--|-----------------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|-------------|--|
| Změna | Datum | | Opravit | Datum 11/2015 | | PROJEKTY ELEKTRO, MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ | | Měřitko | | Výkres číslo | | Prostředí | |
| | Ing.Prax | | Ing.Prax | Ing.Prax | | Ing.PAVEL PRAX | | 5 | | VRC-EP-001 | | VRCHLICE | |
| | Ing.Prax | | Ing.Prax | Ing.Prax | | 17.LISTOPADU 1235 535 01 PŘELOUČ | | Číslo výřezu | | ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA | | Počet listů | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | | | | | | | | | | SITUACE | | List číslo | |
| | | | | | | | | | | | | 8 | |

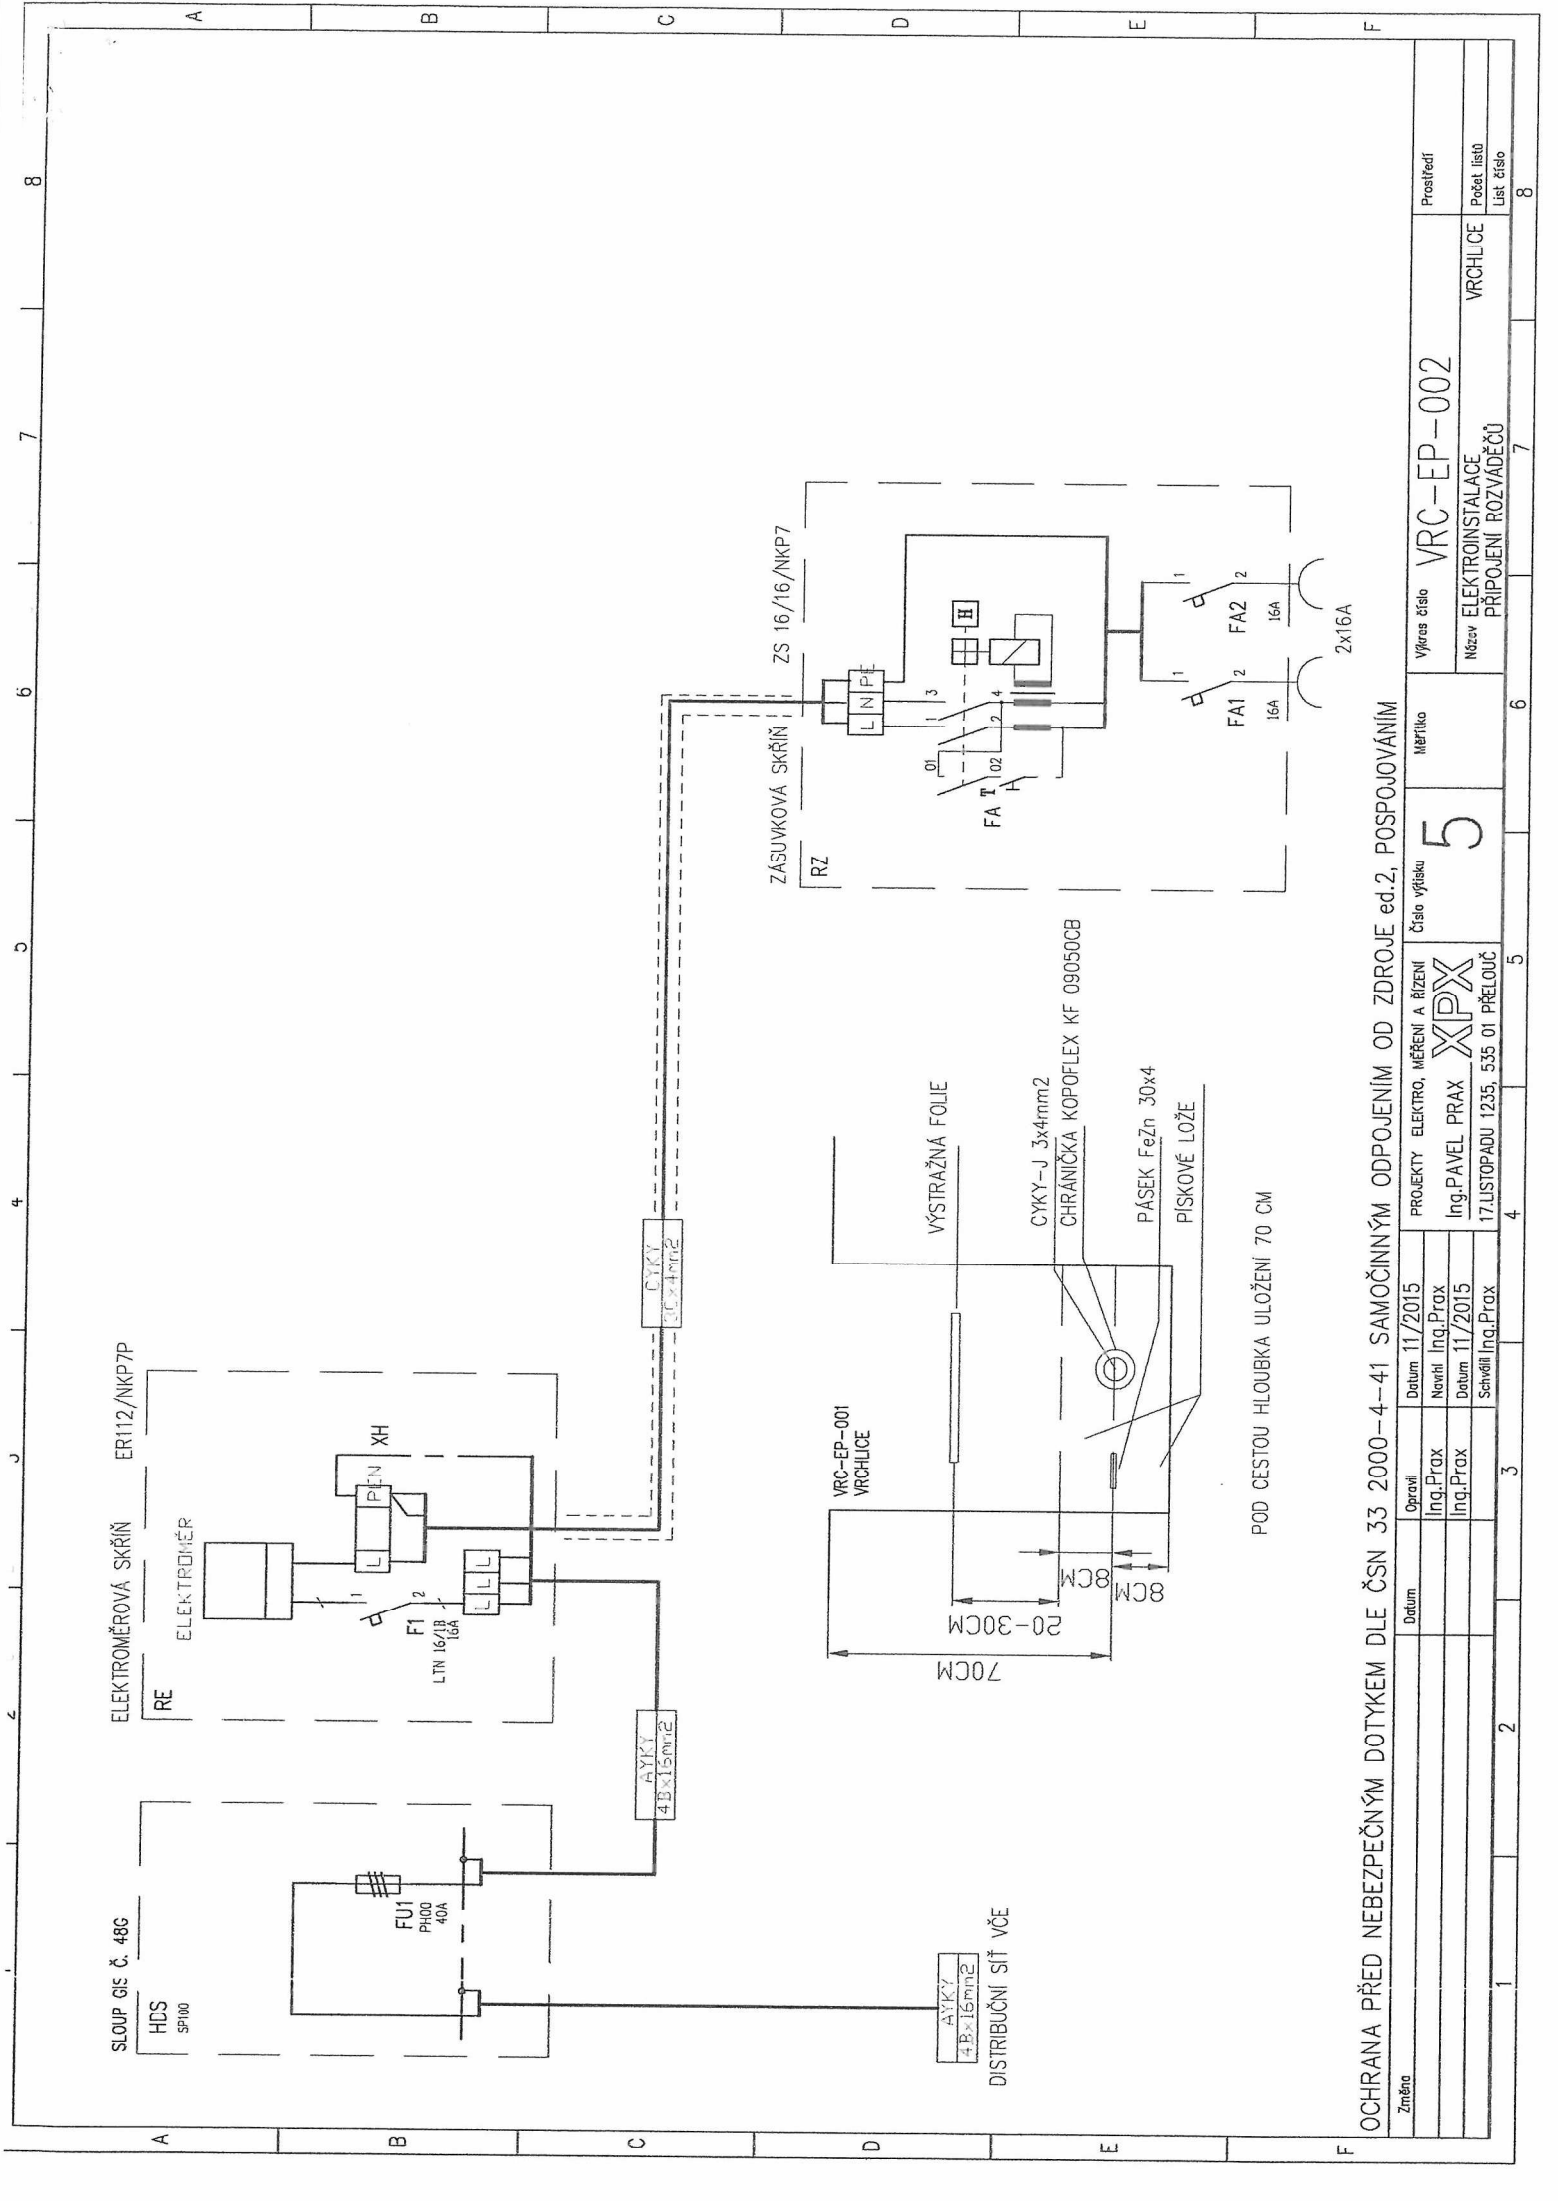

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ed.2, POSPOJOVÁNÍM

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|-----------|--|---------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|
| Změna | | Datum | | Opavil | | Datum | | Projekt | | Měřilo | | Výkres číslo | | Prostředí | |
| | | | | Ing. Prax | | 11/2015 | | Ing. Prax | | 5 | | VRC-EP-002 | | VRCHLICE | |
| | | | | Ing. Prax | | 11/2015 | | Ing. Prax | | Číslo výřezu | | ELEKTROINSTALACE | | Podst. číslo | |
| | | | | | | | | Schválil Ing. Prax | | 17. LISTOPADU 1235, 535 01 PŘELOUČ | | PŘIPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ | | List číslo | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |