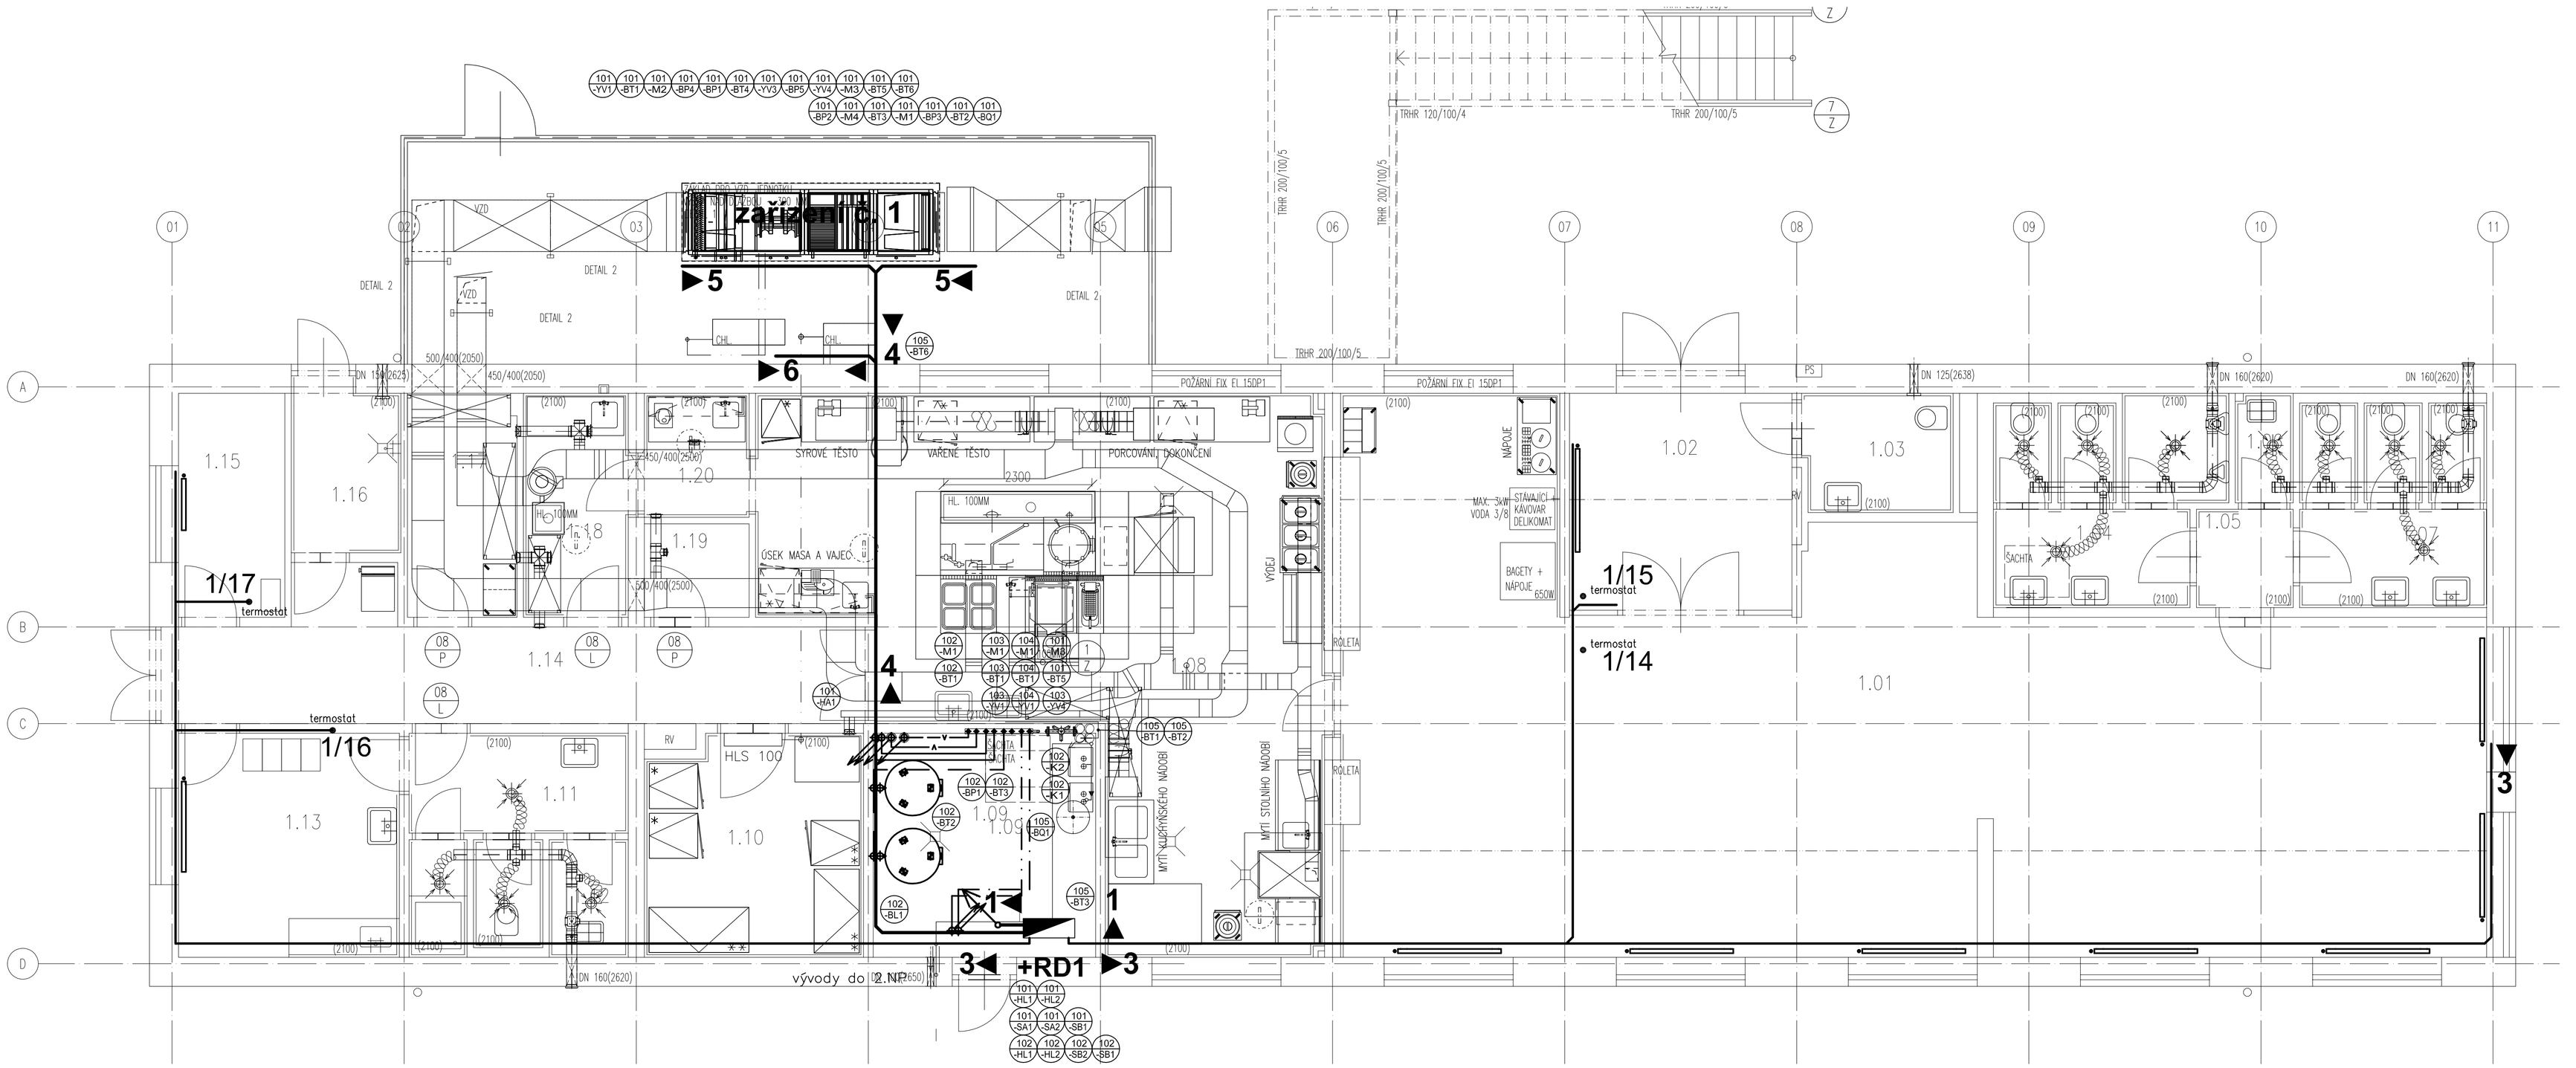

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SKL. PODL.	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	ÚPRAVA SOKLU
1.01	JÍDELNA	103,88	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ	OM. SÁDROVÁ	KERAM. SOKL
1.02	VSTUP	11,94	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ	OM. SÁDROVÁ	KERAM. SOKL
1.03	WC INVALIDÉ	4,16	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.04	WC MUŽI	10,73	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.05	CHODBA	2,29	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ	SDK.PEV.PODHLED	KERAM. SOKL
1.06	ÚKLID	1,53	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.07	WC ŽENY	9,22	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.08	KUCHYNĚ	52,82	P1.02	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED S MIN.IZOL. 40 MM	–
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,64	P1.03	PVC	OM. SÁDROVÁ	OM. SÁDROVÁ	PVC. SOKL. LIŠTA
1.10	CHLAZENÝ SKLAD	11,31	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.11	WC PERSONÁL	8,61	P1.02	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.12	ÚKLID	2,14	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.13	DENNÍ MÍSTNOST A ŠATNA	11,39	P1.03	PVC	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	OM. SÁDROVÁ	PVC. SOKL. LIŠTA
1.14	CHODBA	18,00	P1.01	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ	SDK.PEV.PODHLED	KERAM. SOKL
1.15	KANCELÁŘ VED. KUCHYNĚ	5,32	P1.03	PVC	OM. SÁDROVÁ	OM. SÁDROVÁ	PVC. SOKL. LIŠTA
1.16	SKLAD OBALY A ODPADY	4,12	P1.02	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.17	SKLAD SUCHÝ	5,65	P1.03	PVC	OM. SÁDROVÁ	SDK.PEV.PODHLED	PVC. SOKL. LIŠTA
1.18	HRUBÁ PŘÍPRAVA, SKLAD ZELENINY	5,55	P1.02	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ, KERAM. OBKLAD	SDK.PEV.PODHLED	–
1.19	SKLAD NÁPOJŮ	2,36	P1.03	PVC	OM. SÁDROVÁ	SDK.PEV.PODHLED	PVC. SOKL. LIŠTA
1.20	PŘÍPRAVA ZELENINY	2,88	P1.02	KERAM. DLAŽBA	OM. SÁDROVÁ	SDK.PEV.PODHLED S MIN.IZOL. 40 MM	–

Zapojení rozvodné krabice

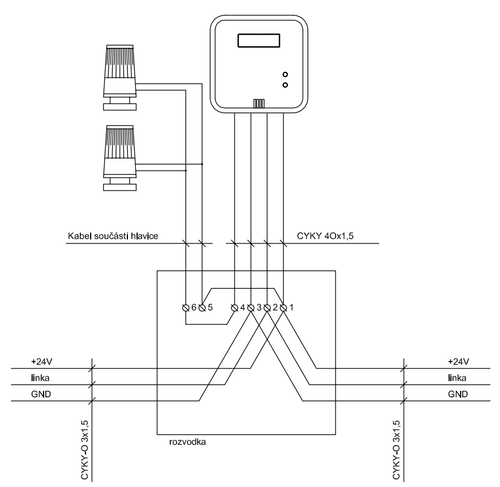

Přesné umístění prostorových teplotních čidel, a ovládacího PC bude dohodnuto při montáži se zástupcem investora.

POZNÁMKA

rozvodná soustava: 1+N+PE, 230V, 50Hz, TN–C–S
ovl. napětí: 1+N+PE, 230, 50Hz, TN–C–S
24VAC
ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41
– samočinným odpojením od zdroje
– malým napětím

0,000=207,250

Generální projektant:

PRODIN

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE
WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ2529216
IČO: 2529216

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Kontroloval:
Souček Jaromír	ing. Michal Procházka	ing. Pavel Janda
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Kladruby nad Labem	
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.		

PRODIN

Akce:
PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI
SO 01 PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

Formát	A1
Datum	07/2016
Účel	DPS
Č. zakázky	3110-16-091
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:50
Část dokumentace	D.1.4d
Č. výkresu	03

Obsah výkresu: KABELOVÁ DISPOZICE 1.NP