



AQUATIS, a. s.

Ing. Pavel Bárta  
Botanická 834/56  
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
11. 05. 2016	1085331486 / 2016	Tyller / 840 840 840	Příbram / 13. 05. 2016

**Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště Příbram k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu: VD Orlik – zabezpečení VD před účinky velkých vod.**

Investor: Povodí Vltavy, st. p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha.

Vážený zákazníku,

s vydáním územního rozhodnutí na základě předložené projektové dokumentace souhlasíme.

V prostoru umístění stavby se nenachází žádné podzemní ani nadzemní zařízení v majetku naší společnosti.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví**

S pozdravem


Miloš Tyller

technik oddělení Správy energetického majetku VN, NN  
pracoviště Příbram  
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

# VD Orlík

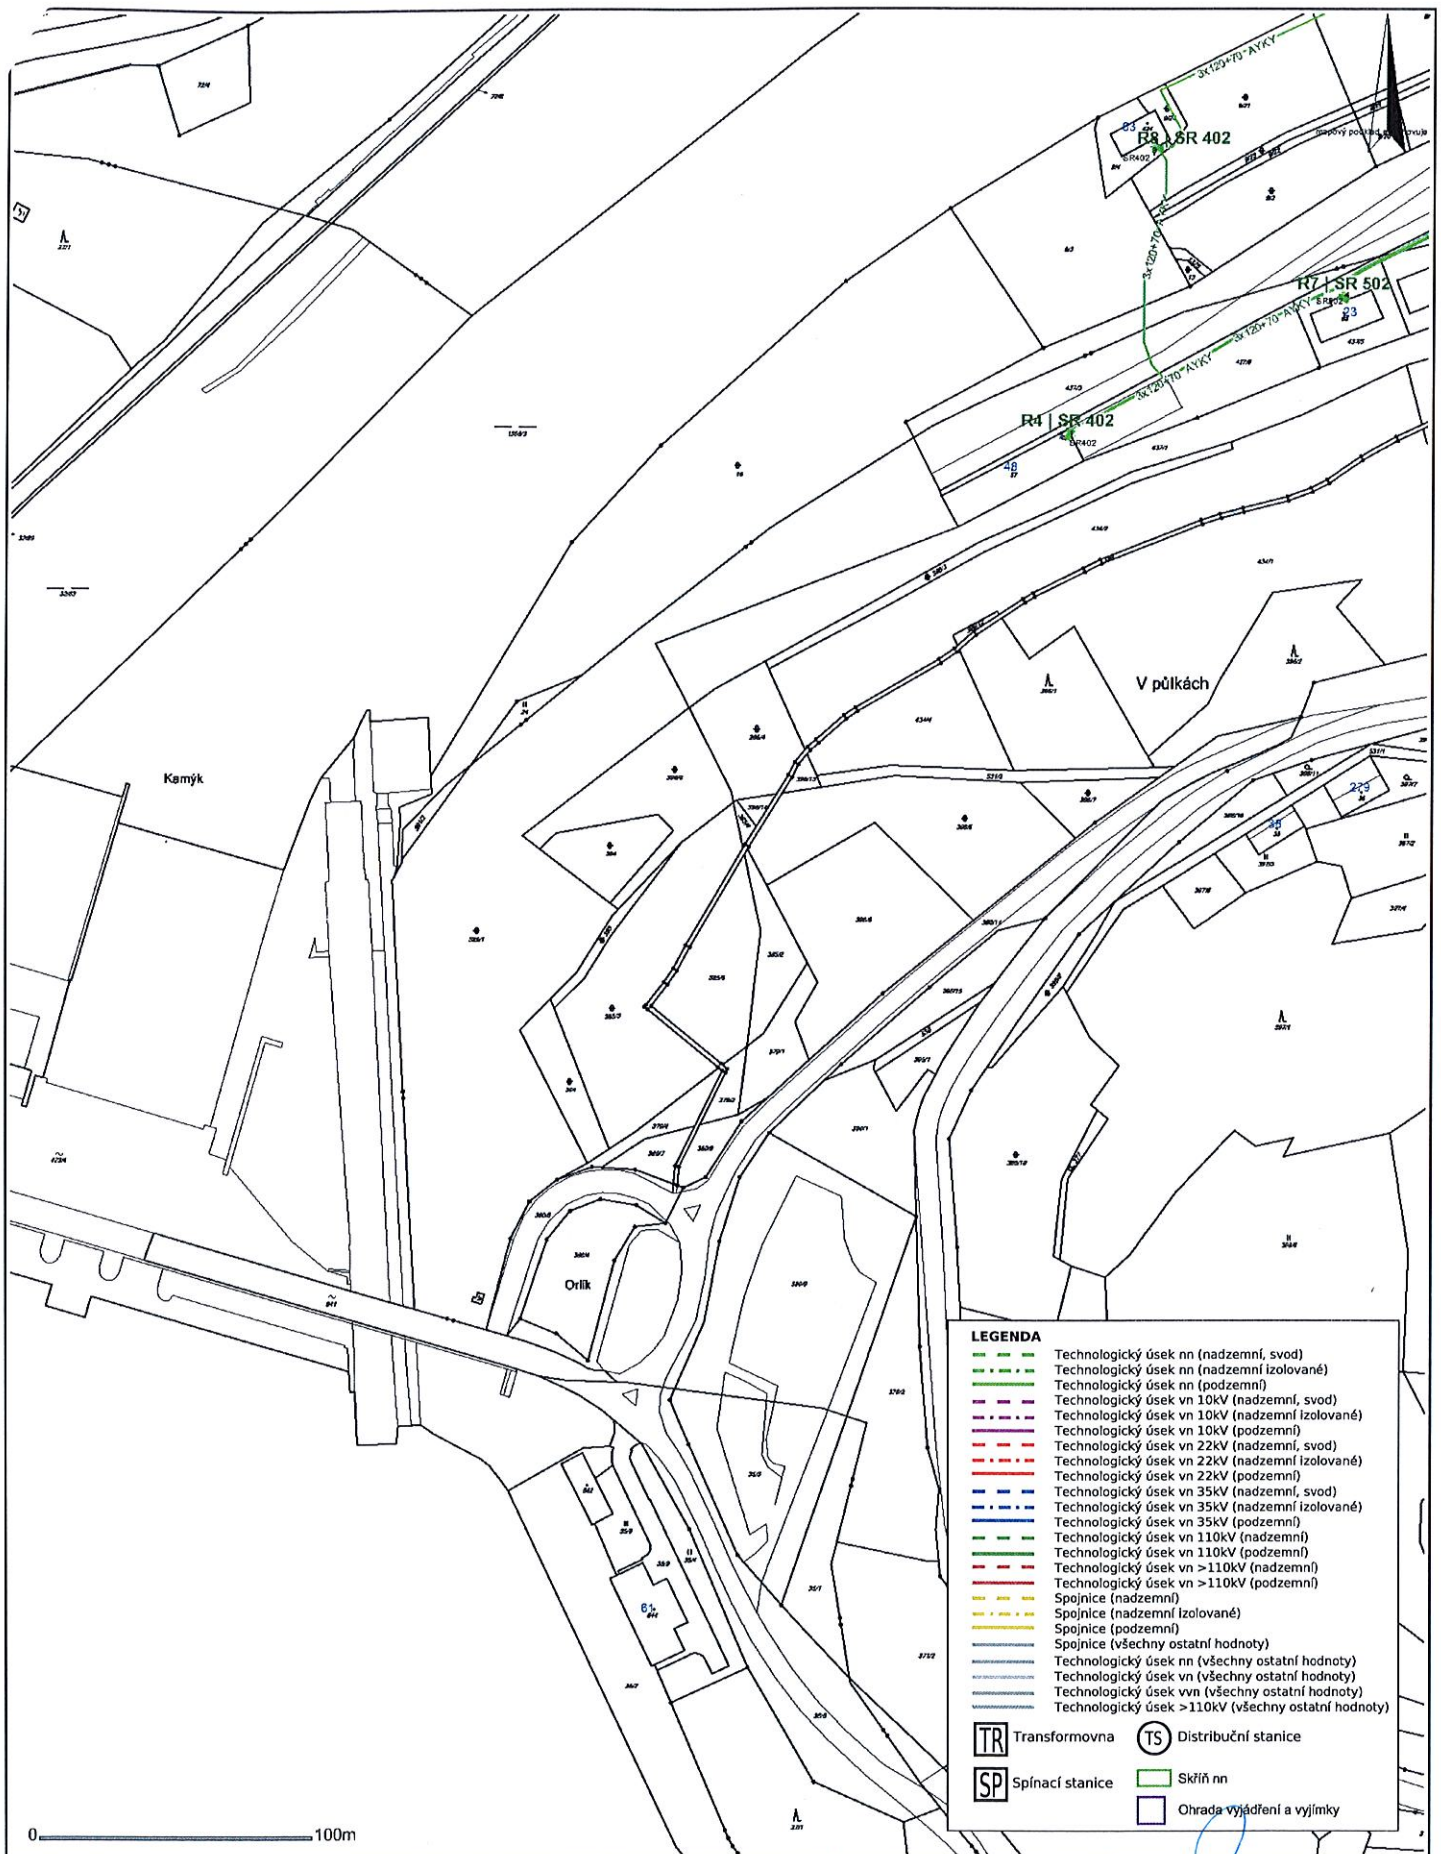

13.5.2016 8:20

TRASY VODNÍHO PODZEMNÍHO SÍTĚ V ORLÍKU