


SITUACE

M 1 : 250

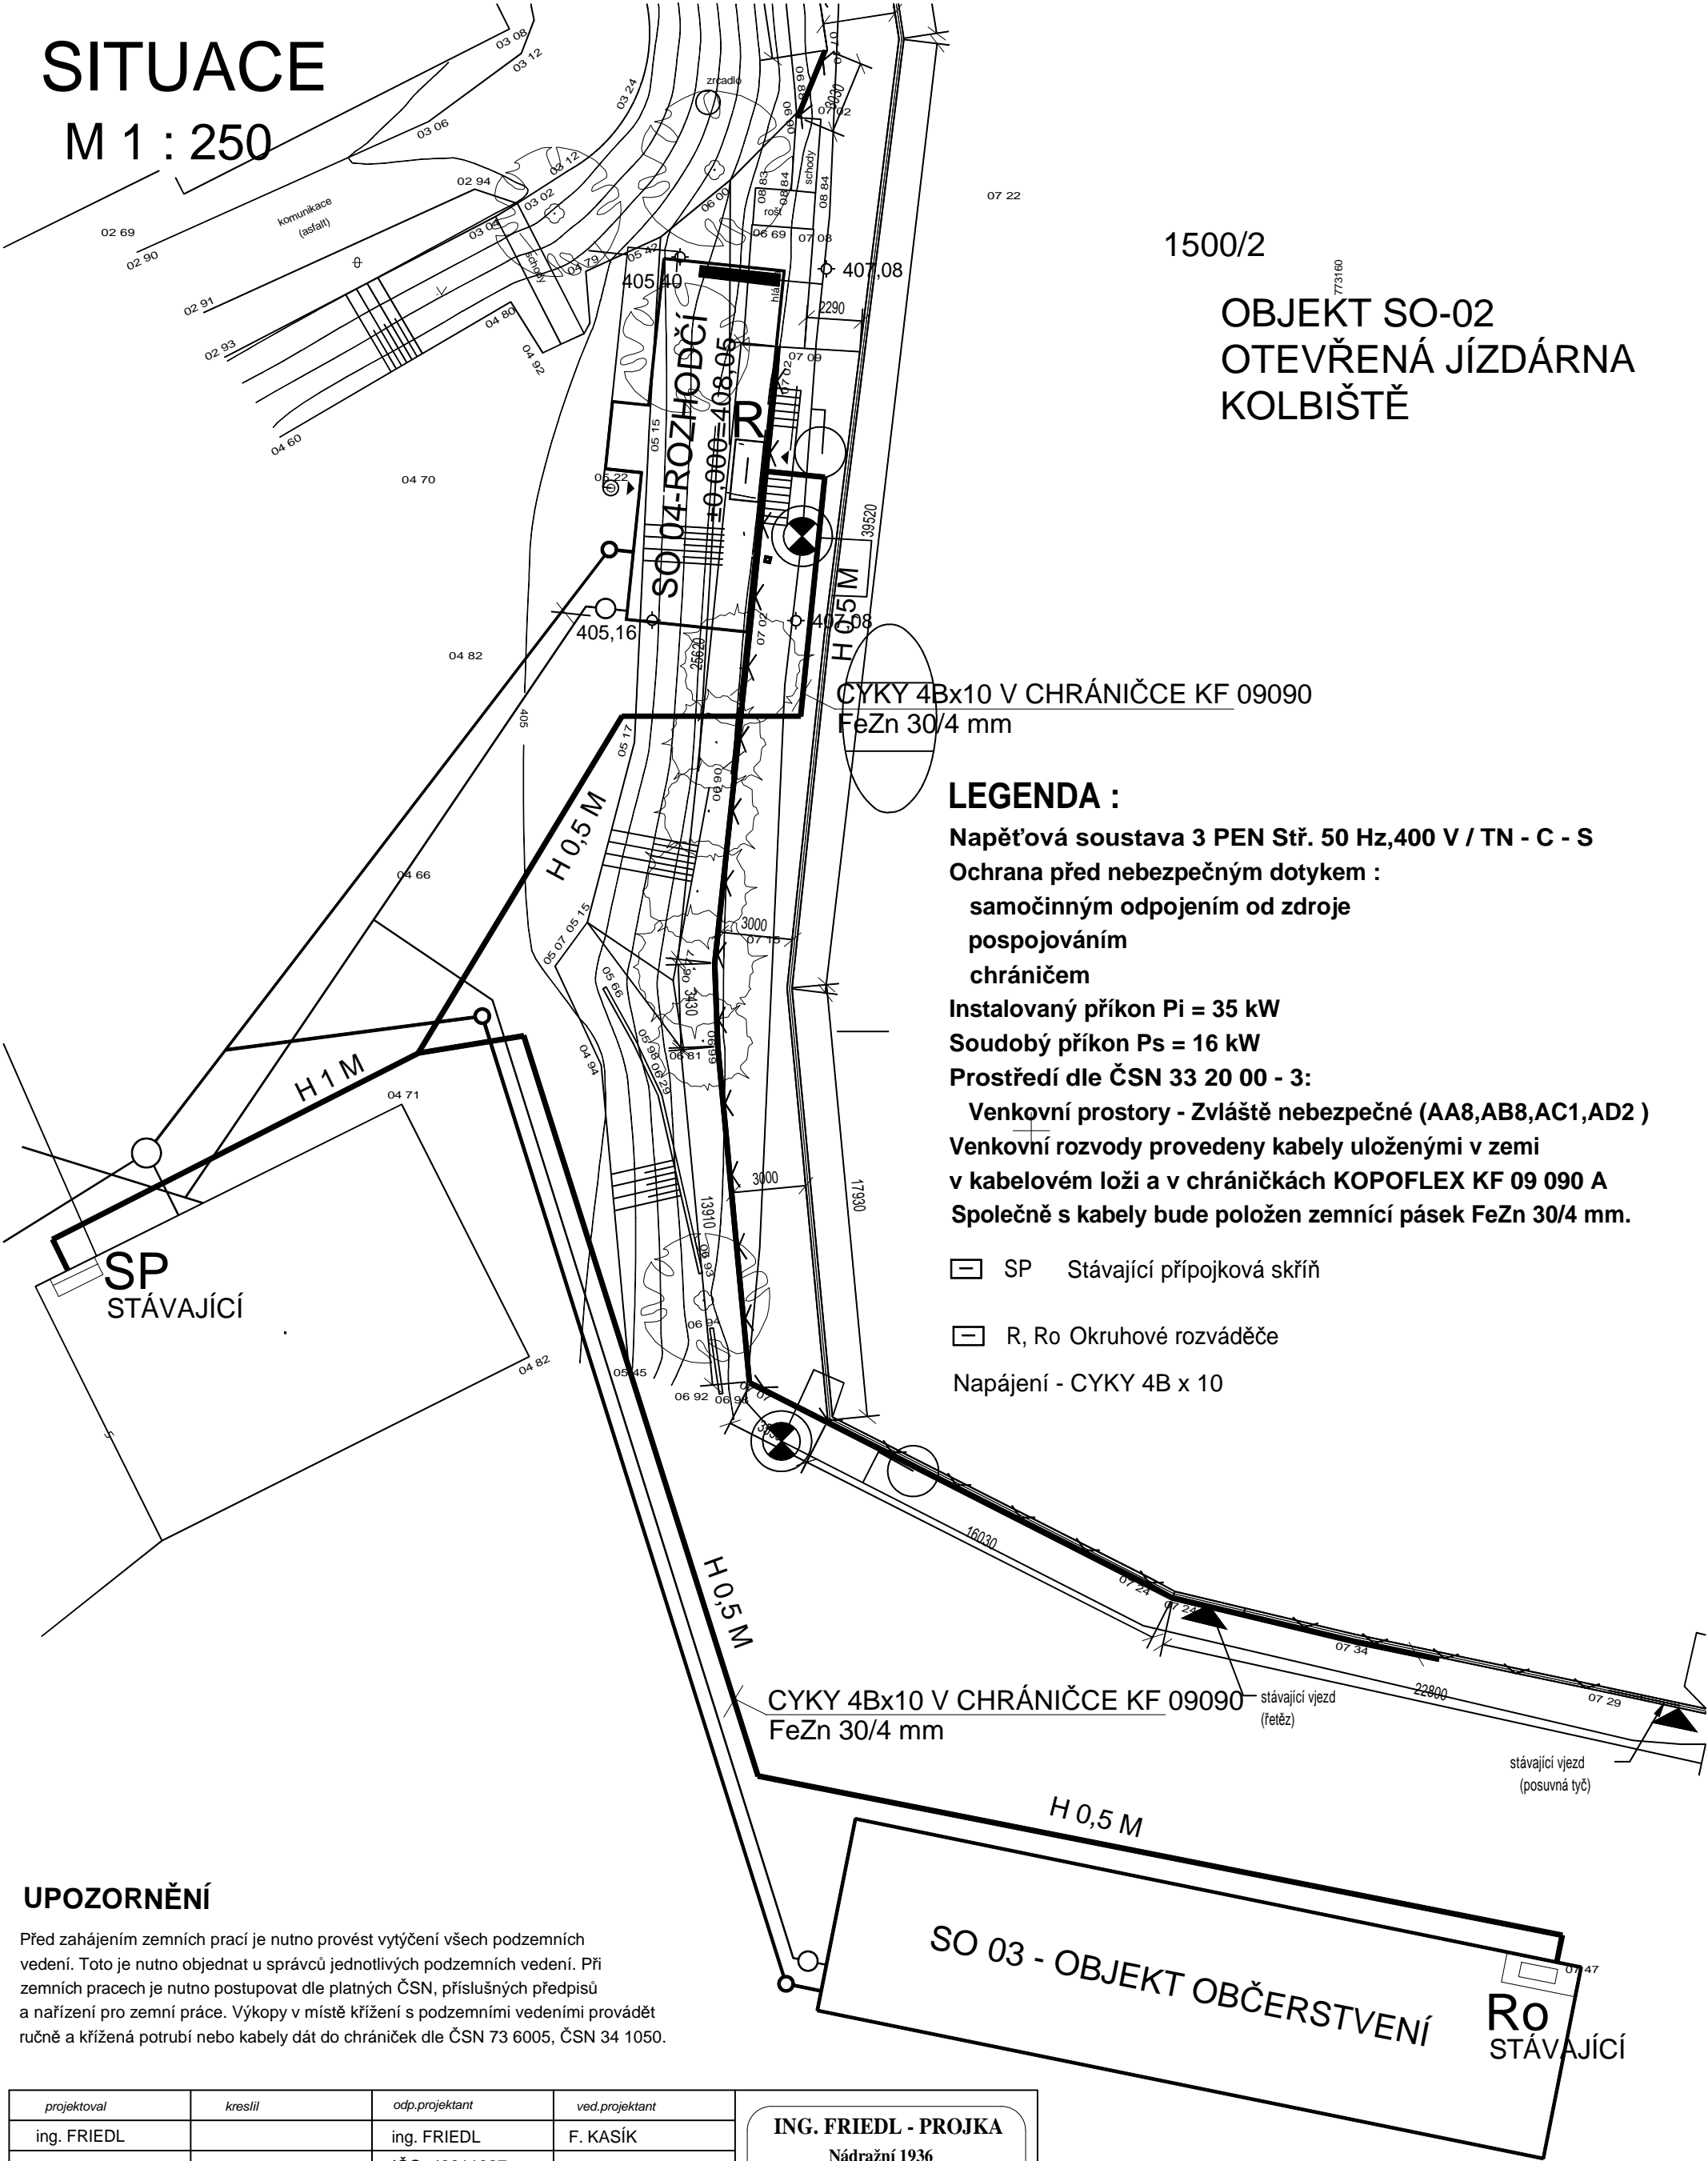

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správce jednotlivých podzemních vedení. Při zemních pracích je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chrániček dle ČSN 73 6005, ČSN 34 1050.

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	<div>ING. FRIEDL - PROJKA</div> <div>Nádražní 1936</div> <div>397 01 Písek</div> <div>tel.: 382215551</div>			
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	F. KASÍK				
		IČO: 43811027					
St.Ú.	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	PÍSEK				
investor: ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK, IČ 48204285							
REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK				datum	4/2013	form.:	2 A4
OBJEKT SO 04 - ROZHODČÍ				účel:	DPS		
ELEKTROINSTALACE				měřítko:	1 : 250		
				zak.číslo:	23-2013		
obsah výkresu				číslo výkr.:	E 1		č. paré :