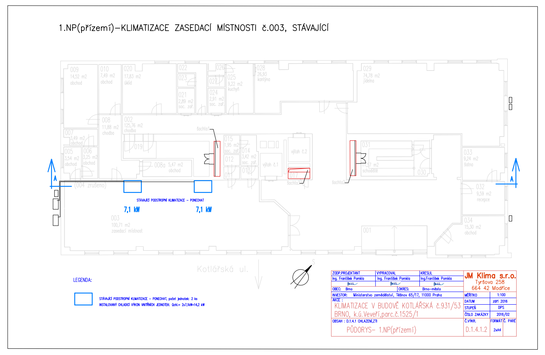
1.NP(přízemí)–KLIMATIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI č.003, STÁVAJÍCÍ
7,1 kW
7,1 kW
Kotlářská ul.
LEGENDA
chladí rozvrhn.skříňka - nástěnné, umístěné v 1.NP
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS- 1.NP(přízemí)
D.1.4.1.3

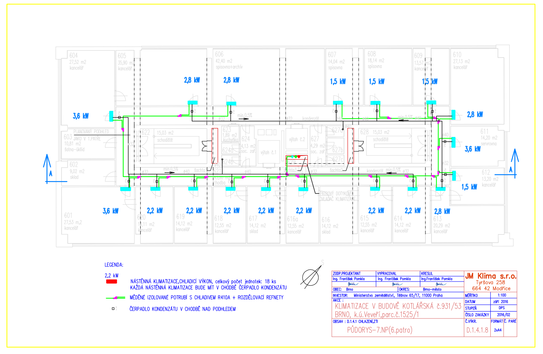
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-2.NP(1.patro)
D.1.4.1.5

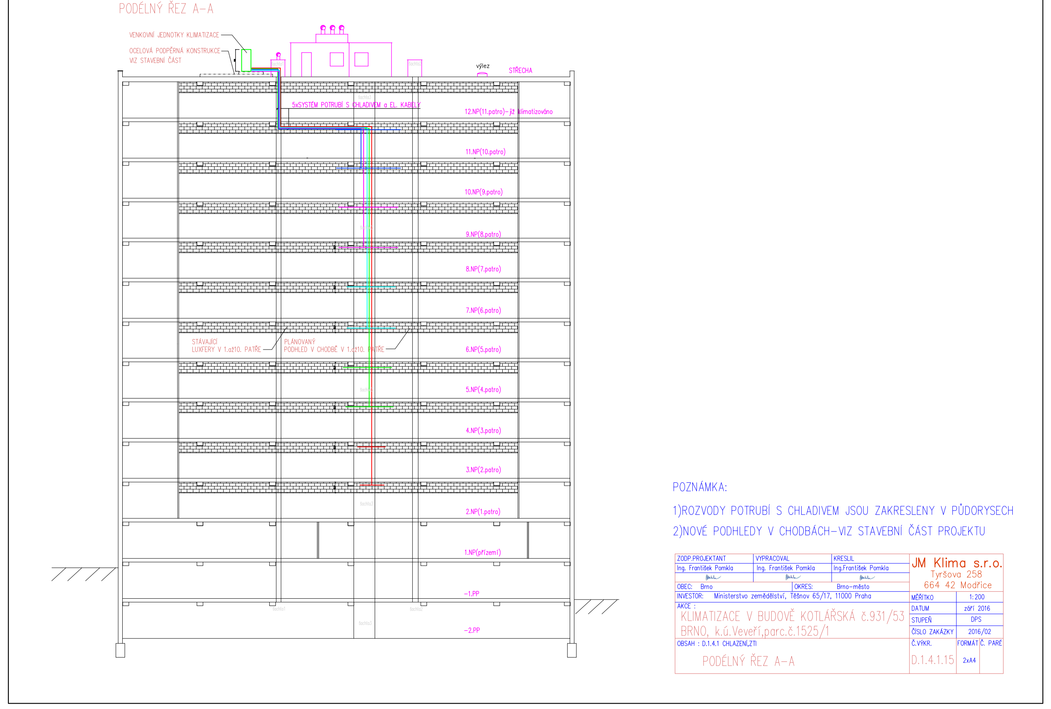
PODÉLNÝ ŘEZ A–A
VENKOVNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
ODLEHLÁ PODPĚRNÁ KONSTRUKCE
VIZ STAVEBNÍ ČÁST
VENKOVNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
VÝTAH
STŘECHA
ROZVODY POTRUBÍ S CHLADIVEM viz 1.PODLAŽÍ
12.NP(11.patro)+ 2P (ateliér/podkr)
11.NP(10.patro)
10.NP(9.patro)
9.NP(8.patro)
8.NP(7.patro)
7.NP(6.patro)
6.NP(5.patro)
5.NP(4.patro)
4.NP(3.patro)
3.NP(2.patro)
2.NP(1.patro)
1.NP(přízem.)
-1.ZPP
-2.ZPP
SCHODIŠTĚ
VSTUP DO OBJEKTU
ROZVODY V CHODBĚ V 1.PATRE
POZNÁMKA:
1)ROZVODY POTRUBÍ S CHLADIVEM JSOU ZAKRESLENY V PŮDORYSECH
2)NOVÉ PODHLEDY V CHODBÁCH–VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU
ZODP.PROJEKTANT
Ing. František Pomiko
VYPRACOVAL
Ing.František Pomiko
KRESLIL
Ing.František Pomiko
OBEC Brno
OKRES Brno-město
KATASTR Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 11000 Praha
AKCE
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
OBSAH D.1.4.1 CHLADIVO,ZTI
PODÉLNÝ ŘEZ A–A
JM Klima s.r.o.
Tyršova 258
664 42 Modřice
MĚŘÍTKO 1:200
DATUM ZÁŘÍ 2016
ČÍSLO SPU
ČÍSLO ZAKÁZKY 2016/02
ČÍSLO FORMÁT/Č. PARE
D.1.4.1.13 2x44

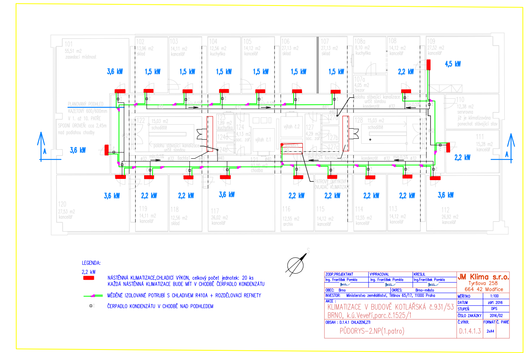
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
4,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-3.NP(2.patro)
D.1.4.1.7

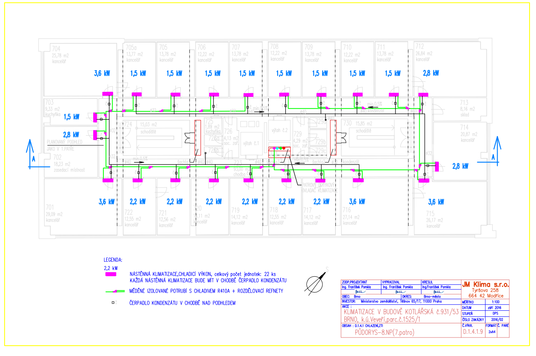
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
2,8 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-2.NP(1.patro)
D.1.4.1.6

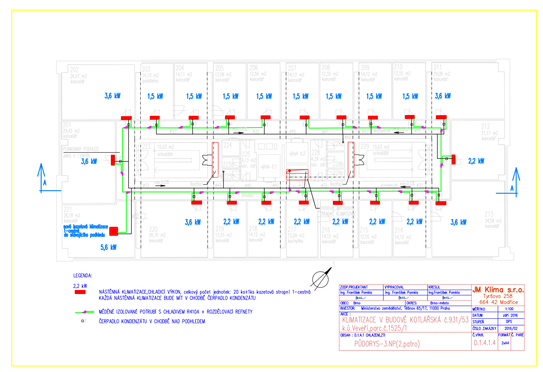
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-4.NP(3.patro)
D.1.4.1.8

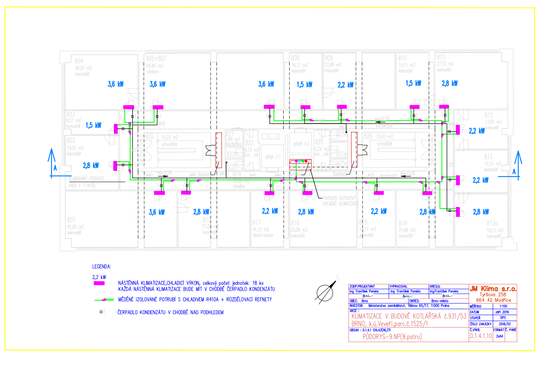
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-5.NP(4.patro)
D.1.4.1.9

KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
ROZVODY-NÁKLADŮ
D.1.4.1.10

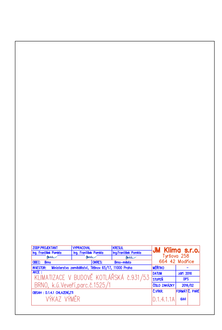
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.1.11

KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
SCHÉMATA
D.1.4.1.12

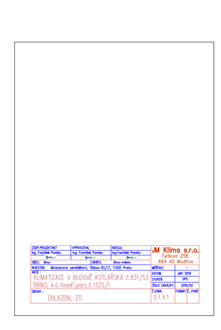
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
CHLADIVO ZTI
D.1.4.1

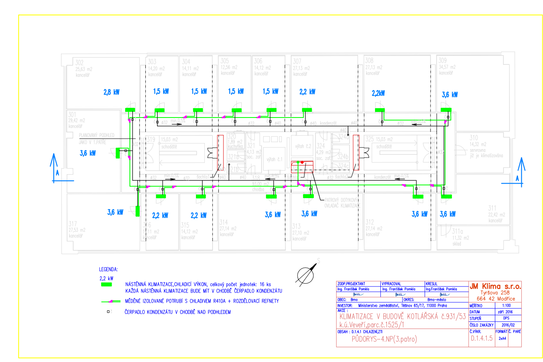
2,2 kW
1,5 kW
3,6 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-1.NP(přízemí)
D.1.4.1.4

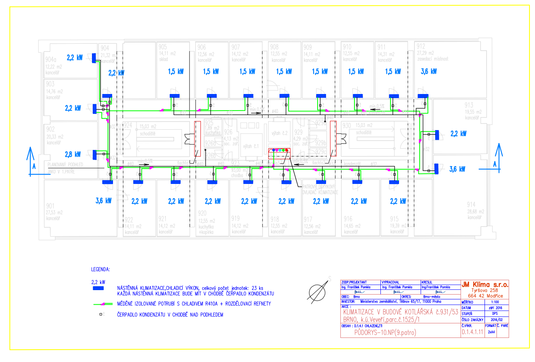
2,2 kW
1,5 kW
3,6 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-11.NP(10.patro)
D.1.4.1.17

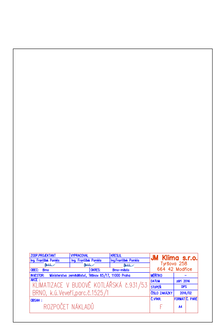
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
ROZVODY-NÁKLADŮ
D.1.4.1.10

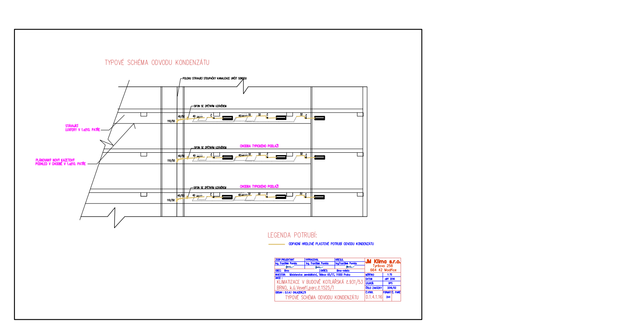
TYPOVÉ SCHÉMA ODVODU KONDENZÁTU
LEGENDA POTRUBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
TYPOVÉ SCHÉMA ODVODU KONDENZÁTU
D.1.4.1.18

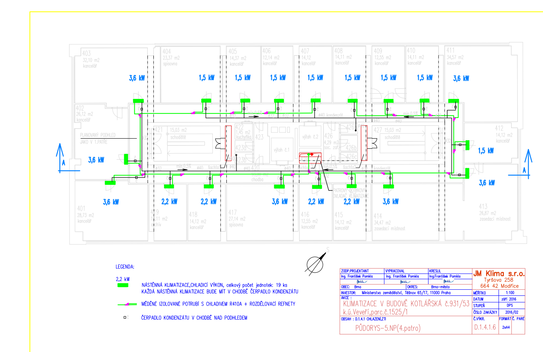
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-4.NP(3.patro)
D.1.4.1.8

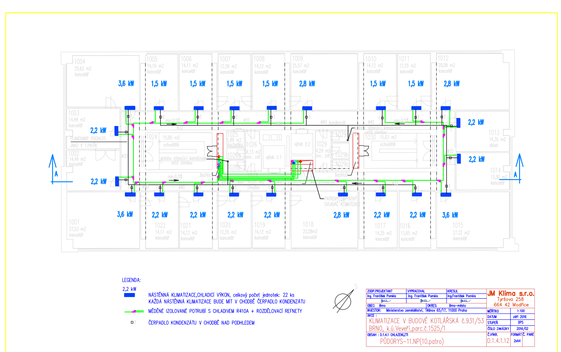
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
2,8 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-5.NP(4.patro)
D.1.4.1.9

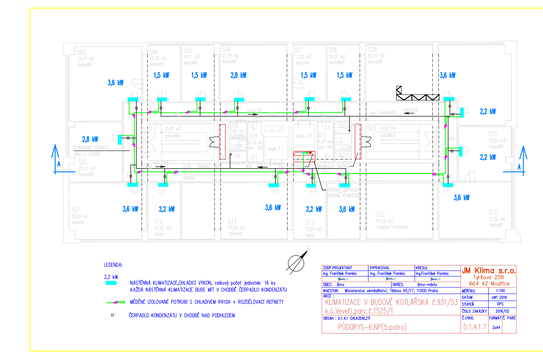
3,6 kW
2,2 kW
1,5 kW
LEGENDA
12 kW
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
MOŽNÉ ODLOŽENÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM MIMO + KODENZAČNÍ POTRUBÍ
ODPADLÍ KONDENZÁTU V ZIMNÉ NEBO PŘECHODOVÉ OBDOBÍ
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-6.NP(5.patro)
D.1.4.1.11

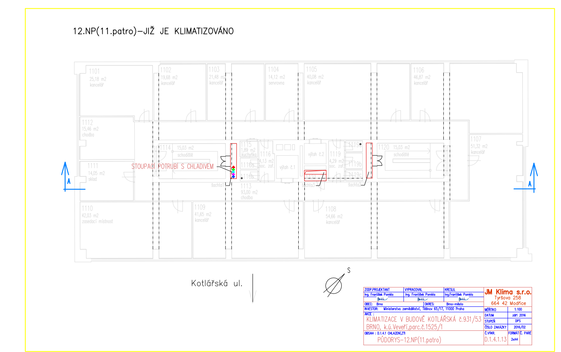
12.NP(11.patro)–JIŽ JE KLIMATIZOVÁNO
STOUPAČKA POTRUBÍ S CHLADIVEM
Kotlářská ul.
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
PŮDORYS-12.NP(11.patro)
D.1.4.1.12

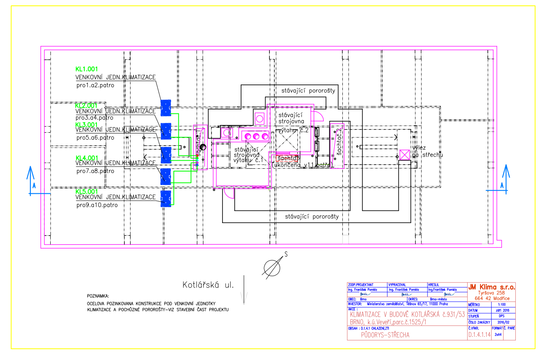
KL1.001
VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
pro1.až2.patro
KL2.001
VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
pro3.až4.patro
KL3.001
VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
pro5.až6.patro
KL4.001
VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
pro7.až8.patro
KL5.001
VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
pro9.až10.patro
stávající parapety
stávající parapety
stávající parapety
Kotlářská ul.
POZNÁMKA:
ODLEHLÁ PODPĚRNÁ KONSTRUKCE PRO VENKOVNÉ JEDNOTKY
KLIMATIZACE IS PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU
KLIMATIZACE V BUDOVĚ KOTLÁŘSKÁ č.931/53
BRNO, k.ú.Veveří,parc.č.1525/1
SCHÉMATA
D.1.4.1.12