


DETAIL SVODŮ č. 1 a 2

Podpěry upřesnit s dodavatelem konstrukcí :  
- stavební konstrukce  
- zatížení  
- atiky  
- střešní krytiny

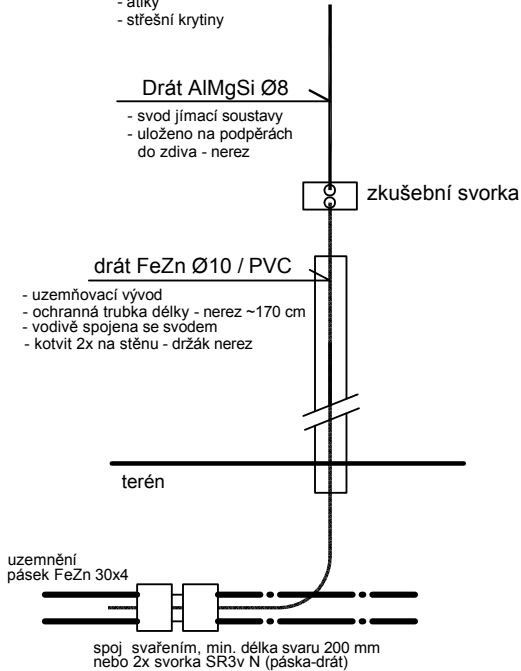

POZNÁMKY

- JE NAVRŽENA HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNÁ JÍMACÍ
- JÍMACÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA Z DRÁTU AIMgSi Ø8 mm.
- JÍMACÍ VEDENÍ SE UZEMNÍ NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ, KTERÉ SE DOPLNÍ STROJENÝM OBVODOVÝM ZEMNÍČEM (ZEMNÍČ TYPU "B")
- JÍMACÍ TYČ JR 2.0 PŘÍPEVNIT IZOLAČNÍMI TYČEMI KE KOMINU
- NA VĚŽI SE STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ TYČ VYMĚNÍ ZA TYČ DÉLKY 3 METRY, KTERÁ KTERÁ SE K ANTÉNNÍMU STOŽÁRU PŘÍPEVNÍ TŘEMI IZOLAČNÍMI TYČEMI.
- DÉLKA TYČÍ A JEJÍ UMÍSTĚNÍ BUDE PŘI REALIZACI UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY KOMÍNA A ANTÉNNÍHO STOŽÁRU TAK, ABY CHRÁNĚNÁ ZAŘÍZENÍ BYLA V OCHRANNÉM PROSTORU TYČE
- JÍMACÍ VEDENÍ ULOŽENO NA STŘEŠE NA PODPĚRÁCH
- ULOŽENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ RESP. PODPĚRY JÍMACÍHO VEDENÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI S DODAVATELEM KRYTINY
- SVORKY, PODPĚRY A DRŽÁKY NAVRŽENY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ
- VŠECHNY KOVOVÉ HMOTY (VIZ SOUBOR ČSN EN 62305-1-5) PŘIPOJIT NA JÍMACÍ VEDENÍ
- HROMOSVOD UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KROVU, STŘECHY A POUŽITÉ KRYTINY
- PRO ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT OBDOBNE MATERIÁLY PŘI DODRŽENÍ POŽADOVANÉ FUNKCE TAK, ABY ODPOVÍDAL SOUBORU ČSN EN 62305-1-4 ed.2

LEGENDA HROMOSVODU

- JR 15 ○ JÍMACÍ TYČ NA HŘEBENÁČE AIMgSi, l = 1000 mm, Ø18 mm
- JR 2.0 ○ JÍMACÍ TYČ AIMgSi, l = 2000 mm, Ø18 mm  
2x IZOLAČNÍ TYČ l = 680 mm  
2x DRŽÁK ODDÁLENÉHO HROMOSVODU NA ZED  
PŘIPOJOVACÍ SVORKA
- OCHRANNÁ TRUBKA OT - NEREZ - VČ. DRŽÁKŮ  
ZKUŠEBNÍ SVORKA - NEREZ
- SR2 ☒ 2x SVORKA PÁSEK - PÁSEK - NEREZ
- SR3 ☒ 2x SVORKA PÁSEK - DRÁT - NEREZ
- SU ○ SVORKA UNIVERZÁLNÍ - NEREZ
- SP ○ SVORKA PŘIPOJOVACÍ - NEREZ
- SO ○ SVORKA OKAPOVÁ - NEREZ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Zdeněk Böhm, Nechvílova 1855, 148 00 Praha 4 tel.: 723 107 477, e-mail: zdbohm@volny.cz	
AKCE: <b>VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP</b>	
NÁZEV VÝKRESU: <b>O1 - DŮM HRÁZNÉHO - HROMOSVOD</b>	
STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: O1.D6 - Silnoproudá elektroinstalace
FORMÁT: 6x A4	MÉRÍTKO: 1:50
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: O1.D6.16
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111	