


Schéma č. 1

**Zapojení třífázového jednotarifního elektroměru - soustava TN-C**

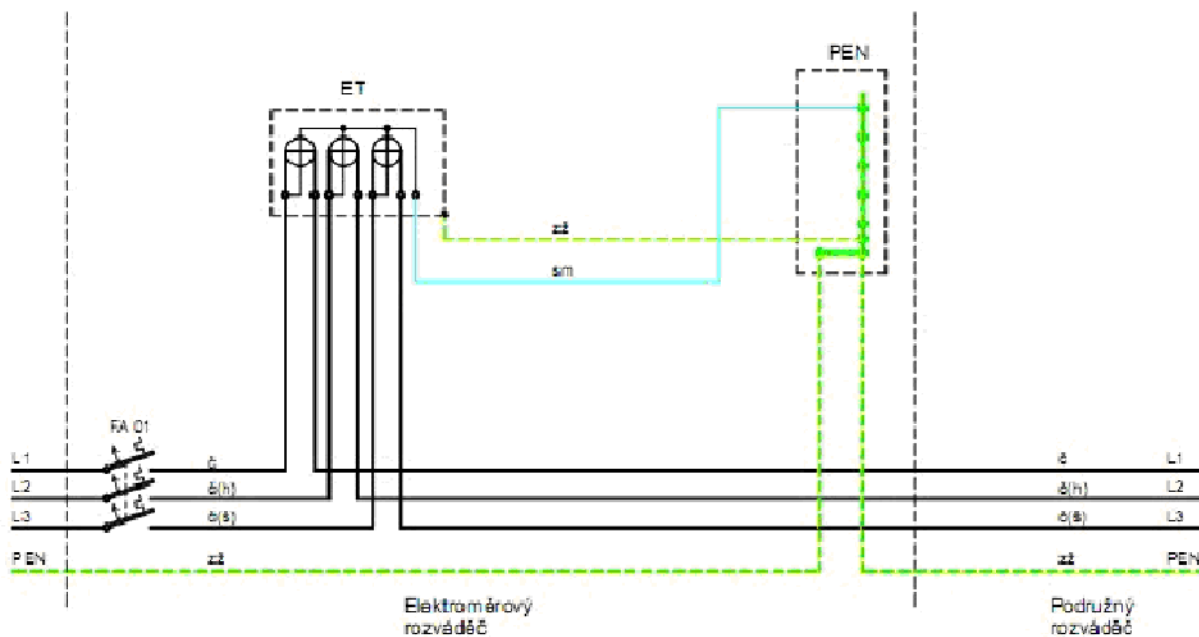

Legenda:

Napěťová soustava 230/400V AC 50Hz  
Ochrana PND: Automatickým odpojením od zdroje  
doplněná proudovými chrániči a pospojováním

**IO 03 PŘÍPOJKA NN**

Proj.:		Vyprac.: P.Vondrášek,DiS.		<div>VONDRÁŠEK</div> <div>Projektování elektrických zařízení</div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>		
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5						
Kraj :	Jihočeský	Obec: České Budějovice				
Akce:	Areál jezu České Vrbné odkanalizování provozního objektu			Stupeň : dokumentace pro provádění stavby		
Obsah:	SCHEMA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE			Č.zakázky : 2017-10	Vyhotov.:	Číslo výkru  <b>D.3.7</b>
				Datum : 01/2018		
				Měřítko :		