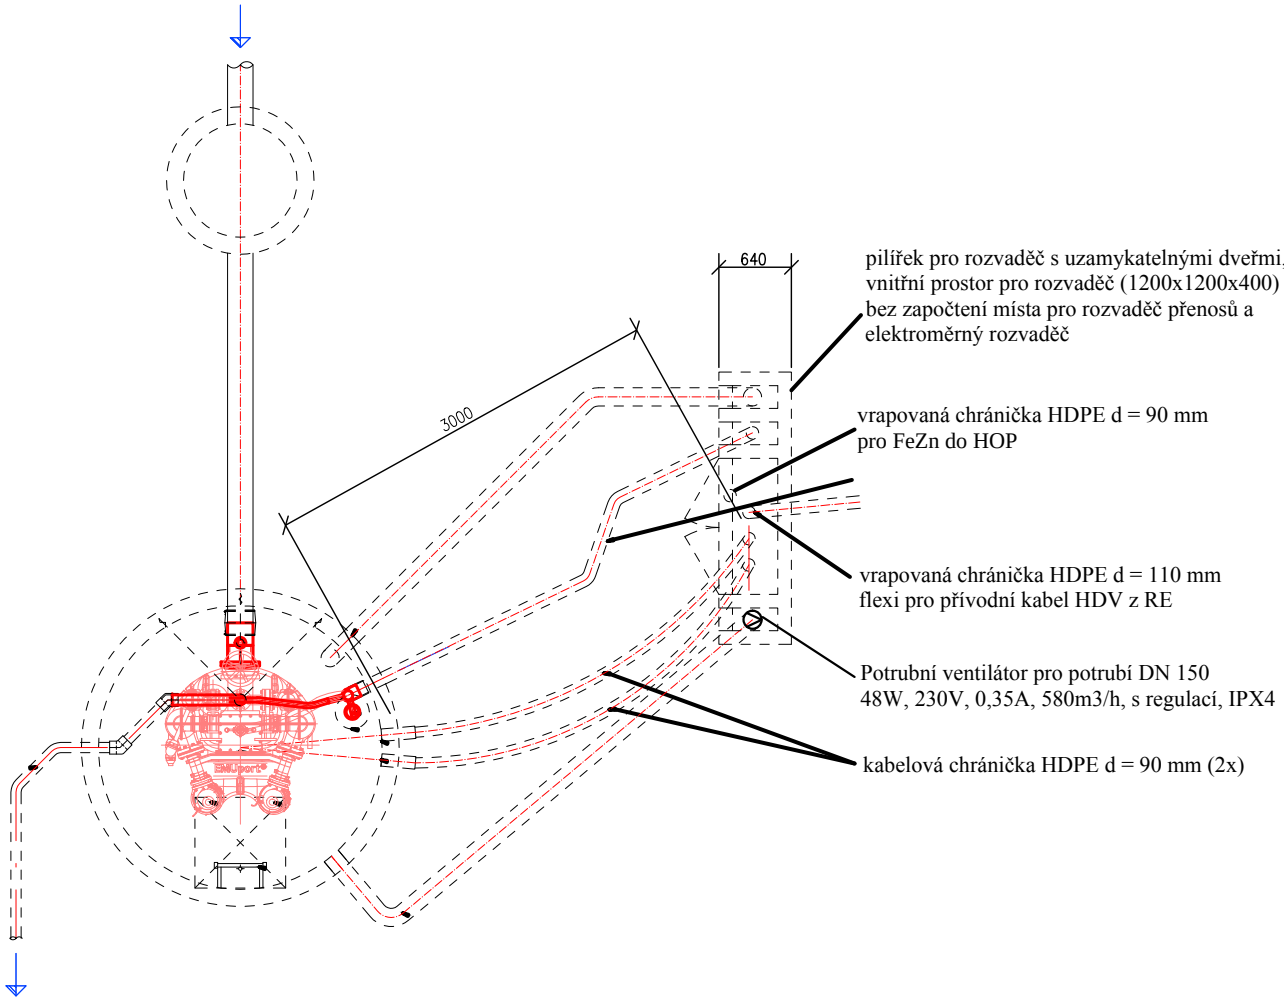

POZN.:
DODÁVKOU ELEKTRO JSOU POUZE CHRÁNIČKY PRO KABELOVÁ VEDENÍ, NE PRO OSVĚTRÁNÍ ŠACHET.

Napěťová soustava 230/400V AC 50Hz
Ochrana PND: Automatickým odpojením od zdroje doplněná proudovými chrániči a pospojováním

IO 03 PŘÍPOJKA NN

Proj.:	Vyprac.: P.Vondrášek,DiS.	VONDRÁŠEK Projektování elektrických zařízení	
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5			
Kraj : Jihočeský	Obec: České Budějovice		
Akce: Areál jezu České Vrbné odkanalizování provozního objektu		Stupeň : dokumentace pro provádění stavby	
		Č.zakázky : 2017-10	Vyhotov.: Číslo výkr.
		Datum : 01/2018	D.3.4.
Obsah: PŮDORYS ŠACHTY A PILÍŘKU		Měřítko :	