



Název akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA STŘEDISKA POVODÍ OHŘE TEPLICE		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Název PS: Měření a regulace		
Stavební objekt: PLYNOVÁ KOTELNA		
Zodpovědný projektant: Růžička Martin	Vypracoval: Růžička Martin	
Název přílohy: Výkresy zapojení rozvaděče - RA1		Číslo přílohy: 006



ŠTÍTKY PRO ROZVADĚČ

- HLAVNÍ VYPÍNAČ
- ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
- HAVARUNÍ TLAČÍTKO
- SUMÁRNÍ PORUCHA KOTELNY
- KOTELNA – VYP/ZAP
- KVITACE PORUCHY
- HUP KOTELNA – ZAV/AUT
- ODSTAVENÍ HOUKAČKY
- RESET ÚSTŘEDNÝ PLYNU
- VÝSKYT PLYNU 1*
- VÝSKYT PLYNU 2*
- CHOD
- VENTILÁTOR KOTELNY M01 – (R/0/A)
- ČERPADLO M21–TV OBJ.1 – (R/0/A)
- ČERPADLO M22–TV OBJ.2 – (R/0/A)
- ČERPADLO M23–TV OBJ.3 – (R/0/A)
- ČERPADLO M24–TV VZT – (R/0/A)
- ČERPADLO M51–NABÍJENÍ TUV – (R/0/A)
- ČERPADLO M52–CIRKULACE TUV – (R/0/A)


POZNÁMKA
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM, HLOUBKA SKŘÍŇĚ 400 mm
ROZMĚRY SKŘÍŇĚ: 2000 x 800 x 400 mm (VxŠxH)
VÝŠKA ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABŮ JE 80 mm




Akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA
LABORATOŘE POVODÍ OHŘE–TEPLICE
Odběratel: DRAKISA


Název: Vnitřní zapojení rozváděče


Datum: 02/2018
Projektant: Rozvaděč:
Růžička RA1
Soubor: Strana: 1

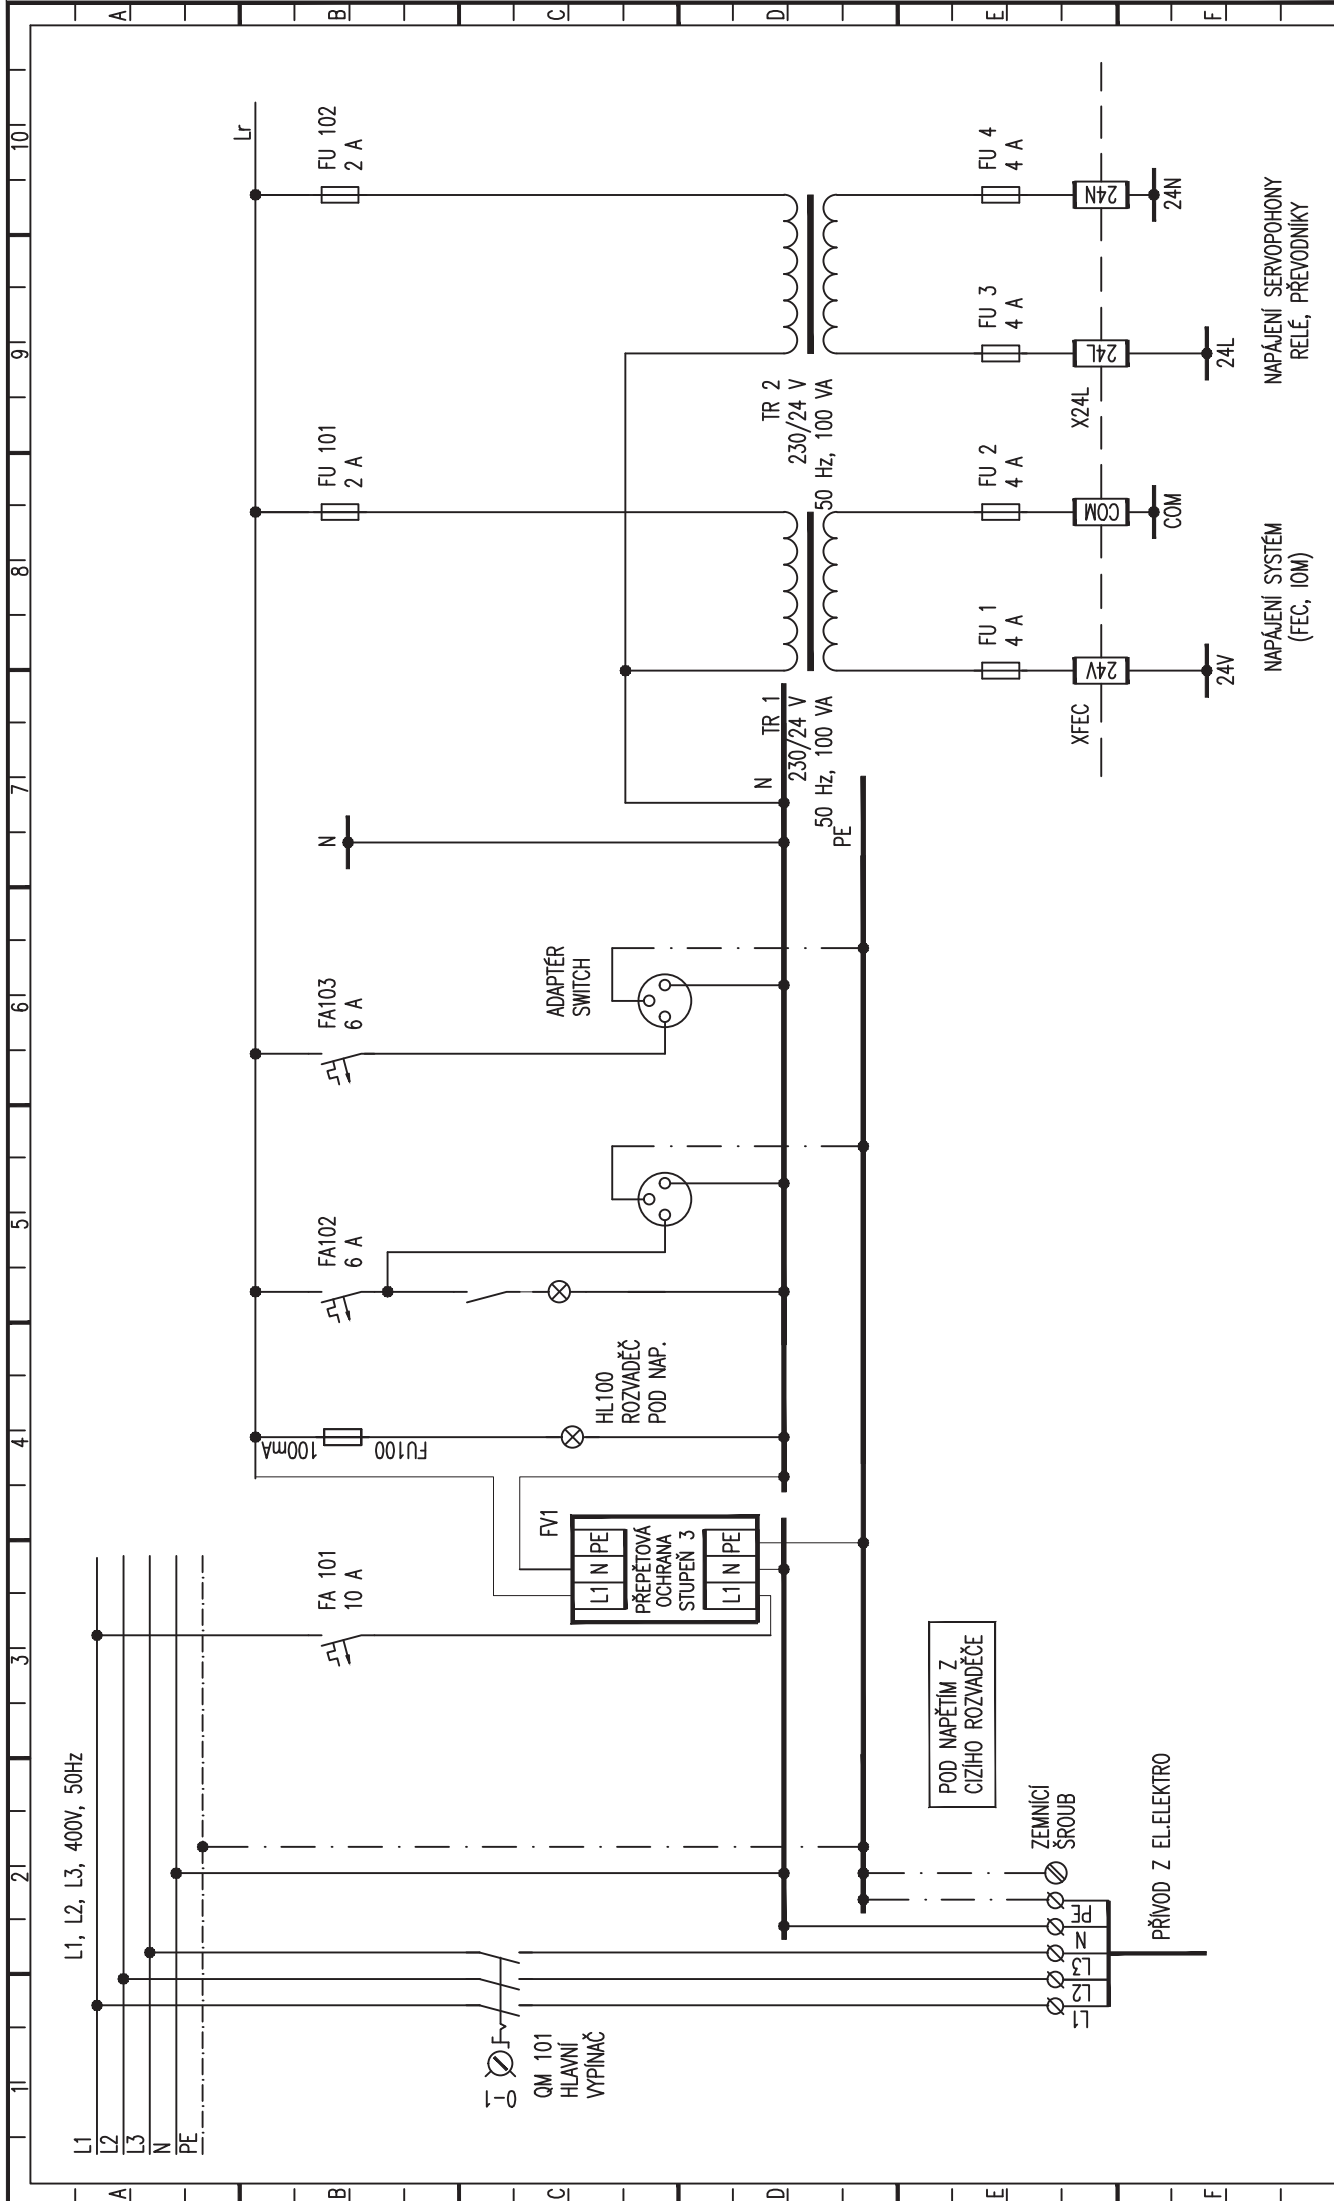






	Akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA LABORATOŘE PŮVODÍ OHŘE – TEPLICE		Název: Vnitřní zapojení rozváděče	Datum: 02/2018	Změna:	Soubor:
	Odběratel: DRAKISA					
			Projektant: Růžicka	Rozvaděč: RA1	Strana: 3	





	Akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA		Název: Vnitřní zapojení rozváděče		Datum: 02/2018		Změna:		Soubor:	
	LABORATOŘE PŮVODÍ OHŘE-TEPLICE				Projektant: Růžička		Rozváděč: RA1		Strana:	
	Odběratel: DRAKISA								4	




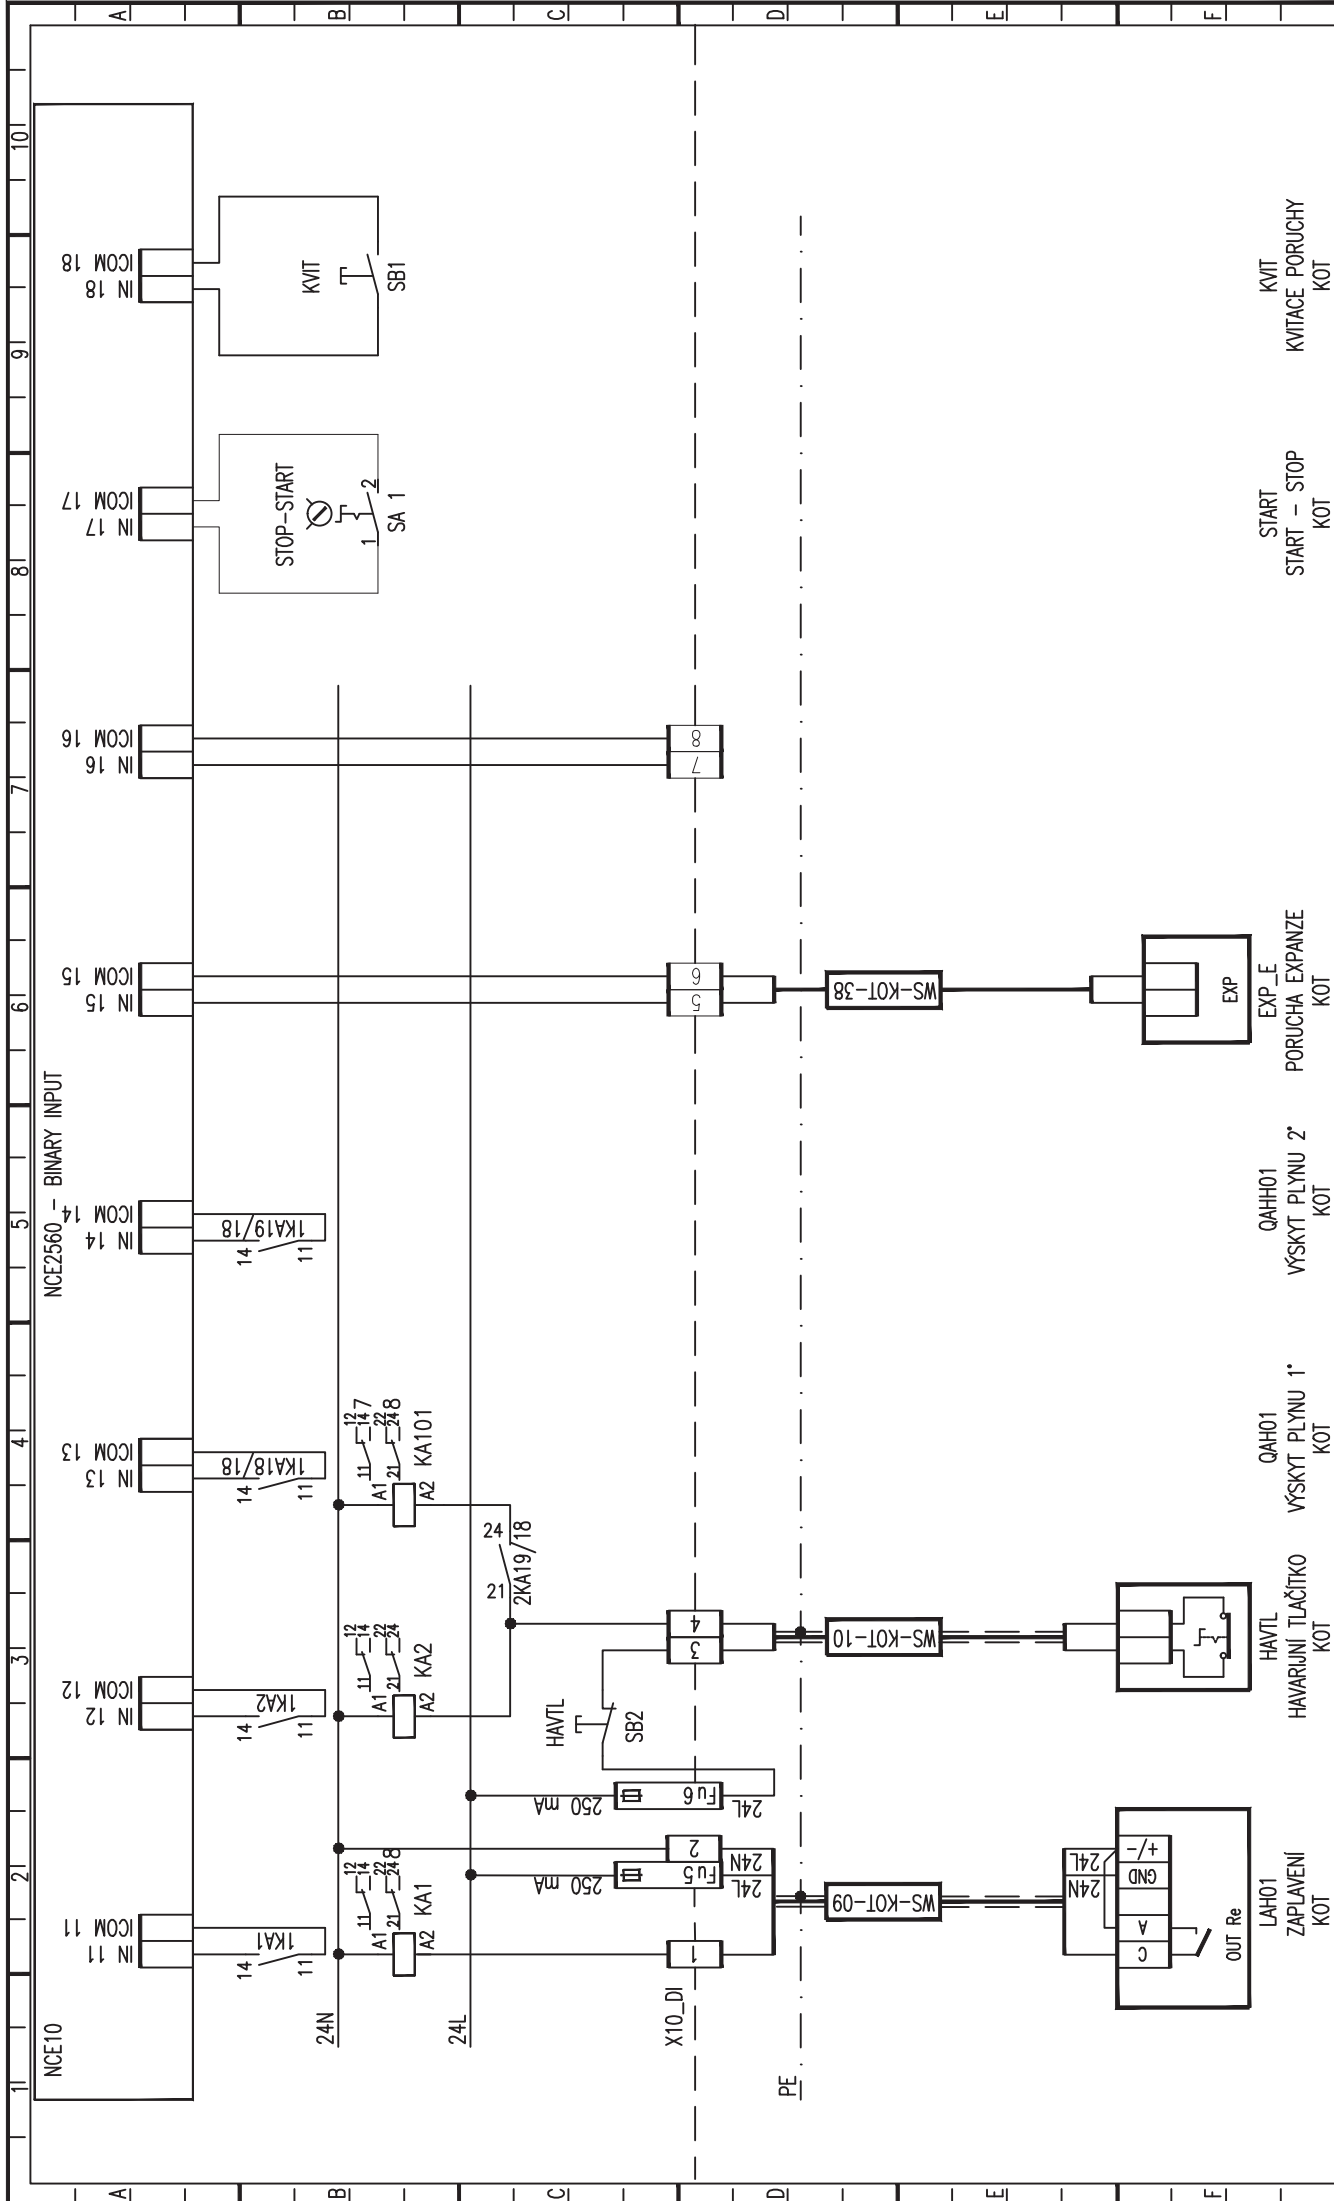

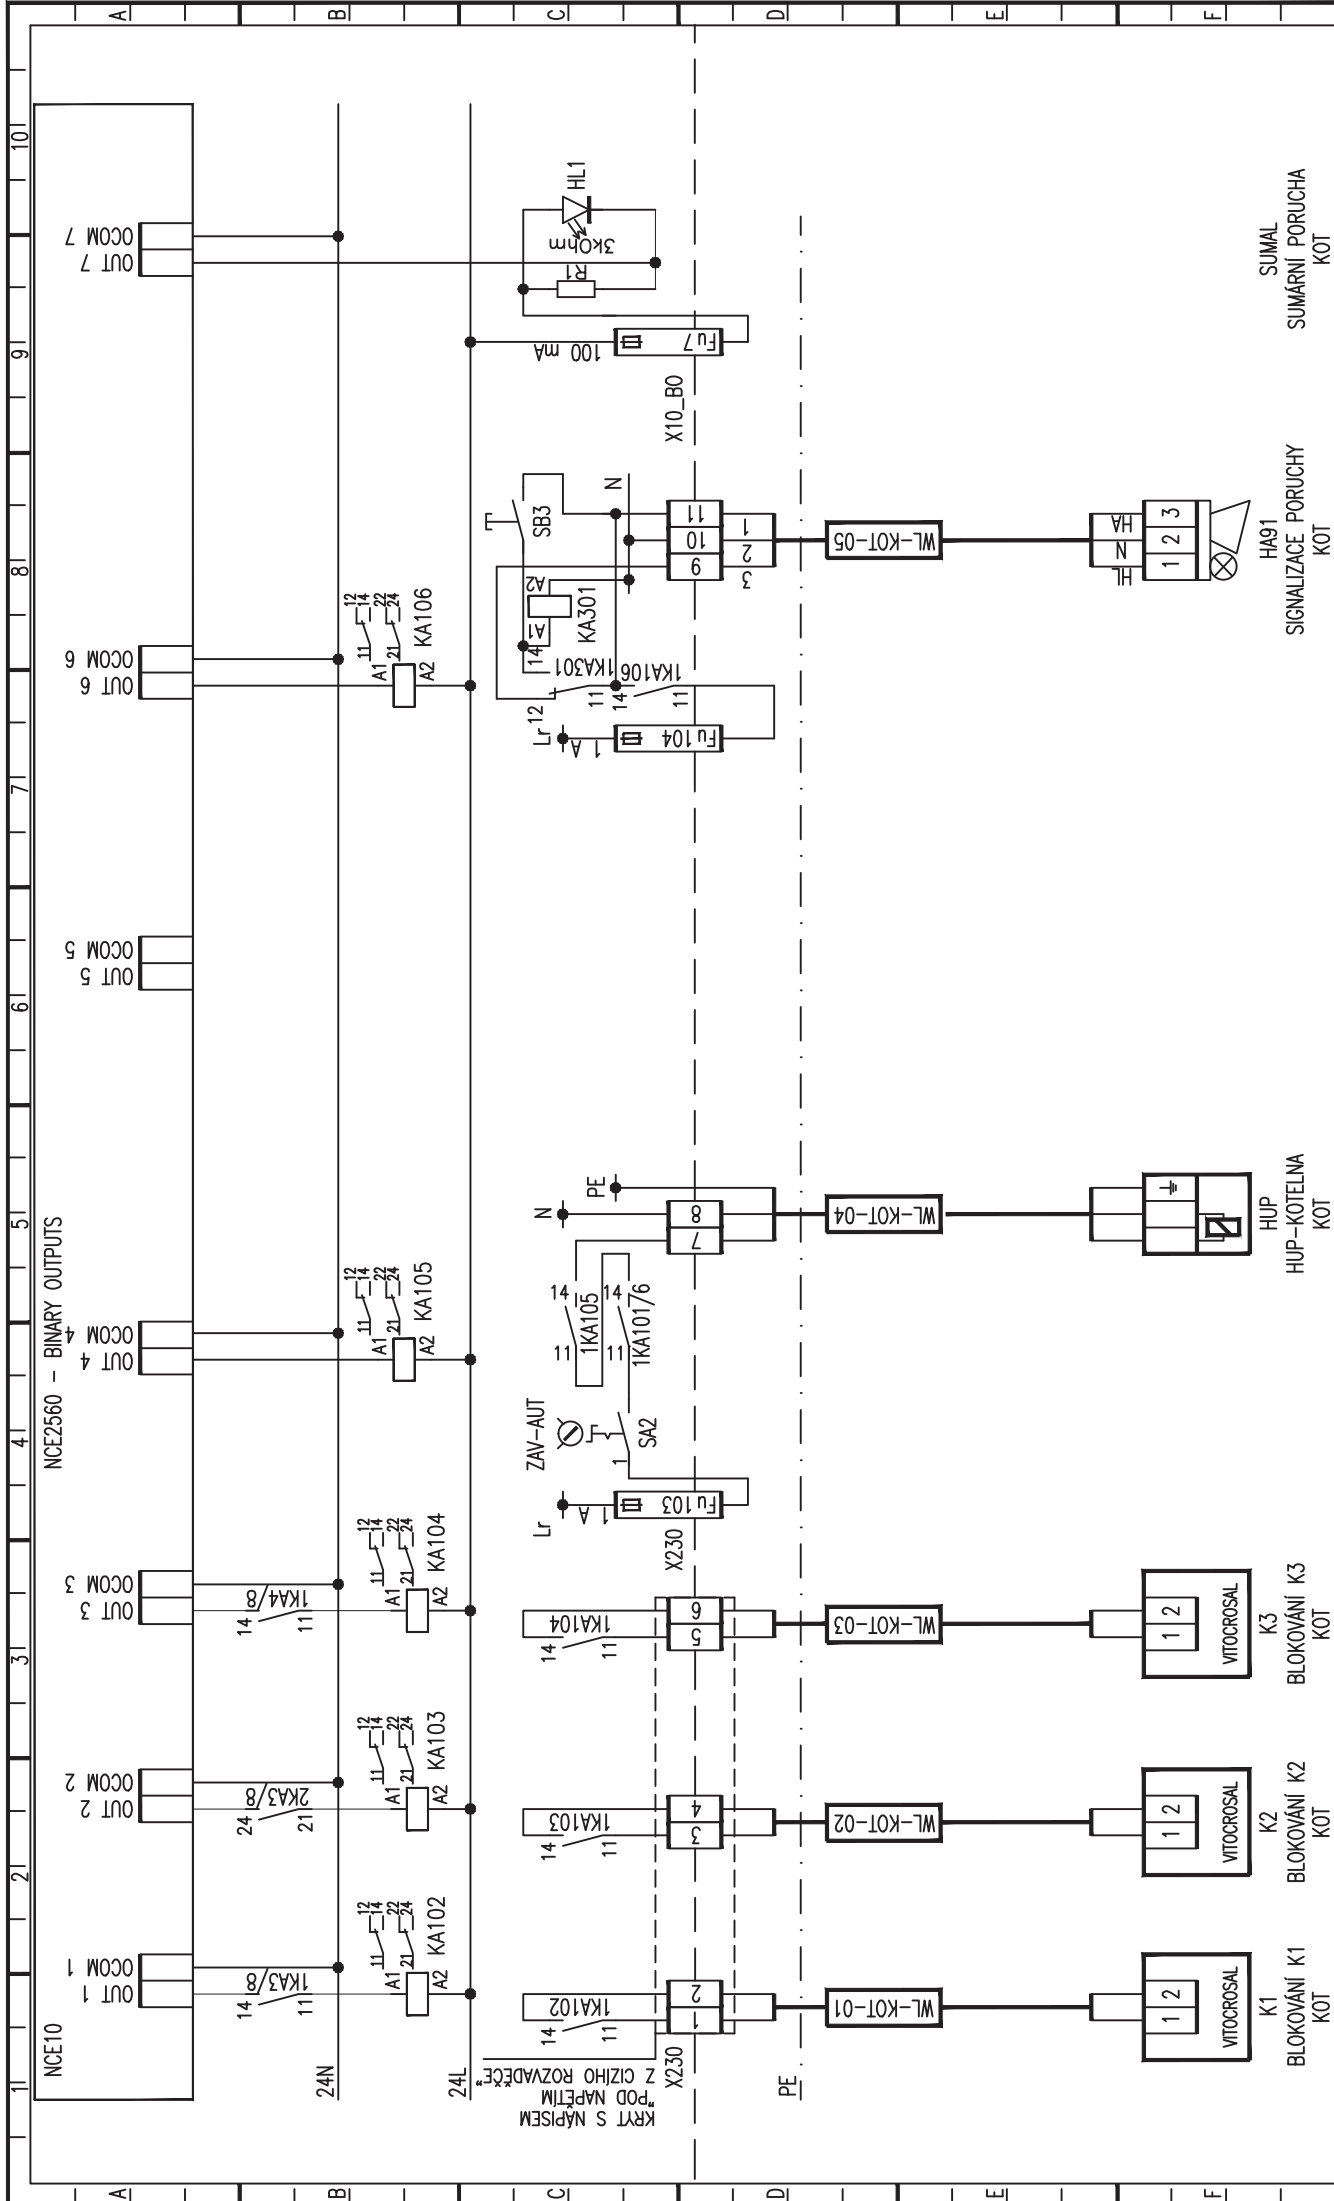



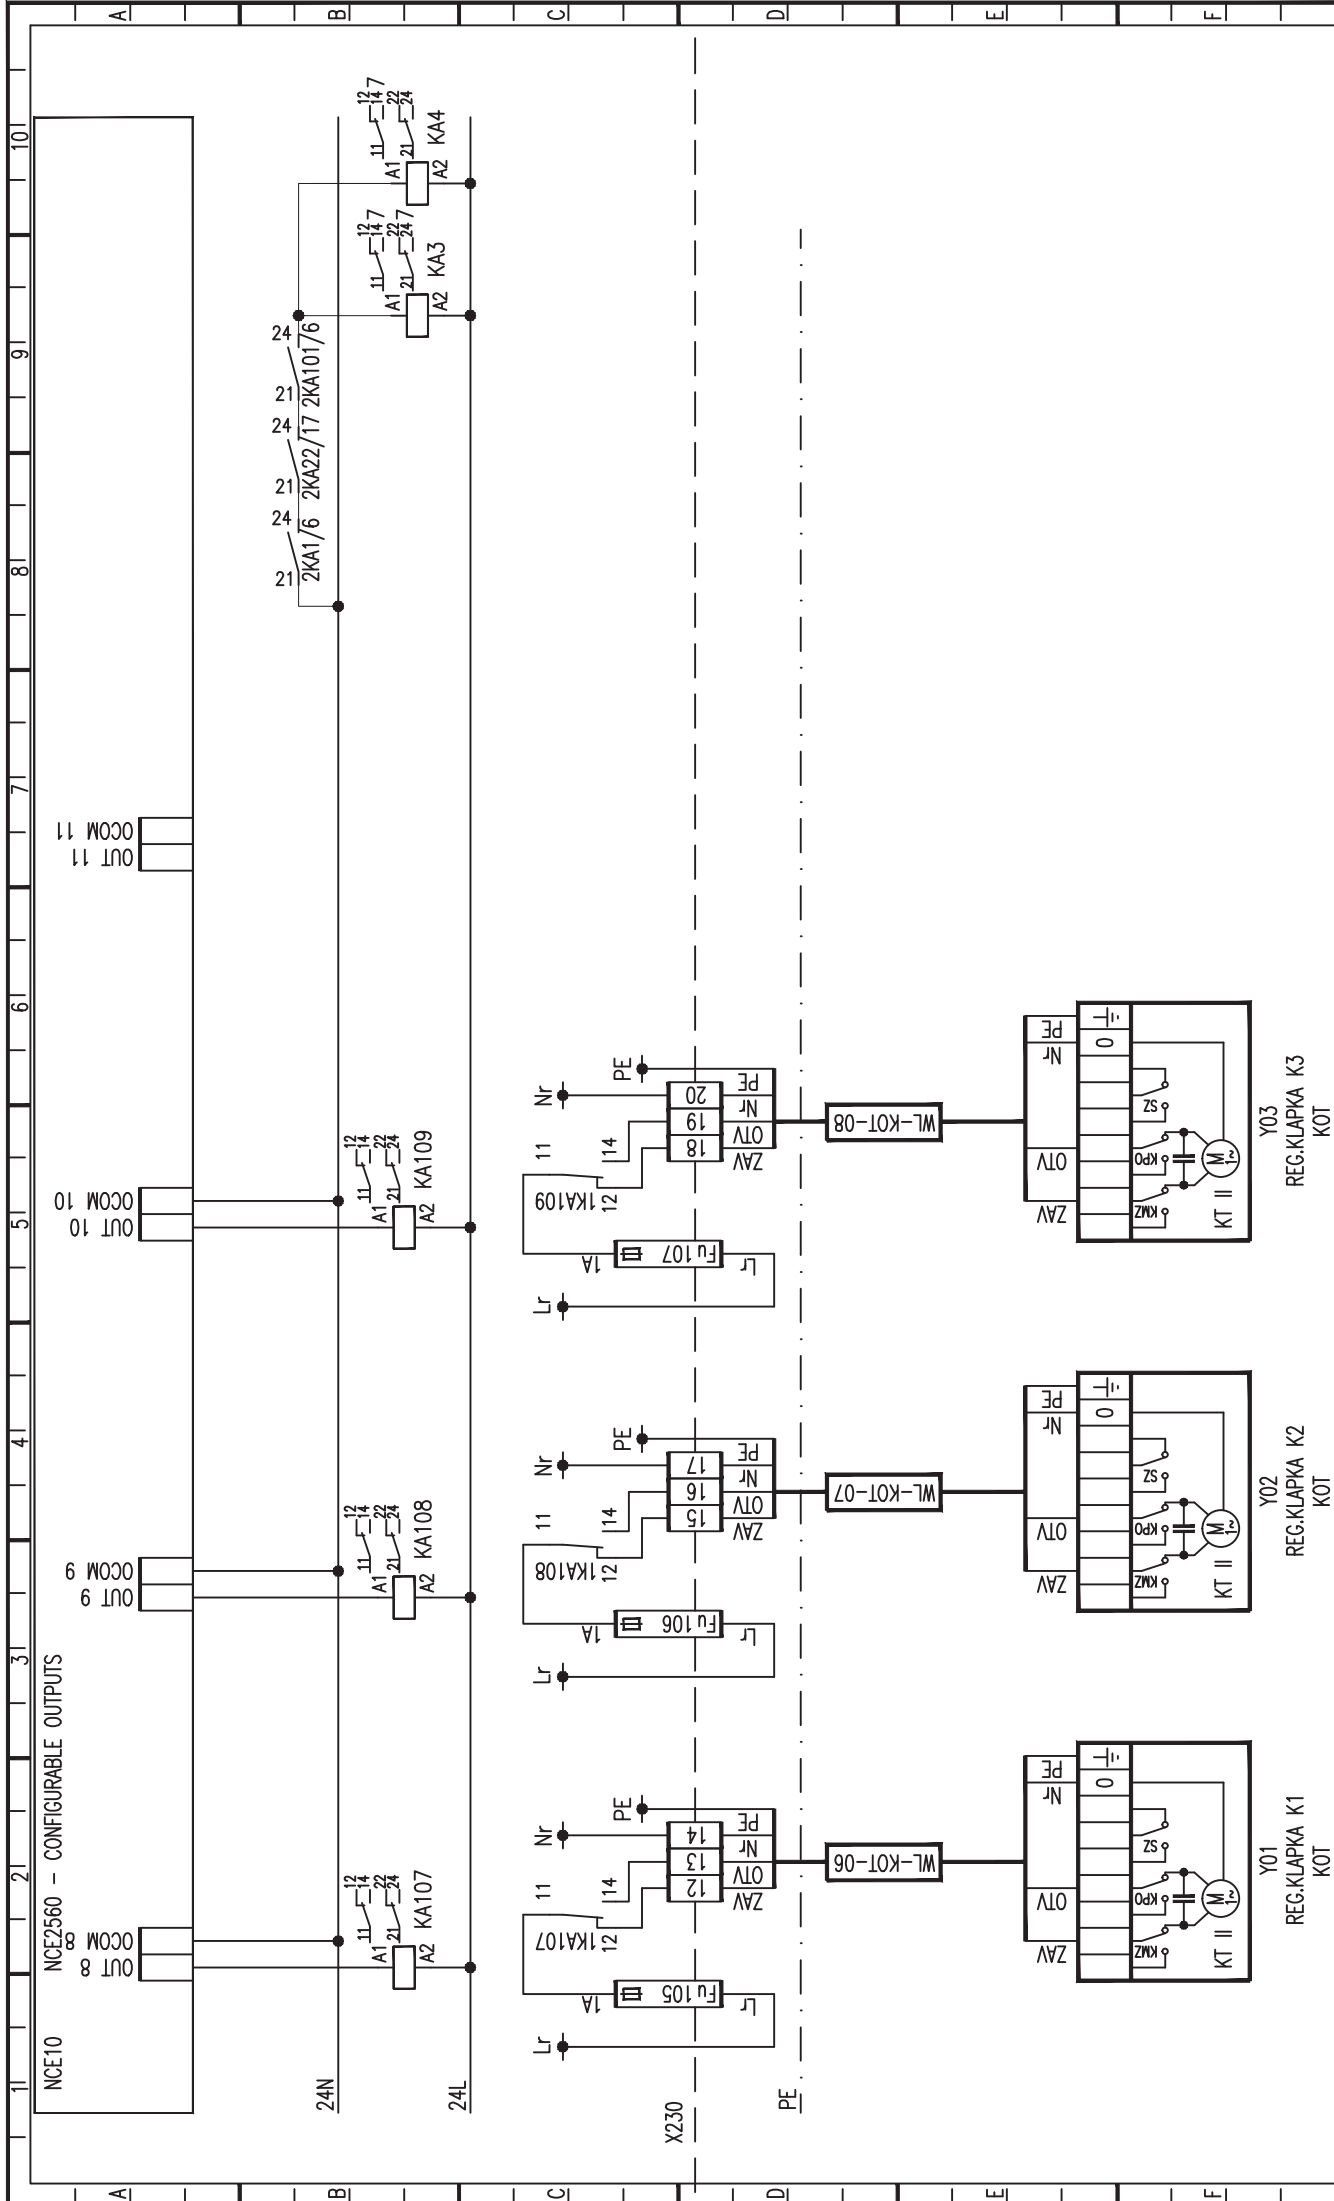







	Akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA		Název: Vnitřní zapojení rozváděče		Datum: 02/2018		Změna:		Soubor:	
	LABORATOŘE POVODÍ OHŘE-TEPLICE		Odběratel: DRAKISA		Projektant: Růžička		Rozvoděč: RA1		Strana: 11	



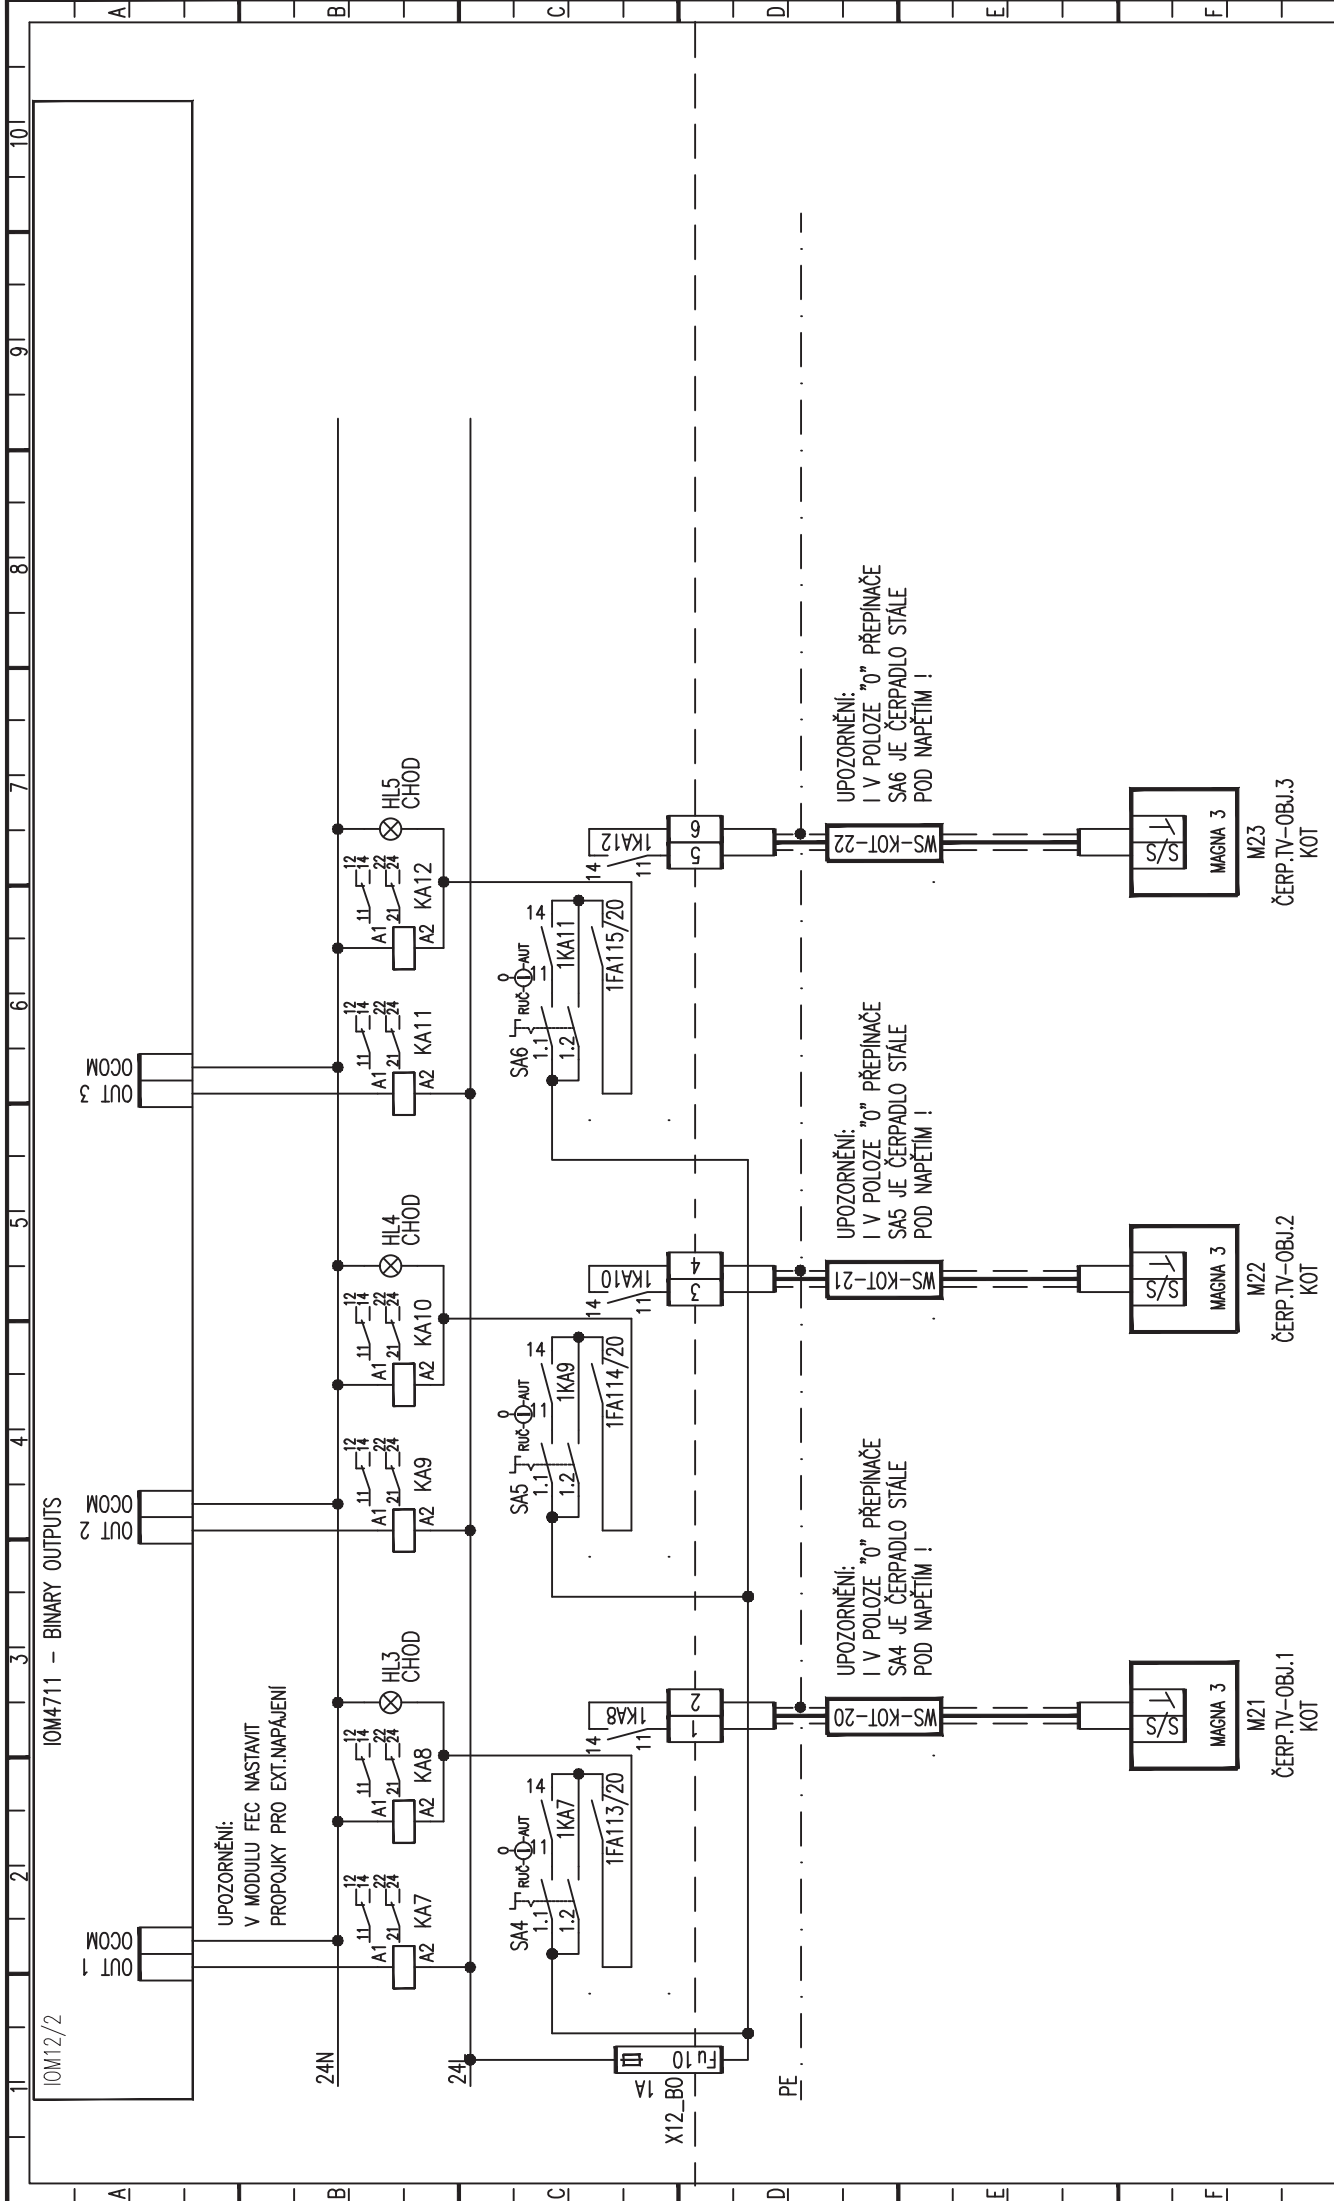

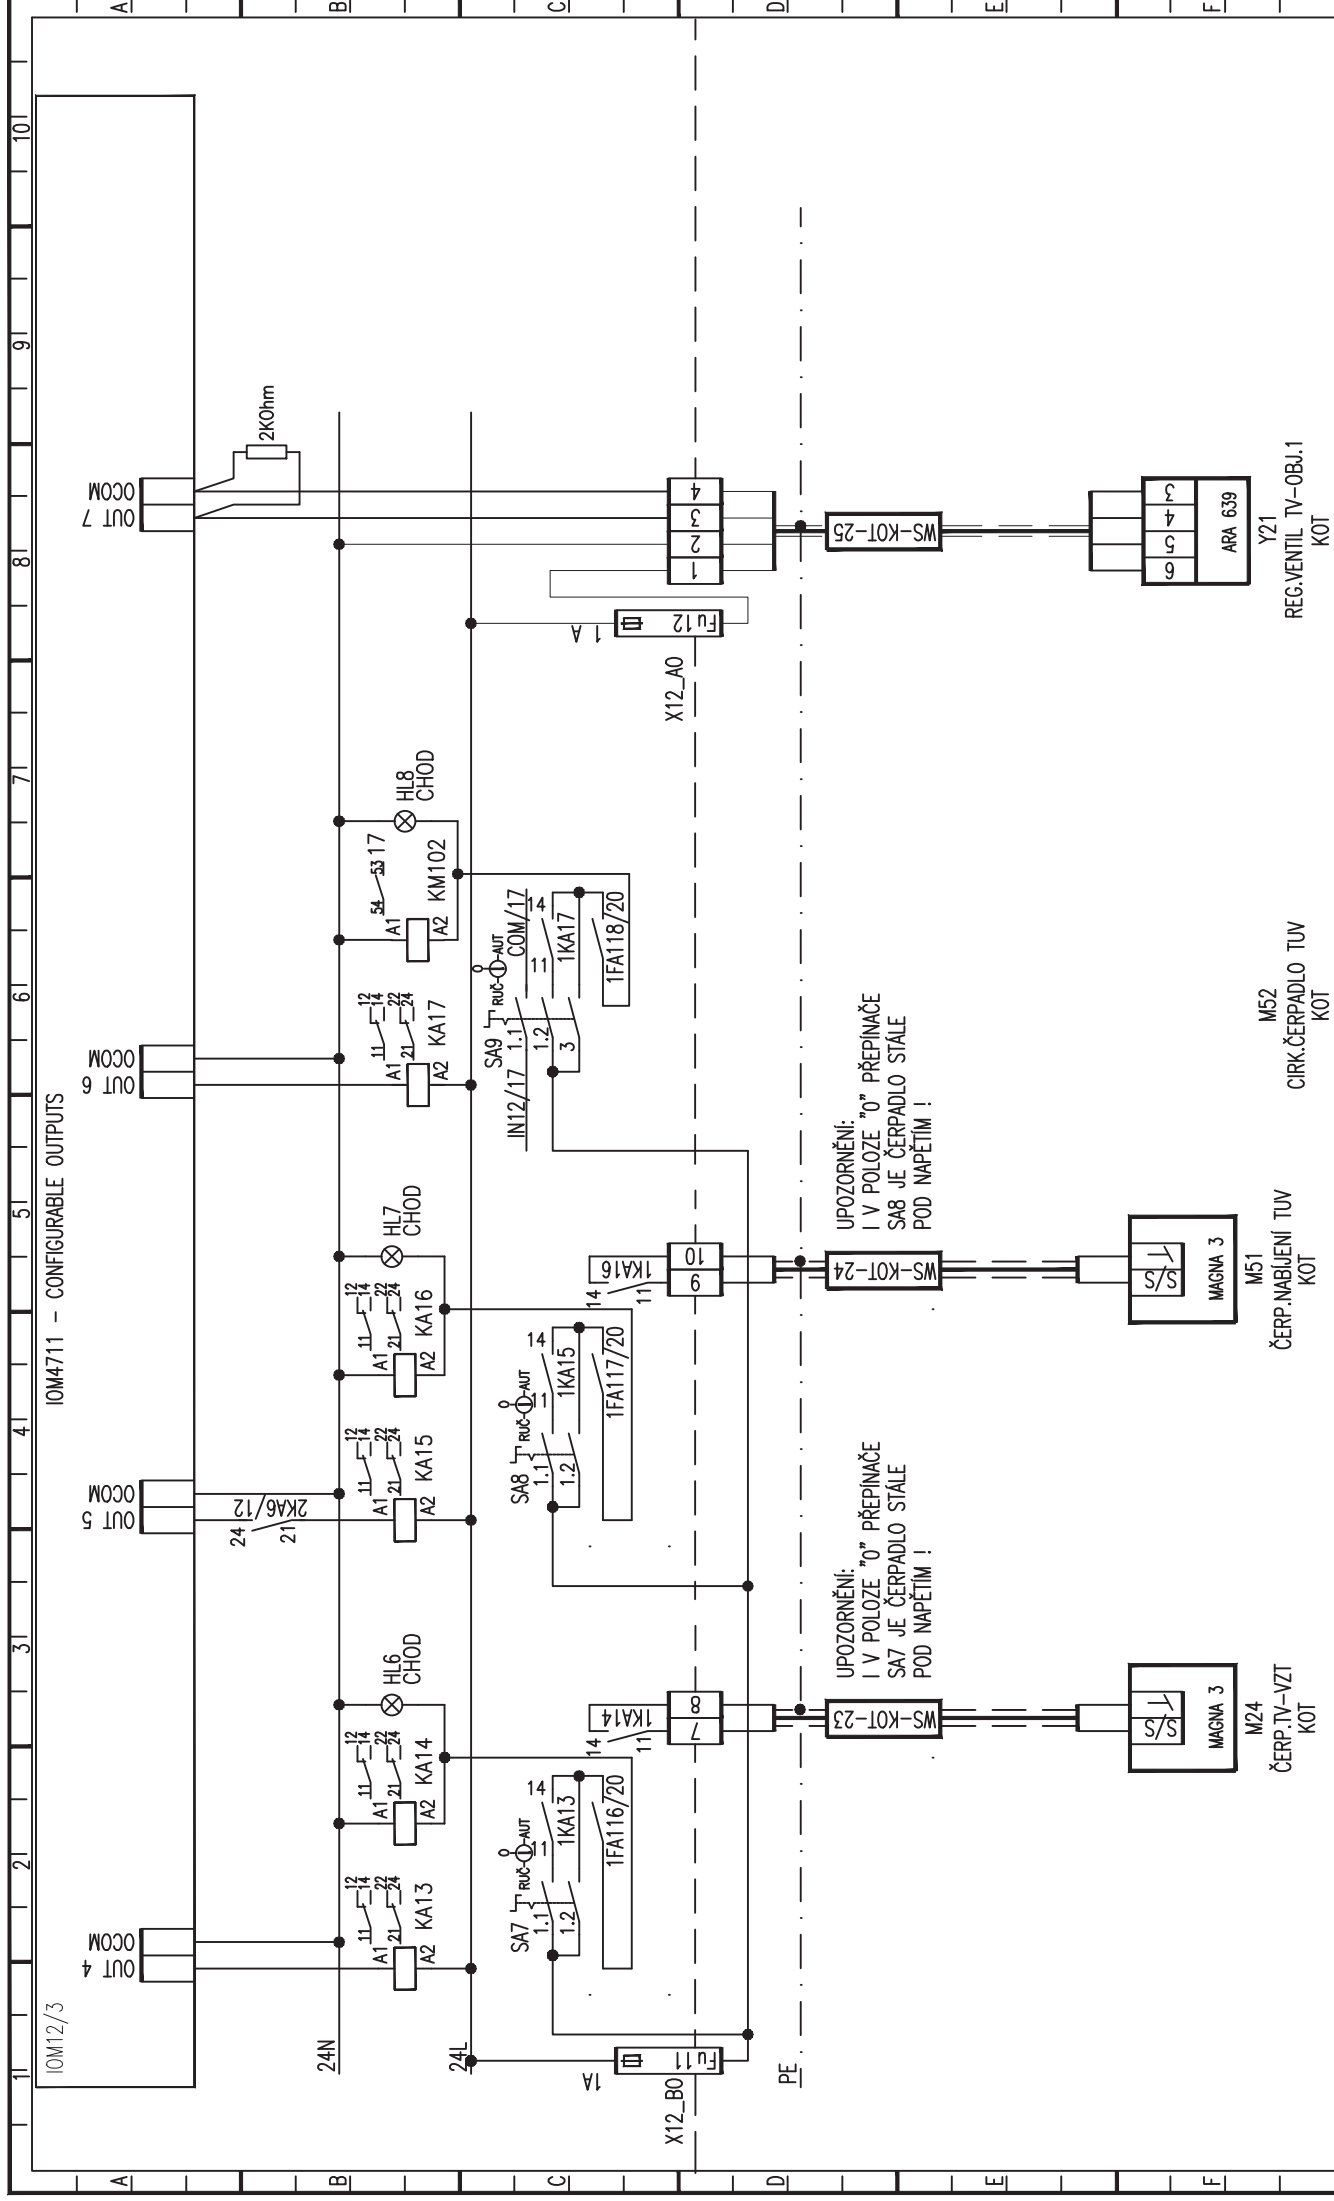

	Akce: MODERNIZACE ZDROJE TEPLA LABORATOŘE POVODÍ OHŘE-TEPLICE		Název: Vnitřní zapojení rozváděče		Datum: 02/2018		Změna:		Soubor:	
	Odběratel: DRAKISA				Projektant: Růžička		Rozváděč: RA1		Strana: 14	

