


LEGENDA ELEKTRICKÝCH SVÍTIDEL

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PROFI 236 AC	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	2x36W	IP65	TREVOS
B	S807-P20	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ	20W	IP65	EMOS Lighting
C	GXD5109	LED REFLEKTOR	70W	IP65	GREENLUX



Kabelová trasa

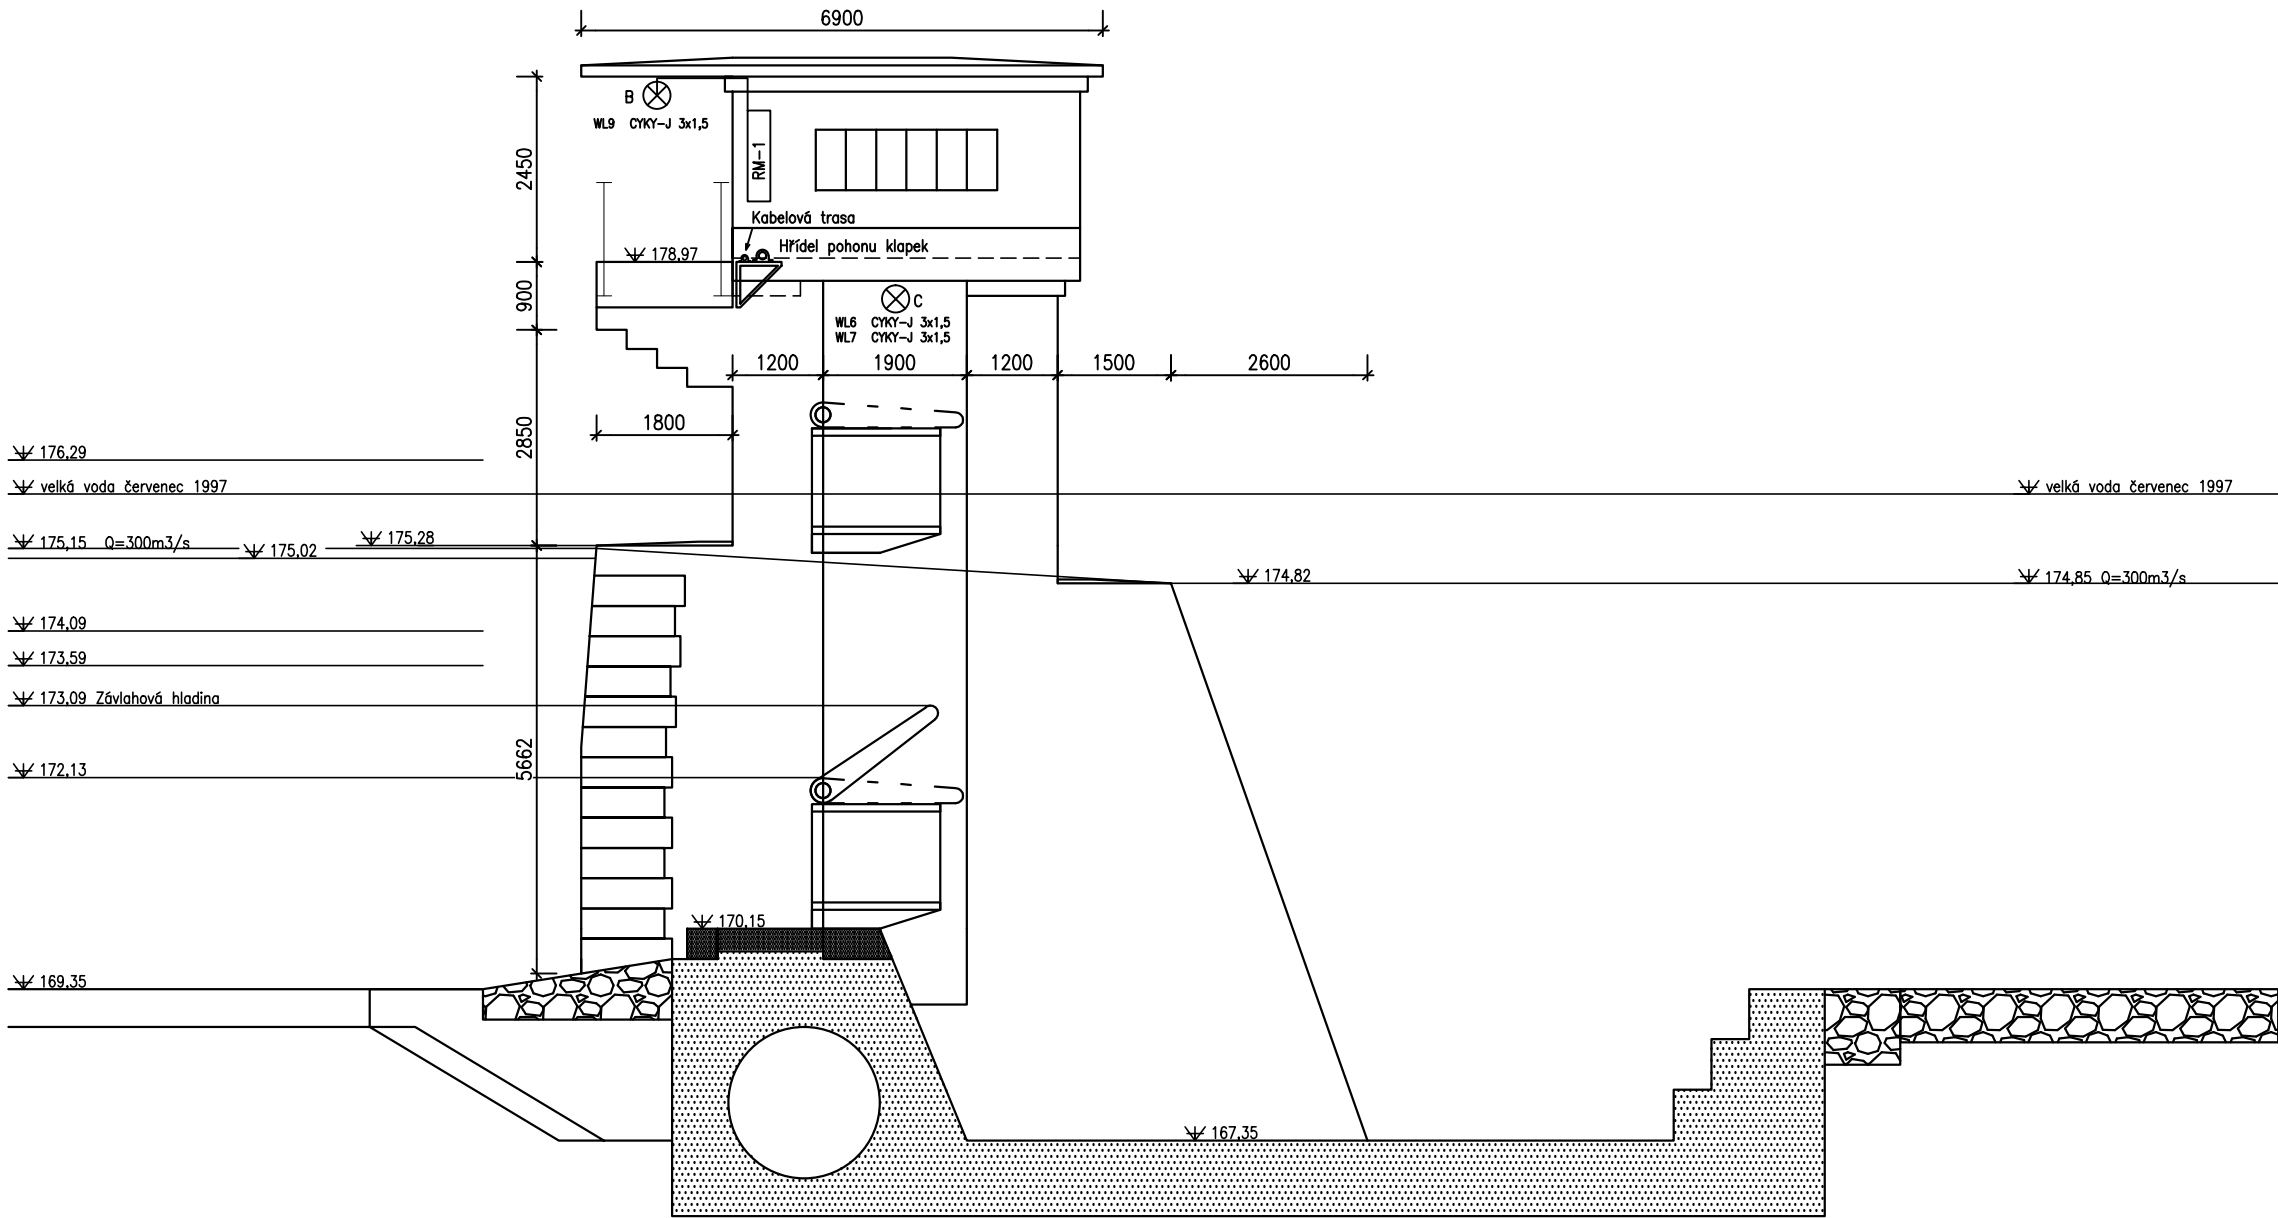

Hřídél pohonu klapek

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-S
Ovládací napětí: 24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 PŘÍLOHA A.

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

INPREMA			Datum 03/2017
INPREMA s.r.o., Vičnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A			Stupeň: PD pro real. stavby
Název zakázky: AUTOMATIZACE POHYBLIVÉHO JEZU NA OR MORAVY Část: Silnoproudé rozvody, měření a regulace			Číslo zakázky: 161222-1
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno Místo stavby: Veselí nad Moravou, vodní tok Morava			Archivní číslo: 161222-1/C2
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	Formát: A3/2A4 Měřítko: 1:100
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	
Název výkresu:			Pořadové č. výkresu
PŘÍČNÝ ŘEZ JEZEM – kabelové trasy			05