

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN (Dx)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
50 (PE100 SDR17	d63300	380	150
25 (PE100 SDR17	d32300	350	100




LEGENDA

- 1 ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE POD POTRUBIÍM,
ZRNO DO 10mm, TL. 0,15m
- 2 ŠTĚRKOPISKOVÝ OBŠYP POTRUBÍ, ZRNO DO 30mm
- 3 ZÁŠYP HUTNĚNÝM VYKOPKEM (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPISKEM, DOBRĚ ZHUTNĚTELNOU ZEMINOU)
- 4 TROUBY PE100, SDR 11
- 5 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 6 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENAŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)
- 7 VÝSTRAŽNÁ FOLE NAD POTRUBÍM SE ZATAVENOU SIGNALIZAČNÍ PÁSKOU
- 8 ŠTĚRKOPISKOVÁ VRSTVA
- 9 NETKANÁ GEOTEXTILIE (400g/m²)
- 10 ŠTĚRKOPISKOVÁ VRSTVA, ZRNO DO 10mm (NEBO PÍSEK)

ULOŽENÍ V ROZBŘÍDAVÉ ZEMINĚ

ULOŽENÍ NAD HLADINOU SPODNÍ VODY

ULOŽENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY

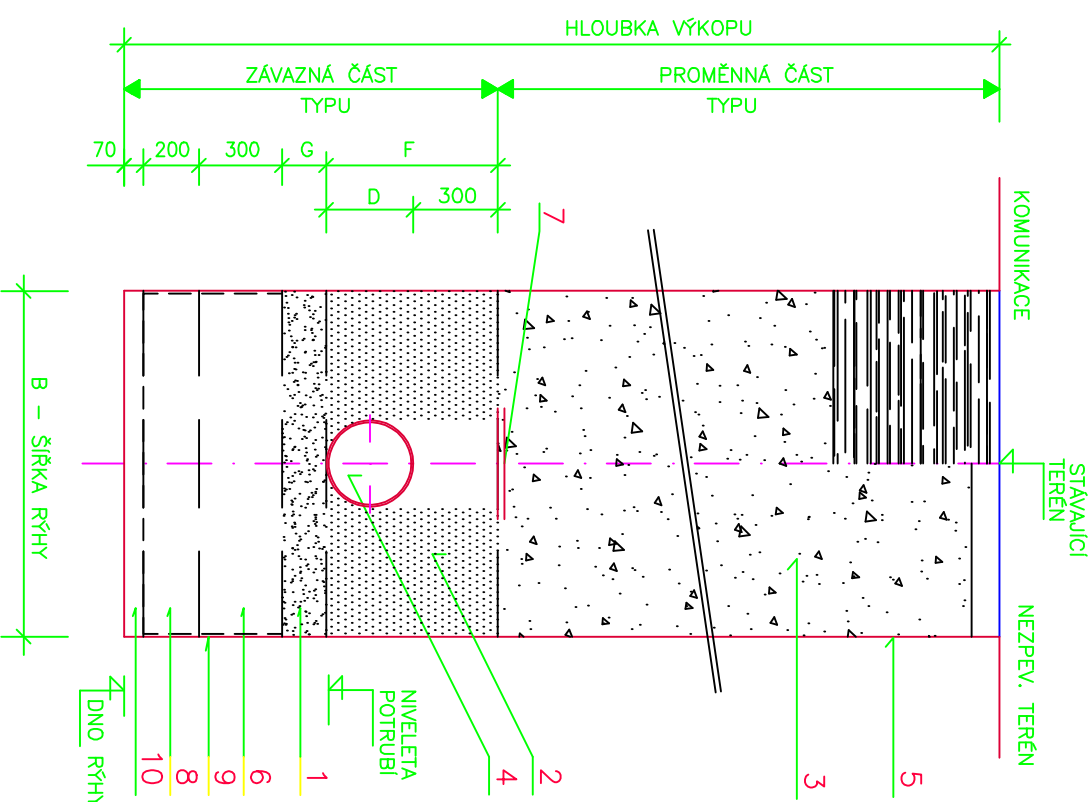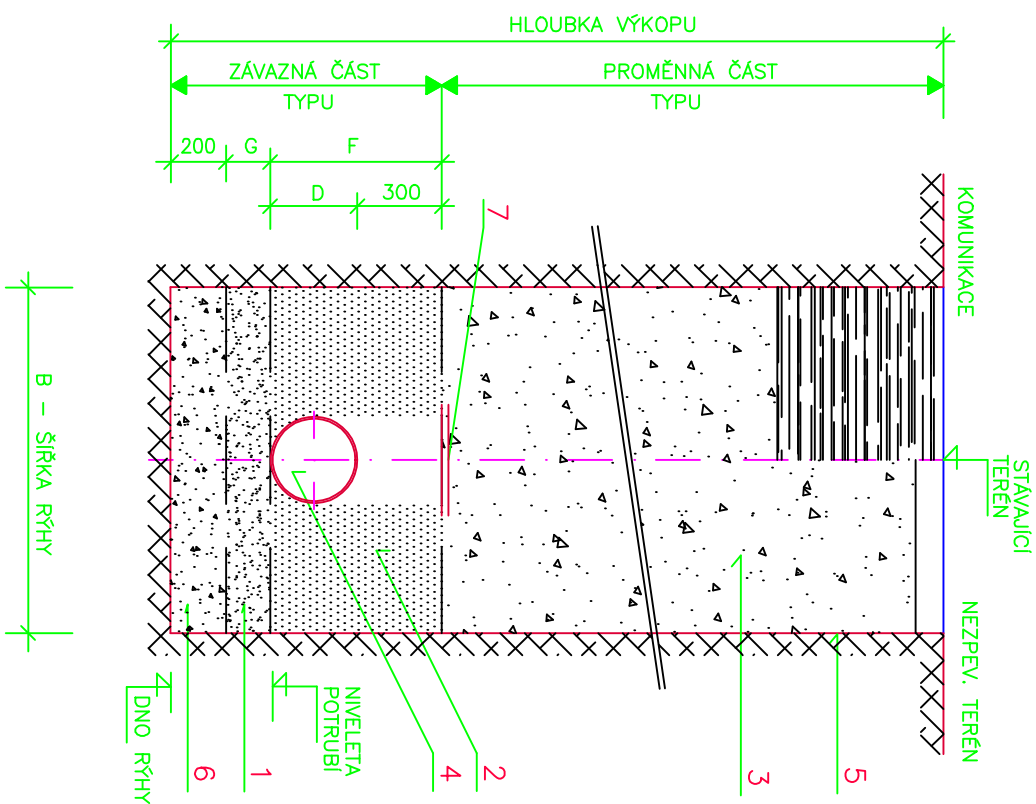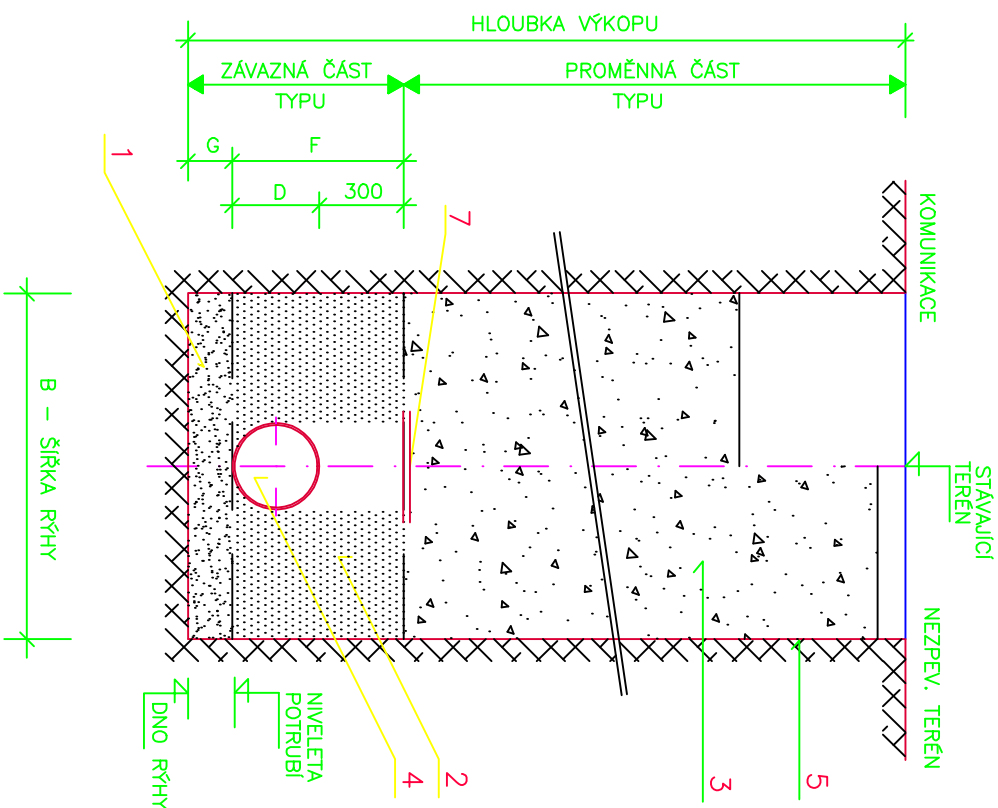

<p> Odpovědný proj. Podpis Projektant Podpis </p> <p> Návrhová část Návrh </p> <p> Investor Národní inženýrská společnost pro projektování organizace </p> <p> Místo 433 14 Kladruhy nad Labem, státní příspěvková organizace </p> <p> Kraj PARDUBICKÝ KRAJ </p> <p> Akce MYČÍ PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY - </p>	<p> PROJEKTOVÁ KANCELAŘ PARDUBICE Bochádkova 1629, Pardubice 530 02 tel. 777 902 1157 </p>
<p> Obsah </p> <p> VÝKOP - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - </p>	<p> Číslo zakázky </p> <p> Č. kopie </p>
<p> Stupeň: DSP </p> <p> Formát: A4 </p> <p> Datum: 03/2016 </p> <p> Měřítko: volné </p>	<p> Č. výkresu </p>
<p> ZTI </p>	<p> 03 </p>