


Vnitřní vodovod - Půdorys 1.PP

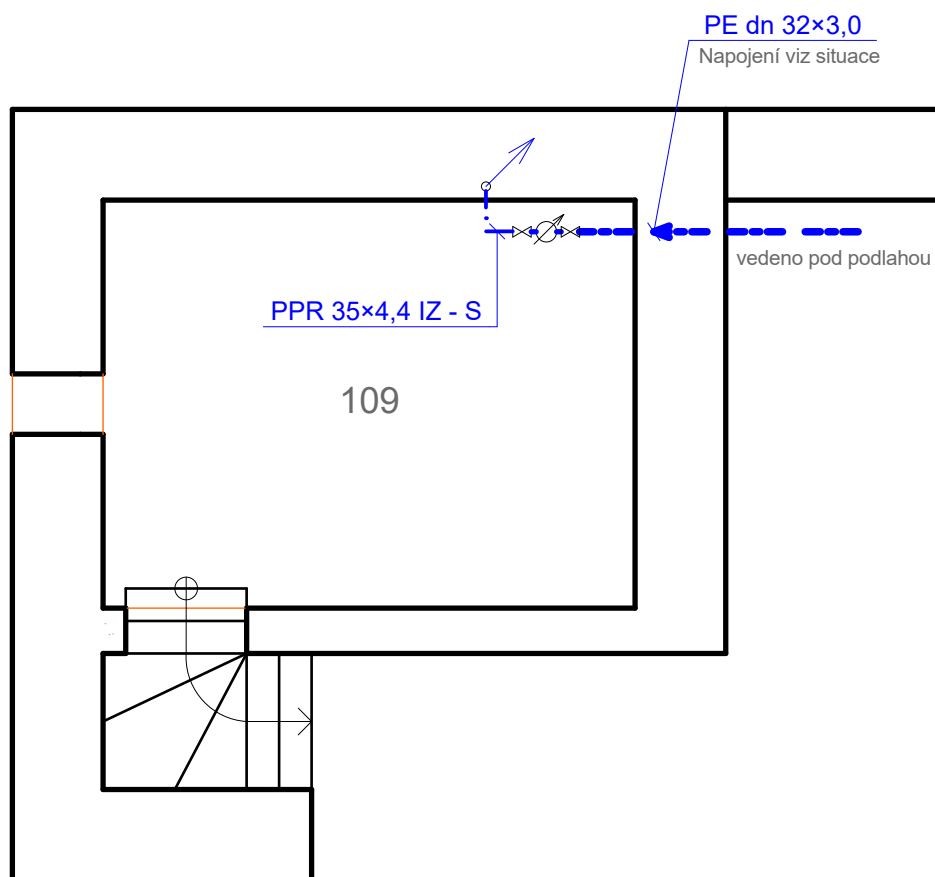

Legenda:

— — — — — Rozvod potrubí studené vody, Potrubí PPR, PN 16

— — — — — Rozvod potrubí teplé vody, Potrubí PPR, PN 16



Měření:

Podružný vodoměr Q=2,5m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK

Osazen v 1.PP

Na vstupu do objektu osazen kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním



±0,000 = Úroveň 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Petr Hoffmann	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace, č.p. 1, 53314 Kladruby nad Labem		

Stavební úpravy č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

k.ú. Slatiňany [749796], par.č.st. 156, 63

Profese: Zdravotně technické instalace

Vnitřní vodovod - Půdorys 1.PP

FORMÁT	1×A4
DATUM	11 / 2017
STUPEŇ	DSP, DPS
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.2