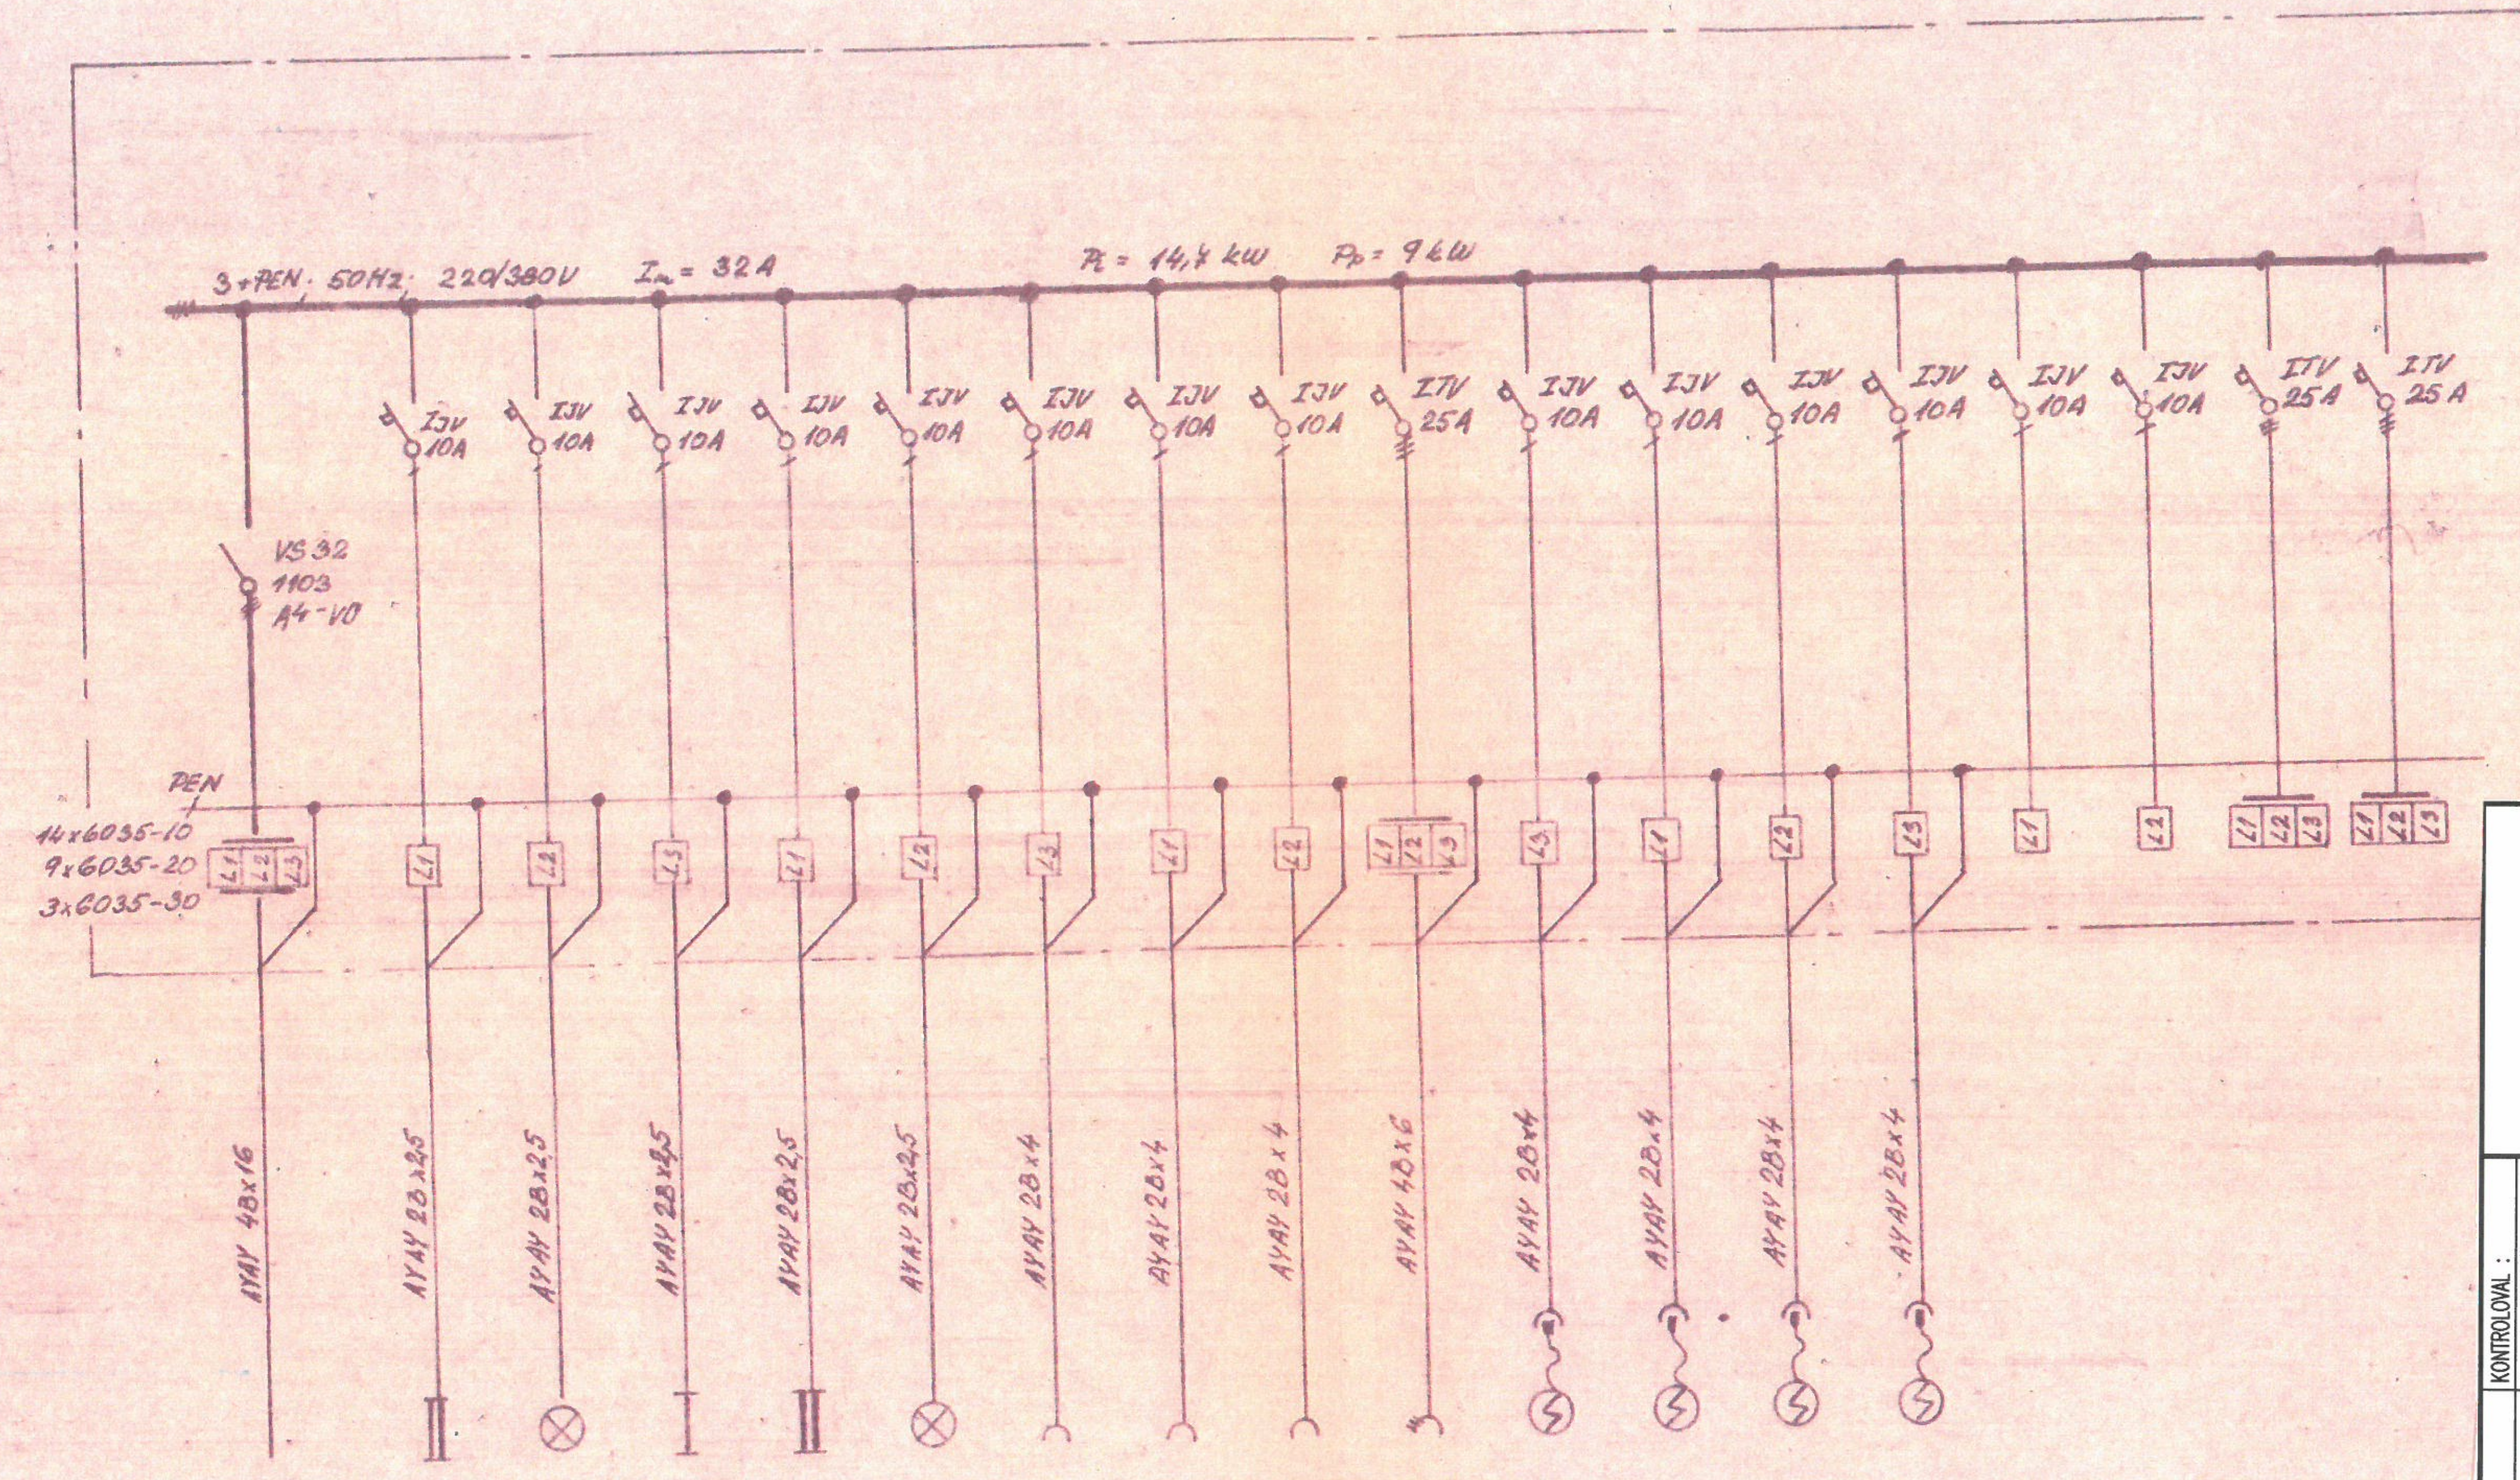

OZNAČENÍ														
VÝKON (KW)		0,6	0,8	0,5	0,4	0,8	1	1	1	3	1,4	1,4	1,4	1,4
ČÍSLO OBVODU	1.13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.14
MÍSTNOST Č.		31	VENK	39	32,33 34	35,36 37,38	39	31,33 34	37,38	31,34	33	36	35	35

PŘÍVOD Z RS1

OSVĚTLENÍ

ZÁSUVKY 220V

ZÁSUVKY 380V

EL. PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

REZERVY

ARCHITEKT :	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :
Ing. Arch. Josef MRÁZEK	Ing. Jan HLADIŠ	Ing. Jan HLADIŠ	Ing. Jan HLADIŠ

KRAJ : Jihomoravský

OBEC : VD Nové Mlýny

INVESTOR : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

stavba :

VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE

SO01.6 – ELEKTROČÁST

oddíl : D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
01 - STAVEBNÍ ČÁST

obsah : STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RS13 - ÚPRAVA ELKTRO

DATUM	2018
FORMÁT	2A4 (A3)
STUPEŇ	PRO SP

měřítko : 1:50

číslo výkresu : 01.6_7