

PLÁN BOZP

PRO STAVBU

VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV

	Jméno a příjmení, funkce	Datum	Podpis
Zpracoval:	Mgr. Petr Mayer, KOO BOZP	07.03.2019	
Schválil:			

**PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
1.1. ÚDAJE O STAVBĚ.....	2
1.2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU A POSOUZENÍ STAVBY	2
1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
1.4. POPIS STAVBY	3
2. UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTĚ.....	4
3. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ	4
4. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ POSTUPY.....	5
5. RIZIKA NA STAVENIŠTI.....	14

PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA 1: PŘEHLEDNÁ SITUACE, CELKOVÁ SITUACE STAVENIŠTĚ
PŘÍLOHA 2: VYHODNOCENÍ RIZIK
PŘÍLOHA 3: REGISTR LEGISLATIVY A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
PŘÍLOHA 4: PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ČEZ, A.S.
PŘÍLOHA 5: HARMONOGRAM PRACÍ
PŘÍLOHA 6: SEZNAM PŘEDLOŽENÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ A RIZIK,
DOKLAD O SEZNÁMENÍ A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP

POUŽITÉ PODKLADY:

[1] Projektová dokumentace pro provedení stavby

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Název stavby: VD Lipno – Oprava schodiště ŠNV
- b) Místo stavby: Zájmové území opravy schodiště se nachází v tunelu šikmého osobního a nákladního výtahu podzemní vodní elektrárny.
- Katastrální území: Lipno nad Vltavou (684309)
- c) Charakter stavby: Oprava trvalé stavby
- d) Účel užívání stavby: Oprava schodiště, které slouží k obsluze, údržbě a případné evakuaci osob z prostoru podzemní strojovny vodní elektrárny
- e) Základní předpoklady výstavby: v 1. polovině roku 2019
- f) Vnější vazby na okolí: Vazba na vodní elektrárnu Lipno I
- g) Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8,
150 00 Praha 5
IČO: 708 899 53

Závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 709/5
370 01 České Budějovice
- i) základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby: v době zpracování nebyly k dispozici

1.2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU A POSOUZENÍ STAVBY

Posouzení je pro zadavatele stavby informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

A. Stavba splňuje kritéria dle ustanovení §14 odst. 1 a §15 odst. 1a) Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Zadavatel stavby určí pro tuto stavbu potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi a doručí oznámení o zahájení stavby nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Příslušným oblastním inspektorátem je:

**PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, budejovice@suip.cz.

B. Na stavbě budou prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle Přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., konkrétně:

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Veškeré právní předpisy spojené s vypracováním plánu jsou součástí přílohy č. 3, plánu BOZP.

1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) jméno, identifikační číslo a sídlo zpracovatele projektové dokumentace:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČ: 708 899 53

Oddělení projektových činností

Litvínovická silnice 709/5

370 01 České Budějovice

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla autorizace pod kterým je zapsán v evidenci české komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

Ing. Pavel Filip

ČKAIT pro obor vodohospodářské stavby: 0008170

1.4. POPIS STAVBY

Jedná se o opravu schodiště se zachováním jeho stávajících parametrů. Stavba bude prováděna za plného provozu a bude rozdělena na celkem dva stavební objekty:

SO 01 – bourací a stavební práce, během kterých dojde k ubourání schodišťových stupňů mezi monolitickými podestami a sanací stávajících monolitických schodišťových stupňů, které vedou přes obě schodišťová ramena, včetně renovace ocelových profilů nacházející se na hranách stupňů a jejich stabilizace, případně i nahrazení novými. V rámci stavby budou rovněž odstraněna stávající zábradlí na mezipodestách i podél schodišťových ramen a bude provedena sanace stropní desky osobního výtahu.

V rámci **SO 02 – zámečnické konstrukce** dojde k nahrazení ubouraných schodišťových stupňů novou ocelovou pozinkovanou konstrukcí, kterou budou nahrazena i zábradlí po obou stranách schodišť a zábradlí na mezipodestách. Nedílnou součástí je i realizace nového odvodnění v místě průsaků vody, které odvede vodu vně kolejové dráhy nákladního výtahu.

2. UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTĚ

Stavba je součástí vodního díla Lipno I. Zájmové území opravy schodiště se nachází v tunelu šikmého osobního a nákladního výtahu podzemní vodní elektrárny. Tunel je veden pod úhlem 45° a má délku 195 m. Jedná se o podružné schodiště, které slouží k obsluze, údržbě a případné evakuaci osob. Z hlediska dispozice se jedná o dvě souběžná schodišťová ramena v prostoru nákladního výtahu umístěná na železobetonové desce, která tvoří strop šachty osobního výtahu.

Tabulka č. 1 – Pozemky dotčené stavbou

Par. č.	Katastr. území	Způsob využití	Vlastník (ve správě)
590	Lipno nad Vltavou	Zastavěná plocha	ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Podle místního šetření se v místě staveniště přímo nenachází žádná inženýrská síť, která by musela být řešena její přeložkou. Zhotovitel však před zahájením prací zajistí ověření jejich průběhu a případně i prokazatelné vytýčení.

3. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ

POSTUP PRACÍ

- Vytýčení inženýrských sítí
- Přípravné práce
- Bourací a stavební práce
- Zámečnické práce

Vytýčení inženýrských sítí

Bude ověřen jejich průběh a případné vytýčení bude provedeno v koordinaci s objednatelem (Povodí Vltavy, státní podnik).

Přípravné práce

Bude provedeno zřízení zařízení staveniště a ohraničení staveniště dle požadavků v kapitole č. 4 a dle přiloženého schématu (viz. příloha č. 1), zřízení přístupových cest, zřízení kotevních bodů (horizontálního vedení, který bude upevněn na zábradlí nákladního výtahu) pro možnosti bezpečného slánění pod konstrukci výtahu.

Bourací a stavební práce

Stávající betonové prefabrikované schodišťové stupně mezi monolitickými mezipodestami budou odstraněny až k povrchu železobetonové desky stropu šachty osobního výtahu. Monolitické stupně, které vedou přes obě schodišťová ramena, budou očištěny a porušená místa budou sanována cementovou stěrkou. Ocelové profily na hranách stupňů budou očištěny a natřeny. Uvolněné profily budou nově přikotveny. V případě silnějšího oslabení tohoto profilu korozí (více jak 1/3 tloušťky stěny) bude profil nahrazen novým.

PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV

Budou odstraněna stávající zábradlí na mezipodestách i podél schodišťových ramen. Stropní deska osobního výtahu bude v celé ploše na svrchním povrchu očištěna zametením a odsátím prachu. Trhliny do šířky 1 mm, které neprocházejí celou tloušťkou desky, budou očištěny (odsátím prachu) a vyplněny tuhou výplňovou hmotou s modulem pružnosti v intervalu 0,1 až 0,6 MPa (např. měkčená epoxidová pryskyřice).

Trhliny, které procházejí celým průřezem desky, pokud budou při realizaci zjištěny, budou opraveny stehováním. Trhlina bude v celé délce proříznuta do hloubky 10 až 20 mm. Kolmo na trhlinu budou provedeny další řezy po cca 20 cm. Do kolmých řezů budou vsazeny ocelové spony a následně zality pryskyřicí. V místě proražení železobetonové desky bude provedena zásadní oprava desky jejím odstraněním v pruhu šířky 60 cm, tak aby bylo odstraněno místo proražení a vedlejší trhlina. Po odstranění betonu bude ve spodní třetině (osově 50–60 mm od spodní hrany desky) osazena lepená výztuž ř R10 a deska bude následně dobetonována betonem s přísadou proti smršťování.

Zámečnické práce

Stávající betonové prefabrikované schodišťové stupně mezi monolitickými mezipodestami budou nahrazeny novou ocelovou pozinkovanou konstrukcí s bočnicí z kotlového plechu a stupni z pororoštů. Novou ocelovou pozinkovanou konstrukcí budou nahrazena i zábradlí po obou stranách schodišť a zábradlí na mezipodestách. Na stěnách tunelu bude v místě průsaků vody proveden okapový systém svádějící vodu vně kolejové dráhy nákladního výtahu.

4. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ POSTUPY

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Dále budou dodrženy základní předpisy týkající se požární ochrany podle zákony 133/1985 Sb., vyhlášky 246/2001 Sb. a vyhlášky MV 87/2000 Sb.

Pracovníci podílející se na realizaci prací, musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. Další odborná způsobilost dle technologického postupu a použitého strojního zařízení (např. obsluha strojních zařízení a mechanizace aj.).

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci musí být součástí technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování zásad požární bezpečnosti a hygieny práce v souladu s platnými předpisy.

Je nutné řádné a prokazatelné seznámeni všech osob, které budou stavbu realizovat, s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámeni musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob.

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem,

- staveniště bude ohrazeno plotovými dílci o výšce 1,8 m (zejména v horní úrovni tunelu ŠNV).
- Kontrola ohrazení staveniště bude probíhat na začátku a na konci každé pracovní směny. Bude probíhat kontrola i v průběhu prací, min 1x za pracovní směnu.
- Ohraničení staveniště bude opatřeno zákazem vstupu nepovolaným fyzickým osobám a tento musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
- Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.
- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.



b) zajištění osvětlení staveniště a pracovišť,

- Stavba bude osvětlena umělým osvětlením – halogenovými světly.
- Budou zajištěny požadavky na osvětlení pracoviště podle NV 361/2007 Sb.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,

- Nevyskytuje se.

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru,

- Nevyskytuje se.

**PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,

- Stavba bude napojena na zdroje energií.
- Místa napojení určí zadavatel stavby v předávacím protokole a zároveň stanoví podmínky jejich odběru.
- Dočasná elektrická zařízení na staveništi, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.
- Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.
- Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace,

- Nevyskytuje se.

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálů,

Předpokládají se krátkodobá zařízení staveniště (viz. příloha č. 1). Zařízení staveniště bude umístěno vedle venkovního vstupu do tunelu ŠNV a jeho přesné umístění bude specifikováno v předávacím protokolu.

Objekty zařízení staveniště a skládky nesmí být umístěny:

- nad uzávěry a kontrolními vstupy podzemních inženýrských sítí,
- v místech bránících přístupu k rozvodným skříním elektro nebo HUP, vstupu do objektů a přístupu vozidel HZS a LZS,
- na přístupových cestách aj.

Pro přepravu pracovníků a materiálů do tunelu ŠNV, bude využito velkého nákladního výtahu a vrátku (viz. bod m), kterým bude materiál dopravován na místo práce a z místa práce. Používání výtahu bude pro výše uvedené práce upraveno místním provozním bezpečnostním předpisem. Při jakémkoli pohybu výtahu je nutné, aby se všichni pracovníci nacházeli na plošině výtahu. Při provádění prací bude plošina zajištěna bezpečnostním prvkem proti samovolnému uvedení do pohybu.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

- Nevyskytují se.

**PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením,

- Nevyskytují se.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,

- Nevyskytují se.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdívu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí,

- Nevyskytují se.

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,

- Nevyskytují se.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

Na staveništi budou prováděny bourací práce při:

- ***Bouracích a stavebních pracích (SO 01)***

Pro bourací práce bude využito ručního elektrického/popř. vzduchového nářadí. Veškeré rozvody energií musí být během prací ochráněny proti poškození. Při provádění prací bude pro nakládku a vykládku materiálu využito vrátku, který bude upevněn ke konstrukci výtahu. Za pomoci vrátku budou vybourané sutiny schodiště překládány na plošinu výtahu, ze které budou následně přemísťovány do kontejneru umístěného v horní úrovni tunelu ŠNV, odkud bude posléze materiál převezen k likvidaci na skládku. Konstrukce nákladního výtahu bude vybavena doplňující konstrukcí, ve které bude vybouraný materiál dočasně deponován a zároveň bude zabráněno jeho dalšímu pohybu po tunelu ŠNV. Během prací bude výtah bezpečně zajištěn proti neočekávanému pohybu zarážedly.

Přesný postup bouracích prací bude popsán v technologickém postupu, který předloží zhotovitel prací. Zároveň se přísně vylučuje provádění bouracích prací, pokud se budou pracovníci nacházet nad sebou.

Pracoviště bude mj. podle vyhlášky MV 87/2000 Sb. vybaveno 2 ks práškových hasících přístrojů. Pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, broušení), bude vydán

PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV

pracovní příkaz. Zdroje elektrické energie v tunelu ŠNV určí zadavatel prací (viz. bod e)

Při pracích je dále nutné zajistit, aby:

- Zjištěné podzemní prostory, například dutiny, nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zajištěny.
- Stálý dozor je nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.
- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmito skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
- Před zahájením bouracích prací je nutno vymežit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.
- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.
- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
- Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejich vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
- Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení pomocných konstrukcí následkem jeho nahromadění.
- Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.
- Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.
- Stanoviště obsluhy vrátku musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením.

**PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

- Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti.
- Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana.
- Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m.
- V místě odebrání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu z výšky. 13) Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat, popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen. 21)
- Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis.
- Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém pádem břemene.
- Při provozu vrátku není dovoleno:
 - a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost,
 - b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá bezpečnostní opatření,
 - c) zdvihát břemena šikmým tahem,
 - d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku,
 - e) zavěšovat břemeno na špičku háku,
 - f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti,
 - g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku,
 - h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde - li k vysmeknutí lana z drážky kladky,
 - i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vazacích prostředků,
 - j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene,
 - k) zdvihát břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá,
 - l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob,
 - m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodičkách, pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu.
- Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je
 - a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu,
 - b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben,
 - c) ovládání vrátku zařízení tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu se chod vrátku zastaví.

**PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

- Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu.

PŘI MANIPULACI S MATERIÁLEM JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

1. Překračovat dovolené zatížení zdvihadla.
2. Zvedat břemena, jejichž hmotnost není známa.
3. Zvedat břemena zbytečně vysoko.
4. Zvedat břemena při šikmé poloze lana.
5. Odtrhovat upevněná břemena.
6. Pojíždět se zdvihadlem, aby se zavěšené břemeno rozhoupalo.
7. Nechávat břemena zavěšena o pracovních přestávkách i po skončení směny.
8. Posunovat opravovaná vozidla zvedacím zařízením.
9. Zdržovat se pod zavěšeným břemenem.
10. Zavěšovat břemeno na špičku háku.
11. Zvedat břemeno trhavými pohyby.
12. Používat nevyzkoušené vázací prostředky nebo nevyzkoušené provizorní vázací nářadí.
13. Zavěšovat se na visící břemeno nebo na ně stoupat k udržení jeho rovnováhy.
14. Zaklepávat trhlíny na vázacích řetězech.
15. Zkracovat řetězy nebo lana stáčením nebo pomocí uzlu.
16. Používat vadných zdvihadel.
17. Používat zdvihadel osobami nezacvičenými a osobami, které k obsluze zdvihadel nejsou vedením společnosti pověřeny.

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,

- Nevyskytují se.

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,

Na staveništi budou prováděny práce ve výškách s nebezpečím pádu z výšky větší než 10 m při:

- ***Bouracích a stavebních pracích (SO 01)***
- ***Zámečnických pracích (SO 02)***

Při provádění prací platí zásady a předpisy pro práce ve výškách – NV 362/2005 Sb. Za práci ve výšce se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí být zabezpečeno od výšky 1,5 m a pro tyto činnosti musí být zpracován technologický postup, ve kterém budou určeny OOPP proti pádu a kotvení body.

**PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

Zajištění pracovníků bude prováděno následovně:

- Na plošině velkého nákladního výtahu bude nataženo ocelové lano (na délku konstrukce), které bude sloužit jako primární kotevní bod pro pracovníky pracující na plošině velkého výtahu. Tito pracovníci se budou pohybovat na nejdále na pádové hraně (hraně výtahu). Pro zajištění pracovníků budou využity úvazky a celotělové zachycovací postroje. Lano bude uchyceno za zábradlí velkého nákladního výtahu. Průměr lana a počet lanových svorek pro upevnění lana, bude dán statickým výpočtem, který zajistí zhotovitel prací. Stejně tak bude statickým výpočtem ověřena i únosnost zábradlí vůči této instalaci – tento výpočet rovněž zajistí zhotovitel prací.
- Pracovníci pracující pod plošinou nákladního výtahu budou proti pádu zajištěni celotělovými zachycovacími postroji. Každý pracovník bude řádně využívat dva kotevní body – k prvnímu kotevnímu bodu bude za zadní navazovací bod každý pracovník připojen k zatahovacímu zachycovači pádu (např. Tractel, Singing Rock). Zachycovač pádu bude připevněn k příhradové konstrukci pod plošinou výtahu. K pracovnímu polohování bude využito druhého kotevního bodu, ke kterému budou pracovníci připojeni pomocí šitých úvazků, popř. šitého lana, průměru 10 mm, které bude rovněž uchyceno k příhradové konstrukci plošiny výtahu. Pro ochranu proti prodření (z důvodu přítomnosti ostrých hran), budou pracovníci využívat chrániček lana.
- Pro bezpečné slánění pod konstrukci výtahu budou pracovníci využívat průlezného otvoru v konstrukci výtahu. Tímto otvorem bude provlečeno tkané lano průměru 10 mm, které bude upevněno k ocelovému lanu, nataženého na délku výtahu (viz. výše).
- Po provedení slánění po této konstrukci dojde k přelánění a uchycení pracovníků k výše uvedeným kotevním bodům.
- Pro výškové práce budou pracovníci dále využívat prostředky osobního zajištění proti pádu, jako např.: zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství.
- Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni. Zaměstnanci také musí mít požadovanou způsobilost (zdravotní, odbornou) pro provádění těchto prací.
- Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uloženy zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat a části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pas s upínkami apod.). Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zajmu jiných osob.

Zhotovitelé při provádění těchto prací mimo jiné zajistí:

- vedoucí prací prokazatelně seznámí pracovníky s kotevními body a prokazatelně

PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV

provede i seznámení pracovníků ohledně způsobu jištění v místě práce.

- Kotevní body musí mít odpovídající pevnost a musí být pravidelně kontrolovány se zápisem do stavebního deníku o jejich výsledku. Při práci musí zaměstnanci používat postroj osobního zajištění (dále POZ) se všemi souvisejícími přípravky a příslušenstvím,
- bezpečné přístupové cesty na pracoviště ve výškách,
- prostředky a proškolení osob pro vyproštění a snesení osob zraněných na pracovišti ve výškách do místa poskytnutí první pomoci,

Zajištění pracovníku ve výšce POZ.



p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

- Při dopravě materiálu musí být zajištěn bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.
- Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.
- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podločkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

**PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
VD LIPNO I – OPRAVA SCHODIŠTĚ ŠNV**

- Nevyskytují se.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem,

- Nevyskytují se.

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,

- Nevyskytují se.

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností,

- Nevyskytují se.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,

- Nevyskytují se.

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

- Nevyskytují se.

5. RIZIKA NA STAVENIŠTI

Uvedený typ stavby vnáší do stavební činnosti rizika, vyžadující přijetí opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, uvedená v příloze č. 2 Plánu BOZP.

Rizika a opatření byly rozděleny do následujících druhů prací podle realizovaných činností:

1. Zřízení zařízení staveniště, ohraničení staveniště, přístupových cest a zřízení kotevních bodů – list č. 1 – Přípravné práce,
2. demolice schodiště, nakládka/vykládka suti a rekonstrukce stropu – list č. 2 – Bourací a stavební práce,
3. osazení nového schodiště, včetně zábradlí – list č. 3 – zámečnické práce.

PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLEDNÁ SITUACE, SITUACE STAVBY


C.1. - Přehledná situace 1 : 10 000




C.2. - Celková situace 1 : 2 000



D.1. - Situace 1 : 1 000

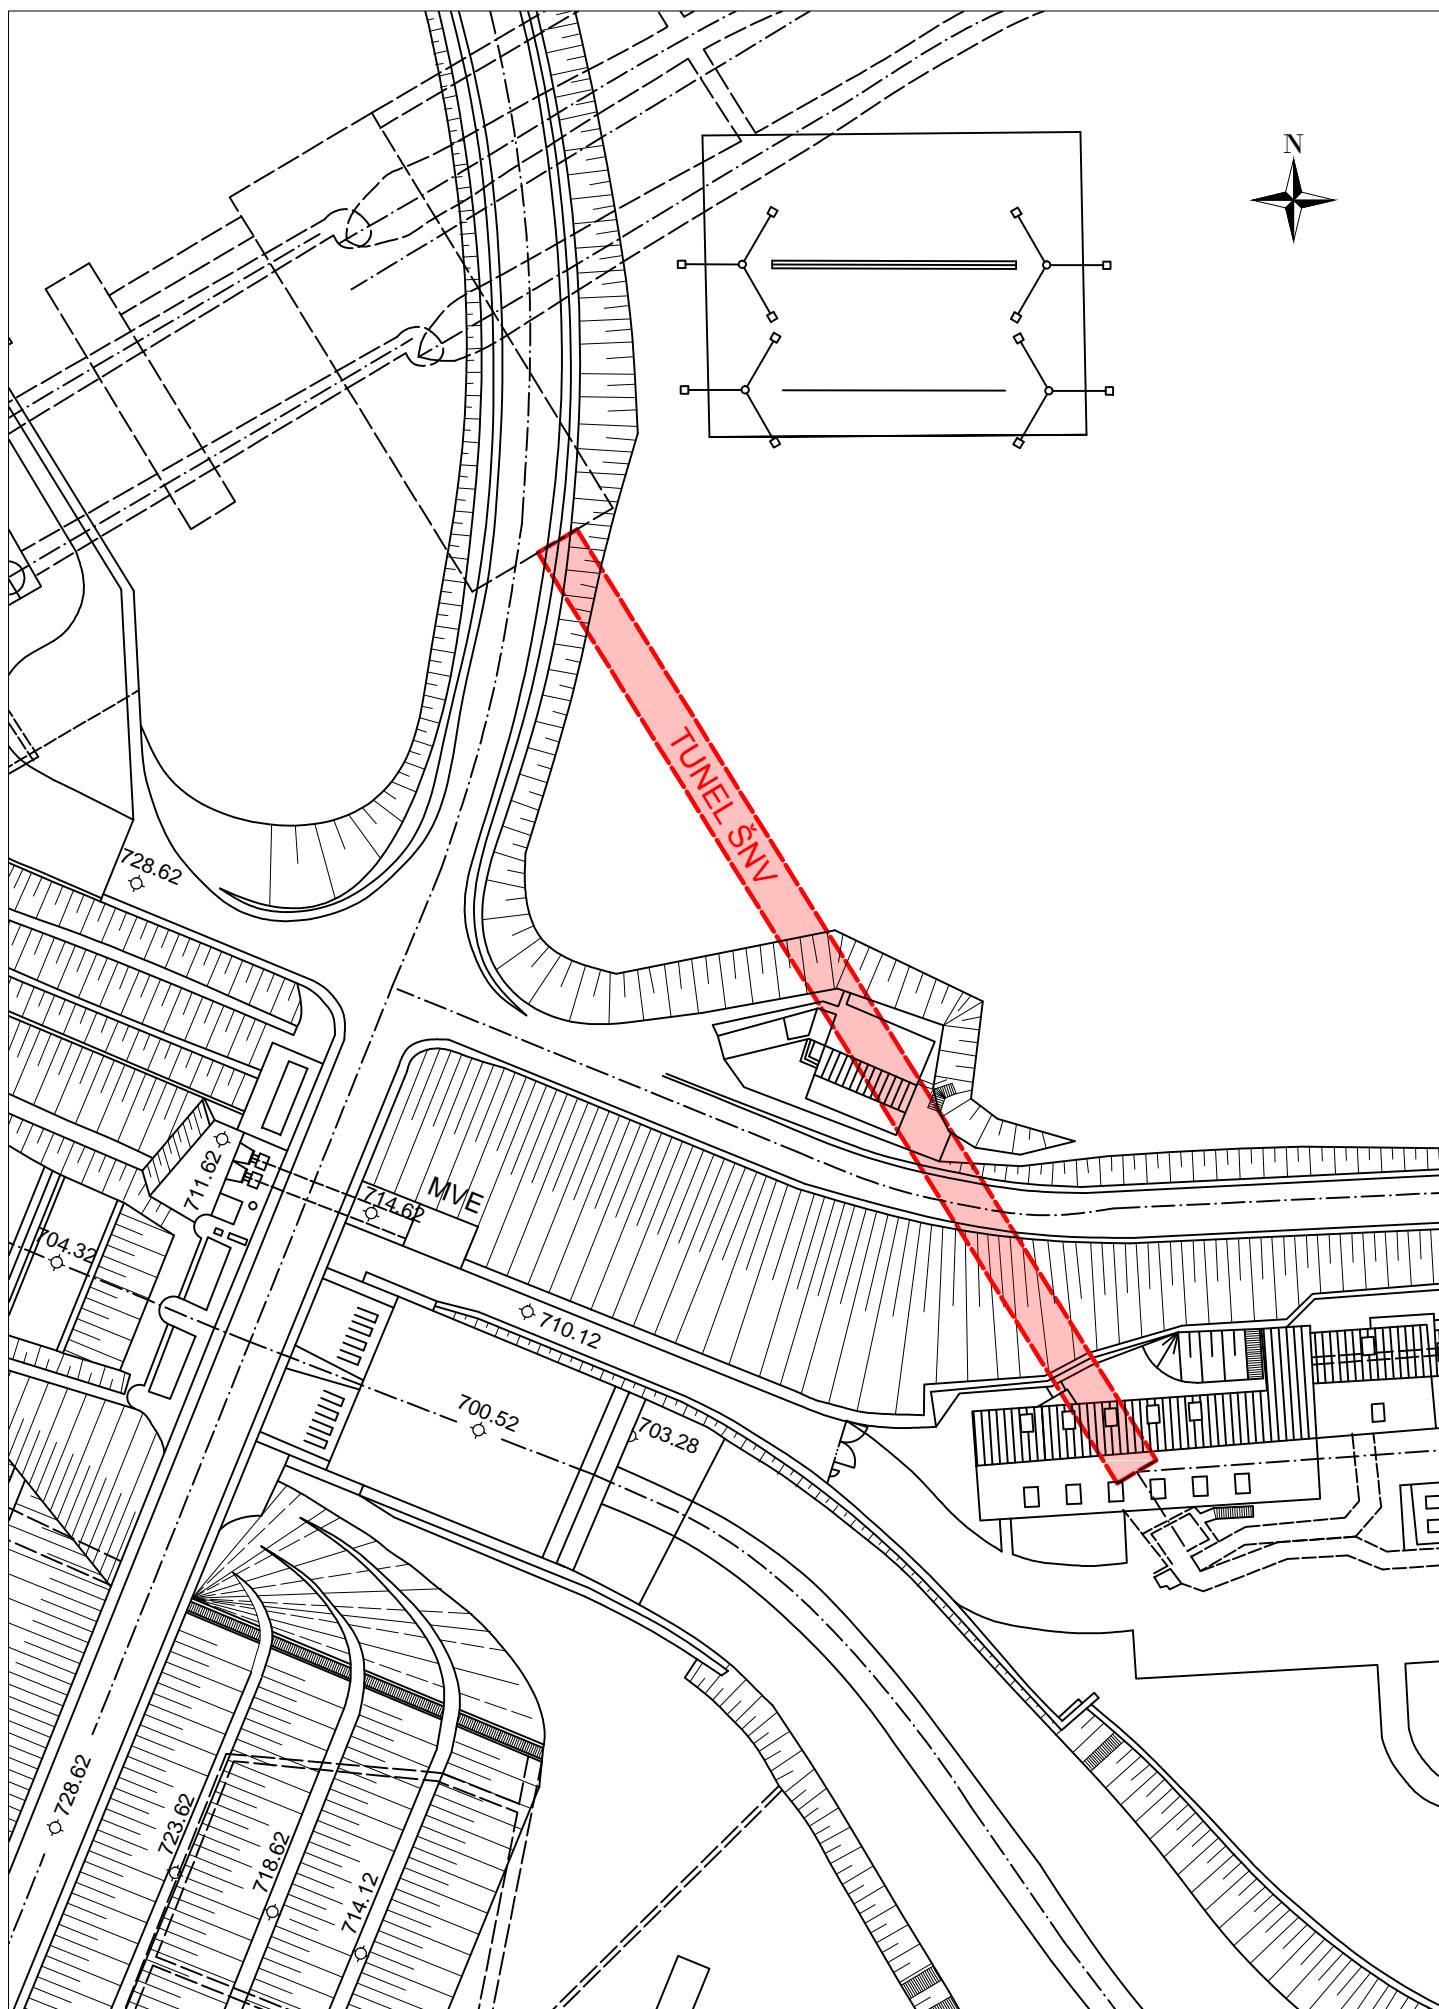

SITUACE STAVENIŠTĚ

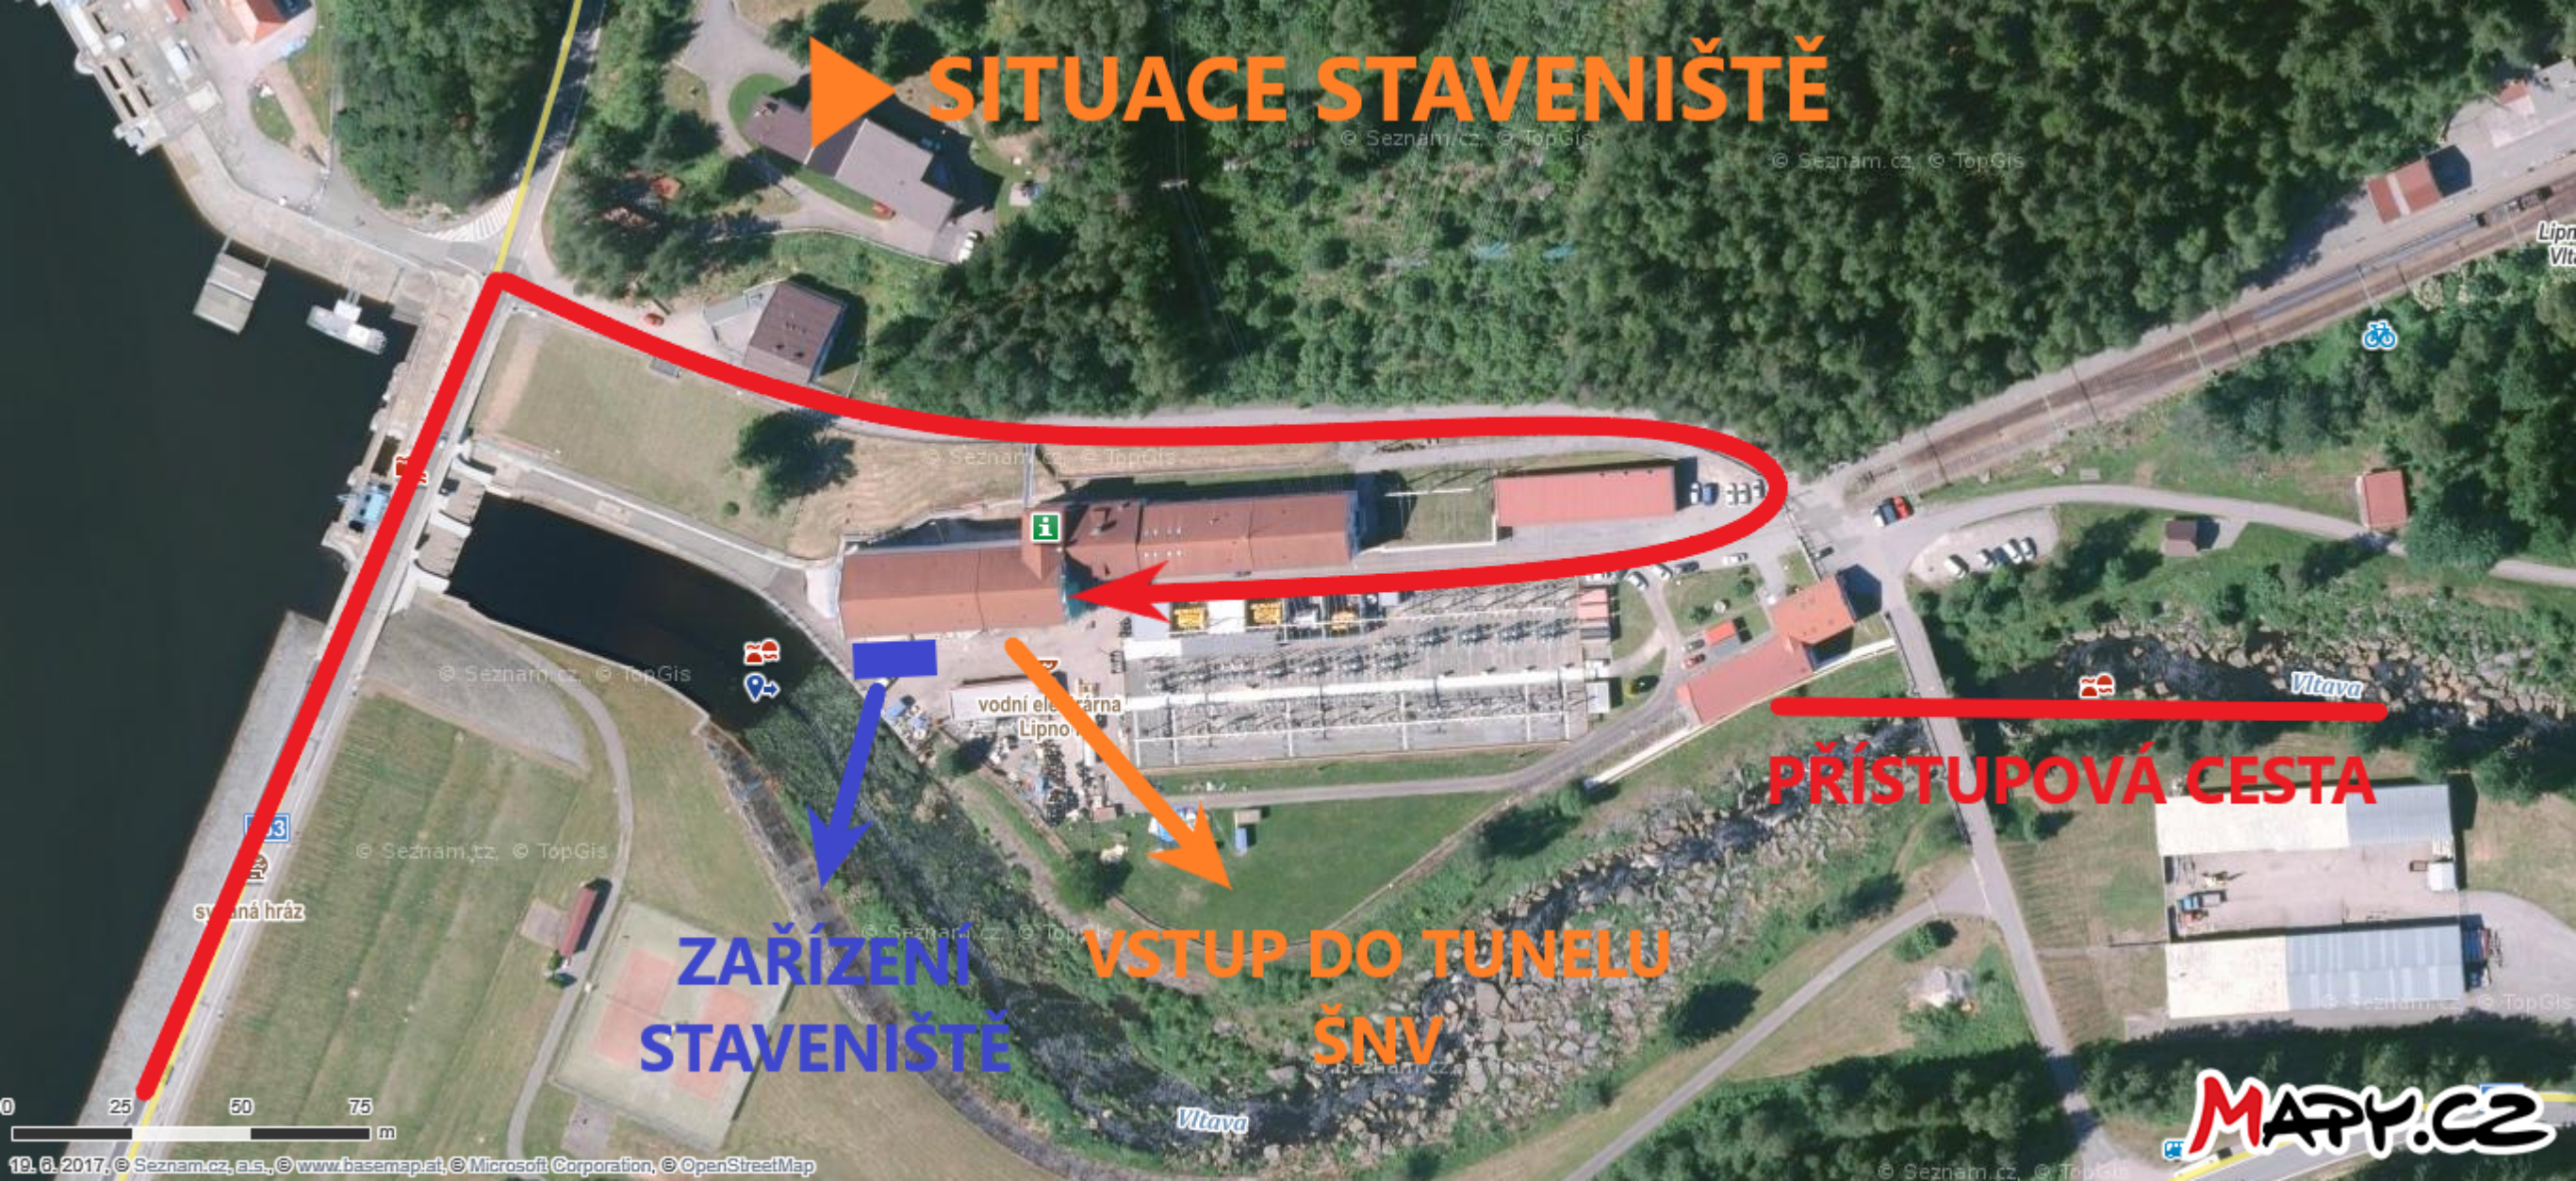

**ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ**

**VSTUP DO TUNELU
ŠNV**

PŘÍSTUPOVÁ CESTA

PŘÍLOHA Č. 2
VYHODNOCENÍ RIZIK

Oprava schodiště ŠNV**VD Lipno I - Oprava schodiště ŠNV**

Lipno nad Vltavou, 37278 Lipno nad Vltavou

Přípravné práce**1**

Verze č.: 0. Platnost od: 01.02.2019.

Popis činnosti

Přípravné práce pro stavbu - zřízení zařízení staveniště, ohraničení staveniště staveniště, zřízení kotevních bodů.

Související vnitřní předpisy

Nestanovují se.

Chemické látky a směsi

Nestanovují se.

Nebezpečí a jejich výsledná míra rizika

Nebezpečí	Upřesnění	Míra rizika	Kategorie
pád z ložné plochy nákladního vozidla	při vykládání materiálu pro přípravu stavby	9,0	-
zakopnutí o ... a následný pád		9,0	-
kontakt s ostrou hranou		6,0	-
mechanická komprese těla padajícím materiálem		6,0	-
fyzická zátěž		4,0	-






Řídící opatření - technická

Dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací.

Řídící opatření - organizační

Zabezpečit místo práce proti vstupu nepovolaným osobám.

Řídící opatření - ochranné prostředky (seznam)

Symbol	Specifikace	Upřesnění
	Přilba ochranná	
	Rukavice pracovní bez zvláštních požadavků na ochr. vlastnosti	
	Oděv pracovní dvoudílný	
	Vesta signální	
	Obuv pracovní	

Řídící opatření - školení a výcvik

Nestanovují se.

Specifické pokyny

Nestanovují se.

Seznam specifických zákazů

Zákaz manipulace s materiálem těžším, než je přípustný váhový limit pro přenášení břemen. Zákaz pohybu osob v trase jedoucích vozidel a v jejich manipulačním prostoru.

Oprava schodiště ŠNV

VD Lipno I - Oprava schodiště ŠNV
Lipno nad Vltavou, 37278 Lipno nad Vltavou

Bourací a stavební práce
2

Verze č.: 0. Platnost od: 01.02.2019.


Popis činnosti

Odbourávání monolitických schodišťových stupňů za pomoci ručního/vzduchového nářadí, nakládka/vykládka vybouraného materiálu, rekonstrukce stropní desky. Manipulace s kompresorem (pokud bude využito vzduchového nářadí)

Související vnitřní předpisy

Nestanovují se.

Chemické látky a směsi

Název	Symbole nebezpečnosti	Klasifikace	Co dělat v případě nouze
Motorová nafta			Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu produktu s kůží a očima. Zákaz kouření. Podle situace odčerpat nebo vsáknout do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Nebezpečí a jejich výsledná míra rizika

Nebezpečí	Upřesnění	Míra rizika	Kategorie
pád z výšky nebo do prohlubně		9,0	-
zasažení padajícím předmětem		9,0	-
zasažení zavěšeným břemenem		6,0	-
zasažení očí odlétajícími částicemi		4,0	-
kontakt s ostrou hranou		4,0	-
zasažení médiem pod tlakem		4,0	-
zatěžující pracovní poloha		3,0	-
nebezpečí úrazu elektrickým proudem		2,0	-
zasažení vymrštěnou/roztrženou tlakovou hadicí		2,0	-









Řídící opatření - technická

Revize OOPP proti pádu min. 1x za rok. Provádět pravidelné revize elektrického nářadí. Dbát zvýšené opatnosti při provádění prací.

Řídící opatření - organizační

Veškeré rozvody energií musí být ochráněny proti poškození. Platná odborná a zdravotní způsobilost pracovníků pro práce ve výškách.

Řídící opatření - ochranné prostředky (seznam)

Symbol	Specifikace	Upřesnění
	Přilba ochranná	
	Brýle ochranné s bočním krytím	při ubourávání schodů
	Chrániče sluchu mušlové	při ubourávání schodů
	Respirátor třída P2S s výdechovým ventilkem	při ubourávání schodů
	Lezecká výstroj výškového specialisty	
	Rukavice pracovní bez zvláštních požadavků na ochr. vlastnosti	
	Oděv pracovní dvoudílný	
	Vesta signální	

Řídící opatření - školení a výcvik

Název školení	Interní kód	Obnovení (měs.)
Školení výškového specialisty		12

Specifické pokyny

Při jakémkoliv pohybu plošiny, je nutné, aby se všichni pracovníci nacházeli na plošině. Při práci ve výškách je nutné užít dvou kotevních bodů.

Seznam specifických zákazů

Zákaz pohybu pod místem práce.

Oprava schodiště ŠNV**VD Lipno I - Oprava schodiště ŠNV**

Lipno nad Vltavou, 37278 Lipno nad Vltavou

Zámečnické práce**3**

Verze č.: 0. Platnost od: 01.02.2019.

Popis činnosti

Osazení nového schodiště, včetně zábradlí, místo původního betonového schodiště.

Související vnitřní předpisy

Nestanovují se.

Chemické látky a směsi

Nestanovují se.

Nebezpečí a jejich výsledná míra rizika

Nebezpečí	Upřesnění	Míra rizika	Kategorie
zasažení padajícím předmětem		9,0	-
pád z výšky nebo do prohlubně		9,0	-
zasažení zavěšeným břemenem		6,0	-
kontakt s ostrou hranou		4,0	-
zatěžující pracovní poloha		3,0	-






Řídící opatření - technická

Revize OOPP proti pádu min. 1x za rok. Dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací.

Řídící opatření - organizační

Platná odborná a zdravotní způsobilost pracovníků pro práce ve výškách.

Řídící opatření - ochranné prostředky (seznam)

Symbol	Specifikace	Upřesnění
	Přilba ochranná	
	Lezecká výstroj výškového specialisty	
	Rukavice pracovní bez zvláštních požadavků na ochr. vlastnosti	
	Oděv pracovní dvoudílný	
	Vesta signální	

Řídící opatření - školení a výcvik

Název školení	Interní kód	Obnovení (měs.)
Školení výškového specialisty		12

Specifické pokyny

Při jakémkoliv pohybu plošiny, je nutné, aby se všichni pracovníci nacházeli na plošině. Při práci ve výškách je nutné užít dvou kotevních bodů.

Seznam specifických zákazů

Zákaz pohybu pod místem práce.

PŘÍLOHA Č. 3

REGISTR LEGISLATIVY A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách
- ČSN EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu – Slaňovací zařízení pro záchranu

- ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu
- ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu
- ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje
- ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
- ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení
- ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje
- ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

PŘÍLOHA Č. 4
PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ČEZ, A.S.



SDÍLENÁ DOKUMENTACE

SPOLEČNOST: **ČEZ, a. s.**
IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **ČEZ_SD_0039r04**
NÁZEV DOKUMENTU: **Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE**

OBLAST ŘÍZENÍ: **B01 – Řízení bezpečnosti**
GARANT DOKUMENTU: **ČEZ 5004000 – Jiří Pačovský**
ZPRACOVATEL: **ČEZ 5004510 – Pavel Duda**
ČEZ 5004520 – Zdeněk Kustl
ČEZ 5004300 – Taťána Krydlová
ČEZ 1008131 – Zdeněk Pokorák
ČEZ 5006220 – Vladimír Němec

PLATNOST OD: **26. 7. 2018**
ÚČINNOST OD: **1. 9. 2018**

SCHVÁLIL:

PODPIS:  **Jiří Pačovský – ředitel útvaru řízení výroby a provozu
KE, ČEZ, a. s.**

PODPIS:  **Božena Strachotová – exekutivní manažer útvaru nákup
pro výrobu, ČEZ, a. s.**

OBSAH

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
1.1	Účel	3
1.2	Rozsah závaznosti	3
1.3	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu.....	4
2	ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI A PRAVOMOCI	4
3	POJMY A ZKRATKY	5
3.1	Pojmy	5
3.2	Zkratky	7
4	PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ČEZ, a. s., KE.....	8
4.1	Školení a evidence zaměstnanců smluvního partnera	8
4.1.1	Školení vedoucích práce a odpovědných osob smluvního partnera	8
4.1.2	Školení ostatních zaměstnanců smluvního partnera.....	8
4.1.3	Evidence zaměstnanců smluvního partnera.....	9
4.1.4	Identifikační karta.....	9
4.2	Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti	10
4.3	Povinnosti smluvního partnera během činnosti v areálech ČEZ	10
4.3.1	Fyzická ochrana.....	10
4.3.1.1	Vstup osob do areálu ČEZ	11
4.3.1.2	Vjezd dopravních prostředků do areálu ČEZ	12
4.3.2	Požární ochrana	12
4.3.2.1	Všeobecné povinnosti	12
4.3.2.2	Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu.....	13
4.3.3	BOZP, řízení prací	14
4.3.3.1	Všeobecné povinnosti	14
4.3.3.2	Předávání/přebírání pracovišť.....	15
4.3.3.3	Pracovní úrazy zaměstnanců smluvních partnerů	16
4.3.4	Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na strojních a technických zařízeních nebo v bezpečnostních pásmech	16
4.3.5	Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na elektrických zařízeních.....	17
4.3.6	Hygiena práce.....	18
4.3.7	Požadavky na bezpečnost při dopravě.....	18
4.3.8	Požadavky pro práce ve výškách	19
4.3.9	Pořádek na pracovišti	20
4.3.10	Zásady ochrany životního prostředí a EnMS.....	20
4.3.11	Zásady informační a kybernetické bezpečnosti (IKB)	22
4.4	Zakázané činnosti v ČEZ	23
4.5	Kontrola dodržování pravidel, smluvní sankce	24
5	VAZBY MEZI DOKUMENTY	25
5.1	Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD.....	25
5.2	Vazby na společné a vnitřní dokumenty	26
6	ZÁZNAMY	26
7	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	26
	Příloha č.1 – Další povinnosti smluvních partnerů	27
	Příloha č.2 – Sazebník smluvních sankcí.....	28

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Pravidla chování v KE (dále jen **Pravidla**) jsou souborem závazných požadavků pro provádění činností smluvních partnerů v areálech následujících společností Skupiny ČEZ: ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, a. s., Elektrárna Dětmarovice, a. s., Energotrans, a. s., ČEZ Teplárenská, a.s. (VJ EHO) a Energocentrum Vítkovice, a. s. (dále jen areál ČEZ).

Účelem Pravidel je stanovit minimální bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a fyzické ochrany a upravit způsob koordinace bezpečnostních a dalších opatření k zajištění předmětných oblastí.

Dokument stanovuje zásady, práva a povinnosti smluvních partnerů vstupujících do areálu ČEZ.

Dokument je vydáván jako koncernový nástroj s cílem vytvoření podmínek pro naplňování koncernového zájmu „Plnění politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí“ vyhlášeného Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Klasická energetika“ a koncernového zájmu „Jednotné zajišťování a provádění nákupu ve společnostech Skupiny ČEZ“ vyhlášeného Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Správa“.

1.2 Rozsah závaznosti

Dokument je závazný pro vybrané právní subjekty – členy Koncernu ČEZ, a to v rozsahu stanoveném pro ně příslušnou koncernovou politikou řízení:

Obchodní firma	Zkratka
ČEZ, a. s.	ČEZ
ČEZ Teplárenská, a.s. *	TAS
Elektrárna Dětmarovice, a. s.	EDE
Elektrárna Počerady, a. s.	EPC
Energocentrum Vítkovice, a.s.	EVI
Energotrans, a.s.	EGT

*pouze pro výrobní jednotku Elektrárna Hodonín

Pravidla chování jsou určena pro smluvní partnery a zaměstnance smluvních partnerů, včetně zaměstnanců poddodavatelů smluvních partnerů, jakož i osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí služeb v areálu ČEZ (dále jen **zaměstnanci smluvního partnera**).

Dále jsou určena pro příslušné zaměstnance ČEZ dle definovaného rozsahu uvedeného v kap. 3.1.

V případě, že některé v nich uvedené povinnosti a odpovědnosti upravuje platná smlouva podrobněji, případně je konkretizuje/specifikuje, řídí se tyto povinnosti a odpovědnosti příslušnými smluvními ustanoveními.

Odkazy na další dokumenty uvedené v textu tohoto dokumentu jsou závazné pouze pro společnosti, pro které jsou již závazné dokumenty, na které se odkazují.

Seznam zaměstnanců obeslaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

1.3 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

- Aktualizace celého dokumentu dle platné šablony pro sdílenou dokumentaci;
- titulní list – aktualizace čísla a názvu oblasti řízení (viz [SKČ SM 0055](#)); aktualizace garanta dokumentu, zpracovatelů a schvalovatelů (viz [SKČ PA 0001](#));
- kap. 1.1 – aktualizace koncernových zájmů a odkazu na koncernovou politiku řízení;
- kap. 1.2 – odstraněna závaznost pro ETI a ČIG; upřesnění závaznost pro výrobní jednotku Elektrárna Hodonín;
- kap. 3.1 – aktualizace odkazu na zákon č. 263/2016 Sb.;
- kap. 3.2 a dále v dokumentu – doplněna zkratka IKB, DOPV, EIA, EMS, ChIS, NChLS, PBZ, ŘP;
- kap. 4.1.3 – upřesnění textace
- kap. 4.1.4 - upřesnění textace
- kap. 4.2 - upřesnění textace
- kap. 4.3.1 - upřesnění textace
- kap. 4.3.1.1- upřesnění textace
- kap. 4.3.3.1- upřesnění textace
- kap. 4.3.10 - upřesnění textace
- doplněna kap. 4.3.11
- kap. 5.1 aktualizace odkazu na zákon č. 181/2014 Sb.
- kap. 7 – doplněn formulář
- příloha č. 2 doplněna tabulka E, upřesněna textace v tabulce B, C),
- ČEZ_FO_0650, ČEZ_FO_0652 a ČEZ_FO_1022 - aktualizace.

2 ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI A PRÁVOMOCI

- a) Smluvní partner se při všech činnostech řídí příslušnými ustanoveními platných právních a ostatních předpisů v BOZP, PO, HP, OŽP, EnMS, FO a IKB, při tom odpovídá za činnost všech svých zaměstnanců.
- b) Smluvní partner oznámí v souladu se smlouvou informace k naplnění povinnosti zadavatele stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a to formou vyplnění a předání Dotazníku zhotovitele (viz [ČEZ FO 0648](#)).
- c) Smluvní partner je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali tato Pravidla, aby dodržovali a plnili další povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP, PO, HP, OŽP, EnMS, FO a IKB a dodržovali stanovené příkazy a zákazy z nich vyplývající. Smluvní partner přenesl plnění těchto povinností i na své poddodavatele. Smluvní partner je dále povinen akceptovat a respektovat závazné pokyny směřující k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku, které vydává směnový inženýr nebo havarijní štáb lokality, případně osoby ČEZ pověřené řešením mimořádných událostí. V souvislosti s tím je smluvní partner povinen seznámit se s umístěním shromaždiště osob na lokalitě a s telefonními čísly směnového inženýra, příp. koordinátora PO a HP. Informace a kontakty viz [ČEZ FO 0650](#).
- d) Smluvní partner je povinen na požádání příslušného zaměstnance ČEZ předložit doklady prokazující naplnění požadavků právních předpisů, jakož i dalších vnitřních předpisů ČEZ, dále je povinen zajistit naplnění povinností předkládat na vyzvání příslušných zaměstnanců identifikační karty osob a vozidel.
- e) Smluvní partner je povinen řídit se vnitřními předpisy ČEZ, které mu byly prokazatelně předány.
- f) Smluvní partner nepřipustí práci svých zaměstnanců, nesplňují-li kvalifikační předpoklady a požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost stanovenou právními a ostatními předpisy a/nebo tyto není možné prokázat.

- g) Smluvní partner nesmí používat při práci přístroje, nářadí, stroje, zařízení a konstrukce v nevyhovujícím technickém stavu a bez potřebných revizí a kontrol v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů a/nebo pokud tyto není možné prokázat.
- h) Smluvní partner je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke konfliktům a ke vzniku nehodových událostí (požár, výbuch, poškození zdraví - pracovní úrazy, únik chemických látek do životního prostředí, škody na majetku, dopravní nehoda apod.) a dojde-li k takovéto události, neprodleně bez zbytečných odkladů ji oznámí příslušnému zaměstnanci ČEZ, případně se řídí postupem uvedeným v dokumentaci ČEZ (např. požární poplachová směrnice). Tato oznamovací povinnost platí i v případě, kdy si smluvní partner přivolá jednotky integrovaného záchranného systému.
- i) Smluvní partner zajistí označení tabulkou s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby smluvního partnera všechny předané objekty, pozemky a pracoviště, které používá jako montážní, skladovací, manipulační apod.
- j) Smluvní partner na předaných objektech, pozemcích a pracovištích zajistí označení nebezpečných míst, označení příkazů a zákazů pomocí značek, signálů a požárně bezpečnostního značení.
- k) Smluvní partner zajistí označení všech svých zaměstnanců názvem (logem) firmy viditelně na pracovním oděvu. Dále zajistí, že zaměstnanci mají v areálu ČEZ u sebe platnou identifikační kartu a tuto nosí viditelně.
- l) Smluvní partner je povinen vést evidenci přítomnosti všech svých zaměstnanců v areálu ČEZ. Evidence musí obsahovat údaje o zaměstnavatelích zaměstnanců. Smluvní partner na výzvu zpřístupní tuto evidenci příslušným zaměstnancům ČEZ.
- m) Smluvní partner je povinen před zahájením činností v areálu ČEZ určit odpovědnou osobu případně vedoucího práce a zajistit v dostatečném časovém předstihu jejich školení a ověření znalostí v souladu s těmito Pravidly.
- n) Smluvní partner využívá předané objekty/prostory v souladu s jejich určením vycházející z kolaudačního rozhodnutí a v souladu se smluvními podmínkami.
- o) Smluvní partner zajistí vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně pravidel pro boj s korupcí.

3 POJMY A ZKRATKY

3.1 Pojmy

Areál ČEZ – prostory a objekty v majetku nebo v užívání následujících společností Skupiny ČEZ: ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Energotrans, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s. (pouze VJ EHO), Energo centrum Vítkovice, a.s.

Identifikační karta – bezkontaktní přístupový identifikační průkaz zaměstnance.

Fyzická ochrana – systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo která mají za cíl zajistit bezpečnost osob.

Koordinátor BOZP na staveništi – osoba pověřená koordinací činností na vybraných staveništích, provádějící specifické úkony v souladu s požadavkem zákona č. 309/2006 Sb.

Nežádoucí osoba – každá osoba, která v areálu ČEZ prokazatelně poruší právní nebo ostatní předpisy a/nebo podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

Odpovědná osoba smluvního partnera – smluvním partnerem určený vedoucí zaměstnanec nebo osoba odborně způsobilá v oblasti prevence rizik nebo v oblasti PO odpovědná za řízení

činností v areálu ČEZ. Odpovědná osoba musí být schopna plynule komunikovat v českém jazyce.

Plán BOZP – dokument v elektronické a tištěné podobě, který zohledňuje bezpečnostní a zdravotní rizika při provádění prací na vybraných staveništích podle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

Pracovní příkaz (pracovní příkaz s redukovanou přípravou) – vnitřní dokument ČEZ specifikující rozsah provádění prací, obsahující další informace potřebné k provedení prací, který vystavuje příslušný zaměstnanec ČEZ. Pracovní příkaz musí být k dispozici v místě a v době výkonu prací.

Předané pracoviště – pracoviště protokolárně předané smluvnímu partnerovi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. § 2, odst. 3.

„B“ příkaz – písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti.

„BS“ příkaz – písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na strojně-technologických zařízeních.

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP – předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o PO a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Příkaz „S/V“ – písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních k zajištění bezpečnosti činností, u nichž hrozí riziko vzniku požáru nebo výbuchu.

Příslušný zaměstnanec ČEZ – zaměstnanec společností Skupiny ČEZ: ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Energotrans, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s. (VJ EHO) a Energocentrum Vítkovice, a.s., se stanovenou odpovědností, povinností a pravomocí ve vztahu ke smluvnímu partnerovi. Příslušným zaměstnancem ČEZ může být i pověřená třetí osoba. Seznam těchto zaměstnanců viz záznam 02E – Seznam příslušných zaměstnanců ČEZ (viz [ČEZ FO 0652](#)) – za dokument odpovídá ČEZ.

Sledované pásmo – prostory, které podléhají soustavnému dohledu pro účely radiální ochrany (viz zákon č. 263/2016 Sb.).

Smluvní partner – právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro ČEZ v areálu ČEZ na základě smlouvy. Smluvním partnerem je také externí smluvní nájemce objektů/prostorů/zařízení.

Strážný – zaměstnanec bezpečnostní agentury nebo příslušný zaměstnanec ČEZ se stanovenými povinnostmi v oblasti fyzické ochrany.

Poddodavatel – fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k smluvnímu partnerovi při plnění smlouvy pro ČEZ. Poddodavatel je považován za zhotovitele (viz níže).

Školení vedoucích práce a odpovědných osob smluvního partnera – školení, které provádí příslušný zaměstnanec ČEZ s cílem informovat smluvního partnera o důležitých opatřeních a skutečnostech týkajících se oblastí řízení prací a oblastí BOZP, PO, HP, OŽP, EnMS, FO a IKB. Nedílnou součástí školení je ověření znalostí. Školení (obsah a termíny) je upraveno vnitřní dokumentací ČEZ. Školení vedoucích práce a školení odpovědných osob smluvních partnerů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů dle § 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Vedoucí práce – osoba pověřená vedením pracovní skupiny pro výkon činností podle úkolu pracovního příkazu. Vedoucí práce je oprávněnou osobou při přebírání a předávání pracoviště, přebírání zařízení pro výkon činnosti, při komunikaci s obsluhou v průběhu provádění díla včetně zkoušek a předání zařízení do provozu. Vedoucí práce musí být vždy

uveden na úkolu pracovního příkazu. Je to osoba pověřená konečnou odpovědností za pracovní činnost a dodržování podmínek bezpečnosti práce. Vedoucí práce musí mít platné školení ČEZ jako vedoucí práce. Vedoucí práce (dle pracovního příkazu) musí být označen rozlišovací páskou oranžové barvy s černým nápisem „VEDOUCÍ PRÁCE“. Vedoucí práce musí být schopen plynule komunikovat v českém jazyce.

Vedoucí provozního úseku – odpovědný vedoucí zaměstnanec mj. oprávněný nařídit nebo stanovit rozsah zajištění nebo odjištění zařízení (např. vedoucí dvojbloku, mistr elektro, zauhlování, chemie a odsíření, suchá doprava a odstruskování).

Výrobní IK – místo, kde se vystavují / předávají / odevzdávají identifikační karty.

Zadavatel – právnická osoba, která u smluvního partnera smluvně objednala provedení díla (stavby). Součástí provedení díla může být i zpracování související dokumentace. Pro potřeby tohoto dokumentu se jedná o útvar ČEZ odpovědný za realizaci díla.

Zhotovitel – smluvní partner nebo jeho poddodavatel provádějící stavební nebo udržovací práce.

3.2 Zkratky

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DOPV	dokumentace o ochraně před výbuchem
EIA	posuzování vlivu na životní prostředí
EMS	systém řízení ekologické bezpečnosti – certifikace dle ISO 14001
EnMS	systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001
EPS	elektrická požární signalizace
FO	fyzická ochrana
HP	havarijní připravenost
HZSp	hasičský záchranný sbor podniku
ChLS	chemické látky a směsi
IKB	informační a kybernetická bezpečnost
IK	identifikační karta
IPD	identifikační kód zaměstnance
KE	klasická elektrárna (uhelné a plynové včetně tepláren, vodní elektrárny)
MPP	místní provozní předpis
NChLS	nebezpečné chemické látky a směsi
nn	nízké napětí
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PBZ	požárně bezpečnostní zařízení
PN	požární nebezpečí
PO	požární ochrana
ŘP	řízení prací
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
VJ EHO	výrobní jednotka elektrárna Hodonín
vn	vysoké napětí
VPÚ	vedoucí provozního úseku
vvn	velmi vysoké napětí

4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ČEZ, a. s., KE

4.1 Školení a evidence zaměstnanců smluvního partnera

4.1.1 Školení vedoucích práce a odpovědných osob smluvního partnera

- a) Před zahájením prací v areálu ČEZ musí být odpovědná osoba smluvního partnera, jakož i vedoucí práce proškolen, informován a přezkoušen z důležitých opatření a skutečností týkajících se oblastí řízení prací, oblastí BOZP, PO, HP, OŽP, EnMS, FO a IKB.
- b) Školení organizačně zajišťuje ČEZ. Na školení je nutné se registrovat prostřednictvím e-mailu u kontaktní osoby pro přihlášení. Souhrnné aktuální informace k přihlášení na školení a pokyny k samotnému školení jsou umístěny na internetu www.cez.cz v rubrice: O společnosti ► O Skupině ČEZ ► ČEZ, a. s. ► Pro dodavatele ► Pravidla chování ► Školení pro dodavatele (<http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani/skoleni-pro-dodavatele.html>)

Podmínky účasti na školení:

- účastník je stanoven jako vedoucí práce a/nebo odpovědná osoba;
 - účastník rozumí a je schopen plynne komunikovat v českém jazyce;
 - účastník je přihlášen na školení (tj. kontaktní osoba pro přihlášení za ČEZ potvrdila smluvnímu partnerovi přihlášení na požadovaný termín školení);
 - účastník má s sebou na školení: doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), vyplněný [ČEZ FO 0752](#) s originálním podpisem účastníka, vyplněný [ČEZ FO 0753](#) a psací potřeby;
 - účastník se dostaví do školicí místnosti v čistém oděvu a včas.
- c) Toto školení je prováděno pouze v jazyce českém. Školení mohou absolvovat také odpovědné osoby nebo vedoucí práce poddodavatele smluvního partnera. ČEZ si vyhrazuje právo stanovit podmínky provedení takového školení nebo toto školení odmítnout.

ČEZ může zamítnout účast osoby na školení v případě, že účastník nepřijde včas na zahájení školení nebo tento nebude řádně přihlášen, nebo nebude mít požadované doklady, případně tyto budou neúplně nesprávně vyplněny, nebo pokud osoba nebude plynne komunikovat v českém jazyce.

V případě, že osoba neuspěje při ověřování znalostí, nebude školení uznáno jako platné. Smluvní partner zajistí v těchto případech přihlášení účastníka na nový termín.

4.1.2 Školení ostatních zaměstnanců smluvního partnera

Za ostatní zaměstnance se pro potřeby tohoto dokumentu považují osoby, které nebyly proškoleny jako vedoucí práce nebo jako odpovědná osoba smluvního partnera dle předchozích odstavců.

- a) Odpovědná osoba smluvního partnera, případně vedoucí práce, který úspěšně absolvuje školení dle kap. 4.1.1 a má toto školení platné, je povinen provést školení všech zaměstnanců smluvního partnera v jazyce, kterému rozumí a to před zahájením činností. O tomto školení je povinen vést dokumentaci tzn. sepsat záznam. Záznam musí být u smluvního partnera vždy k nahlédnutí za účelem kontroly a musí obsahovat minimálně:
 - název smluvního partnera, datum a obsah provedeného školení;
 - jméno, příjmení a podpis osoby, která školení provedla;
 - způsob ověření znalostí, případně doklad o tomto ověření;
 - jmenný seznam školených vč. podpisů;
 - jméno a podpis tlumočníka (v případě školení v cizím jazyce).

V případě, že je záznam použit jako příloha pro vydání IK, musí být schválen příslušným zaměstnancem ČEZ.

Doporučený Záznam ze školení ostatních zaměstnanců dodavatele (viz [ČEZ FO 1022](#)).

- b) Školení musí být provedeno minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byl odpovědný zaměstnanec smluvního partnera proškolen.

Platnost školení, provedených podle kap. 4.1 je 2 roky. Smluvní partner eviduje a sleduje platnosti těchto školení. Vedoucí práce a odpovědná osoba smluvního partnera jsou povinni znovu absolvovat případně dále provést školení ostatních zaměstnanců před uplynutím této doby, a to v souladu s kap. 4.1.1 a 4.1.2.

4.1.3 Evidence zaměstnanců smluvního partnera

- a) Smluvní partner je povinen před vstupem do areálu ČEZ zažádat o vydání identifikačních karet (viz [SKČ FO 0169](#)). V souvislosti s tím, je smluvní partner povinen zažádat u příslušného zaměstnance ČEZ vygenerování IPD (viz [ČEZ FO 0752](#)). Při tom je povinen uvést seznam všech jeho zaměstnanců včetně osob samostatně výdělečně činných, určených pro činnosti v ČEZ. V případě, že žádá o vydání IK pro odpovědné osoby a pro vedoucí práce (tzn. osoby školené dle kap. 4.1.1), předává žádost ke schválení příslušnému zaměstnanci ČEZ.
- b) Žádost zůstává uložena ve výrobně IK za dodržení podmínek uvedených v zákoně č. 101/2000 Sb.
- c) Žádost musí obsahovat všechny náležitosti, včetně dokladu o školení provedeném v souladu s kap. 4.1.1 a 4.1.2. Přílohou žádosti musí být Seznam chemických látek a směsí používaných smluvním partnerem v elektrárně viz [ČEZ FO 1183](#).

4.1.4 Identifikační karta

Identifikační karta je neprenosná a musí být při pohybu po areálu ČEZ vždy nošena viditelně. IK, kromě umožnění vstupu/vjezdu do areálu ČEZ, plní i funkci identifikačního průkazu zaměstnance smluvního partnera v areálu ČEZ a zaměstnanec ji musí mít vždy u sebe.

- a) **Vystavení a předání IK**
Na základě řádně vyplněné písemné žádosti o vydání identifikačních karet pro osoby ze strany smluvního partnera vydá příslušná výrobní lokalita IK. IK předává zaměstnanec bezpečnostní agentury nebo příslušný zaměstnanec ČEZ po ověření totožnosti zaměstnance smluvního partnera a to odpovědné osobě smluvního partnera nebo vedoucímu práce po splnění podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
- b) **Platnost IK**
IK jsou majetkem ČEZ. Jejich platnost zaniká skončením činnosti zaměstnance smluvního partnera v areálu ČEZ nebo pozastavením její platnosti. Platnost IK je časově omezená. Po skončení platnosti IK musí odpovědná osoba smluvního partnera nebo vedoucí práce nejpozději následující pracovní den odevzdat IK příslušnému zaměstnanci ČEZ nebo přímo ve výrobně IK, ve které byla IK vydána.
ČEZ si vyhrazuje právo na pozastavení platnosti IK v případě hrubého porušení Pravidel zaměstnancem smluvního partnera. V souvislosti s tím je ČEZ oprávněn ukončit platnost školení provedeného dle kap. 4.1.
- c) **Zcizení, ztráta, poškození, neodevzdání IK**
V případě ztráty, zcizení nebo poškození IK je zaměstnanec smluvního partnera povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit ostraze nebo příslušnému zaměstnanci ČEZ.
Nenahlášení ztráty, ztráta, zničení či neodevzdání IK, může být důvodem k uplatnění smluvní sankce ze strany ČEZ. Nová IK bude vystavena za výše uvedených podmínek.

4.2 Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti

Smluvní partner je před zahájením činností povinen:

- a) Určit vedoucího práce a odpovědnou osobu smluvního partnera za oblast BOZP, PO a OŽP. Tito jsou povinni se před zahájením činnosti řídit pokyny pro školení osob dle kap. 4.1.1 těchto Pravidel. Určení musí být prokazatelné (viz [ČEZ FO 0752](#)).
- b) Zajistit, aby odpovědná osoba smluvního partnera provedla prokazatelné školení svých zaměstnanců a poddodavatelů dle podmínek těchto Pravidel.
- c) Písemně požádat o vydání IK ke vstupu osob a/nebo k vjezdu vozidel v souladu s podmínkami těchto Pravidel.
- d) Písemně informovat příslušného zaměstnance ČEZ o rizicích a opatřeních ke snížení jejich účinků v oblasti BOZP a OŽP a o rizicích v oblasti PO vyplývajících z jeho činností nebo činností poddodavatele a tyto předat v elektronické podobě (ve vodních elektrárnách mohou být rizika a opatření předávána v písemné podobě – viz [ČEZ FO 0651](#)).
- e) Předat příslušnému zaměstnanci ČEZ požárně technické charakteristiky (vyhláška č. 246/2001 Sb.) používaných, vyráběných, zpracovaných nebo skladových látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku a tyto mít k dispozici.
- f) Předat příslušnému zaměstnanci ČEZ Seznam chemických látek a směsí používaných smluvním partnerem v elektrárně viz [ČEZ FO 1183](#), nejlépe při podpisu žádosti o vydání identifikačních karet u oprávněného zaměstnance ČEZ stanoveného ve smlouvě, popř. jím určené osoby v lokalitě.
- g) Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací.
- h) Oznámit příslušnému zaměstnanci ČEZ předpokládanou produkci odpadů a projednat s ním způsob nakládání s těmito odpady.

4.3 Povinnosti smluvního partnera během činnosti v areálech ČEZ

4.3.1 Fyzická ochrana

Fyzickou ochranu majetku a osob zajišťuje v areálech ČEZ bezpečnostní agentura nebo příslušný zaměstnanec ČEZ.

Smluvní partner je povinen přijmout taková opatření, která znemožní nebo ztíží odcizení či poškození jeho majetku nebo majetku ČEZ. V případě, že je zjištěno odcizení nebo poškození tohoto majetku nebo majetku jeho zaměstnanců, je povinností toho, kdo tyto skutečnosti zjistí, oznámit tuto skutečnost neprodleně příslušnému zaměstnanci ČEZ. Areály ČEZ jsou z důvodu „Ochrany zdraví a majetku“ (Ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele a dotčených osob) monitorovány kamerovými systémy.

Monitorovány jsou zejména vstupy a vjezdy, venkovní prostory kolem oplocení areálů a páteřní komunikace.

Smluvní partner může v případě důvodné potřeby na vrátnicích areálů ČEZ obdržet bližší informace a kontakt na osobu oprávněnou k provozu kamerových systémů.

4.3.1.1 Vstup osob do areálu ČEZ

a) Vstup a odchod zaměstnanců smluvního partnera

Pro vstup zaměstnanců smluvního partnera do areálu ČEZ a odchod z něj jsou určeny pouze označené vstupy/vrátnice. (viz [ČEZ FO 0653](#)). Zaměstnanci smluvního partnera jsou oprávněni ke vstupu pouze s platnou IK, která jim byla vydána. Každý zaměstnanec smluvního partnera je povinen na požádání strážného nebo příslušného zaměstnance ČEZ předložit IK ke kontrole. V případě pochybností o oprávněném použití IK je její držitel povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud při vstupu do areálu ČEZ zaměstnanec smluvního partnera u sebe IK nemá, bude identifikován podle průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a ověřen v seznamu zaměstnanců smluvního partnera. Vpuštěn bude pouze po pozitivní identifikaci a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Každý, kdo bude ve smyslu těchto Pravidel považován za nežádoucí osobu, nebude do areálu ČEZ vpuštěn nebo z něj bude vykázán.

b) Vstup a odchod návštěv zaměstnanců smluvního partnera

V režimu návštěv je povolen vstup:

- návštěv smluvního partnera nebo zaměstnanců ČEZ;
- zaměstnanců smluvního partnera pro krátkodobou pracovní činnost s nevýznamnými riziky ohrožení zdraví osob (např. kontroly, servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení, konzultace, projekční práce apod.);
- zaměstnanců smluvního partnera při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události.

Každá návštěva je povinná před vstupem do areálu ČEZ seznámit se s místně příslušným návštěvním řádem a tento dodržovat.

Práce osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu vedoucího práce, odpovědného zaměstnance smluvního partnera nebo navštíveného zaměstnance ČEZ.

Povolení k užití režimu krátkodobé pracovní činnosti nebo v režimu bezodkladného odstraňování poruchy nebo havárie schvaluje příslušný zaměstnanec ČEZ.

V režimu krátkodobé pracovní činnosti nelze vykonávat činnosti v technologických a výrobních provozech s výjimkou provádění prací při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události, kdy hrozí riziko z prodlení. V tomto případě musí před zahájením vlastní práce odpovědná osoba smluvního partnera provést prokazatelné školení svých ostatních zaměstnanců v souladu s ustanoveními těchto Pravidel.

c) Kontrola zaměstnanců smluvních partnerů a jejich zavazadel

Z důvodu ochrany majetku provádí ČEZ prostřednictvím strážného nebo příslušného zaměstnance ČEZ v nezbytném rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci smluvního partnera vnášejí nebo odnášejí z nebo do areálu ČEZ. Kontrola se týká i veškerých vozidel, která smluvní partner využívá ke vjezdu nebo odjezdu do nebo z areálu ČEZ. Při kontrole musí být dodrženy právní předpisy o ochraně osobní svobody, zásady zachování důstojnosti kontrolovaného a následující podmínky:

Kontroly se provádí průběžně po dobu 24 hod. denně v rozsahu:

- kontrola zavazadel (krabice, obaly, brašny s nářadím, výpočetní a jiná technika) je prováděna v prostorách vrátnice u namátkově vybraných zaměstnanců;
- vizuální kontrola nákladového a zavazadlového prostoru a vnitřního prostoru každého vozidla a kontrola zavazadel ve vozidlech (podléhá stejným pravidlům jako při přenášení vrátnicí), v souvislosti s tím je řidič povinen otevřít dveře/zavazadlový prostor vozidla a umožnit provedení této kontroly;
- odmítne-li zaměstnanec kontrolu při vstupu, nebude vpuštěn;

- kontrolovaný zaměstnanec smluvního partnera na vyzvání vyprázdní zavazadlo tak, aby bylo možno zkontrolovat všechny nesené věci, případně provést kontrolu jejich výrobních nebo evidenčních čísel;
- pokud má strážný nebo příslušný zaměstnanec ČEZ podezření, že dochází k odcizení majetku, kontrolovaného zadrží, zadrží mu tento majetek a událost zaprotokoluje; kontrolovaný zaměstnanec je oprávněn v protokolu uvést své výhrady ke kontrole a jejímu výsledku; strážný nebo příslušný zaměstnanec ČEZ je v tomto případě oprávněn přivolat k šetření PČR.

d) Přenášení a převážení věcí přes vrátnici

- Vyvážení materiálu z prostoru ČEZ je povoleno pouze na základě vystavené Propustky na materiál.
- Na dovážený materiál musí řidič předložit doklady pro příjemce (dodací list nebo objednávka). Na převoz přístrojů, náradí, strojů, zařízení apod., které slouží smluvnímu partnerovi pro výkon jeho činností, musí řidič předložit soupisku s uvedením identifikačních údajů tohoto zařízení (název, typ, vyr. číslo) a tuto ponechává na místě vjezdu/vstupu do areálu ČEZ k případné kontrole.

4.3.1.2 Vjezd dopravních prostředků do areálu ČEZ

Vjezd a výjezd vozidel z areálu je povolen pouze určenými vrátnicemi. Vjezd vozidel je povolen pouze s platným povolením k vjezdu (jednorázovým nebo trvalým). Při průjezdu vrátnicí smí být ve vozidle pouze řidič.

Řidič vozidla s vystaveným povolením k vjezdu, který nesplnil podmínky školení zaměstnanců smluvního partnera dle těchto Pravidel, se nesmí vzdalovat od vozidla. Je mu povolen pouze pohyb související s vyložením a naložením přepravovaného materiálu.

Řidič je povinen odstavené vozidlo čitelně (za čelním sklem) označit názvem smluvního partnera včetně kontaktu na řidiče vozidla.

a) Trvalé vjezdové povolení

Trvalé vjezdové povolení se vydává v odůvodněných případech na základě schválené žádosti smluvního partnera (viz [SKČ FO 0168](#)). Povolení k vjezdu – identifikační kartu vozidla vydává strážný. Dnem skončení činnosti smluvního partnera v ČEZ zaniká platnost trvalého vjezdového povolení a smluvní partner je povinen odevzdat IK vozidla strážnému nebo příslušnému zaměstnanci ČEZ. Trvalé vjezdové povolení může mít časově omezenou platnost. Trvalé vjezdové povolení lze vydat pouze osobě, která je držitelem platné identifikační karty a splňuje podmínky pro pohyb v areálech ČEZ v souladu s kap. 4.1.

b) Jednorázové vjezdové povolení

Vydání jednorázového vjezdového povolení je v kompetenci strážného nebo příslušného zaměstnance ČEZ a vydává se osobám, jejichž vozidla vjíždějí do areálu ČEZ za účelem dovozu či odvozu materiálu, který vzhledem k hmotnosti, objemu nebo množství není možno pouze přenést, případně se jedná o vozidlo zásobování.

4.3.2 Požární ochrana

4.3.2.1 Všeobecné povinnosti

Smluvní partner je zejména povinen:

- Nahlásit příslušným zaměstnancům ČEZ zahájení, přerušení a ukončení prací, u nichž hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. S příslušným zaměstnancem ČEZ předem projednat způsob zajištění požární bezpečnosti včetně navržené požární bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Smluvní partner je povinen

- řídít se těmito stanovenými opatřeními.
- b) Oznámit příslušnému zaměstnanci ČEZ začlenění prováděných činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí.
 - c) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit příslušnému zaměstnanci ČEZ.
 - d) Vedoucí práce smluvního partnera při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů při provádění těchto činností.
 - e) Zajistit předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálu ČEZ. Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí smluvní partner ohlásit příslušnému zaměstnanci ČEZ. Předmětem ohlášení je místo změny průjezdního profilu, datum a časové omezení.
 - f) Prokazatelně nahlásit obsluhu EPS činnost v prostorách chráněných hlásiči EPS a ve spolupráci s příslušným zaměstnancem ČEZ učinit opatření proti způsobení planého poplachu a výjezdu jednotky HZSp.
 - g) Vybavit pracoviště, na kterém provádí činnosti, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, vlastními provozuschopnými věcnými prostředky PO a dalšími prostředky PO (hadice, proudnice apod.) v potřebném množství.
 - h) Zpracovat před zahájením provádění činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím v potřebném rozsahu dokumentaci PO, která odpovídá požadavkům platné legislativy (např. začlenění činností do kategorií dle míry PN, požární řád, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců atd.) a umožnit nahlédnutí do této dokumentace příslušnému zaměstnanci ČEZ. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje také na dokumentaci o ochraně před výbuchem, zpracované podle posouzení rizik výbuchu.
 - i) Nezneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků požární ochrany včetně použitelnosti únikových cest a východů.
 - j) Před zahájením provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., musí být v souladu s řídicí dokumentací ČEZ příslušným zaměstnancem ČEZ stanovena požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření, tzn., musí být vystaven Příkaz „S/V“. Tato opatření jsou pro smluvního partnera závazná. Je-li součástí stanovených opatření nepřetržitý požární dohled pracoviště a okolních prostor po ukončení činností, musí být tento dohled v délce trvání nejméně 1 hodiny. Příkaz „S/V“ má omezenou platnost 3 dny. Výkon požárně nebezpečných činností na tento příkaz lze 2x přerušit.
 - k) Smluvní partner a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činností, s nouzovými východy, únikovými cestami, s umístěním věcných prostředků PO a požárně bezpečnostním zařízením. Zavazují se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření včetně technických nebo organizačních opatření na základě posouzení rizika výbuchu ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště.

4.3.2.2 Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Na prokazatelně převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje smluvní partner požární ochranu samostatně.
- b) Smluvní partner před zahájením provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím zajistí školení zaměstnanců a odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek v souladu s požadavky právních předpisů.
- c) Zaměstnanci smluvního partnera, kteří se s jeho vědomím zdržují nebo pracují na jím převzatých pracovištích, jsou povinni znát a dodržovat dokumentaci požární ochrany ČEZ.

- d) Při provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., musí smluvní partner stanovit požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření nebo opatření na ochranu před výbuchem.
- e) Smluvní partner je povinen zajistit, aby práce se zvýšeným rizikem vzniku požáru, zejména pak svařování nebo řezání plamenem, prováděli kvalifikovaní zaměstnanci. V těchto případech musí být zaměstnanci smluvního partnera schopni doložit naplnění kvalifikačních požadavků v místě a čase provádění prací a musí být schopni plynně komunikovat v českém jazyce.

4.3.3 BOZP, řízení prací

4.3.3.1 Všeobecné povinnosti

- a) Smluvní partner je povinen přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním i cizím zaměstnancům a dalším osobám a je povinen spolupracovat při stanovení a naplnění požadavků. Je povinen provádět vlastní prokazatelnou kontrolní činnost. K základním opatřením k provedení bezpečné práce patří:
 - stanovení požadavků na provedení bezpečné práce (potřebné technologické nebo pracovní postupy, Plán BOZP na staveništi, vyhodnocení rizik pro určení potřebných OOPP, požadavek na zajištění, požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, požadavky na kontroly a revize zařízení apod.),
 - realizace práce za dodržení stanovených požadavků včetně kontroly plnění.
- b) Budou-li v areálu ČEZ prováděny práce v rozsahu stanoveném § 14, odst. 1 a § 15, odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., řídí se vykonávání těchto prací tímto zákonem a prováděcími předpisy. Pro tyto práce určuje ČEZ v souladu s právním předpisem koordinátora BOZP na staveništi. Postup prací se bude v souladu s právním předpisem řídit Plánem BOZP. Další povinnosti smluvních partnerů provádějících uvedené práce jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto Pravidel.
- c) Transportní zařízení (nákladní výtahy, jeřáby apod.) je povoleno používat pouze po splnění místních požadavků a se souhlasem příslušného zaměstnance ČEZ. Je zakázáno tato zařízení obsluhovat bez požadované kvalifikace. Kvalifikaci jeřábník, vazač, signalista (viz ČSN ISO 12480), musí být smluvní partner schopen doložit na pracovišti v době a místě výkonu prací. Smluvní partner je povinen prokazatelně seznámit tyto osoby s předanými návody na obsluhu zařízení a s další provozní dokumentací k zařízení předanou příslušným zaměstnancem ČEZ.
- d) Zaměstnanec smluvního partnera je povinen podrobit se na výzvu příslušného zaměstnance ČEZ dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost jiných návykových látek.
- e) Smluvní partner je povinen zajistit na svých pracovištích prostředky pro poskytování a přivolání první pomoci v souladu s požadavkem právního předpisu. V případě nouze může smluvní partner využít zajištění první pomoci nebo lékařského ošetření pomocí služeb uvedených v *Přehledu kontaktních údajů* nebo ve vnitřní dokumentaci ČEZ (např. požární poplachová směrnice).
- f) Smluvní partner je povinen v případě provádění prací, při kterých dochází k zatěžování, demontáži nebo úpravě ocelových konstrukcí (pochozí lávky, plošiny, ochozy, roštové podlahy atd.) a to zejména při stavbě lešení, ukládání materiálu apod., prokazatelně projednat s příslušným zaměstnancem ČEZ způsob zajištění bezpečnosti především s ohledem na únosnost těchto konstrukcí. V případě potřeby musí smluvní partner po dohodě s tímto zaměstnancem ČEZ zajistit statické posouzení únosnosti používané konstrukce.
- g) Smluvní partner je povinen řídit se MPP, které mu byly pro příslušné pracoviště předány.

- h) Smluvní partner je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali OOPP podle druhu vykonávané činnosti nebo tam, kde je to stanoveno bezpečnostním značením nebo vnitřním předpisem ČEZ (viz [ČEZ FO 0775](#)).
 - i) Veškeré stavební, montážní a udržovací práce v areálech ČEZ a na provozovaném zařízení ČEZ, mohou být prováděny pouze na předaném pracovišti. Předání musí být prokazatelné tj. na základě řádně vystaveného Pracovního příkazu nebo pracovního příkazu s redukovanou přípravou, nebo samostatným předávacím protokolem. Práce na zařízení ČEZ mohou být prováděné za předpokladu řádně zajištěného zařízení. Zařízení zajišťuje a pracoviště předává VPÚ dotčeného prováděnou činností. Pracoviště za smluvního partnera přebírá vždy vedoucí práce. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní v případě, kdy smluvní partner provádí práce výhradně na svém zařízení v pronajatých prostorách (na základě platné nájemní smlouvy). I v těchto případech však smluvní partner musí oznámit zahájení a ukončení prací příslušnému zaměstnanci ČEZ, pokud jsou tyto práce prováděné v technologických prostorách (např. kotelny, strojovny, provozny odsíření, zauhlování, apod.) nebo na technologických zařízeních/objektech (např. komíny, chladicí věže, potrubní mosty apod.) s reálným nebezpečím vyplývajícím z provozovaného zařízení.
- Poznámka:** Práce na zařízení a v areálech ČEZ je možné provádět (v rámci drobné údržby dle [ČEZ ME 0725](#)) také na základě řádně vystavené Žádanky na práci. Tento postup se řídí vnitřními předpisy ČEZ. Smluvní partner tento postup může uplatnit pouze v případě, že je takto uvedeno v příslušné smlouvě o dílo.
- j) Při práci na technologických zařízeních je smluvní partner prostřednictvím vedoucího práce povinen osobně oznámit zahájení a ukončení prací včetně přerušení prací, a to u příslušného zaměstnance ČEZ. Za přerušení práce se pro účely ohlašování nepovažuje přestávka kratší než 8 hodin, pokud není objednatel prokazatelně stanoveno jinak.
 - k) Smluvní partner je povinen při provádění prací v areálu ČEZ trvale zajistit na pracovišti přítomnost osoby, která plyně komunikuje v českém jazyce.
 - l) Smluvní partner je povinen aktualizovat Seznam chemických látek a směsí používaných smluvním partnerem v elektrárně viz [ČEZ_FO_1183](#) při změně používaných chemických látek a směsí či jejich množství a předat je příslušnému zaměstnanci. Tato povinnost se vztahuje i na smluvní partnery a poddodavatele, kteří mají uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

4.3.3.2 Předávání/přebírání pracovišť

- a) Předání a převzetí pracoviště smluvnímu partnerovi bude provedeno protokolárně zápisem do Pracovního příkazu nebo Pracovního příkazu s redukovanou přípravou. Předání a převzetí staveniště k realizaci díla na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb.), bude dále provedeno samostatným předávacím protokolem. Je-li předáváno pracoviště se zajištěním, je součástí předání fyzické předvedení zajištění pracoviště. V případě nájemních smluv jsou pracoviště předávána v souladu se smlouvou.
- b) Součástí předávání pracoviště před zahájením prací na Pracovní příkaz nebo Pracovní příkaz s redukovanou přípravou, je seznámení vedoucího práce s provozními skutečnostmi, které mohou mít vliv na provádění činností a na bezpečnost osob a dále informování o místních rizicích a omezeních, vyplývajících z místních nestandardních stavů.

- c) Smluvní partner je povinen prostřednictvím vedoucího práce řádně označit převzaté pracoviště (viz [ČEZ FO 0583](#)). V případě, že smluvní partner provádí práce, při kterých může dojít k poškození zdraví dalších osob, je vedoucí práce povinen označit příslušná rizika (řádné vyplnění [ČEZ FO 0583](#), umístění bezpečnostních tabulek - výstražných, zákazových, příkazových apod.). V těchto případech je dále smluvní partner povinen ohraničit pracoviště vhodným způsobem (například bezpečnostní výstražnou páskou, mechanickou zábranou apod.).
- d) Na převzatých pracovištích smluvní partner zajišťuje péči o BOZP samostatně ve smyslu platných, obecně závazných právních předpisů a zajišťuje koordinaci s dalšími partnery, kteří na pracoviště vstupují. Tyto úkony zajišťuje prostřednictvím vedoucího práce.
- e) Smluvní partner je povinen po ukončení činnosti zpět předat pracoviště příslušnému VPÚ a to v řádném stavu.

4.3.3.3 Pracovní úrazy zaměstnanců smluvních partnerů

- a) Smluvní partner je povinen v souladu s kap. 2, písm. h) neprodleně oznámit příslušnému zaměstnanci ČEZ všechny smrtelné úrazy, úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny, úrazy elektrickým proudem a úrazy vyžadující lékařské ošetření či hospitalizaci.
- b) Objasnění příčin a okolností úrazu provádí smluvní partner. ČEZ si vyhrazuje právo účastnit se prostřednictvím příslušného zaměstnance provádění těchto úkonů.
- c) Evidenci úrazů, sepsání záznamů o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům a institucím dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. provádí smluvní partner. O této skutečnosti informuje příslušného zaměstnance ČEZ.
- d) Smluvní partner je povinen neprodleně bez zbytečných odkladů předat kopii Záznamu o úrazu příslušnému zaměstnanci ČEZ.

4.3.4 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na strojních a technických zařízeních nebo v bezpečnostních pásmech

- a) Smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv neoprávněné manipulace se strojním a technickým zařízením ČEZ bez příslušné kvalifikace a souhlasu ČEZ ve formě pracovního příkazu nebo v souladu se smlouvou. Pro bezpečnou práci na zařízení je smluvní partner povinen dodržovat ustanovení pracovní dokumentace ČEZ ([ČEZ ME 0714](#)).
- b) Smluvní partner je povinen koordinovat své činnosti v souladu se způsobem a časem zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno. Smluvní partner musí vzít v úvahu také ohrožení od jiného provozovaného zařízení, pokud své činnosti provádí v prostoru ohroženém tímto zařízením.
- c) Práce na strojních a technických zařízeních nesmí být prováděny na nezajištěném zařízení. Za zajištění zodpovídá VPÚ. Zajišťování se provádí na základě zajišťovacího Příkazu „BS“. Práce na zařízení je možné zahájit až po jeho řádném zajištění. V případě, že vzniknou v průběhu prací pochybnosti o zajištění zařízení, je smluvní partner povinen přerušit práce a tyto skutečnosti oznámit příslušnému VPÚ.
- d) V případě, kdy jsou prováděny práce v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, musí být před zahájením prací projednány podmínky bezpečného provedení s příslušným zaměstnancem ČEZ (osoba odpovědná za plynová zařízení).
- e) Smluvní partner je povinen dodržovat zákaz zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru drážní dopravy. Práce prováděné v tomto prostoru, musí být předem projednány s Příslušným zaměstnancem ČEZ. Každé zahájení a ukončení těchto prací musí být oznámeno příslušnému zaměstnanci ČEZ.

4.3.5 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na elektrických zařízeních

- a) Smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením ČEZ, zákaz práce a pohybu v blízkosti elektrického zařízení a zákaz práce v ochranném pásmu elektrického vedení bez příslušného oprávnění a souhlasu ČEZ ve formě pracovního příkazu. Pro bezpečnou práci na zařízení je smluvní partner povinen dodržovat ustanovení pracovní dokumentace ČEZ ([ČEZ ME 0714](#)).
- b) Práce na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti musí být prováděny pouze na zajištěném pracovišti. Zajištění a odjištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení smluvní partner požaduje pouze prostřednictvím příslušného oprávněného zaměstnance ČEZ určeného ve smlouvě (osoba pro věci technické a realizační nebo schvalovatel pracovního příkazu).
- c) Zajišťování a odjišťování pracoviště pro práci na elektrickém zařízení vn nebo vvn nebo v jeho blízkosti provádějí pouze zaměstnanci ČEZ. Zajištění nebo odjištění pracoviště potvrdí smluvnímu partnerovi svým podpisem příslušný zaměstnanec ČEZ.
- d) Požadavky smluvního partnera dle písm. b) musí být dokumentovány. Zápisy o požadavcích se provádí pomocí pracovního příkazu nebo do stavebního nebo montážního deníku.
- e) Při práci na elektrickém zařízení vn nebo vvn nebo v jejich blízkosti je vždy nutné mít vypsáný příkaz „B“ příslušným zaměstnancem ČEZ v rozsahu platných předpisů, pracovní dokumentace ČEZ ([ČEZ ME 0714](#)). Příkaz „B“ může být vystaven pouze na osobu s příslušnou odbornou způsobilostí, která musí být doložena. Naplnění požadované kvalifikace schvaluje a v seznamu vedoucích práce elektro eviduje příslušný zaměstnanec ČEZ.
- f) Zajištění a odjištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení nn při provádění běžné údržby může smluvní partner provádět svými zaměstnanci sám, a to se souhlasem příslušného zaměstnance ČEZ, pokud jsou případy, kdy lze takto postupovat, způsob a podmínky jsou podrobně dohodnuty ve smlouvě. V ostatních případech je nutné postupovat podle odstavců a) až e). ČEZ eviduje zajištění zařízení nn v Knize zajištění nn.
- g) Jakmile během prací vznikne podezření, že zajištění není zcela v pořádku (např. není v souladu se zajišťovacím příkazem), je nutno okamžitě práce přerušit a zajištění nechat zkontrolovat příslušným zaměstnancem ČEZ.
- h) Před zahájením prací na elektrickém zařízení doloží smluvní partner příslušnému zaměstnanci ČEZ požadovanou odbornou způsobilost svých zaměstnanců podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- i) Příslušný zaměstnanec ČEZ provede prokazatelné proškolení a seznámení vedoucího práce smluvního partnera na pracovišti, kde provádí činnost, s příslušnými místními provozními a pracovními předpisy v rozsahu nezbytném pro výkon práce. Tento vedoucí práce smluvního partnera provede neprodleně prokazatelné proškolení a seznámení všech svých zaměstnanců, kteří se zúčastní prací, se všemi výše uvedenými předpisy. Vedoucí práce (případně vedoucí pracovní skupiny) smluvního partnera musí být trvale přítomen na pracovišti a nesmí jej opustit před ukončením (přerušením) činností. Opustit pracoviště může, až když je toto zajištěno proti vstupu osob a zajištěno proti nežádoucí manipulaci. V případech, kdy je pro práce v souvislosti s elektrickým zařízením stanoven dozor, odpovídá za zajištění bezpečnosti tento dozor.
- j) Pracovní postupy pro práce na elektrickém zařízení zpracované smluvním partnerem schvaluje příslušný zaměstnanec ČEZ.
- k) Neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu příslušného zaměstnance ČEZ. Práce musí být prováděny v souladu s podmínkami, které k tomu účelu stanovuje příslušný zaměstnanec ČEZ.
- l) Před zahájením jakýchkoliv zemních prací předloží smluvní partner příslušnému zaměstnanci ČEZ půdorys stavby, s vyznačením míst předpokládané činnosti. Příslušný zaměstnanec ČEZ je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí a stanovit požadavky při práci v ochranných pásmech těchto sítí a vydat povolení k provedení těchto prací.

4.3.6 Hygiena práce

- a) Smluvní partner musí učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami včetně ionizujícího a neionizujícího záření, které používá při svých činnostech.
- b) Při použití přístrojů generujících ionizující záření, je smluvní partner povinen provést potřebná bezpečnostní opatření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit příslušnému zaměstnanci ČEZ. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je smluvní partner povinen oznámit příslušnému zaměstnanci ČEZ jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit od SÚJB schválený a platný program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.
- c) Smluvní partner nesmí provádět práce ve sledovaném pásmu zdrojů ionizujícího záření, zřízené ČEZ, bez vědomí a souhlasu příslušného zaměstnance ČEZ. Smluvní partner je povinen evidovat dobu pobytu ve sledovaném pásmu zřízeném ČEZ. Evidenci je povinen předat příslušnému zaměstnanci ČEZ.

4.3.7 Požadavky na bezpečnost při dopravě

Základní ustanovení dopravního řádu

- a) Smluvní partner je povinen při provozu vozidel dodržovat místní dopravně bezpečnostní značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).
- b) Doprava a provoz vozidel na komunikacích v areálu ČEZ se řídí obecně závaznými právními předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu.
- c) Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které splňují požadavky bezpečného provozu.
- d) Hlavní a vedlejší komunikace jsou vymezeny dopravními značkami a jsou svým provedením (tzn. nosností, rozměry, dopravním značením) určeny pro provoz vozidel.
- e) Po hlavních a vedlejších komunikacích se nesmí běžně po vlastní ose pohybovat buldozery, které mají určené trasy jízdy.
- f) Chodci musí přednostně užívat komunikací pro pěší (chodníky), nebo se pohybovat po levé straně vozovky (ve směru chůze).
- g) Provoz jízdních kol je upraven místním provozním předpisem – dopravním řádem dané lokality a je součástí školení odpovědných osob smluvních partnerů.
- h) Veškerá vozidla smluvních partnerů uvnitř areálu ČEZ, musí mít na viditelném místě (za čelním sklem) povolení k vjezdu vozidla včetně kontaktů na řidiče (telefonní spojení, firma, příjmení řidiče).
- i) Uvnitř uzavřených prostorů (dílny, haly, sklady apod.) je povolena max. rychlost 5 km/hod.
- j) Mytí a údržba vozidel je povolena pouze ve vyhrazených prostorech. Tyto prostory určuje příslušný zaměstnanec ČEZ.
- k) Parkování vozidel je povoleno pouze na místech označených dopravním značením.
- l) Při zastavení vozidel (např. za účelem naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů a budov, zvláště pro případy mimořádných situací – požár apod. Řidič musí zachovat trvale volné příjezdové komunikace, únikové cesty, únikové východy včetně výstupy z kabelových kanálů.
- m) Zastavení a stání není dovoleno v místech tak označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 - překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - překáží u budov HZSp, hydrantů a suchovodů, nástupních ploch požární techniky, ovládacích prvků požárně bezpečnostního zařízení, uzávěrům vody, plynu, topení, produktovodů,

- je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti,
 - je ohroženo povahou terénu, povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
 - stojí blíže než 20 m od čerpadla pohonných hmot, pokud nečeká na čerpání,
 - stojí v ochranném pásmu vedením vn nebo vvn,
 - zasahuje do volného schůdného a manipulačního prostoru drážní dopravy (3 m od osy kolejnice).
- n) Je zakázáno přecházení a přejíždění kolejí a pohyb v kolejišti mimo stanovené přechody (přejezdy). Je zakázán vstup do kolejiště osobám, které tam neprovádí pracovní ani dozorčí činnost. Rovněž je zakázáno vstupovat nebo vjíždět do kolejiště na stanovené železniční přechody (přejezdy) blíží-li se železniční vozidlo, případně je-li výstražné zařízení v činnosti, podlézat pod železničními vozy, přelézat nárazníky a naskakovat na jedoucí vůz.

4.3.8 Požadavky pro práce ve výškách

- a) Pokud je předmětem činnosti smluvního partnera montáž/demontáž nebo užívání dočasných stavebních konstrukcí (dále jen lešení), musí smluvní partner splňovat požadavky právních předpisů a technických norem. Činnosti spojené s montáží nebo demontáží lešení musí osobně řídit odborně způsobilá osoba smluvního partnera, pověřená k této činnosti. Pro montáž/demontáž lešení musí být k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce), případně individuální výpočet pevnosti a stability. Lešení nesmí být založeno na konstrukcích (ocelových, dřevěných apod.), pokud není k dispozici doklad o dostatečné únosnosti těchto konstrukcí (statický posudek).
- b) Lešení musí být před zahájením používání řádně zkontrolováno, dále musí být prováděny pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou v souladu s normativním požadavkem. Interval kontroly nesmí být delší než 1 měsíc.
- c) Lešení musí být označeno samostatnou identifikační tabulkou, s uvedením základních údajů o lešení (tzn. typ lešení, únosnost, provozovatel apod.), údaje o osobě provádějící montáž/demontáž lešení včetně kontaktu na tuto osobu, údaje o předání/převzetí lešení do užívání včetně podpisů předávajících a přebírajících osob, údaje o provádění pravidelných kontrol lešení. Doporučený vzor Identifikační tabulky lešení na KE (viz [ČEZ FO 1021](#)). Lešení musí být smluvním partnerem označeno dalšími značkami v souvislosti s riziky a nebezpečími souvisejícími s používáním lešení (například riziko pádu, povinnost používat OOPP proti pádu apod.). Pokud je lešení ve výstavbě nebo během demontáže, stejně jako v případě, kdy nebylo předáno do užívání, musí být označeno bezpečnostním značením se zákazem vstupu osob.
- d) Smluvní partner nesmí používat lešení v případě, kdy toto:
- nebylo řádně protokolárně předáno do užívání;
 - není řádně a pravidelně kontrolováno nebo chybí doklad o kontrole;
 - není označeno identifikační tabulkou;
 - nesplňuje požadavky na bezpečnou práci, tzn., není řádně vybaveno a vystrojeno.
- e) Lešení **nesmí být zakládáno** na potrubních vedeních (parovody, horkovody), na kabelových lávkách nebo na zábradlích.
- f) Pokud zaměstnanci smluvního partnera používají OOPP proti pádu, musí být tito náležitě proškoleni, musí být zdravotně způsobilí pro tuto činnost a musí být náležitě vybaveni. Smluvní partner je povinen zajistit, aby takové práce byly prováděny podle pracovních postupů nebo pod vedením odborně způsobilé osoby.
- g) Smluvní partner musí prokazatelně stanovit místa kotvení (kotvící body) v případě, kdy zaměstnanci při práci používají OOPP proti pádu (např. v pracovním postupu, do Pracovního příkazu apod.)
- h) Smluvní partner musí v souladu s požadavkem právního předpisu zajistit veškeré otvory v podlahách a stěnách proti pádu osob.

4.3.9 Pořádek na pracovišti

- a) Smluvní partner zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku v areálu ČEZ.
- b) Smluvní partner bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti pro ČEZ.
- c) Smluvní partner nesmí svou činností znečišťovat areál ČEZ a zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.
- d) Po ukončení činnosti je povinností smluvního partnera předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod.

4.3.10 Zásady ochrany životního prostředí a EnMS

- a) Smluvní partner ČEZ je povinen provádět veškeré činnosti, aby nedocházelo k porušování právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami nebo látkami obsaženými ve směsích a při ochraně ovzduší a klimatu a předpisů na ochranu přírody a krajiny.
- b) Pokud smluvní partner provozuje v areálu ČEZ zařízení uvedené v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, musí provozovat toto zařízení jen v souladu s platným integrovaným povolením. Žádost o integrované povolení a případná oznámení změn v provozu těchto zařízení budou před podáním žádosti na správní úřady projednány s příslušným zaměstnancem ČEZ.
- c) Smluvní partner shromažďuje, třídí, skladuje, přepravuje, odstraňuje, zajišťuje proti zcizení nebo předává k odstranění odpady vznikající jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady a s interními předpisy ČEZ. Místa pro shromažďování a skladování odpadů určuje příslušný zaměstnanec ČEZ.
- d) Shromažďovací prostředky odpadu musí smluvní partner řádně označit v souladu s platnou legislativou, v blízkosti nádob s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.
- e) Smluvní partner nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro ČEZ a nesmí ukládat takovýto odpad mimo vyhrazená a určená místa.
- f) Veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, musí být uloženy tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- g) ČEZ má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených v areálu ČEZ, jejichž původce nebyl zjištěn, u toho smluvního partnera, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu.
- h) Pokud smluvní partner musí v areálu ČEZ použít nebezpečné chemické látky a směsi, klasifikované jako vysoce toxické (T+), musí mít nakládání s těmito látkami zajištěno prostřednictvím osoby odborně způsobilé. Dále je povinen prokázat způsobilost (proškolení) svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.

- i) Pokud smluvní partner musí při své činnosti v areálu ČEZ použít nebezpečné chemické látky a směsi podle §44a odst. 7, zákona č. 258/2000 Sb., musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi. Text pravidel je smluvní partner povinen projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným dle místa činnosti. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti.
- j) Používané chemické látky a směsi musí smluvní partner řádně označit v souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) 1272/2008) a musí mít k dispozici bezpečnostní listy.
- k) Pokud smluvní partner používá v areálu ČEZ zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky nebo vodám závadné látky ve větším rozsahu nebo je jejich užívání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní nebo povrchové vody je povinen zpracovat havarijný plán pro případ havárie a provádět záznamy o provedených opatřeních. Musí učinit odpovídající opatření, aby látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací.
- l) Nejméně 1x za 5 let provádět zkoušku těsnosti skladovacích nádrží a prostředků pro přepravu nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek. Při nakládání se zvlášť nebezpečnými látkami je povinen vést záznamy o typech těchto látek, o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám.
- m) Smluvní partner plní všechny povinnosti provozovatele zařízení nebo majitele výrobku s náplní fluorovaných skleníkových plynů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 a s náplní regulovaných látek dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1005/2009, pokud tato zařízení nebo výrobky používá při své činnosti v areálu ČEZ.
- n) Smluvní partner nesmí v areálu ČEZ znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností.
- o) V případě provozování zdroje znečišťování ovzduší je smluvní partner povinen uvádět a provozovat zdroj v souladu s podmínkami zákona o ochraně ovzduší a povolením (např. dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu, atd.) a dále dodržovat přípustnou tmavost kouře a spalovat ve zdroji pouze stanovená a povolená paliva.
- p) Odstranění všech použitých obalů, včetně obalů od chemických látek a směsí, a radioaktivních látek, které vzniknou činností smluvního partnera, zajistí smluvní partner v souladu s platnými právními předpisy a s předanými interními předpisy ČEZ, a to na vlastní náklady a na svoji odpovědnost.
- q) Smluvní partner nesmí do areálu ČEZ vnášet odpady, použité chemické látky a směsi za účelem jejich odložení.
- r) Smluvní partner nesmí poškozovat zeleň.
- s) Smluvní partner nesmí v areálu ČEZ vypouštět odpadní vody bez předchozí dohody s příslušným zaměstnancem ČEZ.
- t) V případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) je povinen smluvní partner činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Havárii musí oznámit kontaktní osobě dle pokynů pro případ vzniku mimořádné události a dále příslušnému zaměstnanci ČEZ.
- u) Pokud je smluvní partner ČEZ dodavatelem (prodejcem) výrobků, které podléhají zpětnému odběru nebo oddělenému sběru elektroodpadu, je povinen dohodnout s příslušným zaměstnancem ČEZ v lokalitě podrobnosti zpětného odběru těchto výrobků resp. podrobnosti odděleného sběru elektroodpadu (tzn. určení konkrétního místa a způsobu zajištění v lokalitě, kde se bude zpětný odběr použitých výrobků resp. oddělený sběr elektroodpadu realizovat).
- v) Smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP.

- w) Smluvní partner plní všechna opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií dle zákona č. 406/2000 Sb.
- x) Pokud smluvní partner provozuje ke své činnosti v areálu ČEZ zařízení spotřebovávající elektrickou nebo tepelnou energii, pak musí toto zařízení provozovat tak, aby nebyla zvyšována energetická náročnost.
- y) Pokud smluvní partner provozuje ke své činnosti v areálu ČEZ zařízení spotřebovávající elektrickou nebo tepelnou energii, pak musí přijmout taková opatření, která by byla zaměřena na průběžné zlepšování a zefektivnění způsobů hospodaření s energiemi.

4.3.11 Zásady informační a kybernetické bezpečnosti (IKB)

Smluvní partner má povinnost využívat výpočetní, telekomunikační, komunikační a reprografickou techniku (dále jen „výpočetní technika“) v technologických komunikačních sítích ČEZ (KE) výhradně pro plnění pracovních povinností na základě uzavřených smluvních vztahů.

Zejména zajistit, aby:

- a) pracovníci dodavatele splňovali příslušnou odbornou kvalifikaci v souladu se smluvním vztahem,
- b) byla zachována mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, které se týkají daného smluvního vztahu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací,
- c) nebyly sdíleny/předávány dokumenty ČEZ týkající se smluvního vztahu bez svolení garanta nebo jím stanoveného zástupce,
- d) nebyly zasílány dokumenty týkající se smluvního vztahu nebo jeho části na soukromé emailové adresy, veřejná úložiště na internetu nebo prostřednictvím dalších elektronických komunikačních kanálů. Pro uložení a sdílení dat a informací ČEZ je potřeba využívat pouze schválených prostředků pro výměnu informací, které jsou ve shodě s řídicí dokumentací ČEZ,
- e) vytištěné dokumenty týkající se smluvního vztahu nebyly ponechány volně přístupné na pracovním stole, v zasedací místnosti nebo v tiskových zařízeních, kde je může kdokoliv vzít a zneužít. Pokud dokumenty nejsou používány, musí být uloženy v uzamčeném prostoru,
- f) nepotřebné dokumenty, týkající se smluvního vztahu, byly vždy skartovány, nejlépe na pracovišti ČEZ,
- g) prostřednictvím výpočetní techniky ČEZ nebyla ukládána ani sdílena data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno ČEZ,
- h) data a informace ČEZ nebyla ukládána na lokální úložiště výpočetní techniky (mobilní zařízení a jiné),
- i) nedocházelo ke stahování, sdílení, ukládání, archivování a instalování datových a spustitelných souborů v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem,
- j) prostřednictvím výpočetní techniky ČEZ nedocházelo k navštěvování internetových stránek s eticky nevhodným obsahem,
- k) nebyly realizovány pokusy o neautorizovaný přístup k zařízení ČEZ ani k zařízení jiných subjektů,
- l) nebyly realizovány pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do zařízení ČEZ, a to ani v případě, kdy bylo zařízení ČEZ svěřeno do správy,
- m) nedošlo k šíření spamu ani škodlivého softwaru přes zařízení ČEZ,
- n) nebyl vyvíjen, kompilován a šířen v prostředí ČEZ programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací,

- o) v případě neznámého volajícího nebyly nikdy sdělovány interní data a informace ČEZ ani kontakty a na tento způsob požadavku nebylo jakkoliv reagováno. Jde o velmi častý způsob získávání informací v rámci kybernetických útoků,
- p) hesla byla v souladu s politikou hesel pro příslušnou aplikaci/zařízení daného garanta, pokud to dané zařízení, systém, aplikace umožňuje, případně řešit jiným opatřením po dohodě s garantem ČEZ. Je důležité, aby přístupová hesla nebyla stejná jako hesla pro zařízení mimo ČEZ např. služby na Internetu apod.,
- q) nebyla sdílena osobní uživatelská hesla pro přístup k zařízení ČEZ, při podezření na jeho vyžazení musí být heslo bezodkladně změněno,
- r) nebyla zaznamenávána přístupová hesla (např. na papír, do souborů nebo na přenosná zařízení a média), s výjimkou jejich bezpečného uložení (uzamčení ve skřínce či uložení v šifrovaném souboru), pokud byl způsob jejich uložení schválen garantem,
- s) nebyla hesla zahrnuta do automatizovaného přihlášení, například uložení do makra nebo funkční klávesy,
- t) přístupová oprávnění byla navržena tak, aby nezasahovala do správy (administrace) jednotlivých zařízení a vyhovovala jednoznačné prokazatelnosti osob (nesmí se používat jeden účet pro více osob) přistupujících do zařízení ČEZ,
- u) počítače a terminály ČEZ, které nejsou určeny trvalé obsluze, byly odhlášené, nebo chráněny uzamčenou obrazovkou s heslem,
- v) byla připojena pouze schválená a evidovaná zařízení definovaná smluvním vztahem,
- w) přístup do technologické části sítě byl umožněn pouze za předpokladu, pokud má výpočetní technika nainstalovanou, spuštěnou, správně nastavenou a aktualizovanou antivirovou ochranu,
- x) výpočetní technika neobsahovala žádný škodlivý kód a zároveň neobsahovala potenciálně škodlivý software a byla účinně zabezpečena proti malware,
- y) operační systém, a software třetích stran byl pravidelně aktualizován pouze bezpečným kanálem a z důvěryhodných zdrojů výrobce,
- z) u výpočetní techniky byla nastavena obdobná lokální bezpečnostní pravidla, jaká doporučuje výrobce, tzv. Best-Practices,
- aa) v době připojení k technologické komunikační části sítě nebyly u výpočetní techniky využívány datové služby a žádné další služby umožňující připojení k Internetu a to i v době, kdy není využívána,
- bb) u výpočetní techniky docházelo (minimálně vždy před připojením do technologické části sítě) k lokální kontrole aktualizace virových definic a kontrole na přítomnost škodlivého kódu (malware) za účelem minimalizovat riziko zavlečení škodlivého kódu,
- cc) externí přístup do interních technologických systémů byl proveden vždy přes definované zabezpečené přístupové body ČEZ,
- dd) byly bez zbytečného odkladu hlášeny všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na ČEZ příslušnému zaměstnanci ČEZ.
- ee) v případě vzniku bezpečnostního incidentu a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident byla poskytnuta nezbytná součinnost a relevantní informace,
- ff) byla bez zbytečného odkladu a po dohodě realizována opatření, požadovaná Objednatелеm v dohodnutých termínech, ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení jeho opakování.

4.4 Zakázané činnosti v ČEZ

V areálu ČEZ je obecně zakázáno:

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem do areálu ČEZ,
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Pokud je nutné je používat v areálu ČEZ v souvislosti s předmětem plnění díla, podléhají schválení a evidenci u příslušného zaměstnance ČEZ,
- provádění prací smluvních partnerů, bez řádně vystaveného pracovního příkazu nebo pracovního příkazu s redukovanou přípravou nebo nebylo-li předáno staveniště/pracoviště samostatným zápisem, nebo bez zajišťovacího příkazu („B“, „BS“, „S/V“), byl-li pro danou činnost vystaven. Pracovní příkazy musí být na pracovišti k dispozici (vyjma práce na Žádanku na práci dle kap. 4.3.3.1),
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých smluvnímu partnerovi. Smluvní partner nemá právo zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ,
- používání perchloretylenu a látek na bázi polychlorovaných bifenyly (PCB),
- používání chemických látek a směsí, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány,
- vstupování zaměstnancům smluvního partnera do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace,
- užívat stavby a provádět zásahy do jejich konstrukcí bez schválení příslušného zaměstnance ČEZ. Zejména se jedná o zákaz přetěžování, změn, demontáží apod., ocelových, betonových a dalších konstrukcí staveb, včetně konstrukcí střech a podlah.

Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami.

ČEZ si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

4.5 Kontrola dodržování pravidel, smluvní sankce

- a) Dodržování ustanovení Pravidel je kontrolováno příslušnými zaměstnanci ČEZ (viz [ČEZ FO 0652](#)), kteří se při kontrole prokáží identifikační kartou. Tito příslušní zaměstnanci mají oprávnění kontrolovat a ověřovat totožnost kontrolovaných osob a vyzývat je k podrobení se dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.
- b) Smluvní partner je povinen umožnit příslušným zaměstnancům ČEZ přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci smluvního partnera jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé informace požadované příslušným zaměstnancem ČEZ. Smluvní partner je povinen ve stanoveném termínu odstraňovat zjištěné závady.
- c) Porušení ustanovení těchto Pravidel ze strany smluvního partnera nebo ze strany jeho zaměstnanců (způsobené např. také nečinností nebo nedbalostí), může být důvodem k uplatnění smluvní sankce ze strany ČEZ (viz příloha č. 2). Uplatněním sankce se ČEZ nezříká případného nároku na náhradu škody, která bude prokázána v souvislosti s porušením těchto Pravidel nebo nákladů spojených s odstraněním škod, které způsobil smluvní partner nebo zaměstnanci smluvního partnera.
- d) Smluvní sankce je uplatňována formou faktury v souladu se smluvními podmínkami.
- e) Příslušný zaměstnanec ČEZ je oprávněn zastavit provádění takové činnosti v areálu ČEZ, která by byla v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy nebo těmito Pravidly, a to až do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. Příslušný zaměstnanec ČEZ je dále oprávněn vykázat z areálu ČEZ nežádoucí osobu a ukončit platnost školení provedeného v souladu s kap. 4.1 těchto Pravidel. Náklady spojené se zastavením činnosti nebo vykázáním nežádoucí osoby nese smluvní partner, u kterého ke zjištění nebo zastavení činnosti došlo.

5 VAZBY MEZI DOKUMENTY

5.1 Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu.

ČSN 33 1600 ed.2	o revizích a kontrolách el. spotřebičů během používání
ČSN ISO 12480	Jeřáby – Bezpečné používání
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.	o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP na staveništích
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu
Vyhláška č. 246/2001 Sb.	o požární prevenci
Vyhláška č. 50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 87/2000 Sb.	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
Zákon č. 101/2000 Sb.	o ochraně osobních údajů
Zákon č. 133/1985 Sb.	o požární ochraně
Zákon č. 183/2006 Sb.	stavební zákon
Zákon č. 185/2001 Sb.	o odpadech
Zákon č. 181/2014 Sb.	Zákon o kybernetické bezpečnosti
Zákon č. 201/2012 Sb.	o ochraně ovzduší
Zákon č. 254/2001 Sb.	o vodách
Zákon č. 258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 263/2016 Sb.	atomový zákon
Zákon č. 262/2006 Sb.	zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb.	o zajištění dalších podmínek BOZP
Zákon č. 350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích
Zákon č. 76/2002 Sb.	o integrované prevenci
Zákon č. 73/2012 Sb.	o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Zákon č. 406/2000 Sb.	o hospodaření energií
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014	o fluorovaných skleníkových plynech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009	o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Nařízení (ES) 1272/2008	o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
ČSN EN ISO 50001	Systémy managementu hospodaření s energií
ČSN EN ISO 14001	Systémy environmentálního managementu

Pozn. Aktuální konsolidované znění vnějších předpisů Sbírkou zákonů ČR je například k dispozici [zde](#).

5.2 Vazby na společné a vnitřní dokumenty

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ a vnitřní dokumenty jednotlivých právních subjektů je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

6 ZÁZNAMY

Kód	Název záznamu	Bezpečnostní klasifikace	Skartační znak/lhůta	Místo uložení záznamu	Poznámka
01E	Přehled kontaktních údajů	Interní	V/1	www.cez.cz	ČEZ FO 0650
02E	Seznam příslušných zaměstnanců ČEZ	Interní	V/1	www.cez.cz	ČEZ FO 0652
03E	Výpis z řádu fyzické ochrany	Interní	V/1	www.cez.cz	ČEZ FO 0653
04E	Seznam OOPP	Interní	V/1	www.cez.cz	ČEZ FO 0775

7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

K nabytí účinnosti tohoto dokumentu se ruší ČEZ_SD_0039r03.

ČEZ si vyhrazuje právo kontroly plnění těchto Pravidel a jejich upravování v souvislosti se změnou právních předpisů a vnitřních předpisů ČEZ, jakož i v souvislosti s dalšími vnějšími a vnitřními vlivy. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně těchto Pravidel, bude Smluvní partner o této změně písemně informován. Smluvní partner bere na vědomí, že tato změna je pro něj tímto informováním závazná.

Seznam souvisejících formulářů

- [SKČ FO 0168](#) - Žádost o vydání trvalého vjezdového povolení
- [SKČ FO 0169](#) - Žádost o vydání identifikačních karet pro osoby
- [ČEZ FO 0583](#) - Označení pracoviště Zhotovitele
- [ČEZ FO 0648](#) - Dotazník zhotovitele (*DOTAZNÍK BOZP k zákonu č. 309/2006 Sb.*)
- [ČEZ FO 0650](#) - Přehled kontaktních údajů
- [ČEZ FO 0651](#) - Přehled rizik plynoucích z činnosti smluvního partnera
- [ČEZ FO 0652](#) - Seznam příslušných zaměstnanců ČEZ
- [ČEZ FO 0653](#) - Výpis z řádu fyzické ochrany
- [ČEZ FO 0752](#) - Formulář pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS6
- [ČEZ FO 0753](#) - Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob za BOZP, PO, OŽP na KE
- [ČEZ FO 0775](#) - Seznam OOPP
- [ČEZ FO 1021](#) - Identifikační tabulka lešení na KE
- [ČEZ FO 1022](#) - Záznam o školení ostatních zaměstnanců dodavatele
- [ČEZ FO 1183](#) - Seznam chemických látek a směsí

Formuláře jsou uloženy společně s tímto dokumentem v aplikaci ECM ŘD, která je pro všechny uživatele ČEZ přístupná z Intranetu Skupiny ČEZ. Pro smluvní partnery jsou formuláře společně s tímto dokumentem uloženy a veřejně přístupné na **www.cez.cz** v rubrice: [O společnosti](#) ► [O skupině ČEZ](#) ► [Pro dodavatele](#) ► [Pravidla chování](#) (<http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html>).

Příloha č. 1 – Další povinnosti smluvních partnerů

1. Povinnosti zhotovitelů stavby v případě, že na stavenišť/pracoviště bude zpracován plán BOZP.

Zhotovitel se zavazuje:

- poskytnout údaje a informace potřebné ke zpracování plánu BOZP na staveništi,
- k průběžnému předávání informací a podkladů pro aktualizaci plánu BOZP,
- postupovat podle dohodnutých opatření v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP,
- seznámit s plánem BOZP všechny osoby, kterých se týkají opatření uvedená v plánu k zajištění BOZP na staveništi.

2. Povinnosti zhotovitelů stavby v případě, že je určen koordinátor BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1.

- Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. Zhotovitel dále k součinnosti zaváže všechny své poddodavatele a jiné osoby podílející se na realizaci díla.
- Zhotovitel nejpozději 8 dní před zahájením prací předá prokazatelně koordinátorovi BOZP na staveništi pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil, předá informace o řešení rizik vznikajících při těchto postupech a předá informace o opatřeních přijatých k odstranění těchto rizik. Naplnění této povinnosti zajistí i v případě, kdy bude docházet k zahájení prací poddodavatelů.

Zhotovitel dále:

- bude sdělovat koordinátorovi BOZP na staveništi všechny potřebné informace týkající se prováděných prací zejména se zřetelem na BOZP,
- bude informovat koordinátora BOZP na staveništi o všech svých poddodavatelích a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením jejich prací, v této souvislosti zajistí předání informací o postupech, rizicích a opatřeních dle bodu 2. této přílohy. Zajistí dále předání kontaktu na odpovědného zástupce poddodavatele,
- sdělí koordinátorovi BOZP na staveništi jméno oprávněné osoby zhotovitele, která umožní koordinátorovi BOZP na staveništi výkon jeho činnosti a přístup do prostorů pracoviště předaného zhotoviteli, pokud to bude pro plnění úkolů koordinátora BOZP na staveništi nutné,
- sdělí koordinátorovi BOZP na staveništi jméno zástupce pro oblast BOZP (případně zástupce odborové organizace) zhotovitele,
- prostřednictvím svého odpovědného zástupce se bude účastnit kontrolních dnů, bude v dohodnutých termínech přijímat navržená opatření a odstraňovat závady zjištěné při kontrolách, zároveň zajistí účast odpovědných zástupců svých poddodavatelů na kontrolních dnech organizovaných koordinátorem BOZP na staveništi,
- požaduje plnění povinností všech jiných fyzických osob (viz zákon č. 309/2006 Sb., § 17), které se podílejí na plnění předmětu díla.

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních sankcí

Výše sankce uvedená v následujícím přehledu je maximální. ČEZ má právo účtovat tuto sankci až do uvedeného maxima, vždy pouze podle svého uvážení, které není povinen zdůvodňovat.

A. POŽÁRNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel
1)	Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace ČEZ při provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. c)
2)	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.	20 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. c)
3)	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.	5 000,- za případ	Kap. 4.2 písm. e)
4)	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. a)
5)	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. i)
6)	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. i)
7)	Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. f)
8)	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. g)
9)	Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.2.1 písm. h)
10)	Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5 000,- Kč za osobu	Kap. 4.3.2.2 písm. b)

B. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
1)	Nedodržení povinností při poskytování, používání a při kontrolách používání OOPP. Nepoužití předepsaných OOPP.	20 000,- Kč za případ 2 000,- Kč za osobu	Kap. 4.3.3.1 písm. h)
2)	Nezajištění podmínek BOZP při práci ve výškách a nad hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zejména: - nedodržení pravidel pro stavbu / používání lešení a závěsných lávek a dalších tech. konstrukcí, - nezajištění otvorů v komunikacích, nezajištění volných okrajů, nepřijetí opatření k zajištění pracoviště nebo osob proti pádu, - nepoužívání OOPP nebo nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob při práci ve výškách a nad hloubkou. Nezajištění podmínek při provádění zemních prací a výkopů dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména: - nezajištění řádného zakrytí nebo označení výkopů, nezajištění výkopů proti pádu osob, nezajištění stěn výkopů proti sesutí.	20 000,- Kč za případ	Kap. 2. písm. a); c) Kap. 4.3.8
3)	Neplnění povinností při používání výrobních, pracovních prostředků a zařízení zejména: - použití přístrojů, nářadí nebo dalšího techn. vybavení které nejsou v řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem včetně ČSN 33 1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání.	20 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. a); c), g)
4)	Nezajištění součinnosti při šetření pracovního úrazu, neohlášení pracovního úrazu pracovníka smluvního partnera příslušnému zaměstnanci ČEZ.	- s prac. nesch. > 3 dny 5.000,- Kč - s hospitalizací > 5 dní nebo el. proudem 10.000,- Kč - smrtelného úrazu 20.000,- Kč	Kap. 2 písm. h) Kap. 4.3.3.3
5)	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky zaměstnancem smluvního partnera nebo zaměstnancem poddodavatele nebo znemožnění provedení takové zkoušky. pozitivní výsledek testu na alkohol (nad 0,8 ‰), opakovaný pozitivní výsledek testu na alkohol u jedné osoby nebo opakované pozitivní zjištění užití jiných návykových látek jednou osobou druhý případ pozitivního výsledku testu na alkohol nebo pozitivního zjištění užití jiných návykových látek u zaměstnanců jednoho zhotovitele v průběhu posledních 12 měsíců třetí a každý další případ pozitivního výsledku testu na alkohol nebo pozitivního zjištění užití jiných návykových látek u zaměstnanců jednoho zhotovitele v průběhu posledních 12 měsíců	25 000,- Kč za případ trvalé zamezení samostatného vstupu do areálu ČEZ taxativně 50.000,- Kč + obchodní dopis smluvnímu partnerovi taxativně 120.000,- Kč + obchodní dopis smluvnímu partnerovi	Kap. 4.3.3.1 písm. d) Kap. 4.4
6)	Neoprávněná nebo špatná manipulace a používání transportních zařízení.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.3.1 písm. c)
7)	Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo úpravách ocelových konstrukcí, neoprávněné zásahy do ocelových konstrukcí ČEZ.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.3.1 písm. f); Kap. 4.4
8)	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.4 Kap. 4.3.5

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
9)	Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.4 písm. a)
10)	Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zejména neinformování o postupech, rizicích a opatřeních, neinformování o dalších poddodavatelích, neposkytování informací, neúčast na kontrolních dnech apod.	30.000,- Kč za případ	Příloha č. 1 Pravidel, Kap. 2 písm. b) Kap. 4.2 písm. d)
11)	Nezajištění činnosti smluvního partnera prostřednictvím vedoucího práce nebo osoby odpovědné za BOZP, PO, OŽP, neplnění povinností těchto osob.	10.000,- Kč za případ	Kap. 4.1.1 Kap. 4.2
12)	Nesplnění povinností na úseku koordinace bezpečnostních opatření plní-li na pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů dle zákona č. 262/2006 Sb., zejména neinformování se o rizicích a opatřeních, nezajištění spolupráce apod. Nepředání rizik příslušnému zaměstnanci.	30.000,- Kč za případ	Kap. 4.3.3.2 písm. d) Kap. 4.2 písm. d)
13)	Užívání chemických látek a směsí bez ohlášení prostřednictvím ČEZ FO 1183 Seznam chemických látek a směsí používaných smluvním partnerem v elektrárně, nebo v rozporu s ním.	20 000,- Kč za případ	Kap.4.2.f) a Kap 4.3.3.1 písm. l)

C. FYZICKÁ OCHRANA

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
1)	Zcizení předmětů v areálu ČEZ v hodnotě: - do 5 000,- Kč - nad 5 000,- Kč	- vypovězení osoby z areálu ČEZ - 10 000,- Kč a vypovězení osoby z areálu ČEZ	Kap. 2 písm. c)
2)	Poškození vstupního zařízení (bran, závor, turniketů, čteček) a dopravního značení v areálu ČEZ.	10 000,- Kč za případ a náhrada škody	Kap. 2 písm. h)
3)	Nezabezpečení pronajatých prostor.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.1
4)	Nerespektování pokynů strážných nebo příslušných zaměstnanců ČEZ, arogantní nebo agresivní chování vůči strážným nebo příslušným zaměstnancům ČEZ.	2 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z areálu ČEZ	Kap. 2. písm. c); h)
5)	Nepovolené vnášení střelných zbraní a výbušnin do areálu ČEZ.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.4
6)	Neoprávněné použití identifikační karty jinou osobou, než které byla vydána.	10 000,- Kč za každou zúčastněnou osobu a vypovězení všech zúčastněných osob z areálu ČEZ	Kap. 4.1.4
7)	Ztráta, zničení nebo neodevzdání identifikační karty při ukončení pracovní činnosti nebo neohlášení těchto skutečností.	2 000,- Kč za kartu	Kap. 4.1.4
8)	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců smluvního partnera nebo zaměstnanců poddodavatelů smluvního partnera.	10 000,- Kč za osobu a vypovězení takové osoby z areálu ČEZ	Kap. 4.3.1
9)	Zaměstnanec smluvního partnera nenosí kartu u sebe nebo ji nemá nošenou viditelně při pohybu po areálu ČEZ.	2 000,- Kč za případ	Kap. 4.1.4 Kap. 2 písm. k)
10)	Odmítnutí prokázání se strážnému nebo příslušnému zaměstnanci ČEZ nebo odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, neumožnění kontroly vozidla.	5 000,- Kč za osobu	Kap. 4.3.1.1
11)	Nepovolené vynášení a vyvážení věcí z areálu ČEZ.	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z areálu ČEZ	Kap. 4.3.1.1
12)	Stání vozidel mimo vyhrazená místa, neoznačení vozidla kontaktním telefonním číslem na řidiče.	5 000,- Kč za případ a odtažení vozidla	Kap. 4.3.1.2 Kap. 4.3.7

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
13)	Neohlášení ztráty karty zástupcem smluvního dodavatele	5 000,- Kč za případ	Kap. 4.1.4

D. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
1)	Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie: <ul style="list-style-type: none"> ostatní (O), nebezpečný (N). 	20 000,- Kč za případ u (O) 50 000,- Kč za případ u (N)	Kap. 2
2)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2
3)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro nakládání s vodami.	20 000,- Kč za případ	Kap. 2
4)	Nedodržení interních předpisů ČEZ pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2
5)	Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	50 000,- Kč za případ	Kap. 2
6)	Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	20 000,- Kč za případ	Kap. 2
7)	Neinformování příslušného zaměstnance ČEZ o riziku nepříznivého dopadu činností na ŽP.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.2
8)	Neohlášení předpokládané produkce odpadů.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.2
9)	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro ČEZ.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.10
10)	Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.10
11)	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a směsí do areálu ČEZ za účelem jejich odložení.	50 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.10

E. INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
1)	Nedodržení interních předpisů ČEZ pro práci s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 5000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZ a případná náhrada škody	Kap. 4.3.11
2)	Neoprávněná manipulace s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZ a případná náhrada škody	Kap. 4.3.11
3)	Neoprávněná manipulace s daty a informacemi ČEZ (schéma o infrastruktuře, popis algoritmů, databáze signálů, dokumentace o popisu řídicích systémů apod.) z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZ a případná náhrada škody	Kap. 4.3.11
4)	Způsobení bezpečnostní události dle řídicí dokumentace ČEZ a způsobení bezpečnostního incidentu (dle definice vyhlášky 316/2014 Sb. v platném znění) majícího za následek nutnost provádění nápravných činností a opatření	- 50 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZ, vypovězení smluvního vztahu, náhrada škody	Kap. 4.3.11

F. OSTATNÍ

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Odkaz na kap. Pravidel:
1)	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti.	5 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. f)
2)	Nezajištění školení odpovědného zaměstnance, vedoucího práce nebo neprovedení školení zaměstnanců z Pravidel.	5 000,- Kč za případ	Kap. 4.1.1 Kap. 4.1.2
3)	Použití přístrojů, náradí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. g)
4)	Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem ČEZ ve stanoveném termínu.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.5
5)	Neoznačení pracovišť, předaných nebo pronajatých prostor identifikačními údaji, neumístění bezpečnostních značek (výstrahy, zákazy, příkazy, informace), nezavedení signálů smluvním partnerem.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. i); j)
6)	Neoznačení zaměstnanců smluvního partnera firemní značkou na pracovních oděvech.	2 000,- Kč za osobu	Kap. 2 písm. k)
7)	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.	- v prostorách se ZPN nebo VPN nebo s nebezpečím výbuchu 5 000,- Kč - v ostatních 1 000,- Kč	Kap. 4.4
8)	Porušení zákazů stanovených v kap. 4.4 Pravidel není-li stanoveno jinak.	5 000,- Kč za případ	Kap. 4.4
9)	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek v areálu ČEZ.	5 000,- Kč za případ	Kap. 2
10)	Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných vnitřních předpisů ČEZ. Nezajištění autorizovaného překladu předaných řídicích dokumentů ČEZ.	10 000,- Kč za případ	Kap. 2 písm. c); e)
11)	Znečišťování prostor a objektů v areálu ČEZ.	5 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.9
12)	Nezajišťování pravidelné údržby, úklidu a čistoty na pracovišti a v pronajatých prostorách.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.9
13)	Provádění údržby a mytí vozidel a mechanismů mimo vyhrazené prostory.	5 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.7
14)	Provádění prací bez souhlasu ČEZ, práce bez řádně vystaveného pracovního příkazu. Nedodržení povinnosti osobně ohlásit zahájení, přerušení nebo ukončení prací.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.4 Kap. 4.3.3.1
15)	Nezajištění přítomnosti osoby, která komunikuje v českém jazyce na pracovišti.	10 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.3.1 písm. k)
16)	Provádění zemních prací bez povolení příslušného zaměstnance ČEZ, poškození označených podzemních sítí.	20 000,- Kč za případ	Kap. 4.3.5
17)	Porušení ustanovení těchto Pravidel / není-li stanoveno jinak.	1 000,- Kč za případ	Pravidla
18)	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000,- Kč v průběhu 12 měsíců.	dvojnásobek předešlé pokuty	

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČEZ

Lokalita: EVD
Platnost od: 2018

Následující zaměstnanci ČEZ jsou oprávněni k úkonům popsaným v jednotlivých kapitolách Pravidel chování v ČEZ, a. s., KE.

Za vyplnění a aktualizaci odpovídá:

rok 2018 - ekolog, rok 2019 – koordinátor BOZP; rok 2020 – koordinátor PO a HP

Úvodní ustanovení

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Kontrola dodržování Pravidel, kontrola dokladů prokazujících jejich plnění a oprávnění požadovat informace od kontrolovaných osob včetně ověřování totožnosti kontrolovaných osob, kontrola IK atd., dokumentování kontrol,	Petr Maralík	ředitel	918 – 201
	Roman Mašika	VODB péče o zařízení	918 – 202
	Josef Blaha	VODB provoz	975 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Soukup	S BOZP	777 644 055
	František Dobrotka	Koordinátor PO a HP	918 – 402
	Erik Schmidt	S ekologie senior, EVD	918 – 241
Zastavení provádění činnosti v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy nebo Pravidly, vykázaní nežádoucích osob	Ivana Čtyrská	S pro ekologii a vodní hospodářství	918 – 404
	Michal Petr	S ochrany	601318171
		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
		Zaměstnanec příslušné elektrárny ve službě (pohotovost)	
	Petr Maralík	ředitel	918 – 201
	Roman Mašika	VODB péče o zařízení	918 – 202
	Josef Blaha	VODB provoz	975 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Soukup	S BOZP	777 644 055
	František Dobrotka	Koordinátor PO a HP	918 – 402
	Erik Schmidt	S ekologie senior, EVD	918 – 241
	Ivana Čtyrská	S pro ekologii a vodní hospodářství	918 – 404
Je oprávněn nahlížet do evidence osob smluvního partnera Nahlíží do evidence přítomnosti zaměstnanců v areálu ČEZ (čl. 2), (čl. 4.3.1.1 pís.a), c), (čl. 4.5 pís. a), b), e)	Petr Maralík	ředitel	918 – 201
	Roman Mašika	VODB péče o zařízení	918 – 202
	Josef Blaha	VODB provoz	975 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Soukup	S BOZP	777 644 055
	František Dobrotka	Koordinátor PO a HP	918 – 402
	Erik Schmidt	S ekologie senior, EVD	918 – 201
	Ivana Čtyrská	S pro ekologii a vodní hospodářství	918 – 404
	Michal Petr	S ochrany	601 318 171
		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
		Zaměstnanec příslušné elektrárny ve službě (pohotovost)	
Schvaluje a eviduje vnášené zbraně, střelivo, výbušniny (čl. 4.4)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
Obdrží informaci o mimořádné události: - BOZP (úrazy, úmrtí) - PO (požáry, výbuch) - OŽP (úniky ChLS, kontaminace apod.) - FO (krádeže, poškození majetku apod.) (čl. 2 pís.h)		Zaměstnanec příslušné elektrárny ve službě (pohotovost)	

Evidence zaměstnanců smluvního partnera

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Schvaluje Žádost o vydání IK pro odpovědné osoby a vedoucí práce (čl. 4.1.3 pís.a)	Michal Petr	S ochrany	601 318 171
Vystavuje, vydává, eviduje a odebírá identifikační karty, obdrží informaci o zcizení, ztrátě, poškození IK (čl. 4.1.4 pís.a), b), c)	Michal Petr	S ochrany	601 318 171
Schvaluje Záznam ze školení ostatních zaměstnanců smluvního partnera (čl. 4.1.2 pís. a)			

Specifika před zahájením činností smluvního partnera

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Obdrží písemnou informaci o rizicích a opatřeních ke snížení jejich účinkům v oblasti: - BOZP; - PO; - OŽP (čl. 4.2 písm.d)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Obdrží Plán BOZP (čl. 4.3.3.1 písm.b)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Obdrží požárně technické charakteristiky látek (čl. 4.2 písm.e)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Obdrží seznam chemických látek a směsí používaných smluvním partnerem v elektrárně (čl. 4.2 písm. f), (čl. 4.3.3.1, písm. l)		Osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená ve smlouvě	
Projednává způsob zajištění hygienických potřeb zaměstnanců smluvních partnerů (čl. 4.2 písm.g)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Obdrží informaci o produkci odpadů smluvním partnerem (čl. 4.2 písm.h)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	

Fyzická ochrana

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Zajišťuje ochranu majetku a osob (čl. 4.3.1)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží informaci o odcizení nebo poškození majetku ČEZ (čl. 4.3.1)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Schvaluje režim krátkodobé pracovní činnosti a režim odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události (čl. 4.3.1.1 písm.b)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Kontroluje vnášení, dovážení nebo odnášení, odvážení věcí do nebo z areálu ČEZ (čl. 4.3.1.1 písm.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	960 – 201
Zadrží věci při důvodném podezření na jejich zcizení (čl. 4.3.1.1 pí.s.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Přivolává Policii ČR při důvodném podezření na zcizení majetku (čl. 4.3.1.1 pí.s.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Schvaluje žádost o trvalé vjezdové povolení (čl. 4.3.1.2 pí.s.a)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Vydává a odebírá identifikační kartu k vozidlu s trvalým povolením k vjezdu (čl. 4.3.1.2 pí.s.a)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Vydává jednorázové vjezdové povolení k vjezdu vozidla (čl. 4.3.1.2 pí.s.b)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Povoluje exkurze v areálu ČEZ	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Sděluje / generuje IPD (čl. 4.1.3 pí.s.a)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201

Zásady požární ochrany

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Obdrží informaci o zahájení, přerušení a ukončení prací s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, projednává podmínky prací (čl. 4.3.2.1 pís.a)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Stanovuje požárně bezpečnostní opatření / zvláštní pož. bezp.opatření vystavuje příkaz „S/V“ (čl. 4.3.2.1 pís.j)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží informaci o začlenění provozovaných činností do kategorií dle míry PN (čl. 4.3.2.1 pís.b)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař František Dobrotka	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně Koordinátor PO a HP Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201 918 - 402
Obdrží informaci o ztrátě, použití nebo poškození požárního zařízení v areálu ČEZ (čl. 4.3.2.1 pís.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží informaci o změně průjezdných profilů v areálu ČEZ (čl. 4.3.2.1 pís.e)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201

Úkon/oprávnění zaměstnance ČEZ	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Spolupracuje při opatřeních proti planému poplachu EPS (čl. 4.3.2.1 pís.f)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Je oprávněn nahlédnout do dokumentace PO smluvního partnera (čl. 4.3.2.1 pís.h)	Petr Maralík Roman Mašika Josef Blaha Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	ředitel VODB péče o zařízení VODB provoz VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	918 – 201 918 – 202 975 – 201 919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Vyzývá ke zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek (čl. 4.3.3.1 pís.d)	Petr Maralík Roman Mašika Josef Blaha Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař Martin Soukup František Dobrotka Erik Schmidt Ivana Čtyrská	ředitel VODB péče o zařízení VODB provoz VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně S BOZP Koordinátor PO a HP S ekologie senior, EVD S pro ekologii a vodní hospodářství	918 – 201 918 – 202 975 – 201 919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201 777644055 918 – 402 918 – 241 918 – 404
Projednáva způsob zajištění bezpečnosti při zatěžování nebo úpravě ocelových konstrukcí (čl. 4.3.3.1 pís.f)	Petr Maralík Roman Mašika Josef Blaha Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař Martin Soukup František Dobrotka Erik Schmidt Ivana Čtyrská	ředitel VODB péče o zařízení VODB provoz VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně S BOZP Koordinátor PO a HP S ekologie senior, EVD S pro ekologii a vodní hospodářství	918 – 201 918 – 202 975 – 201 919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201 777644055 918 – 402 918 – 241 918 – 404

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Schvaluje zásahy do konstrukcí staveb (ocelových, betonových, střech, podlah) (čl. 4.4)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží informaci o vzniku pracovního úrazu a informaci o sepsání a odeslání Záznamu o úrazu (čl. 4.3.3.3 pís.a)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
	Martin Soukup	Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě) S BOZP	777644055
Účastní se objasnění příčin a okolností vzniku úrazů (čl. 4.3.3.3 pís.b)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
	Martin Soukup	S BOZP	777644055
Obdrží kopii záznamu o úrazu (čl. 4.3.3.1 pís.d)	Martin Soukup	S BOZP	777644055
Potvrzuje zajištění elektrických zařízení vn a vvn (čl. 4.3.5 pís.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Vystavuje „B“ Příkaz pro práce na el. zařízeních (čl. 4.3.5 pís.e)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Provádí prokazatelné proškolení a seznámení vedoucího práce při činnostech na el. zařízeních (čl. 4.3.5 pís.i)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Vydává souhlas se zajištěním a odjištěním pracovišť pro práci na zařízeních nn (čl. 4.3.5 pís.f)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
V případě nejasností provádí kontrolu zajištění pracoviště (el.zařízení) (čl. 4.3.5 pís.g)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží doklad o odborné způsobilosti (osvědčení) dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění a eviduje osoby, na které lze vystavit příkaz „B“ (čl. 4.3.5 pís.h, pís.e)		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Schvaluje pracovní postupy pro práce na elektrických zařízeních (čl. 4.3.5 pís.j)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Vydává písemný souhlas a stanovuje podmínky provádění neelektrických prací v blízkosti el. zařízení (čl. 4.3.5 pís.k)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Obdrží informaci o práci s přístroji generující ionizující záření a obdrží informaci o jménu zaměstnance pověřeného dozorem při práci s nimi (čl. 4.3.6 pís.b)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201
Vydá souhlas k provádění prací ve sledovaném pásmu zdrojů ionizujícího záření a obdrží evidenci pobytu ve sledovaném pásmu (čl.4.3.6 pís.c)	Martin Sobolík Martin Dolanský Pavel Synek Petr Velas František Fröhlich Jaroslav Volník Ivan Halva Tomáš Došek Vítězslav Chmelař	VO provoz Lipno I, II VO provoz Hněvkovice, Kořensko VO provoz Orlík VO provoz Kamýk VO provoz Slapy VO provoz Štěchovice I, II VO provoz Vrané VO provoz Dalešice, Mohelno VO provoz Dlouhé Stráně	919 – 201 915 – 201 913 – 201 916 – 201 917 – 201 918 – 301 914 – 201 975 – 203 960 – 201

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Uděljuje souhlas s provozem zdvihacích zařízení a předává dokumentaci (čl.4.3.3.1 pís. c)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
Obdrží půdorys stavby s vyznačením míst předpokládané činnosti při zemních pracích a zajistí vytyčení inženýrských sítí (čl. 4.3.5 pís.i)	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
Projedná podmínky bezpečného provedení prací v bezpečnostním pásmu plynových zařízení (čl. 4.3.4 pís.d)	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
Projedná práce ve volném schůdném a manipulačním prostoru drážní dopravy Obdrží informaci o zahájení a ukončení prací ve volném schůdném a manipulačním prostoru (čl. 4.3.4 pís. e)	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
Projedná práce ve volném schůdném a manipulačním prostoru Obdrží informaci o zahájení a ukončení prací ve volném schůdném a manipulačním prostoru (čl. 4.3.4 pís. e)	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201

Ochrana životního prostředí

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Určuje místa pro údržbu, čištění a mytí vozidel a mechanismů v areálu ČEZ (čl. 4.3.7 pís.j)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
Určuje místa pro shromažďování, třídění atd. odpadů produkovaných smluvním partnerem (čl. 4.3.10 pís.c)	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
Obdrží informaci o havárii a úniku chemických látek v areálu ČEZ (čl. 4.3.10 pís.t)	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
Obdrží informaci o havárii a úniku chemických látek v areálu ČEZ (čl. 4.3.10 pís.t)	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
Obdrží informaci o havárii a úniku chemických látek v areálu ČEZ (čl. 4.3.10 pís.t)	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201

Zaměstnanec příslušné elektrárny ve

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
		službě (pohotovost)	
Obdrží soupis výrobků, kterých se týká sběr elektroodpadu a domlouvá podrobnosti (čl. 4.3.10 pís.u)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Obdrží informace k provozovaným zařízením dle Přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (o integrované prevenci) (čl. 4.3.10 pís.b)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	
Domlouvá vypouštění odpadních vod v areálu ČEZ (čl. 4.3.10 pís.s)	Martin Sobolík	VO provoz Lipno I, II	919 – 201
	Martin Dolanský	VO provoz Hněvkovice, Kořensko	915 – 201
	Pavel Synek	VO provoz Orlík	913 – 201
	Petr Velas	VO provoz Kamýk	916 – 201
	František Fröhlich	VO provoz Slapy	917 – 201
	Jaroslav Volník	VO provoz Štěchovice I, II	918 – 301
	Ivan Halva	VO provoz Vrané	914 – 201
	Tomáš Došek	VO provoz Dalešice, Mohelno	975 – 203
	Vítězslav Chmelař	VO provoz Dlouhé Stráně	960 – 201
		Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech realizace díla (určena ve smlouvě)	

Informační a kybernetická bezpečnost

Úkon/oprávnění	Jméno a příjmení	Funkce	Telefon
Kontroluje dodržování informační a kybernetické bezpečnosti (čl. 4.3.11)	Vladimír Němec	S kybernetická bezpečnost	725 648 677

Vysvětlivky:

Technolog a osoba oprávněná jednat ve věcech technických jsou zaměstnanci ČEZ, uvedení v příslušné obchodní smlouvě.

Příslušní zaměstnanci uvedení v textu netučným písmem jsou pouze zastupující v případě nepřítomnosti příslušných zaměstnanců uvedených písmem tučným.

Pokud je v textu uveden jako příslušný zaměstnanec směnový inženýr na směně a ještě další příslušní zaměstnanci, rozumí se tím, že směnový inženýr je příslušným zaměstnancem v případě nepřítomnosti ostatních příslušných zaměstnanců (např. mimo běžnou pracovní dobu) a záležitost nesnese odkladu.

V Štěchovicích
lokalita

Dne: 26.6.2018

Schválil: _____

ředitel OJ EVD

ING. MARALÍK PETR
ŘEDITEL OJ
VODNÍ ELEKTRÁRNY

ČEZ a. s.
VODNÍ ELEKTRÁRNY
252 07 ŠTĚCHOVICE

VÝPIS Z ŘÁDU FYZICKÉ OCHRANY

Místo: Elektrárny EVD
 Platnost od: 1. 10. 2007

1) Stanovení prostor určených pro vstup, vjezd vozidel a převoz materiálu

Označení prostoru	Umístění	Poznámka, upřesnění
Vstup osob – osobní vrátnice	Vstupní vrátnice pouze u objektu EVD ve Štěchovicích	V objektech elektráren vstupní vrata
Vjezd vozidel	Vstupní vrata	
Učený montážní vjezd	Vstupní vrata	

2) Výdejní místa identifikačních karet

Označení místa	Výdejní doba karet	Poznámka, upřesnění
Příslušný zaměstnanec ČEZ EVD v lokalitě	Dle potřeby	


3) Parkovací místa a odstavné plochy

Označení prostoru	Umístění	Poznámka, upřesnění
Parkování osobních vozidel zaměstnanců ČEZ	V areálu jednotlivých elektráren dle místních podmínek	
Parkování osobních vozidel smluvních partnerů	V areálu jednotlivých elektráren dle místních podmínek	Prostor pro parkování v jednotlivých lokalitách omezen
Odstavná plocha jízdních kol a motocyklů	V areálu jednotlivých elektráren dle místních podmínek	

4) Ostatní specifické prostory areálu ČEZ

Označení prostoru	Umístění	Poznámka, upřesnění

V Praze Dne: 27. 9.2007

Schválil: 
 VODB fyzická ochrana a krizové stavy

Seznam povinně používaných OOPP v EDA

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory strojovny – 295,60

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory generátoru a kompresorové stanice elektro – 290,20

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory čerpacích agregátů regulátorů (ČAR), víka turbíny a kompresorové stanice strojní – 286,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory savky turbíny – 267,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostor akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 301,30

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

c) Objekt výtoku

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli

- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EDS

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) **Obj. 4.0 Objekt uzávěrů horní nádrže a přístupová štola**

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) **Obj. 12.0 – Komora traf**

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Podlaží 770,50 (Blokové transformátory)

- chrániče sluchu – při provozu

c) **Obj. 14.0 – Podzemní elektrárna, komunikační tunel, přístupový tunel**

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory strojní kompresorové stanice

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží strojovny - 767,20

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží - 762,70 (rozvodna buzení, šachta generátoru, vodní hospodářství)

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží 755,00 (Prostory čerpacích agregátů regulátorů (ČAR) a víka turbíny, strojovna vzduchotechniky)

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží 747,10 (Prostory kulového uzávěru, savky, čerpadel vody, čerpadel 1. Plnění a odolejovací stanice vody)

- chrániče sluchu – při provozu

d) **Obj. 20.0 - Větrací štola a komunikační tunel k výtahu na HN**

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

e) **Obj. 23.0 - Sdružený objekt a injekční štoly dolní hráze**

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

777,80 (Strojovna spodních výpustí)

- chrániče sluchu – při provozu

f) Obj. 50.0 - Správní budova

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) - 762,60

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

g) Obj. 54.0 - Prostory dieselagregátu a elektrokotelny

- chrániče sluchu – při provozu
- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

h) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

i) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

j) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

k) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozeprnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EHN

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory generátorů - 359,00

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory víka turbíny - 355,70

- chrániče sluchu – při provozu

c) Objekt výtoků

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Provozní objekt

Prostor akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory)

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

e) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

f) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

g) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

h) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu

- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EKA

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Podlaží strojovny – 279,00

- chrániče sluchu – při provozu tří a více TG

Prostory generátoru a čerpacích agregátů regulátorů (ČAR) – 275,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory kompresorové stanice – 275,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory víka turbíny – 271,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 271,50

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

c) Nádvoří elektrárny - Prostory dieselagregátu

- chrániče sluchu – při provozu
- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Objekt výtoku

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

e) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty

- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

f) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené .

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

g) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

h) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu

- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EKO

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt elektrárny - 355,60

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě – vstup 355,60 (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostor strojovny - 343,90

- chrániče sluchu – při provozu

c) Provozní budova – 355,60

Akumulátorová baterie (při manipulaci s akumulátory)

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu

- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v ELI 1

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt – 728,60

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Hala šikmého nákladního výtahu (ŠNV) a prostory šikmé tunelu – 710,10

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

c) Provozní budova – 710,00

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 710,10

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

d) Objekt strojovny elektrárny, chodba výtoků (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory pomocných generátorů - 572,10

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory generátorů - 566,90

- chrániče sluchu – při provozu

Prostor rozvodny 15 kV a rozvodny nn – 566,90

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží spirál a čerpacích agregátů regulátorů (ČAR) – 565,05

- chrániče sluchu – při provozu

Podlaží savek - 570,90

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory vodního hospodářství - čerpadla - 558,60 - filtry - 557,20

- chrániče sluchu – při provozu

e) Prostory dieselagregátu – 710,10

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození
- chrániče sluchu – při provozu

f) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

g) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

h) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)

- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

i) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v ELI 2

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny elektrárny - 560,10 (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Kompresorová stanice – 556,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 556,50

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

c) Objekt výtoku

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu

- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozeprnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EMO

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt

Kontrolní chodba v přehradě

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory Francisové turbíny TG 2 - 271,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory kompresorové stanice – 271,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory nouzového dieselagregátu – 271,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 271,50

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

Prostory víka turbíny TG 1 - 265,80

- chrániče sluchu – při provozu

c) Objekt výtoků

Kontrolní chodba výtoku z turbíny

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle
-

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům

- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EOR

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt – prostor pod mostovkou - 354,00

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Podlaží strojovny – 292,00

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory dieselagregátu – 292,00

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 292,00

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

Prostory generátoru – 286,60

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory kompresorovny – 286,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory čerpacích agregátů regulátorů (ČAR) – 287,50

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory víka turbíny – 279,65

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory 2. suterénu strojovny – 282,00

- chrániče sluchu – při provozu

c) Objekt výtoků

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem

- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v ESL

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový objekt – 273,00

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny a prostory v přehradě (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory) – 226,70

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

Prostory kompresorové stanice – 226,70

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory strojovny – 223,00

- chrániče sluchu – při provozu dvou a více TG

Prostory generátorů a rozvodny R 10 kV – 219,00

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory víka turbíny – 214,30

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory savek turbíny a čerpadel prosáklé vody – 207,60

- chrániče sluchu – při provozu

c) Objekt výtoků – 223,00

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

d) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

e) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

f) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven obvazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)
- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

g) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli

- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozepnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

Seznam povinně používaných OOPP v EST 1, 2

Obecná ustanovení:

Ve všech provozních prostorách se používá pracovní obuv odolná proti mechanickému poškození s protiskluzovou podešví a pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pokud není dále uvedeno jinak).

a) Vtokový a výtokový objekt

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

b) Objekt strojovny EST 1 (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Podlaží strojovny u generátoru - 210,65

- chrániče sluchu – při provozu

Prostor revizní chodby savek

- chrániče sluchu – při provozu

Prostor víka turbíny

- chrániče sluchu – při provozu

Prostor akumulátorovny (při manipulaci s akumulátory)

- ochranné rukavice odolné kyselinám a žíravinám
- pracovní obuv odolné kyselinám a žíravinám;
- pracovní oblek odolný kyselinám a žíravinám;
- obličejový štít nebo brýle

c) Objekt strojovny EST 2 (v celém prostoru, včetně níže vyjmenovaných)

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Prostory 4. podzemní podlaží

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory 5. podzemní podlaží

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory 6. podzemní podlaží

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory 7. podzemní podlaží a víka turbíny

- chrániče sluchu – při provozu

Prostory 8. podzemní podlaží a savky

- chrániče sluchu – při provozu

d) Vtokový objekt horní nádrže

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

Strojovna uzávěrů vtokového objektu horní nádrže

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození

e) Elektro - rozvodny, kabelové kanály a mosty

- ochranná přilba odolná proti mechanickému poškození, dielektrická
- pracovní oděv odolný proti mechanickému poškození nebo znečištění (pracovní oděv se sníženou hořlavostí musí být použit pro práce pod napětím, tzn. např. při zajišťování zařízení) - oděv nesmí mít volné konce, při práci na el. zař. nesmí mít zaměstnanec na těle ani na ochranných prostředcích žádné kovové předměty
- obličejový štít proti elektrickému výboji
- dielektrické rukavice, případně tzv. "žehličky s dielektrickým rukávem"

f) Prostory s nebezpečím výbuchu EX:



Jedná se o prostory označené

Specifické požadavky na OOPP:

- musí být zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru;
- v zóně 0 a 1 (plyn) nebo zóně 20 a 21 (prach) musí být antistatické a musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice ES 89/686/EEC

Tzn., že není povoleno používat např. výstražných vest a kabátů, oděvů z umělých vláken (např. fleece, polyester), pokud výrobcem nejsou zaručeny antistatické vlastnosti.

Ochranné přilby nebo ochranné štíty z plastů se sice mohou nabíjet, ale nebezpečí iniciace okolní výbušné atmosféry je velmi nízké. Výhody při používání převažují nad nevýhodami.

g) Použití ochranných prostředků pro práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Zaměstnanec, který vykonává práce s řetězovou pilou nebo křovinořezem, musí být vybaven ob vazovým balíčkem.

Zaměstnanec při práci s řetězovou pilou, musí používat OOPP:

- ochranný oděv odolný minimálně v přední části kalhot proti proříznutí
- obuv odolnou proti proříznutí řetězem pily a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo obličejový drátěný štít

Zaměstnanec při práci s křovinořezem, musí používat OOPP:

- ochranný oděv (při práci s křovinořezem se nevyžaduje ochranný oděv odolný proti proříznutí v přední části kalhot)

- obuv odolnou proti proříznutí křovinořezem a odolnou proti propíchnutí
- antivibrační pětiprsté nebo alespoň tříprsté rukavice s volným palcem a ukazovákem
- ochrannou přilbu (v případě rizika pádu – upevněnou podbradním řemínkem)
- mušlové chrániče sluchu
- obličejový štít nebo ochranné brýle

h) Další OOPP používané na základě vyhodnocení rizik prostředí a za provozu technologie:

- respirátor v prostorách s výskytem prachu
- respirátor proti chemickým vlivům
- ochrana zraku v prostorách s výskytem prachu
- rukavice na ochranu před biologickými činiteli
- pracovní obuv s odpovídajícími ochrannými vlastnostmi - hydrofobní úprava, prodyšnost

Poznámka

- Při průchodech provozních prostor s omezenými riziky (vybrané průchozí koridory, návštěvní trasy apod.) může pracovní oděv být nahrazen běžným oděvem. Nepřípustný je však pohyb v blízkosti rotujících částí zařízení s volně vlajícími částmi oděvu (rozeprnutý plášť, kravata a pod.).
- Požadavky na volbu pevné obuvi a poskytnutí ochrany sluchu pro exkurze vychází z okamžitých podmínek na elektrárně a rozhodne o nich osoba, která exkurzi doprovází.

Dne: 18. 07. 2014

Vypracoval koordinátor BOZP: Radek Mucha

Schválil VÚ BOZP: Ing. Michal Kleinhampl

PŘÍLOHA Č. 5
HARMONOGRAM PRACÍ

PŘÍLOHA Č. 6

**SEZNAM PŘEDLOŽENÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ A RIZIK,
DOKLAD O SEZNÁMENÍ A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP**

Příloha č. 6 – Seznam předložených pracovních postupů a rizik

	Firma	Název dokumentu	Ze dne	Pozn.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Příloha č. 6.1 - Doklad o seznámení a odsouhlasení Plánu BOZP

	Firma	Odpovědná osoba (jméno a příjmení)	Kontaktní adresa pro elektronickou komunikaci	Datum	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					